


休止 維持管理対象 西本郷水源、上里水源、東部簡易水道水源跡地

男川浄水場負荷集計表

添付資料5

設備名称	電圧	単機容量	買電対象負荷								自家発電対象負荷 (暫定)		備考
			暫定				将来						
			常用		予備		常用		予備		台数	容量	
			台数	容量	台数	容量	台数	容量	台数	容量			
送水ポンプ(大西・根石)	6.6K	132	5	660	1	132	3	396	1	132	3	316.8	0.8
送水ポンプ(根石)	6.6K						2	180	1	90	2	144.0	0.8
送水ポンプ(男川 本宿)	6.6K	132	1	132	1	132	1	280	1	280	1	224.0	0.8
導水ポンプ	6.6K	90	3	270	1	90	3	270	1	90	1	270.0	1.0
沈殿池引抜ポンプ													
動力付属盤	210			11.95								6.0	0.5
緩速攪拌機主幹盤	210	0.75	6	4.5			4	6				4.8	0.8
緩速攪拌機盤	210	21.15	4	84.6								42.3	0.5
採水ポンプ盤	210	0.4	2	0.8								0.24	0.3
動力低圧盤	210			35.15								17.6	0.5
ろ過池操作盤	210			20								4.0	0.2
クラリファイヤー制御盤	210			15.4								4.6	0.3
薬品注入機盤	210			6.26								3.1	0.5
送水ポンプ操作盤	210			4.95								1.5	0.3
空気圧縮機盤	210	7.5	1	7.5								3.8	0.5
除塵機盤	210			6.75								3.4	0.5
フロック形成池盤	210			105.75								42.3	0.4
その他	210			176.45								70.6	0.4
整流器盤	210			10								4.0	0.4
電灯主幹盤	105			30								9.0	0.3
照明用低圧盤	105			75								22.5	0.3
排水池返送ポンプ	210		2	44	1	22						22.0	0.5
排泥池引抜ポンプ他	210		1	2.2	1	2.2						1.1	0.5
濃縮槽引抜ポンプ等	210		1	3.7	1	3.7							
脱水施設	210			66.2									
計												1217.5	

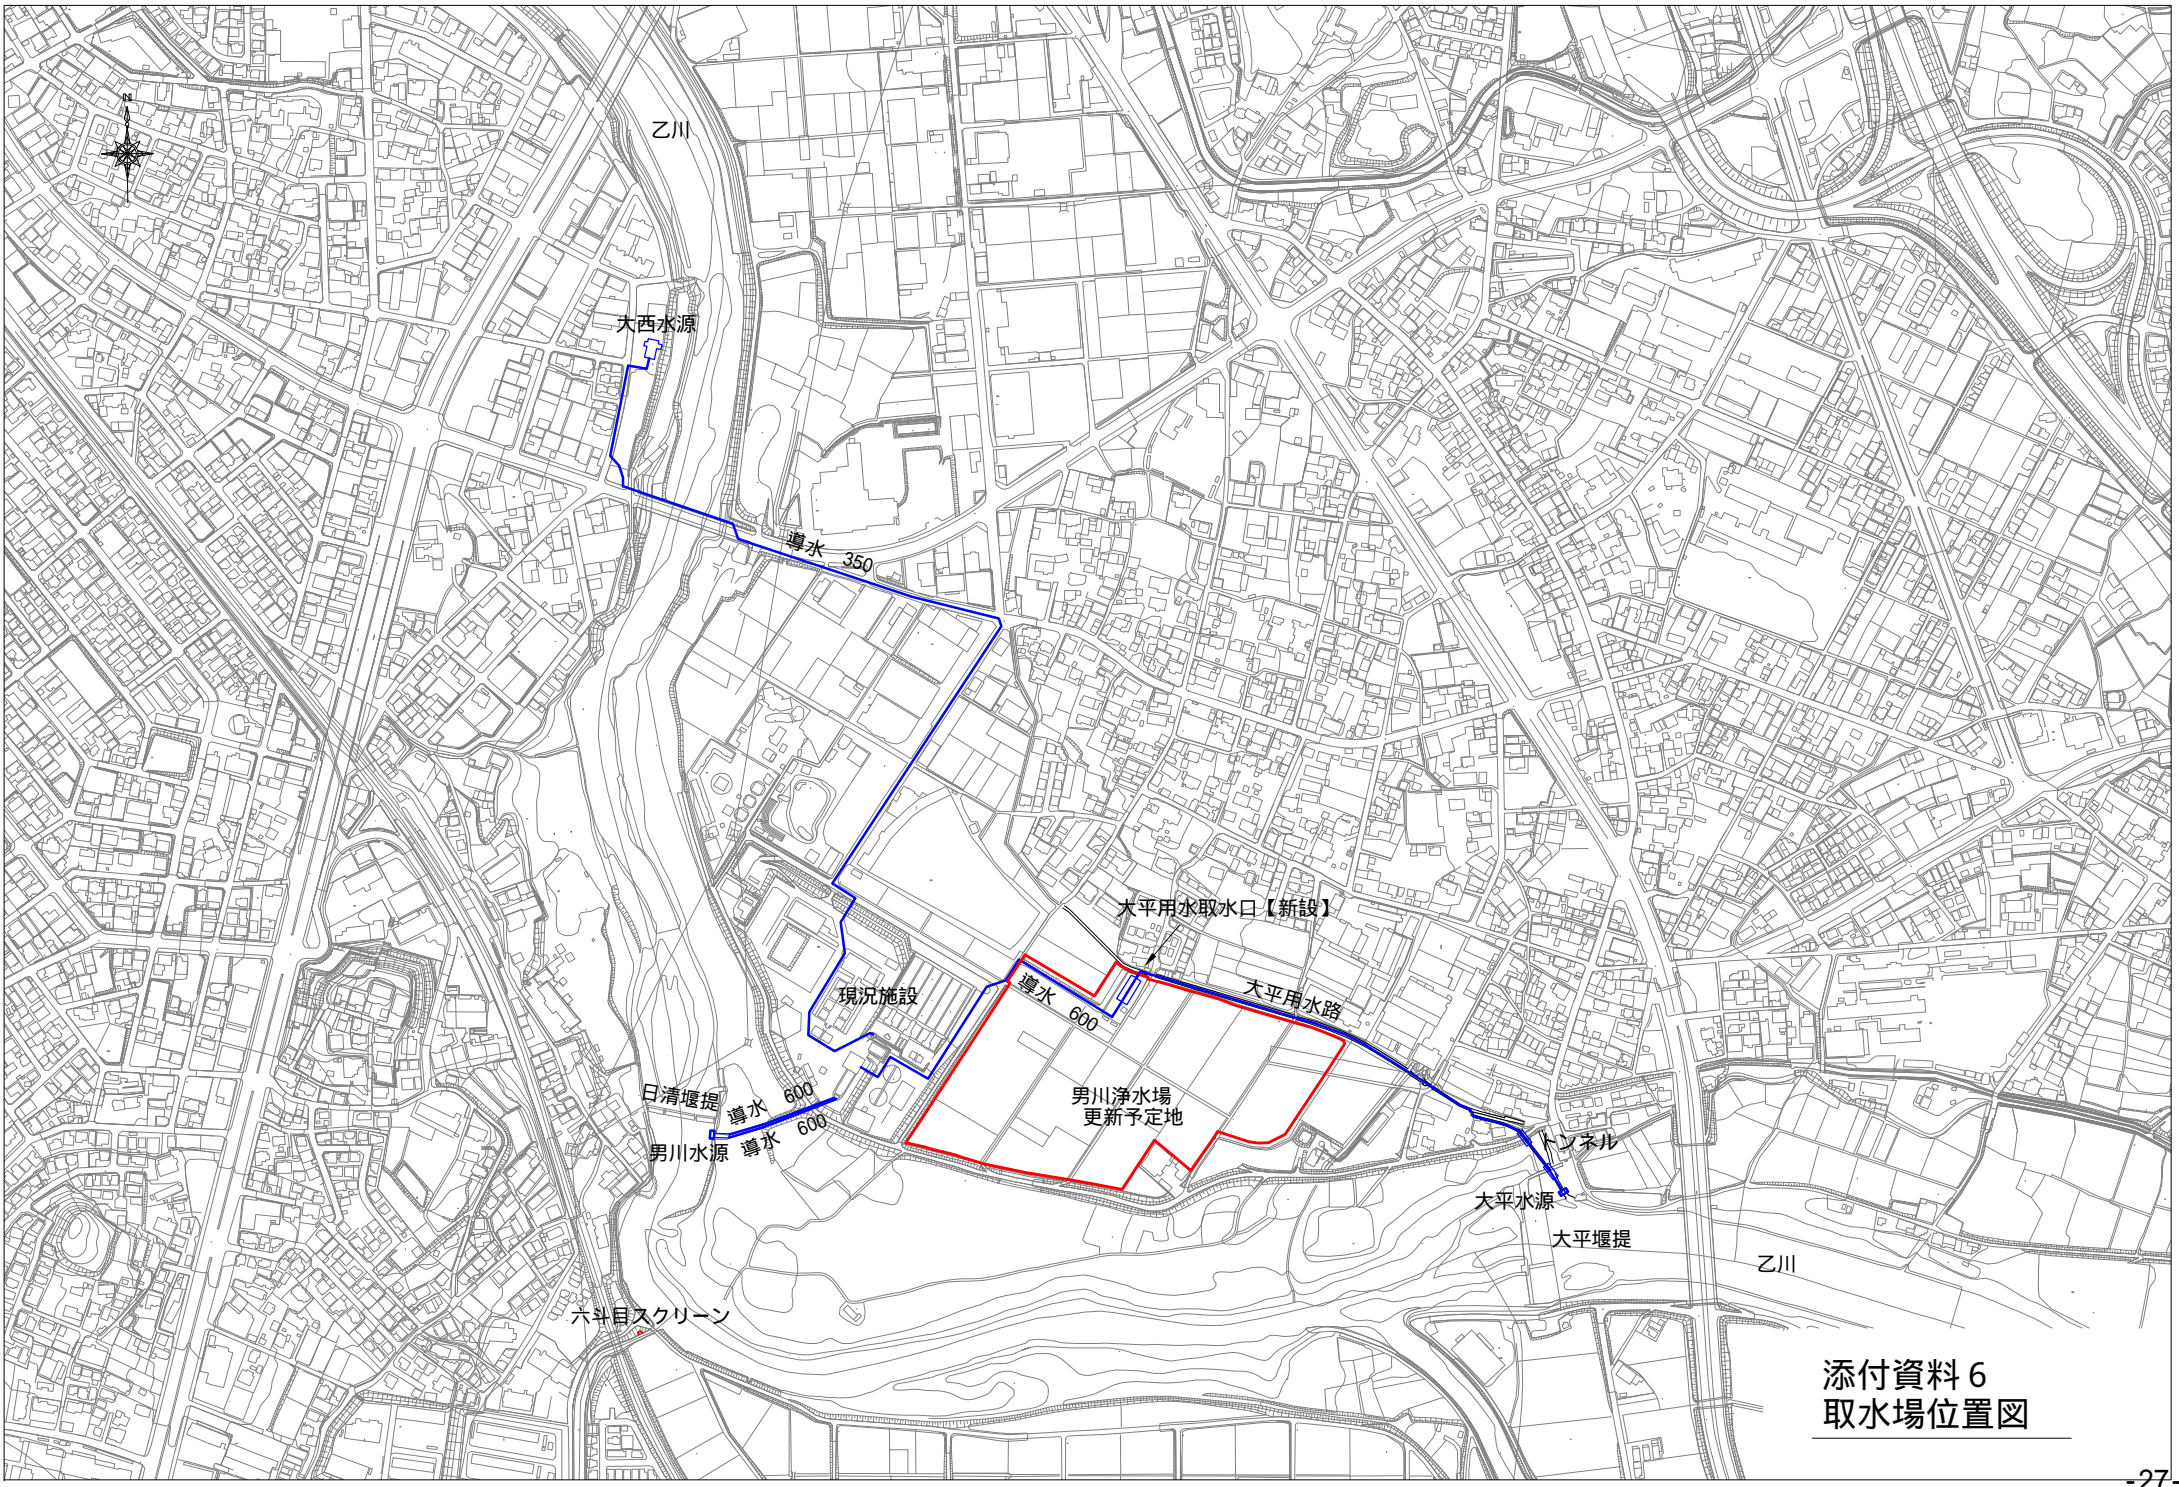

添付資料6
取水場位置図

施設名	点検頻度					点検内容			排泥 1・2回/月	清掃 年当り	草刈 4~10月の 期間中	備考
	1回/日	2回/日	1回/週	2回/月	1回/月	巡視	電気	水質				
104 額田南部浄水場・西原水源										沈殿池2回 掃水池2回	3	河川臭気確認
105 額田南部配水場											3	緊急遮断弁有
106 堰山台調整池											-	
107 鹿勝川調整池											2	加圧施設有
108 天恩寺調整池											2	
109 桜井寺団地調整池											-	TM段 備無
110 片寄高区ポンプ場											2	TM段 備無
111 桜井寺団地ポンプ場											-	TM段 備無
112 滝尻加圧ポンプ場											-	加圧施設有
113 夏山浄水場・夏山水源										取水スクリーン濾過 排砂1回	3	
114 夏山低区配水池											2	
115 宮崎浄水場											3	
116 宮崎水源											-	
117 牧原加圧ポンプ場											2	
118 牧原配水場											2	
119 牧原水源										取水スクリーン濾過	-	
120 室合内加圧ポンプ場											-	
121 夏山浄水場											3	
122 夏山ダムポンプ場											2	取水制限有
123 葉田ポンプ場											2	
124 企業団地配水池											2	
125 河原下配水池											2	
126 河原上加圧ポンプ場											2	次亜注入設備
127 河原上配水池											2	
128 千万町浄水場										沈殿池1回 掃水池2回	3	
129 千万町配水池											2	
130 滝筋水源											2	
131 保殿水源										取水スクリーン濾過	2	水源土砂濃度2年に1回程度 使用停止中
132 峰川浄水場・峰川水源										取水スクリーン濾過	3	水源土砂濃度2年に1回程度
133 法味配水池											2	
134 川崎加圧ポンプ場											-	
135 大山配水池											-	加圧施設有
136 須山加圧ポンプ場											-	
137 小塚次配水池											2	
138 鳥川浄水場・鳥川水源											3	
139 鳥川ポンプ場											2	
140 鳥川高区配水池											2	
141 豊原水源									1	取水スクリーン濾過 沈殿池1回	2	
142 巖壁導水ポンプ場										沈殿池1回	2	
143 巖壁浄水場										排砂1回 沈殿池1回	3	
144 中伊配水池											2	巖壁系・井沢系合流
145 井沢浄水場										排砂6回	3	
146 井沢水源									1		-	水源土砂濃度2年に1回程度
147 井沢圧力調整池											2	
148 麻生配水池											2	送水設備有
149 保久ポンプ場(旧浄水場)											2	
150 セツ藤配水池											2	
151 外山送水ポンプ場											2	
152 外山配水池											-	
153 一色配水池											2	
154 毛呂浄水場・毛呂水源									2	排砂2回 水質検査	3	
155 毛呂第2配水池											2	
156 桜形ポンプ場											3	毛呂系・井沢系合流 次亜注入設備
157 桜形配水池											2	
158 大法川水源										沈殿池1回	2	
159 大法川浄水場											2	
160 大法川配水池(中継ポンプ場)											2	
161 切山配水池											2	
162 切山1号圧力調整池											2	
163 切山2号圧力調整池											2	
164 切山3号圧力調整池											2	
165 小久田1号圧力調整池											2	
166 小久田2号圧力調整池											2	
167 小橋配水池											2	次亜注入設備
168 小久田ポンプ場											2	
169 桃ヶ久保配水池											2	次亜注入設備
170 桃ヶ久保圧力調整池											2	
171 保久圧力調整池											2	
172 水別加圧ポンプ場											-	
173 水別配水池											-	
休止16 川宮浄水場											-	巡視点検(年4回)
休止17 幸福団地調整池											-	巡視点検(年4回)
休止18 明見配水池											2	巡視点検(年4回)
休止19 中伊配水ポンプ場											2	巡視点検(年4回)
休止20 保久配水池											2	巡視点検(年4回)
休止21 室合内浄水場											2	巡視点検(年4回)
休止22 木下加圧ポンプ場											2	巡視点検(年4回)
休止23 木下浄水場											2	巡視点検(年4回)
休止24 木下第2配水池											2	巡視点検(年4回)
水管46 桜井寺(南部系)											2	巡視点検(年4回)
水管47 滝尻(南部系)												
水管48 淡瀬(南部系)												
水管49 鹿勝川(南部系)												
水管50 柿平(夏山系)												
水管51 鳥川高区(鳥川系)												
水管52 鳥川低区(鳥川系)												
水管53 宮崎市民ホーム(宮崎系)												
水管54 室合内お宮(宮崎系)												
水管55 牧原トイレ(宮崎系)												
水管56 三立ブレイク(雨山系)												
水管57 大代公民館(雨山系)												
水管58 河原公民館												
水管59 森林組合(雨山系)												
水管60 真明貝(雨山系)												
水管61 形勢市民ホーム(毛呂系)												
水管62 土詰所(巖壁系)												
水管63 中伊西(巖壁系)												
水管64 二色公民館(井沢系)												
水管65 中伊東(井沢系)												
水管66 富尾(大法川系)												
水管67 桃ヶ久保(大法川系)												
水管68 小橋(大法川系)												
水管69 水別(大法川系)												
水管70 保久地区(大法川系)												
水管71 第三配水池(千万町系)												
水管72 木下(千万町系)												
水管73 法味(鳥川系)												
水管74 高滝(峰川系)												
水管75 南大須(峰川系)												
水管76 大山配水池(峰川系)												

計装監視対象施設一覧(2)

南部系		木下系		大法川系			
1	額田南部浄水場	28	木下第2配水池	55	大法川水源		
2	額田南部配水場			56	大法川浄水場		
3	樫山台調整池		峰川系	57	大法川配水池兼ポンプ場		
4	鹿勝川調整池	29	峰川浄水場	58	切山配水池		
5	天恩寺調整池	30	法味配水池	59	切山1号圧力調整池		
6	桜井寺団地調整池	31	川崎加圧ポンプ場	60	切山2号圧力調整池		
7	片寄高区ポンプ場	32	大山配水池	61	切山3号圧力調整池		
8	桜井寺団地ポンプ場	33	須山加圧ポンプ場	62	小久田1号圧力調整池		
9	滝尻加圧ポンプ場	34	小屋沢配水池	63	小久田2号圧力調整池		
				64	小楠配水池		
	夏山系		鳥川系	65	小久田ポンプ場		
10	夏山浄水場	35	鳥川浄水場	66	桃ヶヶ保配水池		
11	夏山低区配水池	36	鳥川ポンプ場	67	桃ヶヶ保圧力調整池		
		37	鳥川高区配水池	68	保久圧力調整池		
	宮崎系			69	水別加圧ポンプ場		
12	牧原水源		毛呂系	70	水別配水池		
13	宮崎浄水場	38	毛呂浄水場				
14	牧原加圧ポンプ場	39	毛呂第2配水池				
15	牧原配水池	40	桜形ポンプ場				
16	室合内加圧ポンプ場	41	桜形配水池				
			鍛埜系				
		42	豊原水源				
	雨山系	43	鍛埜導水ポンプ場				
17	雨山ダム取水ポンプ場	44	鍛埜浄水場				
18	雨山浄水場	45	中伊配水池				
19	栗田ポンプ場						
20	企業団地配水池		井沢系				
21	河原下配水池	46	井沢水源				
22	河原加圧ポンプ場	47	井沢浄水場				
23	河原上配水池	48	井沢圧力調整池				
		49	麻生配水池				
	千万町系	50	保久ポンプ場				
24	滝崩水源	51	七ツ蔵配水池				
25	保殿水源	52	外山ポンプ場				
26	千万町浄水場	53	外山配水池				
27	千万町配水池	54	一色配水池				
計		70					

計 126施設