

場外施設等の点検頻度と点検内容

管轄	施設名	巡視点検		清掃 年当り	草刈 4-10月の 期間中	電気点検 2回/月	水質点検 1回/週	配水池 採水 8月に1回	保水量 測定 2回/年	水源点検 1回/平日	備 考
		2回/月	1回/月								
南部班	1 男川浄水場										沈殿地清掃(6池)×年2回 スクリーン清掃・浮網交換(適宜)、中間スクリーン清掃・ポンプフード清掃(週1回)
南部班	2 大平水源送水場			1	2						
南部班	3 大西水源送水場			1	2						
南部班	4 大西配水場			1	2						
南部班	5 根石配水場			1	2						
南部班	6 根石加圧ポンプ場			1	2						
南部班	7 竜泉寺ポンプ場			1	2						
南部班	8 竜泉寺配水場			1	2						
南部班	9 本宿配水場			1	2						
南部班	10 鶴木配水場			1	2						
南部班	11 上地配水場			1	2						
南部班	12 本宿配水場			1	2						
南部班	13 グリーンランドポンプ場			1	2						
南部班	14 グリーンランド配水場			1	2						
南部班	15 葛瀬ヶ入加圧ポンプ場			1	2						
南部班	16 鉢地第2加圧ポンプ場			1	2						
南部班	17 羽柴加圧ポンプ場			1	2						
南部班	18 本宿東ポンプ場			1	2						
南部班	19 本宿東配水場			1	2						
南部班	20 山崎第1ポンプ場			1	2						
南部班	21 山崎第2ポンプ場			1	1						
南部班	22 扇子山第1配水場			1	1						
南部班	23 山崎第3ポンプ場			1	1						
南部班	24 扇子山第2配水場			1	1						
南部班	25 扇加圧ポンプ場			1	1						
南部班	26 福蔵大若加圧ポンプ場			1	1						
南部班	休止1 福蔵加圧ポンプ場										巡視点検(年4回)
南部班	休止2 福蔵配水場				3						巡視点検(年4回)
南部班	休止3 葛ヶ入加圧ポンプ場				2						巡視点検(年4回)
南部班	休止4 鉢地第1加圧ポンプ場				1						巡視点検(年4回)
南部班	水源1 六斗目スクリーン			1	1						スクリーン清掃(適宜)
南部班	水源2 大平用水取水口			1	1						スクリーン清掃×2箇所(適宜)
南部班	水源3 大平用水水路			2	3						スクリーン清掃×4箇所(適宜)
南部班	水源4 日清堰堤			1	1						
南部班	水源5 男川浄水場沈砂池			1	1						スクリーン清掃(適宜)
南部班	水質1 三本松公園給水栓										
南部班	水質2 トーラス牧場前管末										
南部班	水質3 徳心寺末前管末										休止中
南部班	水質4 鐘町中央公園給水栓										
南部班	水質5 高田友晴宅西管末										
南部班	水質6 タイテミック生コン入口管末										
南部班	水質7 群柳明徳宅東管末										
南部班	水質8 鈴木木材西管末										休止中
南部班	水質9 群柳福夫宅南管末										
南部班	水質10 市川久治宅西管末										
管理班	27 小栗ポンプ場			1							
管理班	28 小栗配水場			1	2						
管理班	29 葛本ポンプ場			1	2						
管理班	30 古部第1ポンプ場			1	2						
管理班	31 古部第2ポンプ場			1	2						
管理班	32 古部配水場			1	2						
管理班	33 茅原沢加圧ポンプ場			1	2						
管理班	34 蓬生加圧ポンプ場			1	2						
管理班	35 養梨ポンプ場			1	2						
管理班	36 養梨配水場			1	2						
管理班	37 才家加圧ポンプ場			1	2						
管理班	38 須瀨ポンプ場			1	2						
管理班	39 須瀨配水場			1	2						
管理班	40 ちせいの里ポンプ場			1	2						
管理班	41 ちせいの里配水場			1	2						
管理班	42 中央総合公園第1ポンプ場			1	2						
管理班	43 中央総合公園第2ポンプ場			1	2						
管理班	44 中央総合公園配水場			1	2						
管理班	45 高滝寺ポンプ場			1	1						
管理班	46 酒配水場			1	1						
管理班	休止5 高滝寺第1ポンプ場										巡視点検(年4回)
管理班	休止6 高滝寺第2ポンプ場										巡視点検(年4回)
管理班	水質11 坂崎寺前管末										
管理班	水質12 宇津野喜宅南管末										
管理班	水質13 倉橋尾宅前管末										
管理班	水質14 神社北管末										
管理班	水質15 乙川左岸側管末										
管理班	水質16 乙川右岸側管末										休止中
管理班	水質17 ちせいの台公園										
管理班	水質18 ちせいの里ポンプ場西										
管理班	水質19 ちせいの台公園西南										
管理班	水質20 フォットスポット南管末										
中部班	47 鶴田加圧ポンプ場			1	2						
中部班	48 箱柳第1ポンプ場			1	2						
中部班	49 箱柳配水場			1	2						
中部班	50 箱柳第2ポンプ場			1	2						
中部班	51 田口ポンプ場			1	2						
中部班	52 田口配水場			1	2						
中部班	53 坂田加圧ポンプ場			1	2						
中部班	54 若中第1ポンプ場			1	2						
中部班	55 若中第2ポンプ場			1	2						
中部班	56 樽水配水場			1	2						
中部班	57 樽水ポンプ場			1	2						
中部班	58 滝配水場			1	2						
中部班	59 真伝配水場			1	2						
中部班	60 伊賀ポンプ場			1	2						
中部班	61 大樹寺合流点電気設備			1	2						
中部班	62 六供加圧ポンプ場			1	2						
中部班	2 日名水源送水場				3						
中部班	休止7 真伝加圧ポンプ場										巡視点検(年4回)
中部班	休止8 白羽橋加圧										巡視点検(年4回)
中部班	休止9 滝加圧ポンプ場				1						巡視点検(年4回)
中部班	休止10 田口加圧ポンプ場				1						巡視点検(年4回)
	東部簡易水道水源跡地				2						
	六供配水場・配水塔				3						
	水質21 青山修宅 管末										
	水質22 蛇窪末来塾前 管末										
	水質23 青山忠司宅 管末										
	水質24 市民球場 洗面所										
	水質25 瀧野博士前 管末										
	水質26 若谷管境内給水栓										
	水質27 トライアングルゴルフ管末										
	水質28 西田管末										
	水質29 みらく橋下流側										
	水質30 内藤鎌一宅 管末										
	水質31 開元の里公園内給水栓										
	水質32 栗田石丁芸前 管末										
	水質33 タカキ興産前 管末										
	水質34 やすらぎ公園給水栓										
	水質35 市民病院 屋外給水栓										
北部班	63 白小浄水場										
北部班	64 細川水塔(立型集水井)			1							
北部班	65 細川水源送水場			1							
北部班	66 北斗台低区配水場			1	3						
北部班	67 北斗台低区ポンプ場			1	2						
北部班	68 細川高区配水場			1	2						
北部班	69 北野配水場			1	2						
北部班	70 恵田ポンプ場			1	2						
北部班	71 恵田配水場			1	2						
北部班	72 駒立ポンプ場			1	2						
北部班	73 駒立配水場			1	3						
北部班	74 駒立ポンプ場			1	3						
北部班	75 中奥配水場			1	2						
北部班	76 上奥加圧ポンプ場			1	3						
北部班	77 川向ポンプ場			1	2						
北部班	78 川向配水場			1	2						
北部班	79 花園配水場			1	2						

管轄	施設名	巡視点検			清掃	草刈 4～10月の 期間中	電気点検 2回/月	水質点検 1回/週	配水池 採水 8月に1回	保全水量 測定 2回/年	水源点検 1回/平日	備考
		2回/月	1回/月	年当り								
北部班	80 日影第1ポンプ場			1		3						
北部班	81 日影第2ポンプ場			1		3						
北部班	82 日影配水場			1		2						
北部班	83 大柳配水場			1		2						
北部班	84 大柳加圧ポンプ場			1		2						
北部班	85 安戸ポンプ場			1								
北部班	86 松橋加圧ポンプ場			1								
北部班	87 米河内ポンプ場			1								
北部班	88 米河内配水場			1		1						
北部班	89 大井野ポンプ場			1								
北部班	90 大井野配水場			1		1						
北部班	91 關元の里ポンプ場			1								
北部班	92 關元の里配水場			1		1						
北部班	93 新居配水場			1		2						
北部班	休止11 1・2・3・4号井											巡視点検(年4回)
北部班	休止12 雑糞場											巡視点検(年4回)
北部班	休止13 上里水源					3						巡視点検(年4回)
北部班	休止14 真福寺加圧ポンプ場					1						巡視点検(年4回)
北部班	休止15 岩津加圧ポンプ場											巡視点検(年4回)
北部班	休止16 新居浄水場					1						巡視点検(年4回)
北部班	休止17 新居取水場					1						巡視点検(年4回)
	水質36 中根自動車北 管末											
	水質37 ミトヤマ管末											
	水質38 市川茂宅前 管末											
	水質39 小野崎宅前 管末											
	水質40 杉浦一六宅前 管末											
	水質41 古川元洋前 管末											
	水質42 服部醫宅前 管末											
	水質43 鈴木せつ子宅前 管末											
	水質44 大津コンクリート入口 管末											
	水質45 藤野稲荷神社 給水栓											
	水質46 中根十三宅前 管末											

管轄	施設名	点検頻度					点検内容			排泥 1回/週	草刈 4-10月の 期間中	備考
		1回/日	1回/2日	1回/週	2回/月	1回/月	巡視	電気	水質			
東部班	94 南部浄水場										3	
東部班	95 南部配水場										3	
東部班	96 栗山白濁調整池										2	
東部班	97 鹿野川調整池										2	
東部班	98 奈良寺調整池										2	
東部班	99 桜井寺同地調整池										2	
東部班	100 片寄高区ポンプ場										2	
東部班	101 桜井寺同地ポンプ場										2	
東部班	102 喜山浄水場										3	水源含釘
東部班	103 喜山低区配水池										2	
東部班	104 喜崎浄水場										3	
東部班	105 牧原ポンプ場										2	
東部班	106 牧原配水池										2	
東部班	107 牧原水源										2	
東部班	108 倉合内浄水場										2	
東部班	109 喜山浄水場										3	
東部班	110 雨山ダム取水ポンプ場										2	
東部班	111 栗田ポンプ場										2	
東部班	112 企業団地配水池										2	
東部班	113 河原下配水池										2	
東部班	114 河原ポンプ場										2	
東部班	115 河原上配水池										2	
東部班	116 滝尻ポンプ場										2	
東部班	117 千方町浄水場										3	
東部班	118 千方町配水池										2	
東部班	119 津船水源										2	
東部班	120 保殿水源										2	
東部班	121 木下第2配水池										2	
東部班	122 木下加圧ポンプ場										3	
東部班	123 木下浄水場										2	
東部班	124 藤川浄水場										3	
東部班	125 茨城配水池										2	
東部班	126 川崎ポンプ場										2	
東部班	127 大山配水池										2	
東部班	128 須山ポンプ場										2	
東部班	129 小原沢配水池										2	
東部班	130 島川浄水場										3	
東部班	131 島川中継ポンプ場										2	
東部班	132 島川高区配水池										2	
東部班	133 坂形ポンプ場										3	
東部班	134 坂形配水池										2	
東部班	135 馬屋水源										2	
東部班	136 鍛冶屋水ポンプ場										2	
東部班	137 鍛冶屋浄水場										3	
東部班	138 中伊配水池										2	
東部班	139 井沢浄水場										3	
東部班	140 井沢水源										2	
東部班	141 井沢圧力調整池										2	
東部班	142 麻生配水池										2	
東部班	143 トツ原配水池										2	
東部班	144 外山ポンプ場										2	
東部班	145 外山配水池										2	
東部班	146 一色配水池										2	
東部班	147 保久浄水場(ポンプ場)										3	
東部班	148 毛呂浄水場										3	水源含釘
東部班	149 毛呂第2配水池										2	
東部班	150 大湫川水源										2	
東部班	151 大湫川浄水場										2	
東部班	152 大湫川配水池(中継ポンプ場)										2	
東部班	153 切山配水池										2	
東部班	154 切山1号圧力調整池										2	
東部班	155 切山2号圧力調整池										2	
東部班	156 切山3号圧力調整池										2	
東部班	157 小久田1号圧力調整池										2	
東部班	158 小久田2号圧力調整池										2	
東部班	159 小桶配水池										2	
東部班	160 小久田浄水ポンプ場										2	
東部班	161 孫ヶ久保配水池										2	
東部班	162 孫ヶ久保圧力調整池										2	
東部班	163 孫ヶ久保圧力調整池										2	
東部班	164 水部ポンプ場										2	
東部班	165 水部配水池										2	
東部班	休止18 旧笠崎浄水場										2	巡視点検(年4回)
東部班	休止19 幸福同地調整池										2	巡視点検(年4回)
東部班	休止20 明見配水池								2		2	巡視点検(年4回)
東部班	休止21 中伊配水ポンプ場										2	巡視点検(年4回)
東部班	休止22 保久配水池										2	巡視点検(年4回)
東部班	休止23 旧坂形配水池										2	巡視点検(年4回)
東部班	水質47 桜井寺											
東部班	水質48 渡瀬											
東部班	水質49 鹿野川											
東部班	水質50 峠上											
東部班	水質51 高区											
東部班	水質52 低区											
東部班	水質53 宮崎支所											
東部班	水質54 石原											
東部班	水質55 牧原											
東部班	水質56 公園											
東部班	水質57 赤井											
東部班	水質58 三ツツレコン											
東部班	水質59 大住公民館											
東部班	水質60 島山公民館											
東部班	水質61 河原ポンプ場											
東部班	水質62 森林組合											
東部班	水質63 奥明見											
東部班	水質64 柳田											
東部班	水質65 夜所											
東部班	水質66 千話所											
東部班	水質67 中伊西											
東部班	水質68 保久話所											
東部班	水質69 外山ポンプ場											
東部班	水質70 外山話所											
東部班	水質71 一色公民館											
東部班	水質72 一色配水池											
東部班	水質73 中伊東											
東部班	水質74 切山											
東部班	水質75 小久田ポンプ場											
東部班	水質76 喜屋											
東部班	水質77 孫ヶ久保											
東部班	水質78 小桶											
東部班	水質79 水部											
東部班	水質80 第一配水池 一次											
東部班	水質81 第二配水池 二次											
東部班	水質82 木下入口											
東部班	水質83 竹内宅											
東部班	水質84 木下寺下											
東部班	水質85 南大須											
東部班	水質86 大山配水池											
東部班	水質87 法球											
東部班	水質88 高澤											

## 計装監視対象施設一覧(1)

1	男川浄水場	42	中央総合公園第2ポンプ場			
2	大平水源送水場	43	中央総合公園配水場			
3	大西水源送水場	44	高隆寺ポンプ場			
4	大西配水場	45	洞配水場			
5	根石配水場	46	高隆寺加圧ポンプ場			
6	根石加圧ポンプ場	47	大幡ポンプ場			
7	竜泉寺ポンプ場	48	池金配水池			
8	竜泉寺配水場	49	箱柳配水場			
9	舞木ポンプ場	50	箱柳第1ポンプ場			
10	舞木配水場	51	箱柳第2ポンプ場			
11	上地配水場	52	田口配水場			
12	本宿配水場	53	板田加圧ポンプ場			
13	グリーンランドポンプ場	54	岩中第1ポンプ場			
14	グリーンランド配水場	55	岩中第2ポンプ場			
15	鉢地第2加圧ポンプ場	56	岩中配水場			
16	羽栗加圧ポンプ場	57				
17	本宿東ポンプ場	58				
18	本宿東配水場	59				
19	山網第1ポンプ場	60				
20	山網第2ポンプ場	61				
21	扇子山第1配水場	62				
22	山網第3ポンプ場	63				
23	扇子山第2配水場	64				
24	岡加圧ポンプ場	65				
25	稲熊大岩加圧ポンプ場	66				
26	小美ポンプ場	67				
27	小美配水場	68				
28	蓬生ポンプ場	69				
29	古部第1ポンプ場	70				
30	古部第2ポンプ場	71				
31	古部配水場	72				
32	茅原沢加圧ポンプ場	73				
33	蓬生加圧ポンプ場	74				
34	秦梨ポンプ場	75				
35	秦梨配水場	76				
36	才栗加圧ポンプ場	77				
37	須淵ポンプ場	78				
38	須淵配水場	79				
39	ちせいの里ポンプ場	80				
40	ちせいの里配水場	81				
41	中央総合公園第1ポンプ場	82				
計		56				

## 計装監視対象施設一覧(2)

南部系		木下系		大法川系			
1	額田南部浄水場	28	木下浄水場	55	大法川水源		
2	額田南部配水場			56	大法川浄水場		
3	檜山台調整池		峰川系	57	大法川配水池兼ポンプ場		
4	鹿勝川調整池	29	峰川浄水場	58	切山配水池		
5	天恩寺調整池	30	法味配水池	59	切山1号圧力調整池		
6	桜井寺団地調整池	31	川崎加圧ポンプ場	60	切山2号圧力調整池		
7	片寄高区ポンプ場	32	大山配水池	61	切山3号圧力調整池		
8	桜井寺団地ポンプ場	33	須山加圧ポンプ場	62	小久田1号圧力調整池		
9	滝尻加圧ポンプ場	34	小屋沢配水池	63	小久田2号圧力調整池		
				64	小楠配水池		
	夏山系		鳥川系	65	小久田ポンプ場		
10	夏山浄水場	35	鳥川浄水場	66	桃ヶヶ保配水池		
11	夏山低区配水池	36	鳥川ポンプ場	67	桃ヶヶ保圧力調整池		
		37	鳥川高区配水池	68	保久圧力調整池		
	宮崎系			69	水別加圧ポンプ場		
12	牧原水源		毛呂系	70	水別配水池		
13	宮崎浄水場	38	毛呂浄水場				
14	牧原加圧ポンプ場	39	毛呂第2配水池				
15	牧原配水池	40	桜形ポンプ場				
16	室内内加圧ポンプ場(H22)	41	桜形配水池				
			鍛埜系				
		42	豊原水源				
	雨山系	43	鍛埜導水ポンプ場				
17	雨山ダム取水ポンプ場	44	鍛埜浄水場				
18	雨山浄水場	45	中伊配水池				
19	栗田ポンプ場						
20	企業団地配水池		井沢系				
21	河原下配水池	46	井沢水源				
22	河原加圧ポンプ場	47	井沢浄水場				
23	河原上配水池	48	井沢圧力調整池				
		49	麻生配水池				
	千万町系	50	保久ポンプ場				
24	滝崩水源	51	七ツ蔵配水池				
25	保殿水源	52	外山ポンプ場				
26	千万町浄水場	53	外山配水池				
27	千万町配水池	54	一色配水池				
計		70					

計 126施設

男川浄水場廻り既設導水・送水・配水管ルート図(1)



男川浄水場廻り既設導水・送水・配水管ルート図(2)

24.8 添付資料12

ロイヤルパークゴルフ

21.3

21.3

21.6

22.8

男川浄水場


21.7

22.9


21.7

600DIP(大平水源導水管)

500DIP(本宿送水管)

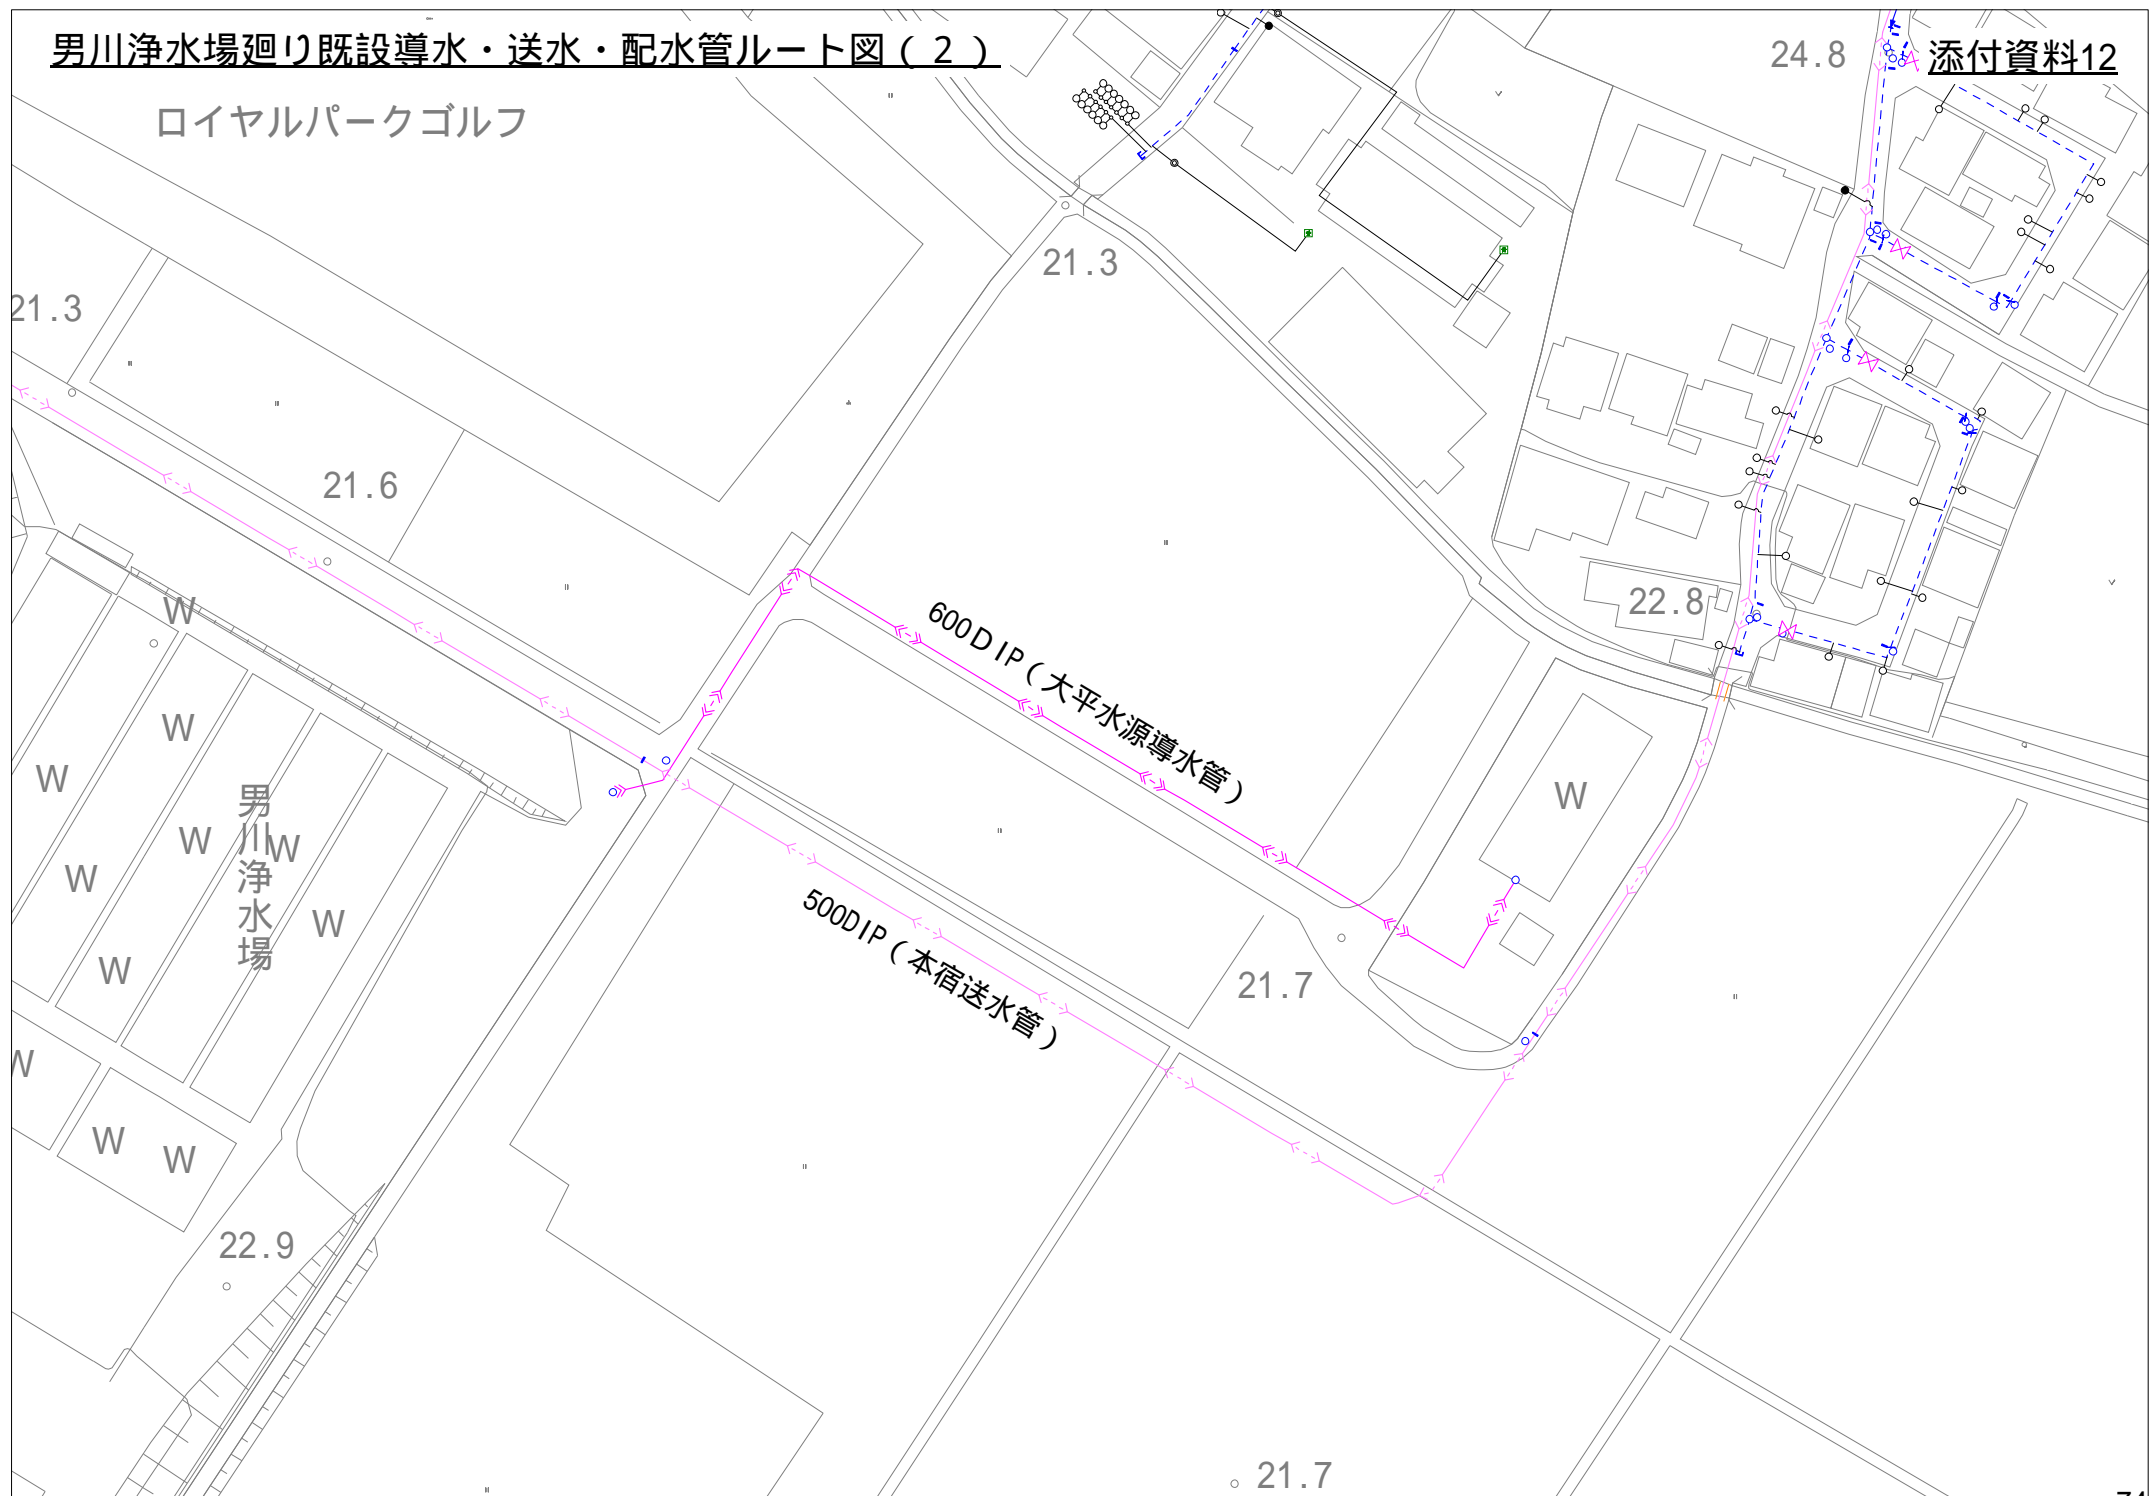


男川浄水場廻り既設導水、送水、配水管ルート図(3)

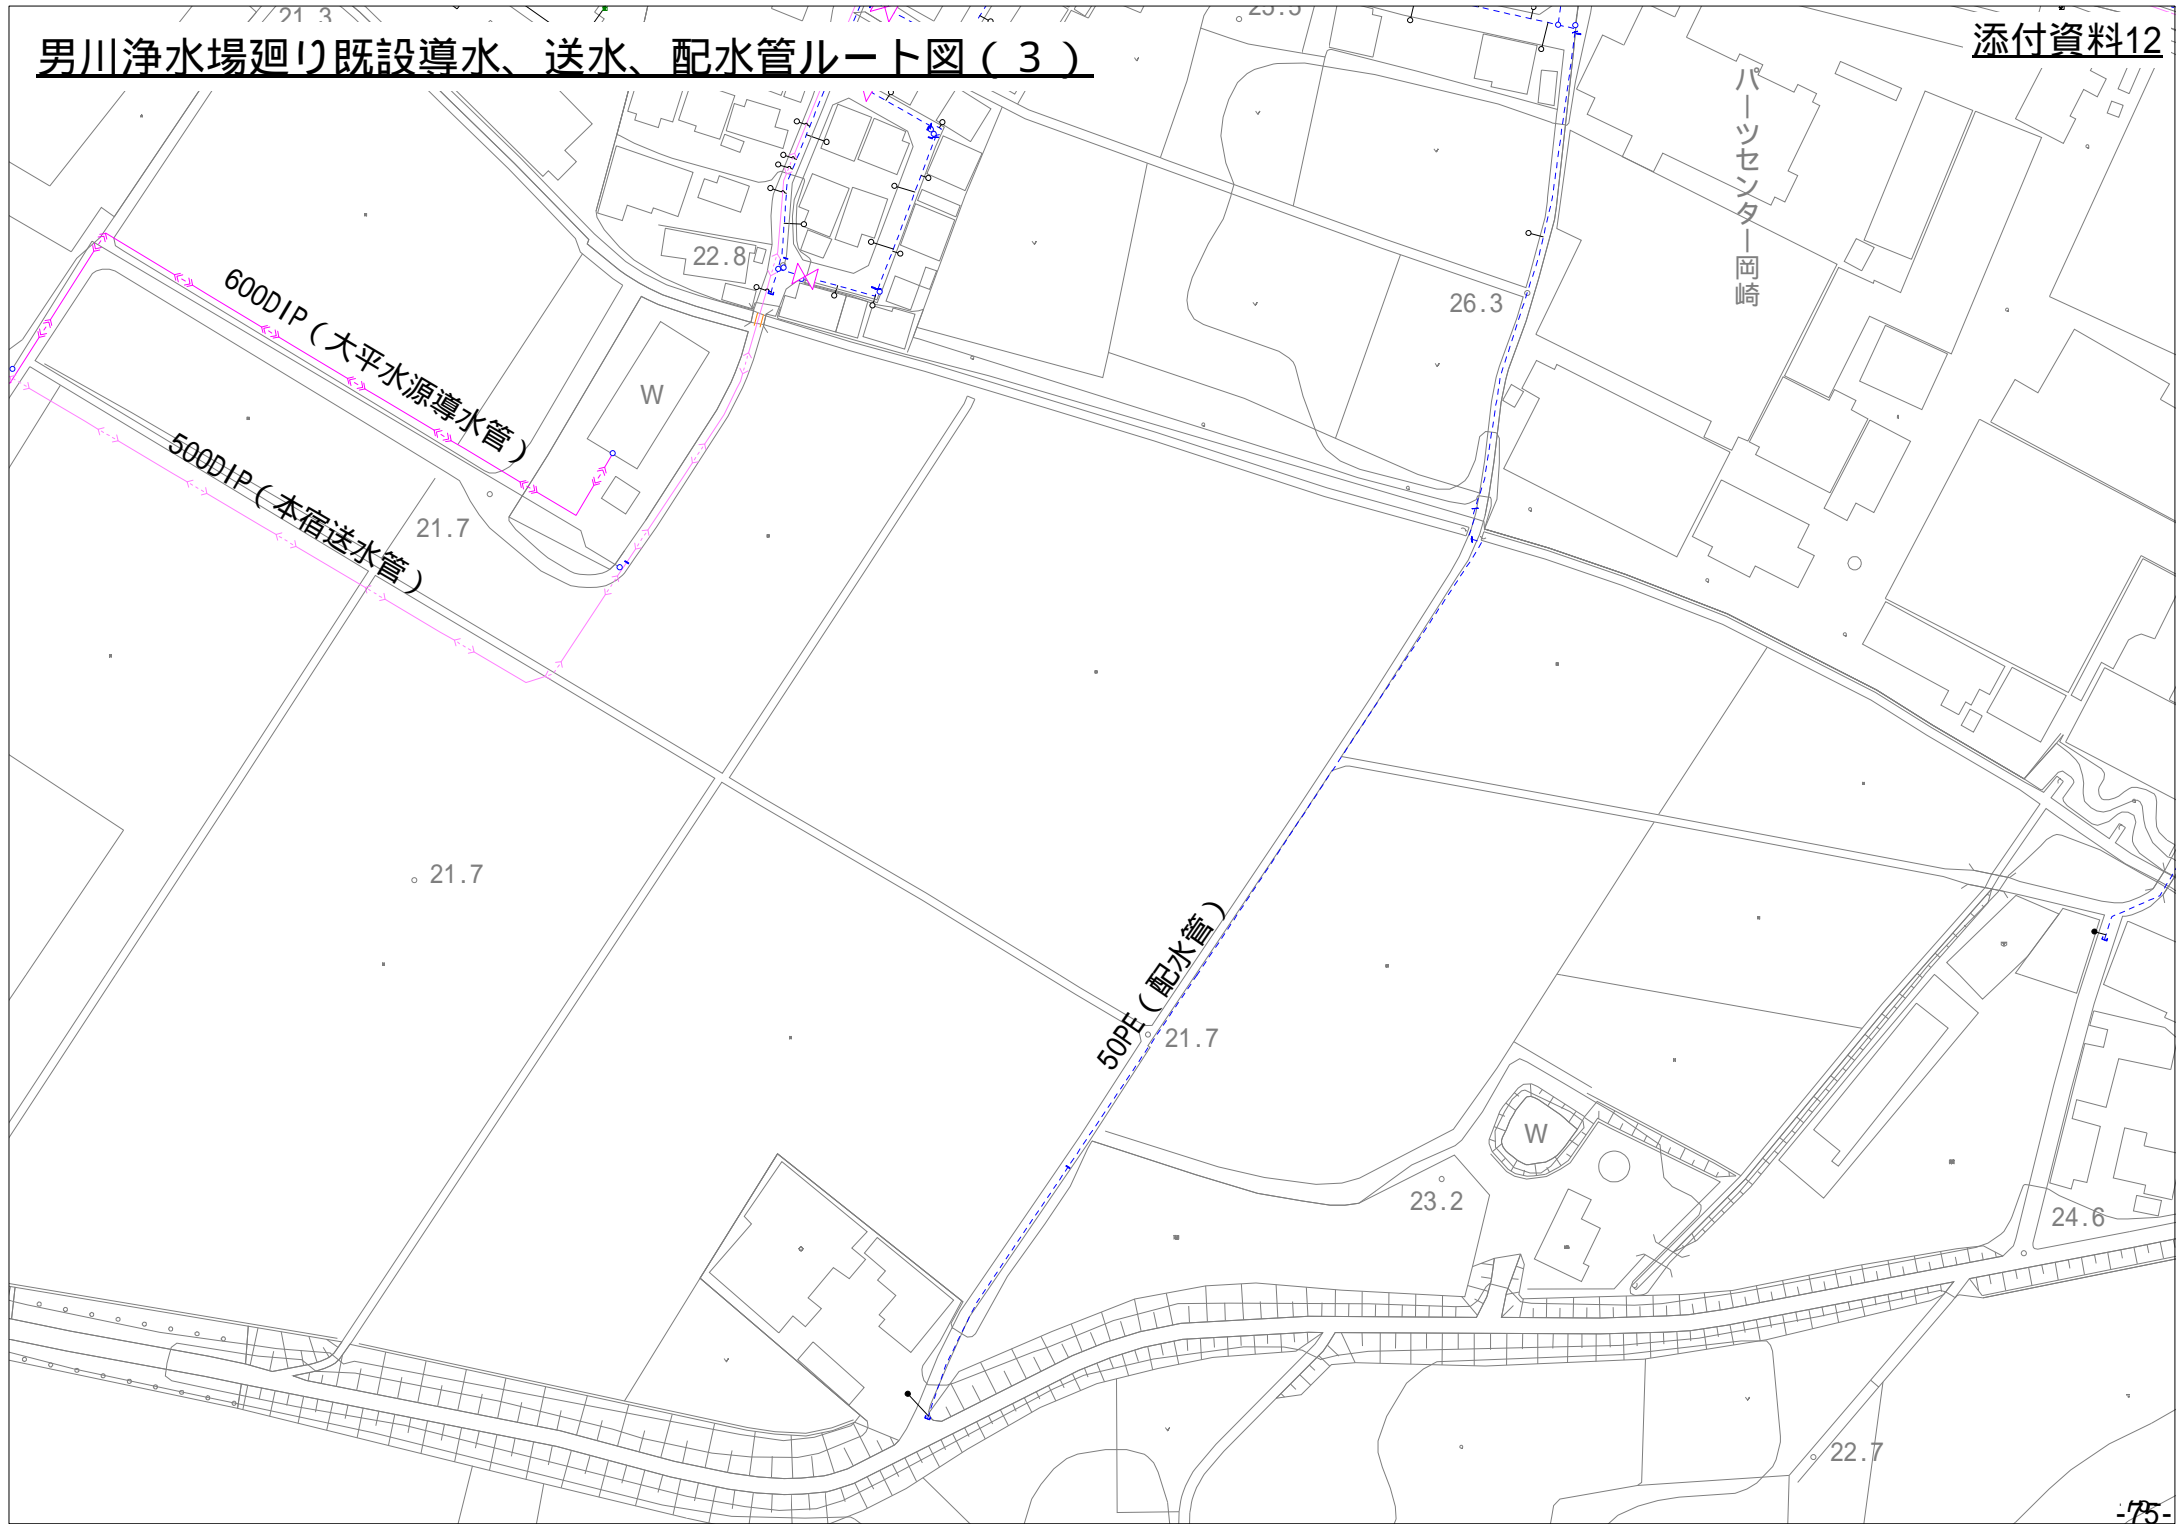



# 男川浄水場廻り既設污水配管ルート図(1)

添付資料13

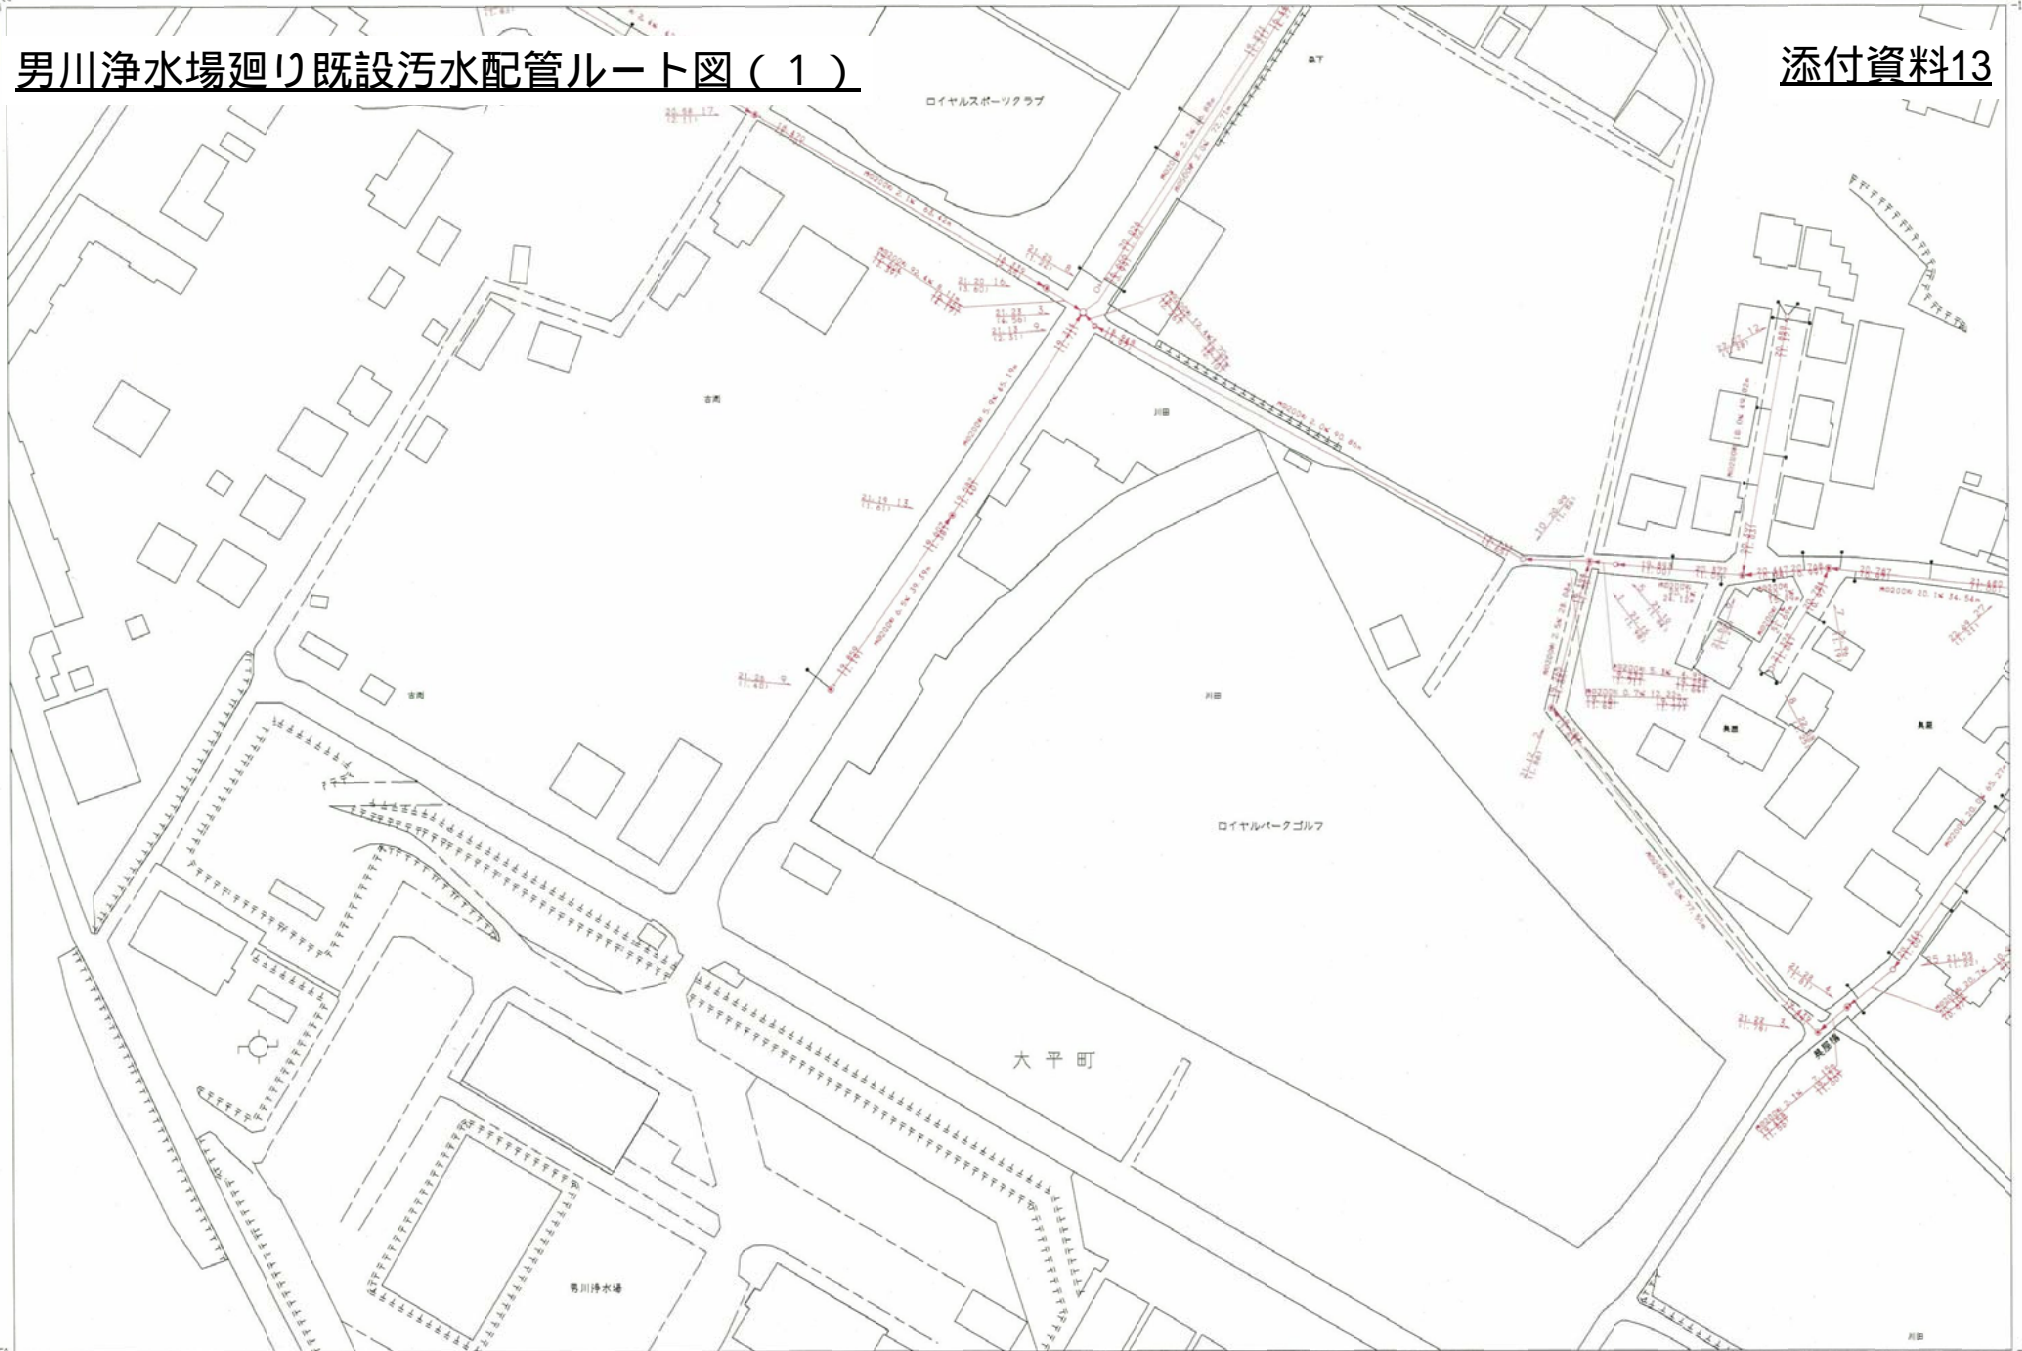


平成23年12月 8日出図

この図面は参考図書であり、地形変化等により  
現地と異なる場合があります。

# 男川浄水場廻り既設污水配管ルート図(2)

添付資料13

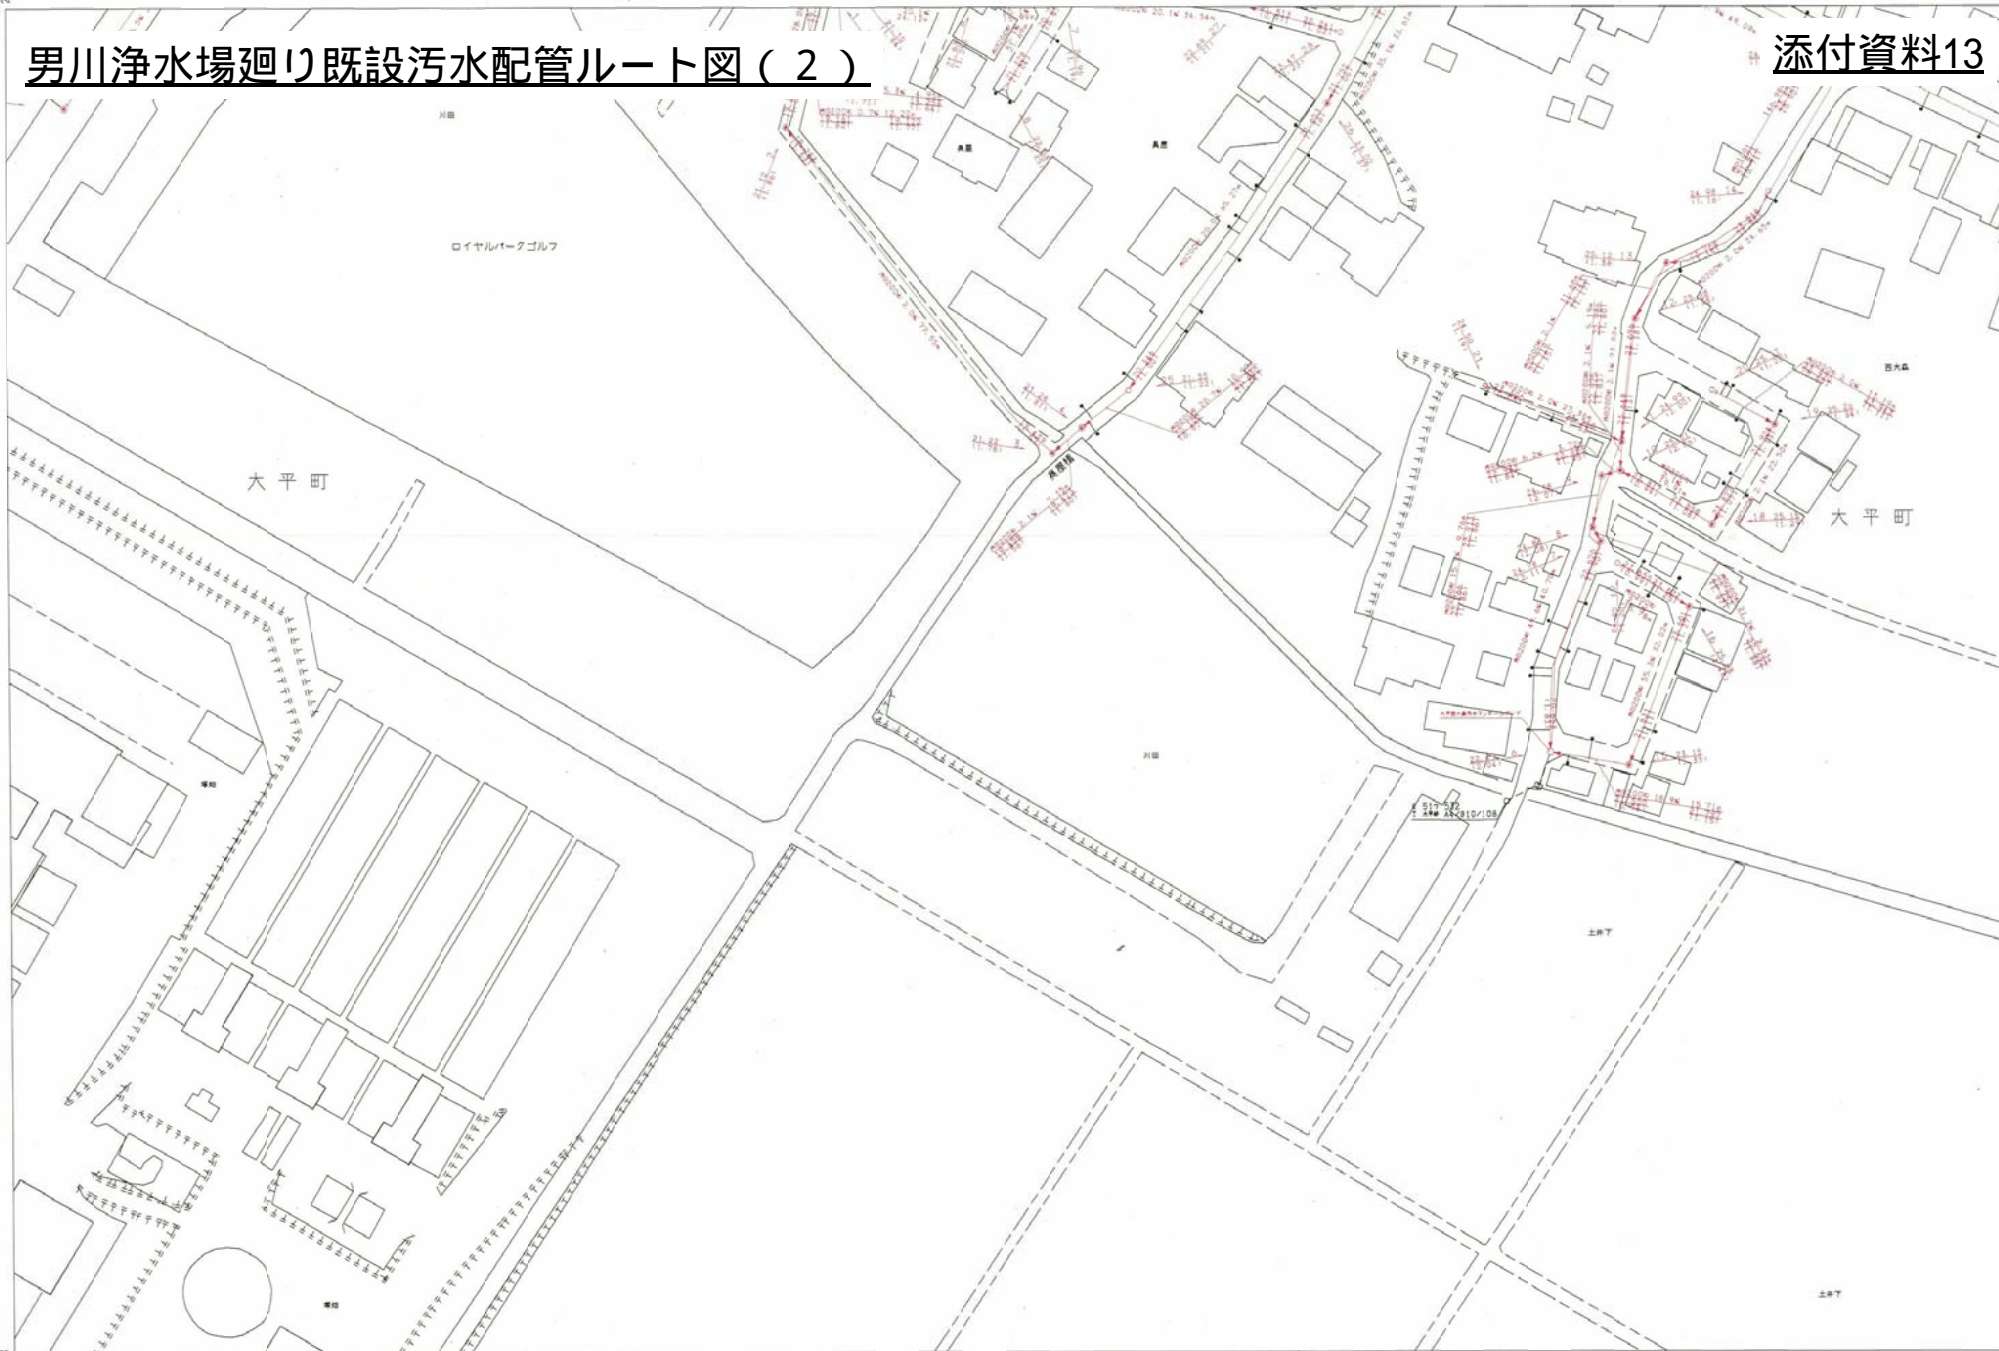

平成23年12月 8日出図

この図面は参考図書であり、地形変化等により  
現地と異なる場合があります。

# 男川浄水場廻り既設污水配管ルート図(3)

添付資料13



平成23年12月 8日出図

この図面は参考図書であり、地形変化等により  
現地と異なる場合があります。

## 添付資料14 ユーティリティー分担表

業務名	項目	市	事業者
<b>男川浄水場運転管理業務(直営)</b>			
	上水	○	
	下水	○	
	電気	○	
	ガス	○	
	通信費	○	
	薬品費	○	
	燃料費	○	
	テレメータの通信費	○	
<b>男川浄水場整備業務</b>			
<b>建設業務</b>			
試運転時	原水	○	
	上水		○
	下水		○
	電気		○
	ガス		○
	薬品費		○
	通信費		○
<b>男川浄水場維持管理業務</b>			
<b>保守点検業務</b>			
機械消耗費			○
部品等の消耗品			○
<b>修繕業務</b>			
修繕に必要な材料			○
<b>排水処理施設維持管理業務</b>			
・民間事業者控え室 ・排水処理施設運転 管理室	上水		○
	下水		○
	電気		○
	ガス		○
	通信費		○
排水処理施設運転	上水	○	
	電気	○	
	薬品費	○	
<b>場外施設等維持管理業務</b>			
<b>水質点検業務</b>			
	水質計器		○
	薬品費	○	
<b>保守点検業務(補修)</b>			
テレメータの消耗品、修繕用部品			○
テレメータ以外の消耗品、修繕用部品		○	

※事業者の業務範囲で必要となる道具は全て事業者負担とする。