



北側 立面図

北面開口面積		A～B		B～C		C～D		D～E		E～F		計
2F	内法 (mm)	7300		3550		3550		7300		2100		29,208
	高さ (mm)	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	
	ブレース面積控除 (m2)	-		0.628		0.628		-		-		
	開口面積 (m2)	9.344		3.916		3.916		9.344		2.688		
1F	内法 (mm)	7300		3550		3550		7300		2100		28,960
	高さ (mm)	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	
	ブレース面積控除 (m2)	-		0.752		0.752		-		-		
	開口面積 (m2)	9.344		3.792		3.792		9.344		2.688		




南側 立面図

南面開口面積		F～E		E～D		D～C		C～B		B～A		計
2F	内法 (mm)	-		-		-		-		-		
	高さ (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ブレース面積控除 (m2)	-		-		-		-		-		
	開口面積 (m2)	-		-		-		-		-		
1F	内法 (mm)	-		-		-		-		-		
	高さ (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ブレース面積控除 (m2)	-		-		-		-		-		
	開口面積 (m2)	-		-		-		-		-		




有効開口チェック図  
1/50

遮音パネル手摺り

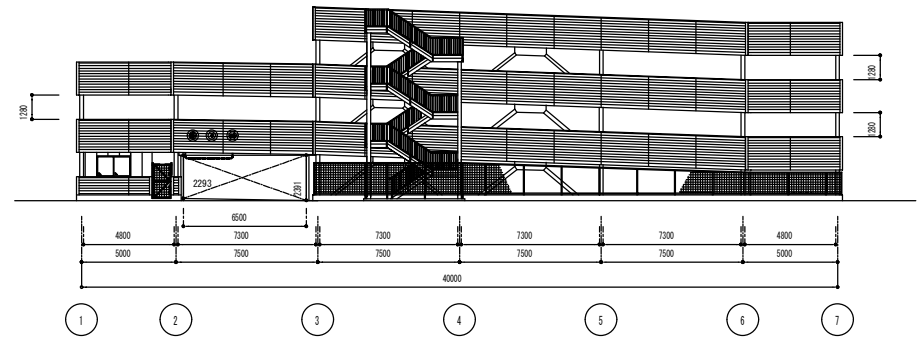

東側 立面図

東面開口面積		1～2		2～3		3～4		4～5		5～6		6～7		計
2F	内法 (mm)	4800		7300		-		-		-		-		15,488
	高さ (mm)	1280	1280	1280	1280	-	-	-	-	-	-	-		
	ブレース面積控除 (m2)	-		-		-		-		-		-		
	開口面積 (m2)	6.144		9.344		-		-		-		-		
1F	内法 (mm)	-		6500		-		-		-		-		15,223
	高さ (mm)	-	-	2293	2391	-	-	-	-	-	-	-		
	ブレース面積控除 (m2)	-		-		-		-		-		-		
	開口面積 (m2)	0.000		15.223		-		-		-		-		



西側 立面図

西面開口面積		7~6		6~5		5~4		4~3		3~2		2~1		計
2F	内法 (mm)	-		7300		7300		7300		7300		2450		38.242
	高さ (mm)	-	-	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	
	ブレース面積控除 (m2)	-		-		1.135		1.135		-		-		
	開口面積 (m2)	-		9.344		8.209		8.209		9.344		3.136		
1F	内法 (mm)	-		7300		7300		-		-		-		17.410
	高さ (mm)	-	-	1280	1280	1280	1280	-	-	-	-	-	-	
	ブレース面積控除 (m2)	-		-		1.278		-		-		-		
	開口面積 (m2)	-		9.344		8.066		-		-		-		

無窓階 開口条件チェック

壁面開口面積合計

2F	82.938
1F	61.593

必要開口面積 (床面積×1/30)

2F	1049.76×1/30=34.992	34.992 m <sup>2</sup>
1F	1049.76×1/30=34.992	34.992 m <sup>2</sup>

2階 82.938 m<sup>2</sup> > 34.992 ∴OK

1階 61.593 m<sup>2</sup> > 34.992 ∴OK

記事

訂正  
変更

△  
△  
△  
△

御  
来  
認

月 日 月 日 月 日 月 日

庁舎西駐車場 建築工事

開口面積チェック図(2)

検  
製  
担

図  
尺  
日

番  
1/200  
2005.08.31

A-09-1