



添付資料 2

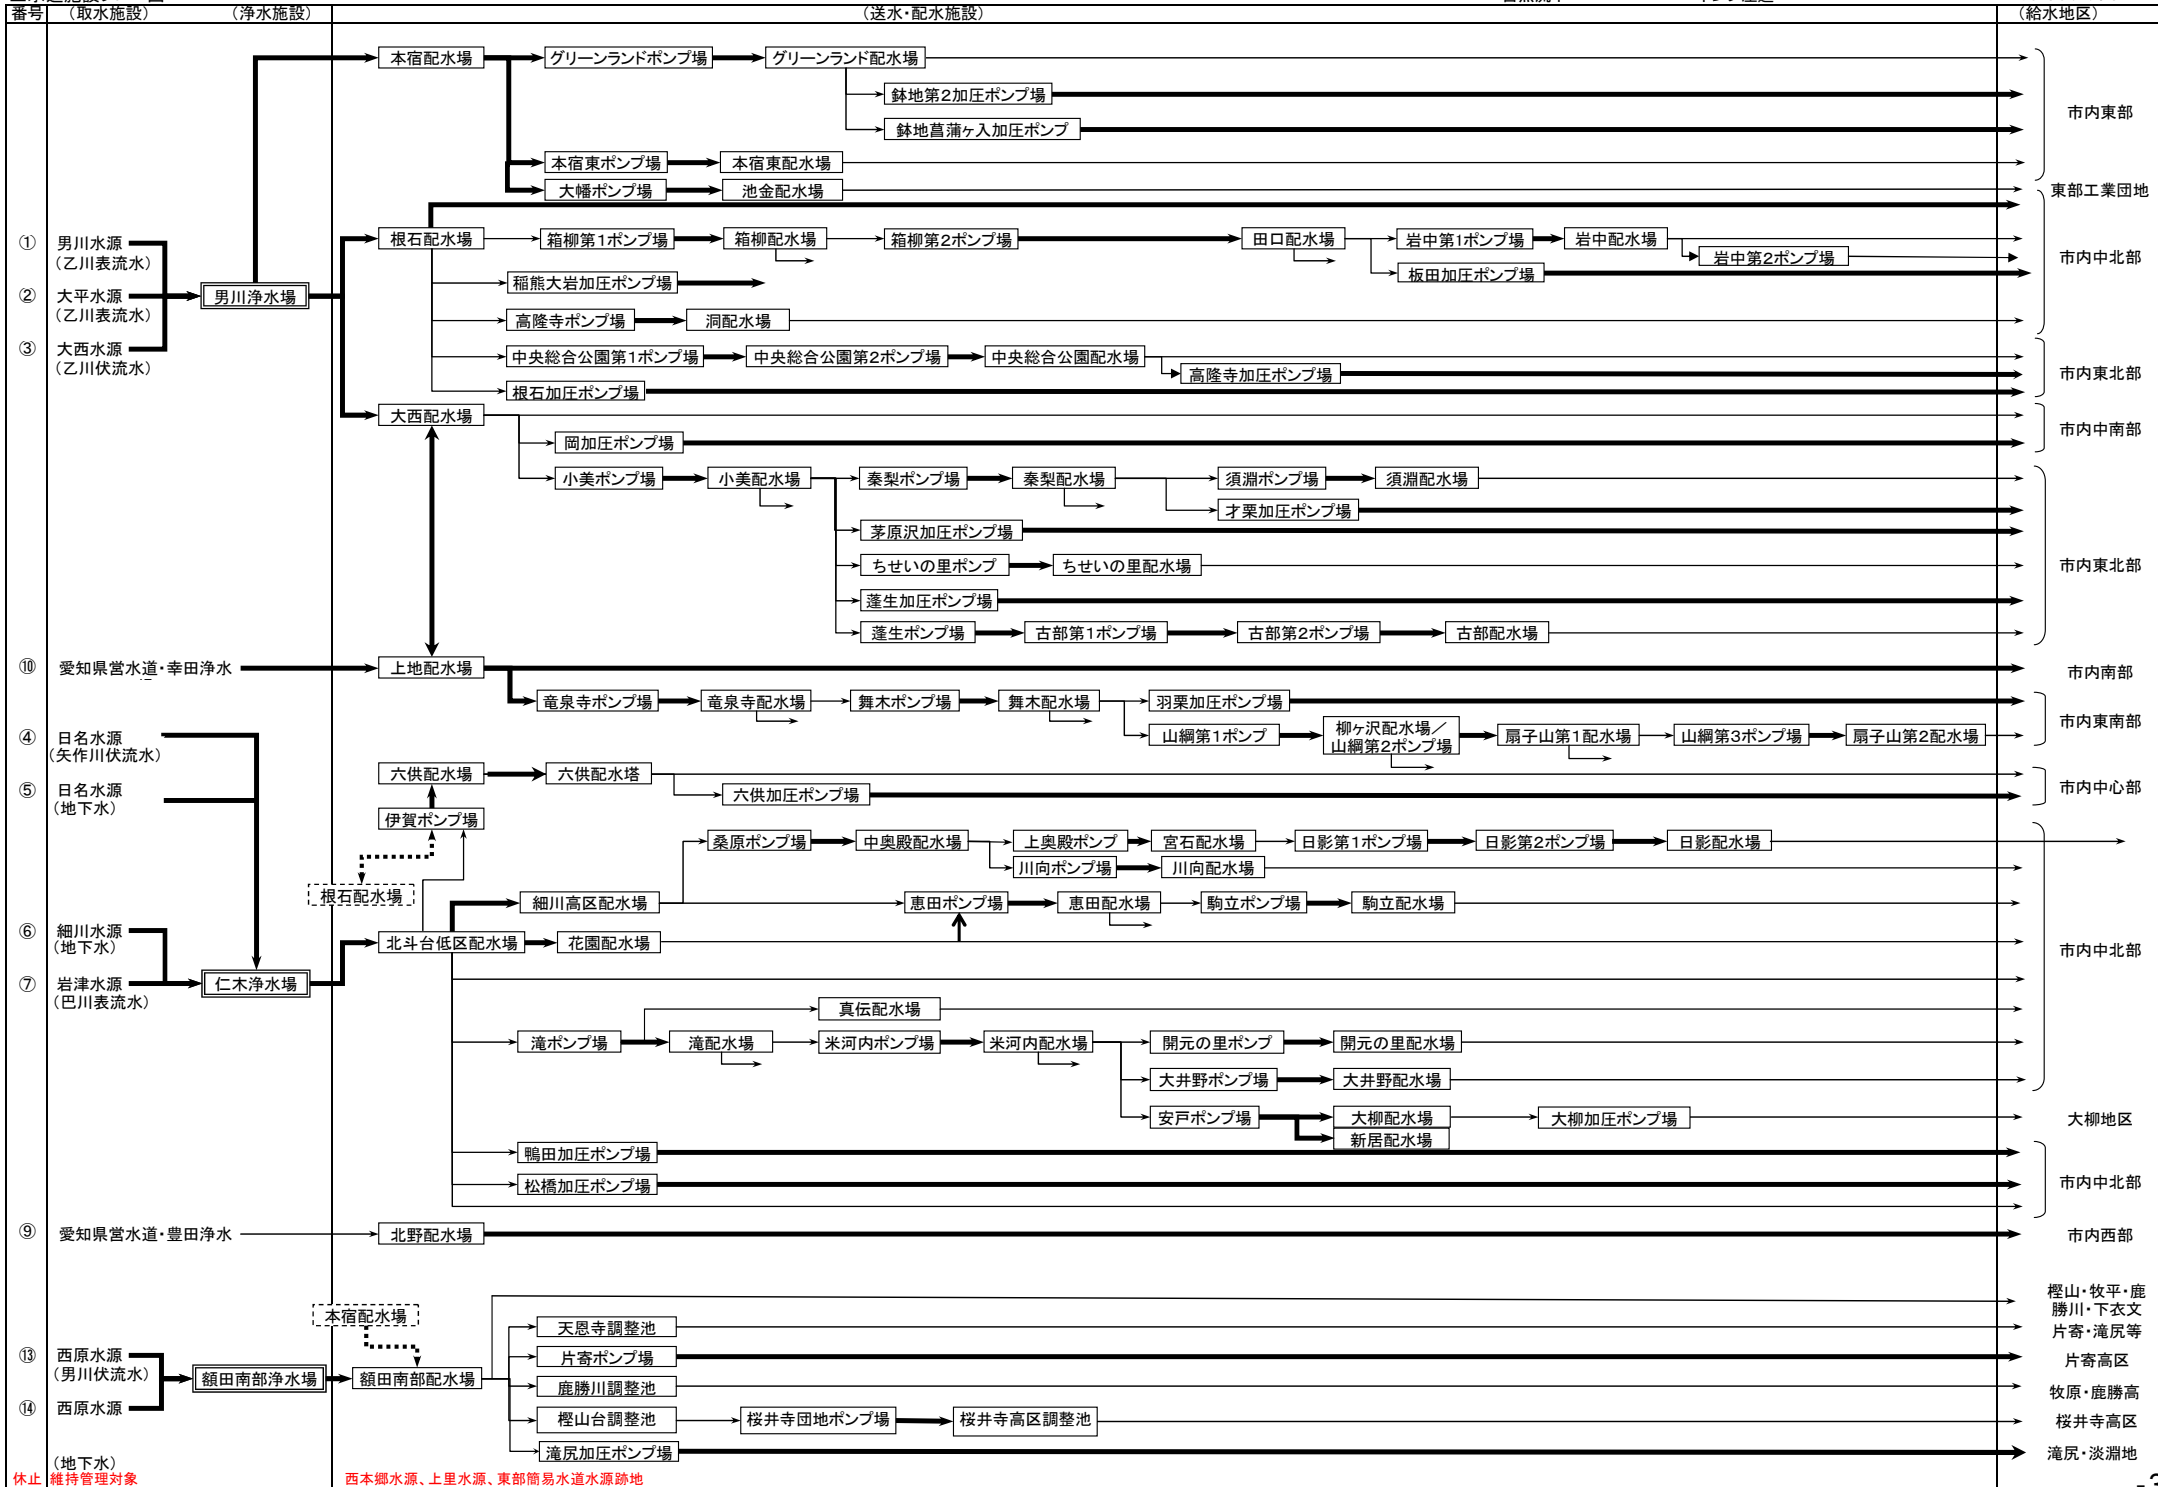

男川浄水場負荷集計表

添付資料 5

設備名称	電圧	単機容量	買電対象負荷								自家発電対象負荷 (暫定)		備 考
			暫定				将来						
			常用		予備		常用		予備				
			台数	容量	台数	容量	台数	容量	台数	容量	台数	容量	
送水ポンプ(大西・根石)	6.6K	132	5	660	1	132	3	396	1	132	3	316.8	0.8
送水ポンプ(根石)	6.6K						2	180	1	90	2	144.0	0.8
送水ポンプ(男川→本宿)	6.6K	132	1	132	1	132	1	280	1	280	1	224.0	0.8
導水ポンプ	6.6K	90	3	270	1	90	3	270	1	90	1	270.0	1.0
沈殿池引抜ポンプ													
動力付属盤	210			11.95								6.0	0.5
緩速攪拌機主幹盤	210	0.75	6	4.5			4	6				4.8	0.8
緩速攪拌機盤	210	21.15	4	84.6								42.3	0.5
採水ポンプ盤	210	0.4	2	0.8								0.24	0.3
動力低圧盤	210			35.15								17.6	0.5
ろ過池操作盤	210			20								4.0	0.2
クラリファイヤー制御盤	210			15.4								4.6	0.3
薬品注入機盤	210			6.26								3.1	0.5
送水ポンプ操作盤	210			4.95								1.5	0.3
空気圧縮機盤	210	7.5	1	7.5								3.8	0.5
除塵機盤	210			6.75								3.4	0.5
フロック形成池盤	210			105.75								42.3	0.4
その他	210			176.45								70.6	0.4
整流器盤	210			10								4.0	0.4
電灯主幹盤	105			30								9.0	0.3
照明用低圧盤	105			75								22.5	0.3
排水池返送ポンプ	210		2	44	1	22						22.0	0.5
排泥池引抜ポンプ他	210		1	2.2	1	2.2						1.1	0.5
濃縮槽引抜ポンプ等	210		1	3.7	1	3.7							
脱水施設	210			66.2									
計												1217.5	

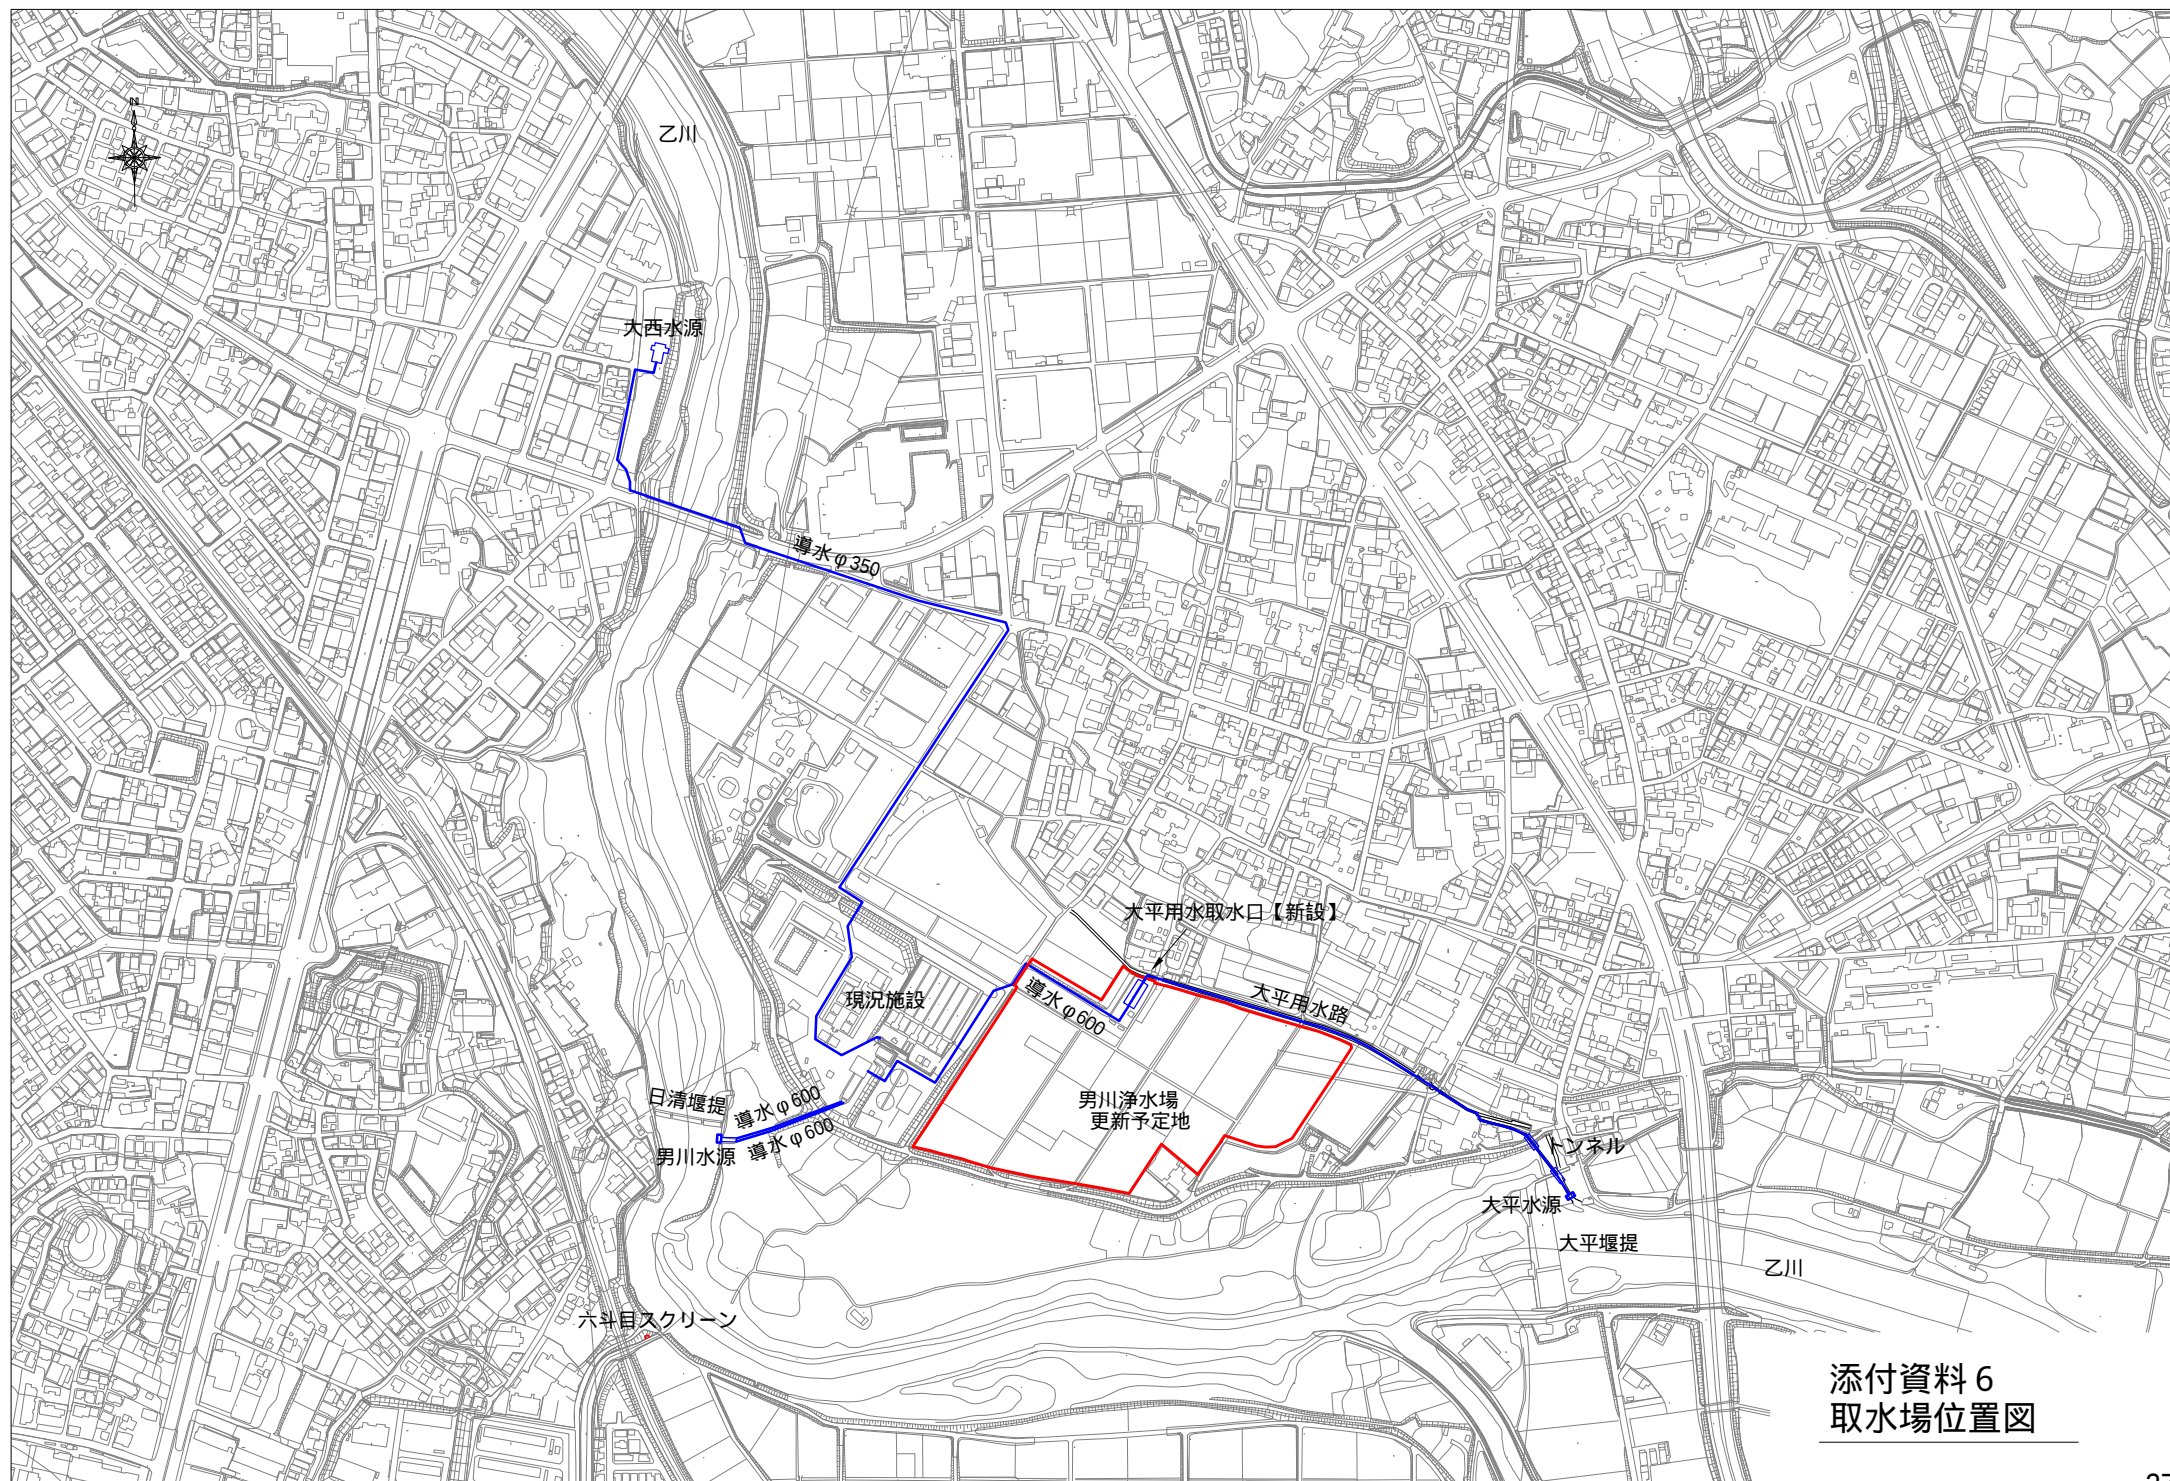

添付資料6
取水場位置図

No	施設名	点検頻度					点検内容			排泥	清掃	草刈	備 考
		1回/日	2回/日	1回/週	2回/月	1回/月	巡視	電気	水質	1・2回/月	年当り	4～10月の 期間中	
104	額田南部浄水場・西原水源		●				●	●	●		沈殿池2回 排水池2回	3	河川臭気確認
105	額田南部配水池				●		●	●				3	緊急遮断弁有
106	堰山台調整池					●	●	●				-	
107	鹿勝川調整池			●			●	●				2	加圧施設有
108	天恩寺調整池					●	●	●				2	
109	桜井寺団地調整池					●	●	●				-	TM設備無
110	片寄高区ポンプ場				●		●	●				2	TM設備無
111	桜井寺団地ポンプ場					●	●	●				-	TM設備無
112	滝尻加圧ポンプ場			●			●	●				-	加圧施設有
113	夏山浄水場・夏山水源	●					●	●	●		取水スクリーン通過 排砂1回	3	
114	夏山低区配水池					●	●	●				2	
115	宮崎浄水場	●					●	●	●			3	
116	宮崎水源					●	●	●				-	
117	牧原加圧ポンプ場			●			●	●				2	
118	牧原配水池					●	●	●				2	
119	牧原水源						●	●			取水スクリーン通過	-	
120	室合内加圧ポンプ場			●			●	●				-	
121	夏山浄水場	●					●	●	●			3	
122	夏山ダムポンプ場			●			●	●	●			2	取水制限有
123	兼田ポンプ場			●			●	●	●			2	
124	企業団地配水池					●	●	●	●			2	
125	河原下配水池					●	●	●	●			2	
126	河原加圧ポンプ場			●			●	●	●			2	次亜注入設備
127	河原上配水池					●	●	●	●			2	
128	千万町浄水場	●					●	●	●		沈殿池1回 排水池2回	3	
129	千万町配水池					●	●	●				2	
130	滝瀬水源	●					●	●			取水スクリーン通過	2	水源土砂浸漬2年に1回程度 使用停止中
131	保殿水源					●	●	●				-	
132	峰川浄水場・峰川水源	●					●	●	●		取水スクリーン通過	3	水源土砂浸漬2年に1回程度
133	法味配水池					●	●	●				2	
134	川崎加圧ポンプ場			●			●	●				-	
135	大山配水池			●			●	●	●			2	加圧施設有
136	須山加圧ポンプ場			●			●	●	●			-	
137	小塚次配水池					●	●	●	●			3	
138	鳥川浄水場・鳥川水源	●					●	●	●			3	
139	鳥川ポンプ場			●			●	●	●			2	
140	鳥川高区配水池					●	●	●				2	
141	豊原水源			●			●	●		1	取水スクリーン通過 沈殿池1回	2	
142	鍛冶浄水場	●					●	●			沈殿池1回	2	
143	鍛冶浄水場	●					●	●	●		排水池1回 沈殿池1回	3	
144	中伊配水池					●	●	●	●			2	鍛冶系・井沢系合流
145	井沢浄水場	●					●	●	●		排砂6回	3	
146	井沢水源	●					●	●		1		-	水源土砂浸漬2年に1回程度
147	井沢圧力調整池					●	●	●				2	
148	麻生配水池			●			●	●				-	送水設備有
149	保久ポンプ場（旧浄水場）			●			●	●				2	
150	七ツ蔵配水池					●	●	●				2	
151	外山送水ポンプ場			●			●	●	●			2	
152	外山配水池					●	●	●				-	
153	一色配水池						●	●	●			2	
154	毛呂浄水場・毛呂水源	●					●	●	●	2	排砂2回 水車通過	3	
155	毛呂第2配水池					●	●	●				2	
156	桜形ポンプ場			●			●	●	●			3	毛呂系・井沢系合流 次亜注入設備
157	桜形配水池						●	●	●			2	
158	大法川水源	●					●	●	●		沈殿池1回	2	
159	大法川浄水場	●					●	●	●			2	
160	大法川配水池（中継ポンプ場）			●			●	●				2	
161	切山配水池					●	●	●				2	
162	切山1号圧力調整池						●	●				2	
163	切山2号圧力調整池						●	●				2	
164	切山3号圧力調整池						●	●				2	
165	小久田1号圧力調整池					●	●	●				2	
166	小久田2号圧力調整池						●	●				2	
167	小橋配水池					●	●	●	●			2	次亜注入設備
168	小久田ポンプ場			●			●	●	●			2	
169	桃ヶ久保配水池				●		●	●	●			2	次亜注入設備
170	桃ヶ久保圧力調整池					●	●	●				2	
171	保久圧力調整池	●					●	●				2	
172	水別加圧ポンプ場			●			●	●				-	
173	水別配水池					●	●	●				-	
休止16	旧宮崎浄水場											-	巡視点検(年4回)
休止17	幸蔵団地調整池											2	巡視点検(年4回)
休止18	明見配水池											2	巡視点検(年4回)
休止19	中伊配水ポンプ場											-	巡視点検(年4回)
休止20	保久配水池											2	巡視点検(年4回)
休止21	室合内浄水場											2	巡視点検(年4回)
休止22	木下加圧ポンプ場											2	巡視点検(年4回)
休止23	木下浄水場											2	巡視点検(年4回)
休止24	木下第2配水池											2	巡視点検(年4回)
水質46	桜井寺（南部系）	●							●				
水質47	滝尻（南部系）			●					●				
水質48	淡瀬（南部系）	●							●				
水質49	鹿勝川（南部系）			●					●				
水質50	柿平(夏山系)	●							●				
水質51	鳥川高区(鳥川系)	●							●				
水質52	鳥川低区(鳥川系)	●							●				
水質53	宮崎市民ホーム（宮崎系）			●					●				
水質54	室合内お屋（宮崎系）	●							●				
水質55	牧原トイレ（宮崎系）	●							●				
水質56	三立ブレストン(雨山系)	●							●				
水質57	大代公民館（雨山系）	●							●				
水質58	河原公民館			●					●				
水質59	森林組合（雨山系）			●					●				
水質60	奥明見（雨山系）	●							●				
水質61	形勢市民ホーム（毛呂系）			●					●				
水質62	土詰所（鍛冶系）	●							●				
水質63	中伊西(鍛冶系)	●							●				
水質64	一色公民館（井沢系）	●							●				
水質65	中伊東（井沢系）			●					●				
水質66	富尾（大法川系）	●							●				
水質67	桃ヶ久保（大法川系）			●					●				
水質68	小橋（大法川系）	●							●				
水質69	水別(大法川系)					●			●				
水質70	保久地区（大法川系）	●							●				
水質71	第二配水池（千万町系）					●			●				
水質72	木下（千万町系）	●							●				
水質73	法味（峰川系）			●					●				
水質74	高瀬（峰川系）					●			●				
水質75	南大須（峰川系）					●			●				
水質76	大山配水池（峰川系）			●					●				

計装監視対象施設一覧(2)

南部系		木下系		大法川系			
1	額田南部浄水場	28	木下第2配水池	55	大法川水源		
2	額田南部配水池			56	大法川浄水場		
3	檜山台調整池	峰川系		57	大法川配水池兼ポンプ場		
4	鹿勝川調整池	29	峰川浄水場	58	切山配水池		
5	天恩寺調整池	30	法味配水池	59	切山1号圧力調整池		
6	桜井寺団地調整池	31	川崎加圧ポンプ場	60	切山2号圧力調整池		
7	片寄高区ポンプ場	32	大山配水池	61	切山3号圧力調整池		
8	桜井寺団地ポンプ場	33	須山加圧ポンプ場	62	小久田1号圧力調整池		
9	滝尻加圧ポンプ場	34	小屋沢配水池	63	小久田2号圧力調整池		
				64	小楠配水池		
夏山系		鳥川系		65	小久田ポンプ場		
10	夏山浄水場	35	鳥川浄水場	66	桃ヶ久保配水池		
11	夏山低区配水池	36	鳥川ポンプ場	67	桃ヶ久保圧力調整池		
		37	鳥川高区配水池	68	保久圧力調整池		
宮崎系				69	水別加圧ポンプ場		
12	牧原水源	毛呂系		70	水別配水池		
13	宮崎浄水場	38	毛呂浄水場				
14	牧原加圧ポンプ場	39	毛呂第2配水池				
15	牧原配水池	40	桜形ポンプ場				
16	室合内加圧ポンプ場	41	桜形配水池				
		鍛埜系					
		42	豊原水源				
雨山系		43	鍛埜導水ポンプ場				
17	雨山ダム取水ポンプ場	44	鍛埜浄水場				
18	雨山浄水場	45	中伊配水池				
19	栗田ポンプ場						
20	企業団地配水池	井沢系					
21	河原下配水池	46	井沢水源				
22	河原加圧ポンプ場	47	井沢浄水場				
23	河原上配水池	48	井沢圧力調整池				
		49	麻生配水池				
千万町系		50	保久ポンプ場				
24	滝崩水源	51	七ツ蔵配水池				
25	保殿水源	52	外山ポンプ場				
26	千万町浄水場	53	外山配水池				
27	千万町配水池	54	一色配水池				
計	70						

計 126施設