

No	施設名	巡視点検		電気点検	水質点検	配水池 採水	保水量 測定	水源点検	清掃	草刈	備 考
		2 回 / 月	1 回 / 月	2 回 / 月	1 回 / 週	8 月 に 1 回	2 回 / 年	1 回 / 平日	年 当 り	4 ~ 10 月 の 期間中	
1	男川浄水場										沈殿地清掃(6池)×年2回
2	大平水源送水場	●						●	1	2	スクリーン清掃・浮網交換(適宜)、中間スクリーン清掃・ポンプフード清掃(週1回)
3	大西水源送水場	●		●		●		●	1		
4	大西配水場		●			●			1		
5	大西高圧配水場	●		●		●			1		
6	檜台配水場	●		●					1		
7	根石加圧ポンプ場	●		●					1		
8	竜泉寺ポンプ場	●		●					1	2	
9	竜泉寺配水場		●		●	●			1		
10	舞木ポンプ場	●		●					1		
11	舞木配水場		●			●			1		
12	上地配水場	●		●	●	●			1		
13	本宿配水場	●		●	●	●			1	2	
14	グリーンランドポンプ場	●		●					1		
15	グリーンランド配水場		●			●			1		
16	喜瀬ヶ入加圧ポンプ場	●		●	●				1		
17	鉢地第2加圧ポンプ場	●		●					1	2	
18	羽黒加圧ポンプ場	●		●	●				1	2	
19	本宿東ポンプ場			●					1		
20	本宿東配水場		●			●			1		
21	山綱第1ポンプ場	●		●	●				1	2	
22	山綱第2ポンプ場	●		●	●				1	1	
23	柳ヶ沢配水場		●			●			1		
24	扇子山第1配水場	●		●	●				1		
25	山綱第3ポンプ場	●		●	●				1	1	
26	扇子山第2配水場	●		●	●				1	1	
27	大福ポンプ場	●		●					1		
28	池金配水場		●			●			1		
29	岡加圧ポンプ場								1		
30	稲熊大岩加圧ポンプ場	●		●					1	1	
休1	稲熊加圧ポンプ場										巡視点検(年4回)
休2	西本郷水源										巡視点検(年4回)
休3	池金加圧ポンプ場									2	巡視点検(年4回)
休4	鉢地第1加圧ポンプ場									1	巡視点検(年4回)
水源1	六斗目スクリーン							●	1	1	スクリーン清掃(適宜)
水源2	大平水源・大平用水取水口							●	1	1	スクリーン清掃×2箇所(適宜)
水源3	大平用水水路							●	2	3	スクリーン清掃×4箇所(適宜)
水源4	男川水源・日清堤堰							●	1	1	
水源5	男川浄水場沈砂池							●	1	1	スクリーン清掃(適宜)
水管2	三本松公園給水栓				●						
水管3	トニーノ森球場前管末						●				
水管3	倉知菜々坂球場前管末										残塩確保のため必要に応じて排水実施
水管4	緑町中央公園給水栓				●						
水管5	富田友晴宅西管末				●						
水管6	ダイナミック生コン入口管末				●						
水管7	群柳明博宅東管末				●						
水管9	群柳福夫宅南管末				●						
水管10	市川久治宅西管末				●						
31	小美ポンプ場	●		●	●				1		
32	小美配水場		●			●			1	1	
33	蓮生ポンプ場	●		●					1		
34	古部第1ポンプ場	●		●					1		
35	古部第2ポンプ場	●		●	●				1		
36	古部配水場		●			●			1		
37	栗原沢加圧ポンプ場	●		●					1		
38	蓮生加圧ポンプ場	●		●					1		
39	栗原ポンプ場	●		●	●				1	2	
40	栗原配水場		●						1	1	
41	才栗加圧ポンプ場	●		●					1		
42	須淵ポンプ場	●		●	●				1		
43	須淵配水場		●			●			1		
44	ちせいの里ポンプ場	●		●	●				1		
45	ちせいの里配水場		●						1		
46	中央総合公園第1ポンプ場	●		●					1	2	
47	中央総合公園第2ポンプ場	●		●	●				1		
48	中央総合公園配水場		●	●		●			1		
49	高隆寺ポンプ場	●		●	●				1		
50	潤配水場		●	●		●			1	1	
休15	高隆寺第1ポンプ場										巡視点検(年4回)
休16	高隆寺第2ポンプ場										巡視点検(年4回)
水管11	近藤馨宅前管末				●		●				
水管12	宇津野蔵市宅南管末				●		●				
水管13	倉場晃宅前 管末				●		●				
水管14	神社北管末				●		●				
水管15	乙川左岸側管末				●		●				
水管16	ちせいの里公園				●						
水管17	ちせいの里ポンプ場西				●		●				
水管18	ちせいの里公園西南				●		●				
水管19	テイクアウト 宅南管末				●		●				
51	鶴田加圧ポンプ場	●		●					1	2	
52	箱柳第1ポンプ場	●		●					1	2	
53	箱柳配水場		●			●			1	1	
54	箱柳第2ポンプ場	●		●					1	2	
55	田口ポンプ場										巡視点検(年4回)
56	田口配水場		●			●			1	2	
57	板田加圧ポンプ場	●		●					1	2	
58	岩中第1ポンプ場	●		●	●				1	2	
59	岩中第2ポンプ場	●		●					1	2	
60	吉中配水場		●			●			1	2	
61	渚ポンプ場	●		●					1		
62	渚配水場	●		●					1	2	
63	真伝配水場	●		●		●			1		
64	伊賀ポンプ場	●		●					1		
65	大樹寺流量制御施設		●						1		
66	六供加圧ポンプ場	●		●					1		
67	六供配水場・配水塔		●	●		●			1	2	
休17	渚加圧ポンプ場									1	巡視点検(年4回)
休18	田口加圧ポンプ場									1	巡視点検(年4回)
水管20	青山修宅 管末				●		●				
水管21	蛇窪末基塾前 管末				●		●				
水管22	真山忠司宅 管末		●								
水管23	市良球場 洗面所				●						
水管24	浦野博宅前 管末				●		●				
水管25	岩谷観音境内給水栓				●						
水管26	トラディションゴルフ管末				●		●				
水管27	西田管末				●		●				
水管28	みろく橋下流側				●		●				
水管29	内藤鎌一宅北 管末				●		●				
水管30	開元の里公園内給水栓				●						
水管31	柴田石工芸前 管末				●		●				
水管32	タカキ興産前 管末		●								
水管33	やすらぎ公園給水栓				●						
水管34	市民病院 屋外給水栓				●						
68	仁木浄水場										
69	細川水源(立型集水井)	●		●					1		
70	細川水源送水場	●		●					1		
71	日名水源送水場	●		●		●		●	1	2	
72	日名水源(伏流水)							●	1		
73	日名水源(地下水)							●	1		
74	北斗台低区配水場	●		●		●			1		
75	北斗台低区ポンプ場	●		●					1		
76	細川高区配水場	●		●		●			1	2	
77	北野配水場	●		●	●	●			1	2	
78	蔵田ポンプ場	●		●	●	●			1		
79	蔵田配水場		●			●			1		
80	駒立ポンプ場	●		●	●	●			1		
81	駒立配水場		●			●			1		
82	蔵原ポンプ場	●		●	●	●			1	1	
83	中奥殿配水場		●			●			1		
84	上奥殿加圧ポンプ場										巡視点検(年4回)
85	上奥殿ポンプ場	●		●	●				1		H25建設予定

№	施設名	巡視点検		電気点検	水質点検	配水池 採水	保全水量 測定	水源点検	清掃	草刈	備 考
		2 回 / 月	1 回 / 月	2 回 / 月	1 回 / 週	8月に1回	2 回 / 年	1 回 / 平日	年当り	4～10月の 期間中	
86	宮石配水場		●			●			1		H25建設予定
87	川向ポンプ場	●		●	●				1		
88	川向配水場		●			●			1		
89	夜瀧配水場	●		●		●			1		
90	日影第1ポンプ場	●		●					1		
91	日影第2ポンプ場	●		●	●				1		
92	日影配水場		●						1		
93	大柳配水場	●		●	●	●			1	2	
94	大柳加圧ポンプ場	●		●					1	2	
95	安戸ポンプ場	●		●					1		
96	松橋加圧ポンプ場	●		●					1		
97	米河内ポンプ場	●		●	●				1		
98	米河内配水場		●			●			1	1	
99	太井野ポンプ場	●		●	●				1		
100	太井野配水場		●			●			1	1	
101	開元の里ポンプ場	●		●					1		
102	開元の里配水場		●			●			1	1	
103	新居配水場		●		●	●			1	2	
休止9	1・2・3・4号井										巡視点検(年4回)
休止10	種鶏場										巡視点検(年4回)
休止11	上里水源										巡視点検(年4回)
休止12	真福寺加圧ポンプ場									1	巡視点検(年4回)
休止13	岩津加圧ポンプ場										巡視点検(年4回)
休止14	新居浄水場									1	巡視点検(年4回)
休止15	新居取水場									1	巡視点検(年4回)
水質35	中根自動車北 管末				●		●				
水質36	ミトヤマ管末				●		●				
水質37	市川茂宅前 管末				●		●				
水質38	小野靖男宅前 管末				●		●				
水質39	杉浦一六宅前 管末				●		●				
水質40	古川元洋前 管末				●		●				
水質41	服部馨宅前 管末				●		●				
水質42	鈴木せつ子宅前 管末				●		●				
水質43	大進コンクリート入口 管末				●		●				
水質44	藤野稲荷神社 給水栓				●						
水質45	中根十三宅前 管末				●						

№	施設名	点検頻度					点検内容			排泥	清掃	草刈	備 考
		1回/日	1回/2日	1回/週	2回/月	1回/月	巡視	電気	水質	月当り	年当り	4～10月の期間中	
104	額田南部浄水場・西原水源		●				●	●	●		沈殿池2回 排水池2回	3	河川臭気確認
105	額田南部配水池				●		●	●				3	緊急遮断弁有
106	堰山台調整池					●	●	●				-	
107	鹿勝川調整池			●			●	●				2	加圧施設有
108	天恩寺調整池					●	●	●				2	
109	桜井寺地調整池					●	●	●				-	TMR設備無
110	片寄高区ポンプ場				●		●	●				2	TMR設備無
111	桜井寺地ポンプ場					●	●	●				-	TMR設備無
112	滝原加圧ポンプ場			●			●	●				-	加圧施設有
113	夏山浄水場・夏山水源	●					●	●	●		取水スクリーン濾過 排水1回	3	
114	夏山低区配水池					●	●	●				2	
115	宮崎浄水場	●					●	●	●			3	
116	宮崎水源					●	●	●				-	
117	牧原加圧ポンプ場			●			●	●	●			2	
118	牧原配水池					●	●	●				2	
119	牧原水源					●	●	●			取水スクリーン濾過	-	
120	室合内加圧ポンプ場			●			●	●				-	
121	高山浄水場	●					●	●	●			3	
122	高山ダムポンプ場			●			●	●	●			2	高山ダム点検3回(県) 取水制限有
123	栗田ポンプ場			●			●	●	●			2	
124	企業団地配水池					●	●	●	●			2	
125	河原下配水池					●	●	●	●			2	
126	河原加圧ポンプ場			●			●	●	●			2	次亜注入設備
127	河原上配水池					●	●	●	●			2	
128	千万町浄水場	●					●	●	●		沈殿池1回 排水2回	3	
129	千万町配水池					●	●	●				2	
130	滝原水源	●					●	●			取水スクリーン濾過	-	水源土砂浚渫2年に1回程度 使用停止中
131	保殿水源					●	●	●				2	
132	木下第2配水池					●	●	●				3	
133	峰川浄水場・峰川水源	●					●	●	●		取水スクリーン濾過	3	水源土砂浚渫2年に1回程度
134	法味配水池					●	●	●				2	
135	川崎加圧ポンプ場			●			●	●	●			-	
136	大山配水池						●	●	●			2	加圧施設有
137	須山加圧ポンプ場			●			●	●	●			-	
138	小原沢配水池					●	●	●	●			2	
139	鳥川浄水場・鳥川水源	●					●	●	●			3	
140	鳥川ポンプ場			●			●	●	●			2	
141	鳥川高区配水池					●	●	●				2	
142	豊原水源			●			●	●		1	取水スクリーン濾過 沈殿池1回	2	
143	鍛冶場水ポンプ場	●					●	●			沈殿池1回	2	
144	鍛冶浄水場	●					●	●	●		排水1回	3	
145	中伊配水池					●	●	●	●			2	鍛冶系・井沢系合流
146	井沢浄水場	●					●	●	●		排砂6回	3	
147	井沢水源	●					●	●		1		-	水源土砂浚渫2年に1回程度
148	井沢圧力調整池					●	●	●				-	
149	麻生配水池			●			●	●				2	送水設備有
150	保久ポンプ場(旧浄水場)			●			●	●				2	
151	七ツ蔵配水池					●	●	●				2	
152	外山送水ポンプ場					●	●	●	●			2	
153	外山配水池					●	●	●				-	
154	一色配水池					●	●	●				2	
155	毛呂浄水場・毛呂水源	●					●	●	●	2	排砂2回 水濁度計	3	
156	毛呂第2配水池					●	●	●				2	
157	桜形ポンプ場			●			●	●	●			3	毛呂系・井沢系合流 次亜注入設備
158	桜形配水池					●	●	●				2	
159	大法川水源	●					●	●			沈殿池1回	2	
160	大法川浄水場	●					●	●	●			2	
161	大法川配水池(中継ポンプ場)			●			●	●				2	
162	切山配水池					●	●	●				2	
163	切山1号圧力調整池					●	●	●				2	
164	切山2号圧力調整池					●	●	●				2	
165	切山3号圧力調整池					●	●	●				2	
166	小久田2号圧力調整池					●	●	●				2	
167	小久田2号圧力調整池					●	●	●				2	
168	小櫛配水池				●		●	●	●			2	次亜注入設備
169	小久田ポンプ場			●			●	●	●			2	
170	桃ヶ久保配水池				●		●	●	●			2	次亜注入設備
171	桃ヶ久保圧力調整池					●	●	●				2	
172	保久圧力調整池	●					●	●				2	
173	水別加圧ポンプ場			●			●	●				-	
174	水別配水池					●	●	●				-	
休止16	旧宮崎浄水場											-	巡視点検(年4回)
休止17	幸福団地調整池											2	巡視点検(年4回)
休止18	明見配水池											2	巡視点検(年4回)
休止19	中伊配水ポンプ場											-	巡視点検(年4回)
休止20	保久配水池											2	巡視点検(年4回)
休止21	室合内浄水場											2	巡視点検(年4回)
休止22	木下加圧ポンプ場											2	巡視点検(年4回)
休止23	木下浄水場											2	巡視点検(年4回)
水質46	桜井寺(南部系)	●							●				
水質47	滝原(南部系)			●					●				
水質48	淡瀬(南部系)	●							●				
水質49	鹿勝川(南部系)			●					●				
水質50	柿平(夏山系)	●							●				
水質51	鳥川高区(鳥川系)	●							●				
水質52	鳥川低区(鳥川系)	●							●				
水質53	宮崎市民ホーム(宮崎系)			●					●				
水質54	室合内お宮(宮崎系)	●							●				
水質55	牧原トイレ(宮崎系)	●							●				
水質56	三立プレコン(雨山系)	●							●				
水質57	大代公民館(雨山系)	●							●				
水質58	河原公民館			●					●				
水質59	森林組合(雨山系)			●					●				
水質60	葛原見(雨山系)	●							●				
水質61	杉林市民ホーム(毛呂系)			●					●				
水質62	土詰所(鍛冶系)	●							●				
水質63	中伊西(鍛冶系)	●							●				
水質64	一色公民館(井沢系)	●							●				
水質65	中伊東(井沢系)			●					●				
水質66	富尾(大法川系)	●							●				
水質67	桃ヶ久保(大法川系)			●					●				
水質68	小櫛(大法川系)	●							●				
水質69	水別(大法川系)					●			●				
水質70	保久地区(大法川系)	●							●				
水質71	第二配水池(千万町系)					●			●				
水質72	木下(千万町系)	●							●				
水質73	法味(峰川系)			●					●				
水質74	高瀬(峰川系)			●					●				
水質75	南大須(峰川系)			●					●				
水質76	大山配水池(峰川系)			●					●				

計装監視対象施設一覧(1)

1	男川浄水場	42	中央総合公園第2ポンプ場				
2	大平水源送水場	43	中央総合公園配水場				
3	大西水源送水場	44	高隆寺ポンプ場				
4	大西配水場	45	洞配水場				
5	根石配水場	46	高隆寺加圧ポンプ場				
6	根石加圧ポンプ場	47	大幡ポンプ場				
7	竜泉寺ポンプ場	48	池金配水池				
8	竜泉寺配水場	49	箱柳配水場				
9	舞木ポンプ場	50	箱柳第1ポンプ場				
10	舞木配水場	51	箱柳第2ポンプ場				
11	上地配水場	52	田口配水場				
12	本宿配水場	53	板田加圧ポンプ場				
13	グリーンランドポンプ場	54	岩中第1ポンプ場				
14	グリーンランド配水場	55	岩中第2ポンプ場				
15	鉢地第2加圧ポンプ場	56	岩中配水場				
16	羽栗加圧ポンプ場	57					
17	本宿東ポンプ場	58					
18	本宿東配水場	59					
19	山網第1ポンプ場	60					
20	山網第2ポンプ場	61					
21	扇子山第1配水場	62					
22	山網第3ポンプ場	63					
23	扇子山第2配水場	64					
24	岡加圧ポンプ場	65					
25	稲熊大岩加圧ポンプ場	66					
26	小美ポンプ場	67					
27	小美配水場	68					
28	蓬生ポンプ場	69					
29	古部第1ポンプ場	70					
30	古部第2ポンプ場	71					
31	古部配水場	72					
32	茅原沢加圧ポンプ場	73					
33	蓬生加圧ポンプ場	74					
34	秦梨ポンプ場	75					
35	秦梨配水場	76					
36	才栗加圧ポンプ場	77					
37	須淵ポンプ場	78					
38	須淵配水場	79					
39	ちせいの里ポンプ場	80					
40	ちせいの里配水場	81					
41	中央総合公園第1ポンプ場	82					
計	56						

計装監視対象施設一覧(2)

南部系		木下系		大法川系			
1	額田南部浄水場	28	木下浄水場	55	大法川水源		
2	額田南部配水池			56	大法川浄水場		
3	檜山台調整池	峰川系		57	大法川配水池兼ポンプ場		
4	鹿勝川調整池	29	峰川浄水場	58	切山配水池		
5	天恩寺調整池	30	法味配水池	59	切山1号圧力調整池		
6	桜井寺団地調整池	31	川崎加圧ポンプ場	60	切山2号圧力調整池		
7	片寄高区ポンプ場	32	大山配水池	61	切山3号圧力調整池		
8	桜井寺団地ポンプ場	33	須山加圧ポンプ場	62	小久田1号圧力調整池		
9	滝尻加圧ポンプ場	34	小屋沢配水池	63	小久田2号圧力調整池		
				64	小楠配水池		
夏山系		鳥川系		65	小久田ポンプ場		
10	夏山浄水場	35	鳥川浄水場	66	桃ヶ久保配水池		
11	夏山低区配水池	36	鳥川ポンプ場	67	桃ヶ久保圧力調整池		
		37	鳥川高区配水池	68	保久圧力調整池		
宮崎系				69	水別加圧ポンプ場		
12	牧原水源	毛呂系		70	水別配水池		
13	宮崎浄水場	38	毛呂浄水場				
14	牧原加圧ポンプ場	39	毛呂第2配水池				
15	牧原配水池	40	桜形ポンプ場				
16	室合内加圧ポンプ場(H22)	41	桜形配水池				
		鍛埜系					
		42	豊原水源				
雨山系		43	鍛埜導水ポンプ場				
17	雨山ダム取水ポンプ場	44	鍛埜浄水場				
18	雨山浄水場	45	中伊配水池				
19	栗田ポンプ場						
20	企業団地配水池	井沢系					
21	河原下配水池	46	井沢水源				
22	河原加圧ポンプ場	47	井沢浄水場				
23	河原上配水池	48	井沢圧力調整池				
		49	麻生配水池				
千万町系		50	保久ポンプ場				
24	滝崩水源	51	七ツ蔵配水池				
25	保殿水源	52	外山ポンプ場				
26	千万町浄水場	53	外山配水池				
27	千万町配水池	54	一色配水池				
計	70						

計

126施設

男川浄水場廻り既設導水・送水・配水管ルート図(1)

添付資料12



男川浄水場廻り既設導水・送水・配水管ルート図(2)

24.8 添付資料12

ロイヤルパークゴルフ

本宿送水管接続位置

大平水源現況位置

φ600DIP(大平水源導水管)

φ500DIP(本宿送水管)

男川
浄水場

22.9

21.7

男川浄水場廻り既設導水・送水・配水管ルート図（ 3 ）


添付資料12





男川浄水場廻り既設污水配管ルート図(1)

添付資料13

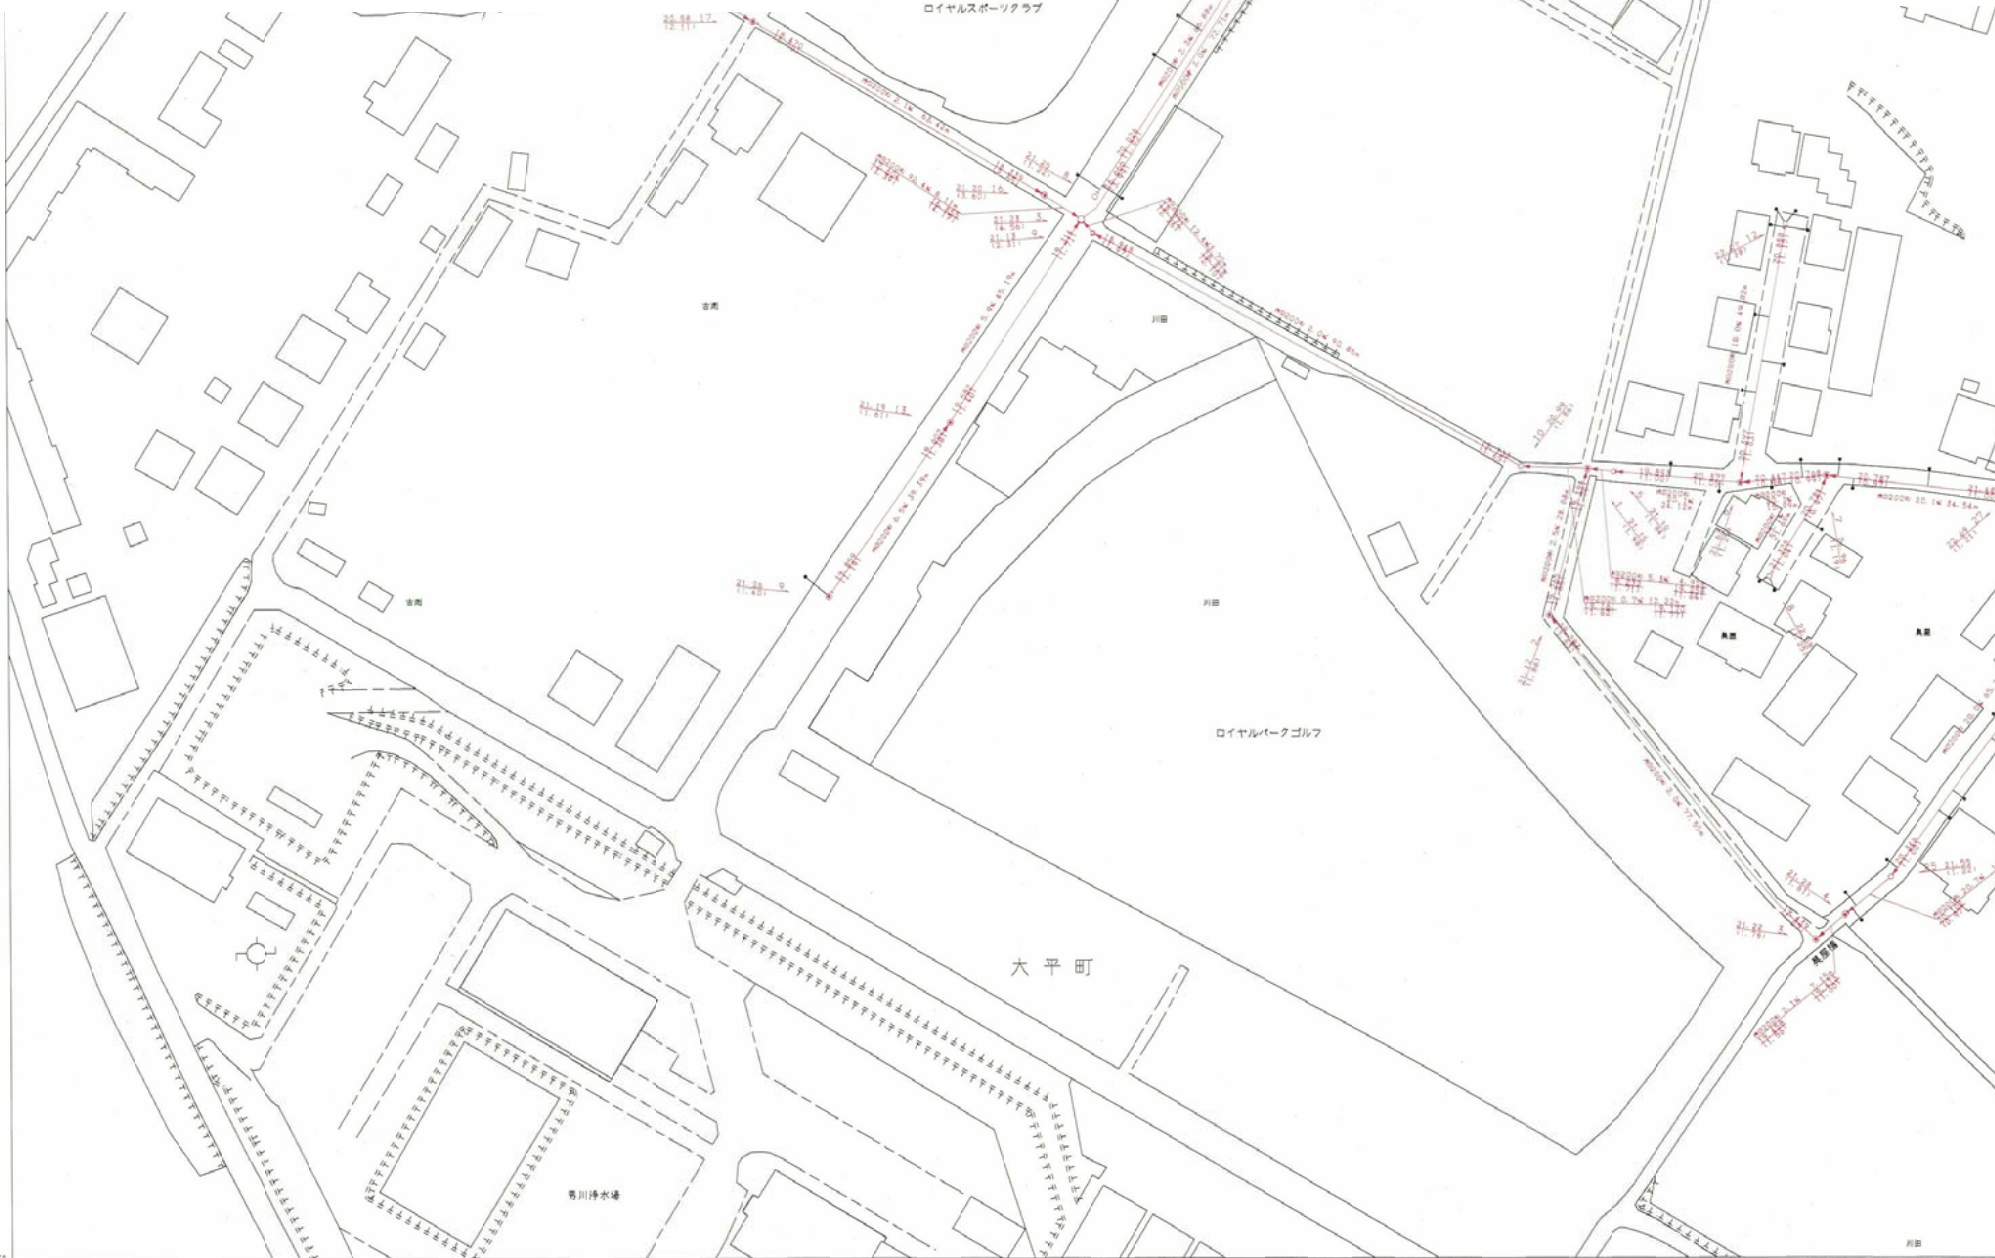


平成23年12月 8日出図

この図面は参考図書であり、地形変化等により
現地と異なる場合があります。

男川浄水場廻り既設污水配管ルート図(2)

添付資料13

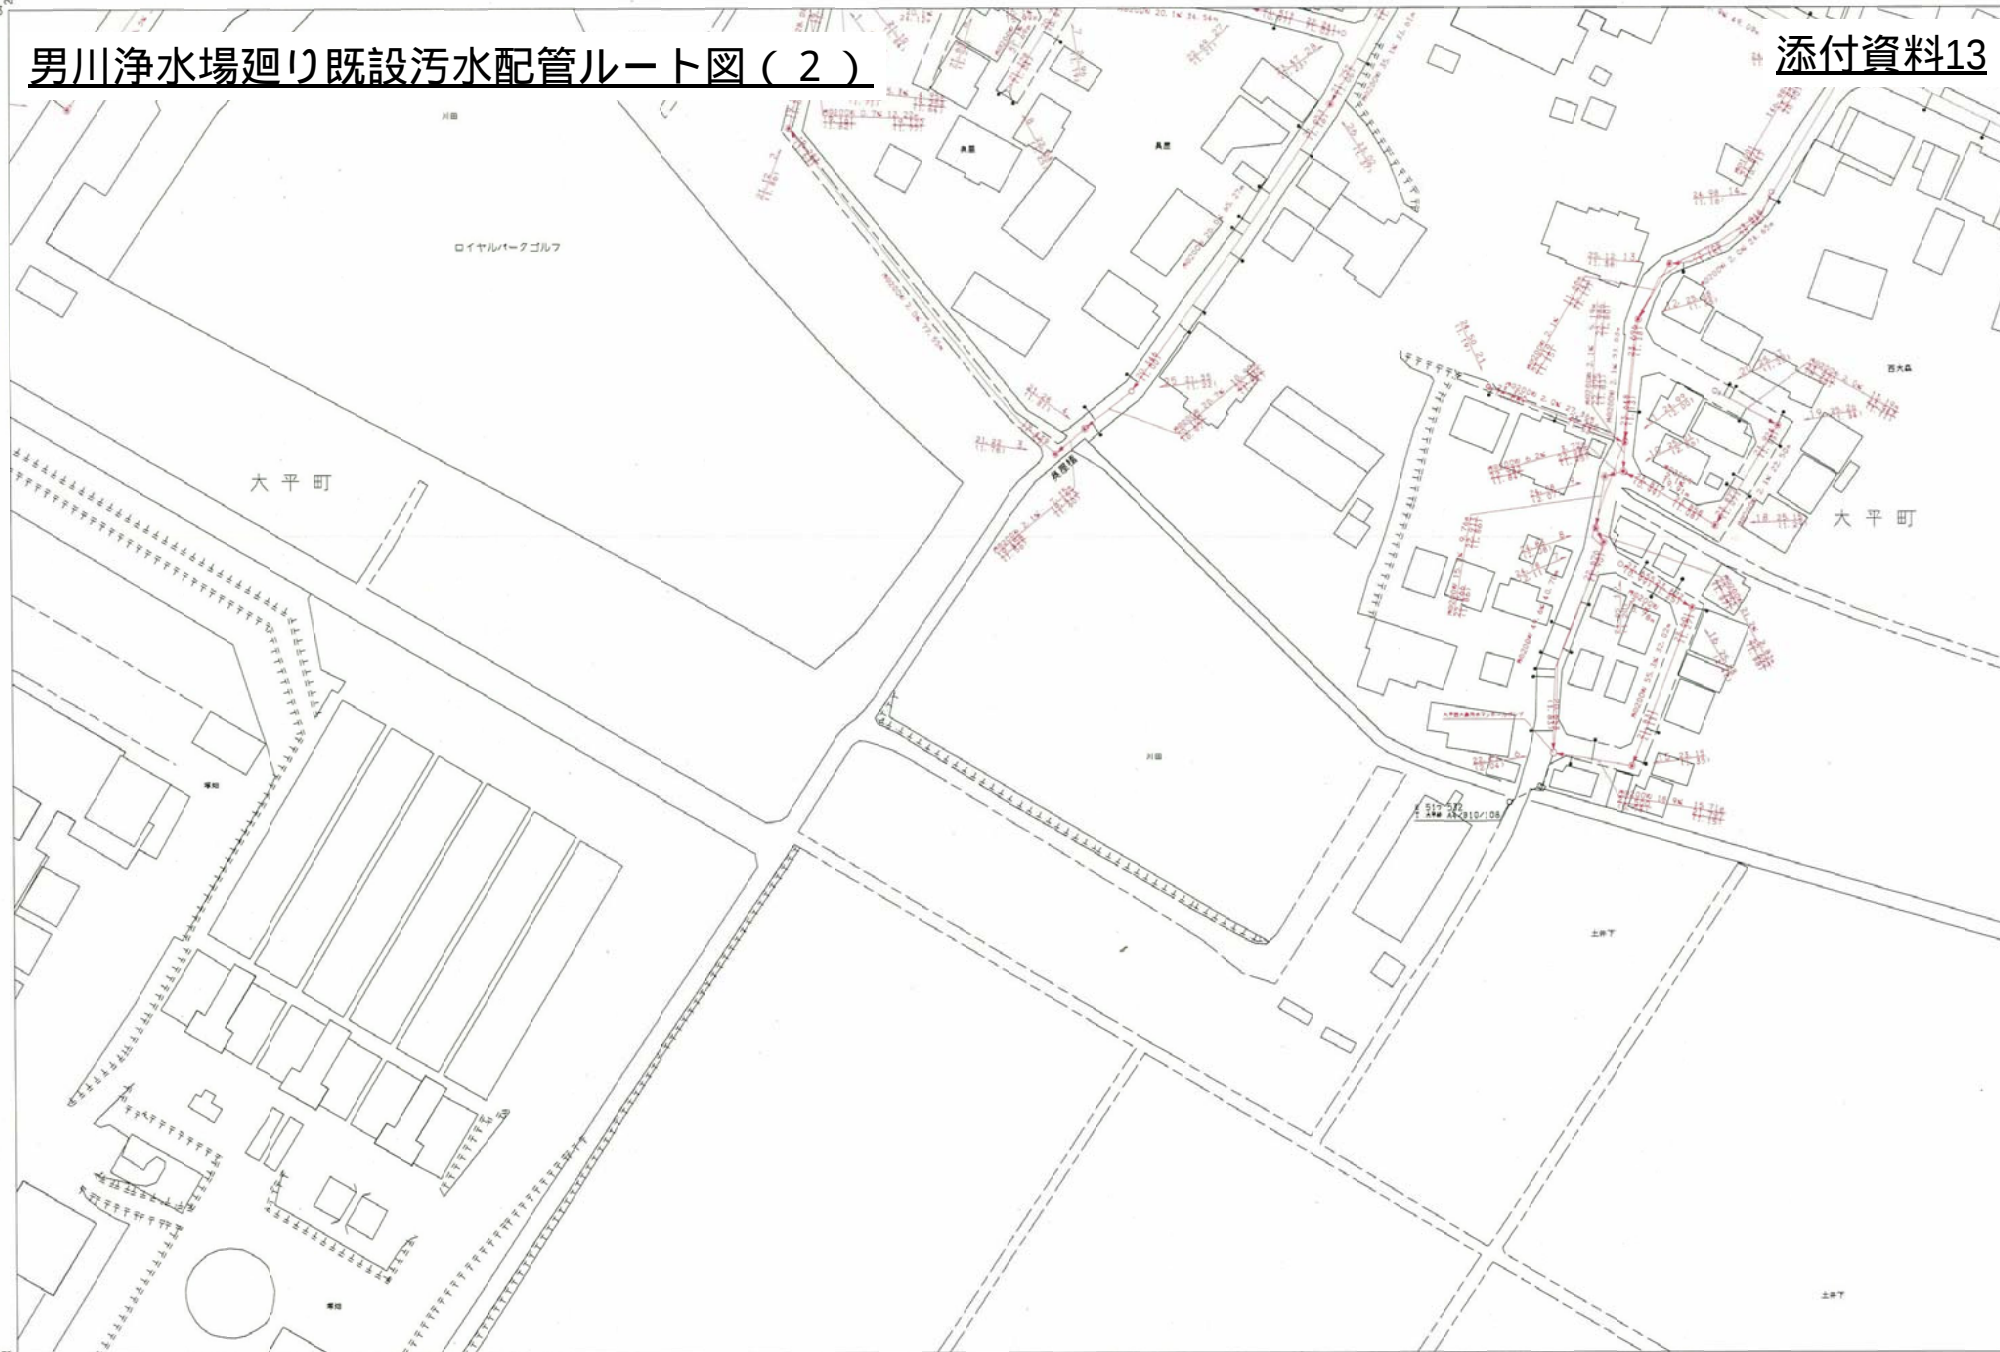

平成23年12月 8日出図

この図面は参考図書であり、地形変化等により
現地と異なる場合があります。

男川浄水場廻り既設污水配管ルート図(3)

添付資料13



平成23年12月 8日出図

この図面は参考図書であり、地形変化等により
現地と異なる場合があります。

添付資料14 ユーティリティー分担表

業務名	項目	市	事業者	
男川浄水場運転管理業務(直営)				
	上水	○		
	下水	○		
	電気	○		
	ガス	○		
	通信費	○		
	薬品費	○		
	燃料費	○		
	テレメータの通信費	○		
男川浄水場整備業務				
	建設業務			
	試運転時	原水	○	
		上水		○
		下水		○
		電気		○
		ガス		○
		薬品費		○
		通信費		○
男川浄水場維持管理業務				
	保守点検業務			
	機械消耗費			○
	部品等の消耗品			○
	修繕業務			
	修繕に必要な材料			○
	排水処理施設維持管理業務			
	・民間事業者控え室 ・排水処理施設運転 管理室	上水		○
		下水		○
		電気		○
		ガス		○
		通信費		○
	排水処理施設運転	上水	○	
		電気	○	
		薬品費	○	
場外施設等維持管理業務				
	水質点検業務			
		水質計器		○
		薬品費	○	
	保守点検業務(補修)			
	テレメーターの消耗品、修繕用部品			○
	テレメーター以外の消耗品、修繕用部品		○	

※事業者の業務範囲で必要となる道具は全て事業者負担とする。