

場外施設等の点検頻度と点検内容

管轄	№	施設名	巡視点検		清掃	草刈	電気点検	水質点検	配水池 採水	保全水量 測定	水源点検	備 考
			2回/月	1回/月	年当り	4～10月の 期間中	2回/月	1回/週	8月に1回	2回/年	1回/平日	
南部班	1	男川浄水場										沈殿地清掃(6池)×年2回
南部班	2	大平水源送水場	●		1	2					●	スクリーン清掃・浮網交換(適宜)、中間スクリーン清掃・ポンプフード清掃(週1回)
南部班	3	大西水源送水場	●		1	2	●				●	
南部班	4	大西配水場		●	1	2			●			
南部班	5	根石配水場	●		1	2	●		●			
南部班	6	根石加圧ポンプ場	●		1	2	●					
南部班	7	電泉寺ポンプ場	●		1	2	●					
南部班	8	蓮泉寺配水場		●	1	2		●	●			
南部班	9	蓮泉寺ポンプ場	●		1	2	●					
南部班	10	養木配水場		●	1	2			●			
南部班	11	上地配水場			1	2		●	●			
南部班	12	本宿配水場	●		1	2	●	●	●			
南部班	13	グリーンランドポンプ場	●		1	2	●					
南部班	14	グリーンランド配水場		●	1	2			●			
南部班	15	葛瀬々入加圧ポンプ場	●		1	2	●					
南部班	16	林池第2加圧ポンプ場	●		1	2	●					
南部班	17	羽束加圧ポンプ場	●		1	2	●	●				
南部班	18	本宿東ポンプ場	●		1	2	●					
南部班	19	本宿東配水場		●	1	2			●			
南部班	20	山崎第1ポンプ場	●		1	2	●	●				
南部班	21	山崎第2ポンプ場	●		1	1	●	●				
南部班	22	扇子山第1配水場	●		1	1	●	●				
南部班	23	山崎第3ポンプ場	●		1	1	●	●				
南部班	24	扇子山第2配水場	●		1	1	●	●				
南部班	25	岡加圧ポンプ場	●		1	1	●					
南部班	26	縮熊大岩加圧ポンプ場	●		1	1	●					
南部班	休止1	縮熊加圧ポンプ場										巡視点検(年4回)
南部班	休止2	馬本配水場				3						巡視点検(年4回)
南部班	休止3	池金加圧ポンプ場				2						巡視点検(年4回)
南部班	休止4	林池第1加圧ポンプ場				1						巡視点検(年4回)
南部班	水源1	六斗目スクリーン			1	1					●	スクリーン清掃(適宜)
南部班	水源2	大平用水取水口			1	1					●	スクリーン清掃×2箇所(適宜)
南部班	水源3	大平用水水路			2	3					●	スクリーン清掃×4箇所(適宜)
南部班	水源4	日清堰堤			1	1					●	
南部班	水源5	男川浄水場沈砂池			1	1					●	スクリーン清掃(適宜)
南部班	水質1	三松公園給水栓						●				
南部班	水質2	トリス校場前管末						●		●		
南部班	水質3	釜石釜石新管末						●				休止中
南部班	水質4	緑明中央公園給水栓						●				
南部班	水質5	高田友晴宅西管末						●		●		
南部班	水質6	タイナミック生コン入口管末						●		●		
南部班	水質7	群柳明博宅東管末						●		●		
南部班	水質8	鈴木木材西管末						●		●		休止中
南部班	水質9	群柳福夫宅南管末						●		●		
南部班	水質10	市川久治宅西管末						●		●		
管理班	27	小泉ポンプ場	●		1		●					
管理班	28	小泉配水場		●	1	2			●			
管理班	29	養木ポンプ場	●		1	2	●					
管理班	30	古部第1ポンプ場	●		1	2	●					
管理班	31	古部第2ポンプ場	●		1	2	●	●				
管理班	32	古部配水場	●	●	1	2			●			
管理班	33	茅原加圧ポンプ場	●		1	2	●					
管理班	34	蓬生加圧ポンプ場	●		1		●					
管理班	35	秦梨ポンプ場	●		1	2	●	●				
管理班	36	秦梨配水場	●	●	1	2						
管理班	37	才家加圧ポンプ場	●		1	2	●		●			
管理班	38	須瀬ポンプ場	●		1	2	●	●		●		
管理班	39	須瀬配水場	●	●	1	2			●			
管理班	40	ちせいの里ポンプ場	●		1	2	●	●		●		
管理班	41	ちせいの里配水場	●	●	1	2			●			
管理班	42	中央総合公園第1ポンプ場	●		1	2	●					
管理班	43	中央総合公園第2ポンプ場	●		1		●	●				
管理班	44	中央総合公園配水場		●	1		●		●			
管理班	45	高隆寺ポンプ場	●		1		●	●				
管理班	46	洞配水場		●	1	1			●			
管理班	休止5	高隆寺第1ポンプ場										巡視点検(年4回)
管理班	休止6	高隆寺第2ポンプ場										巡視点検(年4回)
管理班	水質11	戸森釜石新管末						●		●		
管理班	水質12	宇津野喜市宅南管末						●		●		
管理班	水質13	倉橋景宅前 管末						●		●		
管理班	水質14	神社北管末						●		●		
管理班	水質15	乙川左岸側管末						●		●		
管理班	水質16	乙川右岸側管末						●		●		休止中
管理班	水質17	ちせいの台公園						●				
管理班	水質18	ちせいの里ポンプ場西							●	●		
管理班	水質19	ちせいの台公園西南						●		●		
管理班	水質20	アクト・ホース 宅南管末						●		●		
中部班	47	鶴田加圧ポンプ場	●		1	2	●					
中部班	48	箱柳第1ポンプ場	●		1	2	●					
中部班	49	箱柳配水場		●	1	2			●			
中部班	50	箱柳第2ポンプ場	●		1	2	●					
中部班	51	田口ポンプ場	●		1	2	●	●				
中部班	52	田口配水場	●	●	1	2			●			
中部班	53	飯田加圧ポンプ場	●		1	2	●					
中部班	54	若中第1ポンプ場	●		1	2	●	●				
中部班	55	若中第2ポンプ場	●		1	2	●			●		
中部班	56	若中配水場	●		1	2			●			
中部班	57	滝ポンプ場	●		1	2	●			●		
中部班	58	滝配水場	●		1	2			●			
中部班	59	喜伝配水場	●		1	2	●		●			
中部班	60	伊賀ポンプ場	●		1		●					
中部班	61	大南寺合流点電気設備		●	1							
中部班	62	六供加圧ポンプ場	●		1		●					
中部班	2	日名水源送水場				3						
	休止7	喜伝加圧ポンプ場										巡視点検(年4回)
	休止8	白羽根加圧										巡視点検(年4回)
	休止9	龍加圧ポンプ場				1						巡視点検(年4回)
	休止10	田口加圧ポンプ場				1						巡視点検(年4回)
		東部簡易水道水源跡地				2						
		六供配水場・配水塔				3						
	水質21	青山修宅 管末						●		●		
	水質22	松屋末菜塾前 管末						●		●		
	水質23	青山忠司宅 管末		●				●				
	水質24	市民球場 洗面所						●				
	水質25	浦野博宅前 管末						●		●		
	水質26	若谷観音境内給水栓						●				
	水質27	トラフィクションゴルフ管末						●				
	水質28	西山管末						●		●		
	水質29	みろく橋下流側						●		●		
	水質30	内蔵鎌一宅北 管末						●		●		
	水質31	開元の里公園内給水栓						●				
	水質32	柴田石工芸前 管末						●		●		
	水質33	タカキ興産前 管末		●				●				
	水質34	やすらぎ公園給水栓						●				
	水質35	市民病院 屋外給水栓						●				
北部班	63	仁太水場										
北部班	64	細川水場(立型集水井)	●		1		●					
北部班	65	細川水源送水場	●		1		●					
北部班	66	北斗台低区配水場	●		1	3	●		●			
北部班	67	北斗台低区ポンプ場	●		1		●					
北部班	68	細川高区配水場	●		1	2	●		●			
北部班	69	北野配水場	●		1	2	●	●				
北部班	70	恵田ポンプ場	●		1		●		●			
北部班	71	恵田配水場		●	1	2			●			
北部班	72	駒立ポンプ場	●		1	3	●	●		●		
北部班	73	駒立配水場		●	1	2			●			
北部班	74	松原ポンプ場	●		1	3	●					
北部班	75	中興配水場		●	1	2		●		●		
北部班	76	上興加圧ポンプ場			1	3	●					
北部班	77	川向ポンプ場	●		1		●		●			
北部班	78	川向配水場		●	1	2			●			
北部班	79	花園配水場	●		1	2	●		●			

場外施設等の点検頻度と点検内容

添付資料 10

管轄	№	施設名	巡視点検		清掃	草刈	電気点検	水質点検	配水池 採水	保全水量 測定	水源点検	備 考
			2回/月	1回/月		4～10月の 期間中						
北部班	80	日影第1ポンプ場	●		1	3	●					
北部班	81	日影第2ポンプ場	●		1	3	●	●				
北部班	82	日影配水場		●	1	2						
北部班	83	大龍配水場	●		1	2						
北部班	84	大龍加圧ポンプ場	●		1	2	●	●	●			
北部班	85	安戸ポンプ場	●		1		●					
北部班	86	松橋加圧ポンプ場	●		1		●					
北部班	87	米河内ポンプ場	●		1		●	●				
北部班	88	米河内配水場		●	1	1			●			
北部班	89	大井野ポンプ場	●		1		●	●				
北部班	90	大井野配水場		●	1	1			●			
北部班	91	開元の里ポンプ場	●		1	1	●					
北部班	92	開元の里配水場		●	1	1			●			
北部班	93	新居配水場		●	1	2		●	●			
北部班	休止11	1・2・3・4号井										巡視点検(年4回)
北部班	休止12	神龜場										巡視点検(年4回)
北部班	休止13	上里水源				3						巡視点検(年4回)
北部班	休止14	真福寺加圧ポンプ場				1						巡視点検(年4回)
北部班	休止15	岩津加圧ポンプ場										巡視点検(年4回)
北部班	休止16	新居浄水場				1						巡視点検(年4回)
北部班	休止17	新居取水場				1						巡視点検(年4回)
	水質36	中根自動車北 管末						●		●		
	水質37	ミトヤマ管末						●		●		
	水質38	市川茂宅前 管末						●		●		
	水質39	小野崎宅前 管末						●		●		
	水質40	杉浦一六宅前 管末						●		●		
	水質41	古川元洋前 管末						●		●		
	水質42	服部馨宅前 管末						●		●		
	水質43	鈴木せつ子宅前 管末						●		●		
	水質44	大瀬コンクリート入口 管末						●		●		
	水質45	藤野稲荷神社 給水栓						●				
	水質46	中根十三宅前 管末						●				

場外施設等の点検頻度と点検内容

添付資料 10

管轄	№	施設名	点検頻度					点検内容			排配	草刈	備 考
			1回/日	1回/2日	1回/週	2回/月	1回/月	漏洩	電気	水質	1回/週	4～10月の 期間中	
東部所	94	南部浄水場	●					●	●	●		3	
東部所	95	南部配水池				●	●	●	●			3	
東部所	96	森山台調整池			●		●	●	●	●		2	
東部所	97	鹿野川調整池			●		●	●	●	●		2	
東部所	98	大泉寺調整池			●		●	●	●	●		2	
東部所	99	坂井寺団地調整池			●		●	●	●	●		2	
東部所	100	片寄高区ポンプ場			●		●	●	●	●		2	
東部所	101	坂井寺団地ポンプ場			●		●	●	●	●		2	
東部所	102	夏山浄水場	●				●	●	●	●		3	水源含む
東部所	103	夏山低区配水池					●	●	●	●		2	
東部所	104	宮崎浄水場	●				●	●	●	●		3	
東部所	105	牧原ポンプ場			●		●	●	●	●		2	
東部所	106	牧原配水池			●		●	●	●	●		2	
東部所	107	牧原水源			●		●	●	●	●		2	
東部所	108	室合内浄水場	●				●	●	●	●		2	
東部所	109	雨山浄水場	●				●	●	●	●		3	
東部所	110	雨山ダム取水ポンプ場			●		●	●	●	●		2	
東部所	111	栗田ポンプ場			●		●	●	●	●		2	
東部所	112	企業団地配水池			●		●	●	●	●		2	
東部所	113	河原下配水池			●		●	●	●	●		2	
東部所	114	河原ポンプ場			●		●	●	●	●		2	
東部所	115	河原上配水池			●		●	●	●	●		2	
東部所	116	薄所ポンプ場			●		●	●	●	●		2	
東部所	117	千方町浄水場	●				●	●	●	●		3	
東部所	118	千方町水源					●	●	●	●		2	
東部所	119	滝田水源					●	●	●	●		2	
東部所	120	保殿水源					●	●	●	●		2	
東部所	121	木下第2配水池				●	●	●	●	●		2	
東部所	122	木下加圧ポンプ場	●				●	●	●	●		3	
東部所	123	木下浄水場	●				●	●	●	●		2	
東部所	124	木下配水池	●				●	●	●	●		3	
東部所	125	法政配水池					●	●	●	●		2	
東部所	126	川崎ポンプ場				●	●	●	●	●		2	
東部所	127	大山配水池				●	●	●	●	●		2	
東部所	128	須山ポンプ場				●	●	●	●	●		2	
東部所	129	小屋沢配水池				●	●	●	●	●		2	
東部所	130	島川浄水場	●				●	●	●	●		3	
東部所	131	島川中継ポンプ場				●	●	●	●	●		2	
東部所	132	島川高区配水池				●	●	●	●	●		2	
東部所	133	成形ポンプ場			●		●	●	●	●		3	
東部所	134	成形配水池			●		●	●	●	●		2	
東部所	135	泉屋水源					●	●	●	●		2	
東部所	136	鏡禁浄水場	●				●	●	●	●		2	
東部所	137	鏡禁浄水場	●				●	●	●	●		3	
東部所	138	中伊配水池			●		●	●	●	●		2	
東部所	139	井沢浄水場	●				●	●	●	●		3	
東部所	140	井沢水源	●				●	●	●	●		2	
東部所	141	井沢圧力調整池					●	●	●	●		2	
東部所	142	麻生配水池					●	●	●	●		2	
東部所	143	三ツ瀬配水池					●	●	●	●		2	
東部所	144	外山ポンプ場				●	●	●	●	●		2	
東部所	145	外山配水池					●	●	●	●		2	
東部所	146	一色配水池					●	●	●	●		2	
東部所	147	保久浄水場(ポンプ場)			●		●	●	●	●		3	
東部所	148	毛呂浄水場	●				●	●	●	●		3	水源含む
東部所	149	毛呂第2配水池					●	●	●	●		2	
東部所	150	大法川水源	●				●	●	●	●		2	
東部所	151	大法川浄水場	●				●	●	●	●		2	
東部所	152	大法川配水池(中継ポンプ場)				●	●	●	●	●		2	
東部所	153	切山配水池					●	●	●	●		2	
東部所	154	切山1号圧力調整池					●	●	●	●		2	
東部所	155	切山2号圧力調整池					●	●	●	●		2	
東部所	156	切山3号圧力調整池					●	●	●	●		2	
東部所	157	小久田1号圧力調整池					●	●	●	●		2	
東部所	158	小久田2号圧力調整池					●	●	●	●		2	
東部所	159	小袖配水池				●	●	●	●	●		2	
東部所	160	小久田送水ポンプ場				●	●	●	●	●		2	
東部所	161	熊ヶ久保配水池				●	●	●	●	●		2	
東部所	162	熊ヶ久保圧力調整池				●	●	●	●	●		2	
東部所	163	保久圧力調整池	●				●	●	●	●		2	
東部所	164	水瀬ポンプ場			●		●	●	●	●		2	
東部所	165	水瀬配水池					●	●	●	●		2	
東部所	休止18	田宮崎浄水場											監視点検(年4回)
東部所	休止19	幸福団地調整池										2	監視点検(年4回)
東部所	休止20	明見配水池									2		監視点検(年4回)
東部所	休止21	中伊配水ポンプ場											監視点検(年4回)
東部所	休止22	保久配水池										2	監視点検(年4回)
東部所	休止23	田成形配水池											監視点検(年4回)
東部所	水質47	坂井寺	●	●				●	●	●			
東部所	水質48	渡瀬	●	●				●	●	●			
東部所	水質49	鹿野川	●	●				●	●	●			
東部所	水質50	鶴平	●	●				●	●	●			
東部所	水質51	高区	●	●				●	●	●			
東部所	水質52	低区	●	●				●	●	●			
東部所	水質53	宮崎支所	●	●				●	●	●			
東部所	水質54	石原	●	●				●	●	●			
東部所	水質55	牧原	●	●				●	●	●			
東部所	水質56	公園	●	●				●	●	●			
東部所	水質57	お母	●	●				●	●	●			
東部所	水質58	ニカフレコン	●	●				●	●	●			
東部所	水質59	大沢公民館	●	●				●	●	●			
東部所	水質60	岡山公民館	●	●				●	●	●			
東部所	水質61	河原ポンプ場			●		●	●	●	●			
東部所	水質62	森林組合				●		●	●	●			
東部所	水質63	奥明見	●					●	●	●			
東部所	水質64	柳田			●			●	●	●			
東部所	水質65	支所			●			●	●	●			
東部所	水質66	工務所	●					●	●	●			
東部所	水質67	中伊西	●					●	●	●			
東部所	水質68	保久浄水場	●					●	●	●			
東部所	水質69	外山ポンプ場				●		●	●	●			
東部所	水質70	外山配水池						●	●	●			
東部所	水質71	一色公民館	●					●	●	●			
東部所	水質72	一色配水池						●	●	●			
東部所	水質73	中伊東					●	●	●	●			
東部所	水質74	切山				●		●	●	●			
東部所	水質75	小久田ポンプ場				●		●	●	●			
東部所	水質76	葛屋	●					●	●	●			
東部所	水質77	熊ヶ久保				●		●	●	●			
東部所	水質78	小堀	●					●	●	●			
東部所	水質79	水瀬						●	●	●			
東部所	水質80	第一配水池 一次				●		●	●	●			
東部所	水質81	第二配水池 二次				●		●	●	●			
東部所	水質82	木下入口	●					●	●	●			
東部所	水質83	竹内寺	●					●	●	●			
東部所	水質84	木下寺下	●					●	●	●			
東部所	水質85	南大須		●				●	●	●			
東部所	水質86	大山配水池		●				●	●	●			
東部所	水質87	法蔵		●				●	●	●			
東部所	水質88	高澤			●			●	●	●			

計装監視対象施設一覧(1)

1	男川浄水場	42	中央総合公園第2ポンプ場				
2	大平水源送水場	43	中央総合公園配水場				
3	大西水源送水場	44	高隆寺ポンプ場				
4	大西配水場	45	洞配水場				
5	根石配水場	46	高隆寺加圧ポンプ場				
6	根石加圧ポンプ場	47	大幡ポンプ場				
7	竜泉寺ポンプ場	48	池金配水池				
8	竜泉寺配水場	49	箱柳配水場				
9	舞木ポンプ場	50	箱柳第1ポンプ場				
10	舞木配水場	51	箱柳第2ポンプ場				
11	上地配水場	52	田口配水場				
12	本宿配水場	53	板田加圧ポンプ場				
13	グリーンランドポンプ場	54	岩中第1ポンプ場				
14	グリーンランド配水場	55	岩中第2ポンプ場				
15	鉢地第2加圧ポンプ場	56	岩中配水場				
16	羽栗加圧ポンプ場	57					
17	本宿東ポンプ場	58					
18	本宿東配水場	59					
19	山綱第1ポンプ場	60					
20	山綱第2ポンプ場	61					
21	扇子山第1配水場	62					
22	山綱第3ポンプ場	63					
23	扇子山第2配水場	64					
24	岡加圧ポンプ場	65					
25	稲熊大岩加圧ポンプ場	66					
26	小美ポンプ場	67					
27	小美配水場	68					
28	蓬生ポンプ場	69					
29	古部第1ポンプ場	70					
30	古部第2ポンプ場	71					
31	古部配水場	72					
32	茅原沢加圧ポンプ場	73					
33	蓬生加圧ポンプ場	74					
34	秦梨ポンプ場	75					
35	秦梨配水場	76					
36	才栗加圧ポンプ場	77					
37	須淵ポンプ場	78					
38	須淵配水場	79					
39	ちせいの里ポンプ場	80					
40	ちせいの里配水場	81					
41	中央総合公園第1ポンプ場	82					
計	56						

計装監視対象施設一覧(2)

南部系		木下系		大法川系			
1	額田南部浄水場	28	木下浄水場	55	大法川水源		
2	額田南部配水池			56	大法川浄水場		
3	檜山台調整池	峰川系		57	大法川配水池兼ポンプ場		
4	鹿勝川調整池	29	峰川浄水場	58	切山配水池		
5	天恩寺調整池	30	法味配水池	59	切山1号圧力調整池		
6	桜井寺団地調整池	31	川崎加圧ポンプ場	60	切山2号圧力調整池		
7	片寄高区ポンプ場	32	大山配水池	61	切山3号圧力調整池		
8	桜井寺団地ポンプ場	33	須山加圧ポンプ場	62	小久田1号圧力調整池		
9	滝尻加圧ポンプ場	34	小屋沢配水池	63	小久田2号圧力調整池		
				64	小楠配水池		
夏山系		鳥川系		65	小久田ポンプ場		
10	夏山浄水場	35	鳥川浄水場	66	桃ヶ久保配水池		
11	夏山低区配水池	36	鳥川ポンプ場	67	桃ヶ久保圧力調整池		
		37	鳥川高区配水池	68	保久圧力調整池		
宮崎系				69	水別加圧ポンプ場		
12	牧原水源	毛呂系		70	水別配水池		
13	宮崎浄水場	38	毛呂浄水場				
14	牧原加圧ポンプ場	39	毛呂第2配水池				
15	牧原配水池	40	桜形ポンプ場				
16	室合内加圧ポンプ場(H22)	41	桜形配水池				
		鍛埜系					
		42	豊原水源				
雨山系		43	鍛埜導水ポンプ場				
17	雨山ダム取水ポンプ場	44	鍛埜浄水場				
18	雨山浄水場	45	中伊配水池				
19	栗田ポンプ場						
20	企業団地配水池	井沢系					
21	河原下配水池	46	井沢水源				
22	河原加圧ポンプ場	47	井沢浄水場				
23	河原上配水池	48	井沢圧力調整池				
		49	麻生配水池				
千万町系		50	保久ポンプ場				
24	滝崩水源	51	七ツ蔵配水池				
25	保殿水源	52	外山ポンプ場				
26	千万町浄水場	53	外山配水池				
27	千万町配水池	54	一色配水池				
計	70						

計 126施設

図 20.4
男川浄水場廻り既設導水・送水・配水管ルート図（1）

添付資料12



男川浄水場廻り既設導水・送水・配水管ルート図（2）

24.8 添付資料12

ロイヤルパークゴルフ

21.3

21.3

21.6

22.8

21.7

22.9

21.7

Φ600DIP（大平水源導水管）


Φ500DIP（本宿送水管）

男川
浄水場

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W


男川浄水場廻り既設導水、送水、配水管ルート図（3）

添付資料12

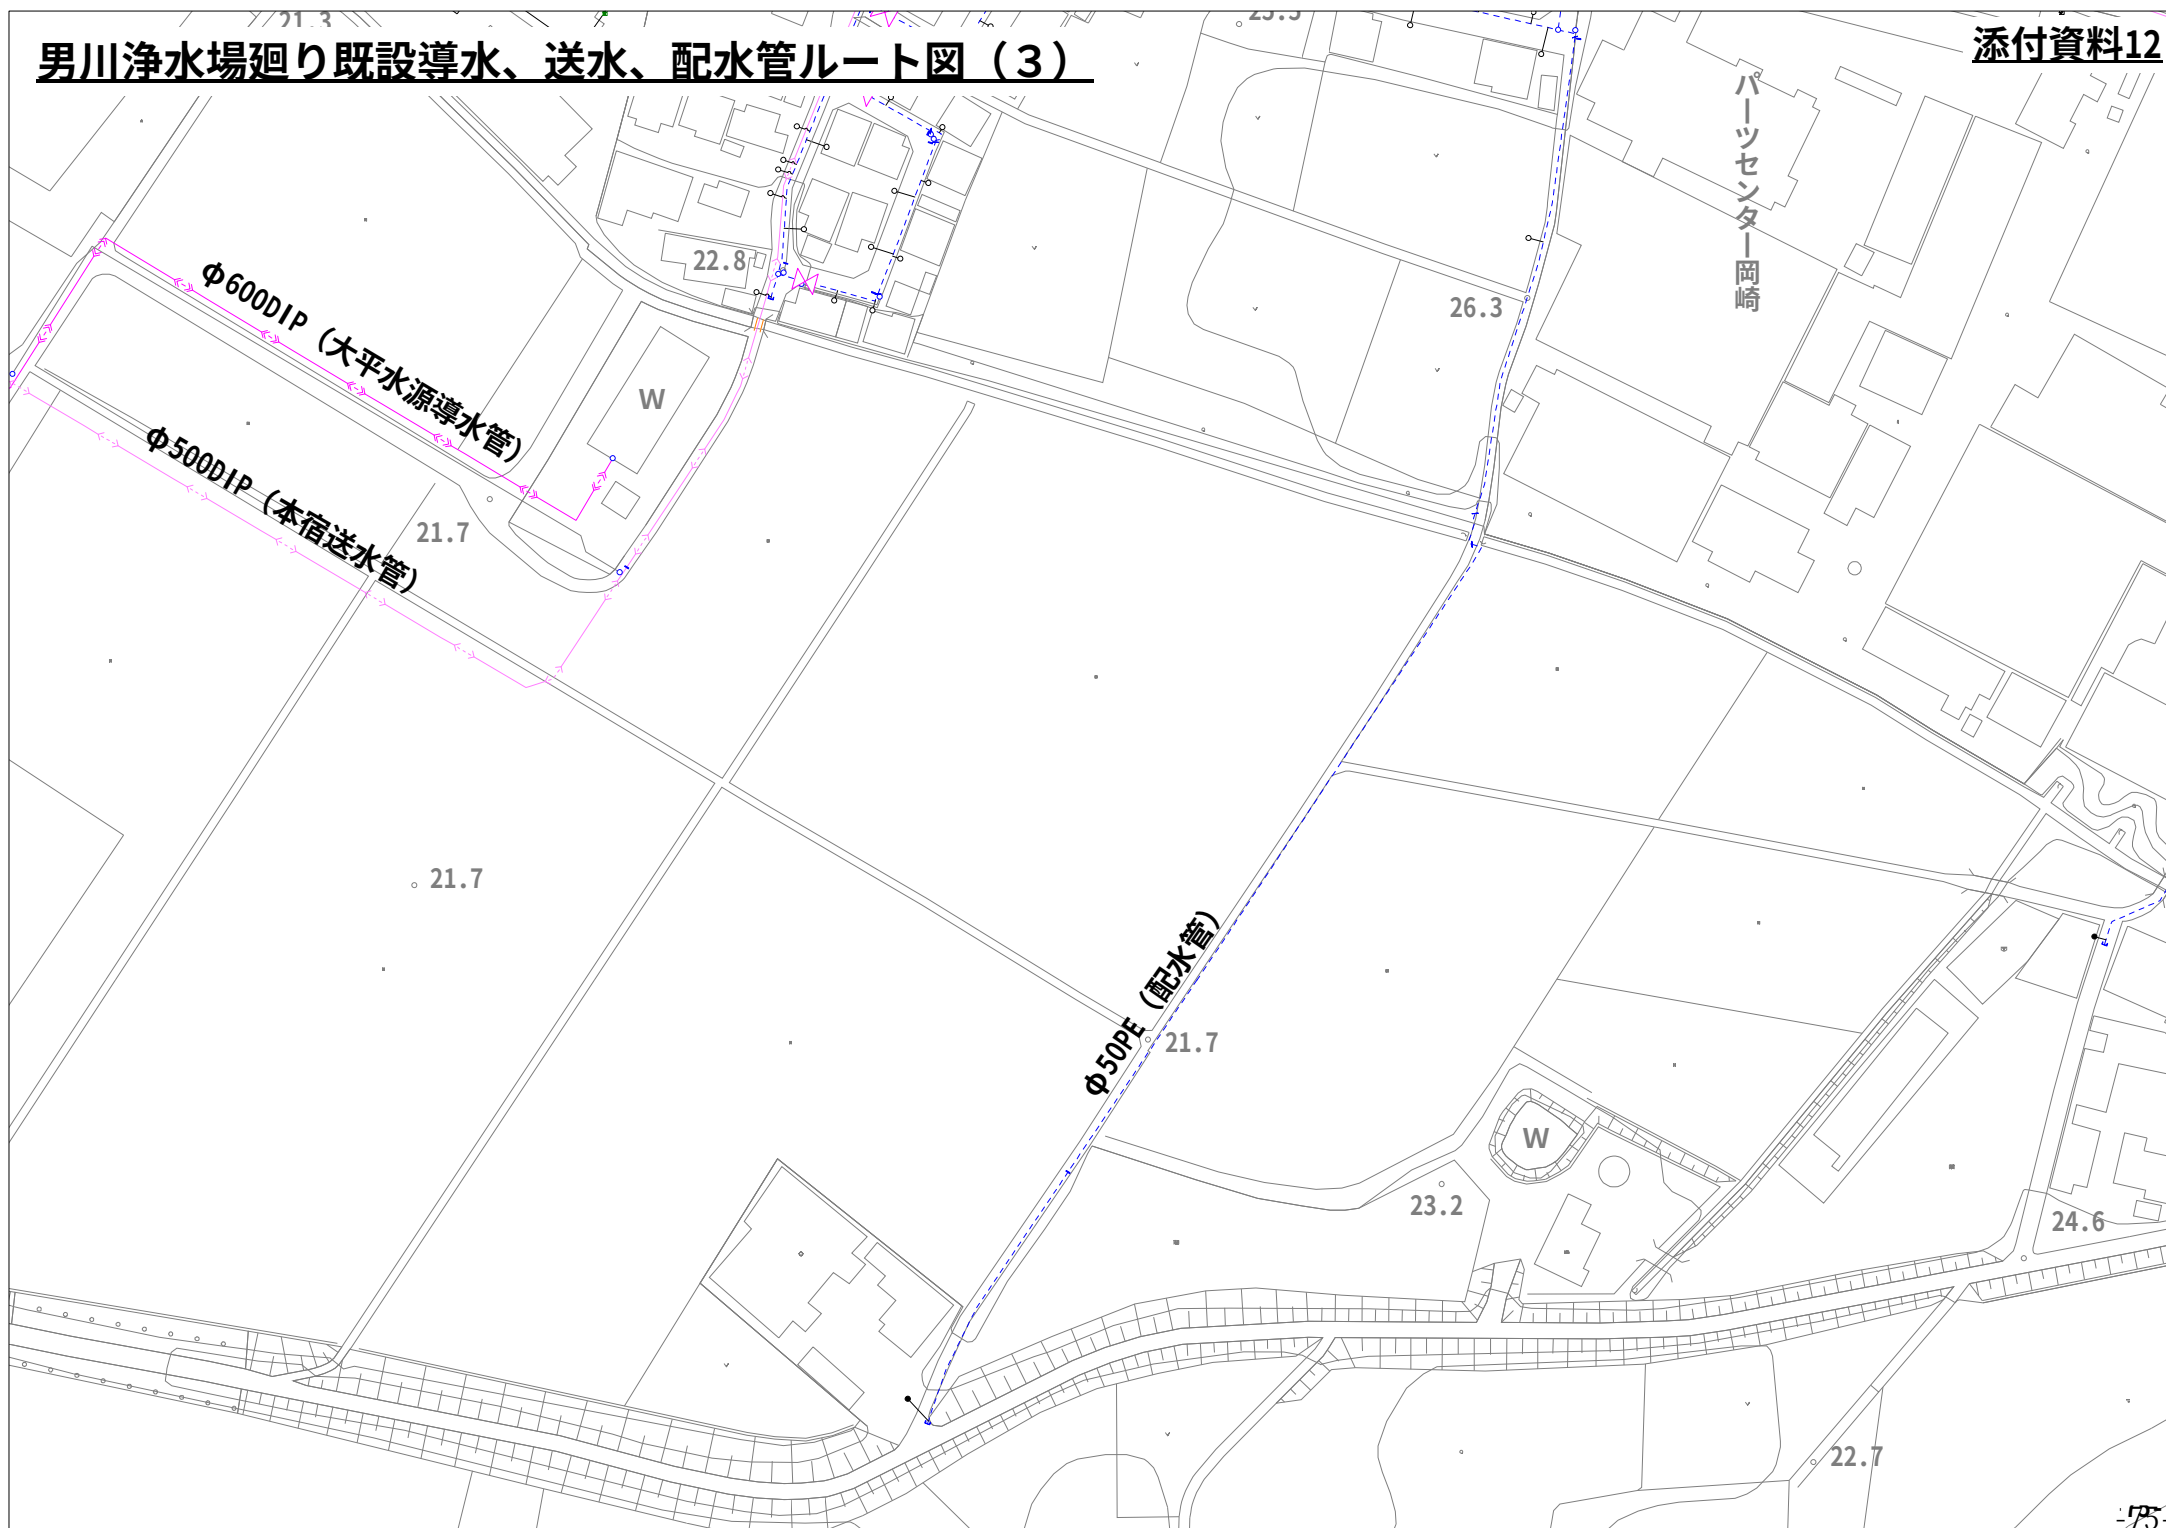

男川浄水場廻り既設污水配管ルート図（1）

添付資料13

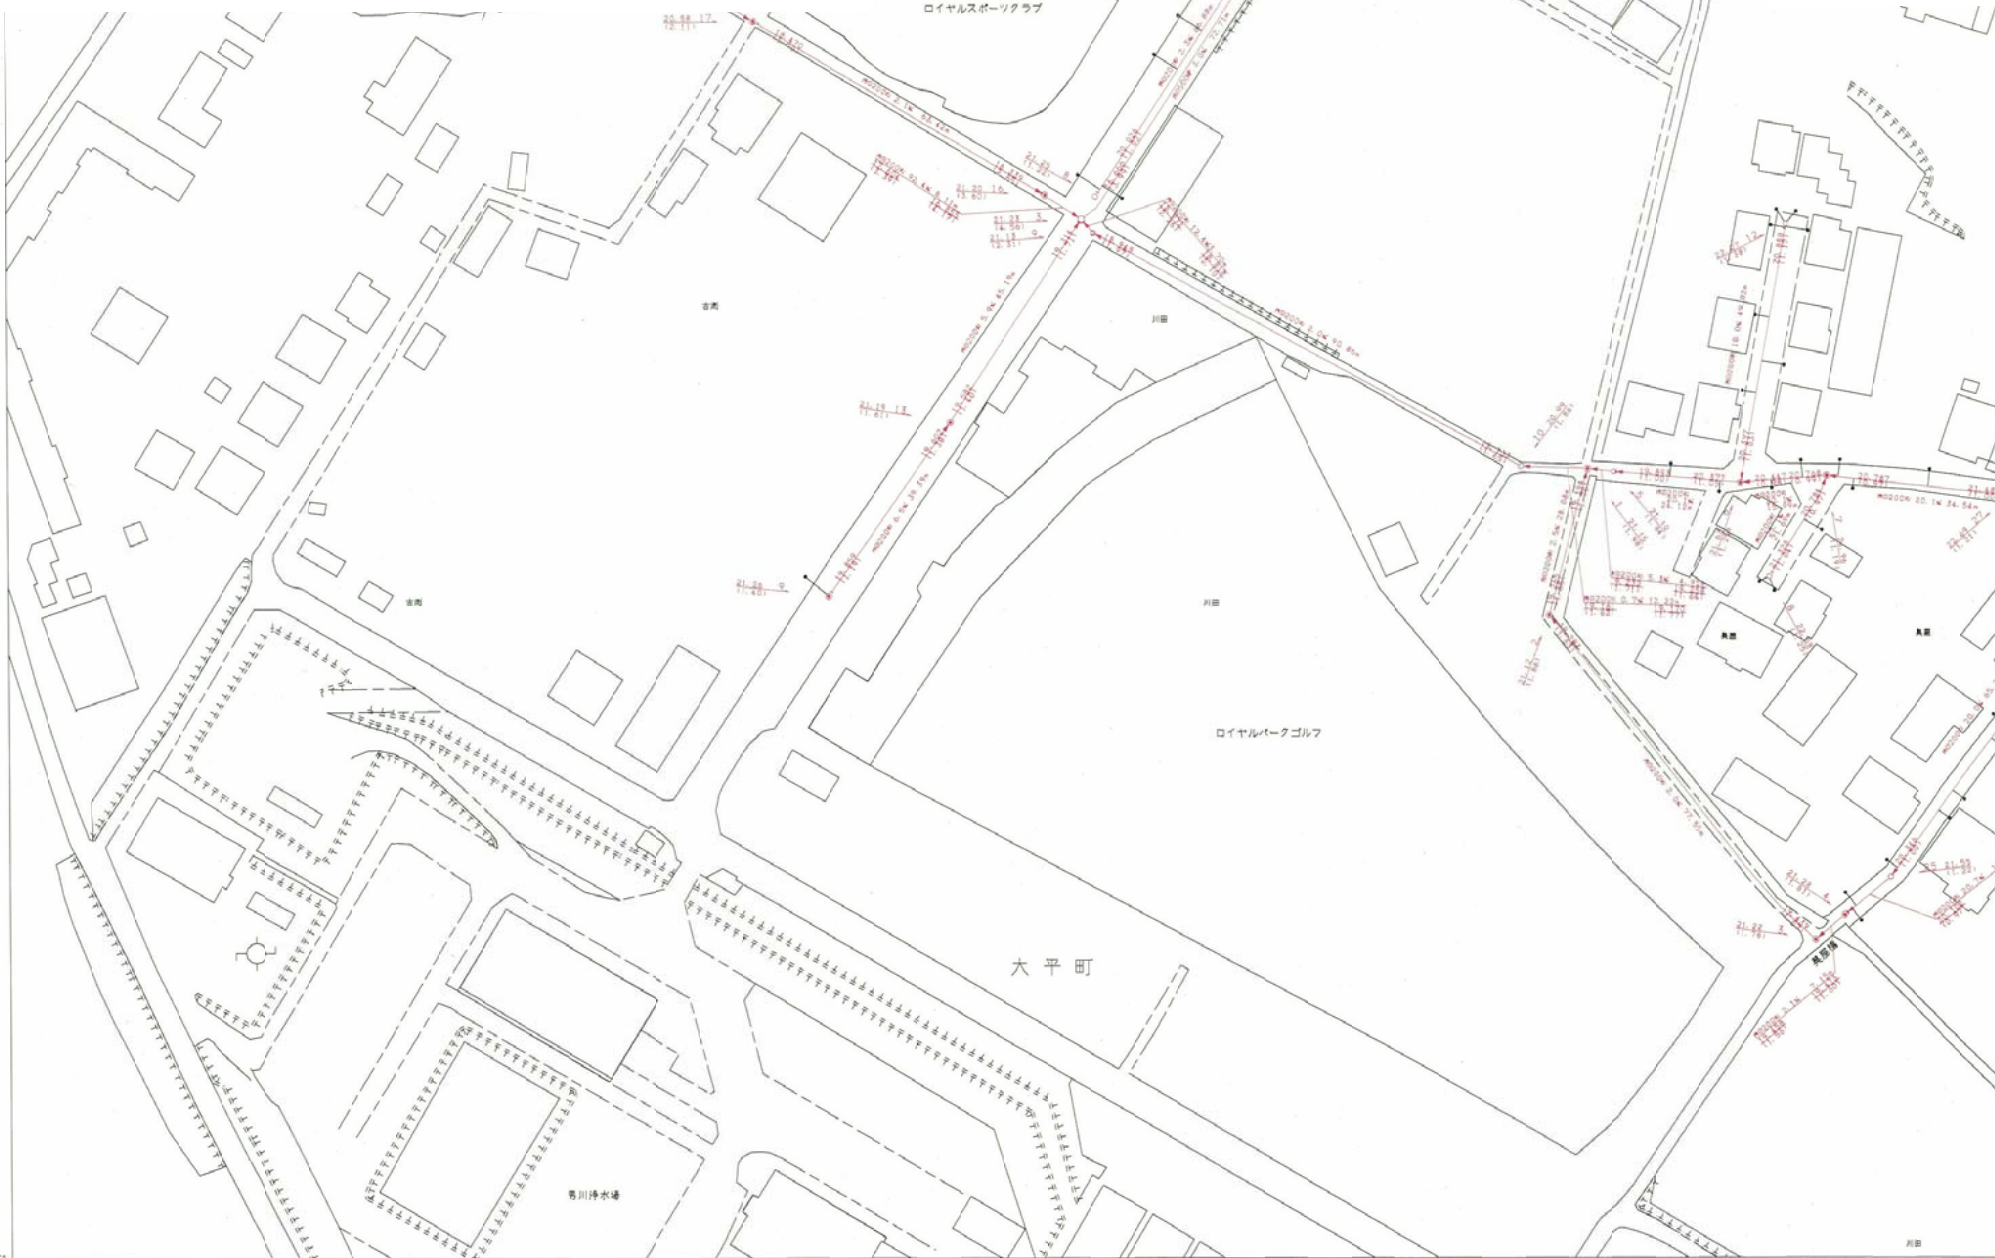


平成23年12月 8日出図

この図面は参考図書であり、地形変化等により
現地と異なる場合があります。

男川浄水場廻り既設污水配管ルート図（2）

添付資料13

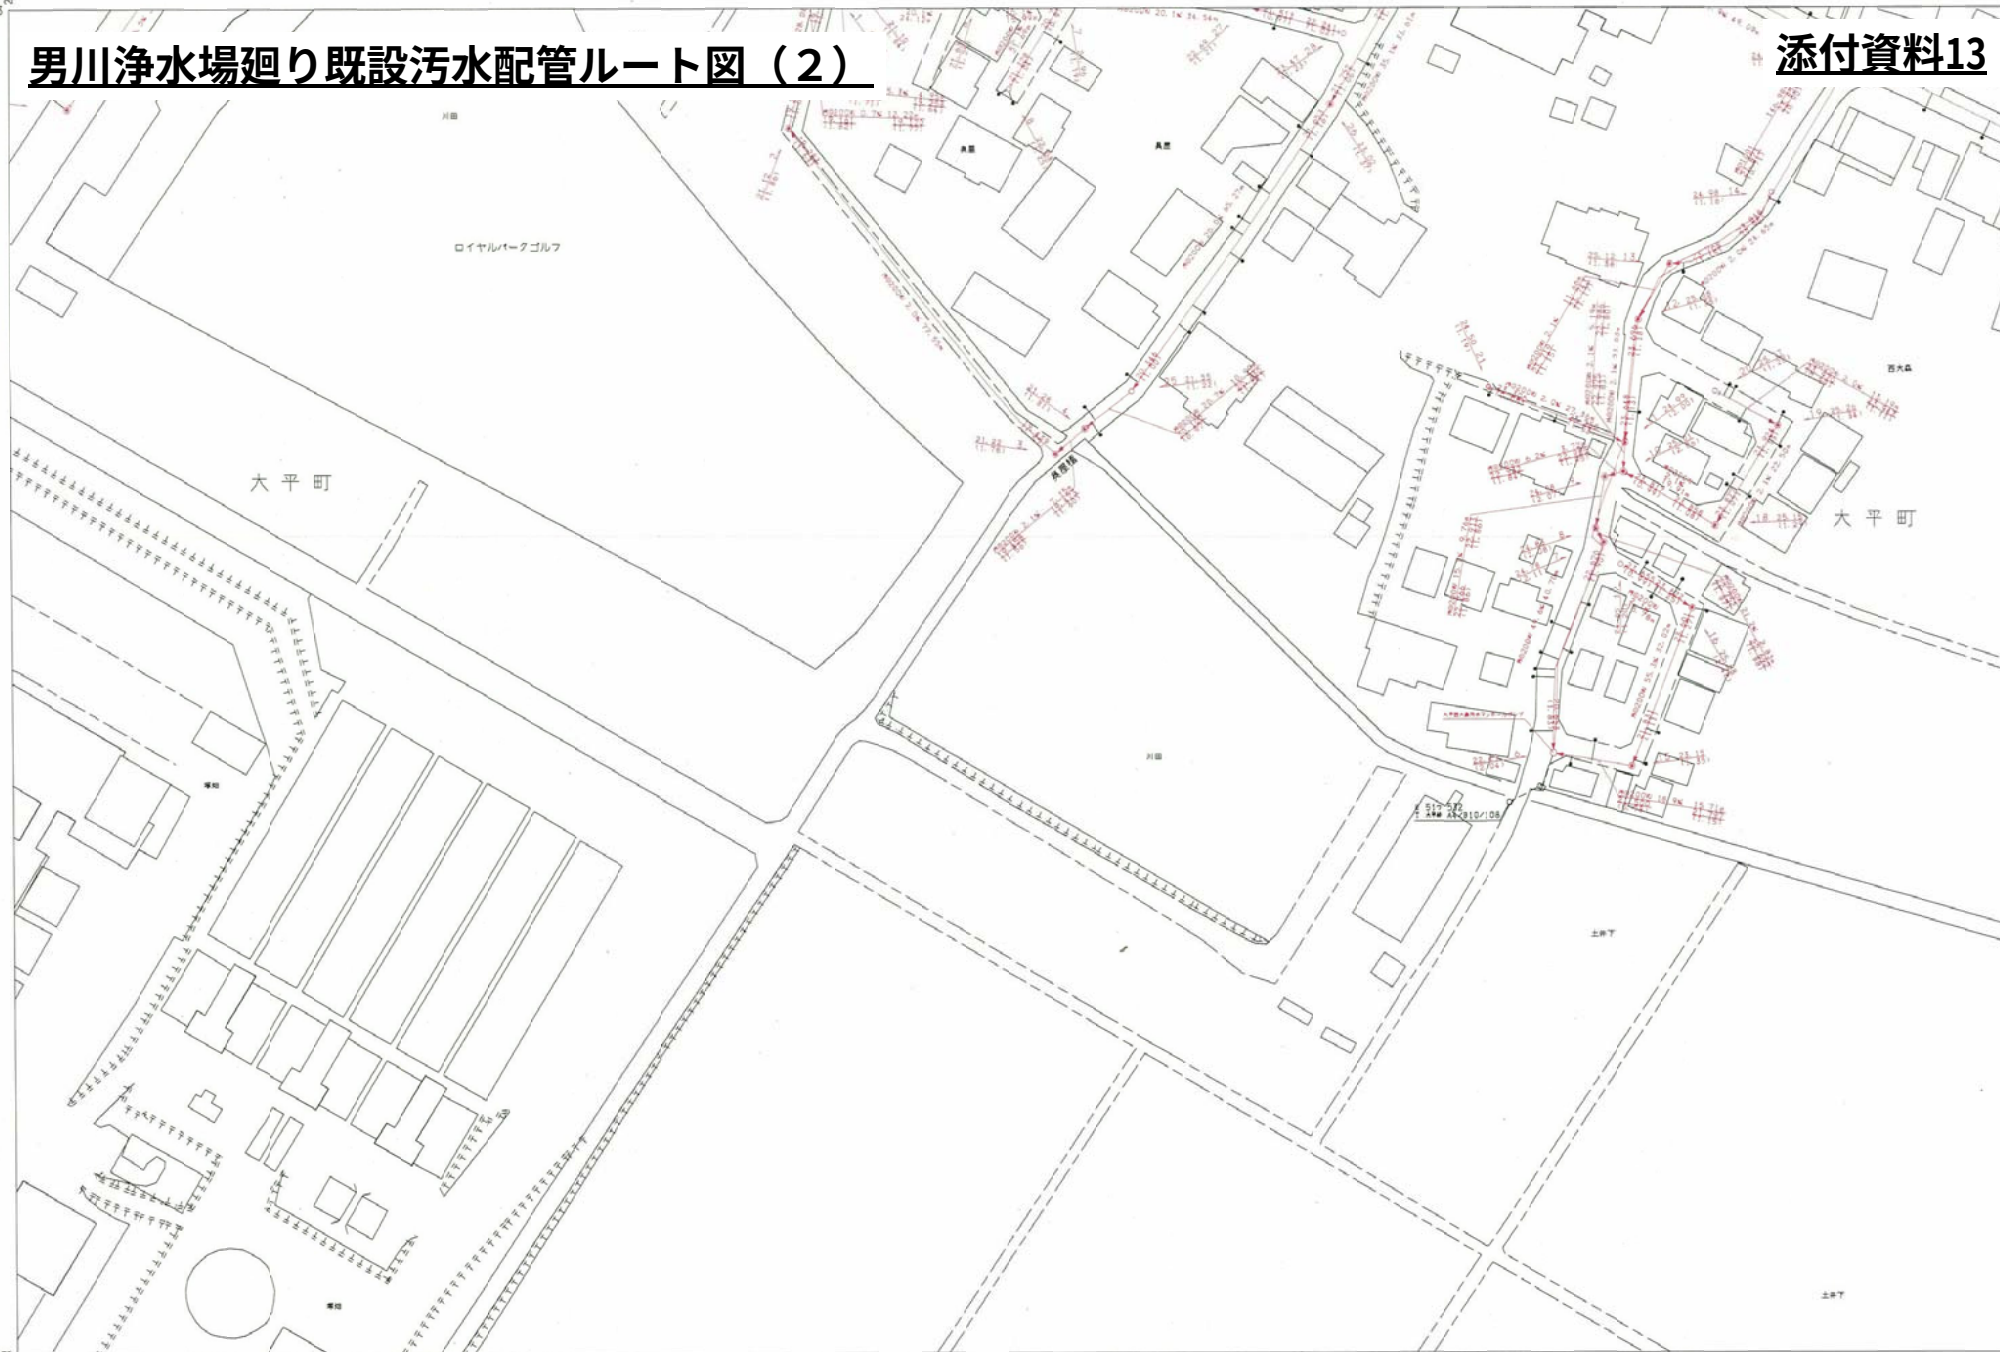

平成23年12月 8日出図

この図面は参考図書であり、地形変化等により
現地と異なる場合があります。

男川浄水場廻り既設污水配管ルート図（3）

添付資料13



平成23年12月 8日出図

この図面は参考図書であり、地形変化等により
現地と異なる場合があります。

添付資料14 ユーティリティー分担表

業務名	項目	市	事業者	
男川浄水場運転管理業務(直営)				
	上水	○		
	下水	○		
	電気	○		
	ガス	○		
	通信費	○		
	薬品費	○		
	燃料費	○		
	テレメータの通信費	○		
男川浄水場整備業務				
	建設業務			
	試運転時	原水	○	
		上水		○
		下水		○
		電気		○
		ガス		○
		薬品費		○
		通信費		○
男川浄水場維持管理業務				
	保守点検業務			
	機械消耗費			○
	部品等の消耗品			○
	修繕業務			
	修繕に必要な材料			○
	排水処理施設維持管理業務			
	・民間事業者控え室 ・排水処理施設運転 管理室	上水		○
		下水		○
		電気		○
		ガス		○
		通信費		○
	排水処理施設運転	上水	○	
		電気	○	
		薬品費	○	
場外施設等維持管理業務				
	水質点検業務			
		水質計器		○
		薬品費	○	
	保守点検業務(補修)			
	テレメーターの消耗品、修繕用部品			○
	テレメーター以外の消耗品、修繕用部品		○	

※事業者の業務範囲で必要となる道具は全て事業者負担とする。