令　和　元　年　度

(2019 年度)

水　道　水　質　報　告　書

第　36　集

岡崎市上下水道局上下水道部水道浄水課

目　　次

まえがき ―――――――――― 3

水道給水フロー図 ―――――――――― 4

水質検査の概要 ―――――――――― 14

水質検査結果
　原水・浄水・給水栓（水道事業）―――――――――― 27
　原水・浄水・給水栓（簡水事業）―――――――――― 108
　毎日検査・末端給水栓 ―――――――――― 177
　委託検査結果 ―――――――――― 180

参考資料 ―――――――――― 183

まえがき

1　この「水道水質報告書」は、平成31年４月から令和２年３月までの１年間の水質検査結果を収録したものです。

2　試験及び記載方法

⑴　試験方法は、原則として「厚生労働省告示第261号」に基づく方法によった。

⑵　定量下限値未満の試験結果は、「＜定量下限値」と表示した。

⑶　平均値は、算術平均とし、定量下限値未満はゼロとした。

⑷　採水箇所については、水道給水フロー図と採水箇所図を参照願います。

様式2－(1)

水道事業等名　岡崎市水道事業

（令和元年度）水道給水フロー図

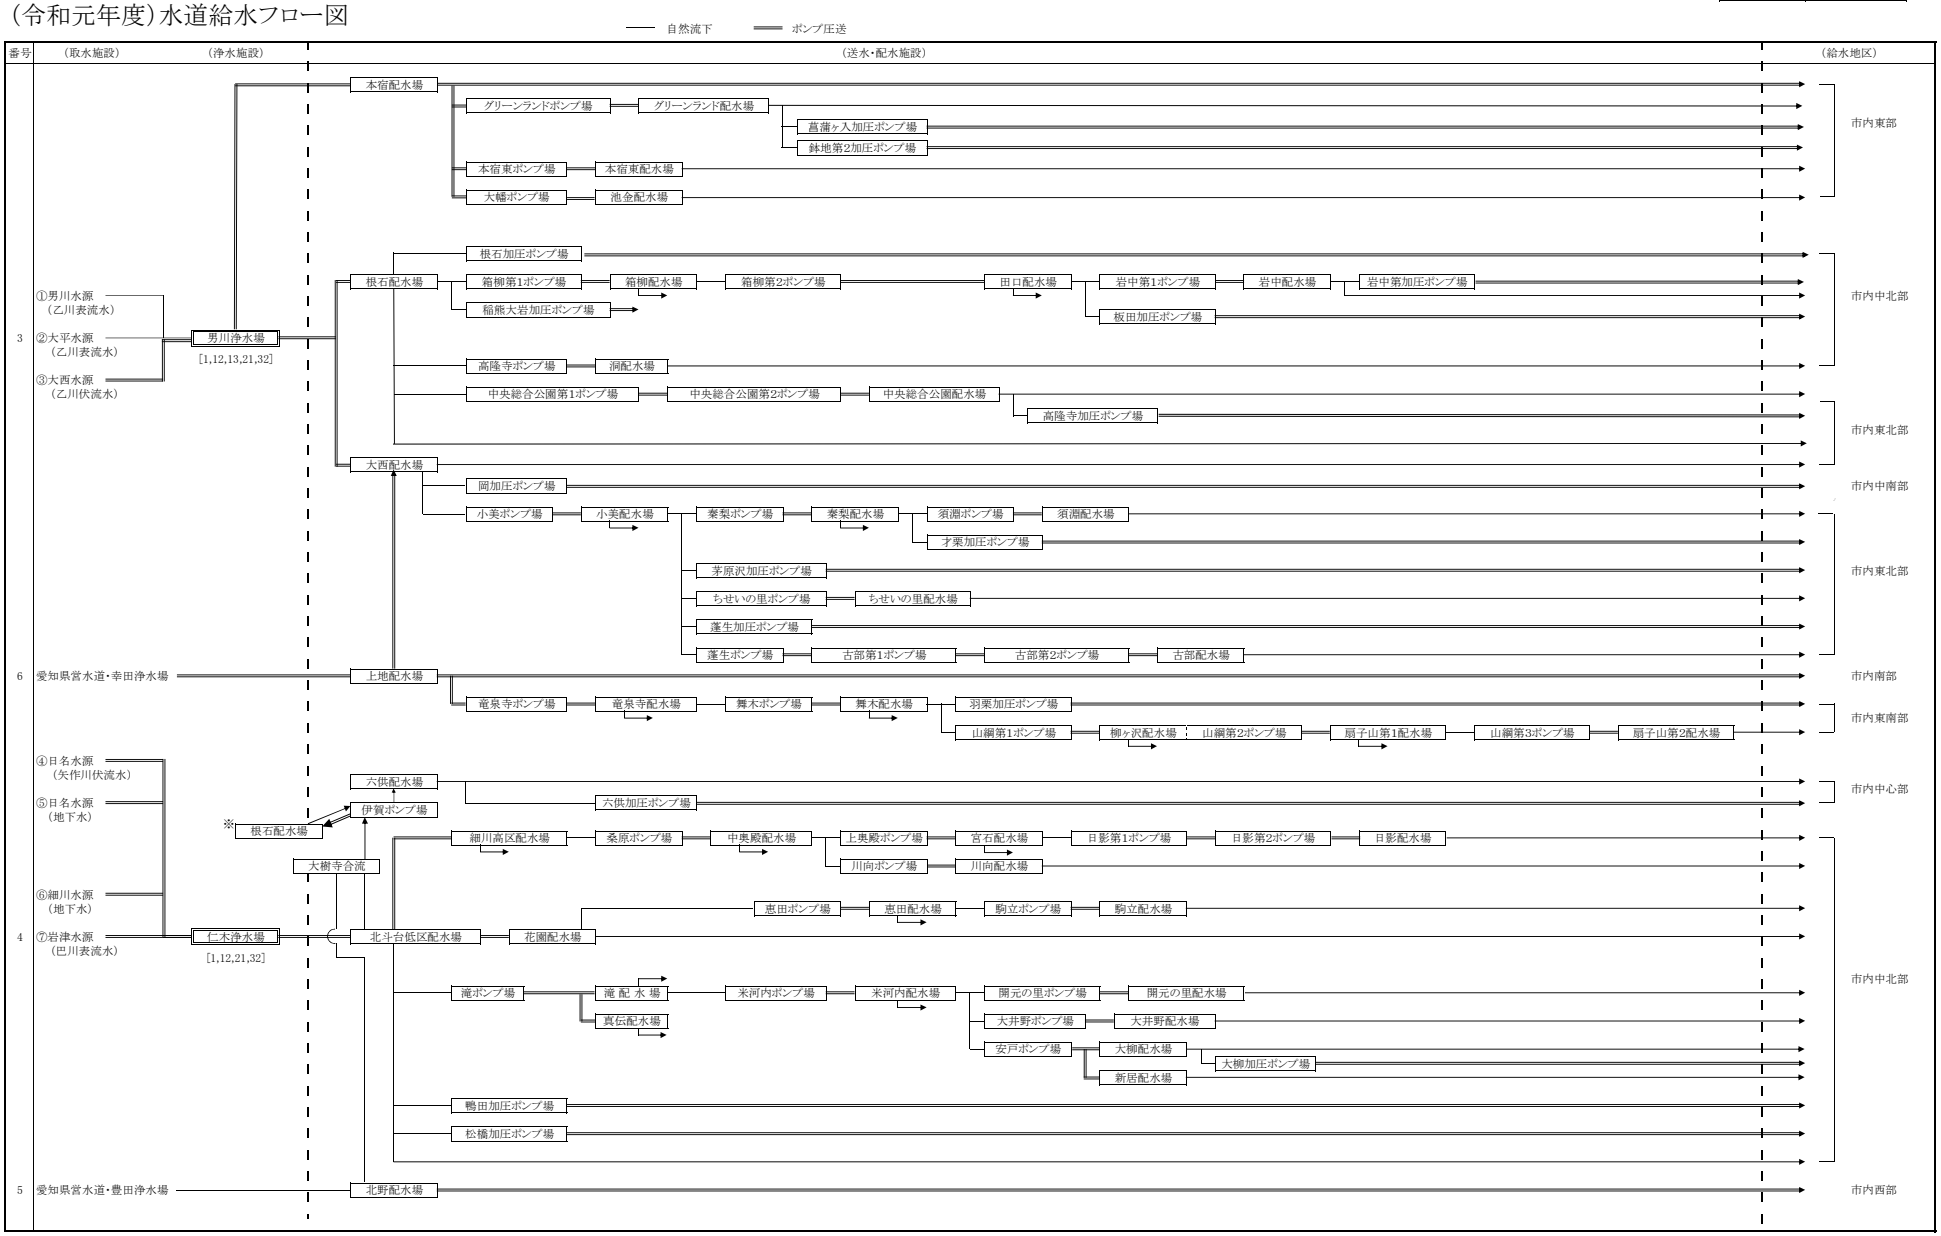

様式2－(1)

水道事業等名	岡崎市水道事業

(令和元年度)水道給水フロー図

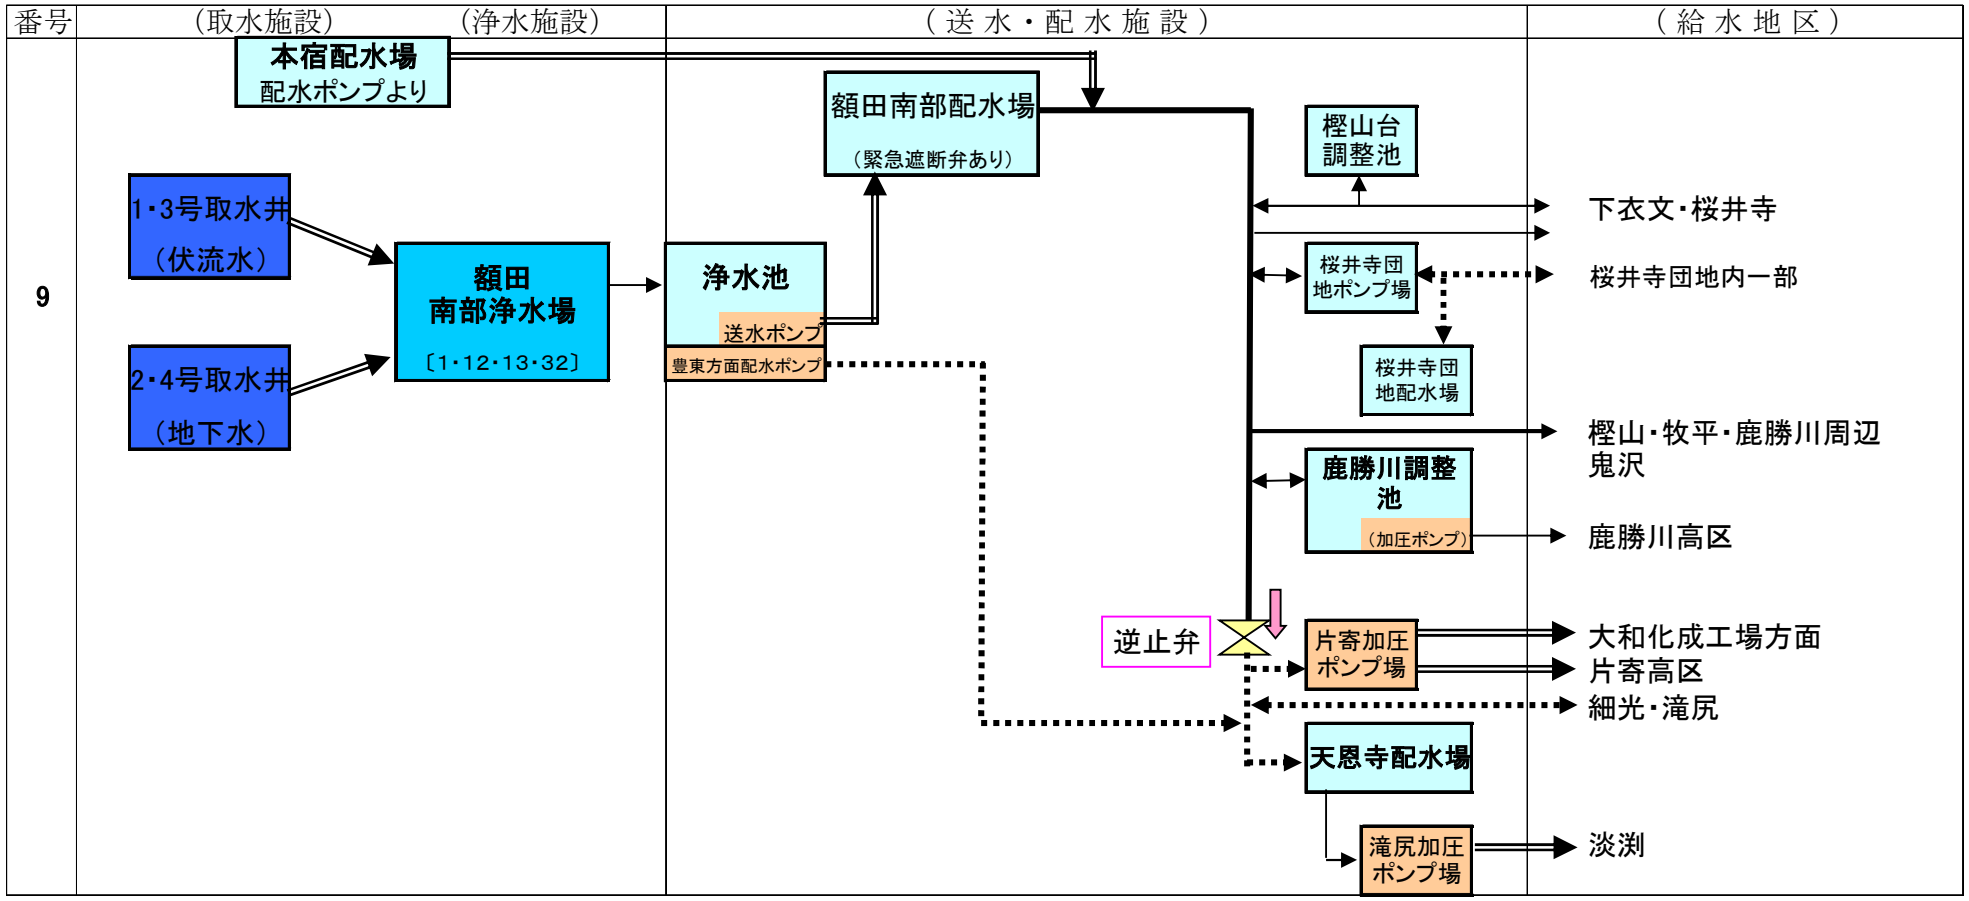

＊ 番号は様式2-(3)の浄水場等状況表の番号と整合をとる。

＊ 県水受水の取水施設は受水場等とする。

＜凡 例＞

水道施設
- ・浄水場 ：
- ・送・配水施設 ：
- ・同一敷地内 ：
- ・自然流下 ：
- ・ポンプ圧送 ：
- ・送配水兼用 ：

浄水処理〔　〕

基本処理
01＝急速ろ過(消毒含む)　02＝緩速ろ過(消毒含む)　03＝消毒のみ
04＝膜ろ過(消毒含む)　05＝膜ろ過(海水淡水化、消毒含む)

その他処理

11＝前塩素処理	12＝中間塩素処理	13＝後塩素処理
21＝粉末活性炭	22＝粒状活性炭	23＝オゾン処理
32＝ﾏﾝｶﾞﾝ接触ろ過	33＝アルカリ剤処理	**34＝マイクロストレーナー**
35＝二段凝集処理	36＝多層ろ過	**37＝鉄バクテリア利用法**
38＝酸処理	41＝紫外線処理	39＝その他の浄水処理

(浄水処理方法の番号は、水道統計調査の入力要領による)

様式2－(1)

水道事業等名	岡崎市簡易水道事業

(令和元年度)水道給水フロー図

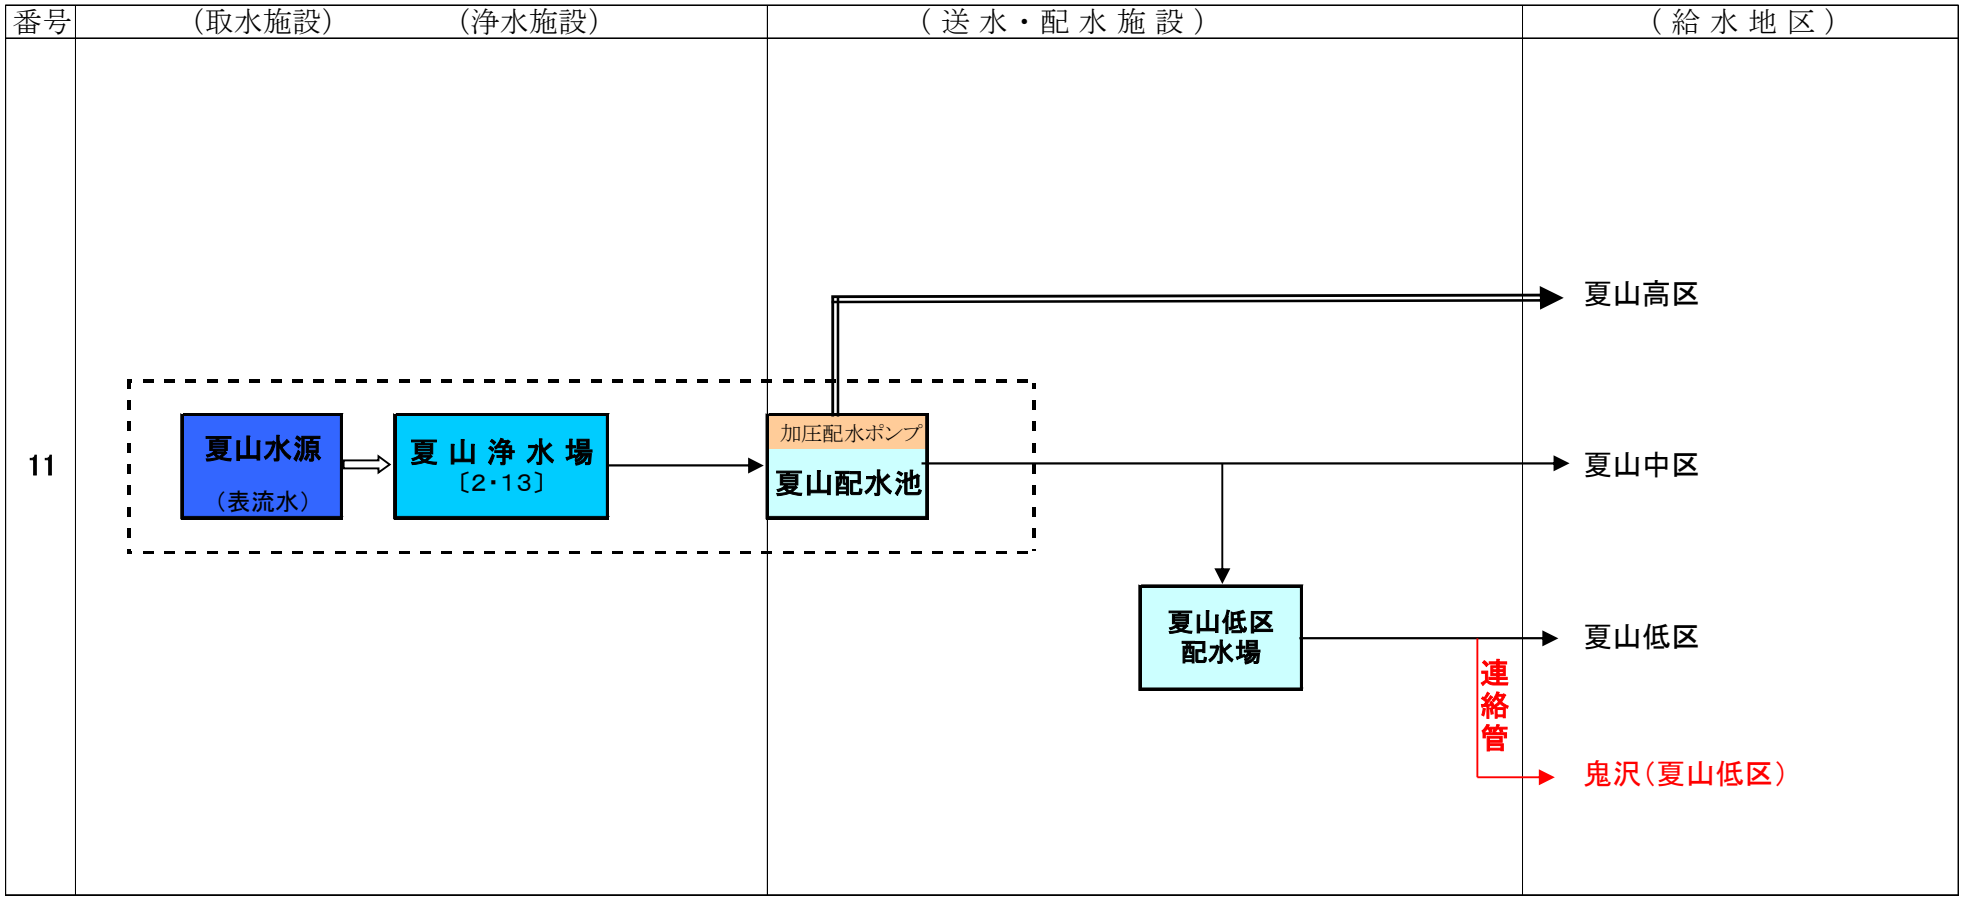

＊ 番号は様式2-(3)の浄水場等状況表の番号と整合をとる。

＊ 県水受水の取水施設は受水場等とする。

＜凡 例＞

水道施設
- ・浄水場 :
- ・送・配水施設 :
- ・同一敷地内 :
- ・自然流下 :
- ・ポンプ圧送 :
- ・送配水兼用 :

浄水処理〔 〕

基本処理
01＝急速ろ過(消毒含む) 02＝緩速ろ過(消毒含む) 03＝消毒のみ
04＝膜ろ過(消毒含む) 05＝膜ろ過(海水淡水化、消毒含む)

その他処理

11＝前塩素処理	12＝中間塩素処理	13＝後塩素処理
21＝粉末活性炭	22＝粒状活性炭	23＝オゾン処理
32＝ﾏﾝｶﾞﾝ接触ろ過	33＝アルカリ剤処理	**34＝マイクロストレーナー**
35＝二段凝集処理	36＝多層ろ過	**37＝鉄バクテリア利用法**
38＝酸処理	41＝紫外線処理	39＝その他の浄水処理

(浄水処理方法の番号は、水道統計調査の入力要領による)

様式2－(1)

水道事業等名	岡崎市簡易水道事業

(令和元年度)水道給水フロー図

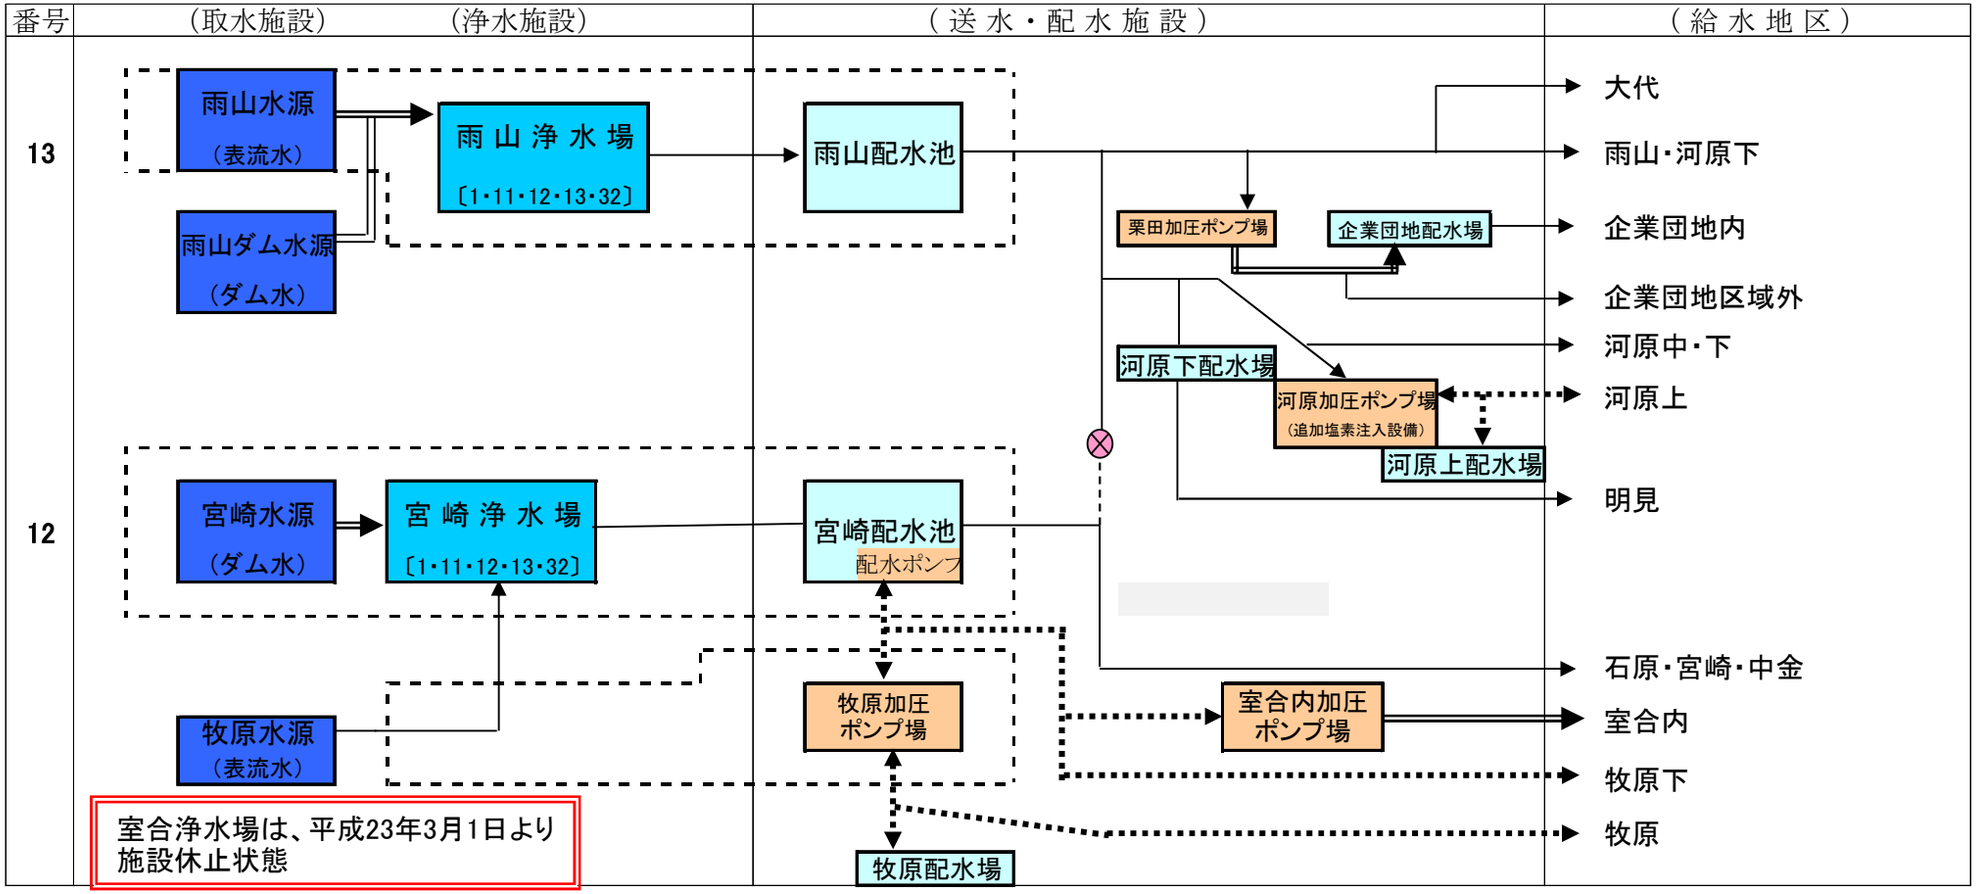

＊ 番号は様式2-(3)の浄水場等状況表の番号と整合をとる。

＊ 県水受水の取水施設は受水場等とする。

＜凡 例＞

水道施設
- ・浄水場 ：
- ・送・配水施設 ：
- ・同一敷地内 ：
- ・自然流下 ：
- ・ポンプ圧送 ：
- ・送配水兼用 ：

浄水処理〔　〕

基本処理
01＝急速ろ過(消毒含む)　02＝緩速ろ過(消毒含む)　03＝消毒のみ
04＝膜ろ過(消毒含む)　05＝膜ろ過(海水淡水化、消毒含む)

その他処理

11＝前塩素処理	12＝中間塩素処理	13＝後塩素処理
21＝粉末活性炭	22＝粒状活性炭	23＝オゾン処理
32＝ﾏﾝｶﾞﾝ接触ろ過	33＝アルカリ剤処理	**34＝マイクロストレーナー**
35＝二段凝集処理	36＝多層ろ過	**37＝鉄バクテリア利用法**
38＝酸処理	41＝紫外線処理	39＝その他の浄水処理

(浄水処理方法の番号は、水道統計調査の入力要領による)

様式2－(1)

水道事業等名	岡崎市簡易水道事業

(令和元年度)水道給水フロー図

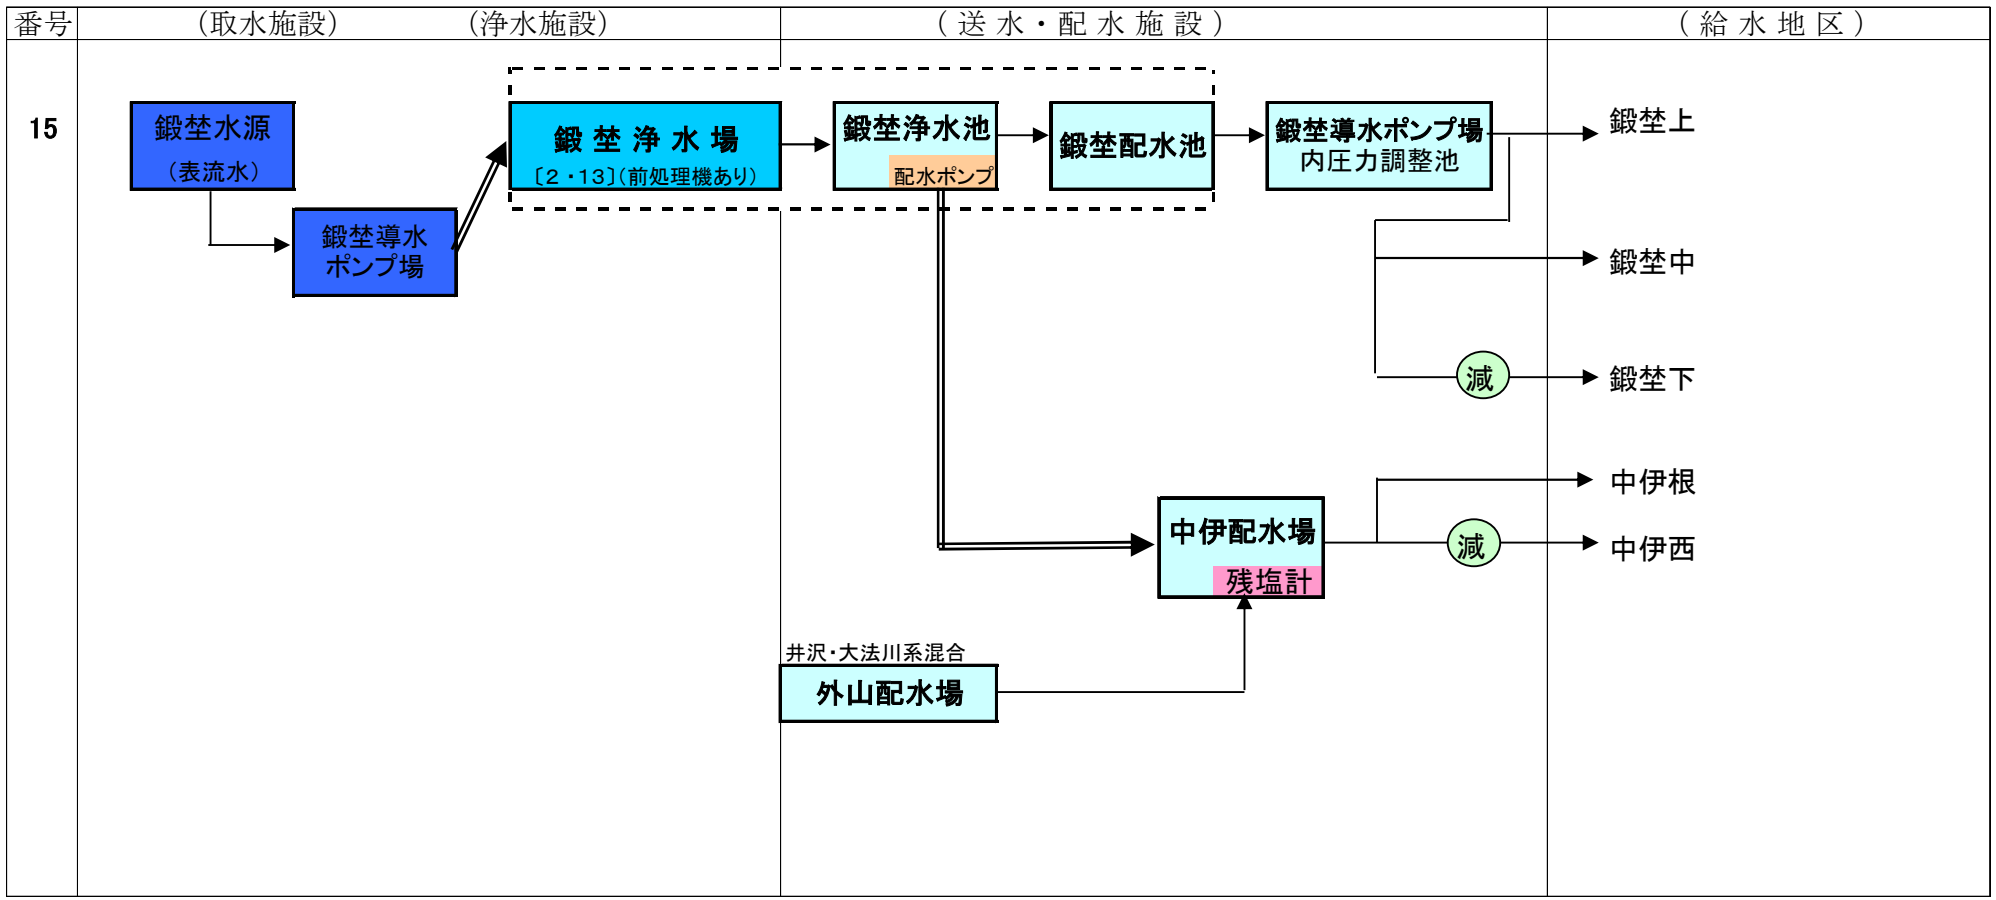

＊ 番号は様式2-(3)の浄水場等状況表の番号と整合をとる。

＊ 県水受水の取水施設は受水場等とする。

＜凡 例＞

水道施設
- ・浄水場 ：
- ・送・配水施設 ：
- ・同一敷地内 ：
- ・自然流下 ：
- ・ポンプ圧送 ：
- ・送配水兼用 ：

浄水処理〔　〕

基本処理

01＝急速ろ過(消毒含む)　02＝緩速ろ過(消毒含む)　03＝消毒のみ
04＝膜ろ過(消毒含む)　05＝膜ろ過(海水淡水化、消毒含む)

その他処理

11＝前塩素処理	12＝中間塩素処理	13＝後塩素処理
21＝粉末活性炭	22＝粒状活性炭	23＝オゾン処理
32＝ﾏﾝｶﾞﾝ接触ろ過	33＝アルカリ剤処理	**34＝マイクロストレーナー**
35＝二段凝集処理	36＝多層ろ過	**37＝鉄バクテリア利用法**
38＝酸処理	41＝紫外線処理	39＝その他の浄水処理

(浄水処理方法の番号は、水道統計調査の入力要領による)

様式2－(1)

水道事業等名	岡崎市簡易水道事業

(令和元年度)水道給水フロー図

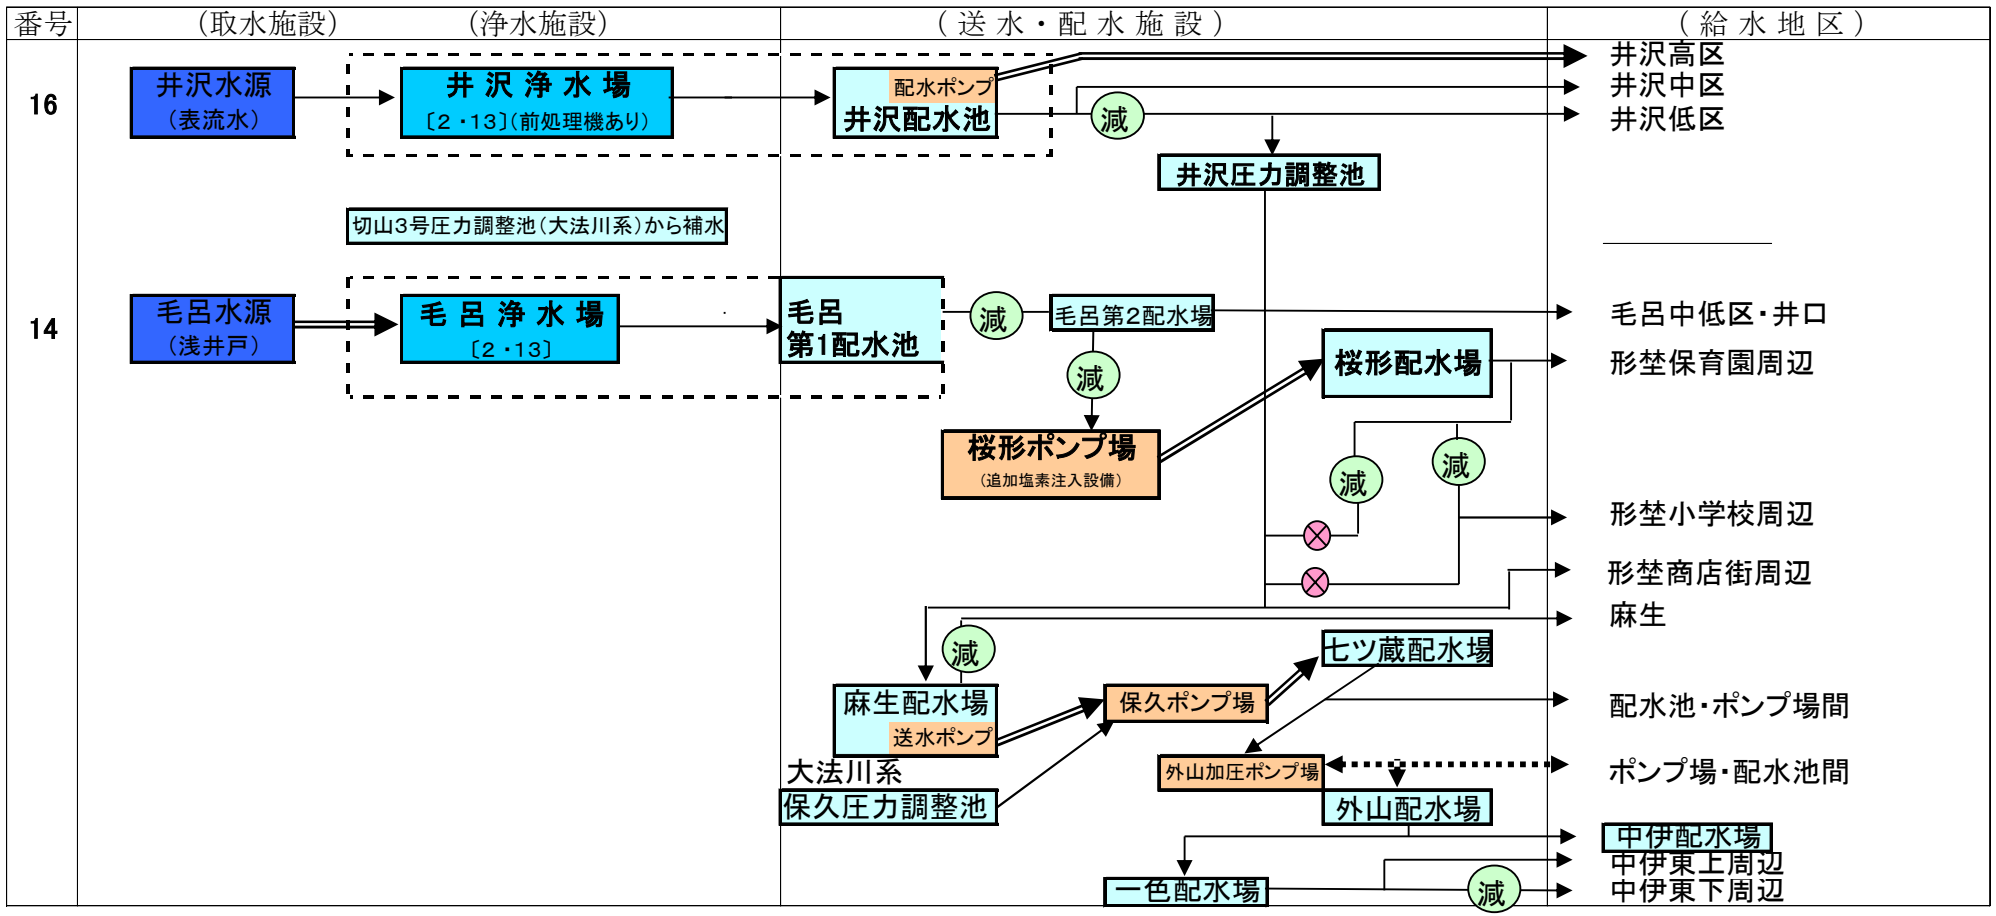

＊　番号は様式2-(3)の浄水場等状況表の番号と整合をとる。

＊　県水受水の取水施設は受水場等とする。

＜凡　例＞

水道施設
- ・浄水場　：
- ・送・配水施設　：
- ・同一敷地内　：
- ・自然流下　：
- ・ポンプ圧送　：
- ・送配水兼用　：

浄水処理〔　〕

基本処理

01＝急速ろ過(消毒含む)　02＝緩速ろ過(消毒含む)　03＝消毒のみ
04＝膜ろ過(消毒含む)　05＝膜ろ過(海水淡水化、消毒含む)

その他処理

11＝前塩素処理	12＝中間塩素処理	13＝後塩素処理
21＝粉末活性炭	22＝粒状活性炭	23＝オゾン処理
32＝ﾏﾝｶﾞﾝ接触ろ過	33＝アルカリ剤処理	**34＝マイクロストレーナー**
35＝二段凝集処理	36＝多層ろ過	**37＝鉄バクテリア利用法**
38＝酸処理	41＝紫外線処理	39＝その他の浄水処理

(浄水処理方法の番号は、水道統計調査の入力要領による)

様式2－(1)

水道事業等名	岡崎市簡易水道事業

(令和元年度)水道給水フロー図

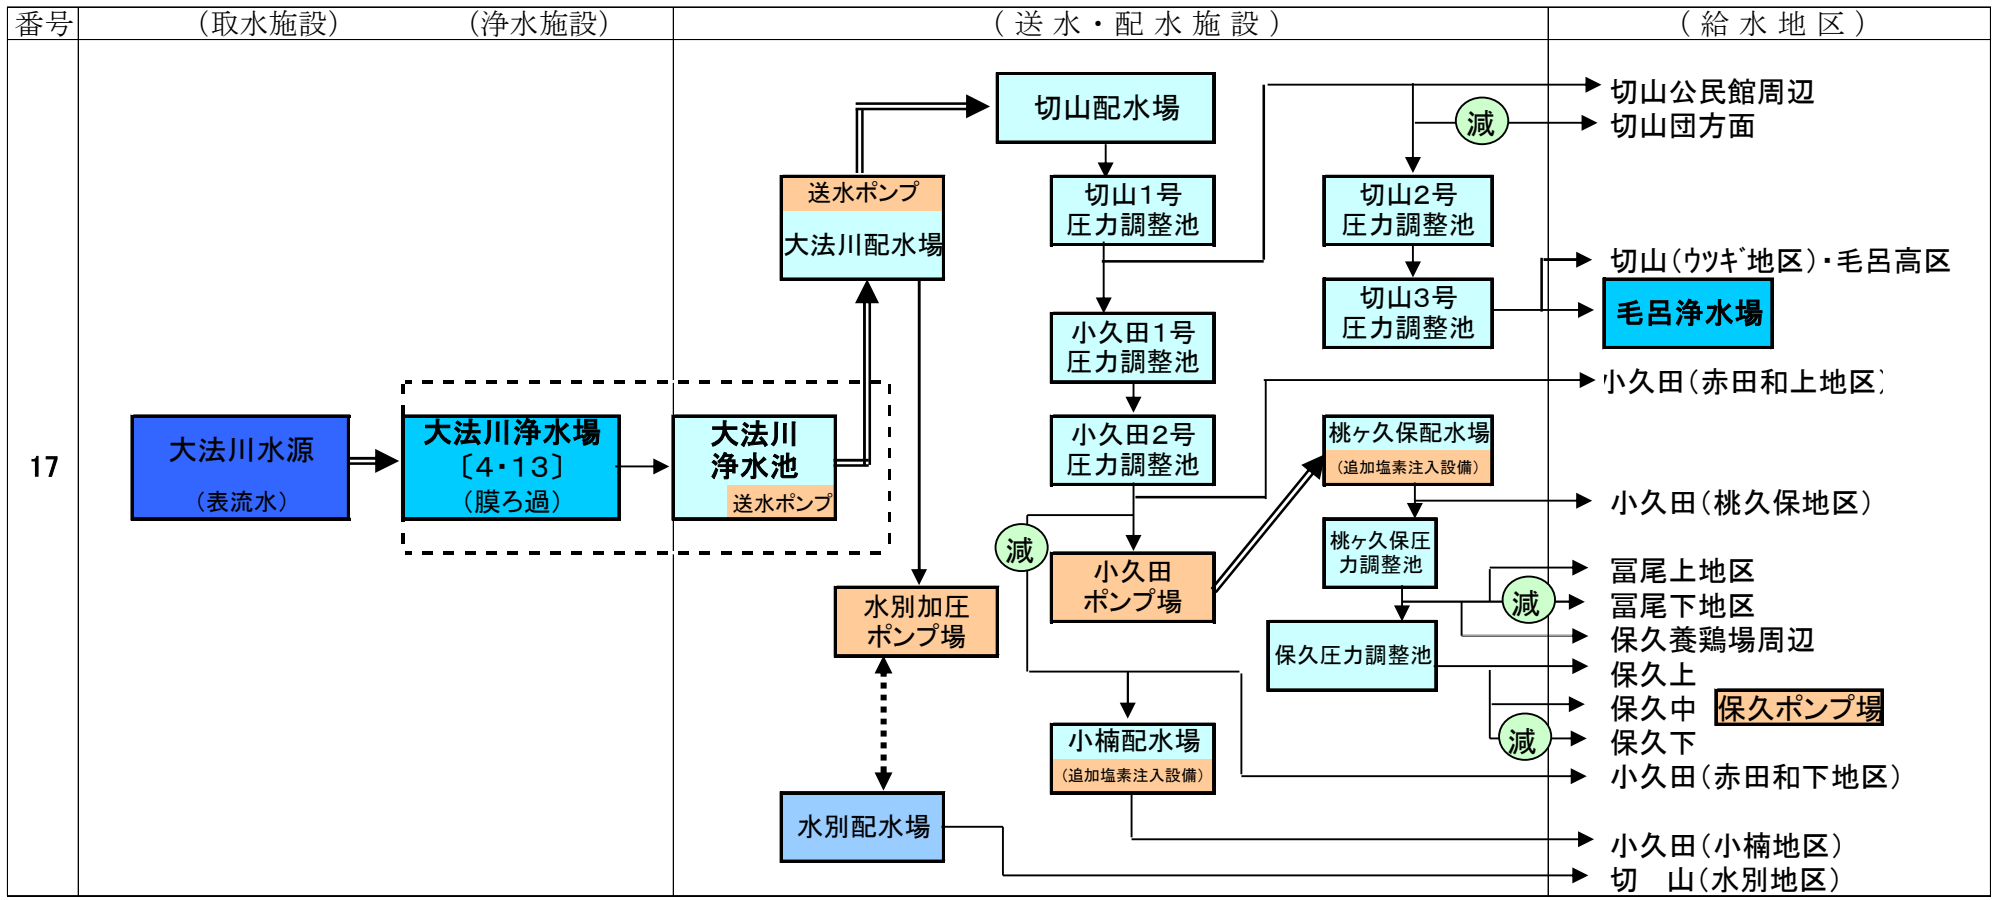

＊　番号は様式2-(3)の浄水場等状況表の番号と整合をとる。

＊　県水受水の取水施設は受水場等とする。

＜凡　例＞

水道施設
- ・浄水場　：
- ・送・配水施設　：
- ・同一敷地内　：
- ・自然流下　：
- ・ポンプ圧送　：
- ・送配水兼用　：

浄水処理〔　〕

基本処理

01＝急速ろ過(消毒含む)　02＝緩速ろ過(消毒含む)　03＝消毒のみ
04＝膜ろ過(消毒含む)　05＝膜ろ過(海水淡水化、消毒含む)

その他処理

11＝前塩素処理	12＝中間塩素処理	13＝後塩素処理
21＝粉末活性炭	22＝粒状活性炭	23＝オゾン処理
32＝ﾏﾝｶﾞﾝ接触ろ過	33＝アルカリ剤処理	34＝マイクロストレーナー
35＝二段凝集処理	36＝多層ろ過	37＝鉄バクテリア利用法
38＝酸処理	41＝紫外線処理	39＝その他の浄水処理

(浄水処理方法の番号は、水道統計調査の入力要領による)

様式2－(1)

水道事業等名	岡崎市簡易水道事業

(令和元年度)水道給水フロー図

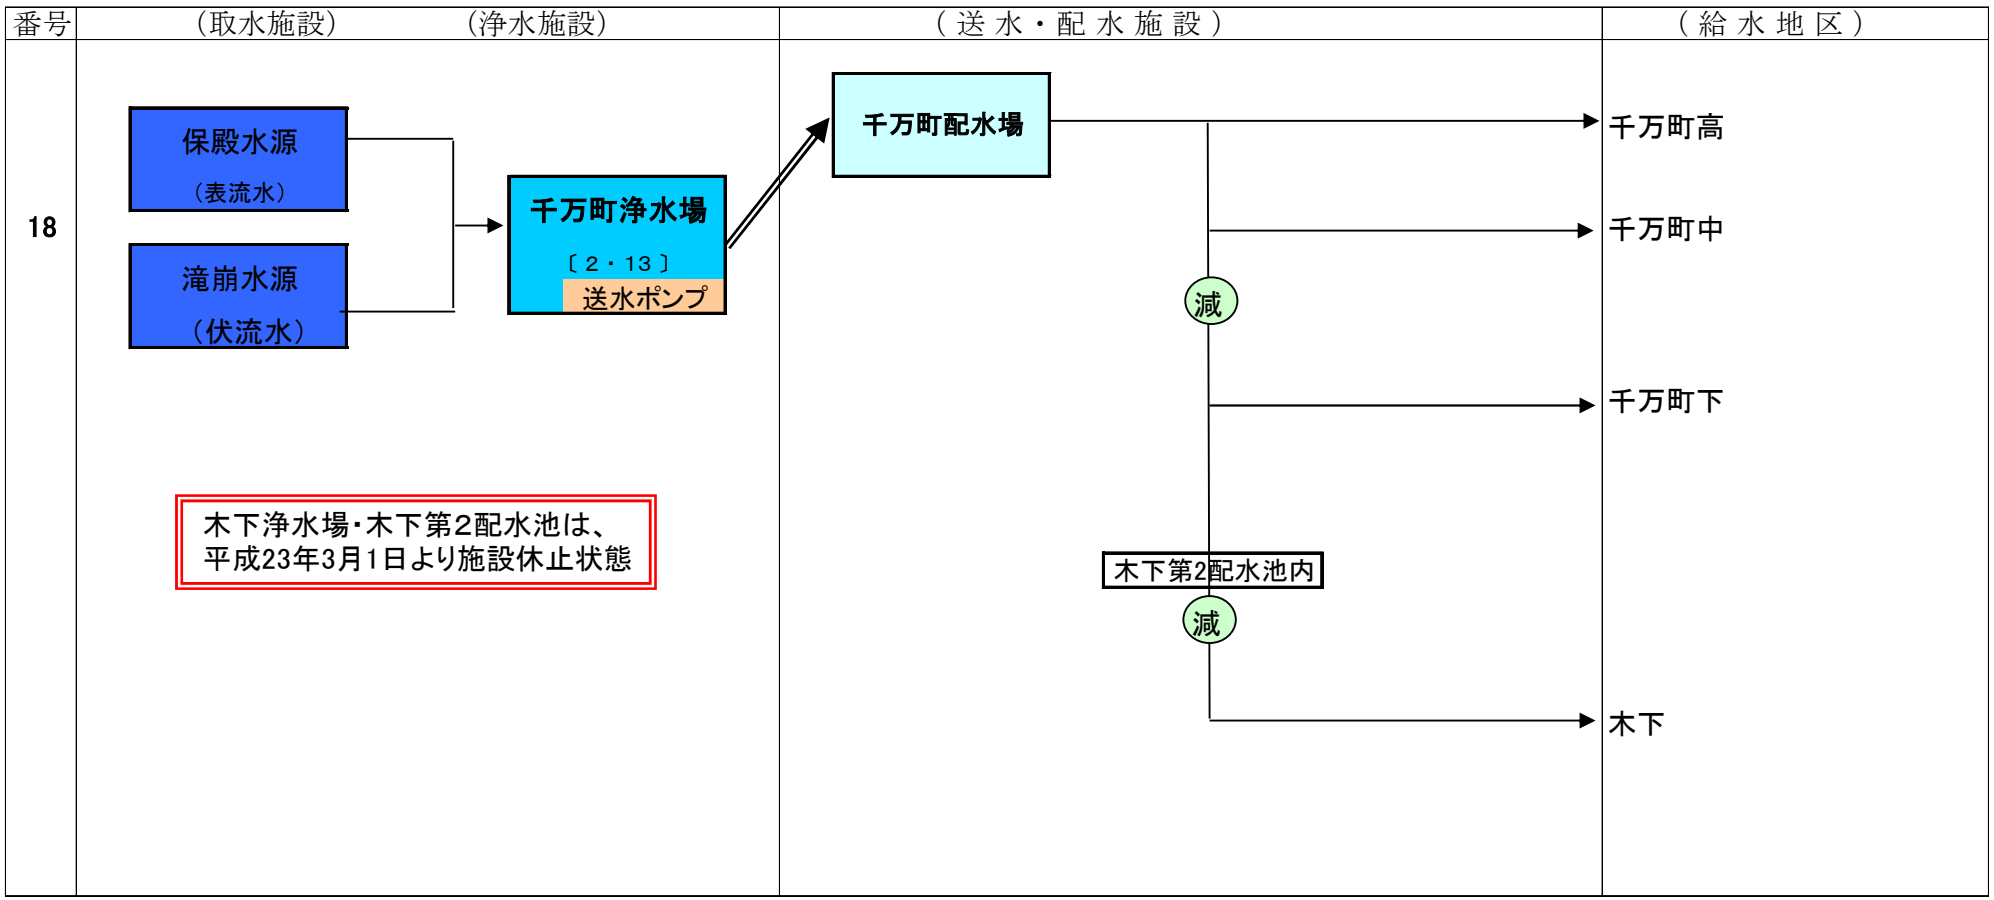

＊ 番号は様式2-(3)の浄水場等状況表の番号と整合をとる。

＊ 県水受水の取水施設は受水場等とする。

＜凡 例＞

水道施設
- ・浄水場 ：
- ・送・配水施設 ：
- ・同一敷地内 ：
- ・自然流下 ：
- ・ポンプ圧送 ：
- ・送配水兼用 ：

浄水処理〔 〕

基本処理
01＝急速ろ過(消毒含む)　02＝緩速ろ過(消毒含む)　03＝消毒のみ
04＝膜ろ過(消毒含む)　05＝膜ろ過(海水淡水化、消毒含む)

その他処理
11＝前塩素処理　12＝中間塩素処理　13＝後塩素処理
21＝粉末活性炭　22＝粒状活性炭　23＝オゾン処理
32＝ﾏﾝｶﾞﾝ接触ろ過　33＝アルカリ剤処理　**34＝マイクロストレーナー**
35＝二段凝集処理　36＝多層ろ過　**37＝鉄バクテリア利用法**
38＝酸処理　41＝紫外線処理　39＝その他の浄水処理
(浄水処理方法の番号は、水道統計調査の入力要領による)

様式2－(1)

水道事業等名	岡崎市簡易水道事業

(令和元年度)水道給水フロー図

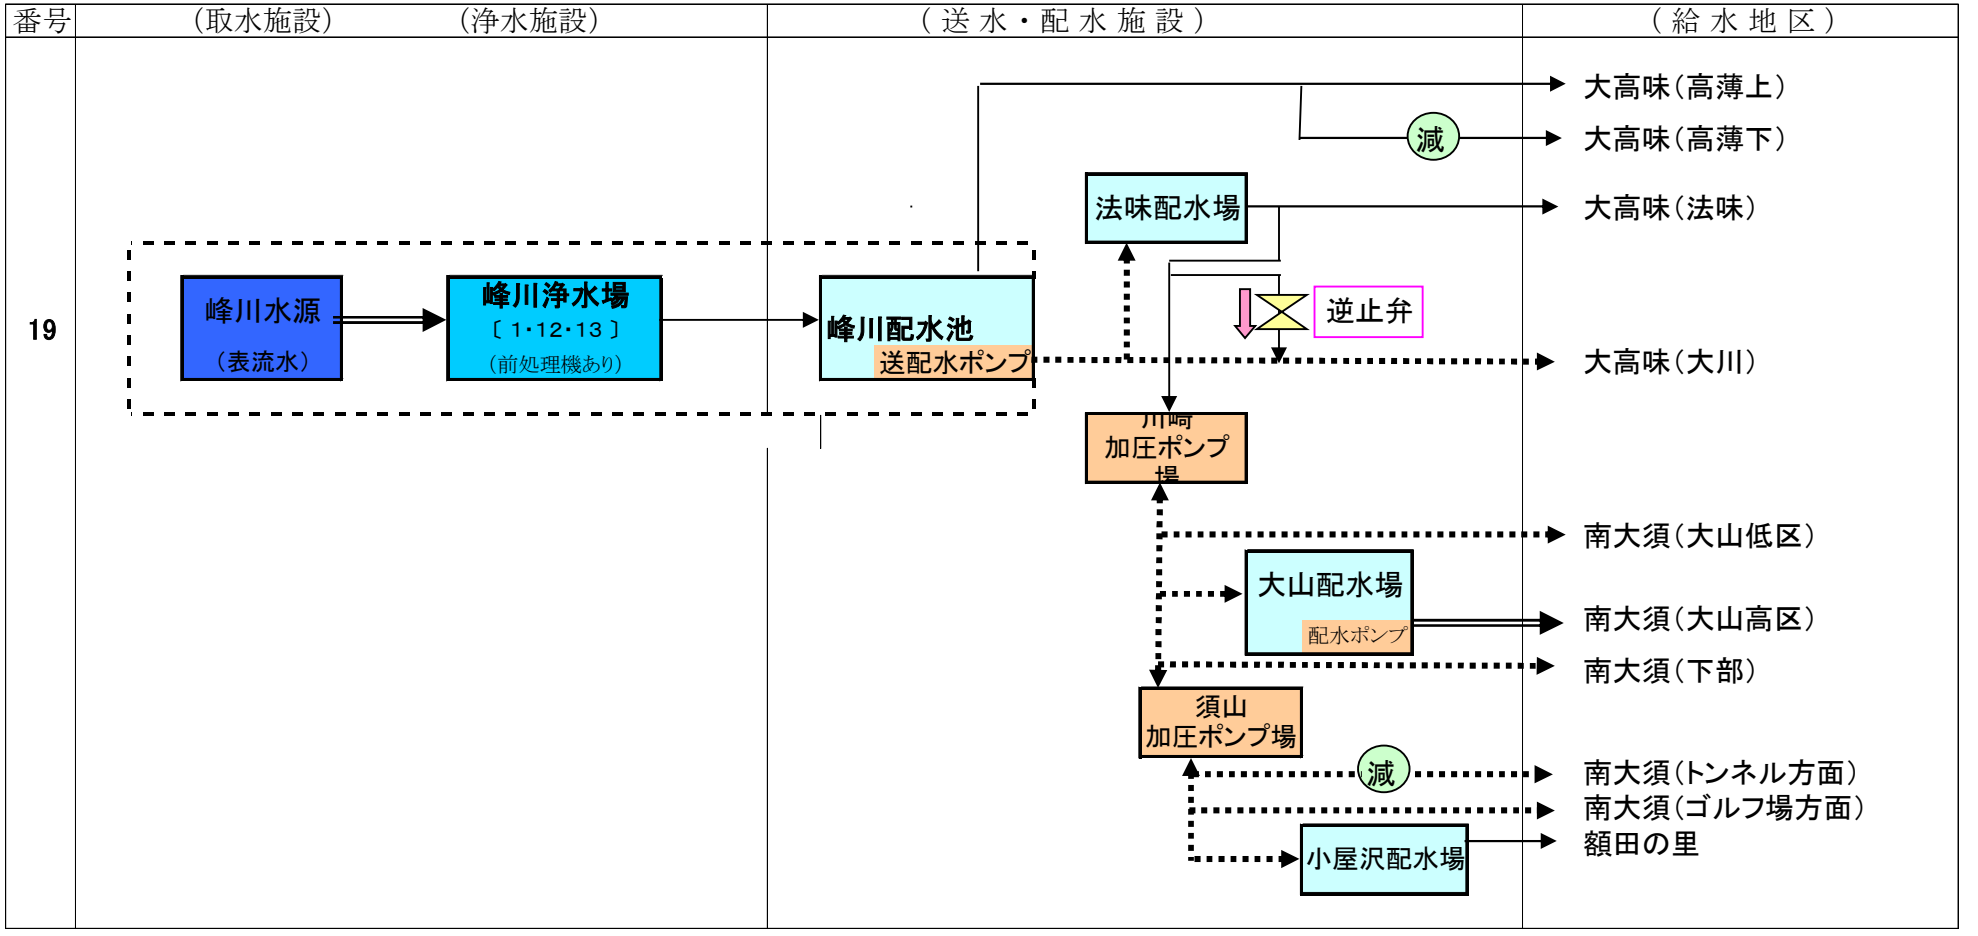

＊ 番号は様式2-(3)の浄水場等状況表の番号と整合をとる。

＊ 県水受水の取水施設は受水場等とする。

＜凡 例＞

水道施設
- ・浄水場 ：
- ・送・配水施設 ：
- ・同一敷地内 ：
- ・自然流下 ：
- ・ポンプ圧送 ：
- ・送配水兼用 ：

浄水処理〔　〕

基本処理

01＝急速ろ過(消毒含む)　02＝緩速ろ過(消毒含む)　03＝消毒のみ
04＝膜ろ過(消毒含む)　05＝膜ろ過(海水淡水化、消毒含む)

その他処理

11＝前塩素処理	12＝中間塩素処理	13＝後塩素処理
21＝粉末活性炭	22＝粒状活性炭	23＝オゾン処理
32＝ﾏﾝｶﾞﾝ接触ろ過	33＝アルカリ剤処理	**34＝マイクロストレーナー**
35＝二段凝集処理	36＝多層ろ過	**37＝鉄バクテリア利用法**
38＝酸処理	41＝紫外線処理	39＝その他の浄水処理

(浄水処理方法の番号は、水道統計調査の入力要領による)

様式2－(1)

水道事業等名	岡崎市簡易水道事業

(令和元年度)水道給水フロー図

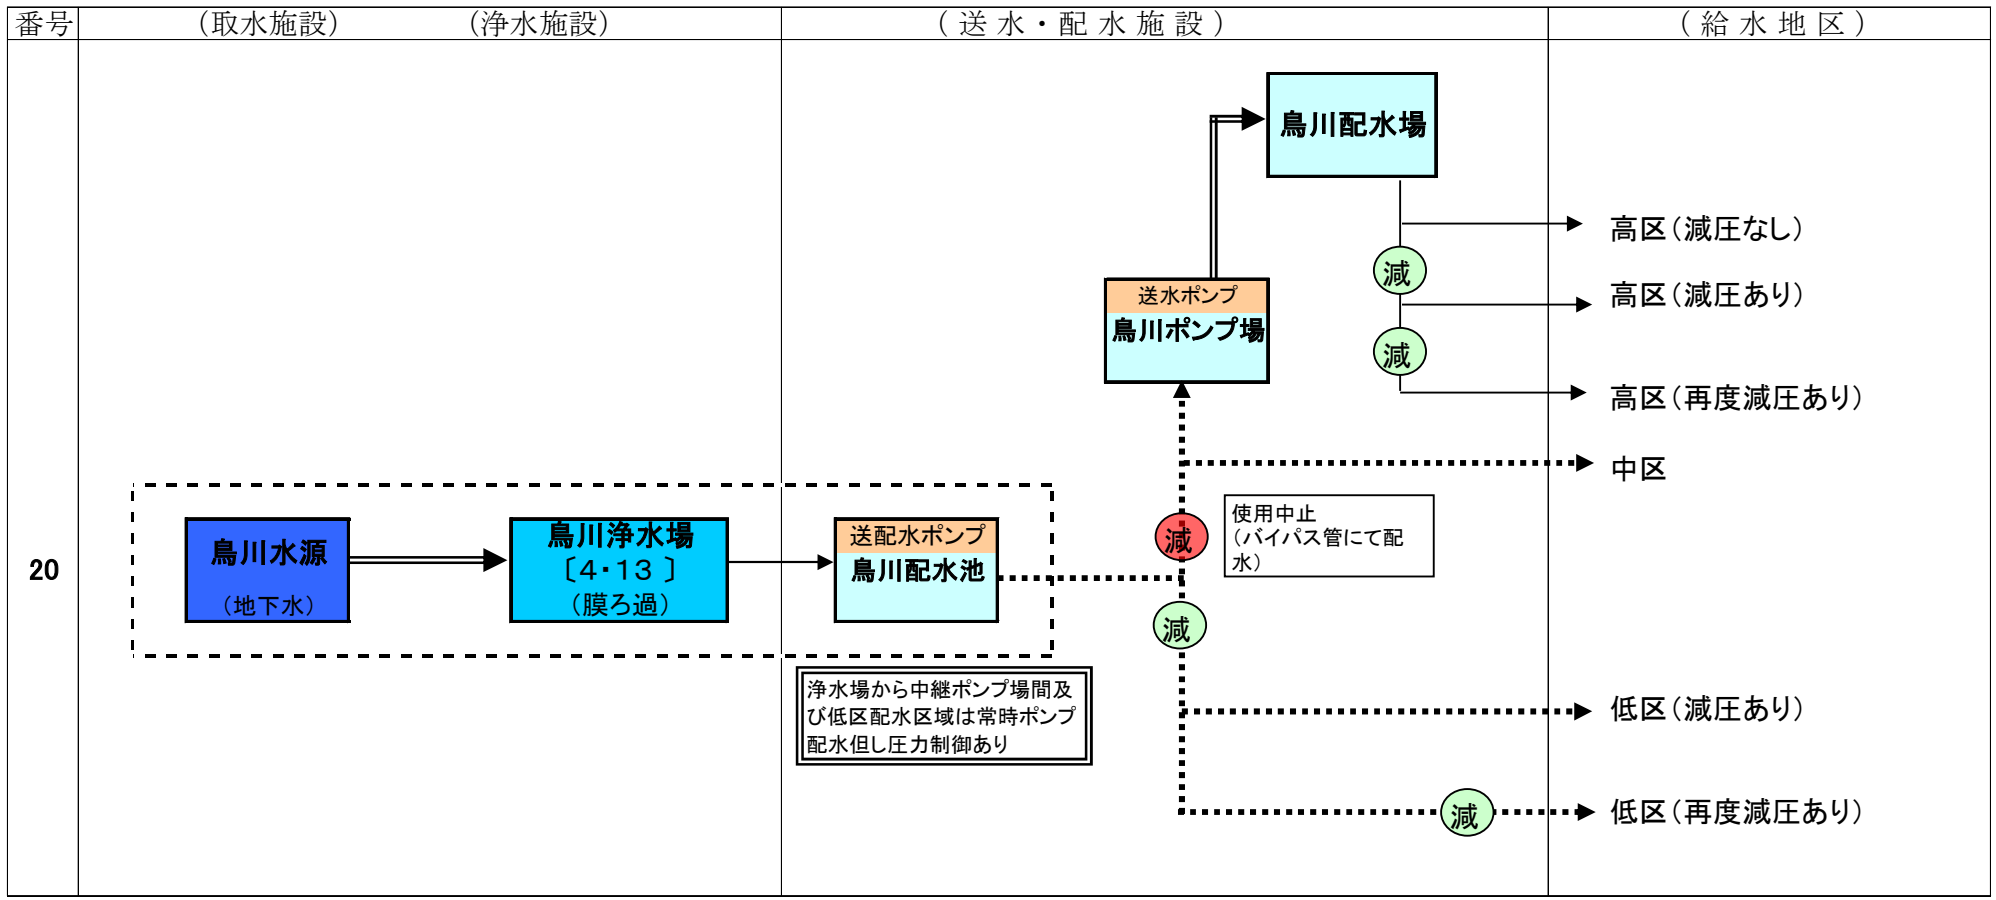

＊ 番号は様式2-(3)の浄水場等状況表の番号と整合をとる。

＊ 県水受水の取水施設は受水場等とする。

＜凡 例＞

水道施設
- ・浄水場 ：
- ・送・配水施設 ：
- ・同一敷地内 ：
- ・自然流下 ：
- ・ポンプ圧送 ：
- ・送配水兼用 ：

浄水処理〔 〕

基本処理

01＝急速ろ過(消毒含む)　02＝緩速ろ過(消毒含む)　03＝消毒のみ
04＝膜ろ過(消毒含む)　05＝膜ろ過(海水淡水化、消毒含む)

その他処理

11＝前塩素処理	12＝中間塩素処理	13＝後塩素処理
21＝粉末活性炭	22＝粒状活性炭	23＝オゾン処理
32＝ﾏﾝｶﾞﾝ接触ろ過	33＝アルカリ剤処理	**34＝マイクロストレーナー**
35＝二段凝集処理	36＝多層ろ過	**37＝鉄バクテリア利用法**
38＝酸処理	41＝紫外線処理	39＝その他の浄水処理

(浄水処理方法の番号は、水道統計調査の入力要領による)

水質検査の概要

水質検査の概要

令和元年度におきましては、浄水の水質検査結果は良好といえる状況であり、多くの市民の方々に“安全、安心な飲料水”を提供することができたと考えております。

検査地点一覧

水道事業　　（別表－１A）

	原水		浄水		
	図示番号	採水箇所	図示番号	採水箇所	区分
男川浄水場	ア	男川水源　乙川表流水	1	男川浄水場　浄水池	浄水池
	イ	大平水源　乙川表流水	2	竜美南一丁目　奈良井公園	供給点
	ウ	大西水源　乙川伏流水	3	欠町　東公園	代表供給点
			4	岩中町　岩谷観音	供給点
			60	上六名1丁目　明神橋公園	供給点
			6	本宿町　緑町中央公園	代表供給点
			7	鵜巣町　末端	供給点
			8	古部町　末端	供給点
			9	須淵町　末端	供給点
仁木浄水場	エ	日名水源　矢作川伏流水	11	康生町　シビコ西公園	供給点
			12	材木町　御旗公園	代表供給点
	カ	岩津水源　巴川表流水	13	仁木浄水場　浄水池	浄水池
	キ	細川水源　地下水	14	細川町　北斗台1号公園	供給点
			15	日影町　末端	供給点
			61	大門３丁目　大門水郷公園	供給点
			17	駒立町　末端	供給点
			18	大井野町　末端	供給点
			19	大樹寺三丁目　三百田公園	代表供給点
仁木浄水場（大柳・新居区域）			28	安戸ポンプ場　浄水	供給点
			29	大柳町　末端	供給点
			31	新居町　末端	供給点
額田南部浄水場	コ	南部水源　男川伏流水	32	額田南部浄水場　浄水池	浄水池
	サ	南部水源　浅井戸	33-A	桜井寺町　桜井寺公民館	供給点
			33-B	滝尻町　滝尻消防詰所	供給点
北野配水場（県水・豊田浄水場より浄水受水）			20	北野配水場　配水池	代表供給点
			21	宇頭南町　的場公園	県水供給点
			22	小針町　小針公園	県水供給点
			23	下佐々木町　稲荷社	県水供給点
上地配水場（県水・幸田浄水場より浄水受水）			24	上地配水場　配水池	代表供給点
			25	藤川台　藤川保育園東側	県水供給点
			26	緑ヶ丘二丁目　みどり公園	県水供給点
			27	中島西町　斎田公園	県水供給点
水道事業計	８ヶ所		32ヶ所		

簡易水道事業

(別表－１B)

	原水		浄水		
	図示番号	採水箇所	図示番号	採水箇所	区分
夏山浄水場	シ	夏山水源　平針川表流水	34	夏山浄水場　浄水池	浄水池
			35	夏山町　夏山消防詰所	供給点
宮崎浄水場	ス	宮崎水源　男川（丸ケ瀬ダム）伏流水	36	宮崎浄水場　浄水池	浄水池
	セ	宮崎水源　西牧原沢表流水	37	石原町　くらがり公園	供給点
雨山浄水場	タ	雨山水源　雨山川ダム表流水	40	雨山浄水場　浄水池	浄水池
	チ	雨山水源　雨山川河川表流水	41-A	明見町　森林組合	供給点
			41-B	東河原町　河原ポンプ場	供給点
鍛埜(かじの)浄水場	ツ	豊原水源　小林神谷倉川表流水	42	鍛埜浄水場　浄水池	浄水池
			43	中伊西町　中伊西公民館	供給点
井沢浄水場	ト	井沢水源　相若畑川表流水	46	井沢浄水場　浄水池	浄水池
			47	保久町　外山ポンプ場	供給点
毛呂(けろ)浄水場	ナ	毛呂水源　毛呂川表流水	48	毛呂浄水場　浄水池	浄水池
			49	桜形町　基幹集落センター	供給点
大法川(おおぼうがわ)浄水場	ニ	大法川水源　大法川表流水	50	大法川浄水場　浄水池	浄水池
			51	保久町　柴田酒造場	供給点
千万町(せんまんじょう)浄水場	ヌ	保殿水源　保殿川表流水	52	千万町浄水場　浄水池	浄水池
	ネ	滝崩水源　滝崩川表流水	53	木下町　木下消防詰所	供給点
峰川浄水場	ハ	峰川水源　大高味川第３支川表流水	56	峰川浄水場　浄水池	浄水池
			57	南大須町　南大須公民館	供給点
鳥川浄水場	ヒ	鳥川水源　地下水	58	鳥川浄水場　浄水池	浄水池
			59	鳥川町（高区）　白髭神社	供給点
簡易水道計	13箇所		21箇所		

	原水	浄水
水道事業	８箇所	32箇所
簡易水道事業	13箇所	21箇所
合計	21箇所	53箇所

水質基準項目の検査地点及び検査頻度（水道事業）

（別表－２）

区分	検査項目 番号	検査項目 項目名	基準値 (mg/l)	定量下限値 (mg/l)	検査地点・頻度 浄水池及び代表供給点	検査地点・頻度 県水供給点	検査地点・頻度 供給点	検査地点・頻度 原水	検査方法
基準項目	1	一般細菌	100 個/mL以下	---	12回／年	12回／年	12回／年	12回／年	標準寒天培地法
	2	大腸菌	不検出	---	12回／年	12回／年	12回／年	12回／年	特定酵素基質培地法
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	0.0003	4回／年	1回／年	---	4回／年	誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析法
	4	水銀及びその化合物	0.0005 以下	0.00005	4回／年	1回／年	---	4回／年	還元気化-原子吸光光度法
	5	セレン及びその化合物	0.01 以下	0.001	4回／年	1回／年	---	4回／年	誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析法
	6	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	4回／年	1回／年	---	4回／年	誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析法
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	0.001	4回／年	1回／年	---	4回／年	誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析法
	8	六価クロム及びその化合物	0.05 以下	0.005	4回／年	1回／年	---	4回／年	誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析法
	9	亜硝酸態窒素	0.04 以下	0.004	12回／年	12回／年	12回／年	12回／年	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	0.001	4回／年	1回／年	---	4回／年	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	0.02	12回／年	12回／年	12回／年	12回／年	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
	12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	4回／年	1回／年	---	4回／年	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.02	4回／年	1回／年	---	4回／年	誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析法
	14	四塩化炭素	0.002 以下	0.0002	4回／年	1回／年	---	4回／年	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	0.005	4回／年	1回／年	---	4回／年	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04 以下	0.004	4回／年	1回／年	---	4回／年	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	17	ジクロロメタン	0.02 以下	0.002	4回／年	1回／年	---	4回／年	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	18	テトラクロロエチレン	0.01 以下	0.001	4回／年	1回／年	---	4回／年	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	19	トリクロロエチレン	0.01 以下	0.001	4回／年	1回／年	---	4回／年	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	20	ベンゼン	0.01 以下	0.001	4回／年	1回／年	---	4回／年	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	21	塩素酸	0.6 以下	0.06	4回／年	1回／年	---	---	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
	22	クロロ酢酸	0.02 以下	0.002	4回／年	1回／年	---	---	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	23	クロロホルム	0.06 以下	0.001	4回／年	4回／年	---	---	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	24	ジクロロ酢酸	0.03 以下	0.003	4回／年	1回／年	---	---	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	0.001	4回／年	4回／年	---	---	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	26	臭素酸	0.01 以下	0.001	4回／年	1回／年	---	---	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法
	27	総トリハロメタン	0.1 以下	0.001	4回／年	4回／年	---	---	----------
	28	トリクロロ酢酸	0.03 以下	0.003	4回／年	1回／年	---	---	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	0.001	4回／年	4回／年	---	---	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	30	ブロモホルム	0.09 以下	0.001	4回／年	4回／年	---	---	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	31	ホルムアルデヒド	0.08 以下	0.008	4回／年	1回／年	---	---	溶媒抽出-誘導体化-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	0.01	4回／年	1回／年	---	4回／年	誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析法
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	0.02	4回／年	1回／年	---	4回／年	誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析法
	34	鉄及びその化合物	0.3 以下	0.01	12回／年	12回／年	12回／年	12回／年	誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析法
	35	銅及びその化合物	1.0 以下	0.01	4回／年	1回／年	---	4回／年	誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析法
	36	ナトリウム及びその化合物	200 以下	0.5	4回／年	1回／年	---	4回／年	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
	37	マンガン及びその化合物	0.05 以下	0.005	12回／年	12回／年	12回／年	12回／年	誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析法
	38	塩化物イオン	200 以下	0.1	12回／年	12回／年	12回／年	12回／年	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
	39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度	300 以下	0.5	4回／年	1回／年	---	4回／年	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
	40	蒸発残留物	500 以下	1	4回／年	1回／年	---	4回／年	重量法
	41	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	0.02	4回／年	1回／年	---	4回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
	42	ジェオスミン	0.00001以下	0.000001	12回／年	1回／年	---	12回／年	固相ﾏｲｸﾛ抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	0.000001	12回／年	1回／年	---	12回／年	固相ﾏｲｸﾛ抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	44	非イオン界面活性剤	0.02 以下	0.002	4回／年	1回／年	---	4回／年	固相抽出-高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
	45	フェノール類	0.005 以下	0.005	4回／年	1回／年	---	4回／年	固相抽出-誘導体化-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	46	有機物（全有機炭素の量）	3 以下	0.1	12回／年	12回／年	12回／年	12回／年	全有機炭素計測定法
	47	ＰＨ値	5.8以上8.6以下	0.1	12回／年	12回／年	12回／年	12回／年	ガラス電極法
	48	味	異常でないこと	---	12回／年	12回／年	12回／年	---	官能法
	49	臭気	異常でないこと	---	12回／年	12回／年	12回／年	12回／年	官能法
	50	色度	5 度以下	0.5	12回／年	12回／年	12回／年	12回／年	透過光測定法
	51	濁度	2 度以下	0.1	12回／年	12回／年	12回／年	12回／年	積分球式光電光度法

水質管理目標設定項目の検査地点及び検査頻度（水道事業）

（別表－３）

区分	検査項目 番号	検査項目 項目名	目標値 (mg/l)	定量下限値 (mg/l)	検査地点・頻度 浄水池及び代表供給点	検査地点・頻度 県水供給点	検査地点・頻度 供給点	検査地点・頻度 原水	検査方法
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.02 以下	0.002	２回／年	---	---	２回／年	誘導結合プラズマ質量分析法
	2	ウラン及びその化合物	0.002P 以下	0.0002	２回／年	---	---	２回／年	誘導結合プラズマ質量分析法
	3	ニッケル及びその化合物	0.02 以下	0.002	２回／年	---	---	２回／年	誘導結合プラズマ質量分析法
	4	欠番	---	---	---	---	---	---	----------
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004 以下	0.0004	２回／年	---	---	２回／年	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	6	欠番	---	---	---	---	---	---	----------
	7	欠番	---	---	---	---	---	---	----------
	8	トルエン	0.4 以下	0.002	２回／年	---	---	２回／年	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	0.008	---	---	---	２回／年	溶媒抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	10	亜塩素酸	0.6 以下	---	---	---	---	---	----------
	11	欠番	---	---	---	---	---	---	----------
	12	二酸化塩素	0.6 以下	---	---	---	---	---	----------
	13	ジクロロアセトニトリル	0.01P 以下	0.001	２回／年	---	---	---	溶媒抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	14	抱水クロラール	0.02P 以下	0.002	２回／年	---	---	---	溶媒抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	15	農薬類	1 以下	---	（別表－４、５）				
	16	残留塩素	1 以下	0.1	12回／年	12回／年	12回／年	---	ｼﾞﾌｪﾆﾙ-p-ﾌｪﾆﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ法（DPD）
	17	硬度（Ca,Mg）	10以上100以下	0.5	４回／年	---	---	４回／年	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
	18	マンガン及びその化合物	0.01 以下	0.005	12回／年	12回／年	12回／年	12回／年	誘導結合プラズマ質量分析法
	19	遊離炭酸	20 以下	0.5	２回／年	---	---	---	滴定法
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 以下	0.03	２回／年	---	---	２回／年	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02 以下	0.002	２回／年	---	---	２回／年	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	22	有機物質（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸カリウム法）	3 以下	---	---	---	---	---	----------
	23	臭気強度（ＴＯＮ）	3TON 以下	---	---	---	---	---	----------
	24	蒸発残留物	30以上200以下	1	４回／年	---	---	４回／年	重量法
	25	濁度	1度 以下	0.1	12回／年	12回／年	12回／年	12回／年	積分球式光電光度法
	26	ＰＨ値	7.5 程度	---	12回／年	12回／年	12回／年	12回／年	ガラス電極法
	27	腐食性（ランゲリア指数）	－１程度以上０に近づける	---	２回／年	---	---	---	計算法
	28	従属栄養細菌	2000個/mLP以下	0	２回／年	---	---	---	R2A寒天培地法
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下	0.01	２回／年	---	---	２回／年	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	30	アルミニウム及び化合物	0.1 以下	0.01	２回／年	---	---	２回／年	誘導結合プラズマ質量分析法

水質管理目標設定項目＜農薬＞の検査地点及び検査頻度（水道事業）　No. 1

（別表－４）

区分	検査項目 番号	検査項目 項目名	目標値 (mg/l)	定量下限値 (mg/l)	検査地点・頻度 浄水池及び代表供給点	検査地点・頻度 県水供給点	検査地点・頻度 供給点	検査地点・頻度 原水	検査方法
水質管理目標設定項目＜農薬＞	1	1，3―ジクロロプロペン（D―D）	0.05　以下	0.0005	2回／年	---	---	2回／年	ﾊﾟｰｼﾞ&ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	2	2，2―ＤＰＡ（ダラポン）	0.08　以下	0.001	2回／年	---	---	2回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	3	2，4―Ｄ（2，4―ＰＡ）	0.02　以下	0.0002	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	4	ＥＰＮ	0.004　以下	0.00005	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	5	ＭＣＰＡ	0.005　以下	0.0003	2回／年	---	---	2回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	6	アシュラム	0.9　以下	0.009	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	7	アセフェート	0.006　以下	0.0008	2回／年	---	---	2回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	8	アトラジン	0.01　以下	0.0001	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	9	アニロホス	0.003　以下	0.00005	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	10	アミトラズ	0.006　以下	0.0003	2回／年	---	---	2回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	11	アラクロール	0.03　以下	0.0003	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	12	イソキサチオン	0.005　以下	0.00005	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	13	イソフェンホス	0.001　以下	0.00003	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	14	イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	0.01　以下	0.0001	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	15	イソプロチオラン（ＩＰＴ）	0.3　以下	0.003	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	16	イプロベンホス（ＩＢＰ）	0.09　以下	0.0009	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	17	イミノクタジン	0.006　以下	0.004	2回／年	---	---	2回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	18	インダノファン	0.009　以下	0.0003	2回／年	---	---	2回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	19	エスプロカルブ	0.03　以下	0.0003	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	20	エトフェンプロックス	0.08　以下	0.0008	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	21	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01　以下	0.0001	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	22	オキサジクロメホン	0.02　以下	0.0002	2回／年	---	---	2回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	23	オキシン銅（有機銅）	0.03　以下	0.0003	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	24	オリサストロビン	0.1　以下	0.001	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	25	カズサホス	0.0006　以下	0.000006	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	26	カフェンストロール	0.008　以下	0.00008	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	27	カルタップ	0.3　以下	0.003	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	28	カルバリル（ＮＡＣ）	0.02　以下	0.0002	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	29	カルボフラン	0.005　以下	0.00005	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	30	キノクラミン（ＡＣＮ）	0.005　以下	0.00005	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	31	キャプタン	0.3　以下	0.003	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	32	クミルロン	0.03　以下	0.0003	2回／年	---	---	2回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	33	グリホサート	2　以下	0.02	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	34	グルホシネート	0.02　以下	0.0002	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	35	クロメプロップ	0.02　以下	0.0002	2回／年	---	---	2回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	36	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	0.0001　以下	0.0001	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	37	クロルピリホス	0.003　以下	0.00005	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	38	クロロタロニル（ＴＰＮ）	0.05　以下	0.0005	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	39	シアナジン	0.001　以下	0.00001	2回／年	---	---	2回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	40	シアノホス（ＣＹＡＰ）	0.003　以下	0.00003	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	41	ジウロン（ＤＣＭＵ）	0.02　以下	0.0002	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	42	ジクロベニル（ＤＢＮ）	0.03　以下	0.0003	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	43	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	0.008　以下	0.00008	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	44	ジクワット	0.005　以下	0.001	2回／年	---	---	2回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004　以下	0.00004	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	46	ジチオカルバメート系農薬	0.005　以下	0.00005	2回／年	---	---	2回／年	ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	47	ジチオピル	0.009　以下	0.00009	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	48	シハロホップブチル	0.006　以下	0.00006	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	49	シマジン（ＣＡＴ）	0.003　以下	0.00003	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	50	ジメタメトリン	0.02　以下	0.0002	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	51	ジメトエート	0.05　以下	0.0005	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	52	シメトリン	0.03　以下	0.0003	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	53	ダイアジノン	0.003　以下	0.00003	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	54	ダイムロン	0.8　以下	0.008	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	55	ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート	0.01　以下	0.0001	2回／年	---	---	2回／年	ﾊﾟｰｼﾞ&ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法

水質管理目標設定項目＜農薬＞の検査地点及び検査頻度（水道事業）　No. 2

（別表－５）

区分	検査項目 番号	検査項目 項目名	目標値 (mg/l)	定量下限値 (mg/l)	検査地点・頻度 浄水池及び代表供給点	県水供給点	供給点	原水	検査方法
水質管理目標設定項目＜農薬＞	56	チアジニル	0.1 以下	0.001	2回／年	---	---	2回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	57	チウラム	0.02 以下	0.0002	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	58	チオジカルブ	0.08 以下	0.0008	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	59	チオファネートメチル	0.3 以下	0.003	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	60	チオベンカルブ	0.02 以下	0.0002	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	61	テフリルトリオン	0.002 以下	0.00002	2回／年	---	---	2回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	62	テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	0.02 以下	0.0002	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	63	トリクロピル	0.006 以下	0.00006	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	64	トリクロルホン（ＤＥＰ）	0.005 以下	0.00005	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	65	トリシクラゾール	0.3 以下	0.001	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	66	トリフルラリン	0.06 以下	0.0006	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	67	ナプロパミド	0.03 以下	0.0003	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	68	パラコート	0.005 以下	0.00005	2回／年	---	---	2回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	69	ピペロホス	0.0009 以下	0.00005	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	70	ピラクロニル	0.01 以下	0.0001	2回／年	---	---	2回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	71	ピラゾキシフェン	0.004 以下	0.00004	2回／年	---	---	2回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	72	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02 以下	0.0002	2回／年	---	---	2回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	73	ピリダフェンチオン	0.002 以下	0.00005	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	74	ピリブチカルブ	0.02 以下	0.0002	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	75	ピロキロン	0.05 以下	0.0005	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	76	フィプロニル	0.005 以下	0.000005	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	77	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	0.01 以下	0.0001	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	78	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	0.03 以下	0.0003	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	79	フェリムゾン	0.05 以下	0.0005	2回／年	---	---	2回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	80	フェンチオン（ＭＰＰ）	0.006 以下	0.00006	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	81	フェントエート（ＰＡＰ）	0.007 以下	0.00007	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	82	フェントラザミド	0.01 以下	0.0001	2回／年	---	---	2回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	83	フサライド	0.1 以下	0.001	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	84	ブタクロール	0.03 以下	0.0003	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	85	ブタミホス	0.02 以下	0.0002	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	86	ブプロフェジン	0.02 以下	0.0002	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	87	フルアジナム	0.03 以下	0.0003	2回／年	---	---	2回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	88	プレチラクロール	0.05 以下	0.0005	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	89	プロシミドン	0.09 以下	0.0009	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	90	プロチオホス	0.004 以下	0.00004	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	91	プロピコナゾール	0.05 以下	0.0005	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	92	プロピザミド	0.05 以下	0.0005	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	93	プロベナゾール	0.03 以下	0.0003	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	94	ブロモブチド	0.1 以下	0.001	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	95	ベノミル	0.02 以下	0.0002	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	96	ペンシクロン	0.1 以下	0.001	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	97	ペンゾピシクロン	0.09 以下	0.0009	2回／年	---	---	2回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	98	ペンゾフェナップ	0.005 以下	0.00005	2回／年	---	---	2回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	99	ペンタゾン	0.2 以下	0.002	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	100	ペンディメタリン	0.3 以下	0.003	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	101	ベンフラカルブ	0.04 以下	0.0004	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	102	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01 以下	0.0001	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	103	ベンフレセート	0.07 以下	0.0007	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	104	ホスチアゼート	0.003 以下	0.00003	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	105	マラチオン（マラソン）	0.7 以下	0.007	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	106	メコプロップ（ＭＣＰＰ）	0.05 以下	0.0005	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	107	メソミル	0.03 以下	0.0003	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	108	メタラキシル	0.2 以下	0.002	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	109	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	0.004 以下	0.00004	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	110	メトミノストロビン	0.04 以下	0.0004	2回／年	---	---	2回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	111	メトリブジン	0.03 以下	0.0003	2回／年	---	---	2回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	112	メフェナセット	0.02 以下	0.0002	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	113	メプロニル	0.1 以下	0.001	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	114	モリネート	0.005 以下	0.00005	2回／年	---	---	2回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法

水質基準項目の検査地点及び検査頻度（簡易水道事業）

（別表－６）

区分	検査項目 番号	検査項目 項目名	基準値 (mg/l)	定量下限値 (mg/l)	検査地点・頻度 浄水池	検査地点・頻度 供給点	検査地点・頻度 原水	検査方法
基準項目	1	一般細菌	100 個/mL以下	---	12回／年	12回／年	12回／年	標準寒天培地法
	2	大腸菌	不検出	---	12回／年	12回／年	12回／年	特定酵素基質培地法
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 以下	0.0003	4回／年	4回／年	4回／年	誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析法
	4	水銀及びその化合物	0.0005 以下	0.00005	4回／年	4回／年	4回／年	還元気化-原子吸光光度法
	5	セレン及びその化合物	0.01 以下	0.001	4回／年	4回／年	4回／年	誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析法
	6	鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001	4回／年	4回／年	4回／年	誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析法
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 以下	0.001	4回／年	4回／年	4回／年	誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析法
	8	六価クロム及びその化合物	0.05 以下	0.005	4回／年	4回／年	4回／年	誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析法
	9	亜硝酸態窒素	0.04 以下	0.004	12回／年	12回／年	12回／年	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	0.001	4回／年	4回／年	4回／年	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	0.02	12回／年	12回／年	12回／年	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
	12	フッ素及びその化合物	0.8 以下	0.08	4回／年	4回／年	4回／年	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.02	4回／年	4回／年	4回／年	誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析法
	14	四塩化炭素	0.002 以下	0.0002	4回／年	4回／年	4回／年	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	15	1,4-ジオキサン	0.05 以下	0.005	4回／年	4回／年	4回／年	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン	0.04 以下	0.004	4回／年	4回／年	4回／年	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	17	ジクロロメタン	0.02 以下	0.002	4回／年	4回／年	4回／年	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	18	テトラクロロエチレン	0.01 以下	0.001	4回／年	4回／年	4回／年	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	19	トリクロロエチレン	0.01 以下	0.001	4回／年	4回／年	4回／年	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	20	ベンゼン	0.01 以下	0.001	4回／年	4回／年	4回／年	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	21	塩素酸	0.6 以下	0.06	4回／年	4回／年	---	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
	22	クロロ酢酸	0.02 以下	0.002	4回／年	4回／年	---	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	23	クロロホルム	0.06 以下	0.001	4回／年	4回／年	---	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	24	ジクロロ酢酸	0.03 以下	0.003	4回／年	4回／年	---	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 以下	0.001	4回／年	4回／年	---	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	26	臭素酸	0.01 以下	0.001	4回／年	4回／年	---	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法
	27	総トリハロメタン	0.1 以下	0.001	4回／年	4回／年	---	----------
	28	トリクロロ酢酸	0.03 以下	0.003	4回／年	4回／年	---	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	0.001	4回／年	4回／年	---	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	30	ブロモホルム	0.09 以下	0.001	4回／年	4回／年	---	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	31	ホルムアルデヒド	0.08 以下	0.008	4回／年	4回／年	---	溶媒抽出-誘導体化-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	0.01	4回／年	4回／年	4回／年	誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析法
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	0.02	4回／年	4回／年	4回／年	誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析法
	34	鉄及びその化合物	0.3 以下	0.01	12回／年	12回／年	12回／年	誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析法
	35	銅及びその化合物	1.0 以下	0.01	4回／年	4回／年	4回／年	誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析法
	36	ナトリウム及びその化合物	200 以下	0.5	4回／年	4回／年	4回／年	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
	37	マンガン及びその化合物	0.05 以下	0.005	12回／年	12回／年	12回／年	誘導結合ﾌﾟﾗｽﾞﾏ質量分析法
	38	塩化物イオン	200 以下	0.1	12回／年	12回／年	12回／年	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
	39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度	300 以下	0.5	4回／年	4回／年	4回／年	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
	40	蒸発残留物	500 以下	1	4回／年	4回／年	4回／年	重量法
	41	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	0.02	4回／年	4回／年	4回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
	42	ジェオスミン	0.00001以下	0.000001	4回／年	4回／年	4回／年	固相ﾏｲｸﾛ抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	0.000001	4回／年	4回／年	4回／年	固相ﾏｲｸﾛ抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	44	非イオン界面活性剤	0.02 以下	0.002	4回／年	4回／年	4回／年	固相抽出-高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
	45	フェノール類	0.005 以下	0.005	4回／年	4回／年	4回／年	固相抽出-誘導体化-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	46	有機物（全有機炭素の量）	3 以下	0.1	12回／年	12回／年	12回／年	全有機炭素計測定法
	47	ＰＨ値	5.8以上8.6以下	0.1	12回／年	12回／年	12回／年	ガラス電極法
	48	味	異常でないこと	---	12回／年	12回／年	---	官能法
	49	臭気	異常でないこと	---	12回／年	12回／年	12回／年	官能法
	50	色度	5 度以下	0.5	12回／年	12回／年	12回／年	透過光測定法
	51	濁度	2 度以下	0.1	12回／年	12回／年	12回／年	積分球式光電光度法

水質管理目標設定項目の検査地点及び検査頻度（簡易水道事業）

（別表－７）

区分	検査項目 番号	検査項目 項目名	目標値 (mg/l)	定量下限値 (mg/l)	検査地点・頻度 浄水池	検査地点・頻度 供給点	検査地点・頻度 原水	検査方法
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.02 以下	0.002	１回／年	１回／年	１回／年	誘導結合プラズマ質量分析法
	2	ウラン及びその化合物	0.002P 以下	0.0002	１回／年	１回／年	１回／年	誘導結合プラズマ質量分析法
	3	ニッケル及びその化合物	0.02 以下	0.002	１回／年	１回／年	１回／年	誘導結合プラズマ質量分析法
	4	欠番	---	---	---	---	---	----------
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004 以下	0.0004	１回／年	１回／年	１回／年	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	6	欠番	---	---	---	---	---	----------
	7	欠番	---	---	---	---	---	----------
	8	トルエン	0.4 以下	0.002	１回／年	１回／年	１回／年	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08 以下	0.008	---	---	１回／年	溶媒抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	10	亜塩素酸	0.6 以下	---	---	---	---	----------
	11	欠番	---	---	---	---	---	----------
	12	二酸化塩素	0.6 以下	---	---	---	---	----------
	13	ジクロロアセトニトリル	0.01P 以下	0.001	１回／年	１回／年	---	溶媒抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	14	抱水クロラール	0.02P 以下	0.002	１回／年	１回／年	---	溶媒抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	15	農薬類	1 以下	---	（別表－８、９）			
	16	残留塩素	1 以下	0.1	12回／年	12回／年	---	ｼﾞﾌｪﾆﾙ-p-ﾌｪﾆﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ法（DPD）
	17	硬度（Ca,Mg）	10以上100以下	0.5	４回／年	４回／年	４回／年	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
	18	マンガン及びその化合物	0.01 以下	0.005	12回／年	12回／年	12回／年	誘導結合プラズマ質量分析法
	19	遊離炭酸	20 以下	0.5	１回／年	１回／年	---	滴定法
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 以下	0.03	１回／年	１回／年	１回／年	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02 以下	0.002	１回／年	１回／年	１回／年	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	22	有機物質（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸カリウム法）	3 以下	---	---	---	---	----------
	23	臭気強度（ＴＯＮ）	3TON 以下	---	---	---	---	----------
	24	蒸発残留物	30以上200以下	1	４回／年	４回／年	４回／年	重量法
	25	濁度	1度 以下	0.1	12回／年	12回／年	12回／年	積分球式光電光度法
	26	ＰＨ値	7.5 程度	---	12回／年	12回／年	12回／年	ガラス電極法
	27	腐食性（ランゲリア指数）	－１程度以上０に近づける	---	１回／年	１回／年	---	計算法
	28	従属栄養細菌	2000個/mLP以下	0	１回／年	１回／年	---	R2A寒天培地法
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下	0.01	１回／年	１回／年	１回／年	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	30	アルミニウム及び化合物	0.1 以下	0.01	１回／年	１回／年	１回／年	誘導結合プラズマ質量分析法

水質管理目標設定項目＜農薬＞の検査地点及び検査頻度（簡易水道事業）　No. 1

（別表－８）

区分	検査項目 番号	検査項目 項目名	目標値 (mg/l)	定量下限値 (mg/l)	検査地点・頻度 浄水池	検査地点・頻度 供給点	検査地点・頻度 原水	検査方法
水質管理目標設定項目＜農薬＞	1	1，3―ジクロロプロペン（D―D）	0.05　以下	0.0005	1回／年	1回／年	1回／年	ﾊﾟｰｼﾞ＆ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	2	2，2―ＤＰＡ（ダラポン）	0.08　以下	0.001	1回／年	1回／年	1回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	3	2，4―Ｄ（2，4―ＰＡ）	0.02　以下	0.0002	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	4	ＥＰＮ	0.004　以下	0.00005	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	5	ＭＣＰＡ	0.005　以下	0.0003	1回／年	1回／年	1回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	6	アシュラム	0.9　以下	0.009	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	7	アセフェート	0.006　以下	0.0008	1回／年	1回／年	1回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	8	アトラジン	0.01　以下	0.0001	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	9	アニロホス	0.003　以下	0.00005	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	10	アミトラズ	0.006　以下	0.0003	1回／年	1回／年	1回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	11	アラクロール	0.03　以下	0.0003	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	12	イソキサチオン	0.005　以下	0.00005	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	13	イソフェンホス	0.001　以下	0.00003	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	14	イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	0.01　以下	0.0001	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	15	イソプロチオラン（ＩＰＴ）	0.3　以下	0.003	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	16	イプロベンホス（ＩＢＰ）	0.09　以下	0.0009	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	17	イミノクタジン	0.006　以下	0.004	1回／年	1回／年	1回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	18	インダノファン	0.009　以下	0.0003	1回／年	1回／年	1回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	19	エスプロカルブ	0.03　以下	0.0003	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	20	エトフェンプロックス	0.08　以下	0.0008	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	21	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01　以下	0.0001	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	22	オキサジクロメホン	0.02　以下	0.0002	1回／年	1回／年	1回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	23	オキシン銅（有機銅）	0.03　以下	0.0003	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	24	オリサストロビン	0.1　以下	0.001	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	25	カズサホス	0.0006 以下	0.000006	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	26	カフェンストロール	0.008　以下	0.00008	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	27	カルタップ	0.3　以下	0.003	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	28	カルバリル（ＮＡＣ）	0.02　以下	0.0002	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	29	カルボフラン	0.005　以下	0.00005	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	30	キノクラミン（ＡＣＮ）	0.005　以下	0.00005	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	31	キャプタン	0.3　以下	0.003	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	32	クミルロン	0.03　以下	0.0003	1回／年	1回／年	1回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	33	グリホサート	2　以下	0.02	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	34	グルホシネート	0.02　以下	0.0002	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	35	クロメプロップ	0.02　以下	0.0002	1回／年	1回／年	1回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	36	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	0.0001 以下	0.0001	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	37	クロルピリホス	0.003　以下	0.00005	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	38	クロロタロニル（ＴＰＮ）	0.05　以下	0.0005	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	39	シアナジン	0.001　以下	0.00001	1回／年	1回／年	1回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	40	シアノホス（ＣＹＡＰ）	0.003　以下	0.00003	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	41	ジウロン（ＤＣＭＵ）	0.02　以下	0.0002	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	42	ジクロベニル（ＤＢＮ）	0.03　以下	0.0003	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	43	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	0.008　以下	0.00008	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	44	ジクワット	0.005　以下	0.001	1回／年	1回／年	1回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	45	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004　以下	0.00004	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	46	ジチオカルバメート系農薬	0.005　以下	0.00005	1回／年	1回／年	1回／年	ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	47	ジチオピル	0.009　以下	0.00009	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	48	シハロホップブチル	0.006　以下	0.00006	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	49	シマジン（ＣＡＴ）	0.003　以下	0.00003	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	50	ジメタメトリン	0.02　以下	0.0002	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	51	ジメトエート	0.05　以下	0.0005	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	52	シメトリン	0.03　以下	0.0003	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	53	ダイアジノン	0.003　以下	0.00003	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	54	ダイムロン	0.8　以下	0.008	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	55	ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート	0.01　以下	0.0001	1回／年	1回／年	1回／年	ﾊﾟｰｼﾞ＆ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法

水質管理目標設定項目＜農薬＞の検査地点及び検査頻度（簡易水道事業）　No. 2

（別表－９）

区分	検査項目 番号	検査項目 項目名	目標値 (mg/l)	定量下限値 (mg/l)	検査地点・頻度 浄水池	検査地点・頻度 供給点	検査地点・頻度 原水	検査方法
水質管理目標設定項目＜農薬＞	56	チアジニル	0.1　以下	0.001	1回／年	1回／年	1回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	57	チウラム	0.02　以下	0.0002	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	58	チオジカルブ	0.08　以下	0.0008	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	59	チオファネートメチル	0.3　以下	0.003	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	60	チオベンカルブ	0.02　以下	0.0002	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	61	テフリルトリオン	0.002　以下	0.00002	1回／年	1回／年	1回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	62	テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	0.02　以下	0.0002	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	63	トリクロピル	0.006　以下	0.00006	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	64	トリクロルホン（ＤＥＰ）	0.005　以下	0.00005	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	65	トリシクラゾール	0.3　以下	0.001	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	66	トリフルラリン	0.06　以下	0.0006	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	67	ナプロパミド	0.03　以下	0.0003	1回／年	1回／年	1回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	68	パラコート	0.005　以下	0.00005	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	69	ピペロホス	0.0009　以下	0.00005	1回／年	1回／年	1回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	70	ピラクロニル	0.01　以下	0.0001	1回／年	1回／年	1回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	71	ピラゾキシフェン	0.004　以下	0.00004	1回／年	1回／年	1回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	72	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02　以下	0.0002	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	73	ピリダフェンチオン	0.002　以下	0.00005	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	74	ピリブチカルブ	0.02　以下	0.0002	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	75	ピロキロン	0.05　以下	0.0005	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	76	フィプロニル	0.005　以下	0.000005	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	77	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	0.01　以下	0.0001	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	78	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	0.03　以下	0.0003	1回／年	1回／年	1回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	79	フェリムゾン	0.05　以下	0.0005	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	80	フェンチオン（ＭＰＰ）	0.006　以下	0.00006	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	81	フェントエート（ＰＡＰ）	0.007　以下	0.00007	1回／年	1回／年	1回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	82	フェントラザミド	0.01　以下	0.0001	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	83	フサライド	0.1　以下	0.001	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	84	ブタクロール	0.03　以下	0.0003	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	85	ブタミホス	0.02　以下	0.0002	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	86	ブプロフェジン	0.02　以下	0.0002	1回／年	1回／年	1回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	87	フルアジナム	0.03　以下	0.0003	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	88	プレチラクロール	0.05　以下	0.0005	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	89	プロシミドン	0.09　以下	0.0009	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	90	プロチオホス	0.004　以下	0.00004	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	91	プロピコナゾール	0.05　以下	0.0005	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	92	プロピザミド	0.05　以下	0.0005	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	93	プロベナゾール	0.03　以下	0.0003	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	94	ブロモブチド	0.1　以下	0.001	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	95	ベノミル	0.02　以下	0.0002	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	96	ペンシクロン	0.1　以下	0.001	1回／年	1回／年	1回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	97	ペンゾピシクロン	0.09　以下	0.0009	1回／年	1回／年	1回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	98	ペンゾフェナップ	0.005　以下	0.00005	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	99	ペンタゾン	0.2　以下	0.002	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	100	ペンディメタリン	0.3　以下	0.003	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	101	ベンフラカルブ	0.04　以下	0.0004	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	102	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01　以下	0.0001	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	103	ベンフレセート	0.07　以下	0.0007	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	104	ホスチアゼート	0.003　以下	0.00003	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	105	マラチオン（マラソン）	0.7　以下	0.007	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	106	メコプロップ（ＭＣＰＰ）	0.05　以下	0.0005	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	107	メソミル	0.03　以下	0.0003	1回／年	1回／年	1回／年	ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟｰｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	108	メタラキシル	0.2　以下	0.002	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	109	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	0.004　以下	0.00004	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	110	メトミノストロビン	0.04　以下	0.0004	1回／年	1回／年	1回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	111	メトリブジン	0.03　以下	0.0003	1回／年	1回／年	1回／年	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	112	メフェナセット	0.02　以下	0.0002	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	113	メプロニル	0.1　以下	0.001	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	114	モリネート	0.005　以下	0.00005	1回／年	1回／年	1回／年	固相抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法

検査地点図（図-１）

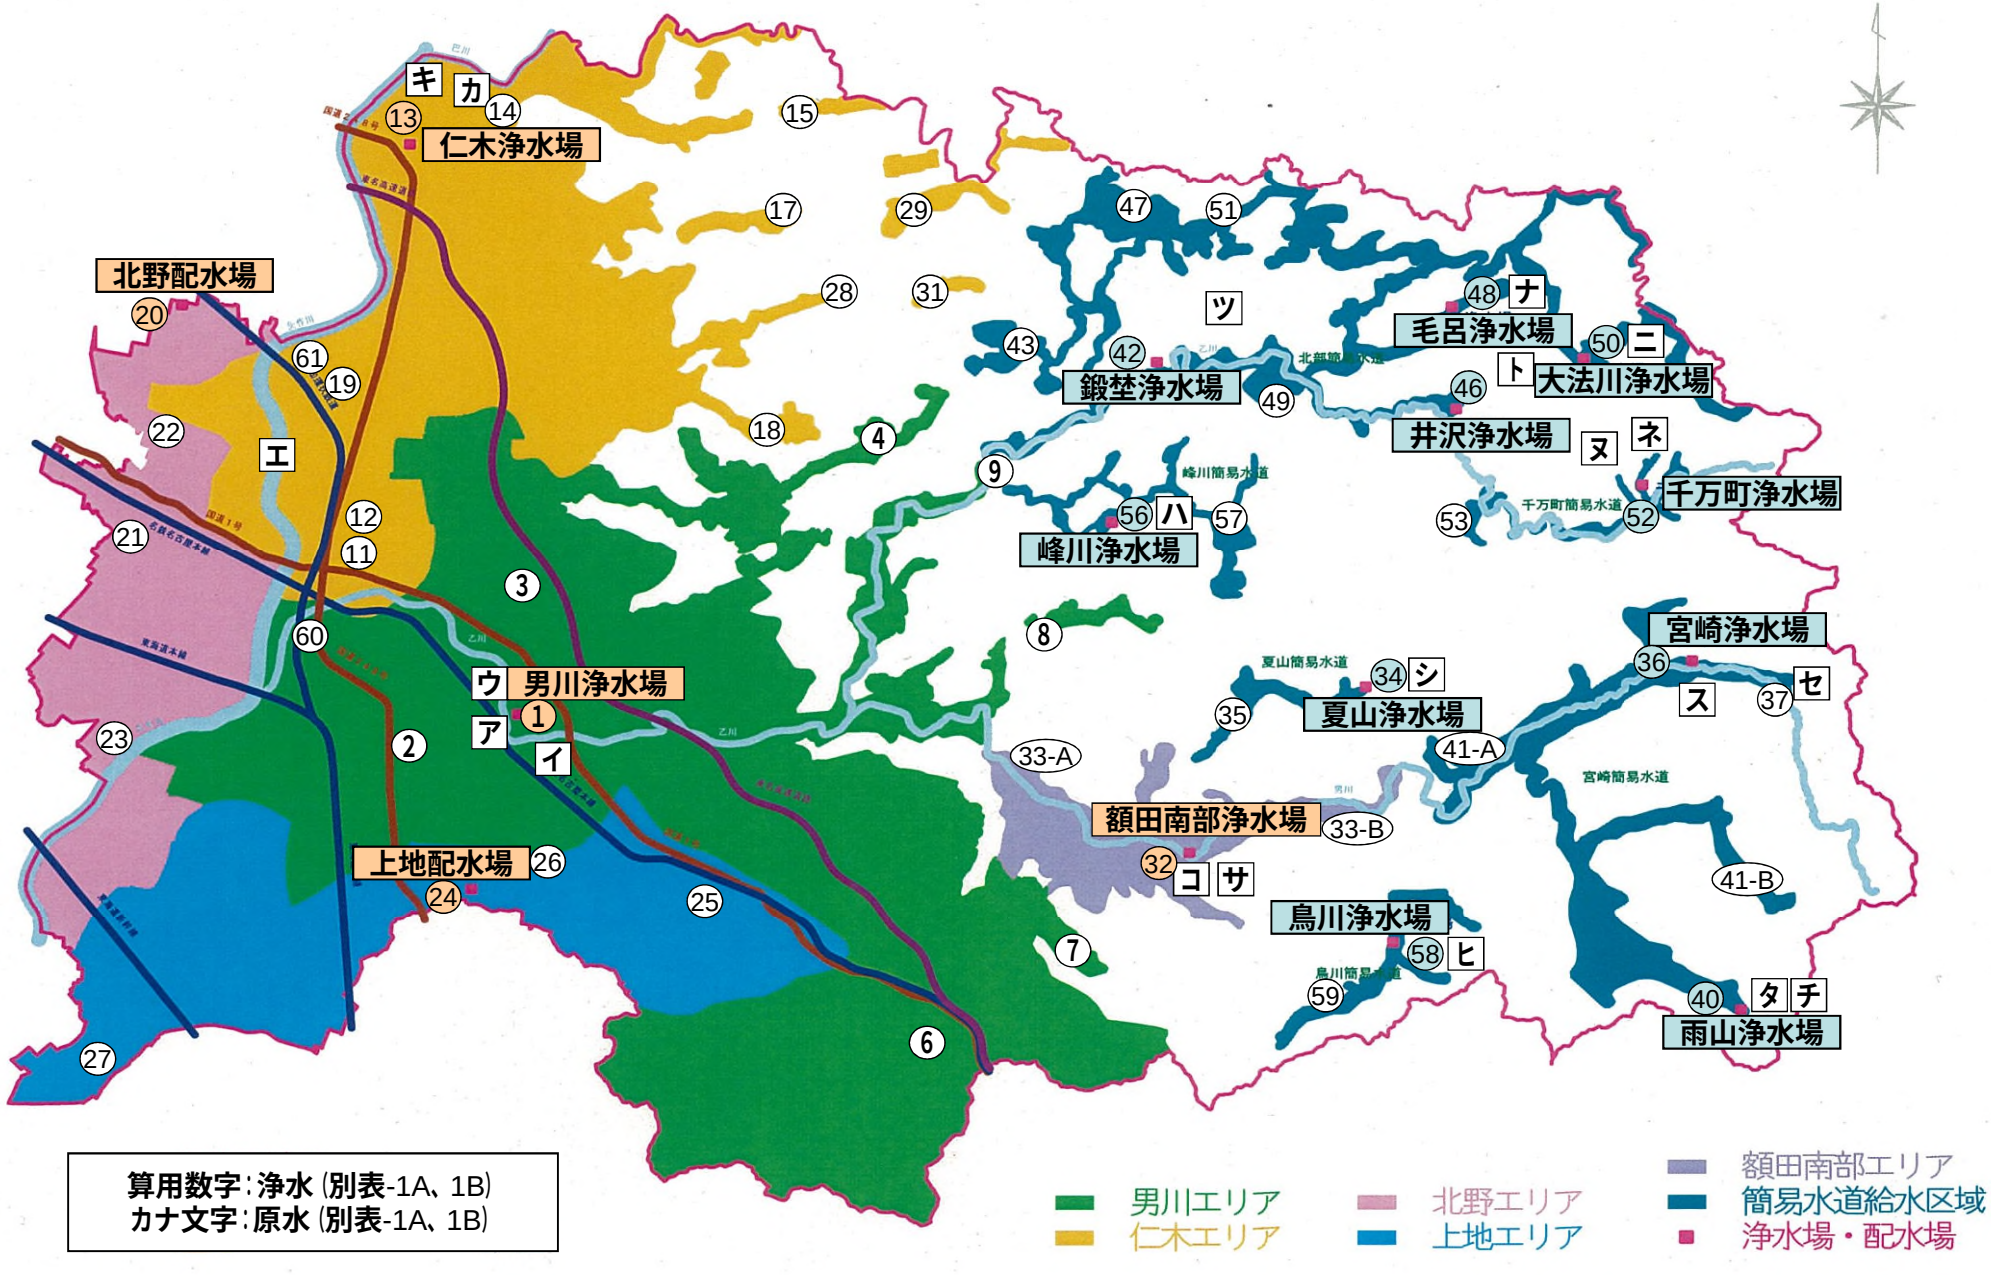
仁木浄水場
北野配水場
男川浄水場
上地配水場
鍛埜浄水場
毛呂浄水場
大法川浄水場
井沢浄水場
千万町浄水場
峰川浄水場
宮崎浄水場
夏山浄水場
額田南部浄水場
鳥川浄水場
雨山浄水場
算用数字：浄水（別表-1A、1B）
カナ文字：原水（別表-1A、1B）
男川エリア
仁木エリア
北野エリア
上地エリア
額田南部エリア
簡易水道給水区域
浄水場・配水場

水　道　事　業

男川水源　乙川表流水（月報）

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/1	2019/5/7	2019/6/3	2019/7/1	2019/8/5	2019/9/2	2019/10/7	2019/11/11	2019/12/2	2020/1/6	2020/2/4	2020/3/2	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り			
気温	℃		11.4	19.0	24.8	24.0	34.6	31.0	22.0	19.5	14.1	6.5	10.6	15.1	34.6	6.5	19.4
水温	℃		11.2	18.8	20.3	22.0	26.5	24.4	21.3	13.0	10.9	6.6	6.7	10.8	26.5	6.6	16.0
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	1400	5800	1600	14000	1900	3800	5300	1300	1200	940	580	1200	14000	580	3300
大腸菌		検出されないこと	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	0.010	0.014	0.006	0.006	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	0.008	0.012	0.008	0.008	0.014	<0.004	0.006
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.94	0.86	0.91	0.63	0.68	0.61	0.72	0.76	0.79	0.87	0.91	0.74	0.94	0.61	0.79
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	<0.08	－	<0.08	－	<0.08	－	<0.08	－	<0.08	－	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	<0.004	－	<0.004	－	<0.004	－	<0.004	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	0.34	－	0.55	－	0.06	－	0.04	－	0.04	－	0.08	0.55	0.04	0.19
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.09	0.30	0.10	0.56	0.11	0.10	0.18	0.07	0.24	0.06	0.07	0.11	0.56	0.06	0.17
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	7.2	－	4.4	－	6.0	－	6.0	－	6.9	－	6.3	7.2	4.4	6.1
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	0.039	0.075	0.024	0.077	0.031	0.026	0.072	0.019	0.041	0.016	0.018	0.022	0.077	0.016	0.038
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	8.3	7.6	7.4	4.5	6.5	6.4	6.5	5.9	6.8	7.3	7.2	6.4	8.3	4.5	6.7
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	28.2	－	19.9	－	23.4	－	20.4	－	24.1	－	22.9	28.2	19.9	23.2
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	65	－	70	－	66	－	62	－	60	－	57	70	57	63
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	0.000001
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	0.002	－	0.002	－	0.004	－	<0.002	－	0.003	－	0.004	0.004	<0.002	0.003
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	1.6	1.8	1.3	3.0	1.1	1.0	1.2	0.7	1.0	0.8	0.8	1.1	3.0	0.7	1.3
ＰＨ		5.8～8.6	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9
味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気		異常でないこと	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	－	－	－
色度	度	5以下	4.0	10.3	5.7	15.6	4.8	4.9	5.5	3.2	3.7	2.8	2.8	4.1	15.6	2.8	5.6
濁度	度	2以下	1.7	6.9	1.8	9.4	1.2	1.5	2.8	0.9	4.4	0.9	1.0	1.7	9.4	0.9	2.9
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	<0.0004	－	－	－	<0.0004	－	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	<0.04	－	－	－	<0.04	－	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	<0.008	－	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	28.2	－	19.9	－	23.4	－	20.4	－	24.1	－	22.9	28.2	19.9	23.2
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	0.039	0.075	0.024	0.077	0.031	0.026	0.072	0.019	0.041	0.016	0.018	0.022	0.077	0.016	0.038
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	<0.03	－	－	－	<0.03	－	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮＯ４）	ｍｇ／ｌ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	65	－	70	－	66	－	62	－	60	－	57	70	57	63
濁度	度	1以下	1.7	6.9	1.8	9.4	1.2	1.5	2.8	0.9	4.4	0.9	1.0	1.7	9.4	0.9	2.9
ＰＨ		7.5程度	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	0.34	－	0.55	－	0.06	－	0.04	－	0.04	－	0.08	0.55	0.04	0.19
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	0.02	0.06	0.04	0.04	0.02	<0.01	0.02	<0.01	0.05	0.04	0.04	0.03	0.06	<0.01	0.03
電気伝導率	μS／ｃｍ	－	108.4	102.3	99.6	68.9	85.8	82.8	90.3	79.0	86.8	89.5	94.9	82.9	108.4	68.9	89.3
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	－	－	<0.009	－	<0.009	－	<0.009	－	－	－	－	－	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	<0.0008	－	<0.0008	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	<0.0009	－	<0.0009	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003

男川水源　乙川表流水（月報）

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/1	2019/5/7	2019/6/3	2019/7/1	2019/8/5	2019/9/2	2019/10/7	2019/11/11	2019/12/2	2020/1/6	2020/2/4	2020/3/2	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り			
気温		℃	11.4	19.0	24.8	24.0	34.6	31.0	22.0	19.5	14.1	6.5	10.6	15.1	34.6	6.5	19.4
水温		℃	11.2	18.8	20.3	22.0	26.5	24.4	21.3	13.0	10.9	6.6	6.7	10.8	26.5	6.6	16.0
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	<0.0008	－	<0.0008	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	<0.000006	－	<0.000006	－	<0.000006	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	<0.00008	－	<0.00008	－	<0.00008	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	<0.00001	－	<0.00001	－	<0.00001	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	<0.00008	－	<0.00008	－	<0.00008	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	<0.00004	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	<0.00009	－	<0.00009	－	<0.00009	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	<0.00006	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	<0.008	－	<0.008	－	<0.008	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	<0.0008	－	<0.0008	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	<0.00002	－	<0.00002	－	<0.00002	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモルフ	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	<0.00006	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	<0.0006	－	<0.0006	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	<0.00004	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	<0.000005	－	<0.000005	－	<0.000005	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	<0.00006	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	<0.00007	－	<0.00007	－	<0.00007	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	<0.0009	－	<0.0009	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	<0.0009	－	<0.0009	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	<0.0004	－	<0.0004	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	<0.0007	－	<0.0007	－	<0.0007	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	<0.007	－	<0.007	－	<0.007	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	<0.00004	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	<0.0004	－	<0.0004	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプニル	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

水道水 年報

採水年月日			2019/4/1	2019/5/7	2019/6/3	2019/7/1	2019/8/5	2019/9/2	2019/10/7	2019/11/11	2019/12/2	2020/1/6	2020/2/4	2020/3/2	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り			
気温	℃		12.5	17.9	27.7	24.1	34.1	31.3	23.7	20.1	16.1	7.2	9.0	15.6	34.1	7.2	19.9
水温	℃		11.6	18.2	20.2	22.0	26.1	24.1	21.2	12.8	10.3	6.5	6.9	10.7	26.1	6.5	15.9
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	940	3500	750	10000	2500	4500	6300	1100	2400	1600	4000	2300	10000	750	3300
大腸菌		検出されないこと	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	0.008	0.010	0.007	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.005	0.010	0.006	0.007	0.010	<0.004	0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.63	0.69	0.71	0.55	0.58	0.53	0.60	0.65	0.61	0.66	0.71	0.55	0.71	0.53	0.62
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	<0.08	－	<0.08	－	<0.08	－	<0.08	－	<0.08	－	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	<0.004	－	<0.004	－	<0.004	－	<0.004	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	0.13	－	0.44	－	0.06	－	0.04	－	0.04	－	0.08	0.44	0.04	0.13
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.09	0.17	0.08	0.50	0.11	0.11	0.25	0.07	0.12	0.07	0.08	0.11	0.50	0.07	0.15
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	7.1	－	4.2	－	5.9	－	5.8	－	6.7	－	6.0	7.1	4.2	6.0
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	0.035	0.065	0.025	0.065	0.029	0.024	0.098	0.020	0.024	0.015	0.017	0.022	0.098	0.015	0.037
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	7.8	7.5	6.8	4.2	6.1	6.0	5.8	5.8	6.2	7.5	6.4	5.8	7.8	4.2	6.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	26.6	－	17.3	－	21.0	－	18.8	－	21.6	－	20.3	26.6	17.3	20.9
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	59	－	63	－	63	－	60	－	55	－	54	63	54	59
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	0.002	－	0.003	0.003	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	1.6	1.7	1.2	3.0	1.1	1.0	1.1	0.6	0.9	0.7	0.7	1.1	3.0	0.6	1.2
ＰＨ		5.8～8.6	7.1	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.1	6.8	6.9
味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気		異常でないこと	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	－	－	－
色度	度	5以下	4.0	7.4	4.8	13.4	4.8	4.8	5.7	3.1	3.4	2.8	2.8	4.0	13.4	2.8	5.1
濁度	度	2以下	1.8	3.3	1.3	7.6	1.3	1.6	3.2	0.9	2.0	0.7	1.1	1.6	7.6	0.7	2.2
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	<0.0004	－	－	－	<0.0004	－	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	<0.04	－	－	－	<0.04	－	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	<0.008	－	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	26.6	－	17.3	－	21.0	－	18.8	－	21.6	－	20.3	26.6	17.3	20.9
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	0.035	0.065	0.025	0.065	0.029	0.024	0.098	0.020	0.024	0.015	0.017	0.022	0.098	0.015	0.037
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	<0.03	－	－	－	<0.03	－	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-Ｔ-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮＯ４）	ｍｇ／ｌ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	59	－	63	－	63	－	60	－	55	－	54	63	54	59
濁度	度	1以下	1.8	3.3	1.3	7.6	1.3	1.6	3.2	0.9	2.0	0.7	1.1	1.6	7.6	0.7	2.2
ＰＨ		7.5程度	7.1	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.1	6.8	6.9
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	0.13	－	0.44	－	0.06	－	0.04	－	0.04	－	0.08	0.44	0.04	0.13
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	0.03	0.05	0.03	0.03	0.02	<0.01	0.03	<0.01	0.03	0.05	0.04	0.03	0.05	<0.01	0.03
電気伝導率	μS／ｃｍ	－	97.6	98.1	88.2	63.2	79.0	78.8	81.6	74.5	79.2	86.1	89.8	76.6	98.1	63.2	82.7
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	－	－	<0.009	－	<0.009	－	<0.009	－	－	－	－	－	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	<0.0008	－	<0.0008	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	<0.0009	－	<0.0009	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003

大平水源　乙川表流水（月報）

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/1	2019/5/7	2019/6/3	2019/7/1	2019/8/5	2019/9/2	2019/10/7	2019/11/11	2019/12/2	2020/1/6	2020/2/4	2020/3/2	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り			
気温	℃		12.5	17.9	27.7	24.1	34.1	31.3	23.7	20.1	16.1	7.2	9.0	15.6	34.1	7.2	19.9
水温	℃		11.6	18.2	20.2	22.0	26.1	24.1	21.2	12.8	10.3	6.5	6.9	10.7	26.1	6.5	15.9
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	<0.0008	－	<0.0008	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	<0.000006	－	<0.000006	－	<0.000006	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	<0.00008	－	<0.00008	－	<0.00008	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	<0.00001	－	<0.00001	－	<0.00001	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	<0.00008	－	<0.00008	－	<0.00008	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	<0.00004	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	<0.00009	－	<0.00009	－	<0.00009	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	<0.00006	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	<0.008	－	<0.008	－	<0.008	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	<0.0008	－	<0.0008	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	<0.00002	－	<0.00002	－	<0.00002	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリタコニル	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	<0.00006	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	<0.0006	－	<0.0006	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	<0.00004	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	<0.000005	－	<0.000005	－	<0.000005	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	<0.00006	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	<0.00007	－	<0.00007	－	<0.00007	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	<0.0009	－	<0.0009	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	<0.0009	－	<0.0009	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	<0.0004	－	<0.0004	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	<0.0007	－	<0.0007	－	<0.0007	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	<0.007	－	<0.007	－	<0.007	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	<0.00004	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	<0.0004	－	<0.0004	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

大西水源　乙川伏流水（月報）

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/1	2019/5/7	2019/6/3	2019/7/1	2019/8/5	2019/9/2	2019/10/7	2019/11/11	2019/12/2	2020/1/6	2020/2/4	2020/3/2	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		12.0	17.8	29.0	24.8	35.2	34.5	23.1	19.8	16.6	7.9	9.0	16.6	35.2	7.9	20.5
水温	℃		12.6	17.1	19.2	22.0	23.1	23.2	22.9	16.9	14.6	11.2	10.5	11.2	23.2	10.5	17.0
基準項目																	
一般細菌	個／ml	100以下	5	14	7	410	320	510	150	330	27	130	7	11	510	5	160
大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−	−
カドミウム	mg／l	0.003以下	−	<0.0003	−	<0.0003	−	<0.0003	−	<0.0003	−	<0.0003	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	mg／l	0.0005以下	−	<0.00005	−	<0.00005	−	<0.00005	−	<0.00005	−	<0.00005	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	mg／l	0.05以下	−	<0.005	−	<0.005	−	<0.005	−	<0.005	−	<0.005	−	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	mg／l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	10以下	1.16	1.11	1.15	0.94	1.19	1.00	1.05	1.12	1.05	1.07	1.12	1.07	1.19	0.94	1.09
ふっ素	mg／l	0.8以下	−	<0.08	−	<0.08	−	<0.08	−	<0.08	−	<0.08	−	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	mg／l	1以下	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg／l	0.002以下	−	<0.0002	−	<0.0002	−	<0.0002	−	<0.0002	−	<0.0002	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	mg／l	0.05以下	−	<0.005	−	<0.005	−	<0.005	−	<0.005	−	<0.005	−	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	mg／l	0.04以下	−	<0.004	−	<0.004	−	<0.004	−	<0.004	−	<0.004	−	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg／l	0.02以下	−	<0.002	−	<0.002	−	<0.002	−	<0.002	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg／l	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
クロロ酢酸	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
クロロホルム	mg／l	0.06以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジブロモクロロメタン	mg／l	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭素酸	mg／l	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
総トリハロメタン	mg／l	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
トリクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ブロモジクロロメタン	mg／l	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ブロモホルム	mg／l	0.09以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ホルムアルデヒド	mg／l	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
亜鉛	mg／l	1以下	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.2以下	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	mg／l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg／l	1以下	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	mg／l	200以下	−	7.8	−	6.6	−	7.1	−	7.3	−	7.7	−	7.7	7.8	6.6	7.4
マンガン	mg／l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg／l	200以下	8.9	7.9	7.6	6.4	7.5	7.2	7.5	7.5	7.7	7.9	8.0	7.9	8.9	6.4	7.7
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	300以下	−	30.7	−	27.8	−	32.5	−	31.3	−	30.3	−	29.9	32.5	27.8	30.4
蒸発残留物	mg／l	500以下	−	66	−	72	−	75	−	81	−	66	−	71	81	66	72
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.2以下	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg／l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
２−メチルイソボルネオール	mg／l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg／l	0.02以下	−	<0.002	−	<0.002	−	0.004	−	<0.002	−	<0.002	−	<0.002	0.004	<0.002	<0.002
フェノール類	mg／l	0.005以下	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	mg／l	3以下	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5
ＰＨ		5.8～8.6	6.4	6.4	6.3	6.3	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3	6.4	6.2	6.3
味		異常でないこと	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭気		異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	−	−	−
色度	度	5以下	0.8	1.0	1.0	1.5	1.0	1.1	1.1	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	1.5	0.6	0.9
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	mg／l	0.02以下	−	<0.002	−	−	−	<0.002	−	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	mg／l	0.002以下	−	<0.0002	−	−	−	<0.0002	−	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	mg／l	0.02以下	−	<0.002	−	−	−	<0.002	−	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	mg／l	0.004以下	−	<0.0004	−	−	−	<0.0004	−	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg／l	0.4以下	−	<0.04	−	−	−	<0.04	−	−	−	<0.04	−	−	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	mg／l	0.08以下	−	<0.008	−	−	−	<0.008	−	−	−	<0.008	−	−	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg／l	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
二酸化塩素	mg／l	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロアセトニトリル	mg／l	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
抱水クロラール	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
残留塩素	mg／l	1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	10～100	−	30.7	−	27.8	−	32.5	−	31.3	−	30.3	−	29.9	32.5	27.8	30.4
マンガン	mg／l	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg／l	20以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
１，１，１−トリクロロエタン	mg／l	0.3以下	−	<0.03	−	−	−	<0.03	−	−	−	<0.03	−	−	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−T−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	mg／l	0.02以下	−	<0.002	−	−	−	<0.002	−	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	mg／l	10以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭気強度（ＴＯＮ）	mg／l	3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
蒸発残留物	mg／l	30～200	−	66	−	72	−	75	−	81	−	66	−	71	81	66	72
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.4	6.4	6.3	6.3	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3	6.4	6.2	6.3
ランゲリア指数	mg／l	−1程度以上とし極力0に近づける	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
従属栄養細菌	個／ml	2000以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
１，１−ジクロロエチレン	mg／l	0.1以下	−	<0.01	−	−	−	<0.01	−	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.1以下	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	mg／l	−	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
電気伝導率	μS／cm	−	117.3	111.4	110.8	100.1	113.0	111.0	111.4	111.4	110.4	109.3	109.6	105.9	117.3	100.1	110.1
管理目標設定項目 農薬																	
１，３−ジクロロプロペン	mg／l	0.05以下	−	<0.0005	−	−	−	<0.0005	−	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２−DPA（ダラポン）	mg／l	0.08以下	−	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
２，４−D（２，４−PA）	mg／l	0.02以下	−	−	<0.0002	−	<0.0002	−	<0.0002	−	−	−	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	mg／l	0.004以下	−	−	<0.00005	−	<0.00005	−	<0.00005	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	mg／l	0.005以下	−	−	<0.0003	−	<0.0003	−	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	mg／l	0.9以下	−	−	<0.009	−	<0.009	−	<0.009	−	−	−	−	−	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg／l	0.006以下	−	−	<0.0008	−	<0.0008	−	<0.0008	−	−	−	−	−	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	mg／l	0.01以下	−	−	<0.0001	−	<0.0001	−	<0.0001	−	−	−	−	−	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg／l	0.003以下	−	−	<0.00005	−	<0.00005	−	<0.00005	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	mg／l	0.006以下	−	−	<0.0003	−	<0.0003	−	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	mg／l	0.03以下	−	−	<0.0003	−	<0.0003	−	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg／l	0.005以下	−	−	<0.00005	−	<0.00005	−	<0.00005	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg／l	0.001以下	−	−	<0.00003	−	<0.00003	−	<0.00003	−	−	−	−	−	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	mg／l	0.01以下	−	−	<0.0001	−	<0.0001	−	<0.0001	−	−	−	−	−	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	mg／l	0.3以下	−	−	<0.003	−	<0.003	−	<0.003	−	−	−	−	−	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	mg／l	0.09以下	−	−	<0.0009	−	<0.0009	−	<0.0009	−	−	−	−	−	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	mg／l	0.006以下	−	−	<0.00005	−	<0.00005	−	<0.00005	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	mg／l	0.009以下	−	−	<0.0003	−	<0.0003	−	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	mg／l	0.03以下	−	−	<0.0003	−	<0.0003	−	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003

水道水 年報

採水年月日			2019/4/1	2019/5/7	2019/6/3	2019/7/1	2019/8/5	2019/9/2	2019/10/7	2019/11/11	2019/12/2	2020/1/6	2020/2/4	2020/3/2	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		12.0	17.8	29.0	24.8	35.2	34.5	23.1	19.8	16.6	7.9	9.0	16.6	35.2	7.9	20.5
水温	℃		12.6	17.1	19.2	22.0	23.1	23.2	22.9	16.9	14.6	11.2	10.5	11.2	23.2	10.5	17.0
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	<0.0008	－	<0.0008	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	<0.000006	－	<0.000006	－	<0.000006	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	<0.00008	－	<0.00008	－	<0.00008	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	<0.00001	－	<0.00001	－	<0.00001	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	<0.00008	－	<0.00008	－	<0.00008	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	<0.00004	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	0.00007	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	0.00007	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	<0.00009	－	<0.00009	－	<0.00009	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	<0.00006	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	<0.008	－	<0.008	－	<0.008	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	<0.0008	－	<0.0008	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	<0.00002	－	<0.00002	－	<0.00002	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリタコニル	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	<0.00006	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	<0.0006	－	<0.0006	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	<0.00004	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	<0.000005	－	<0.000005	－	<0.000005	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	<0.00006	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	<0.00007	－	<0.00007	－	<0.00007	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	<0.0009	－	<0.0009	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	<0.0009	－	<0.0009	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	<0.0004	－	<0.0004	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	<0.0007	－	<0.0007	－	<0.0007	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	<0.007	－	<0.007	－	<0.007	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	<0.00004	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	<0.0004	－	<0.0004	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプニル	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

男川浄水場　浄水池

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/1	2019/5/7	2019/6/3	2019/7/1	2019/8/5	2019/9/2	2019/10/7	2019/11/11	2019/12/2	2020/1/6	2020/2/4	2020/3/2	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		12.0	18.1	29.5	26.2	35.2	32.2	25.0	13.0	15.8	7.7	9.2	17.4	35.2	7.7	20.1
水温	℃		12.2	19.8	20.8	23.5	26.9	25.0	22.7	13.2	11.7	8.6	8.2	10.9	26.9	8.2	17.0
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−	−
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	−	<0.0003	−	<0.0003	−	<0.0003	−	<0.0003	−	<0.0003	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	−	<0.00005	−	<0.00005	−	<0.00005	−	<0.00005	−	<0.00005	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	−	<0.005	−	<0.005	−	<0.005	−	<0.005	−	<0.005	−	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.79	0.89	0.84	0.56	0.66	0.60	0.72	0.74	0.74	0.79	0.84	0.69	0.89	0.56	0.74
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	−	<0.08	−	<0.08	−	<0.08	−	<0.08	−	<0.08	−	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	−	<0.0002	−	<0.0002	−	<0.0002	−	<0.0002	−	<0.0002	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	−	<0.005	−	<0.005	−	<0.005	−	<0.005	−	<0.005	−	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	−	<0.004	−	<0.004	−	<0.004	−	<0.004	−	<0.004	−	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	<0.002	−	<0.002	−	<0.002	−	<0.002	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	<0.06	−	<0.06	−	0.08	−	0.06	−	<0.06	−	<0.06	0.08	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	<0.002	−	<0.002	−	<0.002	−	<0.002	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	−	0.006	−	0.019	−	0.009	−	0.003	−	0.002	−	0.004	0.019	0.002	0.007
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	<0.003	−	0.006	−	<0.003	−	<0.003	−	<0.003	−	<0.003	0.006	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	0.001	−	<0.001	−	0.002	−	0.001	−	<0.001	−	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	0.011	−	0.023	−	0.017	−	0.007	−	0.004	−	0.006	0.023	0.004	0.011
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	<0.003	−	0.005	−	<0.003	−	<0.003	−	<0.003	−	<0.003	0.005	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	0.004	−	0.004	−	0.006	−	0.003	−	0.002	−	0.002	0.006	0.002	0.004
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	<0.008	−	<0.008	−	<0.008	−	<0.008	−	<0.008	−	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	−	<0.02	−	0.05	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	0.05	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	−	9.0	−	7.2	−	6.9	−	7.0	−	7.7	−	7.4	9.0	6.9	7.5
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	10.8	11.6	10.4	10.0	9.1	8.9	10.9	8.8	9.0	9.7	10.0	9.0	11.6	8.8	9.9
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	−	28.3	−	19.6	−	23.3	−	21.3	−	23.4	−	22.6	28.3	19.6	23.1
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	−	69	−	60	−	57	−	66	−	56	−	58	69	56	61
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001
２−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	<0.002	−	<0.002	−	<0.002	−	<0.002	−	0.002	−	0.003	0.003	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	1.1	0.8	0.5	1.1	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	1.1	0.5	0.7
ＰＨ		5.8～8.6	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.6	6.7	6.6	6.6	6.8	6.6	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	<0.002	−	−	−	<0.002	−	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	−	<0.0002	−	−	−	<0.0002	−	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	<0.002	−	−	−	<0.002	−	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	−	<0.0004	−	−	−	<0.0004	−	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	−	<0.04	−	−	−	<0.04	−	−	−	<0.04	−	−	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	0.002	−	−	−	0.001	−	−	−	<0.001	−	−	0.002	<0.001	0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	0.003	−	−	−	<0.002	−	−	−	<0.002	−	−	0.003	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.6	0.8	0.7	0.8	0.5	0.7
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	−	28.3	−	19.6	−	23.3	−	21.3	−	23.4	−	22.6	28.3	19.6	23.1
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	−	2.6	−	−	−	3.5	−	−	−	3.5	−	−	3.5	2.6	3.2
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	−	<0.03	−	−	−	<0.03	−	−	−	<0.03	−	−	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−T−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	<0.002	−	−	−	<0.002	−	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	10以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	−	69	−	60	−	57	−	66	−	56	−	58	69	56	61
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.6	6.7	6.6	6.6	6.8	6.6	6.7
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	−	−2.5	−	−	−	−2.6	−	−	−	−2.8	−	−	−2.5	−2.8	−2.6
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	−	0	−	−	−	0	−	−	−	0	−	−	0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	<0.01	−	−	−	<0.01	−	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	<0.02	−	0.05	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	0.05	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
電気伝導率	μS／ｃｍ	−	110.9	114.1	102.6	85.8	92.0	87.0	100.0	87.4	91.5	96.8	97.2	91.1	114.1	85.8	96.4
管理目標設定項目 農薬																	
１，３−ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	−	<0.0005	−	−	−	<0.0005	−	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２−DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
２，４−D（２，４−PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	<0.0002	−	<0.0002	−	<0.0002	−	−	−	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	−	−	<0.00005	−	<0.00005	−	<0.00005	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	−	−	<0.0003	−	<0.0003	−	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	−	−	<0.009	−	<0.009	−	<0.009	−	−	−	−	−	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	−	−	<0.0008	−	<0.0008	−	<0.0008	−	−	−	−	−	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.0001	−	<0.0001	−	<0.0001	−	−	−	−	−	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	−	−	<0.00005	−	<0.00005	−	<0.00005	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	−	−	<0.0003	−	<0.0003	−	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	<0.0003	−	<0.0003	−	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	−	−	<0.00005	−	<0.00005	−	<0.00005	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	−	−	<0.00003	−	<0.00003	−	<0.00003	−	−	−	−	−	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.0001	−	<0.0001	−	<0.0001	−	−	−	−	−	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	−	−	<0.003	−	<0.003	−	<0.003	−	−	−	−	−	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	−	−	<0.0009	−	<0.0009	−	<0.0009	−	−	−	−	−	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	−	−	<0.00005	−	<0.00005	−	<0.00005	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	−	−	<0.0003	−	<0.0003	−	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	<0.0003	−	<0.0003	−	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003

男川浄水場　浄水池

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/1	2019/5/7	2019/6/3	2019/7/1	2019/8/5	2019/9/2	2019/10/7	2019/11/11	2019/12/2	2020/1/6	2020/2/4	2020/3/2	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		12.0	18.1	29.5	26.2	35.2	32.2	25.0	13.0	15.8	7.7	9.2	17.4	35.2	7.7	20.1
水温	℃		12.2	19.8	20.8	23.5	26.9	25.0	22.7	13.2	11.7	8.6	8.2	10.9	26.9	8.2	17.0
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	<0.0008	－	<0.0008	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	<0.000006	－	<0.000006	－	<0.000006	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	<0.00008	－	<0.00008	－	<0.00008	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	<0.02	－	0.02	－	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	<0.00001	－	<0.00001	－	<0.00001	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	<0.00008	－	<0.00008	－	<0.00008	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	<0.00004	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	<0.00009	－	<0.00009	－	<0.00009	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
ジハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	<0.00006	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	<0.008	－	<0.008	－	<0.008	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	<0.0008	－	<0.0008	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	<0.00002	－	<0.00002	－	<0.00002	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリタコニル	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	<0.00006	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	<0.0006	－	<0.0006	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	<0.00004	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	<0.000005	－	<0.000005	－	<0.000005	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	<0.00006	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	<0.00007	－	<0.00007	－	<0.00007	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	<0.0009	－	<0.0009	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	<0.0009	－	<0.0009	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	<0.0004	－	<0.0004	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	<0.0007	－	<0.0007	－	<0.0007	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	<0.007	－	<0.007	－	<0.007	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	<0.00004	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	<0.0004	－	<0.0004	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

欠町　東公園

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/2	2019/5/9	2019/6/4	2019/7/16	2019/8/19	2019/9/3	2019/10/8	2019/11/12	2019/12/3	2020/1/9	2020/2/3	2020/3/3	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		6.7	18.3	24.1	23.0	30.8	28.2	22.1	14.1	10.0	9.1	5.2	9.1	30.8	5.2	16.7
水温	℃		13.0	19.1	21.4	22.8	26.9	26.0	23.9	15.9	13.1	10.0	9.8	11.0	26.9	9.8	17.7
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
大腸菌		検出されないこと	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.79	0.82	0.83	0.56	0.83	0.61	0.73	0.74	0.72	0.79	0.80	0.71	0.83	0.56	0.74
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	0.07	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	0.012	－	－	0.016	－	－	0.005	－	－	0.005	－	0.016	0.005	0.010
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.004	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	0.004	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.001	－	0.003	0.001	0.002
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	0.019	－	－	0.027	－	－	0.013	－	－	0.009	－	0.027	0.009	0.017
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.004	－	－	0.004	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	0.004	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.006	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	0.003	－	0.008	0.003	0.006
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	0.03	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	0.03	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	9.4	－	－	7.7	－	－	6.9	－	－	7.7	－	9.4	6.9	7.9
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	10.7	12.1	10.2	8.0	10.0	9.2	11.0	9.0	9.4	10.6	9.8	9.3	12.1	8.0	9.9
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	27.2	－	－	18.4	－	－	21.6	－	－	23.9	－	27.2	18.4	22.8
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	67	－	－	54	－	－	46	－	－	67	－	67	46	59
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.6	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	0.5	0.6
ＰＨ		5.8～8.6	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	<0.04	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	<0.002	－	0.004	<0.002	0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	27.2	－	－	18.4	－	－	21.6	－	－	23.9	－	27.2	18.4	22.8
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	2.6	－	－	－	－	－	2.6	－	2.6	2.6	2.6
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	67	－	－	54	－	－	46	－	－	67	－	67	46	59
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	-2.4	－	－	－	－	－	-2.8	－	-2.4	-2.8	-2.6
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	0	－	－	－	－	－	0	－	0	0	0
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.02	－	－	0.03	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	0.03	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μS／ｃｍ	－	112.8	113.7	101.4	85.8	86.5	88.2	99.4	88.8	92.9	101.0	96.0	91.4	113.7	85.8	96.5
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	－	－	<0.009	－	－	－	<0.009	－	－	－	－	－	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	<0.0008	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	－	－	<0.00003	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	<0.003	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	<0.0009	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003

欠町　東公園

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/2	2019/5/9	2019/6/4	2019/7/16	2019/8/19	2019/9/3	2019/10/8	2019/11/12	2019/12/3	2020/1/9	2020/2/3	2020/3/3	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温		℃	6.7	18.3	24.1	23.0	30.8	28.2	22.1	14.1	10.0	9.1	5.2	9.1	30.8	5.2	16.7
水温		℃	13.0	19.1	21.4	22.8	26.9	26.0	23.9	15.9	13.1	10.0	9.8	11.0	26.9	9.8	17.7
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	<0.0008	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	<0.000006	－	－	－	<0.000006	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	<0.00008	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	<0.00001	－	－	－	<0.00001	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	<0.00008	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	<0.00009	－	－	－	<0.00009	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	<0.0008	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	<0.00002	－	－	－	<0.00002	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモビル	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	<0.0006	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	<0.000005	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	<0.00007	－	－	－	<0.00007	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	<0.0009	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	<0.0009	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	<0.0004	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	<0.0007	－	－	－	<0.0007	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	<0.007	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	<0.0004	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

採水年月日	単位	基準値	2019/4/2	2019/5/9	2019/6/4	2019/7/16	2019/8/19	2019/9/3	2019/10/8	2019/11/12	2019/12/3	2020/1/9	2020/2/3	2020/3/3	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		5.1	18.6	23.8	22.8	29.7	28.0	22.7	14.0	9.1	7.2	2.1	8.2	29.7	2.1	15.9
水温	℃		12.2	18.5	21.4	23.1	28.2	26.2	24.3	16.8	14.0	10.3	10.0	10.4	28.2	10.0	18.0
基準項目																	
一般細菌	個／ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	mg／l	0.003以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	mg／l	0.0005以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	mg／l	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	mg／l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	10以下	0.80	0.82	0.85	0.61	0.78	0.61	0.73	0.76	0.72	0.78	0.76	0.74	0.85	0.61	0.75
ふっ素	mg／l	0.8以下	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	mg／l	1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg／l	0.002以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1，4-ジオキサン	mg／l	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
1，2-ジクロロエチレン	mg／l	0.04以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg／l	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg／l	0.6以下	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	0.08	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg／l	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg／l	0.06以下	－	0.014	－	－	0.029	－	－	0.006	－	－	0.008	－	0.029	0.006	0.014
ジクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	－	0.004	－	－	0.005	－	－	<0.003	－	－	0.003	－	0.005	<0.003	0.003
ジブロモクロロメタン	mg／l	0.1以下	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.001	－	0.003	0.001	0.002
臭素酸	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg／l	0.1以下	－	0.022	－	－	0.043	－	－	0.015	－	－	0.013	－	0.043	0.013	0.023
トリクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	－	0.005	－	－	0.007	－	－	<0.003	－	－	0.004	－	0.007	<0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg／l	0.03以下	－	0.006	－	－	0.011	－	－	0.006	－	－	0.004	－	0.011	0.004	0.007
ブロモホルム	mg／l	0.09以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	mg／l	0.08以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	mg／l	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.2以下	－	<0.02	－	－	0.03	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	0.03	<0.02	<0.02
鉄	mg／l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
銅	mg／l	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	mg／l	200以下	－	8.9	－	－	8.6	－	－	7.1	－	－	7.9	－	8.9	7.1	8.1
マンガン	mg／l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg／l	200以下	11.0	11.4	10.7	7.9	11.2	9.9	11.8	8.8	9.6	10.1	10.1	9.7	11.8	7.9	10.2
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	300以下	－	26.7	－	－	19.7	－	－	21.7	－	－	23.5	－	26.7	19.7	22.9
蒸発残留物	mg／l	500以下	－	68	－	－	61	－	－	48	－	－	67	－	68	48	61
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg／l	0.00001以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg／l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg／l	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg／l	0.005以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	mg／l	3以下	0.8	0.7	0.6	0.6	0.9	0.7	0.9	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.9	0.4	0.7
ＰＨ		5.8～8.6	6.8	6.9	6.9	6.8	7.0	6.8	6.9	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	7.0	6.7	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
1，2-ジクロロエタン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg／l	0.4以下	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	<0.04	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	mg／l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	mg／l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	0.001	－	0.003	0.001	0.002
抱水クロラール	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	0.009	－	－	－	－	－	<0.002	－	0.009	<0.002	0.005
残留塩素	mg／l	1以下	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	10～100	－	26.7	－	－	19.7	－	－	21.7	－	－	23.5	－	26.7	19.7	22.9
マンガン	mg／l	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg／l	20以下	－	－	－	－	1.8	－	－	－	－	－	2.6	－	2.6	1.8	2.2
1，1，1-トリクロロエタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	mg／l	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	mg／l	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	mg／l	30～200	－	68	－	－	61	－	－	48	－	－	67	－	68	48	61
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.8	6.9	6.9	6.8	7.0	6.8	6.9	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	7.0	6.7	6.8
ランゲリア指数	mg／l	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	-1.9	－	－	－	－	－	-2.6	－	-1.9	-2.6	-2.3
従属栄養細菌	個／ml	2000以下	－	－	－	－	0	－	－	－	－	－	0	－	0	0	0
1，1-ジクロロエチレン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.1以下	－	<0.02	－	－	0.03	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	0.03	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	mg／l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μS／cm	－	111.7	109.8	101.3	89.5	95.6	90.8	103.5	89.4	94.7	98.0	96.7	96.7	111.7	89.4	98.1
管理目標設定項目 農薬																	
1，3-ジクロロプロペン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2，2-DPA（ダラポン）	mg／l	0.08以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
2，4-D（2，4-PA）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	mg／l	0.005以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	mg／l	0.9以下	－	－	<0.009	－	－	－	<0.009	－	－	－	－	－	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg／l	0.006以下	－	－	<0.0008	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	mg／l	0.006以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg／l	0.001以下	－	－	<0.00003	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	mg／l	0.09以下	－	－	<0.0009	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	mg／l	0.009以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003

本宿町　緑町中央公園

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/2	2019/5/9	2019/6/4	2019/7/16	2019/8/19	2019/9/3	2019/10/8	2019/11/12	2019/12/3	2020/1/9	2020/2/3	2020/3/3	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		5.1	18.6	23.8	22.8	29.7	28.0	22.7	14.0	9.1	7.2	2.1	8.2	29.7	2.1	15.9
水温	℃		12.2	18.5	21.4	23.1	28.2	26.2	24.3	16.8	14.0	10.3	10.0	10.4	28.2	10.0	18.0
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	<0.0008	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	<0.000006	－	－	－	<0.000006	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	<0.00008	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	<0.00001	－	－	－	<0.00001	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	<0.00008	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	<0.00009	－	－	－	<0.00009	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	<0.0008	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	<0.00002	－	－	－	<0.00002	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモビル	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	<0.0006	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	<0.000005	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	<0.00007	－	－	－	<0.00007	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	<0.0009	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	<0.0009	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	<0.0004	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	<0.0007	－	－	－	<0.0007	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	<0.007	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	<0.0004	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

水道水 年報

採水年月日			2019/4/4	2019/5/16	2019/6/6	2019/7/4	2019/8/1	2019/9/5	2019/10/3	2019/11/5	2019/12/5	2020/1/14	2020/2/12	2020/3/5	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		14.2	22.3	29.0	25.3	34.3	27.1	27.7	17.2	8.5	9.3	12.0	5.6	34.3	5.6	19.4
水温	℃		12.9	20.1	24.3	24.5	27.0	27.5	28.3	18.9	13.0	10.0	7.7	10.6	28.3	7.7	18.7
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.78	0.74	0.79	0.69	0.71	0.60	0.57	0.78	0.72	0.79	0.83	0.68	0.83	0.57	0.72
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	11.1	11.3	10.9	8.7	8.5	9.5	10.4	8.4	9.4	9.7	10.4	9.4	11.3	8.4	9.8
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.6	1.0	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	1.0	0.5	0.6
ＰＨ		5.8～8.6	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	7.0	6.7	6.7	6.6	6.7	6.6	7.0	6.6	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	7.0	6.7	6.7	6.6	6.7	6.6	7.0	6.6	6.7
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μS／ｃｍ	－	113.3	104.1	106.9	88.8	86.0	93.4	105.5	87.4	90.5	95.6	101.9	94.2	113.3	86.0	97.3
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

竜美南一丁目　奈良井公園

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/4	2019/5/16	2019/6/6	2019/7/4	2019/8/1	2019/9/5	2019/10/3	2019/11/5	2019/12/5	2020/1/14	2020/2/12	2020/3/5								最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ										
気温	℃		14.2	22.3	29.0	25.3	34.3	27.1	27.7	17.2	8.5	9.3	12.0	5.6								34.3	5.6	19.4
水温	℃		12.9	20.1	24.3	24.5	27.0	27.5	28.3	18.9	13.0	10.0	7.7	10.6								28.3	7.7	18.7
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロピル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メプニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－

岩中町　岩谷観音

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/4	2019/5/16	2019/6/6	2019/7/4	2019/8/1	2019/9/5	2019/10/3	2019/11/5	2019/12/5	2020/1/14	2020/2/12	2020/3/5	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		10.7	19.7	23.2	23.0	28.8	24.0	23.7	13.1	7.1	7.2	9.0	7.4	28.8	7.1	16.4
水温	℃		12.8	19.0	21.3	22.9	25.7	26.4	25.0	20.0	14.2	10.1	8.2	10.0	26.4	8.2	18.0
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.80	0.83	0.83	0.63	0.71	0.60	0.57	0.80	0.71	0.76	0.84	0.71	0.84	0.57	0.73
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	10.9	12.6	10.6	10.2	9.2	9.5	10.6	8.5	9.8	10.3	10.4	9.5	12.6	8.5	10.2
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.7	0.7	0.6	0.9	0.6	0.6	0.8	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	0.9	0.5	0.6
ＰＨ		5.8～8.6	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	7.0	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	7.0	6.7	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物質（ＫＭＮＯ４）	ｍｇ／ｌ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	7.0	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	7.0	6.7	6.8
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μS／ｃｍ	－	112.5	123.5	103.9	92.9	84.3	91.0	106.3	86.2	92.1	98.5	105.4	97.2	123.5	84.3	99.5
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

岩中町　岩谷観音

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/4	2019/5/16	2019/6/6	2019/7/4	2019/8/1	2019/9/5	2019/10/3	2019/11/5	2019/12/5	2020/1/14	2020/2/12	2020/3/5	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		10.7	19.7	23.2	23.0	28.8	24.0	23.7	13.1	7.1	7.2	9.0	7.4	28.8	7.1	16.4
水温	℃		12.8	19.0	21.3	22.9	25.7	26.4	25.0	20.0	14.2	10.1	8.2	10.0	26.4	8.2	18.0
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロピル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペンフルラリン（ペスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

須淵町　末端

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/4	2019/5/16	2019/6/6	2019/7/4	2019/8/1	2019/9/5	2019/10/3	2019/11/5	2019/12/5	2020/1/14	2020/2/12	2020/3/5	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		8.8	20.0	26.2	23.4	31.1	24.2	25.6	15.2	9.6	7.1	6.1	6.3	31.1	6.1	17.0
水温	℃		12.0	18.0	20.3	22.2	25.0	25.8	24.8	19.1	13.8	11.1	9.8	10.8	25.8	9.8	17.7
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	-	-	-
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.82	0.82	0.86	0.68	0.70	0.60	0.60	0.79	0.70	0.76	0.81	0.74	0.86	0.60	0.74
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	0.010	0.016	0.024	0.037	0.027	0.034	0.032	0.013	0.013	0.009	0.009	0.014	0.037	0.009	0.020
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.005	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.003
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.018	0.024	0.035	0.055	0.040	0.049	0.052	0.021	0.024	0.017	0.017	0.023	0.055	0.017	0.031
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.006	0.006	0.009	0.014	0.010	0.012	0.015	0.006	0.008	0.006	0.006	0.007	0.015	0.006	0.009
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	11.2	12.6	11.0	10.4	9.7	10.5	10.9	8.9	9.8	10.4	10.2	10.1	12.6	8.9	10.5
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.6	0.6	0.6	0.9	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.9	0.5	0.6
ＰＨ		5.8～8.6	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.2	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	7.2	6.9	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.3	0.2	0.2	0.6	0.2	0.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有機物質（ＫＭＮＯ４）	ｍｇ／ｌ	10以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.2	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	7.2	6.9	7.0
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気伝導率	μS／ｃｍ	-	112.6	119.8	101.8	102.4	88.8	95.7	109.2	87.2	93.8	101.5	101.7	99.8	119.8	87.2	101.2
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

須淵町　末端

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/4	2019/5/16	2019/6/6	2019/7/4	2019/8/1	2019/9/5	2019/10/3	2019/11/5	2019/12/5	2020/1/14	2020/2/12	2020/3/5								最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ										
気温	℃		8.8	20.0	26.2	23.4	31.1	24.2	25.6	15.2	9.6	7.1	6.1	6.3								31.1	6.1	17.0
水温	℃		12.0	18.0	20.3	22.2	25.0	25.8	24.8	19.1	13.8	11.1	9.8	10.8								25.8	9.8	17.7
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロピル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－

古部町　末端

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/4	2019/5/16	2019/6/6	2019/7/4	2019/8/1	2019/9/5	2019/10/3	2019/11/5	2019/12/5	2020/1/14	2020/2/12	2020/3/5	最 高	最 低	平 均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		8.3	19.8	24.2	23.5	28.2	24.2	24.7	10.2	6.2	2.8	4.0	5.9	28.2	2.8	15.2
水温	℃		9.9	19.7	23.1	24.0	28.8	26.8	24.3	15.7	9.8	6.8	4.5	8.8	28.8	4.5	16.9
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	-	-	-
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.85	0.81	0.88	0.70	0.72	0.61	0.60	0.80	0.69	0.76	0.81	0.74	0.88	0.60	0.75
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	0.008	0.013	0.019	0.028	0.023	0.027	0.026	0.011	0.010	0.007	0.007	0.011	0.028	0.007	0.016
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.002	0.001	0.002	0.005	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.001	0.003
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.015	0.019	0.028	0.045	0.034	0.039	0.041	0.018	0.018	0.014	0.014	0.019	0.045	0.014	0.025
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.005	0.005	0.007	0.012	0.008	0.009	0.011	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.012	0.005	0.007
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	11.4	12.4	11.5	10.9	9.8	11.1	11.6	9.2	9.8	10.3	10.4	10.1	12.4	9.2	10.7
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	0.8	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	0.5	0.6
ＰＨ		5.8～8.6	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	6.9	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	6.9	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.2	0.3	0.6	0.1	0.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有機物質（ＫＭＮＯ４）	ｍｇ／ｌ	10以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	6.9	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	6.9	7.1
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気伝導率	μS／ｃｍ	-	111.9	116.1	103.3	109.2	90.4	98.8	110.4	85.6	93.5	100.8	104.6	101.2	116.1	85.6	102.2
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

古部町　末端

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/4	2019/5/16	2019/6/6	2019/7/4	2019/8/1	2019/9/5	2019/10/3	2019/11/5	2019/12/5	2020/1/14	2020/2/12	2020/3/5								最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ										
気温	℃		8.3	19.8	24.2	23.5	28.2	24.2	24.7	10.2	6.2	2.8	4.0	5.9								28.2	2.8	15.2
水温	℃		9.9	19.7	23.1	24.0	28.8	26.8	24.3	15.7	9.8	6.8	4.5	8.8								28.8	4.5	16.9
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロピル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－

鶴巣町　末端

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/4	2019/5/16	2019/6/6	2019/7/4	2019/8/1	2019/9/5	2019/10/3	2019/11/5	2019/12/5	2020/1/14	2020/2/12	2020/3/5	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		8.6	18.0	22.8	23.1	26.8	24.0	24.0	13.3	8.2	4.2	14.2	6.4	26.8	4.2	16.1
水温	℃		13.5	20.4	23.0	24.1	27.6	28.1	26.8	20.1	14.9	11.4	10.1	12.2	28.1	10.1	19.4
基準項目																	
一般細菌	個／ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	mg／l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	mg／l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	10以下	0.82	0.84	0.82	0.66	0.73	0.61	0.56	0.80	0.69	0.78	0.83	0.69	0.84	0.56	0.74
ふっ素	mg／l	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	mg／l	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1，4-ジオキサン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1，2-ジクロロエチレン	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	mg／l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	mg／l	0.06以下	0.008	0.012	0.016	0.021	0.019	0.02	0.019	0.007	0.011	0.007	0.004	0.009	0.021	0.004	0.013
ジクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	mg／l	0.1以下	0.001	0.002	0.002	0.004	0.003	0.004	0.005	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.005	0.001	0.002
臭素酸	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	mg／l	0.1以下	0.014	0.020	0.026	0.036	0.031	0.035	0.036	0.014	0.017	0.014	0.010	0.015	0.036	0.010	0.022
トリクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	mg／l	0.03以下	0.005	0.006	0.008	0.011	0.009	0.011	0.012	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.012	0.004	0.007
ブロモホルム	mg／l	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛	mg／l	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄	mg／l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg／l	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム	mg／l	200以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン	mg／l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg／l	200以下	11.0	12.9	10.7	10.1	8.6	9.5	10.6	8.4	10.1	10.0	10.0	9.4	12.9	8.4	10.1
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	300以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	mg／l	500以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	mg／l	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	mg／l	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（TOC）	mg／l	3以下	0.7	0.8	0.7	0.8	0.6	0.6	0.7	0.4	0.8	0.6	0.5	0.6	0.8	0.4	0.7
PH		5.8～8.6	6.8	6.9	6.8	6.7	6.7	6.7	6.9	6.7	6.6	6.7	6.7	6.6	6.9	6.6	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ウラン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ニッケル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1，2-ジクロロエタン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	mg／l	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フタル酸ジエチルヘキシル	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	mg／l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	mg／l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	mg／l	1以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	10～100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン	mg／l	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg／l	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1，1，1-トリクロロエタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メチル-T-ブチルエーテル（MTBE）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物質（KMNO4）	mg／l	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（TON）	mg／l	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	mg／l	30～200	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
PH		7.5程度	6.8	6.9	6.8	6.7	6.7	6.7	6.9	6.7	6.6	6.7	6.7	6.6	6.9	6.6	6.7
ランゲリア指数	mg／l	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ml	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1，1-ジクロロエチレン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	mg／l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μS／cm	－	113.0	126.3	104.7	91.7	84.2	92.9	108.5	86.2	85.8	96.9	102.3	96.4	126.3	84.2	99.1
管理目標設定項目 農薬																	
1，3-ジクロロプロペン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2，2-DPA（ダラポン）	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2，4-D（2，4-PA）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
EPN	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
MCPA	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アシュラム	mg／l	0.9以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アセフェート	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アトラジン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アニロホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アミトラズ	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アラクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソキサチオン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソフェンホス	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソプロカルブ（MIPC）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソプロチオラン（IPT）	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イプロベンホス（IBP）	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イミノクタジン	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
インダノファン	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
エスプロカルブ	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

鵜巣町　末端

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/4	2019/5/16	2019/6/6	2019/7/4	2019/8/1	2019/9/5	2019/10/3	2019/11/5	2019/12/5	2020/1/14	2020/2/12	2020/3/5	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		8.6	18.0	22.8	23.1	26.8	24.0	24.0	13.3	8.2	4.2	14.2	6.4	26.8	4.2	16.1
水温	℃		13.5	20.4	23.0	24.1	27.6	28.1	26.8	20.1	14.9	11.4	10.1	12.2	28.1	10.1	19.4
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロピル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペンフルラリン（ペスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メプニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

明神橋公園

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/4	2019/5/16	2019/6/6	2019/7/4	2019/8/1	2019/9/5	2019/10/3	2019/11/5	2019/12/5	2020/1/14	2020/2/12	2020/3/5	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		12.1	23.7	28.9	25.2	34.8	26.9	24.8	15.6	9.2	9.3	8.4	8.9	34.8	8.4	19.0
水温	℃		14.5	21.2	24.3	25.1	28.1	29.2	27.5	20.3	14.1	11.1	10.0	13.0	29.2	10.0	19.9
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.71	0.70	0.73	0.69	0.66	0.60	0.54	0.73	0.70	0.75	0.71	0.64	0.75	0.54	0.68
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	0.005	0.012	0.013	0.014	0.014	0.014	0.014	0.005	0.007	0.004	0.003	0.006	0.014	0.003	0.009
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.001	<0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	<0.001	0.002
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.010	0.016	0.022	0.023	0.023	0.026	0.027	0.009	0.012	0.008	0.007	0.011	0.027	0.007	0.016
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.004	0.004	0.007	0.007	0.007	0.009	0.009	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.009	0.003	0.005
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	10.2	11.0	10.2	8.7	8.6	9.5	10.1	7.8	8.7	9.2	9.1	9.3	11.0	7.8	9.4
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.6	1.0	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.6
ＰＨ		5.8～8.6	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.8	6.6	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.2	0.5	0.5	0.4	0.5	0.2	0.4
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.8	6.6	6.7
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μS／ｃｍ	－	107.7	102.8	103.6	89.1	83.3	93.3	105.2	82.8	84.7	94.0	93.9	95.7	107.7	82.8	94.7
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

明神橋公園

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/4	2019/5/16	2019/6/6	2019/7/4	2019/8/1	2019/9/5	2019/10/3	2019/11/5	2019/12/5	2020/1/14	2020/2/12	2020/3/5	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		12.1	23.7	28.9	25.2	34.8	26.9	24.8	15.6	9.2	9.3	8.4	8.9	34.8	8.4	19.0
水温	℃		14.5	21.2	24.3	25.1	28.1	29.2	27.5	20.3	14.1	11.1	10.0	13.0	29.2	10.0	19.9
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロピル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メプニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

水道水 年報

採水年月日			2019/4/1	2019/5/7	2019/6/3	2019/7/1	2019/8/5	2019/9/2	2019/10/7	2019/11/11	2019/12/2	2020/1/6	2020/2/4	2020/3/2	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り			
気温	℃		8.9	15.3	24.5	24.0	34.0	28.9	21.5	14.8	12.1	5.3	7.3	13.9	34.0	5.3	17.5
水温	℃		12.3	20.0	20.9	23.0	26.6	23.8	23.1	15.2	12.2	8.9	8.8	10.3	26.6	8.8	17.1
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	4	34	9	47	4	16	13	4	10	10	1	6	47	1	13
大腸菌		検出されないこと	（－）	（－）	（－）	（＋）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.70	0.66	0.62	0.70	0.43	0.41	0.44	0.50	0.51	0.51	0.50	0.54	0.70	0.41	0.54
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	<0.08	－	<0.08	－	<0.08	－	<0.08	－	<0.08	－	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	<0.004	－	<0.004	－	<0.004	－	<0.004	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	0.01	0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.19	0.59	0.31	1.05	0.96	0.59	0.39	0.09	0.91	0.71	0.15	1.19	1.19	0.09	0.59
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	6.3	－	4.3	－	4.1	－	5.4	－	5.6	－	5.9	6.3	4.1	5.3
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	0.012	0.026	0.017	0.055	0.063	0.034	0.019	0.008	0.043	0.032	0.008	0.028	0.063	0.008	0.029
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	5.8	5.0	4.6	2.8	3.1	2.8	4.0	3.9	4.5	4.3	4.8	4.6	5.8	2.8	4.2
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	24.2	－	20.9	－	18.1	－	20.1	－	21.5	－	21.0	24.2	18.1	21.0
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	60	－	60	－	48	－	59	－	48	－	56	60	48	55
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
２−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.7	0.6	0.8	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	1.0	0.6	0.7
ＰＨ		5.8～8.6	6.7	6.7	6.7	6.4	6.6	6.5	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.6	6.8	6.4	6.7
味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気		異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	－	－	－
色度	度	5以下	4.4	7.2	4.8	14.0	6.6	5.4	2.7	2.3	13.5	2.2	2.7	7.7	14.0	2.2	6.1
濁度	度	2以下	1.8	3.2	1.1	4.0	2.6	1.9	0.5	0.2	6.1	0.5	0.7	4.3	6.1	0.2	2.2
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－	0.005	－	－	0.005	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	<0.0004	－	－	－	<0.0004	－	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	<0.04	－	－	－	<0.04	－	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	<0.008	－	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	24.2	－	20.9	－	18.1	－	20.1	－	21.5	－	21.0	24.2	18.1	21.0
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	0.012	0.026	0.017	0.055	0.063	0.034	0.019	0.008	0.043	0.032	0.008	0.028	0.063	0.008	0.029
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	<0.03	－	－	－	<0.03	－	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−T−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	60	－	60	－	48	－	59	－	48	－	56	60	48	55
濁度	度	1以下	1.8	3.2	1.1	4.0	2.6	1.9	0.5	0.2	6.1	0.5	0.7	4.3	6.1	0.2	2.2
ＰＨ		7.5程度	6.7	6.7	6.7	6.4	6.6	6.5	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.6	6.8	6.4	6.7
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
電気伝導率	μS／ｃｍ	－	89.0	85.7	79.9	68.9	63.6	59.3	72.8	72.4	77.2	76.0	77.5	76.1	89.0	59.3	74.9
管理目標設定項目 農薬																	
１，３−ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２−DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
２，４−D（２，４−PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	－	－	<0.009	－	<0.009	－	<0.009	－	－	－	－	－	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	<0.0008	－	<0.0008	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	<0.0009	－	<0.0009	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003

日名水源　矢作川伏流水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/1	2019/5/7	2019/6/3	2019/7/1	2019/8/5	2019/9/2	2019/10/7	2019/11/11	2019/12/2	2020/1/6	2020/2/4	2020/3/2	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り			
気温	℃		8.9	15.3	24.5	24.0	34.0	28.9	21.5	14.8	12.1	5.3	7.3	13.9	34.0	5.3	17.5
水温	℃		12.3	20.0	20.9	23.0	26.6	23.8	23.1	15.2	12.2	8.9	8.8	10.3	26.6	8.8	17.1
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	<0.0008	－	<0.0008	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリザストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	<0.000006	－	<0.000006	－	<0.000006	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	<0.00008	－	<0.00008	－	<0.00008	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	<0.00001	－	<0.00001	－	<0.00001	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	<0.00008	－	<0.00008	－	<0.00008	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	<0.00004	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	<0.00009	－	<0.00009	－	<0.00009	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	<0.00006	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	<0.008	－	<0.008	－	<0.008	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	<0.0008	－	<0.0008	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	<0.00002	－	<0.00002	－	<0.00002	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモルフ	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	<0.00006	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	<0.0006	－	<0.0006	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	<0.00004	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	<0.000005	－	<0.000005	－	<0.000005	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	<0.00006	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	<0.00007	－	<0.00007	－	<0.00007	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	<0.0009	－	<0.0009	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	<0.0009	－	<0.0009	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	<0.0004	－	<0.0004	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	<0.0007	－	<0.0007	－	<0.0007	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	<0.007	－	<0.007	－	<0.007	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	<0.00004	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	<0.0004	－	<0.0004	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプニル	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

岩津水源　巴川表流水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/1	2019/5/7	2019/6/3	2019/7/1	2019/8/5	2019/9/2	2019/10/7	2019/11/11	2019/12/2	2020/1/6	2020/2/4	2020/3/2	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り			
気温	℃		9.0	14.1	23.2	24.0	34.1	30.9	20.0	13.2	11.3	2.1	6.6	13.0	34.1	2.1	16.8
水温	℃		9.8	16.4	19.5	21.1	24.7	23.3	21.0	12.0	9.3	5.3	5.5	9.4	24.7	5.3	14.8
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	1100	11000	920	6700	1800	1900	2000	1600	1400	940	62	1200	11000	62	2600
大腸菌		検出されないこと	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	0.006	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.005	<0.004	<0.004	0.006	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.41	0.38	0.36	0.40	0.30	0.31	0.31	0.37	0.37	0.33	0.36	0.33	0.41	0.30	0.35
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	<0.08	－	<0.08	－	<0.08	－	<0.08	－	<0.08	－	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	<0.004	－	<0.004	－	<0.004	－	<0.004	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	0.38	－	0.86	－	0.09	－	0.06	－	0.04	－	0.08	0.86	0.04	0.25
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.11	0.43	0.12	0.85	0.08	0.14	0.17	0.10	0.12	0.08	0.10	0.14	0.85	0.08	0.20
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	4.8	－	3.3	－	4.3	－	4.7	－	4.9	－	5.1	5.1	3.3	4.5
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	0.025	0.038	0.020	0.055	0.010	0.015	0.029	0.012	0.013	0.011	0.013	0.019	0.055	0.010	0.022
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	3.8	3.9	3.7	2.2	3.1	3.2	3.4	3.4	3.6	3.7	3.7	3.6	3.9	2.2	3.4
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	20.1	－	14.6	－	16.5	－	16.5	－	18.1	－	18.1	20.1	14.6	17.3
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	55	－	74	－	52	－	49	－	43	－	49	74	43	54
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	0.004	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	0.002	0.004	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	1.3	1.8	1.4	3.5	1.3	1.2	1.2	0.9	0.9	0.8	0.8	1.1	3.5	0.8	1.4
ＰＨ		5.8～8.6	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	6.9	7.0
味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気		異常でないこと	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	－	－	－
色度	度	5以下	3.8	6.8	5.4	19.6	5.9	5.9	6.0	4.1	4.2	3.2	3.3	4.0	19.6	3.2	6.0
濁度	度	2以下	2.5	13.2	1.8	24.8	1.7	2.2	2.2	1.2	1.1	0.7	1.0	1.9	24.8	0.7	4.5
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	<0.0004	－	－	－	<0.0004	－	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	<0.04	－	－	－	<0.04	－	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	<0.008	－	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	20.1	－	14.6	－	16.5	－	16.5	－	18.1	－	18.1	20.1	14.6	17.3
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	0.025	0.038	0.020	0.055	0.010	0.015	0.029	0.012	0.013	0.011	0.013	0.019	0.055	0.010	0.022
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	<0.03	－	－	－	<0.03	－	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮＯ４）	ｍｇ／ｌ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	55	－	74	－	52	－	49	－	43	－	49	74	43	54
濁度	度	1以下	2.5	13.2	1.8	24.8	1.7	2.2	2.2	1.2	1.1	0.7	1.0	1.9	24.8	0.7	4.5
ＰＨ		7.5程度	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	6.9	7.0
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	0.38	－	0.86	－	0.09	－	0.06	－	0.04	－	0.08	0.86	0.04	0.25
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.02	0.01	0.02	<0.01	<0.01
電気伝導率	μS／ｃｍ	－	66.0	68.1	68.0	49.5	57.4	55.8	61.9	60.5	64.6	64.6	65.0	62.9	68.1	49.5	62.0
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	－	－	<0.009	－	<0.009	－	<0.009	－	－	－	－	－	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	<0.0008	－	<0.0008	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	<0.0009	－	<0.0009	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003

岩津水源　巴川表流水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/1	2019/5/7	2019/6/3	2019/7/1	2019/8/5	2019/9/2	2019/10/7	2019/11/11	2019/12/2	2020/1/6	2020/2/4	2020/3/2	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り			
気温	℃		9.0	14.1	23.2	24.0	34.1	30.9	20.0	13.2	11.3	2.1	6.6	13.0	34.1	2.1	16.8
水温	℃		9.8	16.4	19.5	21.1	24.7	23.3	21.0	12.0	9.3	5.3	5.5	9.4	24.7	5.3	14.8
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	<0.0008	－	<0.0008	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	<0.000006	－	<0.000006	－	<0.000006	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	<0.00008	－	<0.00008	－	<0.00008	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	<0.00001	－	<0.00001	－	<0.00001	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	<0.00008	－	<0.00008	－	<0.00008	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	<0.00004	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	<0.00009	－	<0.00009	－	<0.00009	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
ジハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	<0.00006	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	<0.008	－	<0.008	－	<0.008	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	<0.0008	－	<0.0008	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	0.00003	－	<0.00002	－	<0.00002	－	－	－	－	－	0.00003	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモルフ	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	<0.00006	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	<0.0006	－	<0.0006	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	<0.00004	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	<0.000005	－	<0.000005	－	<0.000005	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	<0.00006	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	<0.00007	－	<0.00007	－	<0.00007	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	<0.0009	－	<0.0009	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	<0.0009	－	<0.0009	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	<0.0004	－	<0.0004	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	<0.0007	－	<0.0007	－	<0.0007	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	<0.007	－	<0.007	－	<0.007	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	<0.00004	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	<0.0004	－	<0.0004	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

細川水源　地下水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/1	2019/5/7	2019/6/3	2019/7/1	2019/8/5	2019/9/2	2019/10/7	2019/11/11	2019/12/2	2020/1/6	2020/2/4	2020/3/2	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り			
気温	℃		9.1	13.5	24.3	24.3	31.2	29.0	20.1	13.9	11.2	2.0	6.1	13.4	31.2	2.0	16.5
水温	℃		18.0	17.6	18.1	17.6	17.2	18.0	16.6	16.4	17.1	15.6	16.0	16.7	18.1	15.6	17.1
基準項目																	
一般細菌	個／ml	100以下	6	1	2	42	10	0	1	12	1	4	1	5	42	0	7
大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−	−
カドミウム	mg／l	0.003以下	−	<0.0003	−	<0.0003	−	<0.0003	−	<0.0003	−	<0.0003	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	mg／l	0.0005以下	−	<0.00005	−	<0.00005	−	<0.00005	−	<0.00005	−	<0.00005	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	mg／l	0.05以下	−	<0.005	−	<0.005	−	<0.005	−	<0.005	−	<0.005	−	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	mg／l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	10以下	2.12	1.71	1.35	1.12	1.34	1.21	1.23	1.94	2.60	1.66	1.47	1.41	2.60	1.12	1.60
ふっ素	mg／l	0.8以下	−	<0.08	−	<0.08	−	<0.08	−	<0.08	−	<0.08	−	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	mg／l	1以下	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg／l	0.002以下	−	<0.0002	−	<0.0002	−	<0.0002	−	<0.0002	−	<0.0002	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	mg／l	0.05以下	−	<0.005	−	<0.005	−	<0.005	−	<0.005	−	<0.005	−	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	mg／l	0.04以下	−	<0.004	−	<0.004	−	<0.004	−	<0.004	−	<0.004	−	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg／l	0.02以下	−	<0.002	−	<0.002	−	<0.002	−	<0.002	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg／l	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
クロロ酢酸	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
クロロホルム	mg／l	0.06以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジブロモクロロメタン	mg／l	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭素酸	mg／l	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
総トリハロメタン	mg／l	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
トリクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ブロモジクロロメタン	mg／l	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ブロモホルム	mg／l	0.09以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ホルムアルデヒド	mg／l	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
亜鉛	mg／l	1以下	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.2以下	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	mg／l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg／l	1以下	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	mg／l	200以下	−	7.6	−	6.4	−	7.2	−	8.0	−	7.3	−	7.2	8.0	6.4	7.3
マンガン	mg／l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg／l	200以下	6.8	7.1	7.6	6.3	8.1	8.1	7.1	8.3	11.1	8.8	8.0	7.3	11.1	6.3	7.9
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	300以下	−	36.4	−	25.8	−	37.9	−	37.5	−	36.9	−	31.9	37.9	25.8	34.4
蒸発残留物	mg／l	500以下	−	82	−	74	−	92	−	89	−	86	−	76	92	74	83
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.2以下	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg／l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
２−メチルイソボルネオール	mg／l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg／l	0.02以下	−	<0.002	−	<0.002	−	0.004	−	<0.002	−	<0.002	−	<0.002	0.004	<0.002	<0.002
フェノール類	mg／l	0.005以下	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	mg／l	3以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	0.5	<0.1	0.2
ＰＨ		5.8～8.6	6.0	6.0	6.0	6.1	6.0	6.0	5.9	6.1	6.0	6.1	6.2	6.1	6.2	5.9	6.0
味		異常でないこと	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭気		異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	−	−	−
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	mg／l	0.02以下	−	<0.002	−	−	−	<0.002	−	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	mg／l	0.002以下	−	<0.0002	−	−	−	<0.0002	−	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	mg／l	0.02以下	−	<0.002	−	−	−	<0.002	−	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	mg／l	0.004以下	−	<0.0004	−	−	−	<0.0004	−	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg／l	0.4以下	−	<0.04	−	−	−	<0.04	−	−	−	<0.04	−	−	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	mg／l	0.08以下	−	<0.008	−	−	−	<0.008	−	−	−	<0.008	−	−	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg／l	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
二酸化塩素	mg／l	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロアセトニトリル	mg／l	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
抱水クロラール	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
残留塩素	mg／l	1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	10～100	−	36.4	−	25.8	−	37.9	−	37.5	−	36.9	−	31.9	37.9	25.8	34.4
マンガン	mg／l	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg／l	20以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
１，１，１−トリクロロエタン	mg／l	0.3以下	−	<0.03	−	−	−	<0.03	−	−	−	<0.03	−	−	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−T−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	mg／l	0.02以下	−	<0.002	−	−	−	<0.002	−	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	mg／l	10以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭気強度（ＴＯＮ）	mg／l	3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
蒸発残留物	mg／l	30～200	−	82	−	74	−	92	−	89	−	86	−	76	92	74	83
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.0	6.0	6.0	6.1	6.0	6.0	5.9	6.1	6.0	6.1	6.2	6.1	6.2	5.9	6.0
ランゲリア指数	mg／l	−1程度以上とし極力0に近づける	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
従属栄養細菌	個／ml	2000以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
１，１−ジクロロエチレン	mg／l	0.1以下	−	<0.01	−	−	−	<0.01	−	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.1以下	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	mg／l	−	0.11	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.11	<0.01	<0.01
電気伝導率	μS／cm	−	127.3	120.9	117.5	94.1	123.7	119.4	111.9	125.1	164.2	122.1	111.9	106.6	164.2	94.1	120.4
管理目標設定項目 農薬																	
１，３−ジクロロプロペン	mg／l	0.05以下	−	<0.0005	−	−	−	<0.0005	−	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２−DPA（ダラポン）	mg／l	0.08以下	−	−	<0.001	−	<0.001	−	<0.001	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
２，４−D（２，４−PA）	mg／l	0.02以下	−	−	<0.0002	−	<0.0002	−	<0.0002	−	−	−	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	mg／l	0.004以下	−	−	<0.00005	−	<0.00005	−	<0.00005	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	mg／l	0.005以下	−	−	<0.0003	−	<0.0003	−	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	mg／l	0.9以下	−	−	<0.009	−	<0.009	−	<0.009	−	−	−	−	−	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg／l	0.006以下	−	−	<0.0008	−	<0.0008	−	<0.0008	−	−	−	−	−	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	mg／l	0.01以下	−	−	<0.0001	−	<0.0001	−	<0.0001	−	−	−	−	−	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg／l	0.003以下	−	−	<0.00005	−	<0.00005	−	<0.00005	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	mg／l	0.006以下	−	−	<0.0003	−	<0.0003	−	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	mg／l	0.03以下	−	−	<0.0003	−	<0.0003	−	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg／l	0.005以下	−	−	<0.00005	−	<0.00005	−	<0.00005	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg／l	0.001以下	−	−	<0.00003	−	<0.00003	−	<0.00003	−	−	−	−	−	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	mg／l	0.01以下	−	−	<0.0001	−	<0.0001	−	<0.0001	−	−	−	−	−	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	mg／l	0.3以下	−	−	<0.003	−	<0.003	−	<0.003	−	−	−	−	−	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	mg／l	0.09以下	−	−	<0.0009	−	<0.0009	−	<0.0009	−	−	−	−	−	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	mg／l	0.006以下	−	−	<0.00005	−	<0.00005	−	<0.00005	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	mg／l	0.009以下	−	−	<0.0003	−	<0.0003	−	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	mg／l	0.03以下	−	−	<0.0003	−	<0.0003	−	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003

細川水源　地下水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/1	2019/5/7	2019/6/3	2019/7/1	2019/8/5	2019/9/2	2019/10/7	2019/11/11	2019/12/2	2020/1/6	2020/2/4	2020/3/2	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り			
気温	℃		9.1	13.5	24.3	24.3	31.2	29.0	20.1	13.9	11.2	2.0	6.1	13.4	31.2	2.0	16.5
水温	℃		18.0	17.6	18.1	17.6	17.2	18.0	16.6	16.4	17.1	15.6	16.0	16.7	18.1	15.6	17.1
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	<0.0008	－	<0.0008	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	<0.000006	－	<0.000006	－	<0.000006	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	<0.00008	－	<0.00008	－	<0.00008	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	<0.00001	－	<0.00001	－	<0.00001	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	<0.00008	－	<0.00008	－	<0.00008	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	<0.00004	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	<0.00009	－	<0.00009	－	<0.00009	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
ジハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	<0.00006	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	<0.008	－	<0.008	－	<0.008	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	<0.0008	－	<0.0008	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	<0.00002	－	<0.00002	－	<0.00002	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモルフ	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	<0.00006	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	<0.0006	－	<0.0006	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	<0.00004	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	<0.000005	－	<0.000005	－	<0.000005	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	<0.00006	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	<0.00007	－	<0.00007	－	<0.00007	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	<0.0009	－	<0.0009	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	<0.0009	－	<0.0009	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	<0.0004	－	<0.0004	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	<0.0007	－	<0.0007	－	<0.0007	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	<0.007	－	<0.007	－	<0.007	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	<0.00004	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	<0.0004	－	<0.0004	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

仁木浄水場　浄水池

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/1	2019/5/7	2019/6/3	2019/7/1	2019/8/5	2019/9/2	2019/10/7	2019/11/11	2019/12/2	2020/1/6	2020/2/4	2020/3/2	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り			
気温	℃		8.8	14.8	22.1	24.0	34.0	30.7	20.0	21.1	12.0	1.3	5.4	11.8	34.0	1.3	17.2
水温	℃		12.0	18.7	20.7	23.3	26.1	23.9	22.1	14.1	10.3	8.4	8.0	10.3	26.1	8.0	16.5
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0	1
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.63	0.46	0.46	0.50	0.39	0.43	0.45	0.39	0.37	0.51	0.50	0.48	0.63	0.37	0.46
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	<0.08	－	<0.08	－	<0.08	－	<0.08	－	<0.08	－	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	<0.004	－	<0.004	－	<0.004	－	<0.004	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	<0.06	－	<0.06	－	0.09	－	0.06	－	<0.06	－	<0.06	0.09	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	0.006	－	0.012	－	0.007	－	0.004	－	0.002	－	0.003	0.012	0.002	0.006
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	0.009	－	0.015	－	0.01	－	0.006	－	0.003	－	0.005	0.015	0.003	0.008
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.003	－	0.003	－	0.003	－	0.002	－	0.001	－	0.002	0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	<0.008	－	<0.008	－	<0.008	－	<0.008	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	6.3	－	7.2	－	6.7	－	6.2	－	7.3	－	7.0	7.3	6.2	6.8
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	6.9	7.1	7.1	8.9	6.2	6.8	6.6	5.8	5.9	6.7	7.0	6.9	8.9	5.8	6.8
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	20.6	－	20.2	－	20.2	－	16.9	－	20.5	－	19.9	20.6	16.9	19.7
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	50	－	62	－	63	－	55	－	53	－	56	63	50	57
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	0.000001	0.000002
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	<0.002	－	0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.8	0.4	0.6
ＰＨ		5.8～8.6	6.6	6.6	6.8	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.6	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	<0.0004	－	－	－	<0.0004	－	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	<0.04	－	－	－	<0.04	－	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	0.002	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	0.003	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.7	0.8	0.5	0.7
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	20.6	－	20.2	－	20.2	－	16.9	－	20.5	－	19.9	20.6	16.9	19.7
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	3.5	－	－	－	4.4	－	－	－	4.4	－	－	4.4	3.5	4.1
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	<0.03	－	－	－	<0.03	－	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	50	－	62	－	63	－	55	－	53	－	56	63	50	57
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.6	6.6	6.8	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.6	6.7
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	－	-2.8	－	－	－	-2.7	－	－	－	-2.8	－	－	-2.7	-2.8	-2.8
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	0	0	0
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μS／ｃｍ	－	86.0	79.2	82.0	84.9	74.8	76.8	80.5	69.7	69.5	82.9	79.9	79.0	86.0	69.5	78.8
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	－	－	<0.009	－	<0.009	－	<0.009	－	－	－	－	－	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	<0.0008	－	<0.0008	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	<0.0009	－	<0.0009	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003

仁木浄水場　浄水池

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/1	2019/5/7	2019/6/3	2019/7/1	2019/8/5	2019/9/2	2019/10/7	2019/11/11	2019/12/2	2020/1/6	2020/2/4	2020/3/2	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り			
気温	℃		8.8	14.8	22.1	24.0	34.0	30.7	20.0	21.1	12.0	1.3	5.4	11.8	34.0	1.3	17.2
水温	℃		12.0	18.7	20.7	23.3	26.1	23.9	22.1	14.1	10.3	8.4	8.0	10.3	26.1	8.0	16.5
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	<0.0008	－	<0.0008	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリザストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	<0.000006	－	<0.000006	－	<0.000006	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	<0.00008	－	<0.00008	－	<0.00008	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	<0.00001	－	<0.00001	－	<0.00001	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	<0.00008	－	<0.00008	－	<0.00008	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	<0.00004	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	0.00008	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	0.00008	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	<0.00009	－	<0.00009	－	<0.00009	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
ジハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	<0.00006	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	<0.008	－	<0.008	－	<0.008	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	<0.0008	－	<0.0008	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	<0.00002	－	<0.00002	－	<0.00002	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモルフ	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	<0.00006	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	<0.0006	－	<0.0006	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	<0.00004	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	<0.000005	－	<0.000005	－	<0.000005	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	<0.00006	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	<0.00007	－	<0.00007	－	<0.00007	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	<0.0009	－	<0.0009	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	<0.0009	－	<0.0009	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	<0.0004	－	<0.0004	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	<0.0001	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	<0.0007	－	<0.0007	－	<0.0007	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	<0.00003	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	<0.007	－	<0.007	－	<0.007	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	<0.0005	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	<0.00004	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	<0.0004	－	<0.0004	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

水道水 年報

採水年月日			2019/4/2	2019/5/9	2019/6/4	2019/7/16	2019/8/19	2019/9/3	2019/10/8	2019/11/12	2019/12/3	2020/1/9	2020/2/3	2020/3/3	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		9.0	18.8	26.3	23.3	33.0	29.5	25.7	18.1	10.5	11.6	9.1	9.6	33.0	9.0	18.7
水温	℃		12.6	19.0	22.2	23.1	28.3	26.3	24.1	16.0	12.4	10.0	9.4	11.1	28.3	9.4	17.9
基準項目																	
一般細菌	個／ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−	−
カドミウム	mg／l	0.003以下	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	mg／l	0.0005以下	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	mg／l	0.05以下	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	mg／l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	10以下	0.61	0.59	0.62	0.39	0.58	0.40	0.45	0.40	0.39	0.54	0.50	0.49	0.62	0.39	0.50
ふっ素	mg／l	0.8以下	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	mg／l	1以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg／l	0.002以下	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1，4−ジオキサン	mg／l	0.05以下	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	<0.005	<0.005	<0.005
1，2−ジクロロエチレン	mg／l	0.04以下	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg／l	0.02以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg／l	0.6以下	−	<0.06	−	−	<0.06	−	−	0.07	−	−	<0.06	−	0.07	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg／l	0.02以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg／l	0.06以下	−	0.012	−	−	0.015	−	−	0.006	−	−	0.004	−	0.015	0.004	0.009
ジクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	−	0.004	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	0.004	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg／l	0.1以下	−	0.001	−	−	0.001	−	−	0.001	−	−	<0.001	−	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg／l	0.1以下	−	0.018	−	−	0.022	−	−	0.011	−	−	0.006	−	0.022	0.006	0.014
トリクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	−	0.005	−	−	0.004	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	0.005	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg／l	0.03以下	−	0.005	−	−	0.006	−	−	0.004	−	−	0.002	−	0.006	0.002	0.004
ブロモホルム	mg／l	0.09以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	mg／l	0.08以下	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	mg／l	1以下	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.2以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	mg／l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg／l	1以下	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	mg／l	200以下	−	7.7	−	−	6.5	−	−	5.9	−	−	7.7	−	7.7	5.9	7.0
マンガン	mg／l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg／l	200以下	6.7	9.3	8.3	6.4	7.2	6.9	6.9	5.9	6.2	7.1	7.0	7.0	9.3	5.9	7.1
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	300以下	−	23.2	−	−	15.7	−	−	17.5	−	−	21.1	−	23.2	15.7	19.4
蒸発残留物	mg／l	500以下	−	58	−	−	51	−	−	39	−	−	61	−	61	39	52
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.2以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg／l	0.00001以下	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール	mg／l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg／l	0.02以下	−	0.003	−	−	0.003	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	0.003	<0.002	<0.002
フェノール類	mg／l	0.005以下	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（TOC）	mg／l	3以下	0.4	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6
PH		5.8〜8.6	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	6.7	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	mg／l	0.002以下	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	<0.0002	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
1，2−ジクロロエタン	mg／l	0.004以下	−	−	−	−	<0.0004	−	−	−	−	−	<0.0004	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg／l	0.4以下	−	−	−	−	<0.04	−	−	−	−	−	<0.04	−	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	mg／l	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
亜塩素酸	mg／l	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
二酸化塩素	mg／l	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロアセトニトリル	mg／l	0.01以下	−	−	−	−	0.002	−	−	−	−	−	<0.001	−	0.002	<0.001	0.001
抱水クロラール	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	0.003	−	−	−	−	−	<0.002	−	0.003	<0.002	<0.002
残留塩素	mg／l	1以下	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	10〜100	−	23.2	−	−	15.7	−	−	17.5	−	−	21.1	−	23.2	15.7	19.4
マンガン	mg／l	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg／l	20以下	−	−	−	−	2.6	−	−	−	−	−	2.6	−	2.6	2.6	2.6
1，1，1−トリクロロエタン	mg／l	0.3以下	−	−	−	−	<0.03	−	−	−	−	−	<0.03	−	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−T−ブチルエーテル（MTBE）	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（KMNO4）	mg／l	10以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭気強度（TON）	mg／l	3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
蒸発残留物	mg／l	30〜200	−	58	−	−	51	−	−	39	−	−	61	−	61	39	52
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
PH		7.5程度	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	6.7	6.7
ランゲリア指数	mg／l	−1程度以上とし極力0に近づける	−	−	−	−	−2.3	−	−	−	−	−	−2.8	−	−2.3	−2.8	−2.6
従属栄養細菌	個／ml	2000以下	−	−	−	−	0	−	−	−	−	−	0	−	0	0	0
1，1−ジクロロエチレン	mg／l	0.1以下	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	−	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.1以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	mg／l	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
電気伝導率	μS／cm	−	85.7	93.5	89.0	78.3	71.8	74.8	80.2	69.5	70.9	88.2	84.1	80.8	93.5	69.5	80.6
管理目標設定項目 農薬																	
1，3−ジクロロプロペン	mg／l	0.05以下	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2，2−DPA（ダラポン）	mg／l	0.08以下	−	−	<0.001	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
2，4−D（2，4−PA）	mg／l	0.02以下	−	−	<0.0002	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg／l	0.004以下	−	−	<0.00005	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	mg／l	0.005以下	−	−	<0.0003	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	mg／l	0.9以下	−	−	<0.009	−	−	−	<0.009	−	−	−	−	−	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg／l	0.006以下	−	−	<0.0008	−	−	−	<0.0008	−	−	−	−	−	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	mg／l	0.01以下	−	−	<0.0001	−	−	−	<0.0001	−	−	−	−	−	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg／l	0.003以下	−	−	<0.00005	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	mg／l	0.006以下	−	−	<0.0003	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	mg／l	0.03以下	−	−	<0.0003	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg／l	0.005以下	−	−	<0.00005	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg／l	0.001以下	−	−	<0.00003	−	−	−	<0.00003	−	−	−	−	−	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（MIPC）	mg／l	0.01以下	−	−	<0.0001	−	−	−	<0.0001	−	−	−	−	−	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（IPT）	mg／l	0.3以下	−	−	<0.003	−	−	−	<0.003	−	−	−	−	−	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（IBP）	mg／l	0.09以下	−	−	<0.0009	−	−	−	<0.0009	−	−	−	−	−	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	mg／l	0.006以下	−	−	<0.00005	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	mg／l	0.009以下	−	−	<0.0003	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	mg／l	0.03以下	−	−	<0.0003	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003

村木町　御旗公園

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/2	2019/5/9	2019/6/4	2019/7/16	2019/8/19	2019/9/3	2019/10/8	2019/11/12	2019/12/3	2020/1/9	2020/2/3	2020/3/3	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温		℃	9.0	18.8	26.3	23.3	33.0	29.5	25.7	18.1	10.5	11.6	9.1	9.6	33.0	9.0	18.7
水温		℃	12.6	19.0	22.2	23.1	28.3	26.3	24.1	16.0	12.4	10.0	9.4	11.1	28.3	9.4	17.9
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	<0.0008	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	<0.000006	－	－	－	<0.000006	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	<0.00008	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	<0.00001	－	－	－	<0.00001	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	<0.00008	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	<0.00009	－	－	－	<0.00009	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	<0.0008	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	<0.00002	－	－	－	<0.00002	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモビル	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	<0.0006	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	<0.000005	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	<0.00007	－	－	－	<0.00007	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	<0.0009	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	<0.0009	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	<0.0004	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	<0.0007	－	－	－	<0.0007	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	<0.007	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	<0.0004	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

大樹寺三丁目　三百田公園

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/2	2019/5/9	2019/6/4	2019/7/16	2019/8/19	2019/9/3	2019/10/8	2019/11/12	2019/12/3	2020/1/9	2020/2/3	2020/3/3	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		10.5	19.4	25.8	23.9	32.0	30.9	24.2	18.2	11.7	12.0	11.1	11.8	32.0	10.5	19.3
水温	℃		12.3	18.8	22.3	23.5	28.7	27.3	24.8	16.7	13.2	10.1	9.2	11.3	28.7	9.2	18.2
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
大腸菌		検出されないこと	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.57	0.52	0.48	0.37	0.54	0.39	0.46	0.42	0.43	0.55	0.49	0.48	0.57	0.37	0.48
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	0.07	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	0.009	－	－	0.012	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.012	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	0.013	－	－	0.017	－	－	0.007	－	－	0.005	－	0.017	0.005	0.011
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.004	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.005	0.002	0.004
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	6.9	－	－	6.4	－	－	6.0	－	－	7.4	－	7.4	6.0	6.7
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	6.6	7.7	7.1	6.3	7.2	6.9	6.7	6.7	7.5	8.7	6.9	6.8	8.7	6.3	7.1
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	21.7	－	－	15.0	－	－	18.3	－	－	21.0	－	21.7	15.0	19.0
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	55	－	－	46	－	－	39	－	－	59	－	59	39	50
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001	0.000002
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.003	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6
ＰＨ		5.8～8.6	6.7	6.7	6.9	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.9	6.7	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	<0.04	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	<0.002	－	0.003	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	21.7	－	－	15.0	－	－	18.3	－	－	21.0	－	21.7	15.0	19.0
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	1.8	－	－	－	－	－	2.6	－	2.6	1.8	2.2
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮＯ４）	ｍｇ／ｌ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	55	－	－	46	－	－	39	－	－	59	－	59	39	50
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.7	6.7	6.9	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.9	6.7	6.7
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	-2.3	－	－	－	－	－	-2.8	－	-2.3	-2.8	-2.6
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	0	－	－	－	－	－	0	－	0	0	0
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μS／ｃｍ	－	83.0	84.9	83.8	75.9	70.3	73.4	80.6	72.5	77.1	92.8	82.6	78.6	92.8	70.3	79.6
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	－	－	<0.009	－	－	－	<0.009	－	－	－	－	－	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	<0.0008	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	－	－	<0.00003	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	<0.003	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	<0.0009	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003

大樹寺三丁目　三百田公園

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/2	2019/5/9	2019/6/4	2019/7/16	2019/8/19	2019/9/3	2019/10/8	2019/11/12	2019/12/3	2020/1/9	2020/2/3	2020/3/3	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温		℃	10.5	19.4	25.8	23.9	32.0	30.9	24.2	18.2	11.7	12.0	11.1	11.8	32.0	10.5	19.3
水温		℃	12.3	18.8	22.3	23.5	28.7	27.3	24.8	16.7	13.2	10.1	9.2	11.3	28.7	9.2	18.2
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	<0.0008	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	<0.000006	－	－	－	<0.000006	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	<0.00008	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	0.0003	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	0.0003	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	<0.00001	－	－	－	<0.00001	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	<0.00008	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	<0.00009	－	－	－	<0.00009	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	<0.0008	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	<0.00002	－	－	－	<0.00002	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモビル	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	<0.0006	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	<0.000005	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	<0.00007	－	－	－	<0.00007	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	<0.0009	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	<0.0009	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	<0.0004	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	<0.0007	－	－	－	<0.0007	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	<0.007	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	<0.0004	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

康生通西　シビコ西公園

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/4	2019/5/16	2019/6/6	2019/7/4	2019/8/1	2019/9/5	2019/10/3	2019/11/5	2019/12/5	2020/1/14	2020/2/12	2020/3/5	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		10.4	24.2	29.0	25.5	33.0	26.1	27.1	15.0	8.0	8.0	9.5	7.9	33.0	7.9	18.6
水温	℃		12.1	20.0	22.8	23.7	26.5	27.0	25.7	17.9	14.0	9.3	8.0	11.7	27.0	8.0	18.2
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.50	0.63	0.63	0.52	0.48	0.50	0.44	0.58	0.58	0.58	0.62	0.52	0.63	0.44	0.55
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	7.1	9.9	9.0	7.6	7.0	8.2	7.8	6.6	7.8	7.5	8.0	7.6	9.9	6.6	7.8
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.5	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	0.5	0.6
ＰＨ		5.8～8.6	6.9	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.9	6.6	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.9	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.9	6.6	6.7
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μS／ｃｍ	－	84.9	98.0	94.5	78.8	73.8	83.7	88.0	76.2	81.4	89.1	92.4	87.6	98.0	73.8	85.7
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

康生通西　シビコ西公園

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/4	2019/5/16	2019/6/6	2019/7/4	2019/8/1	2019/9/5	2019/10/3	2019/11/5	2019/12/5	2020/1/14	2020/2/12	2020/3/5								最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ										
気温	℃		10.4	24.2	29.0	25.5	33.0	26.1	27.1	15.0	8.0	8.0	9.5	7.9								33.0	7.9	18.6
水温	℃		12.1	20.0	22.8	23.7	26.5	27.0	25.7	17.9	14.0	9.3	8.0	11.7								27.0	8.0	18.2
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロピル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンフルラリン（ペスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－

大井野町　末端

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/18	2019/5/23	2019/6/13	2019/7/11	2019/8/8	2019/9/9	2019/10/10	2019/11/14	2019/12/9	2020/1/16	2020/2/13	2020/3/16	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨			
気温	℃		15.8	20.0	21.0	23.5	29.8	29.6	20.1	14.8	8.1	2.3	12.6	5.0	29.8	2.3	16.9
水温	℃		17.1	21.4	22.2	24.2	29.0	28.7	26.2	20.0	15.9	12.2	12.1	14.1	29.0	12.1	20.3
基準項目																	
一般細菌	個／ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	mg／l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	mg／l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	10以下	0.48	0.54	0.51	0.47	0.46	0.45	0.44	0.51	0.46	0.56	0.53	0.53	0.56	0.44	0.50
ふっ素	mg／l	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	mg／l	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1，4-ジオキサン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1，2-ジクロロエチレン	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	mg／l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	mg／l	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛	mg／l	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄	mg／l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg／l	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム	mg／l	200以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン	mg／l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg／l	200以下	7.7	8.5	8.3	8.1	7.0	8.0	7.6	6.6	7.3	7.9	7.4	8.4	8.5	6.6	7.7
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	300以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	mg／l	500以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	mg／l	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	mg／l	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（TOC）	mg／l	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.6
PH		5.8～8.6	7.0	7.1	7.2	7.1	7.1	7.3	7.3	7.2	7.0	7.1	7.1	6.9	7.3	6.9	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ウラン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ニッケル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1，2-ジクロロエタン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	mg／l	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フタル酸ジエチルヘキシル	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	mg／l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	mg／l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	mg／l	1以下	0.2	0.2	0.1	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.4	0.1	0.2
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	10～100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン	mg／l	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg／l	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1，1，1-トリクロロエタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メチル-T-ブチルエーテル（MTBE）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物質（KMNO4）	mg／l	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（TON）	mg／l	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	mg／l	30～200	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
PH		7.5程度	7.0	7.1	7.2	7.1	7.1	7.3	7.3	7.2	7.0	7.1	7.1	6.9	7.3	6.9	7.1
ランゲリア指数	mg／l	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ml	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1，1-ジクロロエチレン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	mg／l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μS／cm	－	84.0	91.9	88.2	81.5	80.6	84.4	87.0	79.4	79.6	86.7	86.6	83.6	91.9	79.4	84.5
管理目標設定項目 農薬																	
1，3-ジクロロプロペン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2，2-DPA（ダラポン）	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2，4-D（2，4-PA）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
EPN	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
MCPA	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アシュラム	mg／l	0.9以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アセフェート	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アトラジン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アニロホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アミトラズ	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アラクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソキサチオン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソフェンホス	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソプロカルブ（MIPC）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソプロチオラン（IPT）	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イプロベンホス（IBP）	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イミノクタジン	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
インダノファン	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
エスプロカルブ	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

大井野町　末端

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/18	2019/5/23	2019/6/13	2019/7/11	2019/8/8	2019/9/9	2019/10/10	2019/11/14	2019/12/9	2020/1/16	2020/2/13	2020/3/16								最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨										
気温	℃		15.8	20.0	21.0	23.5	29.8	29.6	20.1	14.8	8.1	2.3	12.6	5.0								29.8	2.3	16.9
水温	℃		17.1	21.4	22.2	24.2	29.0	28.7	26.2	20.0	15.9	12.2	12.1	14.1								29.0	12.1	20.3
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロピル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－

駒立町　末端

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/18	2019/5/23	2019/6/13	2019/7/11	2019/8/8	2019/9/9	2019/10/10	2019/11/14	2019/12/9	2020/1/16	2020/2/13	2020/3/16	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り			
気温	℃		19.8	24.0	22.8	23.7	30.8	30.8	24.2	15.3	10.0	3.7	13.6	8.4	30.8	3.7	18.9
水温	℃		15.9	20.2	21.4	23.7	27.3	26.8	25.0	18.2	14.1	11.2	11.0	12.3	27.3	11.0	18.9
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0
大腸菌		検出されないこと	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.47	0.53	0.51	0.47	0.42	0.46	0.43	0.47	0.44	0.53	0.50	0.51	0.53	0.42	0.48
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	7.6	8.3	8.2	7.8	6.6	8.0	7.3	6.2	7.0	7.7	7.1	8.4	8.4	6.2	7.5
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
２−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.6	0.4	0.6
ＰＨ		5.8～8.6	7.0	7.1	7.1	7.0	6.9	7.0	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	6.9	7.2	6.9	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物質（ＫＭＮＯ４）	ｍｇ／ｌ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	7.0	7.1	7.1	7.0	6.9	7.0	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	6.9	7.2	6.9	7.0
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μS／ｃｍ	－	82.1	89.7	86.4	79.1	77.9	81.9	83.0	77.0	77.8	88.4	83.9	80.4	89.7	77.0	82.3
管理目標設定項目 農薬																	
１，３−ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
２，２−DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
２，４−D（２，４−PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

駒立町　末端

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/18	2019/5/23	2019/6/13	2019/7/11	2019/8/8	2019/9/9	2019/10/10	2019/11/14	2019/12/9	2020/1/16	2020/2/13	2020/3/16	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り			
気温	℃		19.8	24.0	22.8	23.7	30.8	30.8	24.2	15.3	10.0	3.7	13.6	8.4	30.8	3.7	18.9
水温	℃		15.9	20.2	21.4	23.7	27.3	26.8	25.0	18.2	14.1	11.2	11.0	12.3	27.3	11.0	18.9
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロピル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メプニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

日影町　末端

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/18	2019/5/23	2019/6/13	2019/7/11	2019/8/8	2019/9/9	2019/10/10	2019/11/14	2019/12/9	2020/1/16	2020/2/13	2020/3/16	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り			
気温	℃		20.7	24.8	24.4	23.5	32.5	33.2	26.2	17.7	12.2	4.8	14.7	6.2	33.2	4.8	20.1
水温	℃		16.3	20.5	22.1	23.9	28.0	28.1	26.0	20.5	16.2	13.2	13.1	13.5	28.1	13.1	20.1
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
大腸菌		検出されないこと	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.46	0.52	0.49	0.46	0.44	0.43	0.41	0.51	0.41	0.53	0.50	0.50	0.53	0.41	0.47
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	0.015	0.020	0.025	0.029	0.029	0.031	0.020	0.011	0.012	0.007	0.007	0.010	0.031	0.007	0.018
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.020	0.027	0.033	0.035	0.037	0.041	0.029	0.018	0.016	0.012	0.012	0.015	0.041	0.012	0.025
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.005	0.006	0.007	0.006	0.007	0.008	0.007	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.008	0.004	0.006
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	7.5	8.4	8.1	8.0	7.0	7.8	7.2	6.4	6.9	7.6	7.2	8.0	8.4	6.4	7.5
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.6
ＰＨ		5.8～8.6	7.1	7.1	7.1	7.1	6.9	7.3	7.3	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0	7.3	6.9	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.1	0.4	0.1	0.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物質（ＫＭＮＯ４）	ｍｇ／ｌ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	7.1	7.1	7.1	7.1	6.9	7.3	7.3	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0	7.3	6.9	7.1
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μS／ｃｍ	－	82.5	90.6	87.8	80.6	79.6	82.3	84.3	79.5	76.7	90.0	86.2	83.9	90.6	76.7	83.7
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

日影町　末端

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/18	2019/5/23	2019/6/13	2019/7/11	2019/8/8	2019/9/9	2019/10/10	2019/11/14	2019/12/9	2020/1/16	2020/2/13	2020/3/16								最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り										
気温	℃		20.7	24.8	24.4	23.5	32.5	33.2	26.2	17.7	12.2	4.8	14.7	6.2								33.2	4.8	20.1
水温	℃		16.3	20.5	22.1	23.9	28.0	28.1	26.0	20.5	16.2	13.2	13.1	13.5								28.1	13.1	20.1
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロピル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンフルラリン（ペスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－

細川町　北斗台１号公園

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/18	2019/5/23	2019/6/13	2019/7/11	2019/8/8	2019/9/9	2019/10/10	2019/11/14	2019/12/9	2020/1/16	2020/2/13	2020/3/16								最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り										
気温	℃		17.9	23.1	24.2	22.1	31.4	29.1	26.2	18.6	10.6	3.7	14.7	8.2								31.4	3.7	19.2
水温	℃		15.6	21.3	22.0	24.8	29.6	27.8	23.7	16.1	11.0	9.0	8.3	11.5								29.6	8.3	18.4
基準項目																								
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)								－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.47	0.59	0.55	0.44	0.38	0.45	0.45	0.50	0.39	0.52	0.50	0.54								0.59	0.38	0.48
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	0.010	0.012	0.015	0.013	0.019	0.015	0.010	0.005	0.005	0.003	0.003	0.005								0.019	0.003	0.010
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001								0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.013	0.016	0.020	0.017	0.027	0.022	0.016	0.009	0.008	0.005	0.006	0.008								0.027	0.005	0.014
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.003	0.004	0.005	0.004	0.007	0.006	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003								0.007	0.002	0.004
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	7.2	8.9	8.5	6.5	6.5	7.1	6.8	7.3	6.1	7.1	6.8	6.8								8.9	6.1	7.1
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5								0.6	0.4	0.5
ＰＨ		5.8～8.6	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7								6.8	6.6	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																								
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5								0.5	0.4	0.5
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
有機物質（ＫＭＮＯ４）	ｍｇ／ｌ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7								6.8	6.6	6.7
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
その他																								
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
電気伝導率	µS／ｃｍ	－	81.6	81.0	85.6	74.9	73.4	80.6	80.7	77.9	73.2	86.0	81.9	79.0								86.0	73.2	79.7
管理目標設定項目 農薬																								
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－

細川町　北斗台１号公園

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/18	2019/5/23	2019/6/13	2019/7/11	2019/8/8	2019/9/9	2019/10/10	2019/11/14	2019/12/9	2020/1/16	2020/2/13	2020/3/16								最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り										
気温	℃		17.9	23.1	24.2	22.1	31.4	29.1	26.2	18.6	10.6	3.7	14.7	8.2								31.4	3.7	19.2
水温	℃		15.6	21.3	22.0	24.8	29.6	27.8	23.7	16.1	11.0	9.0	8.3	11.5								29.6	8.3	18.4
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロピル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メプニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－

大門水郷公園

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/18	2019/5/23	2019/6/13	2019/7/11	2019/8/8	2019/9/9	2019/10/10	2019/11/14	2019/12/9	2020/1/16	2020/2/13	2020/3/16								最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り										
気温	℃		18.4	23.4	24.3	21.8	31.3	34.1	25.0	18.1	10.8	4.1	14.1	7.4								34.1	4.1	19.4
水温	℃		14.3	20.2	21.9	24.3	30.2	28.0	24.5	17.2	12.0	9.5	8.9	11.2								30.2	8.9	18.5
基準項目																								
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0
大腸菌		検出されないこと	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）								－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.44	0.65	0.55	0.42	0.42	0.42	0.45	0.49	0.37	0.51	0.50	0.52								0.65	0.37	0.48
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	6.9	9.0	8.4	6.1	6.8	6.8	6.6	7.0	5.9	7.0	6.8	6.5								9.0	5.9	7.0
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5								0.7	0.4	0.6
ＰＨ		5.8～8.6	6.7	6.6	6.7	6.9	6.5	6.8	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7								6.9	6.5	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																								
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5								0.5	0.4	0.5
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.7	6.6	6.7	6.9	6.5	6.8	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7								6.9	6.5	6.7
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
その他																								
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
電気伝導率	μS／ｃｍ	－	81.4	78.0	85.8	72.9	75.6	78.2	80.2	78.4	69.4	85.4	78.6	77.1								85.8	69.4	78.4
管理目標設定項目 農薬																								
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－

大門水郷公園

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/18	2019/5/23	2019/6/13	2019/7/11	2019/8/8	2019/9/9	2019/10/10	2019/11/14	2019/12/9	2020/1/16	2020/2/13	2020/3/16								最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り										
気温	℃		18.4	23.4	24.3	21.8	31.3	34.1	25.0	18.1	10.8	4.1	14.1	7.4								34.1	4.1	19.4
水温	℃		14.3	20.2	21.9	24.3	30.2	28.0	24.5	17.2	12.0	9.5	8.9	11.2								30.2	8.9	18.5
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロピル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－

安戸ポンプ場給水栓

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/18	2019/5/23	2019/6/13	2019/7/11	2019/8/8	2019/9/9	2019/10/10	2019/11/14	2019/12/9	2020/1/16	2020/2/13	2020/3/16	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り			
気温	℃		15.3	21.1	23.0	22.4	28.8	29.4	20.0	14.6	7.3	1.2	12.2	4.3	29.4	1.2	16.6
水温	℃		15.2	20.6	21.9	24.5	28.9	27.9	25.0	18.0	14.0	10.5	9.5	12.0	28.9	9.5	19.0
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.46	0.53	0.54	0.48	0.42	0.47	0.47	0.45	0.44	0.55	0.54	0.56	0.56	0.42	0.49
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	7.6	8.1	8.4	7.2	6.8	7.8	7.4	6.6	6.6	7.2	7.2	7.6	8.4	6.6	7.4
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5
ＰＨ		5.8～8.6	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.4	0.5	0.2	0.6	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.6	0.2	0.4
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物質（ＫＭＮＯ４）	ｍｇ／ｌ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μS／ｃｍ	－	83.8	88.5	85.8	78.2	77.4	85.3	85.0	74.4	75.6	88.5	84.1	79.2	88.5	74.4	82.2
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

安戸ポンプ場給水栓

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/18	2019/5/23	2019/6/13	2019/7/11	2019/8/8	2019/9/9	2019/10/10	2019/11/14	2019/12/9	2020/1/16	2020/2/13	2020/3/16								最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り										
気温	℃		15.3	21.1	23.0	22.4	28.8	29.4	20.0	14.6	7.3	1.2	12.2	4.3								29.4	1.2	16.6
水温	℃		15.2	20.6	21.9	24.5	28.9	27.9	25.0	18.0	14.0	10.5	9.5	12.0								28.9	9.5	19.0
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロピル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－

水道水 年報

採水年月日			2019/4/18	2019/5/23	2019/6/13	2019/7/11	2019/8/8	2019/9/9	2019/10/10	2019/11/14	2019/12/9	2020/1/16	2020/2/13	2020/3/16								最高	最低	平均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り										
気温	℃		18.8	21.9	24.1	22.0	28.6	29.4	20.4	14.0	8.8	2.4	14.2	6.0								29.4	2.4	17.6
水温	℃		15.0	20.0	21.2	24.0	28.0	27.9	23.8	17.3	13.1	10.0	9.9	11.8								28.0	9.9	18.5
基準項目																								
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0								1	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)								－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.45	0.54	0.52	0.48	0.43	0.46	0.47	0.46	0.47	0.55	0.54	0.54								0.55	0.43	0.49
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	－	0.022	0.025	0.021	－	－	－	－	－	－								0.025	0.021	0.023
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	<0.001	0.002	0.002	－	－	－	－	－	－								0.002	<0.001	0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	0.027	0.035	0.03	－	－	－	－	－	－								0.035	0.027	0.031
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	0.005	0.008	0.007	－	－	－	－	－	－								0.008	0.005	0.007
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	－	－								<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01								0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	7.6	8.3	8.5	7.8	6.8	8.0	7.8	6.3	7.2	8.2	7.2	8.5								8.5	6.3	7.7
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6								0.7	0.4	0.6
ＰＨ		5.8～8.6	7.0	7.1	6.8	6.9	6.9	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	7.1	6.9								7.1	6.8	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																								
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.3	0.3	0.1	0.4	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1								0.4	0.1	0.2
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
有機物質（ＫＭＮＯ４）	ｍｇ／ｌ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	7.0	7.1	6.8	6.9	6.9	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	7.1	6.9								7.1	6.8	7.0
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
その他																								
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
電気伝導率	μS／ｃｍ	－	83.0	89.2	85.4	77.3	77.5	82.6	84.1	74.6	78.9	89.6	83.9	80.4								89.6	74.6	82.2
管理目標設定項目 農薬																								
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－

大柳・末端

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/18	2019/5/23	2019/6/13	2019/7/11	2019/8/8	2019/9/9	2019/10/10	2019/11/14	2019/12/9	2020/1/16	2020/2/13	2020/3/16								最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り										
気温	℃		18.8	21.9	24.1	22.0	28.6	29.4	20.4	14.0	8.8	2.4	14.2	6.0								29.4	2.4	17.6
水温	℃		15.0	20.0	21.2	24.0	28.0	27.9	23.8	17.3	13.1	10.0	9.9	11.8								28.0	9.9	18.5
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロピル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンフルラリン（ペスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－

新居・末端

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/18	2019/5/23	2019/6/13	2019/7/11	2019/8/8	2019/9/9	2019/10/10	2019/11/14	2019/12/9	2020/1/16	2020/2/13	2020/3/16	最 高	最 低	平 均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		15.8	20.2	21.2	24.0	30.1	29.6	21.1	14.4	8.4	1.8	13.0	4.1	30.1	1.8	17.0
水温	℃		13.3	18.4	20.2	22.5	26.4	26.1	23.5	17.2	13.2	10.3	8.8	11.1	26.4	8.8	17.6
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.46	0.54	0.50	0.47	0.44	0.44	0.44	0.50	0.47	0.55	0.53	0.54	0.55	0.44	0.49
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	－	0.024	0.025	0.027	－	－	－	－	－	－	0.027	0.024	0.025
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	<0.001	0.002	0.002	－	－	－	－	－	－	0.002	<0.001	0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	0.029	0.034	0.037	－	－	－	－	－	－	0.037	0.029	0.033
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	0.005	0.007	0.008	－	－	－	－	－	－	0.008	0.005	0.007
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	7.7	8.5	8.3	8.1	7.0	8.0	7.8	6.5	7.3	8.0	7.3	8.7	8.7	6.5	7.8
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6
ＰＨ		5.8～8.6	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μS／ｃｍ	－	83.4	90.3	86.7	79.1	78.8	81.1	85.2	78.1	78.5	85.8	84.2	82.1	90.3	78.1	82.8
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

新居・末端

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/18	2019/5/23	2019/6/13	2019/7/11	2019/8/8	2019/9/9	2019/10/10	2019/11/14	2019/12/9	2020/1/16	2020/2/13	2020/3/16								最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ										
気温	℃		15.8	20.2	21.2	24.0	30.1	29.6	21.1	14.4	8.4	1.8	13.0	4.1								30.1	1.8	17.0
水温	℃		13.3	18.4	20.2	22.5	26.4	26.1	23.5	17.2	13.2	10.3	8.8	11.1								26.4	8.8	17.6
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
オキシン銅	mg／l	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
カザスホス	mg／l	0.0006以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
カルタップ	mg／l	0.3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
カルボフラン	mg／l	0.005以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
キャプタン	mg／l	0.3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
クミルロン	mg／l	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
グリホサート	mg／l	2以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
グルホシネート	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
シアナジン	mg／l	0.001以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ジクワット	mg／l	0.005以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ジチオピル	mg／l	0.009以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
シマジン	mg／l	0.003以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ジメトエート	mg／l	0.05以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
シメトリン	mg／l	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ダイムロン	mg／l	0.8以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
チアジニル	mg／l	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
チウラム	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
トリクロピル	mg／l	0.006以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
パラコート	mg／l	0.005以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ピペロホス	mg／l	0.0009以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ピロキロン	mg／l	0.05以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
フサライド	mg／l	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ブタクロール	mg／l	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ブタミホス	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
フルアジナム	mg／l	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
プロシミドン	mg／l	0.09以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
プロチオホス	mg／l	0.004以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
プロピザミド	mg／l	0.05以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ブロモブチド	mg／l	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ベノミル	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ペンフラカルブ	mg／l	0.04以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ペンフルラリン（ペスロジン）	mg／l	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ペンフレセート	mg／l	0.07以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
メソミル	mg／l	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
メタラキシル	mg／l	0.2以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
メトリブジン	mg／l	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
メフェナセット	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
メプニル	mg／l	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−
モリネート	mg／l	0.005以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−								−	−	−

北野配水場　配水池

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/2	2019/5/9	2019/6/4	2019/7/16	2019/8/19	2019/9/3	2019/10/8	2019/11/12	2019/12/3	2020/1/9	2020/2/3	2020/3/3	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		8.8	20.5	27.0	24.5	34.5	31.7	24.5	18.1	10.3	10.3	9.5	11.3	34.5	8.8	19.3
水温	℃		9.5	16.7	20.3	20.8	28.7	24.0	23.0	15.2	12.1	8.3	7.8	8.4	28.7	7.8	16.2
基準項目																	
一般細菌	個／ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	-	-	-
カドミウム	mg／l	0.003以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	mg／l	0.0005以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	mg／l	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	mg／l	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	mg／l	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	mg／l	0.05以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	mg／l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／l	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	10以下	0.30	0.16	0.28	0.26	0.26	0.28	0.27	0.30	0.25	0.23	0.23	0.24	0.30	0.16	0.26
ふっ素	mg／l	0.8以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	mg／l	1以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg／l	0.002以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1，4-ジオキサン	mg／l	0.05以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
1，2-ジクロロエチレン	mg／l	0.04以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg／l	0.02以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg／l	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg／l	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg／l	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg／l	0.6以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	0.06	-	-	<0.06	-	0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg／l	0.02以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg／l	0.06以下	-	0.008	-	-	0.017	-	-	0.010	-	-	0.005	-	0.017	0.005	0.010
ジクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	-	0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg／l	0.1以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	mg／l	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg／l	0.1以下	-	0.01	-	-	0.021	-	-	0.013	-	-	0.007	-	0.021	0.007	0.013
トリクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	-	<0.003	-	-	0.004	-	-	0.004	-	-	<0.003	-	0.004	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg／l	0.03以下	-	0.002	-	-	0.004	-	-	0.003	-	-	0.002	-	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg／l	0.09以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	mg／l	0.08以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	mg／l	1以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.2以下	-	<0.02	-	-	0.03	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	0.03	<0.02	<0.02
鉄	mg／l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg／l	1以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	mg／l	200以下	-	5.3	-	-	5.6	-	-	5.4	-	-	4.9	-	5.6	4.9	5.3
マンガン	mg／l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg／l	200以下	6.0	6.0	6.3	4.5	6.1	6.1	5.4	5.2	4.7	4.5	4.6	4.7	6.3	4.5	5.3
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	300以下	-	15.2	-	-	12.2	-	-	14.0	-	-	14.3	-	15.2	12.2	13.9
蒸発残留物	mg／l	500以下	-	39	-	-	37	-	-	27	-	-	39	-	39	27	36
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.2以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg／l	0.00001以下	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg／l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg／l	0.02以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg／l	0.005以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	mg／l	3以下	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
ＰＨ		5.8～8.6	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	mg／l	0.02以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	mg／l	0.002以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	mg／l	0.02以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
1，2-ジクロロエタン	mg／l	0.004以下	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	<0.0004	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg／l	0.4以下	-	-	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	<0.04	-	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	mg／l	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜塩素酸	mg／l	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二酸化塩素	mg／l	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロアセトニトリル	mg／l	0.01以下	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	<0.001	-	0.002	<0.001	0.001
抱水クロラール	mg／l	0.02以下	-	-	-	-	0.005	-	-	-	-	-	<0.002	-	0.005	<0.002	0.003
残留塩素	mg／l	1以下	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	10～100	-	15.2	-	-	12.2	-	-	14.0	-	-	14.3	-	15.2	12.2	13.9
マンガン	mg／l	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg／l	20以下	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	2.6	-	2.6	1.8	2.2
1，1，1-トリクロロエタン	mg／l	0.3以下	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	<0.03	-	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	mg／l	0.02以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮＯ４）	mg／l	10以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気強度（ＴＯＮ）	mg／l	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒸発残留物	mg／l	30～200	-	39	-	-	37	-	-	27	-	-	39	-	39	27	36
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9
ランゲリア指数	mg／l	-1程度以上とし極力0に近づける	-	-	-	-	-2.5	-	-	-	-	-	-2.9	-	-2.5	-2.9	-2.7
従属栄養細菌	個／ml	2000以下	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0
1，1-ジクロロエチレン	mg／l	0.1以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.1以下	-	<0.02	-	-	0.03	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	0.03	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	mg／l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気伝導率	μS／cm	-	62.1	61.3	61.4	54.4	58.2	58.5	63.1	58.9	57.0	75.4	63.2	53.2	75.4	53.2	60.6
管理目標設定項目 農薬																	
1，3-ジクロロプロペン	mg／l	0.05以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2，2-DPA（ダラポン）	mg／l	0.08以下	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
2，4-D（2，4-PA）	mg／l	0.02以下	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	mg／l	0.004以下	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	mg／l	0.005以下	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	mg／l	0.9以下	-	-	<0.009	-	-	-	<0.009	-	-	-	-	-	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg／l	0.006以下	-	-	<0.0008	-	-	-	<0.0008	-	-	-	-	-	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	mg／l	0.01以下	-	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg／l	0.003以下	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	mg／l	0.006以下	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	mg／l	0.03以下	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg／l	0.005以下	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg／l	0.001以下	-	-	<0.00003	-	-	-	<0.00003	-	-	-	-	-	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	mg／l	0.01以下	-	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	mg／l	0.3以下	-	-	<0.003	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	mg／l	0.09以下	-	-	<0.0009	-	-	-	<0.0009	-	-	-	-	-	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	mg／l	0.006以下	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	mg／l	0.009以下	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	mg／l	0.03以下	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003

北野配水場　配水池

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/2	2019/5/9	2019/6/4	2019/7/16	2019/8/19	2019/9/3	2019/10/8	2019/11/12	2019/12/3	2020/1/9	2020/2/3	2020/3/3	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		8.8	20.5	27.0	24.5	34.5	31.7	24.5	18.1	10.3	10.3	9.5	11.3	34.5	8.8	19.3
水温	℃		9.5	16.7	20.3	20.8	28.7	24.0	23.0	15.2	12.1	8.3	7.8	8.4	28.7	7.8	16.2
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	<0.0008	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	<0.000006	－	－	－	<0.000006	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	<0.00008	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	<0.00001	－	－	－	<0.00001	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	<0.00008	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	<0.00009	－	－	－	<0.00009	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	<0.0008	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	<0.00002	－	－	－	<0.00002	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリタコニル	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	<0.0006	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	<0.000005	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	<0.00007	－	－	－	<0.00007	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	<0.0009	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	<0.0009	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	<0.0004	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	<0.0007	－	－	－	<0.0007	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	<0.007	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	<0.0004	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

宇頭南町　的場公園

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/22	2019/5/28	2019/6/24	2019/7/18	2019/8/20	2019/9/10	2019/10/24	2019/11/21	2019/12/10	2020/1/23	2020/2/20	2020/3/17	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ			
気温	℃		25.1	19.2	28.2	29.7	30.5	36.5	22.7	13.9	15.2	9.2	9.5	9.5	36.5	9.2	20.8
水温	℃		18.3	24.4	26.5	25.2	31.7	30.6	23.1	18.2	14.3	11.1	11.2	13.0	31.7	11.1	20.6
基準項目																	
一般細菌	個／ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	-	-	-
カドミウム	mg／l	0.003以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	mg／l	0.0005以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	mg／l	0.01以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	mg／l	0.01以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	mg／l	0.01以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	mg／l	0.05以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	mg／l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／l	0.01以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	10以下	0.24	0.35	0.22	0.26	0.44	0.30	0.33	0.28	0.27	0.40	0.38	0.40	0.44	0.22	0.32
ふっ素	mg／l	0.8以下	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	mg／l	1以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg／l	0.002以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1，4-ジオキサン	mg／l	0.05以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
1，2-ジクロロエチレン	mg／l	0.04以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg／l	0.02以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg／l	0.01以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg／l	0.01以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg／l	0.01以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg／l	0.6以下	-	-	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg／l	0.02以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg／l	0.06以下	-	0.015	-	-	0.017	-	-	0.008	-	-	0.005	-	0.017	0.005	0.011
ジクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	-	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg／l	0.1以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	mg／l	0.01以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg／l	0.1以下	-	0.018	-	-	0.022	-	-	0.011	-	-	0.007	-	0.022	0.007	0.015
トリクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	-	-	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
ブロモジクロロメタン	mg／l	0.03以下	-	0.003	-	-	0.005	-	-	0.003	-	-	0.002	-	0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg／l	0.09以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	mg／l	0.08以下	-	-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	mg／l	1以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.2以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	mg／l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg／l	1以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	mg／l	200以下	-	-	-	-	6.5	-	-	-	-	-	-	-	6.5	6.5	6.5
マンガン	mg／l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg／l	200以下	5.6	6.5	5.8	4.5	7.0	6.0	6.2	5.0	5.1	6.0	6.4	5.8	7.0	4.5	5.8
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	300以下	-	-	-	-	15.3	-	-	-	-	-	-	-	15.3	15.3	15.3
蒸発残留物	mg／l	500以下	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.2以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg／l	0.00001以下	-	-	-	-	0.000002	-	-	-	-	-	-	-	0.000002	0.000002	0.000002
2-メチルイソボルネオール	mg／l	0.00001以下	-	-	-	-	0.000001	-	-	-	-	-	-	-	0.000001	0.000001	0.000001
非イオン界面活性剤	mg／l	0.02以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg／l	0.005以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（TOC）	mg／l	3以下	0.3	0.5	0.4	0.4	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.7	0.3	0.5
PH		5.8～8.6	6.9	6.8	6.9	6.8	6.7	6.9	6.9	6.9	6.8	6.7	6.7	6.9	6.9	6.7	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	mg／l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウラン	mg／l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ニッケル	mg／l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1，2-ジクロロエタン	mg／l	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トルエン	mg／l	0.4以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フタル酸ジエチルヘキシル	mg／l	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜塩素酸	mg／l	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二酸化塩素	mg／l	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロアセトニトリル	mg／l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
抱水クロラール	mg／l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
残留塩素	mg／l	1以下	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	10～100	-	-	-	-	15.3	-	-	-	-	-	-	-	15.3	15.3	15.3
マンガン	mg／l	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg／l	20以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1，1，1-トリクロロエタン	mg／l	0.3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メチル-T-ブチルエーテル（MTBE）	mg／l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有機物質（KMNO4）	mg／l	10以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気強度（TON）	mg／l	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒸発残留物	mg／l	30～200	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
PH		7.5程度	6.9	6.8	6.9	6.8	6.7	6.9	6.9	6.9	6.8	6.7	6.7	6.9	6.9	6.7	6.8
ランゲリア指数	mg／l	-1程度以上とし極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
従属栄養細菌	個／ml	2000以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1，1-ジクロロエチレン	mg／l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミニウム	mg／l	0.1以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	mg／l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気伝導率	μS／cm	-	61.2	69.1	61.6	57.0	71.9	63.0	62.6	58.5	60.4	70.0	69.8	61.8	71.9	57.0	63.9
管理目標設定項目 農薬																	
1，3-ジクロロプロペン	mg／l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2，2-DPA（ダラポン）	mg／l	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2，4-D（2，4-PA）	mg／l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPN	mg／l	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MCPA	mg／l	0.005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アシュラム	mg／l	0.9以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アセフェート	mg／l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アトラジン	mg／l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アニロホス	mg／l	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アミトラズ	mg／l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アラクロール	mg／l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イソキサチオン	mg／l	0.005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イソフェンホス	mg／l	0.001以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イソプロカルブ（MIPC）	mg／l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イソプロチオラン（IPT）	mg／l	0.3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イプロベンホス（IBP）	mg／l	0.09以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イミノクタジン	mg／l	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インダノファン	mg／l	0.009以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エスプロカルブ	mg／l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

宇頭南町　的場公園

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/22	2019/5/28	2019/6/24	2019/7/18	2019/8/20	2019/9/10	2019/10/24	2019/11/21	2019/12/10	2020/1/23	2020/2/20	2020/3/17								最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ										
気温	℃		25.1	19.2	28.2	29.7	30.5	36.5	22.7	13.9	15.2	9.2	9.5	9.5								36.5	9.2	20.8
水温	℃		18.3	24.4	26.5	25.2	31.7	30.6	23.1	18.2	14.3	11.1	11.2	13.0								31.7	11.1	20.6
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロピル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－

水道水 年報

採水年月日			2019/4/22	2019/5/28	2019/6/24	2019/7/18	2019/8/20	2019/9/10	2019/10/24	2019/11/21	2019/12/10	2020/1/23	2020/2/20	2020/3/17	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ			
気温	℃		26.6	18.0	29.2	30.0	32.8	38.2	22.3	14.4	16.1	8.8	11.0	10.6	38.2	8.8	21.5
水温	℃		18.0	22.7	24.5	24.3	30.0	29.0	22.9	17.7	14.0	10.6	10.4	12.1	30.0	10.4	19.7
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−	−
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	−	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−	−	−	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.22	0.34	0.27	0.30	0.37	0.32	0.44	0.33	0.31	0.30	0.37	0.43	0.44	0.22	0.33
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	−	−	−	−	<0.08	−	−	−	−	−	−	−	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	−	−	−	−	<0.02	−	−	−	−	−	−	−	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−	−	−	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	−	−	−	−	<0.004	−	−	−	−	−	−	−	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	<0.06	−	−	−	−	−	−	−	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	−	0.015	−	−	0.017	−	−	0.007	−	−	0.005	−	0.017	0.005	0.011
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	−	<0.003	−	−	−	−	−	−	−	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	0.018	−	−	0.022	−	−	0.010	−	−	0.007	−	0.022	0.007	0.014
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	−	0.004	−	−	−	−	−	−	−	0.004	0.004	0.004
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	0.003	−	−	0.005	−	−	0.003	−	−	0.002	−	0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	−	−	−	<0.008	−	−	−	−	−	−	−	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	−	−	−	−	<0.02	−	−	−	−	−	−	−	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	−	−	−	−	6.1	−	−	−	−	−	−	−	6.1	6.1	6.1
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	5.3	6.5	6.1	6.4	6.6	6.1	6.7	5.6	5.3	5.0	6.3	6.0	6.7	5.0	6.0
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	−	−	−	−	13.0	−	−	−	−	−	−	−	13.0	13.0	13.0
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	−	−	−	−	43	−	−	−	−	−	−	−	43	43	43
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	−	−	−	−	<0.02	−	−	−	−	−	−	−	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	−	−	−	−	0.000002	−	−	−	−	−	−	−	0.000002	0.000002	0.000002
２−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	−	−	−	−	0.000001	−	−	−	−	−	−	−	0.000001	0.000001	0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−	−	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.3	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.3	0.5
ＰＨ		5.8〜8.6	6.9	6.9	6.9	6.8	6.7	6.9	6.7	6.9	6.8	6.8	6.7	6.8	6.9	6.7	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10〜100	−	−	−	−	13.0	−	−	−	−	−	−	−	13.0	13.0	13.0
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
メチル−T−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	10以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30〜200	−	−	−	−	43	−	−	−	−	−	−	−	43	43	43
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.9	6.9	6.9	6.8	6.7	6.9	6.7	6.9	6.8	6.8	6.7	6.8	6.9	6.7	6.8
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし極力0に近づける	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	−	−	<0.02	−	−	−	−	−	−	−	<0.02	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
電気伝導率	μS／ｃｍ	−	60.6	67.9	66.5	66.1	66.2	67.3	66.6	64.1	64.2	62.0	71.2	67.3	71.2	60.6	65.8
管理目標設定項目 農薬																	
１，３−ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
２，２−DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
２，４−D（２，４−PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

小針町　小針公園

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/22	2019/5/28	2019/6/24	2019/7/18	2019/8/20	2019/9/10	2019/10/24	2019/11/21	2019/12/10	2020/1/23	2020/2/20	2020/3/17								最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ										
気温	℃		26.6	18.0	29.2	30.0	32.8	38.2	22.3	14.4	16.1	8.8	11.0	10.6								38.2	8.8	21.5
水温	℃		18.0	22.7	24.5	24.3	30.0	29.0	22.9	17.7	14.0	10.6	10.4	12.1								30.0	10.4	19.7
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロピル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンフルラリン（ペスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－

下佐々木町　稲荷社

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/22	2019/5/28	2019/6/24	2019/7/18	2019/8/20	2019/9/10	2019/10/24	2019/11/21	2019/12/10	2020/1/23	2020/2/20	2020/3/17	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ			
気温	℃		23.0	20.8	26.0	29.5	28.0	32.0	22.5	10.4	13.0	7.9	5.9	7.8	32.0	5.9	18.9
水温	℃		15.0	21.3	22.9	23.0	27.7	27.1	21.8	15.5	12.9	10.0	9.3	11.0	27.7	9.3	18.1
基準項目																	
一般細菌	個／ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	mg／l	0.0005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	mg／l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	10以下	0.21	0.27	0.21	0.56	0.27	0.27	0.30	0.26	0.25	0.26	0.25	0.35	0.56	0.21	0.29
ふっ素	mg／l	0.8以下	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	mg／l	1以下	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1，4-ジオキサン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
1，2-ジクロロエチレン	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg／l	0.6以下	－	－	－	－	<0.06	－	－	－	－	－	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg／l	0.06以下	－	0.016	－	－	0.020	－	－	0.009	－	－	0.006	－	0.020	0.006	0.013
ジクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg／l	0.1以下	－	0.019	－	－	0.025	－	－	0.012	－	－	0.008	－	0.025	0.008	0.016
トリクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	0.005	0.005	0.005
ブロモジクロロメタン	mg／l	0.03以下	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg／l	0.09以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	mg／l	1以下	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	0.03	0.03	0.03
鉄	mg／l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg／l	1以下	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	mg／l	200以下	－	－	－	－	5.5	－	－	－	－	－	－	－	5.5	5.5	5.5
マンガン	mg／l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg／l	200以下	5.3	6.2	5.7	8.0	6.2	5.8	6.2	4.8	4.9	4.6	5.5	5.4	8.0	4.6	5.7
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	300以下	－	－	－	－	12.0	－	－	－	－	－	－	－	12.0	12.0	12.0
蒸発残留物	mg／l	500以下	－	－	－	－	39	－	－	－	－	－	－	－	39	39	39
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg／l	0.00001以下	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	0.000002	0.000002	0.000002
2-メチルイソボルネオール	mg／l	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	0.000001	0.000001	0.000001
非イオン界面活性剤	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（TOC）	mg／l	3以下	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
PH		5.8～8.6	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	7.0	6.8	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ウラン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ニッケル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1，2-ジクロロエタン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	mg／l	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フタル酸ジエチルヘキシル	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	mg／l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	mg／l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	mg／l	1以下	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	10～100	－	－	－	－	12.0	－	－	－	－	－	－	－	12.0	12.0	12.0
マンガン	mg／l	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg／l	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1，1，1-トリクロロエタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メチル-T-ブチルエーテル（MTBE）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物質（KMNO4）	mg／l	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（TON）	mg／l	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	mg／l	30～200	－	－	－	－	39	－	－	－	－	－	－	－	39	39	39
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
PH		7.5程度	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	7.0	6.8	6.9
ランゲリア指数	mg／l	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ml	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1，1-ジクロロエチレン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	0.03	0.03	0.03
その他																	
アンモニア性窒素	mg／l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μS／cm	－	59.4	64.5	61.0	56.0	58.7	59.3	61.8	58.0	60.4	57.3	62.5	61.5	64.5	56.0	60.0
管理目標設定項目 農薬																	
1，3-ジクロロプロペン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2，2-DPA（ダラポン）	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2，4-D（2，4-PA）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
EPN	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
MCPA	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アシュラム	mg／l	0.9以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アセフェート	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アトラジン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アニロホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アミトラズ	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アラクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソキサチオン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソフェンホス	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソプロカルブ（MIPC）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソプロチオラン（IPT）	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イプロベンホス（IBP）	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イミノクタジン	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
インダノファン	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
エスプロカルブ	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

下佐々木町　稲荷社

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/22	2019/5/28	2019/6/24	2019/7/18	2019/8/20	2019/9/10	2019/10/24	2019/11/21	2019/12/10	2020/1/23	2020/2/20	2020/3/17								最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ										
気温	℃		23.0	20.8	26.0	29.5	28.0	32.0	22.5	10.4	13.0	7.9	5.9	7.8								32.0	5.9	18.9
水温	℃		15.0	21.3	22.9	23.0	27.7	27.1	21.8	15.5	12.9	10.0	9.3	11.0								27.7	9.3	18.1
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロピル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－

上地配水場　配水池

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/2	2019/5/9	2019/6/4	2019/7/16	2019/8/19	2019/9/3	2019/10/8	2019/11/12	2019/12/3	2020/1/9	2020/2/3	2020/3/3	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		6.2	18.5	24.5	23.2	29.7	30.7	23.0	15.0	9.4	8.3	5.0	9.0	30.7	5.0	16.9
水温	℃		11.1	18.2	20.7	21.7	25.2	24.1	22.3	13.4	10.5	7.4	8.4	8.4	25.2	7.4	16.0
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−	−
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.36	0.39	0.39	0.30	0.51	0.33	0.36	0.37	0.34	0.34	0.34	0.37	0.51	0.30	0.37
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	<0.06	−	−	<0.06	−	−	<0.06	−	−	<0.06	−	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	−	0.017	−	−	0.015	−	−	0.006	−	−	0.006	−	0.017	0.006	0.011
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	0.007	−	−	0.004	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	0.007	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	0.021	−	−	0.020	−	−	0.009	−	−	0.008	−	0.021	0.008	0.015
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	0.006	−	−	0.004	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	0.006	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	0.004	−	−	0.005	−	−	0.003	−	−	0.002	−	0.005	0.002	0.004
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	−	0.02	−	−	0.03	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	0.03	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	−	7.3	−	−	6.8	−	−	6.2	−	−	6.2	−	7.3	6.2	6.6
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	6.4	8.3	7.3	6.4	8.0	6.9	7.9	6.4	6.0	5.9	6.2	6.9	8.3	5.9	6.9
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	−	19.8	−	−	14.4	−	−	16.9	−	−	18.6	−	19.8	14.4	17.4
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	−	51	−	−	45	−	−	34	−	−	52	−	52	34	46
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000001	0.000002	0.000003	0.000003	0.000004	0.000004	0.000003	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000004	<0.000001	0.000002
２−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.5	0.9	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.9	0.5	0.7
ＰＨ		5.8～8.6	7.0	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	<0.0002	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	−	−	−	−	<0.0004	−	−	−	−	−	<0.0004	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	−	−	−	−	<0.04	−	−	−	−	−	<0.04	−	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	0.002	−	−	−	−	−	<0.001	−	0.002	<0.001	0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	0.004	−	−	−	−	−	<0.002	−	0.004	<0.002	0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	−	19.8	−	−	14.4	−	−	16.9	−	−	18.6	−	19.8	14.4	17.4
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	−	−	−	−	2.6	−	−	−	−	−	2.6	−	2.6	2.6	2.6
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	−	−	−	−	<0.03	−	−	−	−	−	<0.03	−	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−T−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮＯ４）	ｍｇ／ｌ	10以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	−	51	−	−	45	−	−	34	−	−	52	−	52	34	46
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	7.0	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし極力0に近づける	−	−	−	−	−2.2	−	−	−	−	−	−2.6	−	−2.2	−2.6	−2.4
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	−	−	−	−	0	−	−	−	−	−	0	−	0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	−	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	0.02	−	−	0.03	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	0.03	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
電気伝導率	μS／ｃｍ	−	75.1	82.4	77.4	76.8	70.2	72.2	73.5	70.1	70.9	79.0	71.5	74.4	82.4	70.1	74.5
管理目標設定項目 農薬																	
１，３−ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２−DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	−	<0.001	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
２，４−D（２，４−PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	<0.0002	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	−	−	<0.00005	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	−	−	<0.0003	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	−	−	<0.009	−	−	−	<0.009	−	−	−	−	−	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	−	−	<0.0008	−	−	−	<0.0008	−	−	−	−	−	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.0001	−	−	−	<0.0001	−	−	−	−	−	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	−	−	<0.00005	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	−	−	<0.0003	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	<0.0003	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	−	−	<0.00005	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	−	−	<0.00003	−	−	−	<0.00003	−	−	−	−	−	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.0001	−	−	−	<0.0001	−	−	−	−	−	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	−	−	<0.003	−	−	−	<0.003	−	−	−	−	−	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	−	−	<0.0009	−	−	−	<0.0009	−	−	−	−	−	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	−	−	<0.00005	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	−	−	<0.0003	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	<0.0003	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003

上地配水場　配水池

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/2	2019/5/9	2019/6/4	2019/7/16	2019/8/19	2019/9/3	2019/10/8	2019/11/12	2019/12/3	2020/1/9	2020/2/3	2020/3/3	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		6.2	18.5	24.5	23.2	29.7	30.7	23.0	15.0	9.4	8.3	5.0	9.0	30.7	5.0	16.9
水温	℃		11.1	18.2	20.7	21.7	25.2	24.1	22.3	13.4	10.5	7.4	8.4	8.4	25.2	7.4	16.0
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	<0.0008	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	<0.000006	－	－	－	<0.000006	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	<0.00008	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	<0.00001	－	－	－	<0.00001	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	<0.00008	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	<0.00009	－	－	－	<0.00009	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	<0.0008	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	<0.00002	－	－	－	<0.00002	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモビル	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	<0.0006	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	<0.000005	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	<0.00006	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	<0.00007	－	－	－	<0.00007	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	<0.0009	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	<0.0009	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	<0.003	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	<0.0004	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	<0.0001	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	<0.0007	－	－	－	<0.0007	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	<0.00003	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	<0.007	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	<0.0004	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

緑ヶ丘二丁目　みどり公園

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/22	2019/5/28	2019/6/24	2019/7/18	2019/8/20	2019/9/10	2019/10/24	2019/11/21	2019/12/10	2020/1/23	2020/2/20	2020/3/17	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ			
気温	℃		22.8	21.2	21.7	28.2	29.5	31.9	20.8	10.6	12.2	8.0	5.1	4.5	31.9	4.5	18.0
水温	℃		15.7	21.0	23.5	22.1	26.3	26.0	20.3	14.5	10.8	8.4	9.4	10.3	26.3	8.4	17.4
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	-	-	-
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.31	0.47	0.33	0.61	0.50	0.33	0.40	0.36	0.34	0.35	0.38	0.42	0.61	0.31	0.40
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４－ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
１，２－ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	-	0.013	-	-	0.016	-	-	0.008	-	-	0.008	-	0.016	0.008	0.011
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	0.017	-	-	0.022	-	-	0.011	-	-	0.010	-	0.022	0.010	0.015
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	0.004	-	-	0.005	-	-	0.003	-	-	0.002	-	0.005	0.002	0.004
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	-	-	-	-	8.9	-	-	-	-	-	-	-	8.9	8.9	8.9
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	7.1	7.3	6.9	7.9	10.8	6.9	8.1	6.4	6.0	6.1	7.8	6.4	10.8	6.0	7.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	-	-	-	-	14.2	-	-	-	-	-	-	-	14.2	14.2	14.2
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	55	55	55
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	-	-	-	-	0.000004	-	-	-	-	-	-	-	0.000004	0.000004	0.000004
２－メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	-	-	-	-	0.000001	-	-	-	-	-	-	-	0.000001	0.000001	0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.5	0.7	0.7	0.9	0.9	0.7	0.8	0.6	0.5	0.3	0.7	0.6	0.9	0.3	0.7
ＰＨ		5.8～8.6	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	6.9	7.1	6.9	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
１，２－ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.5
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	-	-	-	-	14.2	-	-	-	-	-	-	-	14.2	14.2	14.2
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
１，１，１－トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メチル－T－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有機物質（ＫＭＮＯ４）	ｍｇ／ｌ	10以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	55	55	55
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	6.9	7.1	6.9	6.9
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
１，１－ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気伝導率	μS／ｃｍ	-	74.2	74.8	77.2	81.4	81.8	73.1	72.6	71.6	70.0	71.8	74.9	69.5	81.8	69.5	74.4
管理目標設定項目 農薬																	
１，３－ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
２，２－DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
２，４－D（２，４－PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

緑ヶ丘二丁目　みどり公園

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/22	2019/5/28	2019/6/24	2019/7/18	2019/8/20	2019/9/10	2019/10/24	2019/11/21	2019/12/10	2020/1/23	2020/2/20	2020/3/17								最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ										
気温	℃		22.8	21.2	21.7	28.2	29.5	31.9	20.8	10.6	12.2	8.0	5.1	4.5								31.9	4.5	18.0
水温	℃		15.7	21.0	23.5	22.1	26.3	26.0	20.3	14.5	10.8	8.4	9.4	10.3								26.3	8.4	17.4
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロピル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンフルラリン（ペスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メプニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－

中島西町　斎田公園

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/22	2019/5/28	2019/6/24	2019/7/18	2019/8/20	2019/9/10	2019/10/24	2019/11/21	2019/12/10	2020/1/23	2020/2/20	2020/3/17	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ			
気温	℃		23.7	22.0	24.0	29.8	30.2	32.1	21.2	10.0	12.3	8.5	4.8	6.5	32.1	4.8	18.8
水温	℃		16.2	22.1	24.0	23.3	28.2	27.3	21.4	15.4	12.0	9.4	9.8	11.3	28.2	9.4	18.4
基準項目																	
一般細菌	個／ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	mg／l	0.0005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	mg／l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	10以下	0.52	0.48	0.33	0.39	0.51	0.34	0.40	0.43	0.34	0.35	0.37	0.43	0.52	0.33	0.41
ふっ素	mg／l	0.8以下	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	mg／l	1以下	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1，4-ジオキサン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
1，2-ジクロロエチレン	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg／l	0.6以下	－	－	－	－	<0.06	－	－	－	－	－	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg／l	0.06以下	－	0.014	－	－	0.020	－	－	0.009	－	－	0.009	－	0.020	0.009	0.013
ジクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg／l	0.1以下	－	0.018	－	－	0.028	－	－	0.014	－	－	0.012	－	0.028	0.012	0.018
トリクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	0.005	0.005	0.005
ブロモジクロロメタン	mg／l	0.03以下	－	0.004	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.007	0.003	0.005
ブロモホルム	mg／l	0.09以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	mg／l	1以下	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	0.03	0.03	0.03
鉄	mg／l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg／l	1以下	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	mg／l	200以下	－	－	－	－	8.8	－	－	－	－	－	－	－	8.8	8.8	8.8
マンガン	mg／l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg／l	200以下	9.8	7.4	7.0	6.4	10.8	7.2	7.7	6.9	6.1	6.2	8.1	6.5	10.8	6.1	7.5
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	300以下	－	－	－	－	14.1	－	－	－	－	－	－	－	14.1	14.1	14.1
蒸発残留物	mg／l	500以下	－	－	－	－	51	－	－	－	－	－	－	－	51	51	51
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg／l	0.00001以下	－	－	－	－	0.000004	－	－	－	－	－	－	－	0.000004	0.000004	0.000004
2-メチルイソボルネオール	mg／l	0.00001以下	－	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	0.000001	0.000001	0.000001
非イオン界面活性剤	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（TOC）	mg／l	3以下	0.6	0.6	0.7	0.9	0.8	0.7	0.8	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.9	0.5	0.7
PH		5.8～8.6	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ウラン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ニッケル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1，2-ジクロロエタン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トルエン	mg／l	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フタル酸ジエチルヘキシル	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	mg／l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	mg／l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	mg／l	1以下	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	10～100	－	－	－	－	14.1	－	－	－	－	－	－	－	14.1	14.1	14.1
マンガン	mg／l	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg／l	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1，1，1-トリクロロエタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メチル-T-ブチルエーテル（MTBE）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物質（KMNO4）	mg／l	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（TON）	mg／l	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	mg／l	30～200	－	－	－	－	51	－	－	－	－	－	－	－	51	51	51
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
PH		7.5程度	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0
ランゲリア指数	mg／l	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ml	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1，1-ジクロロエチレン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	0.03	0.03	0.03
その他																	
アンモニア性窒素	mg／l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μS／cm	－	99.1	74.8	77.7	80.9	81.7	73.6	70.8	73.3	70.0	72.4	75.2	71.3	99.1	70.0	76.7
管理目標設定項目 農薬																	
1，3-ジクロロプロペン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2，2-DPA（ダラポン）	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2，4-D（2，4-PA）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
EPN	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
MCPA	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アシュラム	mg／l	0.9以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アセフェート	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アトラジン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アニロホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アミトラズ	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アラクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソキサチオン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソフェンホス	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソプロカルブ（MIPC）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イソプロチオラン（IPT）	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イプロベンホス（IBP）	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
イミノクタジン	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
インダノファン	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
エスプロカルブ	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

中島西町　斎田公園

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/22	2019/5/28	2019/6/24	2019/7/18	2019/8/20	2019/9/10	2019/10/24	2019/11/21	2019/12/10	2020/1/23	2020/2/20	2020/3/17								最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ										
気温	℃		23.7	22.0	24.0	29.8	30.2	32.1	21.2	10.0	12.3	8.5	4.8	6.5								32.1	4.8	18.8
水温	℃		16.2	22.1	24.0	23.3	28.2	27.3	21.4	15.4	12.0	9.4	9.8	11.3								28.2	9.4	18.4
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロピル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－

藤川台　藤川保育園東側

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/22	2019/5/28	2019/6/24	2019/7/18	2019/8/20	2019/9/10	2019/10/24	2019/11/21	2019/12/10	2020/1/23	2020/2/20	2020/3/17	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ			
気温	℃		21.1	21.4	20.72	27.3	28.1	33.8	20.5	6.9	11.2	8.2	4.0	7.0	33.8	4.0	17.5
水温	℃		15.8	21.9	23.6	23.1	28.1	26.9	21.1	14.5	11.4	8.8	9.3	11.1	28.1	8.8	18.0
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−	−
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	−	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−	−	−	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.34	0.51	0.37	0.37	0.53	0.36	0.43	0.39	0.38	0.40	0.39	0.45	0.53	0.34	0.41
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	−	−	−	−	<0.08	−	−	−	−	−	−	−	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	−	−	−	−	<0.02	−	−	−	−	−	−	−	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	−	−	−	−	<0.005	−	−	−	−	−	−	−	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	−	−	−	−	<0.004	−	−	−	−	−	−	−	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	<0.06	−	−	−	−	−	−	−	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	−	0.016	−	−	0.022	−	−	0.009	−	−	0.009	−	0.022	0.009	0.014
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	−	<0.003	−	−	−	−	−	−	−	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	<0.001	−	−	0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	0.021	−	−	0.030	−	−	0.013	−	−	0.012	−	0.030	0.012	0.019
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	−	0.006	−	−	−	−	−	−	−	0.006	0.006	0.006
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	0.005	−	−	0.007	−	−	0.004	−	−	0.003	−	0.007	0.003	0.005
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	−	−	−	<0.008	−	−	−	−	−	−	−	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	−	−	−	−	0.03	−	−	−	−	−	−	−	0.03	0.03	0.03
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	−	−	−	−	7.3	−	−	−	−	−	−	−	7.3	7.3	7.3
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	7.6	7.6	7.4	6.3	9.0	7.6	8.2	7.0	6.7	6.5	8.2	7.0	9.0	6.3	7.4
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	−	−	−	−	13.7	−	−	−	−	−	−	−	13.7	13.7	13.7
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	−	−	−	−	50	−	−	−	−	−	−	−	50	50	50
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	−	−	−	−	<0.02	−	−	−	−	−	−	−	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	−	−	−	−	0.000004	−	−	−	−	−	−	−	0.000004	0.000004	0.000004
２−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	−	−	−	−	0.000001	−	−	−	−	−	−	−	0.000001	0.000001	0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−	−	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.9	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.9	0.4	0.7
ＰＨ		5.8～8.6	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	−	−	−	−	13.7	−	−	−	−	−	−	−	13.7	13.7	13.7
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
メチル−T−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	10以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	−	−	−	−	50	−	−	−	−	−	−	−	50	50	50
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし極力0に近づける	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	−	−	0.03	−	−	−	−	−	−	−	0.03	0.03	0.03
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
電気伝導率	μS／ｃｍ	−	77.6	75.3	79.1	78.7	73.5	75.9	69.0	72.4	71.6	76.4	78.3	71.4	79.1	69.0	74.9
管理目標設定項目 農薬																	
１，３−ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
２，２−DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
２，４−D（２，４−PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

藤川台　藤川保育園東側

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/22	2019/5/28	2019/6/24	2019/7/18	2019/8/20	2019/9/10	2019/10/24	2019/11/21	2019/12/10	2020/1/23	2020/2/20	2020/3/17								最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ										
気温	℃		21.1	21.4	20.72	27.3	28.1	33.8	20.5	6.9	11.2	8.2	4.0	7.0								33.8	4.0	17.5
水温	℃		15.8	21.9	23.6	23.1	28.1	26.9	21.1	14.5	11.4	8.8	9.3	11.1								28.1	8.8	18.0
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロピル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
メプニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－

南部水源・男川伏流水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/8	2019/5/27	2019/6/20	2019/7/2	2019/8/6	2019/9/12	2019/10/1	2019/11/7	2019/12/12	2020/1/7	2020/2/6	2020/3/12	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
気温	℃		15.5	30.7	28.3	23.3	30.5	30.3	29.1	16.2	12.3	6.8	4.9	10.4	30.7	4.9	19.9
水温	℃		12.8	18.0	18.1	19.9	24.2	25.1	23.2	13.3	10.6	6.8	6.3	10.2	25.1	6.3	15.7
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	170	90	15	270	200	340	330	69	34	45	38	31	340	15	140
大腸菌		検出されないこと	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.51	0.95	1.73	0.58	0.71	0.46	0.46	0.66	0.57	0.59	0.61	0.71	1.73	0.46	0.71
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４－ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２－ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	5.7	－	－	4.2	－	－	5.4	－	－	4.8	－	－	5.7	4.2	5.0
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	0.010	<0.005	0.008	0.010	0.014	0.022	0.010	0.006	0.007	<0.005	<0.005	0.022	<0.005	0.007
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	5.0	5.0	6.1	4.4	4.7	4.8	4.8	4.6	4.6	4.8	3.5	4.2	6.1	3.5	4.7
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	21.4	－	－	15.2	－	－	18.8	－	－	16.6	－	－	21.4	15.2	18.0
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	53	－	－	50	－	－	52	－	－	40	－	－	53	40	49
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
２－メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.5	0.5	<0.1	0.8	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.8	<0.1	0.5
ＰＨ		5.8～8.6	6.4	6.2	5.9	6.4	6.2	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.4	6.6	5.9	6.4
味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気		異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	－	－	－
色度	度	5以下	1.8	1.6	<0.5	2.6	1.8	2.2	2.1	1.3	0.6	1.0	1.0	1.5	2.6	<0.5	1.5
濁度	度	2以下	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２－ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	21.4	－	－	15.2	－	－	18.8	－	－	16.6	－	－	21.4	15.2	18.0
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	0.010	<0.005	0.008	0.010	0.014	0.022	0.010	0.006	0.007	<0.005	<0.005	0.022	<0.005	0.007
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１，１－トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル－Ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮＯ４）	ｍｇ／ｌ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	53	－	－	50	－	－	52	－	－	40	－	－	53	40	49
濁度	度	1以下	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.4	6.2	5.9	6.4	6.2	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.4	6.6	5.9	6.4
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１－ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
電気伝導率	μS／ｃｍ	－	78.2	64.4	100.4	60.0	67.6	66.8	69.7	59.0	61.2	65.5	64.0	52.8	100.4	52.8	67.5
管理目標設定項目 農薬																	
１，３－ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２－DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
２，４－D（２，４－PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	－	－	－	－	<0.009	－	－	－	－	－	－	－	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003

南部水源・男川伏流水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/8	2019/5/27	2019/6/20	2019/7/2	2019/8/6	2019/9/12	2019/10/1	2019/11/7	2019/12/12	2020/1/7	2020/2/6	2020/3/12	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
気温	℃		15.5	30.7	28.3	23.3	30.5	30.3	29.1	16.2	12.3	6.8	4.9	10.4	30.7	4.9	19.9
水温	℃		12.8	18.0	18.1	19.9	24.2	25.1	23.2	13.3	10.6	6.8	6.3	10.2	25.1	6.3	15.7
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモルフ	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

南部水源・浅井戸

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/8	2019/5/27	2019/6/20	2019/7/2	2019/8/6	2019/9/12	2019/10/1	2019/11/7	2019/12/12	2020/1/7	2020/2/6	2020/3/12	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
気温	℃		15.5	31.3	28.3	23.8	30.3	30.3	29.1	16.2	12.3	6.8	4.9	10.4	31.3	4.9	19.9
水温	℃		12.8	16.5	17.9	19.0	21.2	23.7	23.3	18.2	14.4	11.1	10.8	13.1	23.7	10.8	16.8
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	15	3	1	59	10	73	120	18	15	41	12	14	120	1	32
大腸菌		検出されないこと	（＋）	（＋）	（－）	（＋）	（－）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（－）	（＋）	-	-	-
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	1.34	2.23	1.84	1.30	1.67	1.33	1.13	1.68	1.54	1.34	1.39	1.78	2.23	1.13	1.55
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	5.8	-	-	4.7	-	-	5.6	-	-	5.3	-	-	5.8	4.7	5.4
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	0.006	0.026	0.068	0.019	0.036	0.022	0.013	0.011	0.068	<0.005	0.017
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	5.5	6.1	6.2	5.5	4.7	5.1	5.1	4.9	5.2	5.5	4.0	5.3	6.2	4.0	5.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	25.3	-	-	26.2	-	-	25.8	-	-	23.8	-	-	26.2	23.8	25.3
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	60	-	-	72	-	-	68	-	-	55	-	-	72	55	64
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.3	<0.1	<0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	<0.1	0.3
ＰＨ		5.8～8.6	6.2	5.9	5.9	5.9	5.8	5.9	6.0	5.9	6.0	6.0	6.1	6.0	6.2	5.8	6.0
味		異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気		異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
色度	度	5以下	1.1	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.5	1.1	0.6	1.3	0.6	0.5	0.6	1.3	<0.5	0.6
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	-	-	-	<0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	25.3	-	-	26.2	-	-	25.8	-	-	23.8	-	-	26.2	23.8	25.3
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	0.006	0.026	0.068	0.019	0.036	0.022	0.013	0.011	0.068	<0.005	0.017
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	10以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	60	-	-	72	-	-	68	-	-	55	-	-	72	55	64
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.2	5.9	5.9	5.9	5.8	5.9	6.0	5.9	6.0	6.0	6.1	6.0	6.2	5.8	6.0
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
電気伝導率	μS／ｃｍ	-	90.9	98.4	106.8	91.4	98.0	96.6	90.1	90.6	87.4	90.1	89.1	90.7	106.8	87.4	93.3
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	-	-	-	-	<0.009	-	-	-	-	-	-	-	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	-	-	-	-	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	-	-	-	-	<0.00003	-	-	-	-	-	-	-	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	-	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	-	-	-	-	<0.0009	-	-	-	-	-	-	-	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003

南部水源・浅井戸

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/8	2019/5/27	2019/6/20	2019/7/2	2019/8/6	2019/9/12	2019/10/1	2019/11/7	2019/12/12	2020/1/7	2020/2/6	2020/3/12	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
気温	℃		15.5	31.3	28.3	23.8	30.3	30.3	29.1	16.2	12.3	6.8	4.9	10.4	31.3	4.9	19.9
水温	℃		12.8	16.5	17.9	19.0	21.2	23.7	23.3	18.2	14.4	11.1	10.8	13.1	23.7	10.8	16.8
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモルフ	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

南部浄水場・浄水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/8	2019/5/27	2019/6/20	2019/6/25	2019/7/2	2019/8/6	2019/9/12	2019/10/1	2019/11/7	2019/12/12	2020/1/7	2020/2/6	2020/3/12	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
気温	℃		16.8	28.5	28.0		24.7	31.2	29.5	29.2	17.5	11.5	5.3	4.7	10.2	31.2	4.7	19.8
水温	℃		12.1	18.0	19.5		20.3	24.0	24.8	26.8	15.2	11.8	8.5	8.0	11.6	26.8	8.0	16.7
基準項目																		
一般細菌	個／ml	100以下	0	0	0	－	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	－	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	mg／l	0.003以下	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	mg／l	0.0005以下	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	mg／l	0.01以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	mg／l	0.01以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	mg／l	0.01以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	mg／l	0.05以下	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	mg／l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／l	0.01以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	10以下	0.85	1.46	1.51	－	0.81	1.00	0.87	0.71	1.06	0.95	0.93	0.92	1.15	1.51	0.71	1.02
ふっ素	mg／l	0.8以下	<0.08	－	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	mg／l	1以下	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg／l	0.002以下	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1，4-ジオキサン	mg／l	0.05以下	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
1，2-ジクロロエチレン	mg／l	0.04以下	<0.004	－	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg／l	0.02以下	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg／l	0.01以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg／l	0.01以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg／l	0.01以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg／l	0.6以下	0.09	－	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.09	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg／l	0.02以下	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg／l	0.06以下	0.006	－	－	－	0.008	－	－	0.009	－	－	0.003	－	－	0.009	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	<0.003	－	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg／l	0.1以下	0.001	－	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.003	0.001	0.002
臭素酸	mg／l	0.01以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg／l	0.1以下	0.010	－	－	－	0.013	－	－	0.018	－	－	0.006	－	－	0.018	0.006	0.012
トリクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	<0.003	－	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg／l	0.03以下	0.003	－	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	0.006	0.002	0.004
ブロモホルム	mg／l	0.09以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	mg／l	0.08以下	<0.008	－	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	mg／l	1以下	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.2以下	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	mg／l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg／l	1以下	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	mg／l	200以下	8.5	－	－	－	11.5	－	－	10.0	－	－	8.5	－	－	11.5	8.5	9.6
マンガン	mg／l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg／l	200以下	8.0	8.3	8.7	－	7.5	7.5	7.9	7.6	7.4	7.5	7.8	5.4	7.2	8.7	5.4	7.6
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	300以下	22.5	－	－	－	18.4	－	－	21.0	－	－	19.3	－	－	22.5	18.4	20.3
蒸発残留物	mg／l	500以下	64	－	－	－	81	－	－	69	－	－	58	－	－	81	58	68
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.2以下	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg／l	0.00001以下	0.000002	0.000004	－	0.000003	0.000003	0.000003	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000004	<0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール	mg／l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg／l	0.02以下	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg／l	0.005以下	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（TOC）	mg／l	3以下	0.2	0.1	<0.1	－	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	<0.1	0.2
PH		5.8～8.6	6.5	6.5	6.4	－	6.5	6.6	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4	6.6	6.4	6.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	－	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																		
アンチモン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
1，2-ジクロロエタン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg／l	0.4以下	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	mg／l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	mg／l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	0.001	0.001
抱水クロラール	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	mg／l	1以下	0.5	0.9	0.5	－	0.7	0.7	0.6	0.4	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.9	0.4	0.6
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	10～100	22.5	－	－	－	18.4	－	－	21.0	－	－	19.3	－	－	22.5	18.4	20.3
マンガン	mg／l	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg／l	20以下	－	－	－	－	7.0	－	－	－	－	－	－	－	－	7.0	7.0	7.0
1，1，1-トリクロロエタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（MTBE）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（KMNO4）	mg／l	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（TON）	mg／l	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	mg／l	30～200	64	－	－	－	81	－	－	69	－	－	58	－	－	81	58	68
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
PH		7.5程度	6.5	6.5	6.4	－	6.5	6.6	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4	6.6	6.4	6.5
ランゲリア指数	mg／l	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	-2.7	－	－	－	－	－	－	－	－	-2.7	-2.7	-2.7
従属栄養細菌	個／ml	2000以下	－	－	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
1，1-ジクロロエチレン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.1以下	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
その他																		
アンモニア性窒素	mg／l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μS／cm	－	95.3	101.8	114.0	－	99.6	115.8	113.0	96.8	93.3	85.7	88.3	88.6	83.9	115.8	83.9	98.0
管理目標設定項目 農薬																		
1，3-ジクロロプロペン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2，2-DPA（ダラポン）	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
2，4-D（2，4-PA）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	mg／l	0.9以下	－	－	－	－	－	<0.009	－	－	－	－	－	－	－	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（MIPC）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（IPT）	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（IBP）	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003

南部浄水場・浄水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/8	2019/5/27	2019/6/20	2019/6/25	2019/7/2	2019/8/6	2019/9/12	2019/10/1	2019/11/7	2019/12/12	2020/1/7	2020/2/6	2020/3/12	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
気温	℃		16.8	28.5	28.0		24.7	31.2	29.5	29.2	17.5	11.5	5.3	4.7	10.2	31.2	4.7	19.8
水温	℃		12.1	18.0	19.5		20.3	24.0	24.8	26.8	15.2	11.8	8.5	8.0	11.6	26.8	8.0	16.7
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	－	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.0003以下	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモルフ	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	－	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	－	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

桜井寺町・桜井寺公民館

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/8	2019/5/27	2019/6/20	2019/7/2	2019/8/6	2019/9/12	2019/10/1	2019/11/7	2019/12/12	2020/1/7	2020/2/6	2020/3/12	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
気温	℃		18.0	30.0	30.0	24.8	33.7	31.2	28.2	19.7	12.9	9.3	4.1	9.9	33.7	4.1	21.0
水温	℃		15.2	23.3	24.1	25.5	30.3	29.3	23.5	20.0	14.2	11.9	11.0	12.1	30.3	11.0	20.0
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
大腸菌		検出されないこと	（−）	（−）	（−）	（−）	（−）	（−）	（−）	（−）	（−）	（−）	（−）	（−）	−	−	−
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.78	1.28	0.82	0.82	1.04	0.65	0.66	1.02	0.88	0.87	0.84	0.89	1.28	0.65	0.88
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	0.08	−	−	<0.06	−	−	<0.06	−	−	<0.06	−	−	0.08	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	0.008	−	−	0.024	−	−	0.013	−	−	0.004	−	−	0.024	0.004	0.012
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.002	−	−	0.002	−	−	0.004	−	−	0.002	−	−	0.004	0.002	0.003
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.015	−	−	0.035	−	−	0.026	−	−	0.009	−	−	0.035	0.009	0.021
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	<0.003	−	−	0.006	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	0.006	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.005	−	−	0.009	−	−	0.009	−	−	0.003	−	−	0.009	0.003	0.007
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	−	−	0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	10.0	−	−	10.6	−	−	9.8	−	−	8.1	−	−	10.6	8.1	9.6
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	11.2	8.7	9.5	8.5	8.0	9.5	8.4	7.8	8.3	8.7	6.3	7.3	11.2	6.3	8.5
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	26.5	−	−	21.5	−	−	22.7	−	−	21.5	−	−	26.5	21.5	23.1
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	73	−	−	78	−	−	72	−	−	59	−	−	78	59	71
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000002	0.000004	0.000002	0.000002	0.000004	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000004	<0.000001	0.000002
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	0.003	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	0.003	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.9	0.3	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.9	0.3	0.5
ＰＨ		5.8～8.6	6.8	6.5	6.6	6.5	6.5	6.7	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.4	6.8	6.4	6.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	−	−	−	<0.0004	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	−	−	−	<0.04	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	0.003	−	−	−	−	−	−	−	−	0.003	0.003	0.003
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	0.005	−	−	−	−	−	−	−	−	0.005	0.005	0.005
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3	0.5
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	26.5	−	−	21.5	−	−	22.7	−	−	21.5	−	−	26.5	21.5	23.1
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	−	−	−	6.2	−	−	−	−	−	−	−	−	6.2	6.2	6.2
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	−	−	−	<0.03	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮＯ４）	ｍｇ／ｌ	10以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	73	−	−	78	−	−	72	−	−	59	−	−	78	59	71
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.8	6.5	6.6	6.5	6.5	6.7	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.4	6.8	6.4	6.6
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	−	−	−	-2.6	−	−	−	−	−	−	−	−	-2.6	-2.6	-2.6
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	−	−	−	0	−	−	−	−	−	−	−	−	0	0	0
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	−	<0.01	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
電気伝導率	μS／ｃｍ	−	113.7	99.4	97.1	105.2	113.2	96.5	99.5	95.3	88.2	90.6	96.9	75.9	113.7	75.9	97.6
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	−	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	−	−	−	−	<0.009	−	−	−	−	−	−	−	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	−	−	−	−	<0.0008	−	−	−	−	−	−	−	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	<0.0001	−	−	−	−	−	−	−	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	−	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	−	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	−	−	−	−	<0.00003	−	−	−	−	−	−	−	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	<0.0001	−	−	−	−	−	−	−	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	−	−	−	−	<0.003	−	−	−	−	−	−	−	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	−	−	−	−	<0.0009	−	−	−	−	−	−	−	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	−	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003

桜井寺町・桜井寺公民館

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/8	2019/5/27	2019/6/20	2019/7/2	2019/8/6	2019/9/12	2019/10/1	2019/11/7	2019/12/12	2020/1/7	2020/2/6	2020/3/12	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
気温	℃		18.0	30.0	30.0	24.8	33.7	31.2	28.2	19.7	12.9	9.3	4.1	9.9	33.7	4.1	21.0
水温	℃		15.2	23.3	24.1	25.5	30.3	29.3	23.5	20.0	14.2	11.9	11.0	12.1	30.3	11.0	20.0
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモルフ	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

滝尻町・滝尻消防詰所

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/8	2019/5/27	2019/6/20	2019/7/2	2019/8/6	2019/9/12	2019/10/1	2019/11/7	2019/12/12	2020/1/7	2020/2/6	2020/3/12	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
気温	℃		13.8	27.5	25.2	24.8	31.2	29.0	28.3	17.2	9.3	6.3	2.1	10.1	31.2	2.1	18.7
水温	℃		14.3	22.1	22.9	24.5	28.7	29.1	27.4	19.0	13.4	11.1	10.3	13.0	29.1	10.3	19.7
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
大腸菌		検出されないこと	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.84	1.35	1.15	0.86	1.05	0.75	0.67	1.09	0.93	0.90	0.88	0.88	1.35	0.67	0.95
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	0.08	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.08	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	0.007	－	－	0.012	－	－	0.013	－	－	0.003	－	－	0.013	0.003	0.009
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.001	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	0.004	0.001	0.002
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.012	－	－	0.020	－	－	0.025	－	－	0.007	－	－	0.025	0.007	0.016
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.004	－	－	0.006	－	－	0.008	－	－	0.003	－	－	0.008	0.003	0.005
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	9.0	－	－	11.2	－	－	9.9	－	－	8.2	－	－	11.2	8.2	9.6
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	9.4	8.6	8.8	7.9	7.8	8.4	8.2	7.6	7.8	8.2	5.6	7.5	9.4	5.6	8.0
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	24.2	－	－	19.6	－	－	21.7	－	－	20.5	－	－	24.2	19.6	21.5
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	68	－	－	80	－	－	71	－	－	56	－	－	80	56	69
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000002	0.000003	0.000005	0.000002	0.000003	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000005	<0.000001	0.000002
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3
ＰＨ		5.8～8.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003	0.003	0.003
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	24.2	－	－	19.6	－	－	21.7	－	－	20.5	－	－	24.2	19.6	21.5
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	4.4	－	－	－	－	－	－	－	－	4.4	4.4	4.4
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮＯ４）	ｍｇ／ｌ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	68	－	－	80	－	－	71	－	－	56	－	－	80	56	69
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.6	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	-2.6	－	－	－	－	－	－	－	－	-2.6	-2.6	-2.6
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μS／ｃｍ	－	103.0	103.0	102.8	102.4	112.6	107.0	98.2	98.6	86.3	84.7	87.3	80.8	112.6	80.8	97.2
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	－	－	－	－	<0.009	－	－	－	－	－	－	－	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003

滝尻町・滝尻消防詰所

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/8	2019/5/27	2019/6/20	2019/7/2	2019/8/6	2019/9/12	2019/10/1	2019/11/7	2019/12/12	2020/1/7	2020/2/6	2020/3/12	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
気温	℃		13.8	27.5	25.2	24.8	31.2	29.0	28.3	17.2	9.3	6.3	2.1	10.1	31.2	2.1	18.7
水温	℃		14.3	22.1	22.9	24.5	28.7	29.1	27.4	19.0	13.4	11.1	10.3	13.0	29.1	10.3	19.7
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモルフ	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

簡 易 水 道 事 業

採水年月日			2019/4/9	2019/5/13	2019/6/17	2019/7/22	2019/8/13	2019/9/17	2019/10/28	2019/11/25	2019/12/16	2020/1/27	2020/2/25	2020/3/9	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ			
気温	℃		14.1	23.5	23.3	24.2	34.0	27.0	19.1	18.0	9.2	7.0	9.0	12.5	34.0	7.0	18.4
水温	℃		9.2	11.8	14.1	16.2	19.0	20.3	18.1	14.1	11.6	8.6	8.1	8.4	20.3	8.1	13.3
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	4	10	18	6	8	6	1	0	2	3	0	18	0	5
大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−	−
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.08	0.17	0.22	0.29	0.30	0.33	0.34	0.24	0.20	0.17	0.15	0.12	0.34	0.08	0.22
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.05	0.05	0.05	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02	0.04
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	−	−	3.5	−	−	3.7	−	−	3.2	−	−	3.3	3.7	3.2	3.4
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	0.011	0.010	<0.005	<0.005	0.015	0.018	0.014	0.012	0.010	0.009	0.011	0.009	0.018	<0.005	0.010
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	4.6	4.7	4.4	4.0	4.2	4.4	3.8	4.7	4.2	4.2	4.2	4.2	4.7	3.8	4.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	−	−	9.7	−	−	10.6	−	−	9.4	−	−	9.9	10.6	9.4	9.9
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	−	−	12	−	−	35	−	−	25	−	−	35	35	12	27
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.9	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.9	0.2	0.3
ＰＨ		5.8～8.6	6.2	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.0	6.1
味		異常でないこと	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭気		異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	−	−	−
色度	度	5以下	<0.5	0.5	0.5	0.8	0.9	1.1	0.7	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.6	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0004	−	−	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.04	−	−	−	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.008	−	−	−	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	−	−	9.7	−	−	10.6	−	−	9.4	−	−	9.9	10.6	9.4	9.9
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	0.011	0.010	<0.005	<0.005	0.015	0.018	0.014	0.012	0.010	0.009	0.011	0.009	0.018	<0.005	0.010
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.03	−	−	−	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	10以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	−	−	12	−	−	35	−	−	25	−	−	35	35	12	27
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.6	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.2	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.0	6.1
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	−	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
電気伝導率	μS／ｃｍ	−	42.7	44.2	42.1	41.0	43.0	43.0	40.5	39.9	40.0	40.6	41.6	40.4	44.2	39.9	41.6
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	−	<0.009	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	−	<0.0008	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.0001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	−	<0.00003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.0001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	−	<0.003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	−	<0.0009	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003

宮崎水源・男川伏流水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/9	2019/5/13	2019/6/17	2019/7/22	2019/8/13	2019/9/17	2019/10/28	2019/11/25	2019/12/16	2020/1/27	2020/2/25	2020/3/9	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ			
気温	℃		14.1	23.5	23.3	24.2	34.0	27.0	19.1	18.0	9.2	7.0	9.0	12.5	34.0	7.0	18.4
水温	℃		9.2	11.8	14.1	16.2	19.0	20.3	18.1	14.1	11.6	8.6	8.1	8.4	20.3	8.1	13.3
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリタコナゾール	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピペロホス	mg／l	0.0009以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

宮崎水源・西牧原沢表流水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/9	2019/5/13	2019/6/17	2019/7/22	2019/8/13	2019/9/17	2019/10/28	2019/11/25	2019/12/16	2020/1/27	2020/2/25	2020/3/9	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ			
気温	℃		14.1	23.5	23.3	24.2	34.0	27.0	19.1	18.0	9.2	7.0	9.0	12.5	34.0	7.0	18.4
水温	℃		12.3	15.0	16.5	19.2	22.9	22.0	16.9	14.0	10.3	8.8	8.3	9.1	22.9	8.3	14.6
基準項目																	
一般細菌	個／ml	100以下	2	21	12	31	40	35	21	22	18	3	15	28	40	2	21
大腸菌		検出されないこと	(－)	(＋)	(＋)	(＋)	(－)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(－)	(－)	(＋)	-	-	-
カドミウム	mg／l	0.003以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	mg／l	0.0005以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	mg／l	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	mg／l	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	mg／l	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	mg／l	0.05以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	mg／l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／l	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	10以下	0.21	0.25	0.37	0.46	0.56	0.59	0.51	0.40	0.38	0.27	0.23	0.44	0.59	0.21	0.39
ふっ素	mg／l	0.8以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	mg／l	1以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg／l	0.002以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1，4-ジオキサン	mg／l	0.05以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
1，2-ジクロロエチレン	mg／l	0.04以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg／l	0.02以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg／l	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg／l	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg／l	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg／l	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロ酢酸	mg／l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム	mg／l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン	mg／l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭素酸	mg／l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン	mg／l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン	mg／l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモホルム	mg／l	0.09以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	mg／l	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛	mg／l	1以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.2以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	mg／l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	0.02	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
銅	mg／l	1以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	mg／l	200以下	-	-	3.2	-	-	3.6	-	-	3.1	-	-	2.8	3.6	2.8	3.2
マンガン	mg／l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg／l	200以下	4.0	4.3	4.0	3.9	3.7	3.9	3.7	3.8	3.7	3.7	3.9	3.9	4.3	3.7	3.9
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	300以下	-	-	10.0	-	-	11.3	-	-	9.3	-	-	9.4	11.3	9.3	10.0
蒸発残留物	mg／l	500以下	-	-	16	-	-	32	-	-	25	-	-	29	32	16	26
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.2以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg／l	0.00001以下	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg／l	0.00001以下	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg／l	0.02以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg／l	0.005以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	mg／l	3以下	1.0	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	1.0	0.2	0.4
ＰＨ		5.8～8.6	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.6	6.5	6.6	6.6	6.5	6.7	6.5	6.6
味		異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気		異常でないこと	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	-	-	-
色度	度	5以下	<0.5	0.7	0.8	1.6	1.0	0.9	0.7	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	1.6	<0.5	0.6
濁度	度	2以下	<0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	mg／l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	mg／l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	mg／l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
1，2-ジクロロエタン	mg／l	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg／l	0.4以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	mg／l	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg／l	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二酸化塩素	mg／l	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロアセトニトリル	mg／l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
抱水クロラール	mg／l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
残留塩素	mg／l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	10～100	-	-	10.0	-	-	11.3	-	-	9.3	-	-	9.4	11.3	9.3	10.0
マンガン	mg／l	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg／l	20以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1，1，1-トリクロロエタン	mg／l	0.3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	mg／l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮＯ４）	mg／l	10以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気強度（ＴＯＮ）	mg／l	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒸発残留物	mg／l	30～200	-	-	16	-	-	32	-	-	25	-	-	29	32	16	26
濁度	度	1以下	<0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.1
ＰＨ		7.5程度	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.6	6.5	6.6	6.6	6.5	6.7	6.5	6.6
ランゲリア指数	mg／l	-1程度以上とし極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
従属栄養細菌	個／ml	2000以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1，1-ジクロロエチレン	mg／l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.1以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	mg／l	-	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
電気伝導率	μS／cm	-	42.3	44.6	40.1	39.0	42.4	42.2	37.6	39.1	38.2	38.3	38.8	37.2	44.6	37.2	40.0
管理目標設定項目 農薬																	
1，3-ジクロロプロペン	mg／l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2，2-DPA（ダラポン）	mg／l	0.08以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
2，4-D（2，4-PA）	mg／l	0.02以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	mg／l	0.004以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	mg／l	0.005以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	mg／l	0.9以下	-	<0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg／l	0.006以下	-	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	mg／l	0.01以下	-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg／l	0.003以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	mg／l	0.006以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	mg／l	0.03以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg／l	0.005以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg／l	0.001以下	-	<0.00003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	mg／l	0.01以下	-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	mg／l	0.3以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	mg／l	0.09以下	-	<0.0009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	mg／l	0.006以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	mg／l	0.009以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	mg／l	0.03以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003

宮崎水源・西牧原沢表流水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/9	2019/5/13	2019/6/17	2019/7/22	2019/8/13	2019/9/17	2019/10/28	2019/11/25	2019/12/16	2020/1/27	2020/2/25	2020/3/9	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ			
気温	℃		14.1	23.5	23.3	24.2	34.0	27.0	19.1	18.0	9.2	7.0	9.0	12.5	34.0	7.0	18.4
水温	℃		12.3	15.0	16.5	19.2	22.9	22.0	16.9	14.0	10.3	8.8	8.3	9.1	22.9	8.3	14.6
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモルフ	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピペロホス	mg／l	0.0009以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

宮崎浄水場・浄水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/9	2019/5/13	2019/6/17	2019/7/22	2019/8/13	2019/9/17	2019/10/28	2019/11/25	2019/12/16	2020/1/27	2020/2/25	2020/3/9	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ			
気温	℃		14.2	23.5	23.5	24.3	32.7	27.8	19.1	18.6	8.0	6.8	9.0	12.2	32.7	6.8	18.3
水温	℃		10.3	14.1	16.3	19.1	22.2	22.3	18.0	14.4	11.2	9.0	8.8	9.0	22.3	8.8	14.6
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.12	0.20	0.29	0.37	0.41	0.45	0.44	0.31	0.28	0.22	0.19	0.17	0.45	0.12	0.29
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	<0.06	－	－	0.12	－	－	0.07	－	－	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	0.003	<0.001	0.002
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	0.005	－	－	0.006	－	－	0.001	－	－	0.002	0.006	0.001	0.004
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	0.001
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	5.5	－	－	5.3	－	－	4.8	－	－	4.7	5.5	4.7	5.1
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	7.1	6.3	6.1	5.6	5.7	5.6	5.3	5.4	5.4	5.6	5.5	5.5	7.1	5.3	5.8
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	9.9	－	－	11.0	－	－	9.5	－	－	9.7	11.0	9.5	10.0
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	26	－	－	41	－	－	29	－	－	31	41	26	32
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	0.000001	0.000002	0.000003	0.000003	－	－	－	－	－	－	0.000003	0.000001	0.000002
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.7	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	0.1	0.2
ＰＨ		5.8～8.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	－	9.9	－	－	11.0	－	－	9.5	－	－	9.7	11.0	9.5	10.0
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	3.5	－	－	－	3.5	3.5	3.5
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	－	26	－	－	41	－	－	29	－	－	31	41	26	32
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	-3.6	－	－	－	-3.6	-3.6	-3.6
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	0	0	0
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	0.02	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μS／ｃｍ	－	58.2	56.0	51.1	48.9	52.1	50.4	47.9	47.4	47.2	49.4	46.5	47.3	58.2	47.2	50.2
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	－	<0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003

水道水 年報

採水年月日			2019/4/9	2019/5/13	2019/6/17	2019/7/22	2019/8/13	2019/9/17	2019/10/28	2019/11/25	2019/12/16	2020/1/27	2020/2/25	2020/3/9	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ			
気温	℃		14.2	23.5	23.5	24.3	32.7	27.8	19.1	18.6	8.0	6.8	9.0	12.2	32.7	6.8	18.3
水温	℃		10.3	14.1	16.3	19.1	22.2	22.3	18.0	14.4	11.2	9.0	8.8	9.0	22.3	8.8	14.6
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005	0.00005	0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモルフ	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピペロホス	mg／l	0.0009以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

石原町・くらがり公園

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/9	2019/5/13	2019/6/17	2019/7/22	2019/8/13	2019/9/17	2019/10/28	2019/11/25	2019/12/16	2020/1/27	2020/2/25	2020/3/9	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ			
気温	℃		13.2	23.2	24.2	22.1	32.2	26.3	15.8	16.2	9.1	6.0	7.1	11.7	32.2	6.0	17.3
水温	℃		13.0	19.0	20.1	23.0	26.3	25.1	18.0	14.2	11.0	9.3	9.2	10.0	26.3	9.2	16.5
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.16	0.21	0.30	0.37	0.41	0.44	0.46	0.35	0.31	0.24	0.20	0.17	0.46	0.16	0.30
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	<0.06	－	－	0.12	－	－	0.07	－	－	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.002	0.006	0.002	0.004
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.003	<0.001	0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	0.01	－	－	0.012	－	－	0.004	－	－	0.003	0.012	0.003	0.007
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.001	0.004	0.001	0.003
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.02	0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	<0.01	0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	5.5	－	－	5.4	－	－	4.8	－	－	4.9	5.5	4.8	5.2
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	6.6	6.3	6.0	5.8	5.6	5.7	5.5	5.5	5.4	5.7	5.7	5.6	6.6	5.4	5.8
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	11.3	－	－	11.6	－	－	11.0	－	－	11.3	11.6	11.0	11.3
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	29	－	－	41	－	－	33	－	－	35	41	29	35
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	0.000001	0.000002	0.000003	0.000003	－	－	－	－	－	－	0.000003	0.000001	0.000002
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.8	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.8	0.2	0.3
ＰＨ		5.8～8.6	6.9	6.7	6.9	6.7	6.7	6.6	7.0	6.8	6.9	7.6	6.9	6.9	7.6	6.6	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	－	11.3	－	－	11.6	－	－	11.0	－	－	11.3	11.6	11.0	11.3
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	1.8	－	－	－	1.8	1.8	1.8
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮＯ４）	ｍｇ／ｌ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	－	29	－	－	41	－	－	33	－	－	35	41	29	35
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.9	6.7	6.9	6.7	6.7	6.6	7.0	6.8	6.9	7.6	6.9	6.9	7.6	6.6	6.9
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	-3.2	－	－	－	-3.2	-3.2	-3.2
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	0	0	0
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	0.02	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μS／ｃｍ	－	57.8	55.2	54.5	51.1	52.3	52.0	52.1	50.0	49.6	55.9	52.7	51.0	57.8	49.6	52.9
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	－	<0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003

石原町・くらがり公園

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/9	2019/5/13	2019/6/17	2019/7/22	2019/8/13	2019/9/17	2019/10/28	2019/11/25	2019/12/16	2020/1/27	2020/2/25	2020/3/9	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ			
気温	℃		13.2	23.2	24.2	22.1	32.2	26.3	15.8	16.2	9.1	6.0	7.1	11.7	32.2	6.0	17.3
水温	℃		13.0	19.0	20.1	23.0	26.3	25.1	18.0	14.2	11.0	9.3	9.2	10.0	26.3	9.2	16.5
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピペロホス	mg／l	0.0009以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

雨山浄水場・ダム表流水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/9	2019/5/13	2019/6/17	2019/7/22	2019/8/13	2019/9/17	2019/10/28	2019/11/25	2019/12/16	2020/1/27	2020/2/25	2020/3/9								最 高	最 低	平 均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ										
気温	℃		9.4	18.8	20.0	26.5	30.3	26.7	14.2	15.8	6.0	5.1	8.6	6.3								30.3	5.1	15.6
水温	℃		11.2	18.2	18.1	18.7	25.6	25.0	16.4	12.3	7.9	7.2	6.9	8.2								25.6	6.9	14.6
基準項目																								
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	29	49	100	2500	210	330	420	110	100	14	26	110								2500	14	330
大腸菌		検出されないこと	（－）	（－）	（＋）	（＋）	（－）	（－）	（＋）	（＋）	（＋）	（－）	（＋）	（＋）								－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.35	0.34	0.45	0.69	0.46	0.36	0.70	0.52	0.51	0.44	0.44	0.43								0.70	0.34	0.47
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08								<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４－ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
１，２－ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	0.05	－	－	0.03	－	－	0.11	－	－	0.20								0.20	0.03	0.10
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.10	0.09	0.07	0.16	0.10	0.15	0.15	0.40	0.21	0.15	0.11	0.17								0.40	0.07	0.16
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	4.6	－	－	5.2	－	－	4.6	－	－	4.4								5.2	4.4	4.7
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	0.018	0.019	0.011	0.015	0.015	0.012	0.052	0.044	0.024	0.019	0.014	0.014								0.052	0.011	0.021
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	4.6	4.6	4.5	4.4	4.6	4.7	4.2	4.5	4.5	4.6	4.7	4.4								4.7	4.2	4.5
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	9.8	－	－	11.2	－	－	9.8	－	－	9.6								11.2	9.6	10.1
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	32	－	－	44	－	－	34	－	－	40								44	32	38
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000005	0.000001	0.000003	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002								0.000005	0.000001	0.000003
２－メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002								0.003	<0.002	0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	1.5	1.7	1.3	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	0.9	0.7	0.7	0.8								1.7	0.7	1.1
ＰＨ		5.8～8.6	6.7	6.9	6.7	6.4	6.7	6.8	6.5	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6								6.9	6.4	6.7
味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
臭気		異常でないこと	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭								－	－	－
色度	度	5以下	1.7	2.8	4.3	6.1	4.0	5.1	6.2	9.2	5.9	3.7	3.1	3.7								9.2	1.7	4.7
濁度	度	2以下	2.5	2.7	1.6	3.1	0.5	1.0	1.9	0.9	1.7	1.2	1.4	3.2								3.2	0.5	1.8
管理目標設定項目																								
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－								<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－								<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－								<0.002	<0.002	<0.002
１，２－ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－								<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－								<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－								<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	－	9.8	－	－	11.2	－	－	9.8	－	－	9.6								11.2	9.6	10.1
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	0.018	0.019	0.011	0.015	0.015	0.012	0.052	0.044	0.024	0.019	0.014	0.014								0.052	0.011	0.021
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
１，１，１－トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－								<0.03	<0.03	<0.03
メチル－T－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－								<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	－	32	－	－	44	－	－	34	－	－	40								44	32	38
濁度	度	1以下	2.5	2.7	1.6	3.1	0.5	1.0	1.9	0.9	1.7	1.2	1.4	3.2								3.2	0.5	1.8
ＰＨ		7.5程度	6.7	6.9	6.7	6.4	6.7	6.8	6.5	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6								6.9	6.4	6.7
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	－1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								－	－	－
１，１－ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－								<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	0.05	－	－	0.03	－	－	0.11	－	－	0.20								0.20	0.03	0.10
その他																								
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	0.04	0.03	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.06	0.05	0.03	0.02								0.06	<0.01	0.02
電気伝導率	μS／ｃｍ	－	49.3	49.8	45.2	43.5	47.5	49.1	45.6	47.4	46.8	46.5	47.4	46.4								49.8	43.5	47.0
管理目標設定項目 農薬																								
１，３－ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－								<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２－DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								<0.001	<0.001	<0.001
２，４－D（２，４－PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	－	<0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－								<0.0003	<0.0003	<0.0003

雨山浄水場・ダム表流水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/9	2019/5/13	2019/6/17	2019/7/22	2019/8/13	2019/9/17	2019/10/28	2019/11/25	2019/12/16	2020/1/27	2020/2/25	2020/3/9	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ			
気温	℃		9.4	18.8	20.0	26.5	30.3	26.7	14.2	15.8	6.0	5.1	8.6	6.3	30.3	5.1	15.6
水温	℃		11.2	18.2	18.1	18.7	25.6	25.0	16.4	12.3	7.9	7.2	6.9	8.2	25.6	6.9	14.6
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クロミゾロン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモルフ	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピペロホス	mg／l	0.0009以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

雨山浄水場・河川表流水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/9	2019/5/13	2019/6/17	2019/7/22	2019/8/13	2019/9/17	2019/10/28	2019/11/25	2019/12/16	2020/1/27	2020/2/25	2020/3/9	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ			
気温	℃		9.1	17.2	18.2	25.5	31.2	24.0	15.0	16.1	5.2	5.9	8.0	7.3	31.2	5.2	15.2
水温	℃		11.5	14.2	16.0	17.2	21.3	20.0	16.0	14.0	9.8	9.0	8.4	8.4	21.3	8.4	13.8
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	99	160	160	730	310	790	240	150	64	23	30	110	790	23	240
大腸菌		検出されないこと	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	-	-	-
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.42	0.50	0.65	0.82	0.60	0.47	0.80	0.56	0.56	0.52	0.54	0.84	0.84	0.42	0.61
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	-	-	0.05	-	-	0.07	-	-	0.05	-	-	0.14	0.14	0.05	0.08
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.06	0.03	0.04	0.06	0.11	0.11	0.11	0.09	0.06	0.04	0.04	0.10	0.11	0.03	0.07
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	-	-	4.6	-	-	5.3	-	-	4.7	-	-	4.3	5.3	4.3	4.7
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	0.020	0.008	0.006	0.012	0.016	0.021	0.009	0.011	0.009	0.007	0.006	<0.005	0.021	<0.005	0.010
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	4.4	4.4	4.5	4.4	4.6	4.6	4.3	4.5	4.4	4.5	4.5	4.3	4.6	4.3	4.5
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	-	-	10.1	-	-	11.5	-	-	9.9	-	-	10.6	11.5	9.9	10.5
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	-	-	31	-	-	49	-	-	36	-	-	47	49	31	41
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.4	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.8	0.5	0.5	0.5	0.7	0.8	0.4	0.6
ＰＨ		5.8～8.6	6.9	6.9	6.7	6.5	6.7	6.8	6.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.5	6.9	6.5	6.7
味		異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気		異常でないこと	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	-	-	-
色度	度	5以下	2.4	2.3	3.2	4.3	3.8	3.9	3.4	3.5	2.2	2.0	1.8	3.7	4.3	1.8	3.0
濁度	度	2以下	0.7	0.4	0.6	1.0	0.7	0.6	1.2	0.8	0.4	0.3	0.3	1.4	1.4	0.3	0.7
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	-	-	10.1	-	-	11.5	-	-	9.9	-	-	10.6	11.5	9.9	10.5
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	0.020	0.008	0.006	0.012	0.016	0.021	0.009	0.011	0.009	0.007	0.006	<0.005	0.021	<0.005	0.010
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	10以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	-	-	31	-	-	49	-	-	36	-	-	47	49	31	41
濁度	度	1以下	0.7	0.4	0.6	1.0	0.7	0.6	1.2	0.8	0.4	0.3	0.3	1.4	1.4	0.3	0.7
ＰＨ		7.5程度	6.9	6.9	6.7	6.5	6.7	6.8	6.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.5	6.9	6.5	6.7
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	0.05	-	-	0.07	-	-	0.05	-	-	0.14	0.14	0.05	0.08
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	-	47.6	49.5	47.2	44.1	48.2	50.5	45.5	47.2	46.2	48.1	47.6	46.7	50.5	44.1	47.4
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	-	<0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	-	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	-	<0.00003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	-	<0.0009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003

雨山浄水場・河川表流水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/9	2019/5/13	2019/6/17	2019/7/22	2019/8/13	2019/9/17	2019/10/28	2019/11/25	2019/12/16	2020/1/27	2020/2/25	2020/3/9	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ			
気温	℃		9.1	17.2	18.2	25.5	31.2	24.0	15.0	16.1	5.2	5.9	8.0	7.3	31.2	5.2	15.2
水温	℃		11.5	14.2	16.0	17.2	21.3	20.0	16.0	14.0	9.8	9.0	8.4	8.4	21.3	8.4	13.8
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリタコナゾール	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピペロホス	mg／l	0.0009以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

水道水 年報

採水年月日			2019/4/9	2019/5/13	2019/6/17	2019/7/22	2019/8/13	2019/9/17	2019/10/28	2019/11/25	2019/12/16	2020/1/27	2020/2/25	2020/3/9	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ			
気温	℃		9.2	17.6	18.6	25.4	32.0	24.2	15.0	16.0	6.1	5.9	8.0	7.8	32.0	5.9	15.5
水温	℃		12.2	17.0	18.5	21.2	28.0	26.4	17.8	13.3	8.7	7.6	7.9	8.9	28.0	7.6	15.6
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.45	0.54	0.68	0.86	0.47	0.38	0.70	0.54	0.53	0.46	0.44	0.43	0.86	0.38	0.54
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４－ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
１，２－ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	0.09	－	－	0.44	－	－	0.09	－	－	<0.06	0.44	<0.06	0.16
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	0.016	－	－	0.030	－	－	0.010	－	－	0.009	0.030	0.009	0.016
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.008	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.006	0.010	0.006	0.008
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	0.02	－	－	0.040	－	－	0.013	－	－	0.012	0.040	0.012	0.021
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.007	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.005	0.010	0.005	0.007
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.004	－	－	0.008	－	－	0.003	－	－	0.003	0.008	0.003	0.005
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	8.9	－	－	10.2	－	－	8.2	－	－	8.2	10.2	8.2	8.9
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	10.7	11.3	12.0	12.1	12.4	12.9	11.0	10.8	10.5	10.9	10.8	10.9	12.9	10.5	11.4
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	10.3	－	－	11.2	－	－	9.9	－	－	9.9	11.2	9.9	10.3
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	42	－	－	57	－	－	42	－	－	48	57	42	47
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
２－メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.2	0.4
ＰＨ		5.8～8.6	6.6	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.6	6.4	6.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２－ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	0.002	0.002	0.002
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005	－	－	－	0.005	0.005	0.005
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.5	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.6	0.8	0.6	0.7	0.9	0.5	0.7
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	－	10.3	－	－	11.2	－	－	9.9	－	－	9.9	11.2	9.9	10.3
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	3.5	－	－	－	3.5	3.5	3.5
１，１，１－トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	－	42	－	－	57	－	－	42	－	－	48	57	42	47
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.6	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.6	6.4	6.5
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	-3.7	－	－	－	-3.7	-3.7	-3.7
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	0	0	0
１，１－ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	<0.02	－	－	0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	0.02	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μS／ｃｍ	－	69.5	71.6	71.6	69.2	74.2	76.0	70.2	69.5	66.4	68.4	66.0	65.1	76.0	65.1	69.8
管理目標設定項目 農薬																	
１，３－ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	－	<0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003

雨山浄水場・浄水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/9	2019/5/13	2019/6/17	2019/7/22	2019/8/13	2019/9/17	2019/10/28	2019/11/25	2019/12/16	2020/1/27	2020/2/25	2020/3/9	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ			
気温	℃		9.2	17.6	18.6	25.4	32.0	24.2	15.0	16.0	6.1	5.9	8.0	7.8	32.0	5.9	15.5
水温	℃		12.2	17.0	18.5	21.2	28.0	26.4	17.8	13.3	8.7	7.6	7.9	8.9	28.0	7.6	15.6
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	0.00020	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00020	0.00020	0.00020
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリタコニル	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピペロホス	mg／l	0.0009以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

明見町・森林組合

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/9	2019/5/13	2019/6/17	2019/7/22	2019/8/13	2019/9/17	2019/10/28	2019/11/25	2019/12/16	2020/1/27	2020/2/25	2020/3/9	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ			
気温	℃		14.5	22.2	25.2	27.0	34.2	30.8	20.1	20.1	11.2	7.5	9.3	16.8	34.2	7.5	19.9
水温	℃		13.9	18.8	20.4	22.3	27.0	26.3	20.6	16.5	13.3	10.8	10.7	11.7	27.0	10.7	17.7
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.45	0.59	0.67	0.77	0.49	0.40	0.72	0.55	0.53	0.46	0.44	0.44	0.77	0.40	0.54
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	0.08	－	－	0.47	－	－	0.09	－	－	<0.06	0.47	<0.06	0.16
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	0.027	－	－	0.039	－	－	0.016	－	－	0.014	0.039	0.014	0.024
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.004	－	－	<0.003	－	－	0.006	－	－	0.007	0.007	<0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	0.033	－	－	0.051	－	－	0.020	－	－	0.018	0.051	0.018	0.031
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.009	－	－	0.011	－	－	0.009	－	－	0.006	0.011	0.006	0.009
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.006	－	－	0.010	－	－	0.004	－	－	0.004	0.010	0.004	0.006
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.02	0.03
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	8.8	－	－	10.2	－	－	8.2	－	－	8.3	10.2	8.2	8.9
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	10.7	11.6	12.0	12.3	12.6	13.1	11.6	11.1	10.8	11.0	10.9	11.1	13.1	10.7	11.6
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	11.6	－	－	12.0	－	－	10.9	－	－	10.7	12.1	10.7	11.3
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	46	－	－	56	－	－	44	－	－	47	56	44	48
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.1	0.4
ＰＨ		5.8～8.6	6.7	6.7	6.7	6.6	6.9	6.9	6.6	6.8	6.6	6.6	6.6	6.6	6.9	6.6	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.5	0.6	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.2	0.4
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	－	11.6	－	－	12.0	－	－	10.9	－	－	10.7	12.1	10.7	11.3
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6	－	－	－	2.6	2.6	2.6
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮＯ４）	ｍｇ／ｌ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	－	46	－	－	56	－	－	44	－	－	47	56	44	48
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.7	6.7	6.7	6.6	6.9	6.9	6.6	6.8	6.6	6.6	6.6	6.6	6.9	6.6	6.7
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	-3.5	－	－	－	-3.5	-3.5	-3.5
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	0	0	0
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μS／ｃｍ	－	70.7	74.0	73.9	72.5	77.3	79.8	73.6	70.8	67.6	68.0	67.3	68.3	79.8	67.3	72.0
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	－	<0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003

明見町・森林組合

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/9	2019/5/13	2019/6/17	2019/7/22	2019/8/13	2019/9/17	2019/10/28	2019/11/25	2019/12/16	2020/1/27	2020/2/25	2020/3/9	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ			
気温	℃		14.5	22.2	25.2	27.0	34.2	30.8	20.1	20.1	11.2	7.5	9.3	16.8	34.2	7.5	19.9
水温	℃		13.9	18.8	20.4	22.3	27.0	26.3	20.6	16.5	13.3	10.8	10.7	11.7	27.0	10.7	17.7
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クロミカロン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモルフ	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピペロホス	mg／l	0.0009以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

東河原町・河原ポンプ場

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/9	2019/5/13	2019/6/17	2019/7/22	2019/8/13	2019/9/17	2019/10/28	2019/11/25	2019/12/16	2020/1/27	2020/2/25	2020/3/9	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ			
気温	℃		9.2	19.5	19.3	23.2	29.3	25.0	13.7	14.5	6.9	5.8	7.8	6.9	29.3	5.8	15.1
水温	℃		12.0	18.1	19.1	21.9	26.1	25.2	18.8	14.3	11.0	9.9	10.0	10.5	26.1	9.9	16.4
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.45	0.60	0.66	0.73	0.52	0.41	0.73	0.55	0.54	0.46	0.45	0.44	0.73	0.41	0.55
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	0.13	－	－	0.59	－	－	0.16	－	－	<0.06	0.59	<0.06	0.22
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	0.031	－	－	0.040	－	－	0.018	－	－	0.015	0.040	0.015	0.026
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	0.004	－	－	0.007	0.007	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.003	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	0.037	－	－	0.054	－	－	0.023	－	－	0.019	0.054	0.019	0.033
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.009	－	－	0.011	－	－	0.009	－	－	0.007	0.011	0.007	0.009
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.006	－	－	0.011	－	－	0.005	－	－	0.004	0.011	0.004	0.007
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	0.05	－	－	<0.02	－	－	<0.02	0.05	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.03	0.03	0.02	0.02	0.04	0.12	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.12	0.02	0.04
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	9.1	－	－	10.3	－	－	8.3	－	－	8.3	10.3	8.3	9.0
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	10.8	11.9	12.2	12.5	12.9	13.2	11.9	11.4	11.0	11.1	11.0	11.1	13.2	10.8	11.8
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	11.9	－	－	12.4	－	－	11.0	－	－	10.8	12.4	10.8	11.5
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	44	－	－	60	－	－	44	－	－	48	60	44	49
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.1	0.4
ＰＨ		5.8～8.6	6.8	6.8	6.7	6.7	6.9	7.0	6.7	6.7	6.6	6.5	6.6	6.6	7.0	6.5	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	1.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.6	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	0.002	0.002	0.002
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	0.007	－	－	－	0.007	0.007	0.007
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	－	11.9	－	－	12.4	－	－	11.0	－	－	10.8	12.4	10.8	11.5
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6	－	－	－	2.6	2.6	2.6
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮＯ４）	ｍｇ／ｌ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	－	44	－	－	60	－	－	44	－	－	48	60	44	49
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.8	6.8	6.7	6.7	6.9	7.0	6.7	6.7	6.6	6.5	6.6	6.6	7.0	6.5	6.7
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	-3.4	－	－	－	-3.4	-3.4	-3.4
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	1
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	<0.02	－	－	0.05	－	－	<0.02	－	－	<0.02	0.05	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μS／ｃｍ	－	71.4	75.1	75.4	74.5	79.3	81.6	75.1	72.3	68.6	68.3	68.4	69.1	81.6	68.3	73.3
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	－	<0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003

東河原町・河原ポンプ場

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/9	2019/5/13	2019/6/17	2019/7/22	2019/8/13	2019/9/17	2019/10/28	2019/11/25	2019/12/16	2020/1/27	2020/2/25	2020/3/9	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ			
気温	℃		9.2	19.5	19.3	23.2	29.3	25.0	13.7	14.5	6.9	5.8	7.8	6.9	29.3	5.8	15.1
水温	℃		12.0	18.1	19.1	21.9	26.1	25.2	18.8	14.3	11.0	9.9	10.0	10.5	26.1	9.9	16.4
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クロミカロン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00006	0.00006	0.00006
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモルフ	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

夏山水源・平針川表流水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/11	2019/5/14	2019/6/18	2019/7/23	2019/8/22	2019/9/19	2019/10/29	2019/11/26	2019/12/17	2020/1/28	2020/2/27	2020/3/10	最 高	最 低	平 均
天候			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨			
気温	℃		8.8	17.7	22.0	26.3	30.2	21.0	15.1	9.7	11.0	10.4	5.9	13.4	30.2	5.9	16.0
水温	℃		8.6	13.8	15.1	18.5	20.8	19.3	16.2	12.5	10.8	8.5	7.0	10.3	20.8	7.0	13.5
基準項目																	
一般細菌	個／ml	100以下	180	110	85	110	380	150	220	91	76	24	12	96	380	12	130
大腸菌		検出されないこと	(−)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(−)	(+)	−	−	−
カドミウム	mg／l	0.003以下	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	mg／l	0.0005以下	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	mg／l	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	mg／l	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	mg／l	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	mg／l	0.05以下	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	mg／l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／l	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	10以下	0.28	0.34	0.42	0.49	0.55	0.49	0.65	0.50	0.48	0.36	0.35	0.46	0.65	0.28	0.45
ふっ素	mg／l	0.8以下	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	mg／l	1以下	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg／l	0.002以下	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４-ジオキサン	mg／l	0.05以下	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
１，２-ジクロロエチレン	mg／l	0.04以下	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg／l	0.02以下	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg／l	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg／l	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg／l	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg／l	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
クロロ酢酸	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
クロロホルム	mg／l	0.06以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジブロモクロロメタン	mg／l	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭素酸	mg／l	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
総トリハロメタン	mg／l	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
トリクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ブロモジクロロメタン	mg／l	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ブロモホルム	mg／l	0.09以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ホルムアルデヒド	mg／l	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
亜鉛	mg／l	1以下	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.2以下	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	0.06	0.06	<0.02	<0.02
鉄	mg／l	0.3以下	<0.01	0.01	<0.01	0.04	<0.01	<0.01	0.02	0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.05	0.05	<0.01	0.01
銅	mg／l	1以下	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	mg／l	200以下	−	−	3.7	−	−	4.2	−	−	3.8	−	−	3.5	4.2	3.5	3.8
マンガン	mg／l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg／l	200以下	4.9	4.9	5.0	4.6	4.7	4.9	4.5	4.7	4.7	4.7	4.7	4.4	5.0	4.4	4.7
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	300以下	−	−	9.3	−	−	10.5	−	−	9.8	−	−	8.5	10.5	8.5	9.5
蒸発残留物	mg／l	500以下	−	−	31	−	−	14	−	−	29	−	−	30	31	14	26
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.2以下	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg／l	0.00001以下	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001
２-メチルイソボルネオール	mg／l	0.00001以下	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg／l	0.02以下	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg／l	0.005以下	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	mg／l	3以下	0.7	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
ＰＨ		5.8～8.6	6.5	6.5	6.5	6.4	6.5	6.6	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.4	6.5
味		異常でないこと	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭気		異常でないこと	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	−	−	−
色度	度	5以下	1.8	1.9	1.7	2.1	2.2	1.8	1.8	1.3	1.2	1.4	0.9	1.6	2.2	0.9	1.6
濁度	度	2以下	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.7	0.3	0.2	0.2	0.1	0.8	0.8	0.1	0.4
管理目標設定項目																	
アンチモン	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	mg／l	0.002以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
１，２-ジクロロエタン	mg／l	0.004以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0004	−	−	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg／l	0.4以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.04	−	−	−	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	mg／l	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.008	−	−	−	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg／l	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
二酸化塩素	mg／l	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロアセトニトリル	mg／l	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
抱水クロラール	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
残留塩素	mg／l	1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	10～100	−	−	9.3	−	−	10.5	−	−	9.8	−	−	8.5	10.5	8.5	9.5
マンガン	mg／l	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg／l	20以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
１，１，１-トリクロロエタン	mg／l	0.3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.03	−	−	−	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-Ｔ-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮＯ４）	mg／l	10以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭気強度（ＴＯＮ）	mg／l	3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
蒸発残留物	mg／l	30～200	−	−	31	−	−	14	−	−	29	−	−	30	31	14	26
濁度	度	1以下	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.7	0.3	0.2	0.2	0.1	0.8	0.8	0.1	0.4
ＰＨ		7.5程度	6.5	6.5	6.5	6.4	6.5	6.6	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.4	6.5
ランゲリア指数	mg／l	-1程度以上とし極力0に近づける	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
従属栄養細菌	個／ml	2000以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
１，１-ジクロロエチレン	mg／l	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.1以下	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	0.06	0.06	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	mg／l	−	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
電気伝導率	μS／cm	−	45.8	46.1	43.1	39.0	43.5	45.9	42.4	45.3	44.2	43.8	42.3	38.8	46.1	38.8	43.4
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	mg／l	0.05以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２-DPA（ダラポン）	mg／l	0.08以下	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
２，４-D（２，４-PA）	mg／l	0.02以下	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	mg／l	0.004以下	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	mg／l	0.005以下	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	mg／l	0.9以下	−	<0.009	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg／l	0.006以下	−	<0.0008	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	mg／l	0.01以下	−	<0.0001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg／l	0.003以下	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	mg／l	0.006以下	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	mg／l	0.03以下	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg／l	0.005以下	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg／l	0.001以下	−	0.00004	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0.00004	0.00004	0.00004
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	mg／l	0.01以下	−	<0.0001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	mg／l	0.3以下	−	<0.003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	mg／l	0.09以下	−	<0.0009	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	mg／l	0.006以下	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	mg／l	0.009以下	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	mg／l	0.03以下	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003

夏山水源・平針川表流水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/11	2019/5/14	2019/6/18	2019/7/23	2019/8/22	2019/9/19	2019/10/29	2019/11/26	2019/12/17	2020/1/28	2020/2/27	2020/3/10	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨			
気温	℃		8.8	17.7	22.0	26.3	30.2	21.0	15.1	9.7	11.0	10.4	5.9	13.4	30.2	5.9	16.0
水温	℃		8.6	13.8	15.1	18.5	20.8	19.3	16.2	12.5	10.8	8.5	7.0	10.3	20.8	7.0	13.5
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリタコナゾール	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピペロホス	mg／l	0.0009以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

夏山浄水場・浄水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/11	2019/5/14	2019/6/18	2019/7/23	2019/8/22	2019/9/19	2019/10/29	2019/11/26	2019/12/17	2020/1/28	2020/2/27	2020/3/10	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨			
気温	℃		9.1	17.5	21.8	27.3	30.1	21.2	15.1	9.7	11.2	12.5	5.9	13.8	30.1	5.9	16.3
水温	℃		11.1	15.7	18.0	20.2	23.8	22.8	17.6	13.7	9.9	8.8	8.4	9.0	23.8	8.4	14.9
基準項目																	
一般細菌	個／ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−	−
カドミウム	mg／l	0.003以下	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	mg／l	0.0005以下	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	mg／l	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	mg／l	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	mg／l	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	mg／l	0.05以下	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	mg／l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／l	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	10以下	0.34	0.35	0.40	0.59	0.63	0.49	0.69	0.49	0.47	0.37	0.34	0.39	0.69	0.34	0.46
ふっ素	mg／l	0.8以下	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	mg／l	1以下	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg／l	0.002以下	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1，4-ジオキサン	mg／l	0.05以下	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
1，2-ジクロロエチレン	mg／l	0.04以下	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg／l	0.02以下	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg／l	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg／l	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg／l	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg／l	0.6以下	−	−	<0.06	−	−	0.11	−	−	0.08	−	−	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg／l	0.02以下	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg／l	0.06以下	−	−	0.004	−	−	0.002	−	−	<0.001	−	−	0.002	0.004	<0.001	0.002
ジクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg／l	0.1以下	−	−	0.001	−	−	0.002	−	−	<0.001	−	−	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
臭素酸	mg／l	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg／l	0.1以下	−	−	0.008	−	−	0.007	−	−	0.001	−	−	0.003	0.008	0.001	0.005
トリクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg／l	0.03以下	−	−	0.003	−	−	0.003	−	−	0.001	−	−	0.001	0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	mg／l	0.09以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	mg／l	0.08以下	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	mg／l	1以下	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.2以下	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	mg／l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg／l	1以下	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	mg／l	200以下	−	−	4.2	−	−	4.7	−	−	4.1	−	−	3.9	4.7	3.9	4.2
マンガン	mg／l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg／l	200以下	4.9	5.1	5.2	4.8	5.1	5.2	4.5	4.9	4.9	4.9	4.9	4.6	5.2	4.5	4.9
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	300以下	−	−	9.5	−	−	11.6	−	−	9.8	−	−	9.5	11.6	9.5	10.1
蒸発残留物	mg／l	500以下	−	−	33	−	−	21	−	−	31	−	−	29	33	21	29
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.2以下	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg／l	0.00001以下	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg／l	0.00001以下	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg／l	0.02以下	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg／l	0.005以下	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（TOC）	mg／l	3以下	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4
PH		5.8～8.6	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.6	6.5	6.6	6.6	6.5	6.6	6.5	6.6	6.4	6.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	mg／l	0.002以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
1，2-ジクロロエタン	mg／l	0.004以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0004	−	−	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg／l	0.4以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.04	−	−	−	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	mg／l	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
亜塩素酸	mg／l	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
二酸化塩素	mg／l	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロアセトニトリル	mg／l	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	mg／l	1以下	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	10～100	−	−	9.5	−	−	11.6	−	−	9.8	−	−	9.5	11.6	9.5	10.1
マンガン	mg／l	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg／l	20以下	−	−	−	−	−	−	−	−	2.6	−	−	−	2.6	2.6	2.6
1，1，1-トリクロロエタン	mg／l	0.3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.03	−	−	−	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（MTBE）	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（KMN04）	mg／l	10以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭気強度（TON）	mg／l	3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
蒸発残留物	mg／l	30～200	−	−	33	−	−	21	−	−	31	−	−	29	33	21	29
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
PH		7.5程度	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.6	6.5	6.6	6.6	6.5	6.6	6.5	6.6	6.4	6.5
ランゲリア指数	mg／l	-1程度以上とし極力0に近づける	−	−	−	−	−	−	−	−	−3.6	−	−	−	−3.6	−3.6	−3.6
従属栄養細菌	個／ml	2000以下	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	1	1	1
1，1-ジクロロエチレン	mg／l	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.1以下	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	mg／l	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
電気伝導率	μS／cm	−	49.7	49.2	45.9	44.0	47.6	50.2	45.8	47.5	45.8	47.8	46.3	43.2	50.2	43.2	46.9
管理目標設定項目 農薬																	
1，3-ジクロロプロペン	mg／l	0.05以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2，2-DPA（ダラポン）	mg／l	0.08以下	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
2，4-D（2，4-PA）	mg／l	0.02以下	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg／l	0.004以下	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	mg／l	0.005以下	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	mg／l	0.9以下	−	<0.009	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg／l	0.006以下	−	<0.0008	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	mg／l	0.01以下	−	<0.0001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg／l	0.003以下	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	mg／l	0.006以下	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	mg／l	0.03以下	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg／l	0.005以下	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg／l	0.001以下	−	<0.00003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（MIPC）	mg／l	0.01以下	−	<0.0001	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（IPT）	mg／l	0.3以下	−	<0.003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（IBP）	mg／l	0.09以下	−	<0.0009	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	mg／l	0.006以下	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	mg／l	0.009以下	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	mg／l	0.03以下	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003

水道水 年報

採水年月日			2019/4/11	2019/5/14	2019/6/18	2019/7/23	2019/8/22	2019/9/19	2019/10/29	2019/11/26	2019/12/17	2020/1/28	2020/2/27	2020/3/10	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨			
気温	℃		9.1	17.5	21.8	27.3	30.1	21.2	15.1	9.7	11.2	12.5	5.9	13.8	30.1	5.9	16.3
水温	℃		11.1	15.7	18.0	20.2	23.8	22.8	17.6	13.7	9.9	8.8	8.4	9.0	23.8	8.4	14.9
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	0.00007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00007	0.00007	0.00007
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピペロホス	mg／l	0.0009以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

夏山町・夏山消防詰所

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/11	2019/5/14	2019/6/18	2019/7/23	2019/8/22	2019/9/19	2019/10/29	2019/11/26	2019/12/17	2020/1/28	2020/2/27	2020/3/10	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨			
気温	℃		11.4	19.0	24.5	27.7	31.6	21.0	15.5	11.3	11.0	14.0	11.0	13.7	31.6	11.0	17.6
水温	℃		14.0	18.3	20.4	22.5	26.8	26.2	20.2	16.0	12.7	10.5	10.6	11.3	26.8	10.5	17.5
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.34	0.35	0.40	0.58	0.63	0.49	0.70	0.49	0.47	0.38	0.34	0.37	0.70	0.34	0.46
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	<0.06	－	－	0.11	－	－	0.07	－	－	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.003	0.005	0.001	0.003
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.003	<0.001	0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	0.01	－	－	0.010	－	－	0.002	－	－	0.004	0.010	0.002	0.007
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	0.001	0.004	0.001	0.003
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	4.1	－	－	4.8	－	－	4.1	－	－	3.9	4.8	3.9	4.2
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	4.9	5.2	5.3	4.8	5.2	5.3	4.5	5.0	4.9	5.0	5.0	4.7	5.3	4.5	5.0
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	9.6	－	－	11.6	－	－	9.9	－	－	9.8	11.6	9.6	10.2
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	32	－	－	17	－	－	29	－	－	27	32	17	26
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4
ＰＨ		5.8～8.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.5	0.2	0.4
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	－	9.6	－	－	11.6	－	－	9.9	－	－	9.8	11.6	9.6	10.2
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6	－	－	－	2.6	2.6	2.6
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	－	32	－	－	17	－	－	29	－	－	27	32	17	26
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.6
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	-3.5	－	－	－	-3.5	-3.5	-3.5
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	0	0	0
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μS／ｃｍ	－	49.6	49.2	45.9	44.6	47.8	50.4	44.3	47.6	45.9	45.6	46.2	44.0	50.4	44.0	46.8
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	－	<0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003

夏山町・夏山消防詰所

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/11	2019/5/14	2019/6/18	2019/7/23	2019/8/22	2019/9/19	2019/10/29	2019/11/26	2019/12/17	2020/1/28	2020/2/27	2020/3/10	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨			
気温	℃		11.4	19.0	24.5	27.7	31.6	21.0	15.5	11.3	11.0	14.0	11.0	13.7	31.6	11.0	17.6
水温	℃		14.0	18.3	20.4	22.5	26.8	26.2	20.2	16.0	12.7	10.5	10.6	11.3	26.8	10.5	17.5
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クロミカロン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0004	0.0004	0.0004
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピペロホス	mg／l	0.0009以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

保殿水源・保殿川表流水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/15	2019/5/20	2019/6/10	2019/7/8	2019/8/26	2019/9/26	2019/10/15	2019/11/18	2019/12/19	2020/1/20	2020/2/17	2020/3/23	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		9.3	16.2	18.2	19.7	21.0	21.8	18.5	14.6	6.0	4.8	4.1	8.3	21.8	4.1	13.5
水温	℃		8.5	13.1	14.4	16.0	17.0	17.1	15.6	12.1	9.3	6.0	8.0	8.0	17.1	6.0	12.1
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	75	58	100	75	150	150	160	79	26	15	15	19	160	15	77
大腸菌		検出されないこと	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（－）	（－）	（＋）	（－）	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.11	0.26	0.25	0.27	0.35	0.32	0.35	0.31	0.26	0.23	0.19	0.22	0.35	0.11	0.26
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４－ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２－ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	0.05	－	－	0.06	－	－	0.09	－	－	0.02	－	0.09	0.02	0.06
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.03	0.03	0.04	0.06	0.05	0.09	0.09	0.08	0.03	0.01	0.02	0.01	0.09	0.01	0.05
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	3.6	－	－	3.4	－	－	3.6	－	－	3.5	－	3.6	3.4	3.5
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.008	0.007	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.008	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	3.0	3.2	3.2	3.0	3.1	3.3	3.1	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.3	3.0	3.1
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	9.8	－	－	7.8	－	－	8.9	－	－	9.2	－	9.8	7.8	8.9
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	35	－	－	28	－	－	33	－	－	34	－	35	28	33
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
２－メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	1.3	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	1.3	0.4	0.6
ＰＨ		5.8～8.6	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.5	6.7	6.5	6.7
味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気		異常でないこと	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	－	－	－
色度	度	5以下	4.4	2.3	3.3	3.5	3.1	3.2	3.4	2.0	1.5	1.1	2.4	1.6	4.4	1.1	2.7
濁度	度	2以下	0.7	0.7	1.1	1.2	1.8	1.6	1.4	0.1	0.4	0.1	0.3	0.5	1.8	0.1	0.8
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２－ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	9.8	－	－	7.8	－	－	8.9	－	－	9.2	－	9.8	7.8	8.9
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.008	0.007	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.008	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１，１－トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル－Ｔ－ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮＯ４）	ｍｇ／ｌ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	35	－	－	28	－	－	33	－	－	34	－	35	28	33
濁度	度	1以下	0.7	0.7	1.1	1.2	1.8	1.6	1.4	0.1	0.4	0.1	0.3	0.5	1.8	0.1	0.8
ＰＨ		7.5程度	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.5	6.7	6.5	6.7
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１－ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	0.05	－	－	0.06	－	－	0.09	－	－	0.02	－	0.09	0.02	0.06
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
電気伝導率	μS／ｃｍ	－	37.5	39.7	35.3	32.2	35.3	38.9	33.6	37.9	38.7	40.8	38.0	36.9	40.8	32.2	37.1
管理目標設定項目 農薬																	
１，３－ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２－DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
２，４－D（２，４－PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	－	－	－	<0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003

保殿水源・保殿川表流水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/15	2019/5/20	2019/6/10	2019/7/8	2019/8/26	2019/9/26	2019/10/15	2019/11/18	2019/12/19	2020/1/20	2020/2/17	2020/3/23	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		9.3	16.2	18.2	19.7	21.0	21.8	18.5	14.6	6.0	4.8	4.1	8.3	21.8	4.1	13.5
水温	℃		8.5	13.1	14.4	16.0	17.0	17.1	15.6	12.1	9.3	6.0	8.0	8.0	17.1	6.0	12.1
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモビル	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

滝崩水源・滝崩表流水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/15	2019/5/20	2019/6/10	2019/7/8	2019/8/26	2019/9/26	2019/10/15	2019/11/18	2019/12/19	2020/1/20	2020/2/17	2020/3/23	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		10.3	17.8	19.3	19.8	23.5	24.1	19.5	14.7	6.9	4.3	4.0	10.8	24.1	4.0	14.6
水温	℃		9.1	13.2	15.1	16.4	17.8	18.3	16.2	12.0	9.0	5.2	7.8	8.6	18.3	5.2	12.4
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	100	53	64	110	230	300	150	81	29	5	27	42	300	5	99
大腸菌		検出されないこと	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（－）	（－）	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.12	0.19	0.22	0.30	0.33	0.28	0.39	0.29	0.24	0.21	0.17	0.20	0.39	0.12	0.25
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	0.04	－	－	0.07	－	－	0.10	－	－	0.04	－	0.10	0.04	0.06
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.04	0.02	0.04	0.06	0.06	0.09	0.07	0.09	0.04	0.01	0.03	0.02	0.09	0.01	0.05
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	3.7	－	－	3.3	－	－	3.5	－	－	3.4	－	3.7	3.3	3.5
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	0.006	0.009	0.006	0.007	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.009	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	3.0	3.1	3.1	2.8	3.0	3.1	2.9	3.0	3.5	3.0	3.0	3.0	3.5	2.8	3.0
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	7.5	－	－	6.6	－	－	6.6	－	－	7.3	－	7.5	6.6	7.0
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	33	－	－	25	－	－	28	－	－	33	－	33	25	30
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	2.2	0.8	1.0	1.0	0.9	0.8	0.9	0.6	0.6	0.5	1.0	0.5	2.2	0.5	0.9
ＰＨ		5.8～8.6	6.7	6.7	6.6	6.5	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.5	6.7
味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気		異常でないこと	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	－	－	－
色度	度	5以下	8.0	3.8	4.8	5.0	4.8	4.8	4.2	2.9	2.4	1.9	3.9	2.3	8.0	1.9	4.1
濁度	度	2以下	0.9	0.9	1.1	1.1	1.9	2.2	1.1	1.7	0.7	0.2	0.4	0.4	2.2	0.2	1.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	7.5	－	－	6.6	－	－	6.6	－	－	7.3	－	7.5	6.6	7.0
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	0.006	0.009	0.006	0.007	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.009	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮＯ４）	ｍｇ／ｌ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	33	－	－	25	－	－	28	－	－	33	－	33	25	30
濁度	度	1以下	0.9	0.9	1.1	1.1	1.9	2.2	1.1	1.7	0.7	0.2	0.4	0.4	2.2	0.2	1.1
ＰＨ		7.5程度	6.7	6.7	6.6	6.5	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.5	6.7
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	0.04	－	－	0.07	－	－	0.10	－	－	0.04	－	0.10	0.04	0.06
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
電気伝導率	μS／ｃｍ	－	34.2	34.0	32.2	30.7	30.9	32.6	30.6	31.9	32.3	34.4	34.4	32.8	34.4	30.6	32.6
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	－	－	－	<0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003

滝崩水源・滝崩表流水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/15	2019/5/20	2019/6/10	2019/7/8	2019/8/26	2019/9/26	2019/10/15	2019/11/18	2019/12/19	2020/1/20	2020/2/17	2020/3/23	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		10.3	17.8	19.3	19.8	23.5	24.1	19.5	14.7	6.9	4.3	4.0	10.8	24.1	4.0	14.6
水温	℃		9.1	13.2	15.1	16.4	17.8	18.3	16.2	12.0	9.0	5.2	7.8	8.6	18.3	5.2	12.4
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモルフ	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

千万町浄水場・浄水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/15	2019/5/20	2019/6/10	2019/7/8	2019/8/26	2019/9/26	2019/10/15	2019/11/18	2019/12/19	2020/1/20	2020/2/17	2020/3/23	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		12.0	17.0	19.8	20.2	23.0	19.6	20.5	15.2	6.8	4.9	5.0	8.8	23.0	4.9	14.4
水温	℃		9.2	14.8	17.0	18.1	20.7	19.5	18.5	12.1	9.6	6.4	7.5	8.3	20.7	6.4	13.5
基準項目																	
一般細菌	個／ml	100以下	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−	−
カドミウム	mg／l	0.003以下	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	mg／l	0.0005以下	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	mg／l	0.05以下	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	mg／l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	10以下	0.11	0.21	0.27	0.30	0.34	0.29	0.45	0.29	0.24	0.20	0.17	0.18	0.45	0.11	0.25
ふっ素	mg／l	0.8以下	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	mg／l	1以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg／l	0.002以下	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1，4−ジオキサン	mg／l	0.05以下	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	<0.005	<0.005	<0.005
1，2−ジクロロエチレン	mg／l	0.04以下	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg／l	0.02以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg／l	0.6以下	−	<0.06	−	−	0.14	−	−	0.10	−	−	<0.06	−	0.14	<0.06	0.06
クロロ酢酸	mg／l	0.02以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg／l	0.06以下	−	0.006	−	−	0.008	−	−	0.002	−	−	0.003	−	0.008	0.002	0.005
ジクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	−	<0.003	−	−	0.004	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	0.004	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg／l	0.1以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg／l	0.1以下	−	0.007	−	−	0.010	−	−	0.003	−	−	0.003	−	0.010	0.003	0.006
トリクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	−	0.004	−	−	0.005	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	0.005	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg／l	0.03以下	−	0.001	−	−	0.002	−	−	0.001	−	−	<0.001	−	0.002	<0.001	0.001
ブロモホルム	mg／l	0.09以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	mg／l	0.08以下	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	mg／l	1以下	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.2以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	mg／l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg／l	1以下	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	mg／l	200以下	−	4.3	−	−	4.0	−	−	3.9	−	−	4.0	−	4.3	3.9	4.1
マンガン	mg／l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg／l	200以下	3.1	3.5	3.4	3.2	3.5	3.7	3.3	3.3	3.4	3.2	3.2	3.2	3.7	3.1	3.3
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	300以下	−	7.7	−	−	6.2	−	−	6.6	−	−	7.5	−	7.7	6.2	7.0
蒸発残留物	mg／l	500以下	−	32	−	−	25	−	−	26	−	−	30	−	32	25	28
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.2以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg／l	0.00001以下	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	mg／l	0.00001以下	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg／l	0.02以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg／l	0.005以下	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（TOC）	mg／l	3以下	0.5	0.7	1.0	1.1	1.0	0.8	0.9	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	1.1	0.4	0.7
PH		5.8～8.6	6.7	6.6	6.5	6.3	6.5	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.5	6.7	6.3	6.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−
色度	度	5以下	1.0	1.1	1.8	2.2	1.5	1.3	1.4	0.8	0.9	1.0	1.1	0.8	2.2	0.8	1.2
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	mg／l	0.002以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
1，2−ジクロロエタン	mg／l	0.004以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.0004	−	−	−	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg／l	0.4以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.04	−	−	−	−	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	mg／l	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
亜塩素酸	mg／l	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
二酸化塩素	mg／l	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロアセトニトリル	mg／l	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	mg／l	1以下	0.8	1.0	0.9	1	0.9	1.0	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.9	1.0	0.7	0.9
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	10～100	−	7.7	−	−	6.2	−	−	6.6	−	−	7.5	−	7.7	6.2	7.0
マンガン	mg／l	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg／l	20以下	−	−	−	−	−	−	−	1.8	−	−	−	−	1.8	1.8	1.8
1，1，1−トリクロロエタン	mg／l	0.3以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.03	−	−	−	−	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−T−ブチルエーテル（MTBE）	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（KMN04）	mg／l	10以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭気強度（TON）	mg／l	3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
蒸発残留物	mg／l	30～200	−	32	−	−	25	−	−	26	−	−	30	−	32	25	28
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
PH		7.5程度	6.7	6.6	6.5	6.3	6.5	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.5	6.7	6.3	6.6
ランゲリア指数	mg／l	−1程度以上とし極力0に近づける	−	−	−	−	−	−	−	−3.5	−	−	−	−	−3.5	−3.5	−3.5
従属栄養細菌	個／ml	2000以下	−	−	−	−	−	−	−	0	−	−	−	−	0	0	0
1，1−ジクロロエチレン	mg／l	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	−	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.1以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	mg／l	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
電気伝導率	μS／cm	−	36.1	37.7	36.5	35.2	34.6	36.8	35.5	34.1	34.9	34.9	36.0	33.8	37.7	33.8	35.5
管理目標設定項目 農薬																	
1，3−ジクロロプロペン	mg／l	0.05以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2，2−DPA（ダラポン）	mg／l	0.08以下	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
2，4−D（2，4−PA）	mg／l	0.02以下	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg／l	0.004以下	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	mg／l	0.005以下	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	mg／l	0.9以下	−	−	−	<0.009	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg／l	0.006以下	−	−	−	<0.0008	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	mg／l	0.01以下	−	−	−	<0.0001	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg／l	0.003以下	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	mg／l	0.006以下	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	mg／l	0.03以下	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg／l	0.005以下	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg／l	0.001以下	−	−	−	<0.00003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（MIPC）	mg／l	0.01以下	−	−	−	<0.0001	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（IPT）	mg／l	0.3以下	−	−	−	<0.003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（IBP）	mg／l	0.09以下	−	−	−	<0.0009	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	mg／l	0.006以下	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	mg／l	0.009以下	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	mg／l	0.03以下	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003

千万町浄水場・浄水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/15	2019/5/20	2019/6/10	2019/7/8	2019/8/26	2019/9/26	2019/10/15	2019/11/18	2019/12/19	2020/1/20	2020/2/17	2020/3/23	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		12.0	17.0	19.8	20.2	23.0	19.6	20.5	15.2	6.8	4.9	5.0	8.8	23.0	4.9	14.4
水温	℃		9.2	14.8	17.0	18.1	20.7	19.5	18.5	12.1	9.6	6.4	7.5	8.3	20.7	6.4	13.5
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	0.00019	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00019	0.00019	0.00019
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリタコニル	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

採水年月日			2019/4/15	2019/5/20	2019/6/10	2019/7/8	2019/8/26	2019/9/26	2019/10/15	2019/11/18	2019/12/19	2020/1/20	2020/2/17	2020/3/23	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		11.0	21.3	19.3	21.2	24.2	27.1	22.0	16.9	6.1	5.1	6.2	12.2	27.1	5.1	16.1
水温	℃		13.1	17.7	19.5	20.8	23.2	23.1	21.0	16.0	12.2	9.5	9.6	11.1	23.2	9.5	16.4
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	-	-	-
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.16	0.21	0.27	0.27	0.36	0.30	0.27	0.31	0.25	0.20	0.19	0.19	0.36	0.16	0.25
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	<0.06	-	-	0.14	-	-	0.12	-	-	<0.06	-	0.14	<0.06	0.07
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	-	0.036	-	-	0.038	-	-	0.018	-	-	0.012	-	0.038	0.012	0.026
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	0.039	-	-	0.043	-	-	0.022	-	-	0.015	-	0.043	0.015	0.030
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	0.018	-	-	0.020	-	-	0.008	-	-	0.008	-	0.020	0.008	0.014
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	0.003	-	-	0.005	-	-	0.004	-	-	0.003	-	0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	-	<0.01	-	-	0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	-	4.4	-	-	4.3	-	-	4.0	-	-	3.9	-	4.4	3.9	4.2
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	3.3	3.8	3.8	3.8	3.8	4.0	3.9	3.5	3.4	3.3	3.3	3.4	4.0	3.3	3.6
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	-	10.8	-	-	8.1	-	-	9.0	-	-	8.7	-	10.8	8.1	9.2
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	-	37	-	-	28	-	-	31	-	-	32	-	37	28	32
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.6	0.7	0.6	1.1	1.0	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	1.1	0.4	0.6
ＰＨ		5.8～8.6	7.4	7.5	7.4	7.3	6.9	7.5	7.6	7.4	7.1	7.3	7.3	7.1	7.6	6.9	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
色度	度	5以下	0.7	0.8	0.7	1.8	1.5	0.7	1.0	0.6	<0.5	0.5	<0.5	0.6	1.8	<0.5	0.7
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.1	0.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	-	10.8	-	-	8.1	-	-	9.0	-	-	8.7	-	10.8	8.1	9.2
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	0.9	0.9	0.9
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮＯ４）	ｍｇ／ｌ	10以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	-	37	-	-	28	-	-	31	-	-	32	-	37	28	32
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	7.4	7.5	7.4	7.3	6.9	7.5	7.6	7.4	7.1	7.3	7.3	7.1	7.6	6.9	7.3
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-2.6	-	-	-	-	-2.6	-2.6	-2.6
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気伝導率	μS／ｃｍ	-	41.2	44.7	43.1	42.9	38.3	44.5	45.1	39.8	37.8	38.6	37.6	36.9	45.1	36.9	40.9
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	-	-	-	<0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	-	-	-	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	-	-	-	<0.00003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	-	-	-	<0.0009	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003

木下町・木下消防詰所

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/15	2019/5/20	2019/6/10	2019/7/8	2019/8/26	2019/9/26	2019/10/15	2019/11/18	2019/12/19	2020/1/20	2020/2/17	2020/3/23	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		11.0	21.3	19.3	21.2	24.2	27.1	22.0	16.9	6.1	5.1	6.2	12.2	27.1	5.1	16.1
水温	℃		13.1	17.7	19.5	20.8	23.2	23.1	21.0	16.0	12.2	9.5	9.6	11.1	23.2	9.5	16.4
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00010	0.00010	0.00010
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモビル	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

井沢水源・相若畑川表流水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/16	2019/5/21	2019/6/11	2019/7/9	2019/8/27	2019/9/24	2019/10/17	2019/11/19	2019/12/23	2020/1/21	2020/2/18	2020/3/24	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		8.4	16.9	17.9	20.6	23.3	19.8	18.1	9.8	6.0	2.0	-0.5	4.9	23.3	-0.5	12.3
水温	℃		7.0	13.8	14.6	16.4	18.3	18.2	15.8	12.9	8.3	5.9	5.8	6.8	18.3	5.8	12.0
基準項目																	
一般細菌	個／ml	100以下	130	380	44	70	240	180	120	120	41	24	27	73	380	24	120
大腸菌		検出されないこと	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（－）	－	－	－
カドミウム	mg／l	0.003以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	mg／l	0.0005以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	mg／l	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	mg／l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	10以下	0.09	0.69	0.24	0.28	0.34	0.33	0.36	0.27	0.23	0.18	0.16	0.16	0.69	0.09	0.28
ふっ素	mg／l	0.8以下	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	mg／l	1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg／l	0.002以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1，4-ジオキサン	mg／l	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
1，2-ジクロロエチレン	mg／l	0.04以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg／l	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg／l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	mg／l	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛	mg／l	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.2以下	－	0.88	－	－	0.07	－	－	0.09	－	－	0.02	－	0.88	0.02	0.27
鉄	mg／l	0.3以下	<0.01	0.29	0.02	0.04	0.04	0.14	0.02	0.05	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	0.29	<0.01	0.05
銅	mg／l	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	mg／l	200以下	－	2.7	－	－	4.7	－	－	4.5	－	－	4.4	－	4.7	2.7	4.1
マンガン	mg／l	0.05以下	<0.005	0.017	<0.005	<0.005	<0.005	0.008	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.017	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg／l	200以下	3.1	3.6	3.5	3.3	3.3	3.4	3.4	3.3	3.3	3.2	3.2	3.1	3.6	3.1	3.3
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	300以下	－	6.1	－	－	6.6	－	－	6.0	－	－	6.3	－	6.6	6.0	6.3
蒸発残留物	mg／l	500以下	－	87	－	－	42	－	－	36	－	－	33	－	87	33	50
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg／l	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg／l	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg／l	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg／l	0.005以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（TOC）	mg／l	3以下	0.6	3.4	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.9	0.8	0.4	0.5	0.4	3.4	0.4	0.9
PH		5.8～8.6	6.7	6.4	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7	6.8	6.4	6.7
味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気		異常でないこと	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	－	－	－
色度	度	5以下	2.2	11.0	3.3	2.8	3.3	3.6	2.4	3.3	2.5	1.1	1.4	1.3	11.0	1.1	3.2
濁度	度	2以下	0.3	25.6	1.2	1.0	2.0	2.8	1.4	2.3	0.8	0.1	0.2	0.3	25.6	0.1	3.2
管理目標設定項目																	
アンチモン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
1，2-ジクロロエタン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg／l	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg／l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	mg／l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	mg／l	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	10～100	－	6.1	－	－	6.6	－	－	6.0	－	－	6.3	－	6.6	6.0	6.3
マンガン	mg／l	0.01以下	<0.005	0.017	<0.005	<0.005	<0.005	0.008	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.017	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg／l	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1，1，1-トリクロロエタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（MTBE）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（KMNO4）	mg／l	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（TON）	mg／l	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	mg／l	30～200	－	87	－	－	42	－	－	36	－	－	33	－	87	33	50
濁度	度	1以下	0.3	25.6	1.2	1.0	2.0	2.8	1.4	2.3	0.8	0.1	0.2	0.3	25.6	0.1	3.2
PH		7.5程度	6.7	6.4	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7	6.8	6.4	6.7
ランゲリア指数	mg／l	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ml	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1，1-ジクロロエチレン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.1以下	－	0.88	－	－	0.07	－	－	0.09	－	－	0.02	－	0.88	0.02	0.27
その他																	
アンモニア性窒素	mg／l	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
電気伝導率	μS／cm	－	35.4	29.1	36.8	36.2	35.4	36.9	35.8	35.4	33.5	36.7	36.0	35.2	36.9	29.1	35.2
管理目標設定項目 農薬																	
1，3-ジクロロプロペン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2，2-DPA（ダラポン）	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
2，4-D（2，4-PA）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	mg／l	0.9以下	－	－	－	<0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg／l	0.001以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（MIPC）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（IPT）	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（IBP）	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	mg／l	0.009以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003

井沢水源・相若畑川表流水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/16	2019/5/21	2019/6/11	2019/7/9	2019/8/27	2019/9/24	2019/10/17	2019/11/19	2019/12/23	2020/1/21	2020/2/18	2020/3/24	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		8.4	16.9	17.9	20.6	23.3	19.8	18.1	9.8	6.0	2.0	-0.5	4.9	23.3	-0.5	12.3
水温	℃		7.0	13.8	14.6	16.4	18.3	18.2	15.8	12.9	8.3	5.9	5.8	6.8	18.3	5.8	12.0
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモルフ	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

水道水 年報

井沢浄水場・浄水 2019年度

採水年月日			2019/4/16	2019/5/21	2019/6/11	2019/7/9	2019/8/27	2019/9/24	2019/10/17	2019/11/19	2019/12/23	2020/1/21	2020/2/18	2020/3/24	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		10.0	17.0	20.3	20.8	25.2	22.3	20.0	10.9	6.1	2.3	0.0	8.2	25.2	0.0	13.6
水温	℃		10.1	15.8	17.2	19.2	21.9	20.8	18.3	13.0	9.7	6.8	7.8	9.3	21.9	6.8	14.2
基準項目																	
一般細菌	個／ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	mg／l	0.003以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	mg／l	0.0005以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	mg／l	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	mg／l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	10以下	0.09	0.19	0.25	0.30	0.35	0.32	0.44	0.28	0.21	0.17	0.15	0.15	0.44	0.09	0.24
ふっ素	mg／l	0.8以下	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	mg／l	1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg／l	0.002以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1，4-ジオキサン	mg／l	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
1，2-ジクロロエチレン	mg／l	0.04以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg／l	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg／l	0.6以下	－	<0.06	－	－	0.10	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	0.10	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg／l	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg／l	0.06以下	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	mg／l	0.01以下	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg／l	0.1以下	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	0.001
トリクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg／l	0.03以下	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
ブロモホルム	mg／l	0.09以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	mg／l	0.08以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	mg／l	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	mg／l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg／l	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	mg／l	200以下	－	6.4	－	－	6.7	－	－	5.7	－	－	5.5	－	6.7	5.5	6.1
マンガン	mg／l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg／l	200以下	5.7	6.5	6.5	6.7	6.7	6.4	6.2	5.8	5.5	5.3	5.3	5.1	6.7	5.1	6.0
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	300以下	－	7.2	－	－	6.7	－	－	6.4	－	－	6.5	－	7.2	6.4	6.7
蒸発残留物	mg／l	500以下	－	41	－	－	40	－	－	35	－	－	38	－	41	35	39
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg／l	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg／l	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg／l	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg／l	0.005以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	mg／l	3以下	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3
ＰＨ		5.8～8.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.8	6.6	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
1，2-ジクロロエタン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg／l	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	mg／l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	mg／l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	mg／l	1以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	10～100	－	7.2	－	－	6.7	－	－	6.4	－	－	6.5	－	7.2	6.4	6.7
マンガン	mg／l	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg／l	20以下	－	－	－	－	－	－	－	0.9	－	－	－	－	0.9	0.9	0.9
1，1，1-トリクロロエタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	mg／l	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	mg／l	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	mg／l	30～200	－	41	－	－	40	－	－	35	－	－	38	－	41	35	39
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.8	6.6	6.7
ランゲリア指数	mg／l	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	-3.3	－	－	－	－	-3.3	-3.3	-3.3
従属栄養細菌	個／ml	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	0	0	0
1，1-ジクロロエチレン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	mg／l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μS／cm	－	45.2	48.4	48.1	49.1	48.8	49.6	46.3	43.0	40.9	42.7	42.9	41.4	49.6	40.9	45.5
管理目標設定項目 農薬																	
1，3-ジクロロプロペン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2，2-DPA（ダラポン）	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
2，4-D（2，4-PA）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	mg／l	0.9以下	－	－	－	<0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg／l	0.001以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	mg／l	0.009以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003

水道水 年報

採水年月日			2019/4/16	2019/5/21	2019/6/11	2019/7/9	2019/8/27	2019/9/24	2019/10/17	2019/11/19	2019/12/23	2020/1/21	2020/2/18	2020/3/24	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		10.0	17.0	20.3	20.8	25.2	22.3	20.0	10.9	6.1	2.3	0.0	8.2	25.2	0.0	13.6
水温	℃		10.1	15.8	17.2	19.2	21.9	20.8	18.3	13.0	9.7	6.8	7.8	9.3	21.9	6.8	14.2
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモルフ	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

保久町・外山ポンプ場

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/16	2019/5/21	2019/6/11	2019/7/9	2019/8/27	2019/9/24	2019/10/17	2019/11/19	2019/12/23	2020/1/21	2020/2/18	2020/3/24	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		17.0	16.4	21.0	21.0	24.5	21.0	18.7	12.8	8.3	6.4	3.9	7.8	24.5	3.9	14.9
水温	℃		12.2	16.7	18.4	20.5	24.3	22.8	20.3	15.1	12.1	9.0	9.1	11.0	24.3	9.0	16.0
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	-	-	-
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.12	0.18	0.21	0.28	0.33	0.29	0.38	0.26	0.20	0.16	0.15	0.14	0.38	0.12	0.23
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	<0.06	-	-	0.12	-	-	0.08	-	-	<0.06	-	0.12	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	-	0.006	-	-	0.007	-	-	0.002	-	-	0.002	-	0.007	0.002	0.004
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	0.007	-	-	0.011	-	-	0.004	-	-	0.003	-	0.011	0.003	0.006
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	0.001	-	-	0.003	-	-	0.002	-	-	0.001	-	0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	-	6.5	-	-	6.3	-	-	5.4	-	-	5.3	-	6.5	5.3	5.9
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	5.8	6.4	6.3	6.6	6.8	6.4	6.2	5.6	5.5	5.3	5.3	5.1	6.8	5.1	5.9
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	-	9.1	-	-	8.1	-	-	7.4	-	-	7.7	-	9.1	7.4	8.1
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	-	41	-	-	41	-	-	36	-	-	41	-	41	36	40
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3
ＰＨ		5.8～8.6	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	7.0	6.7	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	-	9.1	-	-	8.1	-	-	7.4	-	-	7.7	-	9.1	7.4	8.1
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	-	-	-	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	1.8	1.8	1.8
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	10以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	-	41	-	-	41	-	-	36	-	-	41	-	41	36	40
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	7.0	6.7	6.8
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-3.1	-	-	-	-	-3.1	-3.1	-3.1
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気伝導率	μS／ｃｍ	-	48.1	50.3	49.2	50.5	50.2	50.9	49.0	44.4	43.4	44.6	43.7	43.4	50.9	43.4	47.3
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	-	-	-	<0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	-	-	-	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	-	-	-	<0.00003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	-	-	-	<0.0009	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003

保久町・外山ポンプ場

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/16	2019/5/21	2019/6/11	2019/7/9	2019/8/27	2019/9/24	2019/10/17	2019/11/19	2019/12/23	2020/1/21	2020/2/18	2020/3/24	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		17.0	16.4	21.0	21.0	24.5	21.0	18.7	12.8	8.3	6.4	3.9	7.8	24.5	3.9	14.9
水温	℃		12.2	16.7	18.4	20.5	24.3	22.8	20.3	15.1	12.1	9.0	9.1	11.0	24.3	9.0	16.0
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005	0.00005	0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモビル	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

毛呂水源・毛呂川表流水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/16	2019/5/21	2019/6/11	2019/7/9	2019/8/27	2019/9/24	2019/10/17	2019/11/19	2019/12/23	2020/1/21	2020/2/18	2020/3/24	最 高	最 低	平 均
天候			晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		12.0	17.1	20.2	21.1	25.1	24.0	20.0	12.0	6.0	4.1	0.6	7.0	25.1	0.6	14.1
水温	℃		8.5	14.2	15.4	17.2	19.4	19.2	16.2	12.8	8.2	6.1	6.0	7.2	19.4	6.0	12.5
基準項目																	
一般細菌	個／ml	100以下	110	1700	310	640	460	1000	430	370	120	35	53	95	1700	35	440
大腸菌		検出されないこと	（+）	（+）	（+）	（+）	（+）	（+）	（+）	（+）	（+）	（+）	（+）	（+）	-	-	-
カドミウム	mg／l	0.003以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	mg／l	0.0005以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	mg／l	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	mg／l	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	mg／l	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	mg／l	0.05以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	mg／l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／l	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	10以下	0.29	0.98	0.40	0.46	0.51	0.46	0.56	0.46	0.40	0.37	0.34	0.33	0.98	0.29	0.46
ふっ素	mg／l	0.8以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	mg／l	1以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg／l	0.002以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４-ジオキサン	mg／l	0.05以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
１，２-ジクロロエチレン	mg／l	0.04以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg／l	0.02以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg／l	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg／l	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg／l	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg／l	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロ酢酸	mg／l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム	mg／l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン	mg／l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭素酸	mg／l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン	mg／l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン	mg／l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモホルム	mg／l	0.09以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	mg／l	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛	mg／l	1以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.2以下	-	0.76	-	-	0.09	-	-	0.04	-	-	<0.02	-	0.76	<0.02	0.22
鉄	mg／l	0.3以下	<0.01	0.50	0.03	0.08	0.06	0.11	0.11	0.02	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	0.50	<0.01	0.08
銅	mg／l	1以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	mg／l	200以下	-	2.7	-	-	4.4	-	-	4.4	-	-	4.3	-	4.4	2.7	4.0
マンガン	mg／l	0.05以下	<0.005	0.041	<0.005	0.007	0.005	0.010	0.008	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.041	<0.005	0.006
塩化物イオン	mg／l	200以下	4.3	3.7	4.3	4.0	4.1	4.4	3.9	4.3	4.3	4.3	4.1	4.0	4.4	3.7	4.1
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	300以下	-	7.7	-	-	8.2	-	-	8.0	-	-	8.1	-	8.2	7.7	8.0
蒸発残留物	mg／l	500以下	-	62	-	-	41	-	-	37	-	-	37	-	62	37	44
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.2以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg／l	0.00001以下	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
２-メチルイソボルネオール	mg／l	0.00001以下	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg／l	0.02以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg／l	0.005以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	mg／l	3以下	0.6	2.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	1.0	0.9	0.5	0.6	0.5	2.7	0.5	0.9
ＰＨ		5.8～8.6	6.7	6.4	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.4	6.7
味		異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気		異常でないこと	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	-	-	-
色度	度	5以下	2.0	9.0	3.1	3.1	3.4	3.9	3.0	3.8	2.8	1.3	1.6	1.4	9.0	1.3	3.2
濁度	度	2以下	0.3	11.3	1.2	1.4	1.6	2.1	1.6	1.9	0.6	0.2	0.2	0.3	11.3	0.2	1.9
管理目標設定項目																	
アンチモン	mg／l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	mg／l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	mg／l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
１，２-ジクロロエタン	mg／l	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg／l	0.4以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	mg／l	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg／l	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二酸化塩素	mg／l	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロアセトニトリル	mg／l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
抱水クロラール	mg／l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
残留塩素	mg／l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	10～100	-	7.7	-	-	8.2	-	-	8.0	-	-	8.1	-	8.2	7.7	8.0
マンガン	mg／l	0.01以下	<0.005	0.041	<0.005	0.007	0.005	0.010	0.008	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.041	<0.005	0.006
遊離炭酸	mg／l	20以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
１，１，１-トリクロロエタン	mg／l	0.3以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	mg／l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮＯ４）	mg／l	10以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気強度（ＴＯＮ）	mg／l	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒸発残留物	mg／l	30～200	-	62	-	-	41	-	-	37	-	-	37	-	62	37	44
濁度	度	1以下	0.3	11.3	1.2	1.4	1.6	2.1	1.6	1.9	0.6	0.2	0.2	0.3	11.3	0.2	1.9
ＰＨ		7.5程度	6.7	6.4	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.4	6.7
ランゲリア指数	mg／l	-1程度以上とし極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
従属栄養細菌	個／ml	2000以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
１，１-ジクロロエチレン	mg／l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.1以下	-	0.76	-	-	0.09	-	-	0.04	-	-	<0.02	-	0.76	<0.02	0.22
その他																	
アンモニア性窒素	mg／l	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
電気伝導率	μS／cm	-	42.0	33.9	40.9	39.7	40.8	42.2	40.7	41.3	39.6	43.0	41.9	39.8	43.0	33.9	40.5
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	mg／l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２-DPA（ダラポン）	mg／l	0.08以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
２，４-D（２，４-PA）	mg／l	0.02以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	mg／l	0.004以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	mg／l	0.005以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	mg／l	0.9以下	-	-	-	<0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg／l	0.006以下	-	-	-	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	mg／l	0.01以下	-	-	-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg／l	0.003以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	mg／l	0.006以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	mg／l	0.03以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg／l	0.005以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg／l	0.001以下	-	-	-	<0.00003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	mg／l	0.01以下	-	-	-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	mg／l	0.3以下	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	mg／l	0.09以下	-	-	-	<0.0009	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	mg／l	0.006以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	mg／l	0.009以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	mg／l	0.03以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003

毛呂水源・毛呂川表流水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/16	2019/5/21	2019/6/11	2019/7/9	2019/8/27	2019/9/24	2019/10/17	2019/11/19	2019/12/23	2020/1/21	2020/2/18	2020/3/24	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		12.0	17.1	20.2	21.1	25.1	24.0	20.0	12.0	6.0	4.1	0.6	7.0	25.1	0.6	14.1
水温	℃		8.5	14.2	15.4	17.2	19.4	19.2	16.2	12.8	8.2	6.1	6.0	7.2	19.4	6.0	12.5
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモルフ	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

毛呂浄水場・浄水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/16	2019/5/21	2019/6/11	2019/7/9	2019/8/27	2019/9/24	2019/10/17	2019/11/19	2019/12/23	2020/1/21	2020/2/18	2020/3/24	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		12.6	17.4	21.0	21.0	26.0	24.8	20.0	12.5	5.3	4.0	1.3	6.8	26.0	1.3	14.4
水温	℃		11.2	16.7	18.3	20.2	24.1	22.1	19.0	13.2	9.1	6.3	8.2	11.0	24.1	6.3	15.0
基準項目																	
一般細菌	個／ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	mg／l	0.003以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	mg／l	0.0005以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	mg／l	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	mg／l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	10以下	0.11	0.13	0.12	0.11	0.15	0.16	0.20	0.15	0.13	0.12	0.10	0.09	0.20	0.09	0.13
ふっ素	mg／l	0.8以下	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	mg／l	1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg／l	0.002以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1，4-ジオキサン	mg／l	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
1，2-ジクロロエチレン	mg／l	0.04以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg／l	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg／l	0.6以下	－	<0.06	－	－	0.09	－	－	0.13	－	－	0.08	－	0.13	<0.06	0.08
クロロ酢酸	mg／l	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg／l	0.06以下	－	0.003	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.003	－	0.007	0.003	0.004
ジクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg／l	0.1以下	－	0.005	－	－	0.011	－	－	0.006	－	－	0.005	－	0.011	0.005	0.007
トリクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg／l	0.03以下	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg／l	0.09以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	mg／l	0.08以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	mg／l	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	mg／l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg／l	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	mg／l	200以下	－	4.7	－	－	4.3	－	－	4.6	－	－	4.5	－	4.7	4.3	4.5
マンガン	mg／l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg／l	200以下	4.9	5.9	5.0	4.7	5.0	5.4	4.6	4.5	4.9	5.0	4.7	4.7	5.9	4.5	4.9
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	300以下	－	12.5	－	－	8.8	－	－	9.4	－	－	10.6	－	12.5	8.8	10.3
蒸発残留物	mg／l	500以下	－	40	－	－	32	－	－	35	－	－	38	－	40	32	36
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg／l	0.00001以下	－	－	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg／l	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg／l	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg／l	0.005以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（TOC）	mg／l	3以下	0.9	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.9	0.4	0.6
PH		5.8～8.6	6.7	6.6	6.6	6.5	6.6	6.7	6.5	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.7	6.5	6.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
1，2-ジクロロエタン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg／l	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	mg／l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	mg／l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	mg／l	1以下	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.3	0.5
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	10～100	－	12.5	－	－	8.8	－	－	9.4	－	－	10.6	－	12.5	8.8	10.3
マンガン	mg／l	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg／l	20以下	－	－	－	－	－	－	－	1.8	－	－	－	－	1.8	1.8	1.8
1，1，1-トリクロロエタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（MTBE）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（KMNO4）	mg／l	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（TON）	mg／l	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	mg／l	30～200	－	40	－	－	32	－	－	35	－	－	38	－	40	32	36
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
PH		7.5程度	6.7	6.6	6.6	6.5	6.6	6.7	6.5	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.7	6.5	6.6
ランゲリア指数	mg／l	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	-3.3	－	－	－	－	-3.3	-3.3	-3.3
従属栄養細菌	個／ml	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	0	0	0
1，1-ジクロロエチレン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	mg／l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μS／cm	－	50.5	52.0	44.0	40.3	42.1	49.6	38.9	44.7	46.8	49.5	45.7	43.9	52.0	38.9	45.7
管理目標設定項目 農薬																	
1，3-ジクロロプロペン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2，2-DPA（ダラポン）	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
2，4-D（2，4-PA）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	mg／l	0.9以下	－	－	－	<0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg／l	0.001以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（MIPC）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（IPT）	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（IBP）	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	mg／l	0.009以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003

水道水 年報

採水年月日			2019/4/16	2019/5/21	2019/6/11	2019/7/9	2019/8/27	2019/9/24	2019/10/17	2019/11/19	2019/12/23	2020/1/21	2020/2/18	2020/3/24	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		12.6	17.4	21.0	21.0	26.0	24.8	20.0	12.5	5.3	4.0	1.3	6.8	26.0	1.3	14.4
水温	℃		11.2	16.7	18.3	20.2	24.1	22.1	19.0	13.2	9.1	6.3	8.2	11.0	24.1	6.3	15.0
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモルフ	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

桜形町・基幹集落センター

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/16	2019/5/21	2019/6/11	2019/7/9	2019/8/27	2019/9/24	2019/10/17	2019/11/19	2019/12/23	2020/1/21	2020/2/18	2020/3/24	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		15.3	17.8	23.0	21.8	27.8	26.2	19.3	14.6	9.8	6.0	3.2	7.9	27.8	3.2	16.1
水温	℃		14.6	21.0	21.4	24.7	28.3	26.0	22.3	16.3	11.2	8.8	9.5	12.7	28.3	8.8	18.1
基準項目																	
一般細菌	個／ml	100以下	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−	−
カドミウム	mg／l	0.003以下	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	mg／l	0.0005以下	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	mg／l	0.05以下	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	mg／l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	10以下	0.12	0.11	0.23	0.31	0.38	0.32	0.45	0.36	0.24	0.24	0.23	0.16	0.45	0.11	0.26
ふっ素	mg／l	0.8以下	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	mg／l	1以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg／l	0.002以下	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４-ジオキサン	mg／l	0.05以下	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	<0.005	<0.005	<0.005
１，２-ジクロロエチレン	mg／l	0.04以下	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg／l	0.02以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg／l	0.6以下	−	0.08	−	−	0.16	−	−	0.15	−	−	0.09	−	0.16	0.08	0.12
クロロ酢酸	mg／l	0.02以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg／l	0.06以下	−	0.012	−	−	0.019	−	−	0.011	−	−	0.007	−	0.019	0.007	0.012
ジクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	−	<0.003	−	−	0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg／l	0.1以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg／l	0.1以下	−	0.015	−	−	0.024	−	−	0.015	−	−	0.009	−	0.024	0.009	0.016
トリクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	−	0.004	−	−	0.008	−	−	0.004	−	−	0.005	−	0.008	0.004	0.005
ブロモジクロロメタン	mg／l	0.03以下	−	0.003	−	−	0.005	−	−	0.004	−	−	0.002	−	0.005	0.002	0.004
ブロモホルム	mg／l	0.09以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	mg／l	0.08以下	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	mg／l	1以下	−	<0.01	−	−	0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.2以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	mg／l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg／l	1以下	−	<0.01	−	−	0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	mg／l	200以下	−	4.7	−	−	4.8	−	−	4.9	−	−	4.7	−	4.9	4.7	4.8
マンガン	mg／l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg／l	200以下	5.3	5.8	5.2	4.7	5.0	5.4	4.5	4.6	4.8	4.8	4.7	4.6	5.8	4.5	5.0
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	300以下	−	12.6	−	−	9.5	−	−	9.1	−	−	9.7	−	12.6	9.1	10.2
蒸発残留物	mg／l	500以下	−	39	−	−	39	−	−	37	−	−	82	−	82	37	49
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.2以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg／l	0.00001以下	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001
２-メチルイソボルネオール	mg／l	0.00001以下	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg／l	0.02以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg／l	0.005以下	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	mg／l	3以下	0.5	0.7	0.5	0.8	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.8	0.4	0.6
ＰＨ		5.8～8.6	6.7	6.8	6.7	6.6	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.6	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	mg／l	0.002以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
１，２-ジクロロエタン	mg／l	0.004以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.0004	−	−	−	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg／l	0.4以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.04	−	−	−	−	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	mg／l	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
亜塩素酸	mg／l	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
二酸化塩素	mg／l	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロアセトニトリル	mg／l	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	mg／l	1以下	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	10～100	−	12.6	−	−	9.5	−	−	9.1	−	−	9.7	−	12.6	9.1	10.2
マンガン	mg／l	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg／l	20以下	−	−	−	−	−	−	−	0.9	−	−	−	−	0.9	0.9	0.9
１，１，１-トリクロロエタン	mg／l	0.3以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.03	−	−	−	−	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	mg／l	10以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭気強度（ＴＯＮ）	mg／l	3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
蒸発残留物	mg／l	30～200	−	39	−	−	39	−	−	37	−	−	82	−	82	37	49
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.7	6.8	6.7	6.6	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.6	6.7
ランゲリア指数	mg／l	-1程度以上とし極力0に近づける	−	−	−	−	−	−	−	-3.2	−	−	−	−	-3.2	-3.2	-3.2
従属栄養細菌	個／ml	2000以下	−	−	−	−	−	−	−	0	−	−	−	−	0	0	0
１，１-ジクロロエチレン	mg／l	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	−	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.1以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	mg／l	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
電気伝導率	μS／cm	−	52.1	52.1	47.4	44.0	45.5	51.0	47.0	45.7	46.3	47.8	47.0	42.2	52.1	42.2	47.3
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	mg／l	0.05以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２-DPA（ダラポン）	mg／l	0.08以下	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
２，４-D（２，４-PA）	mg／l	0.02以下	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	mg／l	0.004以下	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	mg／l	0.005以下	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	mg／l	0.9以下	−	−	−	<0.009	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg／l	0.006以下	−	−	−	<0.0008	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	mg／l	0.01以下	−	−	−	<0.0001	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg／l	0.003以下	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	mg／l	0.006以下	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	mg／l	0.03以下	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg／l	0.005以下	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg／l	0.001以下	−	−	−	<0.00003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	mg／l	0.01以下	−	−	−	<0.0001	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	mg／l	0.3以下	−	−	−	<0.003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	mg／l	0.09以下	−	−	−	<0.0009	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	mg／l	0.006以下	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	mg／l	0.009以下	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	mg／l	0.03以下	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003

桜形町・基幹集落センター

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/16	2019/5/21	2019/6/11	2019/7/9	2019/8/27	2019/9/24	2019/10/17	2019/11/19	2019/12/23	2020/1/21	2020/2/18	2020/3/24	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		15.3	17.8	23.0	21.8	27.8	26.2	19.3	14.6	9.8	6.0	3.2	7.9	27.8	3.2	16.1
水温	℃		14.6	21.0	21.4	24.7	28.3	26.0	22.3	16.3	11.2	8.8	9.5	12.7	28.3	8.8	18.1
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモルフ	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

豊原水源・小林神谷倉川表流水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/16	2019/5/21	2019/6/11	2019/7/9	2019/8/27	2019/9/24	2019/10/17	2019/11/19	2019/12/23	2020/1/21	2020/2/18	2020/3/24	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		10.5	16.4	19.1	20.0	23.0	21.2	17.1	11.8	7.1	6.0	2.2	7.3	23.0	2.2	13.5
水温	℃		7.4	15.0	15.5	17.8	19.4	19.1	15.8	13.0	8.1	5.9	5.3	6.7	19.4	5.3	12.4
基準項目																	
一般細菌	個／ml	100以下	130	5700	160	190	620	690	480	510	230	6	40	58	5700	6	730
大腸菌		検出されないこと	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	−	−	−
カドミウム	mg／l	0.003以下	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	mg／l	0.0005以下	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	mg／l	0.05以下	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	mg／l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	10以下	0.23	0.92	0.48	0.49	0.53	0.44	0.52	0.41	0.41	0.37	0.36	0.35	0.92	0.23	0.46
ふっ素	mg／l	0.8以下	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	mg／l	1以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg／l	0.002以下	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	mg／l	0.05以下	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	mg／l	0.04以下	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg／l	0.02以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg／l	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg／l	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
クロロ酢酸	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
クロロホルム	mg／l	0.06以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジブロモクロロメタン	mg／l	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭素酸	mg／l	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
総トリハロメタン	mg／l	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
トリクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ブロモジクロロメタン	mg／l	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ブロモホルム	mg／l	0.09以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ホルムアルデヒド	mg／l	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
亜鉛	mg／l	1以下	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.2以下	−	1.95	−	−	0.38	−	−	0.15	−	−	0.07	−	1.95	0.07	0.64
鉄	mg／l	0.3以下	0.04	0.91	0.11	0.12	0.25	0.23	0.11	0.11	0.24	0.05	0.05	0.03	0.91	0.03	0.19
銅	mg／l	1以下	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	mg／l	200以下	−	3.3	−	−	6.0	−	−	5.8	−	−	5.9	−	6.0	3.3	5.3
マンガン	mg／l	0.05以下	<0.005	0.048	0.005	0.007	0.015	0.013	0.005	<0.005	0.009	<0.005	<0.005	<0.005	0.048	<0.005	0.009
塩化物イオン	mg／l	200以下	4.1	3.7	4.1	3.9	4.1	4.4	4.1	4.2	4.1	4.1	4.2	4.1	4.4	3.7	4.1
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	300以下	−	9.3	−	−	13.1	−	−	12.7	−	−	13.6	−	13.6	9.3	12.2
蒸発残留物	mg／l	500以下	−	105	−	−	55	−	−	51	−	−	52	−	110	51	66
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.2以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg／l	0.00001以下	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001
２−メチルイソボルネオール	mg／l	0.00001以下	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg／l	0.02以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg／l	0.005以下	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	mg／l	3以下	0.8	4.5	1.5	1.1	0.9	0.9	0.8	1.2	1.2	0.5	0.7	0.5	4.5	0.5	1.2
ＰＨ		5.8～8.6	7.1	6.5	7.2	7.0	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	6.5	7.1
味		異常でないこと	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭気		異常でないこと	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	−	−	−
色度	度	5以下	3.7	20.5	6.0	4.6	4.7	3.3	3.3	6.2	5.9	2.0	2.6	2.1	21	2.0	5.4
濁度	度	2以下	0.6	37.7	3.3	2.5	5.2	5.5	4.5	6.6	3.9	0.7	0.9	1.0	38	0.6	6.0
管理目標設定項目																	
アンチモン	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	mg／l	0.002以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	mg／l	0.004以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.0004	−	−	−	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg／l	0.4以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.04	−	−	−	−	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	mg／l	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.008	−	−	−	−	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg／l	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
二酸化塩素	mg／l	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロアセトニトリル	mg／l	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
抱水クロラール	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
残留塩素	mg／l	1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	10～100	−	9.3	−	−	13.1	−	−	12.7	−	−	13.6	−	13.6	9.3	12.2
マンガン	mg／l	0.01以下	<0.005	0.048	0.005	0.007	0.015	0.013	0.005	<0.005	0.009	<0.005	<0.005	<0.005	0.048	<0.005	0.009
遊離炭酸	mg／l	20以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
１，１，１−トリクロロエタン	mg／l	0.3以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.03	−	−	−	−	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−T−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	mg／l	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	mg／l	10以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭気強度（ＴＯＮ）	mg／l	3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
蒸発残留物	mg／l	30～200	−	105	−	−	55	−	−	51	−	−	52	−	110	51	66
濁度	度	1以下	0.6	37.7	3.3	2.5	5.2	5.5	4.5	6.6	3.9	0.7	0.9	1.0	37.7	0.6	6.0
ＰＨ		7.5程度	7.1	6.5	7.2	7.0	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	6.5	7.1
ランゲリア指数	mg／l	−1程度以上とし極力0に近づける	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
従属栄養細菌	個／ml	2000以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
１，１−ジクロロエチレン	mg／l	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	−	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.1以下	−	1.95	−	−	0.38	−	−	0.15	−	−	0.07	−	1.95	0.07	0.64
その他																	
アンモニア性窒素	mg／l	−	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
電気伝導率	μS／cm	−	60.0	39.5	58.9	57.8	56.9	58.8	56.5	56.5	55.0	57.8	55.1	57.9	60.0	39.5	55.9
管理目標設定項目 農薬																	
１，３−ジクロロプロペン	mg／l	0.05以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２−DPA（ダラポン）	mg／l	0.08以下	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
２，４−D（２，４−PA）	mg／l	0.02以下	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	mg／l	0.004以下	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	mg／l	0.005以下	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	mg／l	0.9以下	−	−	−	<0.009	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg／l	0.006以下	−	−	−	<0.0008	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	mg／l	0.01以下	−	−	−	<0.0001	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg／l	0.003以下	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	mg／l	0.006以下	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	mg／l	0.03以下	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg／l	0.005以下	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg／l	0.001以下	−	−	−	<0.00003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	mg／l	0.01以下	−	−	−	<0.0001	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	mg／l	0.3以下	−	−	−	<0.003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	mg／l	0.09以下	−	−	−	<0.0009	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	mg／l	0.006以下	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	mg／l	0.009以下	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	mg／l	0.03以下	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003

水道水 年報

採水年月日			2019/4/16	2019/5/21	2019/6/11	2019/7/9	2019/8/27	2019/9/24	2019/10/17	2019/11/19	2019/12/23	2020/1/21	2020/2/18	2020/3/24	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		10.5	16.4	19.1	20.0	23.0	21.2	17.1	11.8	7.1	6.0	2.2	7.3	23.0	2.2	13.5
水温	℃		7.4	15.0	15.5	17.8	19.4	19.1	15.8	13.0	8.1	5.9	5.3	6.7	19.4	5.3	12.4
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモビル	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

鍛埜浄水場・浄水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/16	2019/5/21	2019/6/11	2019/7/9	2019/8/27	2019/9/24	2019/10/17	2019/11/19	2019/12/23	2020/1/21	2020/2/18	2020/3/24	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		19.1	17.1	25.2	22.3	26.0	23.3	19.4	15.9	9.2	8.3	5.7	12.2	26.0	5.7	17.0
水温	℃		12.8	18.0	19.3	22.1	25.7	23.9	20.8	15.0	10.4	9.0	9.1	11.3	25.7	9.0	16.5
基準項目																	
一般細菌	個／ml	100以下	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	mg／l	0.003以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	mg／l	0.0005以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	mg／l	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	mg／l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	10以下	0.16	0.29	0.41	0.54	0.54	0.44	0.59	0.43	0.37	0.36	0.34	0.35	0.59	0.16	0.40
ふっ素	mg／l	0.8以下	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	mg／l	1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg／l	0.002以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４-ジオキサン	mg／l	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２-ジクロロエチレン	mg／l	0.04以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg／l	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg／l	0.6以下	－	<0.06	－	－	0.13	－	－	0.09	－	－	<0.06	－	0.13	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg／l	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg／l	0.06以下	－	0.004	－	－	0.006	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	0.006	<0.001	0.003
ジクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg／l	0.1以下	－	0.005	－	－	0.009	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	0.009	<0.001	0.004
トリクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg／l	0.03以下	－	0.001	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	0.003	<0.001	0.001
ブロモホルム	mg／l	0.09以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	mg／l	0.08以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	mg／l	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	mg／l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.03	0.01	0.03	<0.01	<0.01
銅	mg／l	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	mg／l	200以下	－	7.3	－	－	7.2	－	－	6.9	－	－	6.8	－	7.3	6.8	7.1
マンガン	mg／l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg／l	200以下	6.7	7.2	7.7	8.0	7.7	8.0	7.2	7.6	7.5	7.7	7.8	7.6	8.0	6.7	7.6
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	300以下	－	15.7	－	－	14.1	－	－	13.3	－	－	14.5	－	15.7	13.3	14.4
蒸発残留物	mg／l	500以下	－	58	－	－	52	－	－	52	－	－	56	－	58	52	55
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg／l	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
２-メチルイソボルネオール	mg／l	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg／l	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg／l	0.005以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	mg／l	3以下	0.4	0.3	0.5	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.6	0.2	0.4
ＰＨ		5.8～8.6	6.9	7.0	6.9	6.7	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	7.0	6.9	6.8	7.0	6.7	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２-ジクロロエタン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg／l	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	mg／l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	mg／l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	mg／l	1以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	10～100	－	15.7	－	－	14.1	－	－	13.3	－	－	14.5	－	15.7	13.3	14.4
マンガン	mg／l	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg／l	20以下	－	－	－	－	－	－	－	1.8	－	－	－	－	1.8	1.8	1.8
１，１，１-トリクロロエタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮＯ４）	mg／l	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	mg／l	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	mg／l	30～200	－	58	－	－	52	－	－	52	－	－	56	－	58	52	55
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.9	7.0	6.9	6.7	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	7.0	6.9	6.8	7.0	6.7	6.9
ランゲリア指数	mg／l	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	-4.0	－	－	－	－	-4.0	-4.0	-4.0
従属栄養細菌	個／ml	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	0	0	0
１，１-ジクロロエチレン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	mg／l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μS／cm	－	67.5	71.9	70.1	66.9	67.2	71.1	66.5	65.3	64.2	69.6	65.8	65.6	71.9	64.2	67.6
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２-DPA（ダラポン）	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
２，４-D（２，４-PA）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	mg／l	0.9以下	－	－	－	<0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg／l	0.001以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	mg／l	0.009以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003

水道水 年報

採水年月日			2019/4/16	2019/5/21	2019/6/11	2019/7/9	2019/8/27	2019/9/24	2019/10/17	2019/11/19	2019/12/23	2020/1/21	2020/2/18	2020/3/24	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		19.1	17.1	25.2	22.3	26.0	23.3	19.4	15.9	9.2	8.3	5.7	12.2	26.0	5.7	17.0
水温	℃		12.8	18.0	19.3	22.1	25.7	23.9	20.8	15.0	10.4	9.0	9.1	11.3	25.7	9.0	16.5
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモルフ	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

中伊西町・中伊西公民館

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/16	2019/5/21	2019/6/11	2019/7/9	2019/8/27	2019/9/24	2019/10/17	2019/11/19	2019/12/23	2020/1/21	2020/2/18	2020/3/24	最 高	最 低	平 均
天候			晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		18.5	18.8	24.8	24.7	26.9	24.1	21.0	16.2	11.5	8.3	4.9	10.8	26.9	4.9	17.5
水温	℃		14.1	19.3	21.6	24.0	27.3	25.4	22.1	16.4	11.7	9.5	9.8	13.1	27.3	9.5	17.9
基準項目																	
一般細菌	個／ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	-	-	-
カドミウム	mg／l	0.003以下	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	mg／l	0.0005以下	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	mg／l	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	mg／l	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	mg／l	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	mg／l	0.05以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	mg／l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／l	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	10以下	0.16	0.23	0.35	0.38	0.44	0.36	0.52	0.30	0.37	0.20	0.19	0.19	0.52	0.16	0.31
ふっ素	mg／l	0.8以下	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	mg／l	1以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg／l	0.002以下	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1，4-ジオキサン	mg／l	0.05以下	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005
1，2-ジクロロエチレン	mg／l	0.04以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg／l	0.02以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg／l	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg／l	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg／l	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg／l	0.6以下	-	<0.06	-	-	0.14	-	-	0.10	-	-	<0.06	-	0.14	<0.06	0.06
クロロ酢酸	mg／l	0.02以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg／l	0.06以下	-	0.007	-	-	0.012	-	-	0.002	-	-	0.001	-	0.012	0.001	0.006
ジクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg／l	0.1以下	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	0.001	-	-	<0.001	-	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	mg／l	0.01以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg／l	0.1以下	-	0.009	-	-	0.017	-	-	0.005	-	-	0.002	-	0.017	0.002	0.008
トリクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg／l	0.03以下	-	0.002	-	-	0.004	-	-	0.002	-	-	0.001	-	0.004	0.001	0.002
ブロモホルム	mg／l	0.09以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	mg／l	0.08以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	mg／l	1以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.2以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	mg／l	0.3以下	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.01
銅	mg／l	1以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	mg／l	200以下	-	6.8	-	-	6.8	-	-	5.9	-	-	5.5	-	6.8	5.5	6.3
マンガン	mg／l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg／l	200以下	6.5	7.0	7.3	7.3	7.4	7.2	6.9	6.2	7.5	5.8	5.9	5.6	7.5	5.6	6.7
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	300以下	-	13.7	-	-	11.5	-	-	9.8	-	-	9.6	-	13.7	9.6	11.2
蒸発残留物	mg／l	500以下	-	51	-	-	43	-	-	38	-	-	42	-	51	38	44
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.2以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg／l	0.00001以下	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg／l	0.00001以下	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg／l	0.02以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg／l	0.005以下	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（TOC）	mg／l	3以下	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3
PH		5.8～8.6	7.0	7.1	7.2	7.0	7.3	7.2	7.1	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	7.3	6.8	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	mg／l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	mg／l	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	mg／l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
1，2-ジクロロエタン	mg／l	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg／l	0.4以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	mg／l	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜塩素酸	mg／l	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二酸化塩素	mg／l	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロアセトニトリル	mg／l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg／l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	mg／l	1以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	10～100	-	13.7	-	-	11.5	-	-	9.8	-	-	9.6	-	13.7	9.6	11.2
マンガン	mg／l	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg／l	20以下	-	-	-	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	1.8	1.8	1.8
1，1，1-トリクロロエタン	mg／l	0.3以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（MTBE）	mg／l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（KMNO4）	mg／l	10以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気強度（TON）	mg／l	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒸発残留物	mg／l	30～200	-	51	-	-	43	-	-	38	-	-	42	-	51	38	44
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
PH		7.5程度	7.0	7.1	7.2	7.0	7.3	7.2	7.1	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	7.3	6.8	7.0
ランゲリア指数	mg／l	-1程度以上とし極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-2.9	-	-	-	-	-2.9	-2.9	-2.9
従属栄養細菌	個／ml	2000以下	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0
1，1-ジクロロエチレン	mg／l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.1以下	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	mg／l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気伝導率	μS／cm	-	63.3	64.8	63.0	60.6	59.6	63.8	63.5	51.5	64.9	50.8	49.9	46.3	64.9	46.3	58.5
管理目標設定項目 農薬																	
1，3-ジクロロプロペン	mg／l	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2，2-DPA（ダラポン）	mg／l	0.08以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
2，4-D（2，4-PA）	mg／l	0.02以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg／l	0.004以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	mg／l	0.005以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	mg／l	0.9以下	-	-	-	<0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg／l	0.006以下	-	-	-	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	mg／l	0.01以下	-	-	-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg／l	0.003以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	mg／l	0.006以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	mg／l	0.03以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg／l	0.005以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg／l	0.001以下	-	-	-	<0.00003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（MIPC）	mg／l	0.01以下	-	-	-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（IPT）	mg／l	0.3以下	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（IBP）	mg／l	0.09以下	-	-	-	<0.0009	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	mg／l	0.006以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	mg／l	0.009以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	mg／l	0.03以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003

中伊西町・中伊西公民館

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/16	2019/5/21	2019/6/11	2019/7/9	2019/8/27	2019/9/24	2019/10/17	2019/11/19	2019/12/23	2020/1/21	2020/2/18	2020/3/24	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		18.5	18.8	24.8	24.7	26.9	24.1	21.0	16.2	11.5	8.3	4.9	10.8	26.9	4.9	17.5
水温	℃		14.1	19.3	21.6	24.0	27.3	25.4	22.1	16.4	11.7	9.5	9.8	13.1	27.3	9.5	17.9
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモビル	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

採水年月日	単位	基準	2019/4/15	2019/5/20	2019/6/10	2019/7/8	2019/8/26	2019/9/26	2019/10/15	2019/11/18	2019/12/19	2020/1/20	2020/2/17	2020/3/23	最 高	最 低	平 均
天候			晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		12.3	20.2	20.0	23.0	19.8	28.1	18.3	15.2	8.0	5.3	5.1	8.5	28.1	5.1	15.3
水温	℃		9.4	14.0	15.9	19.5	19.0	18.4	16.5	11.9	8.8	5.1	7.8	7.9	19.5	5.1	12.9
基準項目																	
一般細菌	個／ml	100以下	100	130	75	100	190	140	150	53	21	8	21	16	190	8	84
大腸菌		検出されないこと	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（－）	（＋）	－	－	－
カドミウム	mg／l	0.003以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	mg／l	0.0005以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	mg／l	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	mg／l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	10以下	0.10	0.12	0.11	0.10	0.14	0.15	0.18	0.15	0.12	0.11	0.10	0.09	0.18	0.09	0.12
ふっ素	mg／l	0.8以下	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	mg／l	1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg／l	0.002以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1，4-ジオキサン	mg／l	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
1，2-ジクロロエチレン	mg／l	0.04以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg／l	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg／l	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg／l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	mg／l	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛	mg／l	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.2以下	－	0.02	－	－	0.05	－	－	0.03	－	－	<0.02	－	0.05	<0.02	0.03
鉄	mg／l	0.3以下	0.31	0.06	0.11	0.17	0.19	0.27	0.22	0.16	0.12	0.11	0.16	0.09	0.31	0.06	0.16
銅	mg／l	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	mg／l	200以下	－	4.1	－	－	3.8	－	－	4.2	－	－	3.9	－	4.2	3.8	4.0
マンガン	mg／l	0.05以下	0.008	0.006	<0.005	0.011	0.010	0.020	0.012	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.020	<0.005	0.006
塩化物イオン	mg／l	200以下	2.9	3.6	3.3	3.1	3.2	3.5	3.0	3.2	3.3	3.2	2.9	3.1	3.6	2.9	3.2
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	300以下	－	12.6	－	－	8.6	－	－	9.6	－	－	10.3	－	12.6	8.6	10.3
蒸発残留物	mg／l	500以下	－	38	－	－	31	－	－	33	－	－	34	－	38	31	34
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg／l	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg／l	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg／l	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg／l	0.005以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	mg／l	3以下	1.2	1.0	1.2	1.2	1.0	1.0	1.1	0.7	0.8	0.7	1.1	0.7	1.2	0.7	1.0
ＰＨ		5.8～8.6	6.9	7.0	6.8	6.7	6.8	6.9	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.7	6.9
味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気		異常でないこと	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	－	－	－
色度	度	5以下	10.4	4.1	6.3	6.8	7.3	8.0	7.6	5.4	4.3	3.7	6.0	3.7	10.4	3.7	6.1
濁度	度	2以下	1.0	0.4	0.5	0.6	1.3	1.0	0.8	0.6	0.3	0.2	0.3	0.2	1.3	0.2	0.6
管理目標設定項目																	
アンチモン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
1，2-ジクロロエタン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg／l	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg／l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	mg／l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	mg／l	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	10～100	－	12.6	－	－	8.6	－	－	9.6	－	－	10.3	－	12.6	8.6	10.3
マンガン	mg／l	0.01以下	0.008	0.006	<0.005	0.011	0.010	0.020	0.012	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.020	<0.005	0.006
遊離炭酸	mg／l	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1，1，1-トリクロロエタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮＯ４）	mg／l	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	mg／l	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	mg／l	30～200	－	38	－	－	31	－	－	33	－	－	34	－	38	31	34
濁度	度	1以下	1.0	0.4	0.5	0.6	1.3	1.0	0.8	0.6	0.3	0.2	0.3	0.2	1.3	0.2	0.6
ＰＨ		7.5程度	6.9	7.0	6.8	6.7	6.8	6.9	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.7	6.9
ランゲリア指数	mg／l	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ml	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1，1-ジクロロエチレン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.1以下	－	0.02	－	－	0.05	－	－	0.03	－	－	<0.02	－	0.05	<0.02	0.03
その他																	
アンモニア性窒素	mg／l	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
電気伝導率	μS／cm	－	44.9	47.3	40.2	36.6	37.3	43.7	35.2	41.2	42.2	43.2	37.9	38.7	47.3	35.2	40.7
管理目標設定項目 農薬																	
1，3-ジクロロプロペン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2，2-DPA（ダラポン）	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
2，4-D（2，4-PA）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	mg／l	0.9以下	－	－	－	<0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg／l	0.001以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	mg／l	0.009以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003

大法川水源・大法川表流水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/15	2019/5/20	2019/6/10	2019/7/8	2019/8/26	2019/9/26	2019/10/15	2019/11/18	2019/12/19	2020/1/20	2020/2/17	2020/3/23	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		12.3	20.2	20.0	23.0	19.8	28.1	18.3	15.2	8.0	5.3	5.1	8.5	28.1	5.1	15.3
水温	℃		9.4	14.0	15.9	19.5	19.0	18.4	16.5	11.9	8.8	5.1	7.8	7.9	19.5	5.1	12.9
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモルフ	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

水道水 年報

採水年月日			2019/4/15	2019/5/20	2019/6/10	2019/7/8	2019/8/26	2019/9/26	2019/10/15	2019/11/18	2019/12/19	2020/1/20	2020/2/17	2020/3/23	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		13.0	19.0	19.7	22.5	22.8	24.2	19.7	16.4	8.2	6.8	6.2	11.2	24.2	6.2	15.8
水温	℃		10.0	14.2	16.3	18.2	20.5	19.4	17.8	11.7	9.9	5.6	8.8	9.2	20.5	5.6	13.5
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−	−
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.11	0.13	0.12	0.11	0.15	0.16	0.19	0.15	0.12	0.12	0.11	0.10	0.19	0.10	0.13
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	<0.06	−	−	0.09	−	−	0.13	−	−	0.08	−	0.13	<0.06	0.08
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	−	0.001	−	−	0.001	−	−	<0.001	−	−	0.002	−	0.002	<0.001	0.001
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	0.001	−	−	0.002	−	−	<0.001	−	−	0.003	−	0.003	<0.001	0.002
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	<0.001	−	−	0.001	−	−	<0.001	−	−	0.001	−	0.001	<0.001	<0.001
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	−	4.6	−	−	4.4	−	−	4.7	−	−	4.4	−	4.7	4.4	4.5
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	0.011	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.011	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	4.5	5.8	4.9	4.6	4.9	5.2	4.6	4.5	5.0	5.0	4.5	4.8	5.8	4.5	4.9
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	−	12.8	−	−	8.3	−	−	9.7	−	−	10.6	−	12.8	8.3	10.4
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	−	38	−	−	23	−	−	34	−	−	37	−	38	23	33
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001
２−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	1.2	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	1.2	0.4	0.6
ＰＨ		5.8〜8.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.5	6.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−
色度	度	5以下	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.0004	−	−	−	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.04	−	−	−	−	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10〜100	−	12.8	−	−	8.3	−	−	9.7	−	−	10.6	−	12.8	8.3	10.4
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	0.011	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.011	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	−	−	−	−	−	−	−	2.6	−	−	−	−	2.6	2.6	2.6
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.03	−	−	−	−	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮＯ４）	ｍｇ／ｌ	10以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30〜200	−	38	−	−	23	−	−	34	−	−	37	−	38	23	33
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.5	6.6
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし極力0に近づける	−	−	−	−	−	−	−	−3.4	−	−	−	−	−3.4	−3.4	−3.4
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	−	−	−	−	−	−	−	0	−	−	−	−	0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	−	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
電気伝導率	μS／ｃｍ	−	49.0	52.1	44.0	40.3	41.6	49.1	38.5	45.2	47.5	49.4	43.6	44.2	52.1	38.5	45.4
管理目標設定項目 農薬																	
１，３−ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２−DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
２，４−D（２，４−PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	−	−	−	<0.009	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	−	−	−	<0.0008	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	<0.0001	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	−	−	−	<0.00003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	<0.0001	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	−	−	−	<0.003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	−	−	−	<0.0009	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003

大法川浄水場・浄水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/15	2019/5/20	2019/6/10	2019/7/8	2019/8/26	2019/9/26	2019/10/15	2019/11/18	2019/12/19	2020/1/20	2020/2/17	2020/3/23	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		13.0	19.0	19.7	22.5	22.8	24.2	19.7	16.4	8.2	6.8	6.2	11.2	24.2	6.2	15.8
水温	℃		10.0	14.2	16.3	18.2	20.5	19.4	17.8	11.7	9.9	5.6	8.8	9.2	20.5	5.6	13.5
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモルフ	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

保久町・柴田酒造場

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/15	2019/5/20	2019/6/10	2019/7/8	2019/8/26	2019/9/26	2019/10/15	2019/11/18	2019/12/19	2020/1/20	2020/2/17	2020/3/23	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		14.4	20.7	22.0	22.1	24.6	26.3	20.1	18.1	9.1	6.8	7.6	13.1	26.3	6.8	17.1
水温	℃		13.7	18.6	20.5	22.0	26.0	23.8	22.0	16.3	12.9	9.2	10.1	12.0	26.0	9.2	17.3
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
大腸菌		検出されないこと	（−）	（−）	（−）	（−）	（−）	（−）	（−）	（−）	（−）	（−）	（−）	（−）	−	−	−
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.14	0.11	0.11	0.11	0.19	0.17	0.16	0.16	0.13	0.12	0.11	0.10	0.19	0.10	0.13
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	<0.06	−	−	0.18	−	−	0.17	−	−	0.09	−	0.18	<0.06	0.11
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	−	0.011	−	−	0.017	−	−	0.005	−	−	0.003	−	0.017	0.003	0.009
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	0.004	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	0.004	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	<0.001	−	−	0.001	−	−	0.001	−	−	0.001	−	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	0.014	−	−	0.023	−	−	0.009	−	−	0.006	−	0.023	0.006	0.013
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	0.004	−	−	0.005	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	0.005	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	0.003	−	−	0.005	−	−	0.003	−	−	0.002	−	0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	−	4.6	−	−	4.6	−	−	4.7	−	−	4.8	−	4.8	4.6	4.7
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	5.4	5.5	5.4	4.9	5.6	5.7	5.2	4.7	5.0	5.2	5.0	4.7	5.7	4.7	5.2
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	−	12.6	−	−	8.4	−	−	9.4	−	−	10.8	−	12.6	8.4	10.3
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	−	37	−	−	27	−	−	31	−	−	38	−	38	27	33
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	−	−	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	0.000001	<0.000001	<0.000001
２−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.6	0.7	0.4	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
ＰＨ		5.8～8.6	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.8	6.6	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.0004	−	−	−	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.04	−	−	−	−	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	0.001	−	−	−	−	0.001	0.001	0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	−	12.6	−	−	8.4	−	−	9.4	−	−	10.8	−	12.6	8.4	10.3
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	−	−	−	−	−	−	−	1.8	−	−	−	−	1.8	1.8	1.8
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.03	−	−	−	−	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−T−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	10以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	−	37	−	−	27	−	−	31	−	−	38	−	38	27	33
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.8	6.6	6.7
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	−	−	−	−	−	−	−	-3.3	−	−	−	−	-3.3	-3.3	-3.3
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	−	−	−	−	−	−	−	0	−	−	−	−	0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	−	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
電気伝導率	μS／ｃｍ	−	52.7	51.4	47.1	43.6	43.7	51.3	47.5	44.9	45.9	49.9	48.2	41.4	52.7	41.4	47.3
管理目標設定項目 農薬																	
１，３−ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.0005	−	−	−	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２−DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
２，４−D（２，４−PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	−	−	−	<0.009	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	−	−	−	<0.0008	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	<0.0001	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	−	−	−	<0.00003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	<0.0001	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	−	−	−	<0.003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	−	−	−	<0.0009	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	−	−	−	<0.00005	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	<0.0003	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003

保久町・柴田酒造場

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/15	2019/5/20	2019/6/10	2019/7/8	2019/8/26	2019/9/26	2019/10/15	2019/11/18	2019/12/19	2020/1/20	2020/2/17	2020/3/23	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		14.4	20.7	22.0	22.1	24.6	26.3	20.1	18.1	9.1	6.8	7.6	13.1	26.3	6.8	17.1
水温	℃		13.7	18.6	20.5	22.0	26.0	23.8	22.0	16.3	12.9	9.2	10.1	12.0	26.0	9.2	17.3
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモルフ	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

峰川水源・大高味川第三支川表流水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/11	2019/5/14	2019/6/18	2019/7/23	2019/8/22	2019/9/19	2019/10/29	2019/11/26	2019/12/17	2020/1/28	2020/2/27	2020/3/10	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	雨	曇り	晴れ	雨			
気温	℃		10.7	17.8	25.9	28.9	30.7	23.7	14.8	10.1	12.7	10.0	6.3	13.6	30.7	6.3	17.1
水温	℃		9.8	14.5	16.7	20.2	22.5	19.8	15.7	12.0	10.1	8.0	6.3	9.7	22.5	6.3	13.8
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	73	340	300	650	730	650	670	40	250	44	16	130	730	16	320
大腸菌		検出されないこと	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	-	-	-
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.19	0.26	0.35	0.46	0.38	0.29	0.44	0.28	0.26	0.21	0.22	0.38	0.46	0.19	0.31
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	-	-	0.09	-	-	0.27	-	-	0.18	-	-	0.30	0.30	0.09	0.21
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.07	0.09	0.06	0.34	0.14	0.22	0.17	0.16	0.16	0.06	0.04	0.25	0.34	0.04	0.15
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	-	-	5.3	-	-	5.8	-	-	5.4	-	-	4.8	5.8	4.8	5.3
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	0.006	<0.005	0.018	0.008	0.015	0.009	0.009	0.009	<0.005	<0.005	0.013	0.018	<0.005	0.007
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	4.3	4.2	4.1	3.6	4.1	4.4	4.0	4.2	4.4	4.1	4.2	3.9	4.4	3.6	4.1
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	-	-	8.9	-	-	9.0	-	-	8.0	-	-	7.9	9.0	7.9	8.5
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	-	-	47	-	-	46	-	-	44	-	-	42	47	42	45
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	-	-	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	0.000001	<0.000001	<0.000001
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	1.6	1.3	1.5	2.5	1.5	1.3	1.2	0.9	1.1	1.1	0.8	1.0	2.5	0.8	1.3
ＰＨ		5.8～8.6	6.9	6.9	6.9	6.7	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.7	6.9
味		異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気		異常でないこと	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	-	-	-
色度	度	5以下	6.4	5.8	6.6	10.3	7.6	7.0	5.0	4.5	4.5	4.2	3.4	4.9	10.3	3.4	5.9
濁度	度	2以下	1.2	2.2	2.1	4.8	5.2	5.7	4.4	2.8	2.5	0.7	0.5	4.6	5.7	0.5	3.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	-	-	8.9	-	-	9.0	-	-	8.0	-	-	7.9	9.0	7.9	8.5
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	0.006	<0.005	0.018	0.008	0.015	0.009	0.009	0.009	<0.005	<0.005	0.013	0.018	<0.005	0.007
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	10以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	-	-	47	-	-	46	-	-	44	-	-	42	47	42	45
濁度	度	1以下	1.2	2.2	2.1	4.8	5.2	5.7	4.4	2.8	2.5	0.7	0.5	4.6	5.7	0.5	3.1
ＰＨ		7.5程度	6.9	6.9	6.9	6.7	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.7	6.9
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	0.09	-	-	0.27	-	-	0.18	-	-	0.30	0.30	0.09	0.21
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	-	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
電気伝導率	μS／ｃｍ	-	48.9	49.8	46.1	41.5	42.9	45.3	41.9	43.8	44.4	44.0	45.7	43.9	49.8	41.5	44.9
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	-	<0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	-	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	-	<0.00003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	-	<0.0009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003

水道水 年報

採水年月日			2019/4/11	2019/5/14	2019/6/18	2019/7/23	2019/8/22	2019/9/19	2019/10/29	2019/11/26	2019/12/17	2020/1/28	2020/2/27	2020/3/10	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	雨	曇り	晴れ	雨			
気温	℃		10.7	17.8	25.9	28.9	30.7	23.7	14.8	10.1	12.7	10.0	6.3	13.6	30.7	6.3	17.1
水温	℃		9.8	14.5	16.7	20.2	22.5	19.8	15.7	12.0	10.1	8.0	6.3	9.7	22.5	6.3	13.8
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリタコナゾール	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピペロホス	mg／l	0.0009以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

峰川浄水場・浄水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/11	2019/5/14	2019/6/18	2019/7/23	2019/8/22	2019/9/19	2019/10/29	2019/11/26	2019/12/17	2020/1/28	2020/2/27	2020/3/10	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	雨	曇り	晴れ	雨			
気温	℃		10.9	17.5	25.4	28.8	31.0	24.1	14.9	10.0	12.4	7.8	6.9	13.3	31.0	6.9	16.9
水温	℃		9.9	17.2	18.0	21.3	24.7	21.3	16.2	13.4	9.0	7.8	8.0	9.2	24.7	7.8	14.7
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	-	-	-
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.28	0.26	0.37	0.43	0.40	0.32	0.47	0.27	0.26	0.21	0.22	0.42	0.47	0.21	0.33
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	0.06	-	-	0.15	-	-	0.07	-	-	<0.06	0.15	<0.06	0.07
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	-	-	0.004	-	-	0.004	-	-	<0.001	-	-	0.003	0.004	<0.001	0.003
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	0.006	-	-	0.006	-	-	<0.001	-	-	0.004	0.006	<0.001	0.004
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	0.002	-	-	0.002	-	-	<0.001	-	-	0.001	0.002	<0.001	0.001
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	-	-	0.03	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	0.05	0.05	<0.02	0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	-	-	8.9	-	-	9.9	-	-	8.0	-	-	9.1	9.9	8.0	9.0
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	10.1	9.6	9.8	11.4	10.7	11.4	10.1	9.9	8.6	8.8	8.4	9.8	11.4	8.4	9.9
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	-	-	9.1	-	-	9.5	-	-	7.9	-	-	8.1	9.5	7.9	8.7
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	-	-	49	-	-	48	-	-	44	-	-	45	49	44	47
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	1.2	0.4	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	1.2	0.3	0.6
ＰＨ		5.8～8.6	6.5	6.5	6.7	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.5	6.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
色度	度	5以下	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.5	0.8	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.5	0.7
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	-	-	9.1	-	-	9.5	-	-	7.9	-	-	8.1	9.5	7.9	8.7
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	-	2.6	2.6	2.6
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	10以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	-	-	49	-	-	48	-	-	44	-	-	45	49	44	47
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.5	6.5	6.7	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.5	6.5
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.6	-	-	-	-3.6	-3.6	-3.6
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	0.03	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	0.05	0.05	<0.02	0.02
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気伝導率	μS／ｃｍ	-	70.1	68.3	66.6	69.8	65.9	68.5	63.3	63.6	58.6	59.1	60.0	62.5	70.1	58.6	64.7
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	-	<0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	-	<0.0008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	-	<0.00003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	-	<0.0009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003

水道水 年報

採水年月日			2019/4/11	2019/5/14	2019/6/18	2019/7/23	2019/8/22	2019/9/19	2019/10/29	2019/11/26	2019/12/17	2020/1/28	2020/2/27	2020/3/10	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	雨	曇り	晴れ	雨			
気温	℃		10.9	17.5	25.4	28.8	31.0	24.1	14.9	10.0	12.4	7.8	6.9	13.3	31.0	6.9	16.9
水温	℃		9.9	17.2	18.0	21.3	24.7	21.3	16.2	13.4	9.0	7.8	8.0	9.2	24.7	7.8	14.7
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003	0.0003	0.0003
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリタロビル	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピペロホス	mg／l	0.0009以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブロモブチド	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

南大須町・南大須公民館

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/11	2019/5/14	2019/6/18	2019/7/23	2019/8/22	2019/9/19	2019/10/29	2019/11/26	2019/12/17	2020/1/28	2020/2/27	2020/3/10	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨			
気温	℃		10.7	18.0	23.6	27.0	30.2	22.6	14.4	9.3	12.9	11.8	6.1	13.1	30.2	6.1	16.6
水温	℃		13.8	19.1	21.1	23.2	27.9	27.0	20.3	16.1	13.0	10.2	10.2	11.0	27.9	10.2	17.7
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.21	0.26	0.37	0.54	0.47	0.32	0.57	0.29	0.26	0.22	0.23	0.23	0.57	0.21	0.33
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	0.07	－	－	0.15	－	－	0.08	－	－	<0.06	0.15	<0.06	0.08
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	0.014	－	－	0.009	－	－	0.003	－	－	0.006	0.014	0.003	0.008
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	0.018	－	－	0.016	－	－	0.005	－	－	0.008	0.018	0.005	0.012
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.004	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	0.004	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.004	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.002	0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.02	0.02	0.02	0.02
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	0.03	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	0.03	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	9.1	－	－	9.9	－	－	8.0	－	－	8.0	9.9	8.0	8.8
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	8.7	9.5	10.5	11.5	11.2	11.2	10.7	10.2	8.6	8.4	8.5	8.5	11.5	8.4	9.8
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	9.2	－	－	9.8	－	－	8.0	－	－	8.9	9.8	8.0	9.0
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	49	－	－	38	－	－	44	－	－	43	49	38	44
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.3	0.4	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5
ＰＨ		5.8～8.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.5	6.6	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.5	6.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.4	0.5
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	－	9.2	－	－	9.8	－	－	8.0	－	－	8.9	9.8	8.0	9.0
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	3.5	－	－	－	3.5	3.5	3.5
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	－	49	－	－	38	－	－	44	－	－	43	49	38	44
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.6	6.6	6.7	6.6	6.5	6.6	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.5	6.6
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	-3.4	－	－	－	-3.4	-3.4	-3.4
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	1
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	0.03	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	0.03	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μS／ｃｍ	－	65.8	67.5	68.1	69.3	67.5	67.8	65.0	64.7	57.7	58.2	60.4	59.9	69.3	57.7	64.3
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	－	<0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003

南大須町・南大須公民館

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/11	2019/5/14	2019/6/18	2019/7/23	2019/8/22	2019/9/19	2019/10/29	2019/11/26	2019/12/17	2020/1/28	2020/2/27	2020/3/10	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨			
気温	℃		10.7	18.0	23.6	27.0	30.2	22.6	14.4	9.3	12.9	11.8	6.1	13.1	30.2	6.1	16.6
水温	℃		13.8	19.1	21.1	23.2	27.9	27.0	20.3	16.1	13.0	10.2	10.2	11.0	27.9	10.2	17.7
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピペロホス	mg／l	0.0009以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

鳥川水源・地下水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/8	2019/5/27	2019/6/20	2019/7/2	2019/8/6	2019/9/12	2019/10/1	2019/11/7	2019/12/12	2020/1/7	2020/2/6	2020/3/12	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
気温	℃		16.3	28.0	25.0	22.9	27.8	27.2	25.3	12.7	9.4	7.9	0.1	5.7	28.0	0.1	17.4
水温	℃		11.2	15.9	17.4	19.3	21.0	21.9	21.3	18.1	14.1	11.8	11.0	10.6	21.9	10.6	16.1
基準項目																	
一般細菌	個／ml	100以下	21	20	33	100	35	16	25	9	8	7	7	45	100	7	27
大腸菌		検出されないこと	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（＋）	（－）	（＋）	（＋）	－	－	－
カドミウム	mg／l	0.003以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	mg／l	0.0005以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	mg／l	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	mg／l	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	mg／l	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	mg／l	0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	mg／l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／l	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	10以下	1.19	1.33	1.08	0.97	1.13	0.94	0.90	1.18	1.16	1.22	1.09	1.23	1.33	0.90	1.12
ふっ素	mg／l	0.8以下	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	mg／l	1以下	0.03	－	－	0.02	－	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	0.02	0.03
四塩化炭素	mg／l	0.002以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４-ジオキサン	mg／l	0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２-ジクロロエチレン	mg／l	0.04以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg／l	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg／l	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg／l	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg／l	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg／l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	mg／l	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛	mg／l	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	mg／l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg／l	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	mg／l	200以下	7.8	－	－	6.7	－	－	8.1	－	－	7.1	－	－	8.1	6.7	7.4
マンガン	mg／l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg／l	200以下	5.5	6.0	5.8	5.1	5.7	5.7	5.5	5.6	5.4	5.5	4.0	5.1	6.0	4.0	5.4
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	300以下	26.8	－	－	25.5	－	－	26.7	－	－	23.3	－	－	26.8	23.3	25.6
蒸発残留物	mg／l	500以下	74	－	－	79	－	－	74	－	－	58	－	－	79	58	71
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg／l	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
２-メチルイソボルネオール	mg／l	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg／l	0.02以下	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg／l	0.005以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	mg／l	3以下	<0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	<0.1	0.2
ＰＨ		5.8～8.6	6.3	6.2	6.3	6.2	6.2	6.3	6.1	6.2	6.3	6.3	6.3	6.2	6.3	6.1	6.2
味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気		異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	0.8	1.0	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	mg／l	0.002以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２-ジクロロエタン	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg／l	0.4以下	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	mg／l	0.08以下	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg／l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	mg／l	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	mg／l	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	10～100	26.8	－	－	25.5	－	－	26.7	－	－	23.3	－	－	26.8	23.3	25.6
マンガン	mg／l	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg／l	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１，１-トリクロロエタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮＯ４）	mg／l	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	mg／l	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	mg／l	30～200	74	－	－	79	－	－	74	－	－	58	－	－	79	58	71
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.3	6.2	6.3	6.2	6.2	6.3	6.1	6.2	6.3	6.3	6.3	6.2	6.3	6.1	6.2
ランゲリア指数	mg／l	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ml	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１-ジクロロエチレン	mg／l	0.1以下	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	mg／l	0.1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	mg／l	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
電気伝導率	μS／cm	－	99.9	101.8	98.7	95.4	95.0	100.1	101.1	91.6	88.7	87.4	94.3	86.7	101.8	87.4	95.1
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	mg／l	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２-DPA（ダラポン）	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
２，４-D（２，４-PA）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	mg／l	0.9以下	－	－	－	－	<0.009	－	－	－	－	－	－	－	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003

鳥川水源・地下水

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/8	2019/5/27	2019/6/20	2019/7/2	2019/8/6	2019/9/12	2019/10/1	2019/11/7	2019/12/12	2020/1/7	2020/2/6	2020/3/12	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
気温	℃		16.3	28.0	25.0	22.9	27.8	27.2	25.3	12.7	9.4	7.9	0.1	5.7	28.0	0.1	17.4
水温	℃		11.2	15.9	17.4	19.3	21.0	21.9	21.3	18.1	14.1	11.8	11.0	10.6	21.9	10.6	16.1
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	0.00006	－	－	－	－	－	－	－	0.00006	0.00006	0.00006
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモルフ	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

水道水 年報

採水年月日			2019/4/8	2019/5/27	2019/6/20	2019/7/2	2019/8/6	2019/9/12	2019/10/1	2019/11/7	2019/12/12	2020/1/7	2020/2/6	2020/3/12	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
気温	℃		11.8	28.3	24.8	22.2	28.3	27.2	26.2	13.2	9.7	4.3	0.2	5.8	28.3	0.2	16.8
水温	℃		14.0	19.0	20.3	22.0	25.3	23.9	23.2	19.1	14.1	12.8	11.1	12.1	25.3	11.1	18.1
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	1.18	1.35	1.09	0.90	1.13	0.94	0.91	1.21	1.16	1.21	1.11	1.15	1.35	0.90	1.11
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.03	－	－	0.02	－	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	0.02	0.03
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.10	－	－	<0.06	－	－	0.10	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.001	－	－	0.005	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.005	<0.001	0.002
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	10.4	－	－	11.3	－	－	13.1	－	－	10.3	－	－	13.1	10.3	11.3
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	7.8	8.2	8.1	7.4	7.9	8.0	7.4	7.7	7.5	7.8	5.3	7.0	8.2	5.3	7.5
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	26.1	－	－	26.1	－	－	26.6	－	－	23.2	－	－	26.6	23.2	25.5
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	80	－	－	90	－	－	88	－	－	70	－	－	90	70	82
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	<0.1	0.2
ＰＨ		5.8～8.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	26.1	－	－	26.1	－	－	26.6	－	－	23.2	－	－	26.6	23.2	25.5
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	6.2	－	－	－	－	－	－	－	－	6.2	6.2	6.2
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	80	－	－	90	－	－	88	－	－	70	－	－	90	70	82
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	-2.4	－	－	－	－	－	－	－	－	-2.4	-2.4	-2.4
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μS／ｃｍ	－	119.0	118.2	113.9	116.7	116.3	118.4	121.3	111.8	104.5	100.2	107.4	97.4	119.0	97.4	112.1
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	－	－	－	－	<0.009	－	－	－	－	－	－	－	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003

水道水 年報

採水年月日			2019/4/8	2019/5/27	2019/6/20	2019/7/2	2019/8/6	2019/9/12	2019/10/1	2019/11/7	2019/12/12	2020/1/7	2020/2/6	2020/3/12	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
気温	℃		11.8	28.3	24.8	22.2	28.3	27.2	26.2	13.2	9.7	4.3	0.2	5.8	28.3	0.2	16.8
水温	℃		14.0	19.0	20.3	22.0	25.3	23.9	23.2	19.1	14.1	12.8	11.1	12.1	25.3	11.1	18.1
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモルフ	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

鳥川町（高区）・白髭神社

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/8	2019/5/27	2019/6/20	2019/7/2	2019/8/6	2019/9/12	2019/10/1	2019/11/7	2019/12/12	2020/1/7	2020/2/6	2020/3/12	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
気温	℃		12.1	23.6	28.0	22.1	28.2	26.3	26.0	10.7	9.5	4.1	0.0	7.2	28.2	0.0	16.5
水温	℃		14.0	20.0	20.3	21.9	25.2	26.2	24.4	18.3	14.0	11.2	11.0	12.1	26.2	11.0	18.2
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
大腸菌		検出されないこと	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	1.21	1.33	1.06	0.98	1.17	0.90	0.90	1.30	1.10	1.20	1.08	1.07	1.33	0.90	1.11
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	0.03	0.03
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４-ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.16	－	－	<0.06	－	－	0.16	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.001
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.001	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	0.004	0.001	0.003
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.002	－	－	0.012	－	－	0.012	－	－	0.002	－	－	0.012	0.002	0.007
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.001	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	0.004	0.001	0.003
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	10.4	－	－	11.5	－	－	13.2	－	－	10.5	－	－	13.2	10.1	11.4
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	7.7	8.4	7.9	7.9	7.7	7.9	7.6	7.8	7.7	7.8	5.3	7.7	8.4	5.3	7.6
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	25.5	－	－	25.9	－	－	26.7	－	－	23.0	－	－	26.7	23.0	25.3
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	82	－	－	93	－	－	84	－	－	73	－	－	93	73	83
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
２-メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	<0.1	0.2
ＰＨ		5.8～8.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.8	6.6	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２-ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	25.5	－	－	25.9	－	－	26.7	－	－	23.0	－	－	26.7	23.0	25.3
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	3.5	－	－	－	－	－	－	－	－	3.5	3.5	3.5
１，１，１-トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-T-ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	10以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	82	－	－	93	－	－	84	－	－	73	－	－	93	73	83
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ＰＨ		7.5程度	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.8	6.6	6.7
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	-2.4	－	－	－	－	－	－	－	－	-2.4	-2.4	-2.4
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
１，１-ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μS／ｃｍ	－	110.7	120.1	114.2	118.0	113.1	111.0	121.4	115.6	106.8	105.1	109.6	105.0	121.4	105.0	112.6
管理目標設定項目 農薬																	
１，３-ジクロロプロペン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
２，２-DPA（ダラポン）	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
２，４-D（２，４-PA）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ＥＰＮ	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
MCPA	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アシュラム	ｍｇ／ｌ	0.9以下	－	－	－	－	<0.009	－	－	－	－	－	－	－	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
アトラジン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
アミトラズ	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
アラクロール	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	ｍｇ／ｌ	0.001以下	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ（ＭＩＰＣ）	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン（ＩＰＴ）	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス（ＩＢＰ）	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
イミノクタジン	ｍｇ／ｌ	0.006以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
インダノファン	ｍｇ／ｌ	0.009以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エスプロカルブ	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003

鳥川町（高区）・白髭神社

水道水 年報

2019年度

採水年月日			2019/4/8	2019/5/27	2019/6/20	2019/7/2	2019/8/6	2019/9/12	2019/10/1	2019/11/7	2019/12/12	2020/1/7	2020/2/6	2020/3/12	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
気温	℃		12.1	23.6	28.0	22.1	28.2	26.3	26.0	10.7	9.5	4.1	0.0	7.2	28.2	0.0	16.5
水温	℃		14.0	20.0	20.3	21.9	25.2	26.2	24.4	18.3	14.0	11.2	11.0	12.1	26.2	11.0	18.2
エトフェンプロックス	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
エンドスルファン	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
オキシン銅	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
カザスホス	mg／l	0.0006以下	－	－	－	－	<0.000006	－	－	－	－	－	－	－	<0.000006	<0.000006	<0.000006
カフェンストロール	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル（ＮＡＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルボフラン	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン（ACN）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
グリホサート	mg／l	2以下	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
グルホシネート	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロメプロップ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	mg／l	0.0001以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロルピリホス	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロロタロニル（ＴＰＮ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg／l	0.001以下	－	－	－	－	<0.00001	－	－	－	－	－	－	－	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス（CYAP）	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジウロン（ＤＣＭＵ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル（ＤＢＮ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	mg／l	0.008以下	－	－	－	－	<0.00008	－	－	－	－	－	－	－	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジクワット	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ジチオピル	mg／l	0.009以下	－	－	－	－	<0.00009	－	－	－	－	－	－	－	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
シマジン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg／l	0.8以下	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チアジニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg／l	0.08以下	－	－	－	－	<0.0008	－	－	－	－	－	－	－	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	<0.00002	－	－	－	－	－	－	－	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリダモルフ	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリクロルホン（ＤＥＰ）	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリシクラゾール	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg／l	0.06以下	－	－	－	－	<0.0006	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
パラコート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ビペロホス	mg／l	0.0009以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピラクロニル	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ピラゾリネート（ピラゾレート）	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピリダフェンチオン	mg／l	0.002以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ピリブチカルブ	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg／l	0.0005以下	－	－	－	－	<0.000005	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン（ＭＰＰ）	mg／l	0.006以下	－	－	－	－	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート（ＰＡＰ）	mg／l	0.007以下	－	－	－	－	<0.00007	－	－	－	－	－	－	－	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フサライド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブタミホス	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プレチラクロール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg／l	0.004以下	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
プロピコナゾール	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾピシクロン	mg／l	0.09以下	－	－	－	－	<0.0009	－	－	－	－	－	－	－	<0.0009	<0.0009	<0.0009
ペンゾフェナップ	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ペンタゾン	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg／l	0.3以下	－	－	－	－	<0.003	－	－	－	－	－	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg／l	0.01以下	－	－	－	－	<0.0001	－	－	－	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg／l	0.07以下	－	－	－	－	<0.0007	－	－	－	－	－	－	－	<0.0007	<0.0007	<0.0007
ホスチアゼート	mg／l	0.003以下	－	－	－	－	<0.00003	－	－	－	－	－	－	－	<0.00003	<0.00003	<0.00003
マラチオン（マラソン）	mg／l	0.7以下	－	－	－	－	<0.007	－	－	－	－	－	－	－	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ（ＭＣＰＰ）	mg／l	0.05以下	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg／l	0.2以下	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン（ＤＭＴＰ）	mg／l	0.004以下	－	－	－	－	<0.00004	－	－	－	－	－	－	－	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メトミノストロビン	mg／l	0.04以下	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メトリブジン	mg／l	0.03以下	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メフェナセット	mg／l	0.02以下	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg／l	0.1以下	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg／l	0.005以下	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005

毎日検査・検査結果(給水栓)

給水栓 水質測定 年間集計表　（1）

令和　元　年度

令和 元 年度		男川系												仁木系												北野系			上地系			南部系											
		鵜巣町地内			才栗町地内			岩中町内			戸崎町地内			元能見町地内(六供系)			細川町地内			滝町地内			大柳町地内			大和町地内			上青野町			樫山町地内			桜井寺町地内			滝尻町地内			滝尻町地内		
月		残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残留	pH	外観	残塩	pH	外観
4	最高	0.3	7.0		0.5	7.0		0.3	6.8		0.4	6.8		0.4	7.0		0.5	6.9		0.5	7.0		0.3	7.2		0.7	6.8		0.4	7.0		0.6	7.0		0.4	6.8		0.4	7.2				
	最低	0.2	6.8		0.3	7.0		0.1	6.8		0.3	6.8		0.1	7.0		0.4	6.8		0.3	6.8		0.3	7.0		0.3	6.8		0.2	6.8		0.4	6.8		0.3	6.8		0.1	6.6				
	平均	0.3	6.8		0.4	7.0		0.2	6.8		0.3	6.8		0.3	7.0		0.4	6.9		0.4	7.0		0.3	7.0		0.4	6.8		0.3	6.9		0.4	6.8		0.4	6.8		0.4	6.7				
5	最高	0.4	7.0		0.5	7.0		0.4	6.8		0.4	6.8		0.4	7.0		0.5	6.9		0.5	7.2		0.3	7.0		0.4	7.0		0.3	7.0		0.6	7.0		0.4	6.8		0.4	7.0				
	最低	0.2	6.8		0.3	7.0		0.1	6.8		0.3	6.8		0.1	6.8		0.3	6.8		0.1	6.8		0.2	6.8		0.3	6.8		0.1	6.8		0.4	6.4		0.3	6.8		0.2	6.6				
	平均	0.3	6.9		0.4	7.0		0.3	6.8		0.3	6.8		0.3	7.0		0.4	6.9		0.4	7.0		0.3	7.0		0.4	6.9		0.3	6.8		0.4	6.7		0.4	6.8		0.4	6.8				
6	最高	0.4	7.0		0.5	7.0		0.4	6.8		0.4	6.8		0.4	7.1		0.5	7.0		0.5	7.0		0.3	7.0		0.4	7.0		0.3	7.0		0.5	6.9		0.4	6.8					0.3	7.2	
	最低	0.2	6.8		0.3	7.0		0.1	6.8		0.3	6.8		0.2	7.0		0.2	6.9		0.1	6.8		0.3	7.0		0.2	6.8		0.1	7.0		0.3	6.4		0.4	6.6					0.1	6.4	
	平均	0.3	6.9		0.4	7.0		0.3	6.8		0.3	6.8		0.3	7.0		0.3	6.9		0.3	6.9		0.3	7.0		0.3	6.8		0.2	7.0		0.4	6.7		0.4	6.8					0.2	6.7	
7	最高	0.4	7.0		0.5	7.0		0.7	7.0		0.4	6.8		0.5	7.2		0.4	7.0		0.5	7.0		0.3	7.0		0.7	7.0		0.3	7.0		0.7	6.8		0.4	6.8					0.4	7.2	
	最低	0.2	6.8		0.3	7.0		0.2	6.8		0.3	6.8		0.1	6.5		0.2	6.8		0.1	6.8		0.2	7.0		0.3	6.8		0.1	7.0		0.3	6.4		0.3	6.6					0.1	6.0	
	平均	0.3	6.8		0.4	7.0		0.5	6.8		0.3	6.8		0.4	7.0		0.3	6.9		0.3	6.9		0.3	7.0		0.4	6.8		0.2	7.0		0.5	6.6		0.4	6.8					0.2	6.7	
8	最高	0.4	7.0		0.5	7.0		0.4	7.0		0.4	6.8		0.7	7.0		0.4	6.9		0.4	7.2		0.3	7.0		0.4	7.0		0.3	7.0		0.5	6.9		0.4	7.0					0.3	7.0	
	最低	0.2	6.8		0.3	7.0		0.2	6.8		0.3	6.8		0.3	7.0		0.1	6.8		0.3	6.8		0.2	7.0		0.3	6.8		0.1	7.0		0.3	6.6		0.3	6.8					0.1	6.4	
	平均	0.3	6.9		0.4	7.0		0.3	6.8		0.3	6.8		0.4	7.0		0.3	6.9		0.4	7.0		0.3	7.0		0.4	6.8		0.2	7.0		0.4	6.7		0.4	6.9					0.2	6.8	
9	最高	0.4	7.0		0.5	7.0		0.4	7.0		0.4	6.8		0.5	7.2		0.5	7.0		0.5	7.2		0.3	7.0		0.4	7.0		0.3	7.0		0.6	7.0		0.4	7.0					0.3	7.2	
	最低	0.2	6.8		0.4	7.0		0.1	6.8		0.2	6.8		0.1	7.0		0.3	6.8		0.2	6.8		0.3	7.0		0.3	6.8		0.1	7.0		0.3	6.6		0.3	6.8					0.1	6.6	
	平均	0.3	6.9		0.4	7.0		0.3	6.8		0.3	6.8		0.4	7.0		0.4	6.9		0.4	7.0		0.3	7.0		0.4	6.8		0.2	7.0		0.4	6.8		0.3	6.9					0.2	6.8	
10	最高	0.4	7.0		0.5	7.0		0.7	7.0		0.4	6.8		0.5	7.1		0.5	7.0		0.5	7.0		0.3	7.0		0.4	7.0		0.3	7.0		0.6	6.9		0.4	6.8					0.7	7.2	
	最低	0.2	6.8		0.4	7.0		0.1	6.6		0.3	6.8		0.1	7.0		0.2	6.8		0.2	6.8		0.3	7.0		0.2	6.8		0.1	7.0		0.4	6.4		0.3	6.6					0.1	6.4	
	平均	0.3	6.8		0.5	7.0		0.5	6.8		0.3	6.8		0.4	7.0		0.4	6.9		0.4	6.9		0.3	7.0		0.3	6.8		0.2	7.0		0.5	6.7		0.4	6.8					0.2	6.8	
11	最高	0.4	6.8		0.7	7.0		0.7	6.8		0.4	6.8		0.6	7.4		0.5	6.9		0.5	7.4		0.3	7.0		0.4	7.0		0.4	7.0		0.7	7.3		0.4	6.8					0.4	7.4	
	最低	0.3	6.8		0.4	7.0		0.1	6.8		0.3	6.8		0.4	7.0		0.4	6.8		0.3	6.8		0.3	7.0		0.2	6.8		0.2	7.0		0.4	6.7		0.4	6.8					0.1	6.2	
	平均	0.4	6.8		0.5	7.0		0.4	6.8		0.3	6.8		0.5	7.0		0.5	6.9		0.4	7.0		0.3	7.0		0.3	6.8		0.3	7.0		0.6	6.9		0.4	6.8					0.2	6.9	
12	最高	0.4	6.8		0.5	7.0		0.4	6.8		0.4	6.8		0.5	7.0		0.6	6.9		0.5	7.0		0.3	7.0		0.3	6.8		0.4	7.0		0.7	7.2		0.4	6.8					0.4	7.2	
	最低	0.3	6.6		0.3	7.0		0.1	6.8		0.3	6.8		0.4	6.8		0.4	6.8		0.2	6.8		0.3	7.0		0.2	6.8		0.3	6.8		0.4	6.6		0.4	6.6					0.1	6.8	
	平均	0.4	6.8		0.4	7.0		0.3	6.8		0.3	6.8		0.4	7.0		0.5	6.9		0.5	7.0		0.3	7.0		0.3	6.8		0.3	7.0		0.5	6.8		0.4	6.8					0.2	7.0	
1	最高	0.4	6.8		0.4	7.0		0.4	6.8		0.4	6.8		0.4	7.0		0.6	6.9		0.5	7.0		0.3	7.0		0.4	6.8		0.4	7.0		0.6	7.2		0.4	6.8					0.4	7.4	
	最低	0.3	6.6		0.3	7.0		0.1	6.6		0.3	6.8		0.4	6.8		0.4	6.8		0.2	6.8		0.3	7.0		0.2	6.8		0.2	6.8		0.4	6.6		0.4	6.6					0.1	6.6	
	平均	0.4	6.8		0.4	7.0		0.3	6.8		0.3	6.8		0.4	7.0		0.5	6.9		0.4	6.9		0.3	7.0		0.3	6.8		0.3	7.0		0.5	6.8		0.4	6.8					0.3	6.9	
2	最高	0.4	6.8		0.4	7.0		0.4	7.0		0.4	6.8		0.6	7.0		0.6	6.9		0.5	7.2		0.3	7.0		0.4	6.8		0.4	7.0		0.6	7.2		0.4	6.8					0.4	7.4	
	最低	0.3	6.6		0.3	7.0		0.2	6.6		0.3	6.8		0.2	7.0		0.3	6.8		0.3	6.8		0.3	7.0		0.2	6.8		0.2	6.8		0.4	6.6		0.4	6.6					0.1	6.6	
	平均	0.4	6.8		0.3	7.0		0.3	6.8		0.3	6.8		0.4	7.0		0.5	6.9		0.4	7.0		0.3	7.0		0.3	6.8		0.3	6.9		0.5	6.8		0.4	6.7					0.3	6.8	
3	最高	0.4	6.8		0.4	7.0		0.4	7.0		0.4	6.8		0.8	7.0		0.6	6.9		0.5	7.2		0.3	7.0		0.4	6.8		0.3	7.0		0.6	7.2		0.4	6.8					0.4	7.4	
	最低	0.2	6.6		0.3	7.0		0.1	6.6		0.3	6.8		0.4	7.0		0.4	6.8		0.3	6.8		0.3	7.0		0.3	6.8		0.2	6.8		0.4	6.4		0.4	6.6					0.1	6.4	
	平均	0.4	6.8		0.3	7.0		0.3	6.8		0.3	6.8		0.4	7.0		0.5	6.9		0.5	7.0		0.3	7.0		0.3	6.8		0.3	6.9		0.5	6.8		0.4	6.8					0.3	7.0	
年間	最高	0.4	7.0		0.7	7.0		0.7	7.0		0.4	6.8		0.8	7.4		0.6	7.0		0.5	7.4		0.3	7.2		0.7	7.0		0.4	7.0		0.7	7.3		0.4	7.0		0.4	7.2		0.7	7.4	
	最低	0.2	6.6		0.3	7.0		0.1	6.6		0.2	6.8		0.1	6.5		0.1	6.8		0.1	6.8		0.2	6.8		0.2	6.8		0.1	6.8		0.3	6.4		0.3	6.6		0.1	6.6		0.1	6.0	
	平均	0.3	6.8		0.4	7.0		0.3	6.8		0.3	6.8		0.4	7.0		0.4	6.9		0.4	7.0		0.3	7.0		0.3	6.8		0.3	7.0		0.5	6.8		0.4	6.8		0.3	6.8		0.2	6.8	

給水栓 水質測定 年間集計表 (2)

令和 元 年度

令和 元 年度		宮崎系												夏山系						北部系																		峰川系						鳥川系		
		石原町地内			明見町地内			東河原町地内			雨山町地内			夏山町地内			木下町地内			桜形町地内			外山町地内			中伊町地内			鍛埜町地内			小久田地内			保久町地内			南大須町地内			南大須町地内			鳥川町地内		
月		残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観
4	最高	0.4	7.0		0.7	7.0		0.7	7.2		0.4	6.8		0.4	6.4		0.4	7.0		0.5	7.2		0.4	6.8		0.6	7.1		0.6	7.2		0.4	6.8		0.4	6.8		0.7	7.4		0.7	7.2		0.4	6.6	
	最低	0.3	6.8		0.4	6.8		0.4	6.8		0.4	6.8		0.2	6.2		0.1	7.0		0.4	7.0		0.4	6.6		0.4	6.9		0.4	6.9		0.3	6.8		0.4	6.6		0.1	6.8		0.4	6.6		0.2	6.6	
	平均	0.4	6.8		0.7	6.9		0.6	6.8		0.4	6.8		0.3	6.4		0.3	7.0		0.4	7.0		0.4	6.7		0.5	7.0		0.5	7.0		0.4	6.8		0.4	6.7		0.3	7.1		0.7	7.0		0.4	6.6	
5	最高	0.5	7.0		0.7	7.0		0.7	7.0		0.7	6.8		0.4	6.4		0.4	7.0		0.4	7.0		0.4	6.8		0.6	7.2		0.6	7.2		0.4	6.8		0.4	6.8		0.3	7.0		0.7	7.2		0.4	6.6	
	最低	0.3	6.8		0.4	6.8		0.4	6.8		0.4	6.8		0.2	6.2		0.1	7.0		0.3	6.8		0.4	6.8		0.4	7.0		0.4	6.9		0.3	6.7		0.4	6.6		0.1	6.8		0.4	6.8		0.3	6.6	
	平均	0.4	6.9		0.7	6.9		0.6	6.8		0.4	6.8		0.3	6.3		0.2	7.0		0.4	7.0		0.4	6.8		0.4	7.0		0.5	7.0		0.4	6.8		0.4	6.7		0.2	7.0		0.7	7.1		0.4	6.6	
6	最高	0.4	7.2		0.7	7.0		0.7	7.0		0.4	6.8		0.4	6.8		0.4	7.2		0.4	7.0		0.7	6.8		0.5	7.1		0.5	7.1		0.4	6.8		0.4	6.8		0.7	7.4		0.7	7.2		0.4	6.8	
	最低	0.3	7.0		0.4	6.8		0.4	6.8		0.4	6.8		0.2	6.4		0.1	7.0		0.3	7.0		0.4	6.8		0.4	7.0		0.3	7.0		0.3	6.8		0.4	6.6		0.1	6.8		0.4	6.6		0.3	6.6	
	平均	0.4	7.0		0.5	6.9		0.6	6.8		0.4	6.8		0.3	6.5		0.2	7.0		0.4	7.0		0.6	6.8		0.5	7.0		0.4	7.1		0.4	6.8		0.4	6.7		0.3	7.0		0.7	7.0		0.4	6.6	
7	最高	0.4	7.0		0.7	7.0		0.7	6.8		0.7	6.8		0.2	6.8		0.3	7.0		0.4	7.0		0.4	6.8		0.5	7.1		0.4	7.2		0.4	6.8		0.4	6.8		0.4	7.4		0.7	7.2		0.4	6.6	
	最低	0.3	6.8		0.3	6.8		0.2	6.8		0.3	6.8		0.1	6.4		0.1	6.8		0.3	6.8		0.4	6.8		0.4	6.8		0.2	6.9		0.3	6.7		0.4	6.6		0.1	6.8		0.3	6.6		0.2	6.6	
	平均	0.3	7.0		0.4	6.9		0.4	6.8		0.4	6.8		0.2	6.6		0.1	7.0		0.4	6.9		0.4	6.8		0.4	7.0		0.3	7.0		0.4	6.8		0.4	6.6		0.2	7.1		0.6	6.9		0.3	6.6	
8	最高	0.4	7.0		0.4	7.0		0.7	6.8		0.2	7.0		0.2	6.6		0.4	7.2		0.4	7.0		0.5	6.8		0.5	7.2		0.3	7.1		0.4	6.8		0.4	6.8		0.7	7.4		0.7	7.2		0.3	6.8	
	最低	0.2	6.8		0.2	6.8		0.2	6.8		0.1	6.8		0.1	6.4		0.1	6.8		0.3	6.8		0.4	6.8		0.3	7.0		0.2	6.9		0.3	6.7		0.4	6.6		0.1	6.8		0.4	6.6		0.2	6.6	
	平均	0.3	7.0		0.4	7.0		0.4	6.8		0.2	6.8		0.2	6.5		0.3	6.9		0.4	7.0		0.4	6.8		0.4	7.1		0.3	7.0		0.4	6.8		0.4	6.7		0.3	7.0		0.6	6.9		0.3	6.7	
9	最高	0.4	7.0		0.4	7.0		0.7	6.8		0.7	7.0		0.4	6.6		0.3	7.2		0.4	7.0		0.5	6.9		0.5	7.2		0.4	7.1		0.4	6.8		0.4	6.8		0.4	7.4		0.7	7.2		0.3	6.8	
	最低	0.3	7.0		0.3	7.0		0.1	6.8		0.4	6.8		0.2	6.4		0.1	7.0		0.4	6.8		0.4	6.8		0.4	7.0		0.2	6.9		0.3	6.8		0.4	6.6		0.1	6.3		0.4	6.6		0.2	6.8	
	平均	0.3	7.0		0.4	7.0		0.3	6.8		0.4	6.8		0.4	6.5		0.2	7.1		0.4	7.0		0.4	6.8		0.4	7.1		0.3	7.0		0.4	6.8		0.4	6.7		0.3	6.9		0.7	6.9		0.3	6.8	
10	最高	0.4	7.0		0.4	7.0		0.4	6.8		0.7	6.8		0.4	6.8		0.4	7.2		0.4	7.2		0.5	6.9		0.5	7.2		0.4	7.1		0.4	6.8		0.4	6.8		0.7	7.4		0.7	7.2		0.3	6.8	
	最低	0.3	7.0		0.2	6.8		0.2	6.8		0.4	6.8		0.2	6.4		0.1	7.0		0.3	7.0		0.4	6.6		0.4	7.0		0.2	6.9		0.3	6.6		0.4	6.7		0.1	6.8		0.7	6.4		0.3	6.8	
	平均	0.4	7.0		0.3	6.9		0.3	6.8		0.4	6.8		0.3	6.6		0.2	7.1		0.3	7.1		0.5	6.7		0.4	7.1		0.4	7.0		0.4	6.8		0.4	6.7		0.4	7.0		0.7	6.9		0.3	6.8	
11	最高	0.4	7.0		0.4	7.0		0.7	7.2		0.4	6.8		0.3	6.8		0.4	7.2		0.4	7.0		0.5	6.8		0.5	7.1		0.4	7.1		0.4	6.8		0.4	6.8		0.7	7.6		0.7	7.2		0.4	6.8	
	最低	0.3	7.0		0.3	6.8		0.2	6.6		0.4	6.8		0.1	6.4		0.1	7.0		0.4	7.0		0.3	6.6		0.4	6.9		0.2	6.9		0.4	6.8		0.4	6.6		0.1	6.8		0.4	6.6		0.3	6.6	
	平均	0.4	7.0		0.4	6.9		0.4	6.8		0.4	6.8		0.2	6.6		0.3	7.1		0.4	7.0		0.4	6.7		0.4	7.0		0.3	7.0		0.4	6.8		0.4	6.7		0.5	7.1		0.7	7.0		0.3	6.8	
12	最高	0.4	7.0		0.7	7.0		0.7	6.8		0.4	6.8		0.3	7.0		0.5	7.0		0.4	7.0		0.4	6.8		0.5	7.1		0.4	7.2		0.4	6.8		0.4	6.8		0.7	7.4		0.7	7.2		0.4	6.8	
	最低	0.4	7.0		0.4	6.8		0.4	6.6		0.4	6.8		0.1	6.4		0.2	7.0		0.4	6.8		0.4	6.8		0.4	6.8		0.3	6.9		0.3	6.7		0.4	6.7		0.2	6.4		0.4	6.6		0.3	6.6	
	平均	0.4	7.0		0.6	6.8		0.5	6.8		0.4	6.8		0.2	6.5		0.3	7.0		0.4	7.0		0.4	6.8		0.4	7.0		0.4	7.0		0.4	6.8		0.4	6.7		0.5	6.9		0.7	7.0		0.4	6.6	
1	最高	0.4	7.0		0.7	6.8		0.7	6.8		0.4	6.8		0.2	7.0		0.5	7.0		0.5	7.2		0.4	6.8		0.5	7.0		0.4	7.1		0.4	6.8		0.4	6.8		0.7	7.4		0.7	7.2		0.4	6.6	
	最低	0.4	7.0		0.7	6.6		0.4	6.6		0.4	6.6		0.1	6.6		0.2	7.0		0.4	6.8		0.4	6.6		0.4	6.8		0.3	6.9		0.3	6.8		0.4	6.6		0.3	6.8		0.4	6.6		0.3	6.6	
	平均	0.4	7.0		0.7	6.8		0.6	6.7		0.4	6.8		0.1	6.7		0.3	7.0		0.5	7.0		0.4	6.7		0.4	6.9		0.4	7.0		0.4	6.8		0.4	6.7		0.5	7.1		0.7	7.0		0.4	6.6	
2	最高	0.4	7.0		0.7	7.0		0.7	6.8		0.4	6.8		0.2	6.6		0.5	7.0		0.5	7.0		0.4	6.8		0.5	7.0		0.4	7.0		0.4	6.8		0.4	6.8		0.7	7.4		0.7	7.2		0.4	6.6	
	最低	0.3	6.8		0.4	6.8		0.3	6.6		0.4	6.8		0.1	6.4		0.2	7.0		0.4	7.0		0.4	6.6		0.4	6.8		0.2	6.9		0.3	6.8		0.4	6.6		0.3	6.8		0.4	6.6		0.3	6.6	
	平均	0.4	6.9		0.5	6.8		0.5	6.7		0.4	6.8		0.1	6.6		0.3	7.0		0.4	7.0		0.4	6.6		0.5	6.9		0.3	7.0		0.4	6.8		0.4	6.7		0.6	7.1		0.7	6.8		0.4	6.6	
3	最高	0.4	7.0		0.7	6.8		0.7	7.0		0.7	7.0		0.4	6.6		0.5	7.0		0.4	7.0		0.4	6.8		0.5	7.0		0.4	7.5		0.4	6.8		0.4	6.8		0.7	7.4		0.7	7.2		0.4	6.6	
	最低	0.3	6.8		0.4	6.8		0.4	6.6		0.4	6.6		0.1	6.4		0.2	7.0		0.4	6.8		0.4	6.6		0.4	6.8		0.2	6.8		0.4	6.7		0.4	6.6		0.3	6.8		0.7	6.6		0.3	6.6	
	平均	0.4	6.9		0.5	6.8		0.6	6.7		0.4	6.8		0.3	6.5		0.4	7.0		0.4	6.9		0.4	6.7		0.4	6.9		0.3	7.1		0.4	6.8		0.4	6.7		0.6	7.1		0.7	6.9		0.4	6.6	
年間	最高	0.5	7.2		0.7	7.0		0.7	7.2		0.7	7.0		0.4	7.0		0.5	7.2		0.5	7.2		0.7	6.9		0.6	7.2		0.6	7.5		0.4	6.8		0.4	6.8		0.7	7.6		0.7	7.2		0.4	6.8	
	最低	0.2	6.8		0.2	6.6		0.1	6.6		0.1	6.6		0.1	6.2		0.1	6.8		0.3	6.8		0.3	6.6		0.3	6.8		0.2	6.8		0.3	6.6		0.4	6.6		0.1	6.3		0.3	6.4		0.2	6.6	
	平均	0.4	7.0		0.5	6.9		0.5	6.8		0.4	6.8		0.2	6.5		0.3	7.0		0.4	7.0		0.4	6.8		0.4	7.0		0.3	7.0		0.4	6.8		0.4	6.7		0.4	7.0		0.6	6.9		0.3	6.7	

委　託　検　査　結　果

委 託 検 査

クリプトスポリジウム・ジアルジア・嫌気性芽胞菌

クリプトスポリジウム･ジアルジア･嫌気性芽胞菌　委託検査結果

採水場所	採水日	検査結果		
		ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ (/10L)	ジアルジア (/10L)	嫌気性芽胞菌 (/10ml)
男川浄水場　着水井	平成31年4月23日	検出せず	検出せず	1
仁木浄水場　着水井	平成31年4月23日	検出せず	検出せず	1
額田南部浄水場　伏流水	平成31年4月23日	検出せず	検出せず	検出せず
額田南部浄水場　地下水	平成31年4月23日	検出せず	検出せず	検出せず
夏山浄水場　原水	令和1年5月23日	検出せず	検出せず	検出せず
宮崎浄水場　表流水	令和1年8月1日	検出せず	検出せず	検出せず
宮崎浄水場　伏流水	令和1年5月23日	検出せず	検出せず	検出せず
雨山浄水場　ダム水	令和1年5月23日	検出せず	検出せず	検出せず
雨山浄水場　表流水	令和1年5月23日	検出せず	検出せず	検出せず
鍛埜浄水場　原水	令和1年5月23日	検出せず	検出せず	検出せず
井沢浄水場　原水	令和1年5月23日	検出せず	検出せず	1
毛呂浄水場　原水	令和1年5月23日	検出せず	検出せず	1
大法川浄水場　原水	令和1年5月23日	検出せず	検出せず	1
千万町浄水場　原水	令和1年5月23日	検出せず	検出せず	1
峰川浄水場　原水	令和1年5月23日	検出せず	検出せず	1
鳥川浄水場　原水	令和1年5月23日	検出せず	検出せず	検出せず

○検査機関　一般社団法人　愛知県薬剤師会

参考資料

水道に関する経緯

年月	内容
明治 11 年	「飲料水注意法」内務省通達
明治 23 年	「水道条例」公布
明治 37 年	上水試験統一のための協議会「協定試験法」
大正 5 年	上水試験統一のための協議会「協定上水試験法」
大正 15 年	上水試験統一のための協議会「協定上水試験法」改正
昭和 11 年	水道協会「協定上水試験法」
昭和 25 年	水道協会「飲料水の判定標準とその試験法」
昭和 25 年	厚生省編集「衛生検査指針（Ⅳ）飲料水検査指針」発刊
昭和 32 年６月 15 日	「水道法」公布（同年 12 月 14 日施行） 第４条　水質基準　→　厚生省令 第 22 条　衛生上の措置　→　規則第 16 条　塩素消毒、残留塩素の規定
昭和 33 年７月 16 日	「水質基準に関する省令」制定（30 項目）
昭和 35 年６月１日	「水質基準に関する省令」一部改正（26 項目） ・硅酸、硫酸イオン、アルカリ度、及び酸度の削除 ・フェノール　→　フェノール類に名称変更
昭和 41 年５月６日	「水質基準に関する省令」一部改正（27 項目） ・クロム　→　六価クロムに変更 ・陰イオン活性剤の追加
昭和 49 年７月 10 日	「アクリルアミド、ホルムアルデヒド及びケイフッ化ソーダに関する飲料水の判定基準について」（水道環境部長通知）
昭和 53 年８月 31 日	「水質基準に関する省令」一部改正（26 項目） ・亜硝酸性窒素、硝酸性窒素を”硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素”に変更 ・アンモニア性窒素の削除 ・カドミウムの追加（S.44 暫定基準） ・名称変更 水素イオン濃度　→　ｐＨ値 陰イオン活性剤　→　陰イオン界面活性剤 ・表示単位の変更　ｐｐｍ　→　ｍｇ／Ｌ ・金属の検査方法に原子吸光法を採用
昭和 53 年８月 31 日	「水質基準に関する省令の改正について」（水道環境部長通知） ・セレンの指導基準の設定
昭和 56 年３月 25 日	「水道におけるトリハロメタン対策について」（水道環境部長通知） ・トリハロメタンの制御目標値を設定

昭和 59 年２月 18 日	「水道におけるトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、及び 1.1.1-トリクロロエタン対策について」（水道環境部長通知） ・トリクロロエチレン等３物質の暫定水質基準を設定
平成２年５月 31 日	「ゴルフ場使用農薬に係る水道水の安全対策について」(水道環境部長通知) ・ゴルフ場使用農薬 21 農薬の暫定水質目標を設定
平成２年９月 13 日	生活環境審議会に「今後の水道の質的向上のための方策について」諮問
平成２年 11 月 19 日	諮問内容のうち、「施設整備に関する」答申（第１次答申） 前記答申に基づき”ふれっしゅ水道計画”の策定
平成２年 10 月～	「水道水質に関する基準のあり方」について、生活環境審議会・水道部会
平成３年７月 30 日	「ゴルフ場使用農薬に係る水道水の安全対策について」(水道環境部長通知) ・ゴルフ場使用農薬９農薬の暫定水質目標を追加設定
平成４年 12 月 21 日	「水質基準に関する省令」（厚生省令第 69 号）の公布　旧省令の廃止
平成５年 11 月 19 日	「愛知県水道水質検査実施基本方針」の策定（愛知県衛生部）
平成５年 12 月１日	新省令等の施行
平成６年３月８日	クロルニトロフェン（ＣＮＰ・監視項目）暫定水質管理指針値の設定（強化）
平成６年４月 28 日	「水道事業等におけるトリハロメタン低減化対策の実施について」（水道整備課長通知）
平成６年５月 10 日	「水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律」施行 「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法」施行
平成６年 11 月 25 日	「浄水処理における膜ろ過技術の適用について（通知）」(厚生省水道整備課長通知)
平成７年１月 24 日	「水道水質保全対策ガイドライン」の策定（水道整備課長通知）
平成７年７月 26 日	「トリハロメタン対策等の水道水質管理の徹底について（通知）」(厚生省水道整備課長通知)
平成８年６月 17 日	「水道水の衛生確保について」（愛知県上水課） ・病原性大腸菌「Ｏ－１５７」対策
平成８年 10 月４日	「水道水中のクリプトスポリジウムに関する対策の実施について」（水道環境部長通知）
平成９年１月 20 日	「愛知県水道水質検査実施基本方針」の改正
平成９年４月 10 日	「飲料水健康危機管理実施要領について」（水道整備課長通知）

平成 10 年６月１日	「水道水質に関する基準の制定について」の一部改正(水道環境部長通知) ・監視項目にウラン、亜硝酸性窒素を追加し、ほう素の指針値を変更
平成 10 年６月 19 日	「水道水中のクリプトスポリジウムに関する対策の実施について」(水道環境部長通知)
平成 11 年４月１日	「愛知県水道水質管理計画」の一部改正
平成 11 年６月 29 日	「水道水質に関する基準の制定について」の一部改正(水道環境部長通知) ・監視項目に４項目（アセフェート、メタラキシル、ジチオピル、ピリブチカルブ） ・ゴルフ場使用農薬に４項目（ベンタゾン、カルボフラン、２，４－ジクロロフェノキシ酢酸、トリクロピル）を追加等
平成 11 年 12 月 27 日	「水道水質に関する基準の制定について」の一部改正(水道環境部長通知) ・監視項目にダイオキシン類を追加
平成 12 年２月 23 日	水道施設の技術的基準を定める省令
平成 12 年９月 11 日	「水道水質に関する基準の制定について」の一部改正（水道環境部長通知） ・二酸化塩素、亜塩素酸イオンを監視項目に追加
平成 12 年 12 月 26 日	「水質基準を補完する項目に係る測定方法について」等の一部改正について ・オルトトリジン法からＤＰＤ法へ（平成 14 年 4 月 1 日施行）
平成 13 年３月 16 日	飲料水健康危機管理実施要領の改定について（通知）
平成 13 年３月 30 日	「水道水質に関する基準の制定について」の一部改正について ・水質試験方法に自動測定法を導入
平成 13 年９月	上水試験方法２００１年版改訂へ
平成 14 年３月 27 日	水質基準に関する省令の一部改正について ・鉛に係る水質基準を「0.05mg/ｌ」から「0.01mg/ｌ」に改正 ・平成 15 年 4 月 1 日より適用される。
平成 14 年 11 月８日	国内でのテロ事件に備えたテロ対策の再点検について ・水源監視の強化、施設の警備強化、防護対策の確立、バイオアッセイ等による水質管理
平成 15 年５月 30 日	水道法水質基準に関する省令改正（16 年 4 月 1 日施行）
平成 16 年１月 26 日	水道施設の技術的基準を定める省令の一部改正（平成 16 年 4 月 1 日施行）
平成 16 年４月１日	水道法水質基準に関する省令改正施行 ・基準項目４６項目から５０項目に増加 全国一律適用から、基本的な検査項目以外は、各水道事業者の状況に応じて省略可能とした。 ・水質基準項目、水道管理目標設定項目、要検討項目の設定 （水質基準項目、快適水質項目、監視項目、ゴルフ場使用農薬の見直し） ・年間水質検査計画書作成、公表の義務化

平成 17 年３月 31 日	愛知県水道水質管理計画及び愛知県水道水質検査実施基本方針の改正について（通知）
平成 18 年３月 30 日	「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件、資機材等の材質に関する試験の一部を改正する件及び給水装置の構造及び材質の基準に係る試験の一部を改正する件等について」
平成 18 年３月 30 日	浄水処理における次亜塩素酸ナトリウムの使用にあたっての留意事項について
平成 18 年７月３日	浄水処理における濁度等の徹底について（クリプト対策）
平成 18 年９月 12 日	水道等における衛生上の措置の徹底について ・飲料水に起因する食中毒事件等が発生（毎日検査の徹底）
平成 18 年 10 月 17 日	国内でのテロ事件発生に係る対応について ・水源監視の強化、浄水場、配水地等の水道施設の警備の強化
平成 18 年 10 月 31 日	水道分野における情報セキュリティガイドラインの送付
平成 18 年 11 月９日	国内でのテロ事件発生に係る対応の強化について
平成 18 年 12 月 19 日	水道等における衛生上の措置の徹底について ・飲料水に起因する食中毒事件等が発生（毎日検査の徹底）
平成 19 年３月 30 日	「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件、資機材等の材質に関する試験の一部改正する件及び給水装置の構造及び材質の基準に係る試験の一部を改正する件等について」 「水道法施行規則の一部改正について」 「水道施設の技術的基準を定める省令の一部改正について」 「水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施について」 「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について」 「飲料水におけるクリプトスポリジウム等の検査結果のクロスチェック実施要領について」 「紫外線処理設備について」
平成 19 年６月 19 日	「水道用薬品貯蔵設備の適切な管理について」（厚生労働省健康局）
平成 19 年 10 月 30 日	「水道事業者等における新型インフルエンザ対策ガイドラインについて」
平成 20 年３月 19 日	「愛知県水道水質管理計画及び愛知県水道水質検査実施基本方針の一部修正について」 ・水質管理目標設定項目に従属栄養細菌が追加）
平成 20 年４月８日	水道施設の技術的基準を定める省令の一部改正について ・施設耐震化について
平成 20 年５月 30 日	「水安全計画策定ガイドライン」の送付（厚生労働省健康局）
平成 20 年 12 月 19 日	「シアン化物イオン及びシアンに係る水質管理上の留意事項について」

	（厚生労働省健康局） （伊藤ハム工場内井戸水シアン検出について）
平成 21 年３月６日	「水質基準に関する省令の一部改正等について（施行通知）」（厚生労働省健康局） （基準検査項目・管理目標項目の変更） アルミニウム目標管理項目追加 1.1 ジクロロエチレン基準廃止 シス-１，２-ジクロロエチレン目標管理項目廃止 シス-１，２-ジクロロエチレン及びトランス-１，２-ジクロロエチレンが基準追加等
平成 21 年３月 24 日	愛知県水道水質検査実施基本方針の一部改正について（通知）
平成 22 年２月 17 日	「水質基準に関する省令の一部改正等について（施行通知）」（厚生労働省健康局） ・カドミウム基準値の強化 ・管理目標項目の削除（1,1,2-トリクロロエタン） ・６農薬類について、目標値の改正。
平成 22 年３月 25 日	「水道法施行規則の一部を改正する省令における留意事項について」（厚生労働省健康局水道課長） ・粉末活性炭処理・粒状活性炭処理について、軽微な変更に該当施設（認可申請から届出対象に変更する。）
平成 22 年 11 月 11 日	「細菌性赤痢患者の広域散発発生にかかる水道水における衛生上の徹底について」（厚生労働省健康局水道課）
平成 22 年 11 月 24 日	水道事業者等における新型インフルエンザ対策マニュアル策定指針の送付（厚生労働省健康局水道課）
平成 23 年１月 28 日	「水質基準に関する省令の一部改正等について（施行通知）」（厚生労働省健康局長） ・トリクロロエチレン基準値の強化 ・水質管理目標設定項目の目標値改正 トルエン 農薬類 ペンシクロン、メタラキシル、ブタミホス、プレチラクロール
平成 23 年３月 19 日	「福島第一・第二原子力発電所の事故に伴う水道の対応について」（厚生労働省健康局水道課長）
平成 23 年３月 25 日	「愛知県水道水質検査等実施要領」の一部改正について（通知）（愛知県健康福祉部健康担当局長）
平成 23 年 12 月 28 日	「放射性物質が検出された浄水発生土の当面の取扱いに関する考え方の一部変更について」（厚生労働省健康局長）
平成 24 年２月 28 日	「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件、資機材等の材質に関する試験の一部を改正する件並びに給水装置の構造及び材質の基準に係る試験の一部を改正する件等について」

	（厚生労働省健康局水道課長）
平成 24 年３月２日	「水質に関するクリプトスポリジウム等の検出のための検出方法の見直し等について」（厚生労働省健康局水道課長）
平成 24 年３月５日	「水道水質管理計画の策定に当たっての留意事項について」の一部改正について（厚生労働省健康局水道課長） ・内容 検査項目の要検討項目に追加 アニリン、キノリン、1,2,3－トリクロロベンゼン、ニトリロ三酢酸
平成 24 年３月５日	「水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について（厚生労働省健康局水道課長） ・管理目標値　放射性セシウム(セシウム 134 及び 137 の合計)10Bq/kg
平成 24 年３月 23 日	「愛知県水道水質検査等実施要領」の一部改正について（通知）（愛知県健康福祉部健康担当局長）
平成 24 年９月 21 日	「登録検査機関における水質検査の業務管理要領の策定について」（厚生労働省健康局水道課長）
平成 25 年３月 28 日	「水道水源における水質事故への対応の強化について」（厚生労働省健康局水道課長）
平成 25 年３月 28 日	「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」（厚生労働省健康局長） ・水質管理目標設定項目の農薬の分類見直し 102 項目から 120 項目へ（34 項目追加、16 項目削除）
平成 25 年３月 28 日	「農薬の分類の見直しについて」（厚生労働省健康局水道課長）
平成 26 年２月 28 日	「水質基準省令の改正について」 ・水質基準項目に亜硝酸態窒素追加（基準値 0.04mg/l）
平成 26 年３月 31 日	「水質基準に関する省令の一部改正等について（施行通知）」（厚生労働省健康局長） ・水質基準項目に亜硝酸態窒素追加 ・水質管理目標設定項目の改正 ・亜硝酸態窒素削除 ・アンチモン及びその化合物、ニッケル及びその化合物の目標値改正 ・農薬類の目標値設定及び改正（12 項目）
平成 26 年３月 31 日	「水質基準に関する省令の一部改正等における留意事項について」（厚生労働省健康局水道課長）
平成 27 年３月６日	「浄水処理対応困難物質」の設定について」（厚生労働省健康局水道課長）
平成 27 年３月２日	「水質基準省令の改正について」 ・内容 「ジクロロ酢酸」　基準値 0.04mg/L→ 0.03mg/L 以下 「トリクロロ酢酸」基準値 0.2mg/L → 0.03mg/L 以下

平成 27 年３月 25 日	「水質基準に関する省令の一部改正等について（施行通知)」(厚生労働省健康局長) ・主な内容 水質基準項目の基準値改正 水質管理目標設定項目の改正 「フタル酸ジ（2-エチルヘキシル)」目標値 0.1mg/L→ 0.08mg/L 以下 「1,3-ジクロロプロペン」目標値 0.002mg/L→ 0.05mg/L 以下 「オキシン銅（有機銅）」目標値 0.04mg/L → 0.03mg/L 以下 検査方法が定められていなかった 9 農薬の検査方法追加
平成 27 年３月 25 日	「水質基準に関する省令の一部改正等における留意事項について」(厚生労働省健康局水道課長)
平成 28 年３月 30 日	「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法等の一部改正等について（施行通知)」(厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全部長) ・主な内容 水質管理目標設定項目の農薬類の目標値の見直し 「アシュラム」目標値 0.2mg/L→ 0.9mg/L 以下 「ジクロベニル（DMN)」目標値 0.01mg/L→ 0.03mg/L 以下 「ダイアジノン」目標値 0.005mg/L → 0.003mg/L 以下 「トリシクラゾール」目標値 0.08mg/L → 0.1mg/L 以下 「フェニトロチオン（MEP）」目標値 0.003mg/L → 0.01mg/L 以下
平成 28 年３月 30 日	「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法等の一部改正等における留意事項について」(厚生労働省　医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全部水道課長)
平成 28 年３月 31 日	「水質異常時における摂取制限を伴う給水継続の考え方について」(厚生労働省　医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全部水道課長)
平成 29 年３月 28 日	「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法等の一部改正等について（施行通知)」(厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全部長) ・主な内容 水質管理目標設定項目の農薬類 ＜項目の統合＞ 「ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート」目標値 0.01mg/L ＜目標値の見直し＞ 「ピロキロン」目標値 0.04mg/L→ 0.05mg/L 以下 「ベンゾフェナップ」目標値 0.004mg/L→ 0.005mg/L 以下
平成 29 年３月 28 日	「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正等における留意事項について」(厚生労働省　医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全部水道課長)
平成 30 年３月 28 日	「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正」(厚生労働省大臣官房 生活衛生・食品安全審議官) ・主な内容

	水質管理目標設定項目の農薬類 ＜目標値の見直し＞ 「２，４―Ｄ（２，４―ＰＡ）」目標値 0.03mg/L→ 0.02mg/L 以下 「イソキサチオン」目標値 0.008mg/L→ 0.005mg/L 以下 「シアナジン」目標値 0.004mg/L→ 0.001mg/L 以下 ＜対象農薬リストから削除＞ 「ジチアノン」、「ジメピペレート」 ＜その他＞ 「プロチオホス」オキソン体を原体に換算し、原体と合計して算出
平成 30 年３月 28 日	「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正等におけるける留意事項について」（厚生労働省医薬・生活衛生局水道課長）
平成 31 年３月 29 日	「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正」（厚生労働省大臣官房 生活衛生・食品安全審議官） ・主な内容 水質管理目標設定項目の農薬類 ＜目標値の見直し＞ 「カルバリル」目標値 0.05mg/L→ 0.02mg/L 以下 「プロベナゾール」目標値 0.05mg/L→ 0.03mg/L 以下 「メタラキシル」目標値 0.06mg/L→ 0.2mg/L 以下 ＜対象農薬リストから削除＞ 「エディフェンホス」、「エトリジアゾール」、「カルプロパミド」 「メチルダイムロン」 ＜その他＞ 「オリサストロビン」分解物・代謝物も測定し合算
平成 31 年３月 29 日	「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正等におけるける留意事項について」（厚生労働省医薬・生活衛生局水道課長）
令和元年５月 29 日	「水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施について」の一部改正について １ クリプトスポリジウム等の汚染のおそれが高い（レベル４）施設の予防対策として、ろ過設備及びろ過後の水を処理するための紫外線処理設備を新たに位置づけたこと。 ２ 紫外線処理設備が満たすべき技術的要件を、「クリプトスポリジウム等を99.9％以上不活化できる紫外線処理設備」に変更したこと。
令和２年３月 30 日	「水質基準に関する省令の一部改正等について」（施行通知）（厚生労働省大臣官房 生活衛生・食品安全審議官） ・主な内容 ○水質基準 ・「六価クロム化合物」基準値 0.05mg/L以下→0.02mg/L以下 ○水質管理目標設定項目 ・ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）」を追加。目標値 0.00005mg/L（暫定） ・農薬類 ＜目標値の見直し＞ 「カルタップ」目標値0.3mg/L→ 0.08mg/L 以下

令和２年３月 30 日	「ジクワット」目標値0.005mg/L→ 0.01mg/L 以下 「プロチオホス」目標値0.004mg/L→ 0.007mg/L 以下 「水質基準に関する省令の一部改正等について」の留意事項について（厚生労働省医薬・生活衛生局水道課長）

編集発行
岡崎市上下水道局上下水道部水道浄水課
〒444-0007　岡崎市大平町塚畑１番地
電話：0564-22-1101　FAX：0564-22-1675