令　和　7　年　度

(2025 年度)

水　道　水　質　報　告　書

第　42　集

岡崎市上下水道局浄水課

目　　次

まえがき ―――――――― 3

水質検査の概要 ―――――――― 4

水質検査結果
　毎日検査 ―――――――― 7
　定期検査 ―――――――― 11
　　農薬類、PFOS・PFOA ―――――――― 78
　その他の検査 ―――――――― 83

まえがき

１　この「水道水質報告書」は、令和７年４月から令和８年３月までの１年間の水質検査結果を収録したものです。

２　試験及び記載方法

⑴　試験方法は、原則として「厚生労働省告示第 261 号」に基づく方法による（各検査項目の検査方法については、検査結果に記載）。

⑵　定量下限値未満の試験結果は、「＜定量下限値」と表示した。

⑶　平均値は、算術平均とし、定量下限値未満はゼロとした。

水 質 検 査 の 概 要

水質検査の概要

令和７年度におきましては、「令和７年度岡崎市水道水質検査計画」に基づき水質検査を実施いたしました。浄水の水質検査結果は、良好といえる状況であり、多くの市民の方々に“安全、安心な飲料水”を提供することができたと考えております。

水質検査結果

毎 日 検 査

各配水系統の代表地点を選定し、市内28箇所で検査を実施しました。

検査地点一覧

毎日検査

男川系	鵜巣町地内
	才栗町地内
	岩中町地内
	戸崎町地内
仁木系	元能見町地内
	細川町地内
	滝町地内
	大和町地内
北野系	宇頭北町地内
上地系	上青野町地内
南部系	樫山町地内
	桜井寺町地内
	淡渕町地内
宮崎系	明見町地内
	東河原町地内
	牧原町地内
夏山系	夏山町地内①
	夏山町地内②
千万町系	千万町町地内
北部系	桜形町地内
	一色町地内
	中伊町地内
	鍛埜町地内
	保久町地内①
	保久町地内②
峰川系	南大須町地内①
	南大須町地内②
鳥川	鳥川町地内

給水栓　水質測定　年間集計表　　(1)

令和　7　年度

令和 7 年度		男川系												仁木系												北野系			上地系			南部系								
		鵜巣町地内			才栗町地内			岩中町地内			戸崎町地内			元能見町地内(六供系)			細川町地内			滝町地内			大和町地内			宇頭北町地内			上青野町			樫山町地内			桜井寺町地内			淡渕町地内		
月		残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観
4	最高	0.4	6.8		0.4	7.0		0.3	6.8		0.3	6.8		0.7	7.0		0.6	6.9		0.8	7.2		0.7	7.0		0.4	7.0		0.4	6.8		0.5	6.9		0.4	7.0		0.3	6.8	
	最低	0.3	6.8		0.2	7.0		0.3	6.8		0.2	6.8		0.5	6.8		0.4	6.7		0.2	6.6		0.3	6.8		0.3	6.6		0.3	6.8		0.4	6.6		0.1	6.8		0.2	6.6	
	平均	0.4	6.8	○	0.3	7.0	○	0.3	6.8	○	0.2	6.8	○	0.6	6.9	○	0.5	6.8	○	0.5	6.8	○	0.5	7.0	○	0.4	6.8	○	0.3	6.8	○	0.4	6.8	○	0.2	6.9	○	0.3	6.8	○
5	最高	0.4	6.8		0.4	7.0		0.4	6.8		0.3	6.8		0.7	6.9		0.5	6.9		0.8	7.0		0.7	7.0		0.4	7.0		0.4	6.8		0.6	6.9		0.3	7.0		0.3	6.8	
	最低	0.3	6.8		0.3	7.0		0.3	6.8		0.2	6.8		0.4	6.8		0.3	6.7		0.3	6.6		0.4	7.0		0.3	6.8		0.3	6.8		0.4	6.6		0.1	6.8		0.2	6.8	
	平均	0.3	6.8	○	0.3	7.0	○	0.3	6.8	○	0.2	6.8	○	0.6	6.9	○	0.4	6.8	○	0.4	6.8	○	0.5	7.0	○	0.4	6.8	○	0.3	6.8	○	0.4	6.8	○	0.2	6.9	○	0.3	6.8	○
6	最高	0.4	6.8		0.4	7.0		0.4	6.8		0.3	6.8		0.6	7.2		0.5	7.0		0.5	7.0		0.4	7.2		0.4	6.8		0.4	7.0		0.6	6.9		0.3	7.0		0.3	6.8	
	最低	0.3	6.8		0.3	7.0		0.3	6.8		0.2	6.8		0.3	6.6		0.2	6.7		0.2	6.6		0.4	7.0		0.3	6.6		0.2	6.8		0.4	6.7		0.1	6.8		0.2	6.8	
	平均	0.3	6.8	○	0.4	7.0	○	0.3	6.8	○	0.2	6.8	○	0.4	6.9	○	0.3	6.8	○	0.4	6.8	○	0.4	7.0	○	0.4	6.8	○	0.3	6.8	○	0.4	6.8	○	0.2	6.9	○	0.3	6.8	○
7	最高	0.4	6.8		0.7	7.0		0.7	7.0		0.3	6.8		0.5	6.9		0.5	6.9		0.5	7.0		0.5	7.2		0.4	6.8		0.4	7.0		0.7	6.9		0.3	7.0		0.4	6.8	
	最低	0.3	6.8		0.2	7.0		0.3	6.8		0.2	6.8		0.3	6.6		0.2	6.7		0.3	6.6		0.4	7.0		0.3	6.6		0.2	6.8		0.4	6.6		0.1	6.8		0.2	6.6	
	平均	0.4	6.8	○	0.4	7.0	○	0.5	6.8	○	0.2	6.8	○	0.4	6.8	○	0.3	6.8	○	0.4	6.8	○	0.4	7.0	○	0.3	6.8	○	0.3	6.8	○	0.5	6.8	○	0.2	6.9	○	0.3	6.7	○
8	最高	0.4	6.8		0.5	7.0		0.7	7.0		0.3	6.8		0.7	6.9		0.5	6.9		0.5	7.0		0.5	7.2		0.4	6.8		0.3	7.0		0.7	6.9		0.3	7.0		0.3	7.0	
	最低	0.3	6.8		0.2	7.0		0.1	6.8		0.2	6.8		0.3	6.7		0.3	6.7		0.2	6.6		0.4	7.0		0.3	6.8		0.3	6.8		0.2	6.8		0.1	6.8		0.1	6.8	
	平均	0.3	6.8	○	0.3	7.0	○	0.4	6.8	○	0.2	6.8	○	0.4	6.8	○	0.4	6.8	○	0.4	6.8	○	0.4	7.0	○	0.4	6.8	○	0.3	6.8	○	0.5	6.8	○	0.2	7.0	○	0.2	6.8	○
9	最高	0.4	6.8		0.7	7.0		0.7	7.0		0.3	6.8		0.6	6.9		0.5	6.9		0.5	7.0		0.4	7.0		0.4	6.8		0.3	7.0		0.6	6.9		0.3	7.2		0.3	7.0	
	最低	0.3	6.8		0.2	7.0		0.2	6.8		0.2	6.8		0.3	6.7		0.3	6.7		0.2	6.6		0.3	7.0		0.3	6.8		0.2	6.8		0.4	6.6		0.1	6.8		0.2	6.8	
	平均	0.4	6.8	○	0.5	7.0	○	0.4	6.9	○	0.2	6.8	○	0.4	6.8	○	0.4	6.9	○	0.4	6.8	○	0.4	7.0	○	0.4	6.8	○	0.3	6.8	○	0.5	6.8	○	0.2	7.0	○	0.3	6.8	○
10	最高	0.4	6.8		0.4	7.0		0.4	7.0		0.3	6.8		0.7	7.0		0.5	6.9		0.5	7.0		0.5	7.0		0.4	6.8		0.4	7.0		0.7	6.9		0.4	7.0		0.3	6.8	
	最低	0.3	6.8		0.3	7.0		0.3	6.8		0.2	6.8		0.4	6.8		0.4	6.8		0.2	6.8		0.4	7.0		0.3	6.8		0.2	6.8		0.4	6.7		0.2	6.8		0.2	6.8	
	平均	0.3	6.8	○	0.4	7.0	○	0.3	6.8	○	0.2	6.8	○	0.5	6.9	○	0.4	6.9	○	0.4	6.9	○	0.4	7.0	○	0.4	6.8	○	0.3	6.8	○	0.4	6.8	○	0.2	7.0	○	0.3	6.8	○
11	最高	0.4	6.8		0.5	7.0		0.4	6.8		0.3	6.8		0.7	7.0		0.5	6.9		0.5	7.0		0.4	7.0		0.4	6.8		0.4	6.8		0.7	6.9		0.4	7.0		0.4	6.8	
	最低	0.3	6.8		0.3	7.0		0.3	6.8		0.2	6.8		0.4	6.8		0.4	6.8		0.1	6.6		0.4	7.0		0.3	6.8		0.3	6.8		0.4	6.6		0.2	6.8		0.3	6.8	
	平均	0.4	6.8	○	0.4	7.0	○	0.4	6.8	○	0.2	6.8	○	0.6	6.9	○	0.5	6.9	○	0.4	6.9	○	0.4	7.0	○	0.4	6.8	○	0.3	6.8	○	0.5	6.8	○	0.3	6.9	○	0.3	6.8	○
12	最高	0.4	6.8		0.4	7.0		0.4	7.0		0.3	6.8		0.7	7.0		0.7	6.9		0.8	7.0		0.4	7.0		0.4	7.0		0.4	7.0		0.5	6.9		0.4	7.0		0.4	6.8	
	最低	0.3	6.6		0.3	7.0		0.3	6.8		0.2	6.8		0.7	6.8		0.2	6.8		0.3	6.6		0.4	7.0		0.4	6.8		0.2	6.8		0.4	6.7		0.2	6.6		0.3	6.6	
	平均	0.4	6.8	○	0.3	7.0	○	0.3	6.8	○	0.2	6.8	○	0.7	6.9	○	0.5	6.9	○	0.5	6.9	○	0.4	7.0	○	0.4	6.8	○	0.3	6.8	○	0.4	6.8	○	0.3	6.8	○	0.3	6.8	○
1	最高	0.4	6.8		0.4	7.0		0.4	7.0		0.3	6.8		0.7	7.0		0.6	6.9		0.8	7.0		0.5	7.2		0.4	7.0		0.4	6.8		0.7	6.9		0.4	7.0		0.4	6.8	
	最低	0.3	6.8		0.3	7.0		0.3	6.8		0.2	6.8		0.7	6.8		0.5	6.8		0.3	6.6		0.4	6.8		0.3	6.8		0.3	6.8		0.5	6.6		0.1	6.6		0.3	6.6	
	平均	0.4	6.8	○	0.3	7.0	○	0.4	6.8	○	0.2	6.8	○	0.7	6.8	○	0.6	6.8	○	0.5	6.8	○	0.4	7.0	○	0.4	6.8	○	0.4	6.8	○	0.5	6.8	○	0.2	6.8	○	0.3	6.7	○
2	最高	0.4	6.8		0.4	7.0		0.4	7.0		0.3	6.8		0.7	6.9		0.6	6.8		0.8	7.0		0.4	7.4		0.4	6.8		0.4	7.0		0.6	6.8		0.3	7.0		0.4	6.8	
	最低	0.3	6.8		0.3	7.0		0.4	6.8		0.2	6.8		0.4	6.6		0.5	6.7		0.2	6.6		0.4	7.0		0.3	6.8		0.3	6.8		0.5	6.6		0.1	6.6		0.2	6.6	
	平均	0.4	6.8	○	0.3	7.0	○	0.4	6.8	○	0.2	6.8	○	0.5	6.8	○	0.5	6.8	○	0.5	6.8	○	0.4	7.1	○	0.4	6.8	○	0.4	6.8	○	0.5	6.7	○	0.1	6.8	○	0.4	6.7	○
3	最高	0.4	6.8		0.4	7.0		0.4	7.0		0.3	6.8		0.6	7.0		0.6	7.0		0.8	7.0		0.5	7.4		0.4	7.0		0.4	6.8		0.6	6.8		0.3	7.0		0.4	6.8	
	最低	0.3	6.6		0.2	7.0		0.3	6.8		0.2	6.8		0.4	6.8		0.2	6.8		0.2	6.6		0.4	7.0		0.3	6.8		0.2	6.8		0.4	6.6		0.1	6.6		0.2	6.6	
	平均	0.3	6.8	○	0.3	7.0	○	0.4	6.8	○	0.2	6.8	○	0.5	6.9	○	0.5	6.8	○	0.5	6.8	○	0.4	7.1	○	0.4	6.8	○	0.4	6.8	○	0.5	6.7	○	0.1	6.9	○	0.4	6.6	○
年間	最高	0.4	6.8		0.7	7.0		0.7	7.0		0.3	6.8		0.7	7.2		0.7	7.0		0.8	7.2		0.7	7.4		0.4	7.0		0.4	7.0		0.7	6.9		0.4	7.2		0.4	7.0	
	最低	0.3	6.6		0.2	7.0		0.1	6.8		0.2	6.8		0.3	6.6		0.2	6.7		0.1	6.6		0.3	6.8		0.3	6.6		0.2	6.8		0.2	6.6		0.1	6.6		0.1	6.6	
	平均	0.4	6.8	○	0.4	7.0	○	0.4	6.8	○	0.2	6.8	○	0.5	6.9	○	0.4	6.8	○	0.4	6.8	○	0.4	7.0	○	0.4	6.8	○	0.3	6.8	○	0.5	6.8	○	0.2	6.9	○	0.3	6.8	○

※　外観(色、濁り)の「○」は「異常なし」を表す。

給水栓　水質測定　年間集計表　　(2)

令和　7　年度

令和 7 年度		宮崎系									夏山系						千万町系			北部系																		峰川系						鳥川系		
		明見町地内			東河原町地内			牧原町地内			夏山町地内			夏山町地内			千万町町地内			桜形町地内			一色町地内			中伊町地内			鍛埜町地内			保久町地内			保久町地内			南大須町地内			南大須町地内			鳥川町地内		
月		残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観	残塩	pH	外観
4	最高	0.6	6.8		0.4	7.0		0.5	6.8		0.4	7.0		0.4	6.8		0.7	7.0		0.4	7.0		0.7	7.0		0.5	6.9		0.4	7.2		0.7	7.0		0.4	7.0		0.7	7.4		0.7	7.2		0.4	6.8	
	最低	0.4	6.6		0.2	6.6		0.4	6.7		0.2	6.8		0.2	6.8		0.4	6.8		0.4	6.8		0.3	6.8		0.4	6.7		0.2	6.8		0.2	6.8		0.4	6.8		0.2	6.8		0.4	6.6		0.4	6.6	
	平均	0.6	6.7	○	0.4	6.7	○	0.4	6.7	○	0.4	6.9	○	0.3	6.8	○	0.5	6.8	○	0.4	7.0	○	0.4	6.8	○	0.4	6.8	○	0.3	7.0	○	0.6	6.8	○	0.4	6.8	○	0.4	7.1	○	0.6	6.9	○	0.4	6.6	○
5	最高	0.7	6.8		0.4	7.2		0.5	6.8		0.4	7.0		0.3	6.8		0.7	7.0		0.4	7.0		0.7	6.8		0.5	7.0		0.4	7.1		0.7	7.0		0.4	7.0		0.7	7.4		0.7	7.0		0.4	6.8	
	最低	0.3	6.6		0.2	6.4		0.4	6.6		0.1	6.8		0.2	6.6		0.4	6.8		0.4	6.8		0.3	6.8		0.4	6.8		0.1	7.0		0.3	6.8		0.3	6.8		0.1	6.8		0.4	6.6		0.4	6.6	
	平均	0.7	6.7	○	0.3	6.7	○	0.4	6.7	○	0.3	6.9	○	0.2	6.8	○	0.5	6.9	○	0.4	7.0	○	0.4	6.8	○	0.4	6.9	○	0.3	7.0	○	0.5	6.8	○	0.4	6.8	○	0.4	7.1	○	0.6	6.8	○	0.4	6.8	○
6	最高	0.8	6.7		0.4	6.8		0.4	7.0		0.4	7.0		0.3	6.8		0.7	7.0		0.5	7.0		0.7	6.8		0.4	7.0		0.4	7.1		0.4	7.0		0.4	7.0		0.4	7.2		0.7	6.8		0.4	6.8	
	最低	0.7	6.6		0.2	6.4		0.1	6.8		0.1	6.8		0.1	6.8		0.4	6.8		0.4	6.8		0.4	6.8		0.4	6.8		0.1	6.9		0.2	6.8		0.3	6.8		0.1	6.8		0.4	6.6		0.4	6.8	
	平均	0.7	6.7	○	0.3	6.7	○	0.2	6.9	○	0.2	6.9	○	0.2	6.8	○	0.5	6.8	○	0.4	6.9	○	0.5	6.8	○	0.4	7.0	○	0.3	7.0	○	0.4	6.8	○	0.4	6.9	○	0.3	7.0	○	0.6	6.7	○	0.4	6.8	○
7	最高	0.7	7.0		0.4	6.8		0.5	6.8		0.4	7.0		0.3	7.0		0.7	7.0		0.4	7.0		0.7	7.0		0.4	7.0		0.3	7.2		0.4	7.0		0.4	7.0		0.7	7.0		0.7	6.8		0.4	6.8	
	最低	0.6	6.9		0.1	6.6		0.4	6.6		0.1	6.8		0.1	6.8		0.4	6.8		0.3	6.8		0.3	6.8		0.3	6.9		0.1	6.8		0.1	6.8		0.4	6.8		0.1	6.8		0.4	6.6		0.3	6.8	
	平均	0.7	7.0	○	0.3	6.7	○	0.4	6.7	○	0.2	6.8	○	0.2	6.8	○	0.5	6.9	○	0.4	6.9	○	0.4	6.9	○	0.4	7.0	○	0.2	7.0	○	0.3	7.0	○	0.4	6.9	○	0.4	6.9	○	0.6	6.8	○	0.4	6.8	○
8	最高	0.7	7.0		0.5	6.8		0.7	6.8		0.2	7.0		0.3	7.0		0.7	7.0		0.4	7.0		0.7	7.0		0.4	7.1		0.4	7.0		0.4	7.2		0.4	7.0		0.7	7.0		0.7	6.8		0.4	6.8	
	最低	0.7	7.0		0.1	6.7		0.4	6.6		0.1	6.8		0.2	6.8		0.4	6.8		0.3	6.5		0.3	7.0		0.3	6.9		0.1	6.8		0.2	7.0		0.3	6.8		0.3	6.6		0.4	6.6		0.3	6.8	
	平均	0.7	7.0	○	0.3	6.8	○	0.5	6.7	○	0.1	6.9	○	0.3	6.8	○	0.5	6.9	○	0.4	6.9	○	0.5	7.0	○	0.4	7.0	○	0.2	7.0	○	0.3	7.0	○	0.4	6.9	○	0.4	6.9	○	0.7	6.8	○	0.3	6.8	○
9	最高	0.7	7.0		0.5	6.8		0.5	6.8		0.4	7.0		0.3	7.0		0.7	7.0		0.4	7.0		0.7	7.0		0.4	7.1		0.4	7.0		0.4	7.2		0.4	7.0		0.7	7.0		0.7	6.8		0.3	6.8	
	最低	0.7	7.0		0.2	6.6		0.3	6.7		0.1	6.8		0.2	6.8		0.4	6.8		0.2	6.8		0.4	6.8		0.2	7.0		0.1	7.0		0.2	6.8		0.3	6.8		0.2	6.8		0.4	6.6		0.3	6.8	
	平均	0.7	7.0	○	0.3	6.8	○	0.4	6.7	○	0.2	6.9	○	0.2	6.9	○	0.5	6.9	○	0.3	6.9	○	0.5	7.0	○	0.4	7.0	○	0.2	7.0	○	0.3	7.0	○	0.3	7.0	○	0.4	6.8	○	0.7	6.8	○	0.3	6.8	○
10	最高	0.7	7.0		0.5	7.0		0.5	6.8		0.4	7.0		0.4	7.0		0.7	7.0		0.4	7.0		0.7	7.0		0.5	7.1		0.4	7.0		0.7	7.0		0.4	7.0		0.7	7.2		0.7	6.8		0.3	6.8	
	最低	0.7	7.0		0.2	6.6		0.3	6.7		0.1	6.8		0.3	6.8		0.4	6.8		0.3	7.0		0.4	6.8		0.3	6.9		0.1	7.0		0.2	7.0		0.4	6.8		0.3	6.6		0.4	6.6		0.3	6.8	
	平均	0.7	7.0	○	0.4	6.8	○	0.4	6.7	○	0.3	7.0	○	0.4	6.9	○	0.5	6.8	○	0.4	7.0	○	0.6	7.0	○	0.4	7.0	○	0.3	7.0	○	0.4	7.0	○	0.4	6.9	○	0.5	7.0	○	0.7	6.8	○	0.3	6.8	○
11	最高	0.7	7.0		0.4	7.2		0.5	6.9		0.4	7.0		0.5	7.0		0.7	7.0		0.4	7.0		0.7	7.0		0.4	7.1		0.4	7.0		0.7	7.0		0.4	6.8		0.7	7.4		0.7	6.8		0.4	6.8	
	最低	0.6	7.0		0.3	6.5		0.4	6.7		0.1	6.8		0.3	6.8		0.4	6.8		0.4	6.8		0.4	6.8		0.3	6.8		0.2	7.0		0.2	6.8		0.4	6.8		0.3	6.8		0.4	6.4		0.3	6.8	
	平均	0.7	7.0	○	0.3	6.7	○	0.4	6.7	○	0.2	7.0	○	0.4	7.0	○	0.5	6.8	○	0.4	6.9	○	0.5	6.9	○	0.4	7.0	○	0.3	7.0	○	0.4	7.0	○	0.4	6.8	○	0.5	7.1	○	0.6	6.6	○	0.4	6.8	○
12	最高	0.7	7.0		0.6	7.2		0.5	6.8		0.3	7.0		0.5	7.0		0.7	7.0		0.4	7.0		0.7	7.0		0.4	7.1		0.4	7.0		0.4	7.2		0.4	6.8		0.7	7.2		0.7	7.2		0.4	6.8	
	最低	0.6	6.0		0.3	6.4		0.4	6.7		0.1	6.8		0.3	6.8		0.4	6.8		0.4	6.8		0.3	6.8		0.1	6.9		0.2	6.8		0.1	6.8		0.4	6.8		0.3	6.6		0.4	6.4		0.4	6.6	
	平均	0.7	7.0	○	0.4	6.6	○	0.4	6.7	○	0.2	6.9	○	0.4	6.8	○	0.5	6.8	○	0.4	7.0	○	0.5	6.9	○	0.4	7.0	○	0.3	7.0	○	0.3	7.0	○	0.4	6.8	○	0.4	7.0	○	0.6	6.7	○	0.4	6.8	○
1	最高	0.7	7.0		0.7	7.3		0.5	6.8		0.3	7.0		0.5	6.8		0.7	7.0		0.4	7.0		0.7	7.0		0.5	7.0		0.4	7.0		0.7	7.0		0.4	6.8		0.7	7.4		0.7	7.0		0.4	6.8	
	最低	0.6	7.0		0.3	6.5		0.4	6.6		0.1	6.8		0.4	6.8		0.4	6.8		0.3	6.8		0.4	6.8		0.3	6.8		0.2	6.8		0.2	6.8		0.4	6.8		0.3	6.4		0.4	6.4		0.4	6.6	
	平均	0.7	7.0	○	0.5	6.7	○	0.5	6.7	○	0.2	7.0	○	0.5	6.8	○	0.5	6.8	○	0.4	7.0	○	0.5	6.8	○	0.4	7.0	○	0.3	7.0	○	0.5	6.9	○	0.4	6.8	○	0.4	7.0	○	0.6	6.7	○	0.4	6.6	○
2	最高	0.7	7.0		0.5	7.3		0.5	6.8		0.2	7.0		0.5	6.8		0.7	7.0		0.4	7.0		0.7	6.8		0.4	7.0		0.4	7.3		0.7	7.0		0.4	7.0		0.7	7.2		0.7	7.2		0.4	6.6	
	最低	0.7	6.9		0.2	6.7		0.5	6.7		0.1	6.8		0.3	6.6		0.4	6.8		0.3	6.8		0.4	6.6		0.3	6.8		0.2	7.0		0.3	6.8		0.3	6.8		0.2	6.0		0.4	6.4		0.4	6.6	
	平均	0.7	7.0	○	0.4	6.8	○	0.5	6.7	○	0.2	6.9	○	0.4	6.8	○	0.5	6.9	○	0.4	6.9	○	0.5	6.8	○	0.4	6.9	○	0.3	7.0	○	0.5	6.9	○	0.4	6.9	○	0.5	6.9	○	0.6	6.8	○	0.4	6.6	○
3	最高	0.8	7.0		0.6	7.3		0.5	6.8		0.4	7.0		0.4	6.8		0.7	7.0		0.4	7.0		0.7	6.8		0.4	7.0		0.4	7.1		0.7	7.0		0.4	7.0		0.7	7.4		0.7	7.2		0.4	6.6	
	最低	0.6	6.8		0.3	6.6		0.5	6.7		0.1	6.8		0.3	6.6		0.4	6.8		0.3	6.6		0.4	6.8		0.1	6.8		0.1	6.8		0.2	6.8		0.4	6.8		0.3	6.8		0.4	6.6		0.4	6.6	
	平均	0.7	7.0	○	0.4	6.8	○	0.5	6.7	○	0.2	6.9	○	0.4	6.8	○	0.5	6.9	○	0.4	6.9	○	0.5	6.8	○	0.3	7.0	○	0.3	7.0	○	0.4	7.0	○	0.4	6.8	○	0.5	7.1	○	0.7	6.8	○	0.4	6.6	○
年間	最高	0.8	7.0		0.7	7.3		0.7	7.0		0.4	7.0		0.5	7.0		0.7	7.0		0.5	7.0		0.7	7.0		0.5	7.1		0.4	7.3		0.7	7.2		0.4	7.0		0.7	7.4		0.7	7.2		0.4	6.8	
	最低	0.3	6.0		0.1	6.4		0.1	6.6		0.1	6.8		0.1	6.6		0.4	6.8		0.2	6.5		0.3	6.6		0.1	6.7		0.1	6.8		0.1	6.8		0.3	6.8		0.1	6.0		0.4	6.4		0.3	6.6	
	平均	0.7	6.9	○	0.4	6.7	○	0.4	6.7	○	0.2	6.9	○	0.3	6.8	○	0.5	6.8	○	0.4	6.9	○	0.5	6.9	○	0.4	7.0	○	0.3	7.0	○	0.4	6.9	○	0.4	6.9	○	0.4	7.0	○	0.6	6.8	○	0.4	6.7	○

※　外観(色、濁り)の「○」は「異常なし」を表す。

定期検査

浄水場及び県水受水等配水系統ごとに検査地点を選定し、
原水22箇所、浄水40箇所で検査を実施しました。

令和７年度 水質検査定量下限値及び検査方法一覧表

区分	省令番号	項　目　名	基準値 mg/L	定量下限値 mg/L	公定法 通知	検査方法
水質基準項目	基1	一般細菌	100 個/mL	－	別表第1	標準寒天培地法
	基2	大腸菌	不検出	－	別表第2	特定酵素基質培地法
	基3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	別表第6	誘導結合プラズマ質量分析法
	基4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005	別表第7	還元気化-原子吸光光度法
	基5	セレン及びその化合物	0.01	0.001	別表第6	誘導結合プラズマ質量分析法
	基6	鉛及びその化合物	0.01	0.001	別表第6	誘導結合プラズマ質量分析法
	基7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	別表第6	誘導結合プラズマ質量分析法
	基8	六価クロム及びその化合物	0.02	0.002	別表第6	誘導結合プラズマ質量分析法
	基9	亜硝酸性窒素	0.04	0.004	別表第13	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
	基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	別表第12	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法
	基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.02	別表第13	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
	基12	フッ素及びその化合物	0.8	0.08	別表第13	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
	基13	ホウ素及びその化合物	1	0.02	別表第6	誘導結合プラズマ質量分析法
	基14	四塩化炭素	0.002	0.0002	別表第15	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法
	基15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005	別表第15	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法
	基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.004	別表第15	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法
	基17	ジクロロメタン	0.02	0.002	別表第15	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法
	基18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001	別表第15	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法
	基19	トリクロロエチレン	0.01	0.001	別表第15	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法
	基20	ベンゼン	0.01	0.001	別表第15	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法
	基21	塩素酸	0.6	0.06	別表第16の2	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
	基22	クロロ酢酸	0.02	0.002	別表第17の2	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	基23	クロロホルム	0.06	0.001	別表第15	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法
	基24	ジクロロ酢酸	0.03	0.003	別表第17の2	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	基25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	別表第15	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法
	基26	臭素酸	0.01	0.001	別表第18	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法
	基27	総トリハロメタン	0.1	0.001	別表第15	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法
	基28	トリクロロ酢酸	0.03	0.003	別表第17の2	液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	基29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	別表第15	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法
	基30	ブロモホルム	0.09	0.001	別表第15	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法
	基31	ホルムアルデヒド	0.08	0.008	別表第19の2	誘導体化-高速液体クロマトグラフ法
	基32	亜鉛及びその化合物	1	0.01	別表第6	誘導結合プラズマ質量分析法
	基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.02	別表第6	誘導結合プラズマ質量分析法
	基34	鉄及びその化合物	0.3	0.01	別表第6	誘導結合プラズマ質量分析法
	基35	銅及びその化合物	1	0.01	別表第6	誘導結合プラズマ質量分析法
	基36	ナトリウム及びその化合物	200	0.1	別表第20	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
	基37	マンガン及びその化合物	0.05	0.005	別表第6	誘導結合プラズマ質量分析法
	基38	塩化物イオン	200	0.1	別表第13	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
	基39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300	0.5	別表第20	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
	基40	蒸発残留物	500	1	別表第23	重量法
	基41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02	別表第24の2	固相抽出-高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
	基42	ジェオスミン	0.00001	0.000001	別表第27の2	固相ﾏｲｸﾛ抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001	別表第27の2	固相ﾏｲｸﾛ抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	基44	非イオン界面活性剤	0.02	0.002	別表第28の2	固相抽出-高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
	基45	フェノール類	0.005	0.0005	別表第29の2	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	基46	有機物（全有機炭素の量）	3	0.1	別表第30	全有機炭素計測定法
	基47	ｐＨ値	5.8～8.6	0.1	別表第31	ガラス電極法
	基48	味	異常でないこと	－	別表第33	官能法
	基49	臭気	異常でないこと	－	別表第34	官能法
	基50	色度	5　　度	0.5	別表第36	透過光測定法
	基51	濁度	2　　度	0.1	別表第41	積分球式光電光度法

令和７年度 水質検査定量下限値及び検査方法一覧表

区分	省令番号	項　目　名	目標値 mg/L	定量下限値 mg/L	公定法 通知	検査方法
水質管理目標設定項目	目1	アンチモン及びその化合物	0.02	0.002	別添方法4	誘導結合プラズマ質量分析法
	目2	ウラン及びその化合物	0.002	0.0002	別添方法4	誘導結合プラズマ質量分析法
	目3	ニッケル及びその化合物	0.02	0.002	別添方法4	誘導結合プラズマ質量分析法
	目4	欠番				
	目5	1,2-ジクロロエタン	0.004	0.0004	別添方法2	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法
	目8	トルエン	0.4	0.04	別添方法2	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法
	目9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08	0.008	目標9	溶媒抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	目10	亜塩素酸	0.6	－		----------
	目12	二酸化塩素	0.6	－		----------
	目13	ジクロロアセトニトリル	0.01	0.001	別添方法3	溶媒抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	目14	抱水クロラール	0.02	0.002	別添方法3	溶媒抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法
	目15	農薬類(115項目)	検出値と目標値の比の和として、１以下	－	－	----------
	目16	残留塩素	0.1～1	0.1	別表第１	(残留塩素検査方法告示) ｼﾞﾌｪﾆﾙ-p-ﾌｪﾆﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ(DPD)
	目17	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	10～100	0.5	別表第20	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
	目18	マンガン及びその化合物	0.01	0.005	別表第6	誘導結合プラズマ質量分析法
	目19	遊離炭酸	20	0.5	目標19	滴定法
	目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3	0.03	別添方法2	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法
	目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02	0.002	別添方法2	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法
	目22	有機物質（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸カリウム法）	3	0.1		----------
	目23	臭気強度（ＴＯＮ）	3	－		----------
	目24	蒸発残留物	30～200	1	別表第23	重量法
	目25	濁度	1　　度	0.1	別表第41	積分球式光電光度法
	目26	ｐＨ値	7.5程度	0.1	別表第31	ガラス電極法
	目27	腐食性（ランゲリア指数）	－１程度以上とし、極力０に近づける	-9.9	目標27	計算法
	目28	従属栄養細菌	2,000	0	目標28	R2A寒天培地法
	目29	１，１-ジクロロエチレン	0.1	0.01	別添方法2	ヘッドスペース - ガスクロマトグラフ質量分析法
	目30	アルミニウム及びその化合物	0.1	0.02	別表第6	誘導結合プラズマ質量分析法
	目31	PFOS及びPFOA	0.00005	（暫定）	目標31	固相抽出-液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法

別表方法：水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法

目標・別添方法：水質管理目標設定項目の検査方法

別表１検査地点一覧

（１）定期水質検査地点

	原水		浄水		
	図示番号	採水箇所	図示番号	採水箇所	区分
男川浄水場	ア	男川水源　乙川表流水	1	男川浄水場　浄水池	浄水池
	イ	大平水源　乙川表流水	2	欠町　東公園	給水栓
	ウ	大西水源　乙川伏流水	3	中之郷町　中之郷児童遊園	給水栓
			4	岩中町　岩谷観音	給水栓
			5	須淵町　末端	給水栓
			6	鵜巣町　末端	給水栓
仁木浄水場	エ	日名水源　矢作川伏流水	7	仁木浄水場　浄水池	浄水池
	オ	日名水源　地下水	8	大樹寺三丁目　三百田公園	給水栓
	カ	岩津水源　巴川表流水	9	筒針町　筒針児童遊園	給水栓
	キ	細川水源　地下水	10	駒立町　末端	給水栓
			11	日影町　末端	給水栓
			12	新居町　末端	給水栓
額田南部浄水場	ク	西原水源　男川伏流水	13	額田南部浄水場　浄水池	浄水池
	ケ	西原水源　浅井戸	14	桜井寺町　桜井寺公民館	給水栓
北野配水場(県水・豊田浄水場より浄水受水)			15	北野配水場　配水池	受水点
			16	下佐々木町　稲荷社	給水栓
			17	合歓木町　合歓木公園	給水栓
上地配水場(県水・幸田浄水場より 浄水受水)			18	上地配水場　配水池	受水点
			19	中島西町　斎田公園	給水栓
			20	竜泉寺町　末端	給水栓
夏山浄水場	コ	夏山水源　平針川表流水	21	夏山浄水場　浄水池	浄水池
			22	夏山町　夏山消防詰所	給水栓
宮崎浄水場	サ	宮崎水源　男川（丸ケ瀬ダム）伏流水	23	宮崎浄水場　浄水池	浄水池
	シ	宮崎水源　西牧原沢表流水	24	石原町　くらがり公園	給水栓
雨山浄水場	ス	雨山水源　雨山ダム・ダム水	25	雨山浄水場　浄水池	浄水池
	セ	雨山水源　雨山川河川表流水	26	明見町　森林組合	給水栓
鍛埜(かじの)浄水場	ソ	豊原水源　小林神谷倉川表流水	27	鍛埜浄水場　浄水池	浄水池
			28	中伊西町　中伊西公民館	給水栓
井沢浄水場	タ	井沢水源　相若畑川表流水	29	井沢浄水場　浄水池	浄水池
			30	保久町　外山ポンプ場	給水栓
毛呂(けろ)浄水場	チ	毛呂水源　毛呂川表流水	31	毛呂浄水場　浄水池	浄水池
			32	桜形町　基幹集落センター	給水栓
大法川(おおぼうがわ)浄水場	ツ	大法川水源　大法川表流水	33	大法川浄水場　浄水池	浄水池
			34	保久町　柴田酒造場	給水栓
千万町浄水場	テ	保殿水源　保殿川伏流水	35	千万町浄水場　浄水池	浄水池
	ト	滝崩水源　滝崩川表流水	36	木下町　木下消防詰所	給水栓
峰川浄水場	ナ	峰川水源　大高味川第三支川表流水	37	峰川浄水場　浄水池	浄水池
			38	南大須町　南大須公民館	給水栓
鳥川浄水場	ニ	鳥川水源　地下水	39	鳥川浄水場　浄水池	浄水池
			40	鳥川町（高区）　白髭神社	給水栓
計	22箇所		40箇所		

検査地点図

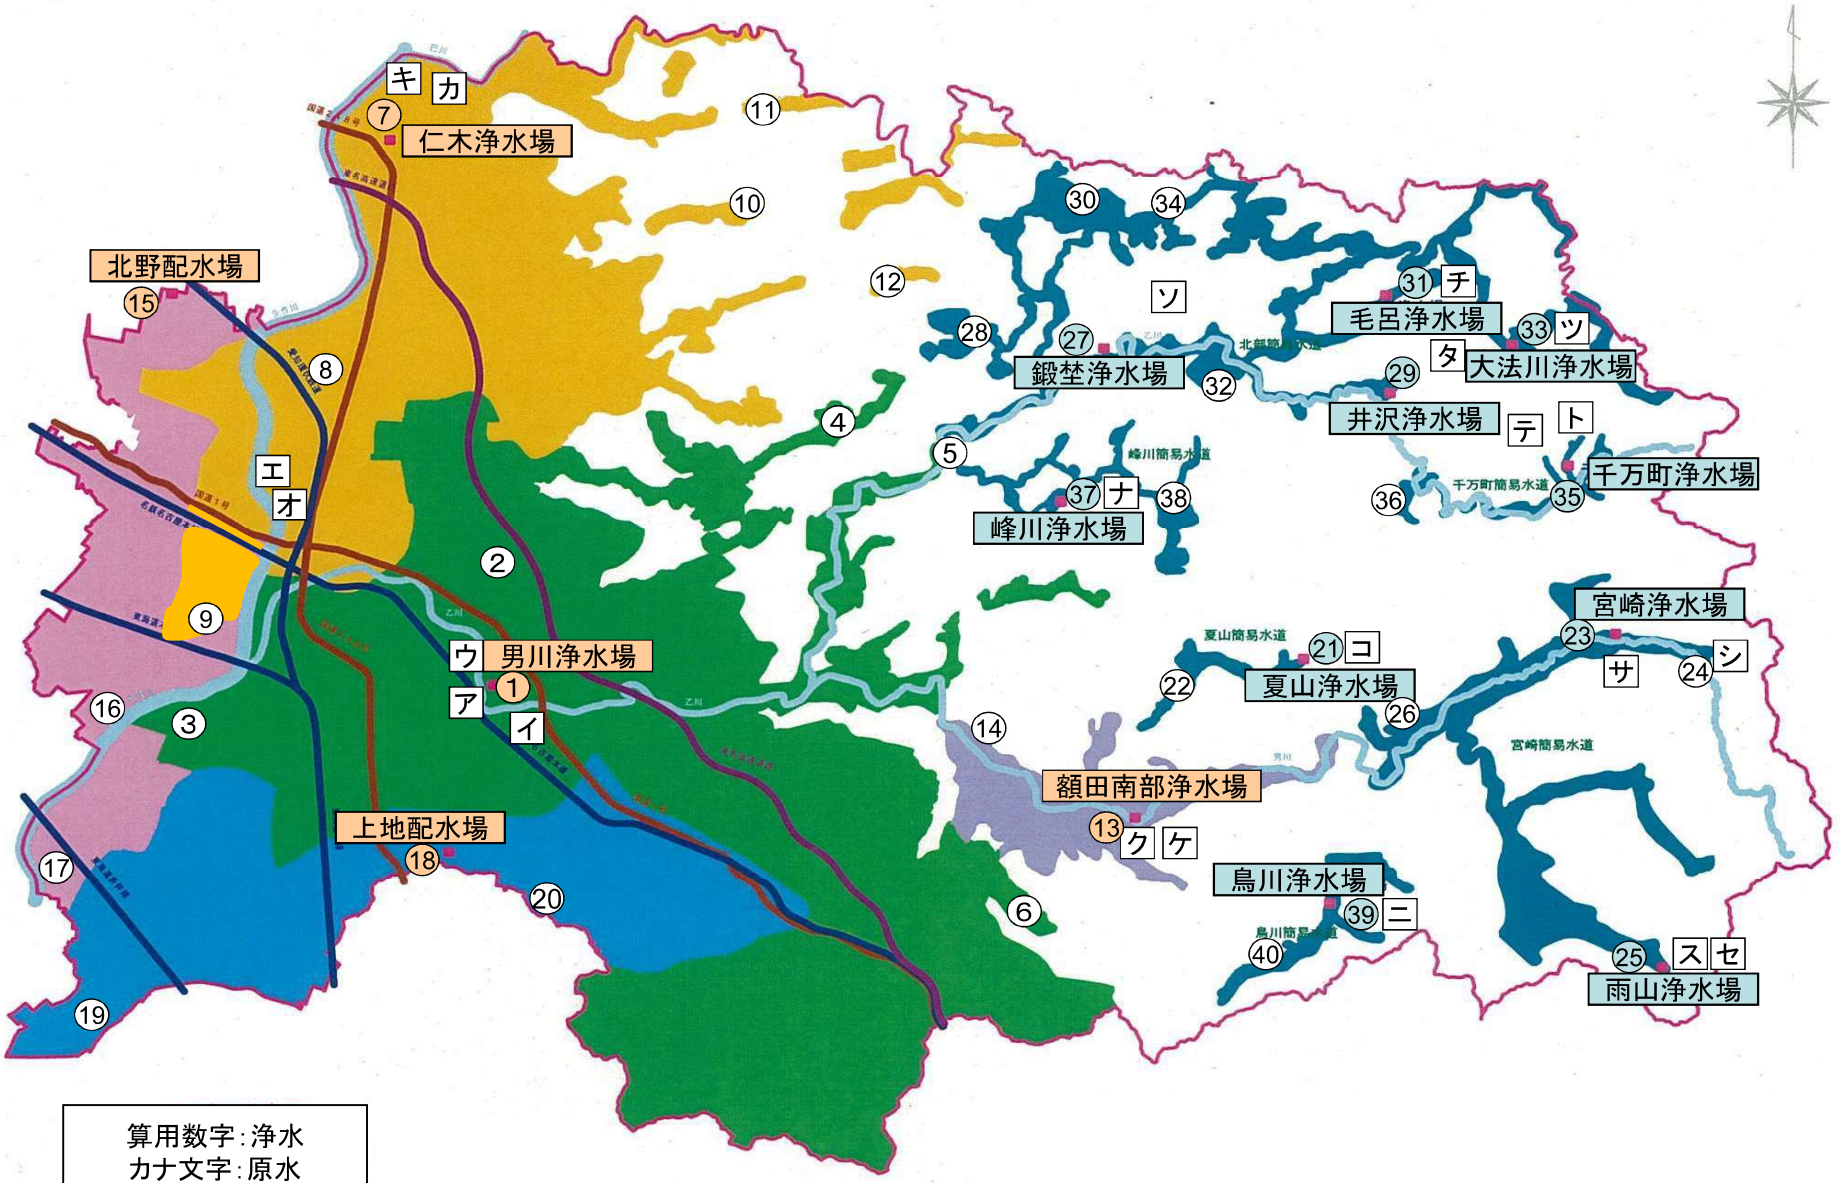
キ
カ
7
仁木浄水場
11
10
北野配水場
15
12
30
34
ソ
31
チ
毛呂浄水場
33
ツ
28
27
鍛埜浄水場
32
タ
大法川浄水場
29
井沢浄水場
テ
ト
8
4
5
エ
オ
37
ナ
38
峰川浄水場
36
35
千万町浄水場
2
9
宮崎浄水場
23
サ
24
シ
ウ
男川浄水場
1
ア
イ
21
コ
22
夏山浄水場
26
16
3
14
額田南部浄水場
13
ク
ケ
上地配水場
18
17
20
6
鳥川浄水場
39
ニ
40
25
ス
セ
雨山浄水場
19
算用数字：浄水
カナ文字：原水

男川水源　乙川表流水

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/7	2025/5/1	2025/6/2	2025/7/7	2025/8/7	2025/9/4	2025/10/6	2025/11/4	2025/12/4	2026/1/5	2026/2/5	2026/3/5	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		14.1	20.9	20.6	33.0	28.3	27.4	27.0	10.2	2.4	12.0	0.4	5.7	33.0	0.4	16.8
水温	℃		12.1	17.1	21.0	30.0	29.0	28.6	25.0	13.0	5.0	5.6	5.0	10.0	30.0	5.0	16.8
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	3500	630	1200	33	430	2000	1500	420	38	240	180	810	3500	33	920
大腸菌		検出されないこと	(＋)	(＋)	(＋)	(－)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	0.012	0.010	0.005	0.007	0.006	0.005	<0.004	<0.004	0.004	0.008	0.012	0.010	0.012	<0.004	0.007
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.56	0.76	0.67	0.40	0.45	0.45	0.55	0.70	0.67	0.84	0.86	0.63	0.86	0.40	0.63
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	0.51	－	－	0.06	－	－	0.04	－	－	<0.02	－	－	0.51	<0.02	0.15
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.47	0.35	0.16	0.13	0.10	0.15	0.08	0.06	0.06	0.04	0.03	0.12	0.47	0.03	0.15
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	6.0	－	－	6.1	－	－	6.2	－	－	7.3	－	－	7.3	6.0	6.4
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	0.065	0.046	0.042	0.047	0.049	0.076	0.021	0.015	0.020	0.015	0.013	0.027	0.076	0.013	0.036
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	6.3	6.2	5.8	5.4	6.7	7.8	6.5	5.9	8.0	7.2	9.0	8.2	9.0	5.4	6.9
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	23.6	－	－	25.4	－	－	24.0	－	－	27.6	－	－	27.6	23.6	25.2
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	74	－	－	62	－	－	85	－	－	63	－	－	85	62	71
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000003	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000003	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	1.7	1.4	1.1	1.3	1.1	1.2	1.2	1.0	0.9	0.9	0.8	1.6	1.7	0.8	1.2
ｐＨ		5.8～8.6	6.8	7.0	7.0	6.8	6.8	6.9	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	6.8	6.9
味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気		異常でないこと	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	－	－	－
色度	度	5以下	2.1	11.2	6.5	4.9	5.0	5.6	5.7	4.1	3.6	2.7	2.4	6.2	11.2	2.1	5.0
濁度	度	2以下	23.8	14.8	3.6	1.6	1.4	1.8	1.4	1.4	1.0	0.8	0.8	2.9	23.8	0.8	4.6
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	23.6	－	－	25.4	－	－	24.0	－	－	27.6	－	－	27.6	23.6	25.2
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	0.065	0.046	0.042	0.047	0.049	0.076	0.021	0.015	0.020	0.015	0.013	0.027	0.076	0.013	0.036
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	74	－	－	62	－	－	85	－	－	63	－	－	85	62	71
濁度	度	1以下	23.8	14.8	3.6	1.6	1.4	1.8	1.4	1.4	1.0	0.8	0.8	2.9	23.8	0.8	4.6
ｐＨ		7.5程度	6.8	7.0	7.0	6.8	6.8	6.9	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	6.8	6.9
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.51	－	－	0.06	－	－	0.04	－	－	<0.02	－	－	0.51	<0.02	0.15
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	0.07	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.02	0.03	0.07	<0.01	0.03
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	76.3	80.4	78.0	77.1	88.9	101.8	79.0	79.2	92.9	88.8	99.9	91.5	101.8	76.3	86.2

大平水源　乙川表流水

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/7	2025/5/1	2025/6/2	2025/7/7	2025/8/7	2025/9/4	2025/10/6	2025/11/4	2025/12/4	2026/1/5	2026/2/5	2026/3/5	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		14.6	20.8	20.9	33.0	31.2	28.4	27.0	10.8	3.1	9.8	1.1	6.0	33.0	1.1	17.2
水温	℃		13.0	17.3	20.0	30.5	30.0	29.0	24.0	13.0	8.0	5.3	5.0	10.0	30.5	5.0	17.1
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	1500	450	350	61	330	4000	890	370	110	120	96	700	4000	61	750
大腸菌		検出されないこと	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	0.009	0.007	0.005	0.008	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.007	0.011	0.009	0.011	<0.004	0.005
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.48	0.53	0.51	0.36	0.31	0.28	0.44	0.57	0.42	0.57	0.49	0.45	0.57	0.28	0.45
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	0.71	－	－	0.06	－	－	0.04	－	－	<0.02	－	－	0.71	<0.02	0.20
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.67	0.24	0.13	0.13	0.08	0.14	0.07	0.07	0.07	0.05	0.03	0.11	0.67	0.03	0.15
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	5.7	－	－	5.8	－	－	6.2	－	－	6.7	－	－	6.7	5.7	6.1
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	0.078	0.045	0.042	0.047	0.042	0.076	0.028	0.019	0.023	0.021	0.015	0.023	0.078	0.015	0.038
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	5.9	5.3	5.2	4.9	5.7	6.8	5.9	5.2	7.2	6.3	8.3	8.0	8.3	4.9	6.2
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	21.4	－	－	22.7	－	－	21.7	－	－	23.9	－	－	23.9	21.4	22.4
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	78	－	－	62	－	－	80	－	－	58	－	－	80	58	70
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000004	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000004	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	0.000003	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	<0.002	0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	2.0	1.4	1.0	3.6	1.0	1.2	1.2	1.0	0.9	0.9	0.7	1.7	3.6	0.7	1.4
ｐＨ		5.8～8.6	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	6.8	6.9
味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気		異常でないこと	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	9.3	5.2	4.5	4.5	5.8	5.0	4.1	3.7	2.9	2.4	6.1	9.3	<0.5	4.5
濁度	度	2以下	33.6	8.2	3.0	1.8	1.1	1.6	1.2	1.5	1.0	0.6	0.7	2.7	33.6	0.6	4.8
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	21.4	－	－	22.7	－	－	21.7	－	－	23.9	－	－	23.9	21.4	22.4
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	0.078	0.045	0.042	0.047	0.042	0.076	0.028	0.019	0.023	0.021	0.015	0.023	0.078	0.015	0.038
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	78	－	－	62	－	－	80	－	－	58	－	－	80	58	70
濁度	度	1以下	33.6	8.2	3.0	1.8	1.1	1.6	1.2	1.5	1.0	0.6	0.7	2.7	33.6	0.6	4.8
ｐＨ		7.5程度	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	6.8	6.9
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.71	－	－	0.06	－	－	0.04	－	－	<0.02	－	－	0.71	<0.02	0.20
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	0.06	0.03	0.04	0.03	0.32	0.03	0.02	<0.01	<0.01	0.03	0.02	0.06	0.32	<0.01	0.05
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	69.7	70.6	69.1	75.0	77.0	86.9	74.5	72.1	82.8	79.1	93.0	89.8	93.0	69.1	86.2

大西水源　乙川伏流水

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/7	2025/5/1	2025/6/2	2025/7/7	2025/8/7	2025/9/4	2025/10/6	2025/11/4	2025/12/4	2026/1/5	2026/2/5	2026/3/5	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		15.4	20.8	20.9	33.0	31.5	29.0	27.0	11.9	3.4	12.0	1.8	6.3	33.0	1.8	17.8
水温	℃		13.2	17.2	19.8	26.0	27.4	28.2	25.0	16.5	11.5	10.0	7.5	11.0	28.2	7.5	17.8
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	1	0	0	5	3	9	39	140	19	5	0	11	140	0	19
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.80	0.79	0.79	0.57	0.55	0.47	0.63	0.71	0.69	0.84	0.84	0.87	0.87	0.47	0.71
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	7.2	－	－	6.3	－	－	6.6	－	－	7.2	－	－	7.2	6.3	6.8
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	0.008	0.018	0.035	0.038	0.038	0.008	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.038	<0.005	0.012
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	6.9	6.2	5.8	5.8	6.3	7.1	6.3	5.9	7.1	7.7	8.3	8.6	8.6	5.8	6.8
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	26.8	－	－	29.2	－	－	29.9	－	－	30.1	－	－	30.1	26.8	29.0
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	63	－	－	70	－	－	85	－	－	66	－	－	85	63	71
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5
ｐＨ		5.8～8.6	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.6	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.6	6.4	6.5
味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気		異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	－	－	－
色度	度	5以下	1.0	1.1	1.0	1.2	1.1	1.2	1.0	1.0	0.8	0.7	0.7	1.0	1.2	0.7	1.0
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	26.8	－	－	29.2	－	－	29.9	－	－	30.1	－	－	30.1	26.8	29.0
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	0.008	0.018	0.035	0.038	0.038	0.008	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.038	<0.005	0.012
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	63	－	－	70	－	－	85	－	－	66	－	－	85	63	71
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.6	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.6	6.4	6.5
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	<0.01	<0.01
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	85.9	83.0	81.4	85.9	90.9	99.5	92.3	85.8	92.5	91.8	98.3	99.8	99.8	81.4	86.2

男川浄水場　浄水池

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/7	2025/5/1	2025/6/2	2025/7/7	2025/8/7	2025/9/4	2025/10/6	2025/11/4	2025/12/4	2026/1/5	2026/2/5	2026/3/5	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		14.8	20.8	22.8	33.0	31.5	29.6	27.0	12.3	3.4	10.0	1.8	6.6	33.0	1.8	17.8
水温	℃		14.0	16.8	20.9	29.0	30.0	29.6	24.0	15.0	10.0	6.5	6.0	12.0	30.0	6.0	17.6
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.51	0.62	0.62	0.41	0.39	0.37	0.44	0.64	0.54	0.68	0.66	0.58	0.68	0.37	0.54
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	<0.06	－	－	0.08	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	0.08	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	0.005	－	－	0.017	－	－	0.007	－	－	0.002	－	－	0.017	0.002	0.008
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.005	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	<0.003	－	－	0.009	<0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.007	－	－	0.027	－	－	0.012	－	－	0.004	－	－	0.027	0.004	0.013
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.004	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	<0.003	－	－	0.008	<0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.002	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.008	0.002	0.004
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	0.04	－	－	0.02	－	－	<0.02	－	－	0.04	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	9.6	－	－	7.9	－	－	7.9	－	－	8.5	－	－	9.6	7.9	8.5
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	13.1	11.8	10.1	9.9	10.6	12.7	9.1	10.6	10.7	10.3	11.7	13.0	13.1	9.1	11.1
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	23.3	－	－	25.3	－	－	23.4	－	－	27.1	－	－	27.1	23.3	24.8
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	61	－	－	71	－	－	84	－	－	62	－	－	84	61	70
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.8	0.6	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.8	0.8	0.5	0.6
ｐＨ		5.8～8.6	7.0	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	7.0	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.8	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005	0.005	0.005
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.8	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.3	0.5
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	23.3	－	－	25.3	－	－	23.4	－	－	27.1	－	－	27.1	23.3	24.8
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	4.4	－	－	－	－	－	－	－	－	4.4	4.4	4.4
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	61	－	－	71	－	－	84	－	－	62	－	－	84	61	70
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	7.0	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	7.0	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.8	6.9
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	−1.8	－	－	－	－	－	－	－	－	−1.8	−1.8	−1.8
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.02	－	－	0.04	－	－	0.02	－	－	<0.02	－	－	0.04	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	91.5	88.1	82.0	86.2	93.1	109.5	87.2	87.6	94.6	90.7	100.3	100.1	109.5	82.0	86.2

欠町　東公園

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/7	2025/5/1	2025/6/2	2025/7/7	2025/8/7	2025/9/4	2025/10/6	2025/11/4	2025/12/4	2026/1/5	2026/2/5	2026/3/5	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		11.7	19.4	19.0	33.0	29.6	28.3	24.0	8.9	2.7	6.5	2.7	6.8	33.0	2.7	16.1
水温	℃		14.3	18.7	20.8	30.0	30.0	30.0	25.0	13.0	11.0	8.8	7.5	13.0	30.0	7.5	18.5
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.54	0.61	0.62	0.42	0.38	0.39	0.46	0.67	0.54	0.65	0.64	0.66	0.67	0.38	0.55
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	<0.06	－	－	0.07	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	0.08	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	0.012	－	－	0.025	－	－	0.012	－	－	0.004	－	－	0.025	0.004	0.013
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.008	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.008	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.003	0.001	0.002
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.018	－	－	0.038	－	－	0.021	－	－	0.008	－	－	0.038	0.008	0.021
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.008	－	－	0.012	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.012	0.004	0.008
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.005	－	－	0.010	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.010	0.003	0.006
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	0.03	－	－	0.02	－	－	<0.02	－	－	0.03	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	7.9	－	－	7.5	－	－	8.2	－	－	8.4	－	－	8.4	7.5	8.0
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	9.8	10.7	10.1	9.1	10.3	12.3	10.6	11.2	9.8	10.4	10.8	13.3	13.3	9.1	10.7
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	23.7	－	－	24.5	－	－	24.7	－	－	26.4	－	－	26.4	23.7	24.8
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	61	－	－	71	－	－	82	－	－	64	－	－	82	61	70
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.8	0.6	0.8	0.5	0.8	0.8	0.5	0.7
ｐＨ		5.8～8.6	6.8	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	6.8	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003	0.003	0.003
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	0.006	0.006	0.006
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	23.7	－	－	24.5	－	－	24.7	－	－	26.4	－	－	26.4	23.7	24.8
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	3.5	－	－	－	－	－	－	－	－	3.5	3.5	3.5
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	61	－	－	71	－	－	82	－	－	64	－	－	82	61	70
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.8	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	6.8	6.9
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	－	－	－	-1.8	－	－	－	－	－	－	－	－	-1.8	-1.8	-1.8
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	2
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.02	－	－	0.03	－	－	0.02	－	－	<0.02	－	－	0.03	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	84.9	83.3	81.9	83.5	89.2	107.7	91.2	86.5	91.3	90.6	97.2	101.7	107.7	81.9	86.2

中之郷町・中之郷児童遊園

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/7	2025/5/1	2025/6/2	2025/7/7	2025/8/7	2025/9/4	2025/10/6	2025/11/4	2025/12/4	2026/1/5	2026/2/5	2026/3/5	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		13.2	19.5	19.7	33.0	28.1	26.8	23.0	6.9	2.1	5.0	0.9	5.0	33.0	0.9	15.3
水温	℃		14.6	19.2	22.6	29.0	32.0	32.0	27.5	12.5	3.5	5.2	8.0	11.5	32.0	3.5	18.1
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	0.003	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.49	0.60	0.61	0.42	0.38	0.39	0.44	0.69	0.54	0.64	0.64	0.65	0.69	0.38	0.54
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	<0.06	－	－	0.07	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	0.08	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	0.013	－	－	0.029	－	－	0.015	－	－	0.005	－	－	0.029	0.005	0.016
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.008	－	－	0.005	－	－	<0.003	－	－	0.004	－	－	0.008	<0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.001	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.003	0.001	0.002
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.019	－	－	0.042	－	－	0.026	－	－	0.009	－	－	0.042	0.009	0.024
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.010	－	－	0.011	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	0.011	0.005	0.008
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.005	－	－	0.010	－	－	0.008	－	－	0.003	－	－	0.010	0.003	0.007
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	0.04	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.04	0.02	0.03
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.12	0.02	0.02	0.07	0.03	0.03	0.05	0.04	0.04	0.03	0.09	0.03	0.12	0.02	0.05
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	0.01	－	－	0.02	－	－	0.01	－	－	<0.01	－	－	0.02	<0.01	0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	7.5	－	－	7.5	－	－	7.9	－	－	8.2	－	－	8.2	7.5	7.8
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	0.008	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.008	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	9.3	10.7	9.9	9.1	10.2	11.9	10.5	11.1	9.5	10.0	10.7	12.7	12.7	9.1	10.5
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	22.6	－	－	25.0	－	－	24.8	－	－	27.6	－	－	27.6	22.6	25.0
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	56	－	－	71	－	－	79	－	－	62	－	－	79	56	67
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.7	0.6	0.5	0.8	0.6	0.7	0.6	0.9	0.5	0.6	0.5	0.7	0.9	0.5	0.6
ｐＨ		5.8～8.6	7.0	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	6.8	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	1.0	0.6	<0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	0.8	1.1	0.6	0.6	0.7	1.1	<0.5	0.7
濁度	度	2以下	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005	0.005	0.005
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	22.6	－	－	25.0	－	－	24.8	－	－	27.6	－	－	27.6	22.6	25.0
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	0.008	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.008	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	2.6	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6	2.6	2.6
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	56	－	－	71	－	－	79	－	－	62	－	－	79	56	67
濁度	度	1以下	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	7.0	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	6.8	6.9
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	−1.9	－	－	－	－	－	－	－	－	−1.9	−1.9	−1.9
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	170	－	－	－	－	－	－	－	－	170	170	170
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.02	－	－	0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	79.4	80.6	82.1	84.4	87.1	105.9	90.3	87.2	90.2	90.5	97.8	103.1	105.9	79.4	86.2

岩中町　岩谷観音

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/8	2025/5/8	2025/6/3	2025/7/8	2025/8/12	2025/9/9	2025/10/7	2025/11/6	2025/12/9	2026/1/6	2026/2/12	2026/3/10	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		12.1	15.6	16.6	27.6	27.0	33.0	24.0	13.6	6.6	2.5	5.2	6.9	33.0	2.5	15.9
水温	℃		14.3	18.0	20.2	26.0	28.0	30.0	25.0	18.5	13.0	10.0	8.0	9.5	30.0	8.0	18.4
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.57	0.62	0.62	0.43	0.42	0.67	0.45	0.66	0.54	0.66	0.64	0.59	0.67	0.42	0.57
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	<0.06	－	－	0.10	－	－	0.10	－	－	<0.06	－	－	0.10	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	0.015	－	－	0.037	－	－	0.020	－	－	0.007	－	－	0.037	0.007	0.020
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.005	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	0.005	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.001	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.003	0.001	0.002
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.022	－	－	0.053	－	－	0.033	－	－	0.012	－	－	0.053	0.012	0.030
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.011	－	－	0.015	－	－	0.009	－	－	0.007	－	－	0.015	0.007	0.011
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.006	－	－	0.013	－	－	0.010	－	－	0.004	－	－	0.013	0.004	0.008
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－	<0.02	－	－	0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	8.1	－	－	7.6	－	－	8.2	－	－	8.4	－	－	8.4	7.6	8.1
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	10.1	11.1	10.3	9.2	11.0	12.7	10.6	11.5	10.2	10.1	11.1	13.0	13.0	9.2	10.9
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	24.2	－	－	24.4	－	－	24.6	－	－	27.7	－	－	27.7	24.2	25.2
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	66	－	－	63	－	－	80	－	－	64	－	－	80	63	68
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.004	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.8	0.5	0.6	0.5	0.8	0.8	0.5	0.7
ｐＨ		5.8～8.6	7.0	6.8	6.8	6.8	6.8	7.0	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	6.8	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003	0.003	0.003
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	0.009	0.009	0.009
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	24.2	－	－	24.4	－	－	24.6	－	－	27.7	－	－	27.7	24.2	25.2
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	2.6	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6	2.6	2.6
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	66	－	－	63	－	－	80	－	－	64	－	－	80	63	68
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	7.0	6.8	6.8	6.8	6.8	7.0	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	6.8	6.9
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし得力に近付ける	－	－	－	-2.0	－	－	－	－	－	－	－	－	-2.0	-2.0	-2.0
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.02	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－	<0.02	－	－	0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	86.7	86.5	81.1	81.2	93.6	95.8	90.3	86.8	92.5	91.3	97.6	102.0	102.0	81.1	86.2

須淵町　末端

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/8	2025/5/8	2025/6/3	2025/7/8	2025/8/12	2025/9/9	2025/10/7	2025/11/6	2025/12/9	2026/1/6	2026/2/12	2026/3/10	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		12.7	15.9	16.9	28.7	27.2	32.0	23.0	12.7	6.6	2.3	4.9	6.3	32.0	2.3	15.8
水温	℃		13.7	17.7	20.0	26.0	28.0	29.0	25.0	17.0	12.0	10.0	8.5	11.0	29.0	8.5	18.2
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.61	0.60	0.61	0.45	0.40	0.41	0.43	0.55	0.56	0.64	0.64	0.64	0.64	0.40	0.55
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	0.08	－	－	0.10	－	－	0.16	－	－	0.07	－	－	0.16	0.07	0.10
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	0.019	0.022	0.027	0.039	0.040	0.037	0.030	0.021	0.017	0.013	0.008	0.016	0.040	0.008	0.024
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.001	0.003	0.002	0.004	0.001	0.002
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.027	0.030	0.036	0.054	0.058	0.050	0.045	0.033	0.027	0.019	0.017	0.024	0.058	0.017	0.035
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.013	－	－	0.015	－	－	0.011	－	－	0.011	－	－	0.015	0.011	0.013
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.007	0.007	0.007	0.012	0.014	0.010	0.011	0.009	0.008	0.005	0.006	0.006	0.014	0.005	0.009
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	0.02	－	－	<0.02	－	－	0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	9.2	－	－	7.5	－	－	8.1	－	－	8.7	－	－	9.2	7.5	8.4
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	12.1	11.1	10.5	9.3	10.4	12.9	10.6	10.5	10.0	10.8	11.2	13.8	13.8	9.3	11.1
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	24.8	－	－	23.5	－	－	24.2	－	－	28.0	－	－	28.0	23.5	25.1
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	76	－	－	66	－	－	86	－	－	67	－	－	86	66	74
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.5	0.7	0.8	0.5	0.7
ｐＨ		5.8～8.6	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	7.2	6.9	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	0.010	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010	0.010	0.010
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	24.8	－	－	23.5	－	－	24.2	－	－	28.0	－	－	28.0	23.5	25.1
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	2.6	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6	2.6	2.6
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	76	－	－	66	－	－	86	－	－	67	－	－	86	66	74
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	7.2	6.9	7.0
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度はほとんど侵食性に近付く	－	－	－	-1.8	－	－	－	－	－	－	－	－	-1.8	-1.8	-1.8
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	0.02	－	－	<0.02	－	－	0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	93.1	87.2	83.3	80.3	90.7	104.0	91.0	91.8	92.4	92.6	99.0	104.4	104.4	80.3	86.2

鵜巣町　末端

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/8	2025/5/8	2025/6/3	2025/7/8	2025/8/12	2025/9/9	2025/10/7	2025/11/6	2025/12/9	2026/1/6	2026/2/12	2026/3/10	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		13.9	16.7	16.9	30.5	27.6	31.0	22.0	10.8	4.6	1.0	1.7	4.4	31.0	1.0	15.1
水温	℃		15.2	19.2	21.0	28.0	29.0	30.0	21.0	19.5	12.0	9.5	9.0	12.0	30.0	9.0	18.8
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.54	0.64	0.62	0.42	0.42	0.78	0.45	0.64	0.54	0.66	0.61	0.61	0.78	0.42	0.58
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	<0.06	－	－	0.10	－	－	0.10	－	－	<0.06	－	－	0.10	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	0.014	0.015	0.014	0.033	0.022	0.041	0.015	0.012	0.009	0.005	0.005	0.011	0.041	0.005	0.016
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.008	－	－	0.010	－	－	0.007	－	－	<0.003	－	－	0.010	<0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.005	0.001	0.002
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.021	0.021	0.022	0.048	0.037	0.060	0.026	0.020	0.017	0.011	0.011	0.017	0.060	0.011	0.026
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.011	－	－	0.014	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	0.014	0.005	0.009
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.006	0.005	0.006	0.012	0.011	0.014	0.008	0.006	0.006	0.004	0.004	0.005	0.014	0.004	0.007
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	8.0	－	－	7.7	－	－	8.3	－	－	8.7	－	－	8.7	7.7	8.2
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	9.8	10.7	10.3	9.5	11.2	11.2	10.7	10.6	10.1	10.6	10.9	13.2	13.2	9.5	10.7
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	24.3	－	－	24.8	－	－	23.5	－	－	28.1	－	－	28.1	23.5	25.2
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	72	－	－	70	－	－	80	－	－	68	－	－	80	68	73
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.8	0.5	0.6
ｐＨ		5.8～8.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	7.0	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	7.0	6.8	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003	0.003	0.003
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	0.008	0.008	0.008
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.1	0.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	24.3	－	－	24.8	－	－	23.5	－	－	28.1	－	－	28.1	23.5	25.2
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	2.6	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6	2.6	2.6
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	72	－	－	70	－	－	80	－	－	68	－	－	80	68	73
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	7.0	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	7.0	6.8	6.8
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	－	－	－	−2.0	－	－	－	－	－	－	－	－	−2.0	−2.0	−2.0
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.02	－	－	0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	85.5	86.0	82.5	84.3	95.0	86.7	89.9	87.9	93.5	92.7	98.1	101.9	101.9	82.5	86.2

日名水源　矢作川伏流水

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/14	2025/4/17	2025/5/22	2025/6/5	2025/7/14	2025/8/14	2025/9/11	2025/10/20	2025/11/13	2025/12/11	2026/1/19	2026/2/16	2026/3/12	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		14.8	25.0	22.0	25.9	30.5	29.6	27.0	24.0	12.3	6.1	6.5	14.2	5.2	30.5	5.2	18.7
水温	℃		15.3	16.0	21.5	17.0	26.0	27.0	28.0	23.0	14.5	9.0	7.0	12.0	10.5	28.0	7.0	17.4
基準項目																		
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	－	260	74	77	400	190	50	150	68	170	290	12	400	0	150
大腸菌		検出されないこと	(－)	－	(－)	(－)	(－)	(－)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(－)	(－)	(＋)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.52	－	0.53	0.46	0.40	0.47	0.76	0.43	0.46	0.46	0.43	0.48	0.53	0.76	0.40	0.49
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	<0.08	－	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	－	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	0.10	－	－	－	0.35	－	－	0.22	－	－	0.04	－	－	0.35	0.04	0.18
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.05	－	0.05	0.03	0.77	0.03	0.05	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.77	<0.01	0.08
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	6.0	－	－	－	4.3	－	－	4.8	－	－	6.6	－	－	6.6	4.3	5.4
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	－	<0.005	<0.005	0.043	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.043	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	5.2	－	4.7	3.6	3.2	3.3	3.9	3.1	4.0	5.3	5.9	6.7	6.1	6.7	3.1	4.6
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	21.6	－	－	－	17.9	－	－	19.3	－	－	24.4	－	－	24.4	17.9	20.8
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	52	－	－	－	55	－	－	62	－	－	63	－	－	63	52	58
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	1.9	－	0.8	1.1	0.9	1.1	3.1	1.7	1.3	0.9	1.5	0.6	0.7	3.1	0.6	1.3
ｐＨ		5.8～8.6	6.8	－	6.9	6.6	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.6	6.8	6.9	6.6	6.8
味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気		異常でないこと	無臭	－	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	－	－	－
色度	度	5以下	2.2	－	2.1	3.0	9.0	2.9	5.0	2.6	2.3	1.6	2.3	1.7	1.5	9.0	1.5	3.0
濁度	度	2以下	0.2	－	0.1	<0.1	4.0	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.5	0.1	<0.1	4.0	<0.1	0.4
管理目標設定項目																		
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	21.6	－	－	－	17.9	－	－	19.3	－	－	24.4	－	－	24.4	17.9	20.8
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	－	<0.005	<0.005	0.043	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.043	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	52	－	－	－	55	－	－	62	－	－	63	－	－	63	52	58
濁度	度	1以下	0.2	－	0.1	<0.1	4.0	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.5	0.1	<0.1	4.0	<0.1	0.4
ｐＨ		7.5程度	6.8	－	6.9	6.6	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.6	6.8	6.9	6.6	6.8
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																		
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	70.7	－	68.4	57.9	55.1	60.2	70.3	60.2	66.5	78.4	83.1	82.6	79.1	83.1	55.1	86.2

日名水源　地下水

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/14	2025/5/22	2025/6/5	2025/7/14	2025/8/14	2025/9/11	2025/10/20	2025/11/13	2025/12/11	2026/1/20	2026/2/16	2026/3/12	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		13.0	22.0	25.8	30.5	30.3	27.0	23.6	12.5	11.0	9.0	12.0	5.2	30.5	5.2	18.5
水温	℃		14.1	16.0	20.0	21.0	19.0	20.0	19.0	19.0	17.0	15.0	13.5	16.0	21.0	13.5	17.5
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	470	17	46	16	6	34	40	130	37	53	71	150	470	6	89
大腸菌		検出されないこと	(＋)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	<0.001	0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.41	0.27	0.37	0.34	0.45	0.63	0.51	0.30	0.24	0.24	0.22	0.29	0.63	0.22	0.36
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	0.26	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	0.26	<0.02	0.07
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.27	3.84	1.25	3.48	3.87	1.32	1.81	1.46	4.80	4.29	4.38	3.19	4.80	0.27	2.83
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	4.5	－	－	8.8	－	－	8.2	－	－	9.8	－	－	9.8	4.5	7.8
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	0.017	0.333	0.103	0.293	0.319	0.149	0.369	0.336	0.389	0.357	0.357	0.260	0.389	0.017	0.274
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	3.7	6.9	5.3	5.6	6.9	3.8	4.8	5.8	6.5	6.9	7.0	7.4	7.4	3.7	5.9
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	17.4	－	－	53.7	－	－	43.6	－	－	49.6	－	－	53.7	17.4	41.1
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	52	－	－	114	－	－	113	－	－	119	－	－	119	52	100
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	<0.0005	－	－	0.0011	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	0.0011	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	1.9	1.1	0.5	1.0	1.2	0.8	0.9	0.9	1.2	1.2	1.0	1.0	1.9	0.5	1.1
ｐＨ		5.8～8.6	6.8	6.4	6.2	6.4	6.2	6.3	6.2	6.2	6.3	6.2	6.0	6.2	6.8	6.0	6.3
味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気		異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	－	－	－
色度	度	5以下	9.3	5.2	3.8	10.7	8.1	2.6	3.8	8.4	4.8	5.4	8.6	5.7	10.7	2.6	6.4
濁度	度	2以下	9.6	2.8	3.5	4.6	2.7	1.2	3.7	6.3	3.2	2.0	7.4	2.9	9.6	1.2	4.2
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	17.4	－	－	53.7	－	－	43.6	－	－	49.6	－	－	53.7	17.4	41.1
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	0.017	0.333	0.103	0.293	0.319	0.149	0.369	0.336	0.389	0.357	0.357	0.260	0.389	0.017	0.274
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	52	－	－	114	－	－	113	－	－	119	－	－	119	52	100
濁度	度	1以下	9.6	2.8	3.5	4.6	2.7	1.2	3.7	6.3	3.2	2.0	7.4	2.9	9.6	1.2	4.2
ｐＨ		7.5程度	6.8	6.4	6.2	6.4	6.2	6.3	6.2	6.2	6.3	6.2	6.0	6.2	6.8	6.0	6.3
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.26	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	0.26	<0.02	0.07
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	<0.01	0.32	0.13	0.34	0.36	0.01	0.21	0.30	0.39	0.48	0.42	0.37	0.48	<0.01	0.28
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	54.3	141.3	93.3	141.8	159.4	125.5	126.4	131.4	151.4	147.6	142.6	126.7	159.4	54.3	86.2

岩津水源　巴川表流水

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/14	2025/5/15	2025/6/5	2025/7/14	2025/8/14	2025/9/11	2025/10/20	2025/11/13	2025/12/11	2026/1/19	2026/2/16	2026/3/12	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		13.6	22.8	24.4	28.0	27.2	26.0	21.0	10.8	3.2	4.0	19.5	1.8	28.0	1.8	16.9
水温	℃		12.6	19.6	19.0	26.5	26.0	26.0	21.0	15.0	15.0	5.0	8.5	8.0	26.5	5.0	16.9
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	1400	320	820	720	440	6700	620	330	160	140	130	130	6700	130	990
大腸菌		検出されないこと	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.30	0.27	0.31	0.27	0.25	0.39	0.33	0.29	0.28	0.27	0.29	0.33	0.39	0.25	0.30
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	0.41	－	－	0.12	－	－	0.05	－	－	<0.02	－	－	0.41	<0.02	0.15
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.51	0.11	0.16	0.22	0.15	0.28	0.07	0.07	0.06	0.04	0.05	0.07	0.51	0.04	0.15
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	3.9	－	－	4.1	－	－	4.7	－	－	4.9	－	－	4.9	3.9	4.4
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	0.059	0.024	0.028	0.031	0.027	0.032	0.013	0.016	0.015	0.010	0.011	0.017	0.059	0.010	0.024
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	3.1	3.4	3.0	2.9	2.7	3.1	3.3	3.3	3.7	3.8	4.5	4.3	4.5	2.7	3.4
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	15.7	－	－	17.1	－	－	17.8	－	－	18.7	－	－	18.7	15.7	17.3
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	57	－	－	53	－	－	63	－	－	55	－	－	63	53	57
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000002	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	2.3	1.2	2.0	1.2	1.2	1.5	1.1	1.0	0.9	0.8	0.9	1.0	2.3	0.8	1.3
ｐＨ		5.8～8.6	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	7.0	6.9	7.0	6.8	7.0
味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気		異常でないこと	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	－	－	－
色度	度	5以下	9.1	5.8	9.0	6.5	6.4	7.0	5.8	4.0	3.7	3.2	3.3	3.2	9.1	3.2	5.6
濁度	度	2以下	18.9	1.9	4.5	2.9	2.8	10.5	2.3	1.1	0.7	1.0	1.0	1.2	18.9	0.7	4.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	15.7	－	－	17.1	－	－	17.8	－	－	18.7	－	－	18.7	15.7	17.3
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	0.059	0.024	0.028	0.031	0.027	0.032	0.013	0.016	0.015	0.010	0.011	0.017	0.059	0.010	0.024
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	57	－	－	53	－	－	63	－	－	55	－	－	63	53	57
濁度	度	1以下	18.9	1.9	4.5	2.9	2.8	10.5	2.3	1.1	0.7	1.0	1.0	1.2	18.9	0.7	4.1
ｐＨ		7.5程度	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	7.0	6.9	7.0	6.8	7.0
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.41	－	－	0.12	－	－	0.05	－	－	<0.02	－	－	0.41	<0.02	0.15
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	0.01	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	49.0	56.3	53.8	50.7	50.3	55.9	57.5	56.4	58.7	59.0	61.0	62.5	62.5	49.0	86.2

細川水源　地下水

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/14	2025/5/15	2025/6/5	2025/7/14	2025/8/14	2025/9/11	2025/10/20	2025/11/13	2025/12/11	2026/1/19	2026/2/16	2026/3/12	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		13.6	22.7	24.4	27.5	26.4	26.0	22.0	10.8	2.8	4.0	16.0	1.8	27.5	1.8	16.5
水温	℃		15.9	16.7	15.8	17.8	18.0	18.0	18.0	18.0	15.0	14.0	11.5	16.0	18.0	11.5	16.2
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	10	1	0	0	0	74	0	110	0	0	110	0	16
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	1.01	0.94	0.92	1.14	1.13	1.33	1.58	1.74	1.98	1.63	1.43	1.22	1.98	0.92	1.34
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	7.2	－	－	7.2	－	－	7.6	－	－	7.7	－	－	7.7	7.2	7.4
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	0.008	0.010	0.010	0.011	0.007	0.007	0.010	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.011	0.007	0.009
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	6.9	7.1	7.0	7.2	6.5	7.4	6.8	7.0	7.1	5.9	5.6	5.5	7.4	5.5	6.7
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	29.1	－	－	31.2	－	－	32.3	－	－	31.2	－	－	32.3	29.1	31.0
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	68	－	－	85	－	－	94	－	－	81	－	－	94	68	82
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
ｐＨ		5.8〜8.6	6.6	6.6	6.2	6.0	6.2	6.3	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	6.6	6.0	6.3
味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気		異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10〜100	29.1	－	－	31.2	－	－	32.3	－	－	31.2	－	－	32.3	29.1	31.0
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	0.008	0.010	0.010	0.011	0.007	0.007	0.010	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.011	0.007	0.009
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30〜200	68	－	－	85	－	－	94	－	－	81	－	－	94	68	82
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.6	6.6	6.2	6.0	6.2	6.3	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	6.6	6.0	6.3
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	88.9	89.4	85.8	92.4	96.8	104.1	99.9	103.7	104.8	96.9	91.9	86.0	104.8	85.8	86.2

仁木浄水場　浄水池

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/14	2025/5/15	2025/6/5	2025/7/14	2025/8/14	2025/9/11	2025/10/20	2025/11/13	2025/12/11	2026/1/19	2026/2/16	2026/3/12	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		13.1	22.9	25.0	30.0	28.4	27.0	22.1	11.7	4.2	8.0	16.5	3.2	30.0	3.2	17.7
水温	℃		15.2	20.0	20.5	26.5	27.0	27.0	22.0	14.0	10.0	8.0	10.0	10.0	27.0	8.0	17.5
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.43	0.39	0.40	0.40	0.51	0.59	0.52	0.50	0.51	0.48	0.50	0.48	0.59	0.39	0.48
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	<0.06	－	－	0.10	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.10	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	0.005	－	－	0.012	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	0.012	0.002	0.006
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.003	－	－	0.005	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	0.005	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.007	－	－	0.016	－	－	0.009	－	－	0.003	－	－	0.016	0.003	0.009
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.003	－	－	0.005	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	0.005	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.004	0.001	0.003
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	8.2	－	－	5.5	－	－	7.9	－	－	6.4	－	－	8.2	5.5	7.0
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	9.7	7.3	8.0	7.0	8.8	7.0	7.9	7.0	7.4	7.4	7.9	7.8	9.7	7.0	7.8
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	21.1	－	－	18.9	－	－	19.6	－	－	22.0	－	－	22.0	18.9	20.4
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	60	－	－	60	－	－	72	－	－	61	－	－	72	60	63
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000003	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.7	0.6	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.9	0.4	0.6
ｐＨ		5.8～8.6	6.8	6.8	6.6	6.7	6.6	6.6	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.6	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.6	0.5	0.7	0.4	0.6
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	21.1	－	－	18.9	－	－	19.6	－	－	22.0	－	－	22.0	18.9	20.4
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	4.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.4	4.4	4.4
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	60	－	－	60	－	－	72	－	－	61	－	－	72	60	63
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.8	6.8	6.6	6.7	6.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.6	6.8
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	−2.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	−2.6	−2.6	−2.6
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	79.0	68.4	67.6	63.2	65.2	73.8	77.6	74.8	78.2	73.4	74.2	73.3	79.0	63.2	86.2

大樹寺三丁目　三百田公園

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/14	2025/5/15	2025/6/5	2025/7/14	2025/8/14	2025/9/11	2025/10/20	2025/11/13	2025/12/11	2026/1/19	2026/2/16	2026/3/12	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		14.7	23.5	25.2	27.0	25.8	25.0	20.0	10.2	2.5	4.0	11.0	0.5	27.0	0.5	15.8
水温	℃		15.2	20.7	21.9	29.0	29.0	30.0	25.0	17.0	9.5	5.0	9.2	11.0	30.0	5.0	18.5
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.39	0.40	0.42	0.40	0.50	0.61	0.54	0.50	0.53	0.51	0.54	0.48	0.61	0.39	0.49
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	<0.06	－	－	0.11	－	－	0.06	－	－	<0.06	－	－	0.11	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	0.009	－	－	0.019	－	－	0.011	－	－	0.004	－	－	0.019	0.004	0.011
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.005	－	－	0.007	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	0.007	<0.003	0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.013	－	－	0.024	－	－	0.015	－	－	0.007	－	－	0.024	0.007	0.015
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.005	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	<0.003	－	－	0.007	<0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.004	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	6.3	－	－	5.6	－	－	7.2	－	－	6.3	－	－	7.2	5.6	6.4
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	7.9	7.5	8.2	7.1	8.5	7.2	7.2	7.1	7.5	7.7	8.7	8.1	8.7	7.1	7.7
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	21.9	－	－	18.8	－	－	20.2	－	－	22.2	－	－	22.2	18.8	20.8
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	61	－	－	58	－	－	71	－	－	64	－	－	71	58	64
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6
ｐＨ		5.8～8.6	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.6	6.8	6.8	6.6	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003	0.003	0.003
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	21.9	－	－	18.8	－	－	20.2	－	－	22.2	－	－	22.2	18.8	20.8
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	4.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.4	4.4	4.4
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	61	－	－	58	－	－	71	－	－	64	－	－	71	58	64
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.6	6.8	6.8	6.6	6.8
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	−2.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	−2.7	−2.7	−2.7
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	71.8	68.7	68.2	63.4	71.0	73.4	77.4	74.8	78.7	74.4	79.0	74.2	79.0	63.4	86.2

筒針町・筒針児童遊園

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/14	2025/5/15	2025/6/5	2025/7/14	2025/8/14	2025/9/11	2025/10/20	2025/11/13	2025/12/11	2026/1/19	2026/2/16	2026/3/12	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		15.0	23.5	26.1	31.0	25.2	24.0	19.7	9.9	2.6	11.0	11.0	0.0	31.0	0.0	16.6
水温	℃		16.8	21.2	23.0	30.0	30.0	31.0	24.0	18.0	12.0	9.6	10.0	12.0	31.0	9.6	19.8
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.40	0.40	0.43	0.41	0.44	0.62	0.54	0.51	0.52	0.53	0.53	0.47	0.62	0.40	0.48
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	<0.06	－	－	0.10	－	－	0.06	－	－	<0.06	－	－	0.10	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	0.009	－	－	0.020	－	－	0.015	－	－	0.003	－	－	0.020	0.003	0.012
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.005	－	－	0.004	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	0.005	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.013	－	－	0.029	－	－	0.020	－	－	0.006	－	－	0.029	0.006	0.017
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.007	－	－	0.009	－	－	0.008	－	－	<0.003	－	－	0.009	<0.003	0.006
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.004	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.007	0.002	0.005
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	6.4	－	－	6.4	－	－	7.2	－	－	6.8	－	－	7.2	6.4	6.7
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	8.4	7.8	8.9	8.1	5.8	7.4	7.8	7.0	7.7	8.4	8.8	8.0	8.9	5.8	7.8
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	21.1	－	－	21.3	－	－	20.4	－	－	23.0	－	－	23.0	20.4	21.5
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	52	－	－	66	－	－	73	－	－	65	－	－	73	52	64
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6
ｐＨ		5.8～8.6	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004	0.004	0.004
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	21.1	－	－	21.3	－	－	20.4	－	－	23.0	－	－	23.0	20.4	21.5
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	4.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.4	4.4	4.4
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	52	－	－	66	－	－	73	－	－	65	－	－	73	52	64
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.8
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	−2.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	−2.7	−2.7	−2.7
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	72.1	68.6	70.1	72.4	71.9	72.9	76.3	75.4	79.1	78.4	78.6	75.7	79.1	68.6	86.2

駒立町　末端

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/15	2025/5/20	2025/6/12	2025/7/15	2025/8/19	2025/9/16	2025/10/21	2025/11/18	2025/12/15	2026/1/20	2026/2/17	2026/3/16	最　高	最　低	平　均
天候			雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
気温	℃		11.1	23.5	21.6	26.0	28.0	27.0	14.5	10.5	2.4	7.5	1.7	4.7	28.0	1.7	14.9
水温	℃		15.8	19.6	20.0	26.0	28.0	28.5	22.5	17.0	10.5	11.0	7.9	11.5	28.5	7.9	18.2
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.40	0.40	0.41	0.40	0.47	0.59	0.53	0.52	0.52	0.53	0.49	0.48	0.59	0.40	0.48
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	<0.06	－	－	0.12	－	－	0.09	－	－	<0.06	－	－	0.12	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	0.012	－	－	0.033	－	－	0.023	－	－	0.005	－	－	0.033	0.005	0.018
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	<0.003	－	－	0.005	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	0.005	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	0.001	0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.018	－	－	0.043	－	－	0.030	－	－	0.009	－	－	0.043	0.009	0.025
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.007	－	－	0.012	－	－	0.010	－	－	0.004	－	－	0.012	0.004	0.008
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.005	－	－	0.008	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.008	0.003	0.006
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	6.2	－	－	6.0	－	－	7.6	－	－	6.3	－	－	7.6	6.0	6.5
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	7.6	7.6	7.9	7.5	7.9	8.6	7.7	7.1	7.6	7.7	9.2	8.4	9.2	7.1	7.9
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	21.7	－	－	21.0	－	－	22.7	－	－	22.5	－	－	22.7	21.0	22.0
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	51	－	－	54	－	－	69	－	－	60	－	－	69	51	59
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6
ｐＨ		5.8～8.6	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	6.8	7.0	6.9	6.9	7.1	6.8	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003	0.003	0.003
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	21.7	－	－	21.0	－	－	22.7	－	－	22.5	－	－	22.7	21.0	22.0
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	3.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.5	3.5	3.5
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	51	－	－	54	－	－	69	－	－	60	－	－	69	51	59
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	6.8	7.0	6.9	6.9	7.1	6.8	7.0
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	−2.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	−2.5	−2.5	−2.5
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	71.7	71.3	69.6	68.6	71.4	79.0	78.6	77.1	79.8	74.2	79.5	75.4	79.8	68.6	86.2

日影町　末端

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/15	2025/5/20	2025/6/12	2025/7/15	2025/8/19	2025/9/16	2025/10/21	2025/11/18	2025/12/15	2026/1/20	2026/2/17	2026/3/16	最　高	最　低	平　均
天候			曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
気温	℃		10.8	23.8	21.4	26.2	28.7	27.0	15.0	10.5	4.0	7.5	2.2	6.4	28.7	2.2	15.3
水温	℃		16.3	21.4	21.5	27.0	29.0	30.0	23.0	20.0	14.9	11.5	10.5	12.5	30.0	10.5	19.6
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.42	0.40	0.40	0.41	0.45	0.59	0.52	0.52	0.52	0.54	0.48	0.49	0.59	0.40	0.48
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	<0.06	－	－	0.14	－	－	0.13	－	－	<0.06	－	－	0.14	<0.06	0.07
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	0.013	0.023	0.024	0.037	0.039	0.034	0.023	0.016	0.011	0.005	0.007	0.011	0.039	0.005	0.020
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	<0.003	－	－	0.005	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	0.005	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	<0.001	0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.019	0.028	0.031	0.047	0.050	0.044	0.030	0.021	0.017	0.009	0.013	0.016	0.050	0.009	0.027
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.007	－	－	0.014	－	－	0.010	－	－	0.004	－	－	0.014	0.004	0.009
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.005	0.005	0.006	0.008	0.009	0.008	0.006	0.004	0.005	0.003	0.004	0.004	0.009	0.003	0.006
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	6.3	－	－	6.4	－	－	7.6	－	－	6.3	－	－	7.6	6.3	6.7
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	7.8	7.9	8.1	7.8	8.0	8.5	7.8	7.3	7.7	7.6	8.1	8.5	8.5	7.3	7.9
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	22.6	－	－	22.6	－	－	23.1	－	－	22.7	－	－	23.1	22.6	22.8
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	47	－	－	52	－	－	69	－	－	63	－	－	69	47	58
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6
ｐＨ		5.8～8.6	7.2	7.2	7.2	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	6.8	7.0	6.9	6.9	7.2	6.8	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004	0.004	0.004
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	22.6	－	－	22.6	－	－	23.1	－	－	22.7	－	－	23.1	22.6	22.8
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	2.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6	2.6	2.6
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	47	－	－	52	－	－	69	－	－	63	－	－	69	47	58
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	7.2	7.2	7.2	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	6.8	7.0	6.9	6.9	7.2	6.8	7.0
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	−2.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	−2.1	−2.1	−2.1
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	73.6	73.5	71.3	72.2	73.4	77.8	80.8	77.8	81.3	74.5	76.2	79.5	81.3	71.3	86.2

新居・末端

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/15	2025/5/20	2025/6/12	2025/7/15	2025/8/19	2025/9/16	2025/10/21	2025/11/18	2025/12/15	2026/1/20	2026/2/17	2026/3/16	最　高	最　低	平　均
天候			曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ			
気温	℃		10.4	22.5	19.6	25.8	26.8	26.2	14.0	9.5	4.2	7.5	1.0	2.2	26.8	1.0	14.1
水温	℃		14.2	19.2	20.5	26.0	28.0	28.0	23.0	17.0	11.5	9.0	7.5	10.5	28.0	7.5	17.9
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.41	0.41	0.41	0.40	0.46	0.61	0.53	0.51	0.52	0.53	0.51	0.48	0.61	0.40	0.48
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	<0.06	－	－	0.14	－	－	0.10	－	－	<0.06	－	－	0.14	<0.06	0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	0.011	0.018	0.021	0.030	0.028	0.027	0.021	0.014	0.008	0.005	0.006	0.008	0.030	0.005	0.016
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.017	0.023	0.028	0.040	0.038	0.037	0.027	0.019	0.014	0.009	0.011	0.013	0.040	0.009	0.023
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.008	－	－	0.014	－	－	0.010	－	－	0.004	－	－	0.014	0.004	0.009
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.005	0.005	0.006	0.008	0.008	0.008	0.005	0.004	0.005	0.003	0.004	0.004	0.008	0.003	0.005
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	6.5	－	－	6.2	－	－	7.6	－	－	6.4	－	－	7.6	6.2	6.7
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	8.1	8.0	7.9	7.8	8.3	8.5	8.2	7.3	7.8	7.9	11.0	8.3	11.0	7.3	8.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	22.6	－	－	21.1	－	－	22.3	－	－	22.6	－	－	22.6	21.1	22.2
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	51	－	－	58	－	－	76	－	－	61	－	－	76	51	62
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6
ｐＨ		5.8～8.6	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	<0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	<0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	<0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004	0.004	0.004
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	22.6	－	－	21.1	－	－	22.3	－	－	22.6	－	－	22.6	21.1	22.2
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	2.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6	2.6	2.6
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	51	－	－	58	－	－	76	－	－	61	－	－	76	51	62
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	−2.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	−2.4	−2.4	−2.4
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	73.7	72.6	70.3	69.7	74.2	79.6	79.2	77.3	81.0	75.0	84.6	76.4	84.6	69.7	86.2

西原水源・男川伏流水

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/10	2025/5/13	2025/6/19	2025/7/3	2025/8/5	2025/9/25	2025/10/9	2025/11/11	2025/12/18	2026/1/13	2026/2/3	2026/3/23	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		17.2	21.1	26.0	28.7	30.4	23.6	23.5	10.3	4.6	0.9	2.6	9.9	30.4	0.9	16.6
水温	℃		14.6	16.8	20.0	24.1	28.0	23.0	24.0	13.8	7.5	8.0	4.0	10.0	28.0	4.0	16.2
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	26	8	13	100	65	120	120	84	21	13	9	7	120	7	49
大腸菌		検出されないこと	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.40	0.58	5.39	0.63	0.52	2.52	1.37	0.51	0.33	0.52	0.39	0.38	5.39	0.33	1.13
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.02	0.03	0.01	0.04	0.04	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01	0.02	0.02	0.04	0.01	0.02
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	4.0	－	－	4.5	－	－	4.6	－	－	5.0	－	5.0	4.0	4.5
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	0.006	0.013	0.012	0.026	0.025	0.020	0.028	0.016	0.008	0.007	0.007	0.007	0.028	0.006	0.015
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	4.4	3.7	3.8	3.5	3.9	4.1	4.2	4.1	4.6	4.5	4.7	4.8	4.8	3.5	4.2
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	15.4	－	－	17.6	－	－	16.4	－	－	18.4	－	18.4	15.4	17.0
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	52	－	－	47	－	－	45	－	－	49	－	52	45	48
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000016	<0.000001	0.000003	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000016	<0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.6	0.7	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.7	0.3	0.5
ｐＨ		5.8～8.6	6.0	6.0	6.2	6.0	6.4	6.2	6.4	6.6	6.2	6.2	6.6	6.3	6.6	6.0	6.3
味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気		異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	－	－	－
色度	度	5以下	2.0	2.5	0.8	2.2	2.2	1.2	1.6	2.4	2.1	1.3	1.3	2.1	2.5	0.8	1.8
濁度	度	2以下	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	15.4	－	－	17.6	－	－	16.4	－	－	18.4	－	18.4	15.4	17.0
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	0.006	0.013	0.012	0.026	0.025	0.020	0.028	0.016	0.008	0.007	0.007	0.007	0.028	0.006	0.015
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	52	－	－	47	－	－	45	－	－	49	－	52	45	48
濁度	度	1以下	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.0	6.0	6.2	6.0	6.4	6.2	6.4	6.6	6.2	6.2	6.6	6.3	6.6	6.0	6.3
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし極力0に近付ける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	57.6	50.1	100.4	52.2	57.3	81.3	70.0	55.5	59.7	60.0	61.8	66.6	100.4	50.1	86.2

西原水源・浅井戸

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/10	2025/5/13	2025/6/19	2025/7/3	2025/8/5	2025/9/25	2025/9/29	2025/10/9	2025/11/11	2025/12/18	2026/1/13	2026/2/3	2026/3/23				最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ						
気温	℃		17.2	21.1	26.0	28.7	30.2	23.5	27.0	23.6	10.3	4.6	0.9	2.5	9.9				30.2	0.9	17.3
水温	℃		14.5	17.0	18.0	19.8	23.0	23.0	21.4	24.0	16.5	10.5	12.0	7.0	11.0				24.0	7.0	16.7
基準項目																					
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	9	4	150	15	13	120	−	140	54	31	12	17	5				150	4	48
大腸菌		検出されないこと	(−)	(＋)	(＋)	(−)	(−)	(−)	−	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)				−	−	−
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−				<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−				<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−				<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−				<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−				<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−				<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	−	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−				<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	2.67	4.38	8.58	4.72	4.98	5.20	−	4.62	2.80	1.60	2.03	1.33	1.15				8.58	1.15	3.67
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−				<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	−	0.03	−	−	0.02	−	−	−	0.03	−	−	0.02	−				0.03	0.02	0.03
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−				<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−				<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−				<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−				<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−				<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−				<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−				<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−				<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−				<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	−	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01				0.02	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−				<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	−	5.4	−	−	5.3	−	−	−	6.1	−	−	5.0	−				6.1	5.0	5.5
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	0.008	0.007	0.006	<0.005	<0.005	−	0.007	0.008	0.007	0.006	0.008	0.011				0.011	<0.005	0.006
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	5.1	4.8	3.8	3.9	7.1	4.1	−	4.7	4.7	4.9	5.1	4.8	5.1				7.1	3.8	4.8
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	−	38.1	−	−	36.8	−	−	−	29.9	−	−	22.5	−				38.1	22.5	31.8
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	−	98	−	−	94	−	−	−	77	−	−	59	−				98	59	82
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−				<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	<0.002	−	−	0.002	−	−	−	0.003	−	−	<0.002	−				0.003	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−				<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	−	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5				0.5	0.2	0.3
ｐＨ		5.8〜8.6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.2	6.3	−	6.0	6.3	6.3	6.3	6.3	6.4				6.4	6.0	6.2
味		異常でないこと	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
臭気		異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	−	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				−	−	−
色度	度	5以下	0.9	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	−	0.7	1.0	1.2	0.8	0.9	1.5				1.5	<0.5	0.7
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	−	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				0.4	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																					
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−				<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−				<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−				<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0004	−	−	−	−				<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.04	−	−	−	−				<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.008	−	−	−	−				<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10〜100	−	38.1	−	−	36.8	−	−	−	29.9	−	−	22.5	−				38.1	22.5	31.8
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	0.008	0.007	0.006	<0.005	<0.005	−	0.007	0.008	0.007	0.006	0.008	0.011				0.011	<0.005	0.006
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.03	−	−	−	−				<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−				<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30〜200	−	98	−	−	94	−	−	−	77	−	−	59	−				98	59	82
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	−	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				0.4	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.0	6.0	6.0	6.0	6.2	6.3	−	6.0	6.3	6.3	6.3	6.3	6.4				6.4	6.0	6.2
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	−				<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−				<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
その他																					
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	−	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	−	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				0.01	<0.01	<0.01
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	−	89.3	106.6	136.5	104.8	106.4	123.6	−	114.6	95.4	80.7	84.7	75.3	76.3				136.5	75.3	86.2

額田南部浄水場・浄水

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/10	2025/5/13	2025/6/19	2025/7/3	2025/8/5	2025/9/25	2025/10/9	2025/11/11	2025/12/18	2026/1/13	2026/2/3	2026/3/23	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		17.4	21.4	26.0	28.7	29.8	23.5	23.2	10.3	4.6	0.9	2.3	10.0	29.8	0.9	16.5
水温	℃		14.0	17.3	21.5	24.2	26.0	23.2	23.5	14.5	8.0	7.0	9.0	10.0	26.0	7.0	16.5
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.81	1.34	3.72	1.57	1.62	1.55	1.15	1.08	0.69	0.88	0.65	0.58	3.72	0.58	1.30
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	0.06	－	－	0.09	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	0.09	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	0.008	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.008	0.001	0.004
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.004	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	0.004	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	0.011	－	－	0.011	－	－	0.004	－	－	0.001	－	0.011	0.001	0.007
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.004	<0.001	0.002
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	0.02	－	－	<0.02	－	－	0.04	－	0.04	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	7.1	－	－	9.2	－	－	7.5	－	－	5.5	－	9.2	5.5	7.3
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	7.4	7.0	6.7	6.8	7.2	7.3	7.3	7.0	7.7	7.5	7.5	7.8	7.8	6.7	7.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	19.3	－	－	22.0	－	－	20.5	－	－	19.1	－	22.0	19.1	20.2
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	62	－	－	68	－	－	59	－	－	47	－	68	47	59
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000003	0.000002	0.000003	0.000002	0.000003	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3
ｐＨ		5.8～8.6	6.6	6.6	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.6	6.8	6.8	6.6	6.8	6.9	6.6	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.3	0.5
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	19.3	－	－	22.0	－	－	20.5	－	－	19.1	－	22.0	19.1	20.2
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	4.4	－	－	－	－	4.4	4.4	4.4
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	62	－	－	68	－	－	59	－	－	47	－	68	47	59
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.6	6.6	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.6	6.8	6.8	6.6	6.8	6.9	6.6	6.8
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	−3.0	－	－	－	－	−3.0	−3.0	−3.0
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.02	－	－	0.02	－	－	<0.02	－	－	0.04	－	0.04	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	73.5	74.1	105.2	83.0	87.5	82.1	77.1	75.4	72.1	73.7	69.8	73.1	105.2	69.8	86.2

桜井寺町・桜井寺公民館

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/10	2025/5/13	2025/6/19	2025/7/3	2025/8/5	2025/9/25	2025/10/9	2025/11/11	2025/12/18	2026/1/13	2026/2/3	2026/3/23	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り			
気温	℃		18.5	22.1	26.5	29.4	31.2	23.8	24.3	10.4	5.6	2.0	3.2	10.1	31.2	2.0	17.3
水温	℃		16.1	21.0	26.0	28.9	32.0	28.0	28.0	17.8	11.5	9.5	9.0	14.0	32.0	9.0	20.2
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.70	0.92	2.26	1.19	1.07	0.97	0.76	0.78	0.66	0.78	0.64	0.61	2.26	0.61	0.95
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	0.06	－	－	0.08	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	0.08	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	0.014	－	－	0.019	－	－	0.009	－	－	0.003	－	0.019	0.003	0.011
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.003	－	－	0.006	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	0.006	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.003	0.001	0.002
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	0.020	－	－	0.031	－	－	0.016	－	－	0.006	－	0.031	0.006	0.018
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.007	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	<0.003	－	0.008	<0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.005	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.002	－	0.009	0.002	0.005
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	0.01	－	－	<0.01	－	0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	0.01	－	－	<0.01	－	0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	7.5	－	－	8.1	－	－	7.7	－	－	6.7	－	8.1	6.7	7.5
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	9.8	9.0	7.6	7.7	8.5	8.8	9.6	9.1	9.4	9.3	8.7	8.7	9.8	7.6	8.9
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	21.5	－	－	23.0	－	－	22.5	－	－	22.2	－	23.0	21.5	22.3
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	64	－	－	68	－	－	65	－	－	56	－	68	56	63
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.6	0.3	0.5
ｐＨ		5.8～8.6	6.6	6.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.6	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.4	0.1	0.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	21.5	－	－	23.0	－	－	22.5	－	－	22.2	－	23.0	21.5	22.3
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	3.5	－	－	－	－	3.5	3.5	3.5
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	64	－	－	68	－	－	65	－	－	56	－	68	56	63
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.6	6.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.6	6.8
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	－	－	－	－	－	－	－	-2.7	－	－	－	－	-2.7	-2.7	-2.7
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.02	－	－	0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	82.3	79.2	88.4	82.0	87.2	84.5	88.6	81.3	83.5	85.2	79.4	79.9	88.6	79.2	86.2

北野配水場　配水池

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/3	2025/5/12	2025/6/17	2025/7/1	2025/8/4	2025/9/18	2025/10/2	2025/11/10	2025/12/16	2026/1/8	2026/2/2	2026/3/17	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雲り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		11.7	15.3	30.2	29.4	28.0	26.0	18.0	13.0	0.6	-0.6	-1.5	2.1	30.2	-1.5	14.4
水温	℃		12.1	18.0	22.0	25.1	29.2	28.0	20.0	16.5	9.5	7.5	5.5	11.5	29.2	5.5	17.1
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.23	0.20	0.26	0.26	0.27	0.43	0.27	0.27	0.22	0.24	0.23	0.26	0.43	0.20	0.26
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	0.08	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	0.008	－	－	0.018	－	－	0.014	－	－	0.005	－	0.018	0.005	0.011
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.005	－	－	0.005	－	0.006	0.004	0.005
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	0.010	－	－	0.022	－	－	0.017	－	－	0.007	－	0.022	0.007	0.014
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.006	－	－	0.010	－	－	0.009	－	－	0.004	－	0.010	0.004	0.007
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	0.03	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	0.03	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	0.03	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	0.03	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	0.02	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	0.02	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	5.2	－	－	5.0	－	－	4.6	－	－	4.5	－	5.2	4.5	4.8
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	6.7	6.9	6.4	6.7	5.5	6.5	5.3	4.9	5.3	5.5	5.3	6.5	6.9	4.9	6.0
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	14.2	－	－	12.2	－	－	14.9	－	－	15.6	－	15.6	12.2	14.2
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	45	－	－	43	－	－	44	－	－	44	－	45	43	44
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	0.3	0.5
ｐＨ		5.8～8.6	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	14.2	－	－	12.2	－	－	14.9	－	－	15.6	－	15.6	12.2	14.2
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	2.6	－	－	－	－	2.6	2.6	2.6
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	45	－	－	43	－	－	44	－	－	44	－	45	43	44
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	-2.8	－	－	－	－	-2.8	-2.8	-2.8
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.02	－	－	0.03	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	0.03	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	53.2	54.1	54.8	55.1	49.0	59.3	55.2	50.6	52.2	51.9	53.5	55.4	59.3	49.0	86.2

下佐々木町　稲荷社

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/3	2025/5/12	2025/6/17	2025/7/1	2025/8/4	2025/9/18	2025/10/2	2025/11/10	2025/12/16	2026/1/8	2026/2/2	2026/3/17	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		11.6	16.6	30.9	30.3	29.0	27.0	19.0	14.2	1.9	-0.1	-0.2	5.4	30.9	-0.2	15.5
水温	℃		13.2	18.6	23.1	26.0	31.0	30.0	21.5	18.0	10.5	8.5	7.0	11.0	31.0	7.0	18.2
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.23	0.19	0.25	0.26	0.28	0.44	0.28	0.26	0.27	0.23	0.24	0.26	0.44	0.19	0.27
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	0.08	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	0.008	－	－	0.021	－	－	0.015	－	－	0.005	－	0.021	0.005	0.012
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.005	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	0.004	－	0.005	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	0.010	－	－	0.025	－	－	0.019	－	－	0.007	－	0.025	0.007	0.015
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.006	－	－	0.011	－	－	0.010	－	－	0.005	－	0.011	0.005	0.008
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.002	－	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	0.03	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	0.03	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	5.6	－	－	5.1	－	－	4.8	－	－	4.5	－	5.6	4.5	5.0
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	7.0	6.9	6.4	6.8	5.6	6.4	5.3	4.8	5.7	5.4	5.4	6.4	7.0	4.8	6.0
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	15.8	－	－	12.9	－	－	15.3	－	－	15.8	－	15.8	12.9	15.0
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	42	－	－	39	－	－	44	－	－	46	－	46	39	43
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.6	0.3	0.5
ｐＨ		5.8～8.6	6.8	7.0	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.8	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	0.001	0.001	0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	0.003	0.003	0.003
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	15.8	－	－	12.9	－	－	15.3	－	－	15.8	－	15.8	12.9	15.0
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	2.6	－	－	－	－	2.6	2.6	2.6
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	42	－	－	39	－	－	44	－	－	46	－	46	39	43
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.8	7.0	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.8	6.9
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	－	－	－	－	－	－	－	-2.7	－	－	－	－	-2.7	-2.7	-2.7
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.02	－	－	0.03	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	0.03	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	56.4	56.4	55.4	52.9	49.3	61.6	57.4	51.8	75.1	52.2	53.7	57.3	75.1	49.3	86.2

合欽木町・合欽木公園

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/3	2025/5/12	2025/6/17	2025/7/1	2025/8/4	2025/9/18	2025/10/2	2025/11/10	2025/12/16	2026/1/8	2026/2/2	2026/3/17	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雲り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		11.9	16.5	31.3	30.3	30.0	27.0	21.0	15.0	2.5	0.7	-0.3	7.1	31.3	-0.3	16.1
水温	℃		14.1	20.0	24.7	26.3	31.0	32.0	28.5	20.0	11.5	9.0	10.5	13.0	32.0	9.0	20.1
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.33	0.20	0.41	0.27	0.32	0.47	0.32	0.36	0.36	0.26	0.33	0.36	0.47	0.20	0.33
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	<0.06	－	－	0.07	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	0.08	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	0.011	－	－	0.024	－	－	0.017	－	－	0.007	－	0.024	0.007	0.015
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	0.014	－	－	0.031	－	－	0.023	－	－	0.010	－	0.031	0.010	0.020
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.007	－	－	0.012	－	－	0.010	－	－	0.006	－	0.012	0.006	0.009
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.003	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	0.003	－	0.006	0.003	0.004
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	5.4	－	－	6.3	－	－	5.9	－	－	5.9	－	6.3	5.4	5.9
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	7.4	7.0	8.6	7.0	7.1	6.7	5.7	5.9	7.2	5.7	6.9	7.7	8.6	5.7	6.9
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	15.0	－	－	18.6	－	－	17.6	－	－	19.0	－	19.0	15.0	17.6
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	44	－	－	53	－	－	51	－	－	54	－	54	44	51
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.6	0.3	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.3	0.5
ｐＨ		5.8～8.6	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	7.0	6.8	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	0.003	0.003	0.003
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	15.0	－	－	18.6	－	－	17.6	－	－	19.0	－	19.0	15.0	17.6
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	2.6	－	－	－	－	2.6	2.6	2.6
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	44	－	－	53	－	－	51	－	－	54	－	54	44	51
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	7.0	6.8	6.9
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	－	－	－	－	－	－	－	-2.5	－	－	－	－	-2.5	-2.5	-2.5
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	7	－	－	－	－	7	7	7
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	63.5	54.7	55.0	70.7	67.2	62.1	57.4	61.5	88.8	55.2	67.0	69.3	88.8	54.7	86.2

上地配水場　配水池

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/3	2025/5/12	2025/6/17	2025/7/1	2025/8/4	2025/9/18	2025/10/2	2025/11/10	2025/12/16	2026/1/8	2026/2/2	2026/3/17	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		13.3	17.6	31.1	31.1	32.0	28.0	22.0	16.7	5.0	1.4	4.7	8.4	32.0	1.4	17.6
水温	℃		11.2	17.8	21.2	25.9	29.5	27.5	24.0	16.5	10.0	6.0	5.0	9.0	29.5	5.0	17.0
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	1
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.36	0.32	0.37	0.32	0.25	0.32	0.33	0.35	0.28	0.36	0.31	0.35	0.37	0.25	0.33
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	0.06	－	－	0.08	－	－	0.09	－	－	<0.06	－	0.09	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	0.017	－	－	0.017	－	－	0.011	－	－	0.004	－	0.017	0.004	0.012
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.015	－	－	0.008	－	－	0.007	－	－	0.005	－	0.015	0.005	0.009
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	0.020	－	－	0.022	－	－	0.015	－	－	0.006	－	0.022	0.006	0.016
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.013	－	－	0.010	－	－	0.007	－	－	0.003	－	0.013	0.003	0.008
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.002	－	0.005	0.002	0.004
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	0.03	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	0.03	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	7.2	－	－	5.5	－	－	6.1	－	－	5.9	－	7.2	5.5	6.2
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	7.2	8.7	8.9	8.1	6.5	7.8	7.1	6.3	6.8	6.6	6.6	7.2	8.9	6.3	7.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	18.5	－	－	14.1	－	－	17.7	－	－	18.8	－	18.8	14.1	17.3
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	56	－	－	45	－	－	51	－	－	54	－	56	45	52
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	<0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.7	0.9	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.9	0.5	0.7
ｐＨ		5.8～8.6	6.8	7.0	6.8	6.8	6.9	7.1	7.1	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1	6.8	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	18.5	－	－	14.1	－	－	17.7	－	－	18.8	－	18.8	14.1	17.3
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	1.8	－	－	－	－	1.8	1.8	1.8
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	56	－	－	45	－	－	51	－	－	54	－	56	45	52
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.8	7.0	6.8	6.8	6.9	7.1	7.1	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1	6.8	6.9
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	－	－	－	－	－	－	－	-2.6	－	－	－	－	-2.6	-2.6	-2.6
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.02	－	－	0.03	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	0.03	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	64.9	69.8	63.0	69.1	54.5	67.4	62.7	63.7	66.2	65.5	66.0	68.1	69.8	54.5	86.2

中島西町　斎田公園

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/3	2025/5/12	2025/6/17	2025/7/1	2025/8/4	2025/9/18	2025/10/2	2025/11/10	2025/12/16	2026/1/8	2026/2/2	2026/3/17	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		12.3	16.9	31.1	30.6	30.0	28.0	21.0	16.0	3.8	1.9	1.7	8.9	31.1	1.7	16.9
水温	℃		14.2	19.1	23.9	27.6	30.5	30.0	27.0	15.5	10.5	8.5	7.5	11.5	30.5	7.5	18.6
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.36	0.33	0.52	0.44	0.26	0.32	0.32	0.35	0.28	0.35	0.32	0.36	0.52	0.26	0.35
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	0.06	－	－	0.09	－	－	0.09	－	－	<0.06	－	0.09	<0.06	0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	0.020	－	－	0.022	－	－	0.014	－	－	0.004	－	0.022	0.004	0.015
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.004	－	－	0.004	－	－	<0.003	－	－	0.004	－	0.004	<0.003	0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	0.024	－	－	0.029	－	－	0.018	－	－	0.006	－	0.029	0.006	0.019
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.017	－	－	0.013	－	－	0.009	－	－	0.004	－	0.017	0.004	0.011
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.002	－	0.006	0.002	0.004
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	0.03	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	0.03	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	7.3	－	－	5.5	－	－	6.4	－	－	5.9	－	7.3	5.5	6.3
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	7.6	8.8	9.0	8.5	6.6	8.3	7.2	6.3	6.7	6.5	6.6	7.4	9.0	6.3	7.5
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	19.8	－	－	14.0	－	－	19.0	－	－	18.9	－	19.8	14.0	17.9
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	55	－	－	45	－	－	54	－	－	56	－	56	45	53
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.8	0.4	0.6
ｐＨ		5.8～8.6	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.1	7.1	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	0.003	0.003	0.003
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	19.8	－	－	14.0	－	－	19.0	－	－	18.9	－	19.8	14.0	17.9
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	1.8	－	－	－	－	1.8	1.8	1.8
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	55	－	－	45	－	－	54	－	－	56	－	56	45	53
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.1	7.1	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	7.0
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	－	－	－	－	－	－	－	−2.6	－	－	－	－	−2.6	−2.6	−2.6
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.02	－	－	0.03	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	0.03	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	68.6	71.5	64.3	73.7	55.4	69.9	65.9	65.6	67.1	65.2	64.4	68.7	73.7	55.4	86.2

竜泉寺末端

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/3	2025/5/12	2025/6/17	2025/7/1	2025/8/4	2025/9/18	2025/10/2	2025/11/10	2025/12/16	2026/1/8	2026/2/2	2026/3/17	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		12.9	17.8	31.4	30.8	32.0	29.0	24.0	16.0	5.3	1.9	4.9	9.1	32.0	1.9	17.9
水温	℃		14.3	19.2	24.3	26.9	31.0	29.8	27.5	16.5	11.0	8.0	7.5	12.0	31.0	7.5	19.0
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.40	0.34	0.39	0.36	0.28	0.34	0.33	0.41	0.34	0.41	0.38	0.42	0.42	0.28	0.37
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	0.06	－	－	0.08	－	－	0.09	－	－	<0.06	－	0.09	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	0.020	－	－	0.024	－	－	0.015	－	－	0.005	－	0.024	0.005	0.016
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.001	－	0.002	<0.001	0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	0.024	－	－	0.033	－	－	0.021	－	－	0.009	－	0.033	0.009	0.022
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.018	－	－	0.013	－	－	0.010	－	－	0.005	－	0.018	0.005	0.012
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.004	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	0.003	－	0.007	0.003	0.005
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	0.03	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	0.03	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	7.1	－	－	5.8	－	－	6.8	－	－	6.5	－	7.1	5.8	6.6
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	8.9	8.7	8.6	8.9	7.1	8.9	7.5	7.1	7.6	7.3	7.5	8.2	8.9	7.1	8.0
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	19.6	－	－	15.6	－	－	20.3	－	－	20.7	－	20.7	15.6	19.1
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	55	－	－	47	－	－	60	－	－	60	－	60	47	56
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.8	0.5	0.6
ｐＨ		5.8～8.6	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	0.001	0.001	0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	0.003	0.003	0.003
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.3	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	19.6	－	－	15.6	－	－	20.3	－	－	20.7	－	20.7	15.6	19.1
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	1.8	－	－	－	－	1.8	1.8	1.8
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	55	－	－	47	－	－	60	－	－	60	－	60	47	56
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	7.0
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	－	－	－	－	－	－	－	−2.6	－	－	－	－	−2.6	−2.6	−2.6
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.02	－	－	0.03	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	0.03	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	71.5	70.9	66.0	72.9	59.5	72.4	70.5	70.0	72.8	70.7	72.6	74.7	74.7	59.5	86.2

夏山水源・平針川表流水

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/24	2025/5/27	2025/6/16	2025/7/24	2025/8/26	2025/9/8	2025/10/27	2025/11/27	2025/12/8	2026/1/27	2026/2/26	2026/3/9	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ			
気温	℃		15.2	16.5	21.9	27.8	27.0	27.5	14.5	5.0	2.0	-2.1	12.0	3.2	27.8	-2.1	14.2
水温	℃		13.7	14.7	16.8	20.0	22.0	22.5	11.0	10.0	5.5	5.5	9.5	6.0	22.5	5.5	13.1
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	52	21	55	57	210	200	50	18	23	5	66	4	210	4	63
大腸菌		検出されないこと	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(－)	(＋)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.34	0.42	0.73	0.60	0.71	0.85	0.65	0.62	0.61	0.53	0.46	0.44	0.85	0.34	0.58
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	0.03	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	0.03	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	2.9	－	－	3.5	－	－	3.4	－	－	3.4	3.5	2.9	3.3
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	4.0	3.8	3.3	3.5	3.7	3.6	3.7	3.6	3.8	3.8	4.2	4.0	4.2	3.3	3.8
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	7.0	－	－	8.4	－	－	8.5	－	－	9.2	9.2	7.0	8.3
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	30	－	－	60	－	－	33	－	－	29	60	29	38
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.3	0.1	0.9	0.2	0.9	0.1	0.5
ｐＨ		5.8～8.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.6	6.5	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	6.5	6.6
味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気		異常でないこと	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	－	－	－
色度	度	5以下	1.8	1.7	1.9	1.9	2.0	2.0	1.0	0.7	0.6	<0.5	2.2	0.5	2.2	<0.5	1.4
濁度	度	2以下	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.4	<0.1	0.2
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	－	7.0	－	－	8.4	－	－	8.5	－	－	9.2	9.2	7.0	8.3
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	－	30	－	－	60	－	－	33	－	－	29	60	29	38
濁度	度	1以下	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.4	<0.1	0.2
ｐＨ		7.5程度	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.6	6.5	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	6.5	6.6
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	0.03	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	0.03	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	36.3	35.4	30.9	35.3	39.6	36.9	37.8	36.6	35.6	37.0	41.0	37.4	41.0	30.9	86.2

夏山浄水場・浄水

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/24	2025/5/27	2025/6/16	2025/7/24	2025/7/28	2025/8/26	2025/9/8	2025/10/27	2025/11/27	2025/12/8	2026/1/27	2026/2/26	2026/3/9	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ			
気温	℃		15.2	16.5	21.9	28.4	29.0	27.3	27.5	14.5	5.0	1.9	2.7	12.0	3.2	29.0	1.9	15.8
水温	℃		15.4	17.1	19.0	23.0	24.0	25.8	25.2	18.0	12.0	8.5	6.0	10.0	9.5	25.8	6.0	16.4
基準項目																		
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	－	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	－	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.36	0.45	0.54	0.60	－	0.60	0.84	0.62	0.60	0.57	0.51	0.39	0.37	0.84	0.36	0.54
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	<0.08	－	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	<0.004	－	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	0.07	－	－	－	0.16	－	－	0.07	－	－	<0.06	0.16	<0.06	0.08
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	0.006	－	－	－	0.007	－	－	<0.001	－	－	0.001	0.007	<0.001	0.004
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.005	－	－	－	0.005	－	－	<0.003	－	－	<0.003	0.005	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	0.009	－	－	－	0.013	－	－	<0.001	－	－	0.001	0.013	<0.001	0.006
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.006	－	－	－	0.004	－	－	<0.003	－	－	<0.003	0.006	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.003	－	－	－	0.004	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.004	<0.001	0.002
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	3.6	－	－	－	3.9	－	－	3.9	－	－	3.9	3.9	3.6	3.8
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	4.4	4.2	3.9	4.1	－	4.3	4.0	4.2	4.1	4.1	4.3	4.5	4.5	4.5	3.9	4.2
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	8.0	－	－	－	8.9	－	－	8.8	－	－	9.7	9.7	8.0	8.9
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	33	－	－	－	51	－	－	34	－	－	29	51	29	37
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.3	0.5	0.5	0.4	－	0.4	0.6	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.6	0.1	0.3
ｐＨ		5.8～8.6	6.8	6.8	6.8	6.8	－	6.9	6.7	6.9	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7	6.9	6.7	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	－	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																		
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.6	0.6	0.6	0.6	－	0.5	0.2	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.2	0.5
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	－	8.0	－	－	－	8.9	－	－	8.8	－	－	9.7	9.7	8.0	8.9
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6	2.6	2.6	2.6
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	－	33	－	－	－	51	－	－	34	－	－	29	51	29	37
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.8	6.8	6.8	6.8	－	6.9	6.7	6.9	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.7	6.8
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	−3.5	−3.5	−3.5	−3.5
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																		
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	40.4	38.5	35.0	38.1	－	41.7	39.5	40.5	38.9	37.7	42.3	39.2	40.2	42.3	35.0	86.2

夏山町・夏山消防詰所

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/24	2025/5/27	2025/6/16	2025/7/24	2025/8/26	2025/9/8	2025/10/27	2025/11/27	2025/12/8	2026/1/27	2026/2/26	2026/3/9							最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ									
気温	℃		15.0	16.4	21.6	26.8	26.8	28.0	14.5	5.0	1.9	-1.8	12.0	3.5							28.0	-1.8	14.1
水温	℃		17.1	18.3	21.0	26.5	28.0	28.5	21.0	15.0	12.5	8.0	11.0	12.0							28.5	8.0	18.2
基準項目																							
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)							－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.37	0.45	0.55	0.61	0.59	0.80	0.61	0.61	0.58	0.52	0.39	0.36							0.80	0.36	0.54
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08							<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	0.07	－	－	0.16	－	－	0.07	－	－	<0.06							0.16	<0.06	0.08
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	0.008	－	－	0.010	－	－	<0.001	－	－	0.002							0.010	<0.001	0.005
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	<0.003	－	－	0.007	－	－	<0.003	－	－	<0.003							0.007	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001							0.002	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	0.012	－	－	0.018	－	－	0.002	－	－	0.003							0.018	0.002	0.009
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	<0.003	－	－	<0.003							0.007	<0.003	0.003
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.001	－	－	0.001							0.006	0.001	0.003
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	0.01	－	－	0.02	－	－	0.01	－	－	0.01							0.02	0.01	0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	3.7	－	－	4.0	－	－	3.7	－	－	3.8							4.0	3.7	3.8
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	4.4	4.2	4.0	4.0	4.2	4.1	4.2	4.2	4.2	4.5	4.4	4.3							4.5	4.0	4.2
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	8.2	－	－	8.7	－	－	8.9	－	－	9.8							9.8	8.2	8.9
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	31	－	－	51	－	－	34	－	－	29							51	29	36
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2							0.6	0.1	0.3
ｐＨ		5.8～8.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.7							6.9	6.7	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	0.6	<0.5	0.5	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							0.6	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																							
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004							<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04							<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3							0.3	0.1	0.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	－	8.2	－	－	8.7	－	－	8.9	－	－	9.8							9.8	8.2	8.9
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6							2.6	2.6	2.6
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	－	31	－	－	51	－	－	34	－	－	29							51	29	36
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.7							6.9	6.7	6.8
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし得方向に近付ける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-3.4							-3.4	-3.4	-3.4
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0							0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
その他																							
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	40.9	38.8	36.2	38.4	42.0	40.5	40.9	39.3	38.3	42.6	39.1	40.6							42.6	36.2	86.2

宮崎水源・男川伏流水

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/22	2025/5/19	2025/6/23	2025/7/22	2025/8/18	2025/9/29	2025/10/23	2025/11/17	2025/12/22	2026/1/26	2026/2/9	2026/3/24	最　高	最　低	平　均
天候			雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		18.1	21.2	24.0	30.2	31.0	24.2	13.0	11.5	7.8	-1.3	4.7	8.9	31.0	-1.3	16.1
水温	℃		11.0	17.6	15.0	19.0	20.6	22.5	19.5	15.5	11.5	8.0	8.0	9.0	22.5	8.0	14.8
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	6	2	5	1	8	0	0	0	0	0	8	0	2
大腸菌		検出されないこと	(－)	(＋)	(＋)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.23	0.21	0.28	0.30	0.28	0.29	0.32	0.29	0.19	0.16	0.15	0.12	0.32	0.12	0.24
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.03	0.02	0.03	0.01	0.01	<0.01	0.02	0.05	<0.01	0.02
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	3.2	－	－	3.5	－	－	3.1	－	－	2.9	－	3.5	2.9	3.2
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	0.005	<0.005	<0.005	0.005	0.010	0.006	0.007	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	0.010	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	3.7	3.4	3.1	2.9	3.5	3.2	3.4	3.4	3.8	3.8	3.7	4.0	4.0	2.9	3.5
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	9.5	－	－	9.7	－	－	9.0	－	－	9.3	－	9.7	9.0	9.4
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	32	－	－	38	－	－	30	－	－	26	－	38	26	32
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	0.003	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2
ｐＨ		5.8～8.6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3	6.2	6.0	6.3	6.3	6.0	6.1
味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気		異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	0.6	0.6	1.1	0.7	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.5	<0.1	0.5	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	9.5	－	－	9.7	－	－	9.0	－	－	9.3	－	9.7	9.0	9.4
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	0.005	<0.005	<0.005	0.005	0.010	0.006	0.007	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	0.010	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	32	－	－	38	－	－	30	－	－	26	－	38	26	32
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.5	<0.1	0.5	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.0	6.0	6.0	6.0	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3	6.2	6.0	6.3	6.3	6.0	6.1
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	34.9	34.6	33.6	33.7	36.6	35.0	36.0	34.4	34.4	34.7	34.5	37.2	37.2	33.6	86.2

宮崎水源・西牧原沢表流水

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/22	2025/5/19	2025/6/23	2025/7/22	2025/8/18	2025/9/29	2025/10/23	2025/11/17	2025/12/22	2026/1/26	2026/2/9	2026/3/24							最　高	最　低	平　均
天候			雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ									
気温	℃		18.1	18.9	24.0	30.0	31.4	24.2	13.0	11.5	7.8	-1.3	4.7	8.9							31.4	-1.3	15.9
水温	℃		15.3	18.0	21.0	21.0	25.8	23.5	19.5	15.0	11.0	7.5	7.5	11.0							25.8	7.5	16.3
基準項目																							
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	3	0	28	20	40	16	26	0	4	0	1	0							40	0	12
大腸菌		検出されないこと	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(－)	(－)	(－)	(－)	(＋)	(－)	(－)	(＋)							－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－							<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－							<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.32	0.44	0.43	0.45	0.58	0.47	0.46	0.39	0.34	0.25	0.23	0.17							0.58	0.17	0.38
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－							<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－							<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－							<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－							<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－							<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－							<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	2.6	－	－	3.4	－	－	2.9	－	－	2.9	－							3.4	2.6	3.0
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	3.0	2.7	2.7	2.5	2.7	2.6	2.8	2.8	3.3	3.0	2.9	3.0							3.3	2.5	2.8
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	9.2	－	－	10.6	－	－	9.0	－	－	8.9	－							10.6	8.9	9.4
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	31	－	－	35	－	－	29	－	－	22	－							35	22	29
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－							<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－							0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－							<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.3	0.3	0.5	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2							0.5	0.1	0.2
ｐＨ		5.8～8.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.4	6.4	6.7	6.7	6.7	6.4	6.7							6.8	6.4	6.7
味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
臭気		異常でないこと	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭							－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	0.8	1.7	0.8	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5							1.7	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							0.3	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																							
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－							<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－							<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－							<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－							<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－							<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	9.2	－	－	10.6	－	－	9.0	－	－	8.9	－							10.6	8.9	9.4
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－							<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－							<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	31	－	－	35	－	－	29	－	－	22	－							35	22	29
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							0.3	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.4	6.4	6.7	6.7	6.7	6.4	6.7							6.8	6.4	6.7
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－							<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－							<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
その他																							
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	33.2	30.5	31.0	30.4	36.3	35.6	35.2	33.3	33.7	33.0	33.2	35.9							36.3	30.4	86.2

宮崎浄水場・浄水

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/22	2025/5/19	2025/6/23	2025/7/22	2025/8/18	2025/9/29	2025/10/23	2025/11/17	2025/12/22	2026/1/26	2026/2/9	2026/3/24	最　高	最　低	平　均
天候			雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		18.2	19.0	24.0	29.8	30.2	23.8	13.0	10.0	7.0	-1.3	2.7	9.1	30.2	-1.3	15.5
水温	℃		13.0	16.0	19.0	22.0	23.2	22.8	19.5	16.0	12.0	8.0	7.5	10.0	23.2	7.5	15.8
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.26	0.26	0.32	0.35	0.34	0.33	0.35	0.32	0.21	0.18	0.16	0.16	0.35	0.16	0.27
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	0.07	－	－	0.13	－	－	0.09	－	－	<0.06	－	0.13	<0.06	0.07
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.003	<0.001	0.001
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	0.004	－	－	0.007	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.007	<0.001	0.003
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.003	<0.001	0.001
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	5.2	－	－	6.0	－	－	5.1	－	－	5.2	－	6.0	5.1	5.4
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	5.8	5.7	5.4	5.5	5.9	6.1	5.9	5.5	6.0	6.0	5.8	6.6	6.6	5.4	5.9
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	9.7	－	－	10.1	－	－	8.7	－	－	9.1	－	10.1	8.7	9.4
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	36	－	－	43	－	－	34	－	－	29	－	43	29	36
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000002	0.000002	0.000002
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	0.003	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1
ｐＨ		5.8～8.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.9	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.9	6.6	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	9.7	－	－	10.1	－	－	8.7	－	－	9.1	－	10.1	8.7	9.4
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	2.6	－	－	－	－	2.6	2.6	2.6
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	36	－	－	43	－	－	34	－	－	29	－	43	29	36
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.9	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.9	6.6	6.7
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	-3.2	－	－	－	－	-3.2	-3.2	-3.2
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	43.7	42.8	41.7	43.6	46.9	47.0	47.2	44.0	44.8	44.8	44.4	47.7	47.7	41.7	86.2

石原町・くらがり公園

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/22	2025/5/19	2025/6/23	2025/7/22	2025/7/28	2025/8/18	2025/9/29	2025/10/23	2025/11/17	2025/12/22	2026/1/26	2026/2/9	2026/3/24				最　高	最　低	平　均
天候			曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ						
気温	℃		15.8	18.6	23.1	30.7	29.0	31.9	23.8	12.0	12.0	7.7	-0.6	3.7	10.0				31.9	-0.6	16.7
水温	℃		15.3	19.8	20.1	24.0	25.0	28.0	22.8	19.0	16.5	9.0	5.5	0.2	11.0				28.0	0.2	16.6
基準項目																					
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	－	0	4	0	0	0	0	0	0	0				4	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	－	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)				－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－				<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－				<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－				<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.26	0.23	0.32	0.36	－	0.36	0.33	0.34	0.34	0.25	0.21	0.22	0.22				0.36	0.21	0.29
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	<0.08	－	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－				<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－				<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－				<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－				<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	<0.004	－	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－				<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－				<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	0.06	－	－	－	0.14	－	－	0.10	－	－	0.06	－				0.14	0.06	0.09
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－				<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	0.004	－	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.001	－				0.004	0.001	0.003
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	<0.003	－	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－				<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.001	－	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	<0.001	－				0.003	<0.001	0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	0.006	－	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.001	－				0.010	0.001	0.006
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	<0.003	－	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－				<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.002	－	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－				0.003	<0.001	0.002
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－				<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	<0.008	－	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－				<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	0.01	－	－	<0.01	－				0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－				<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.05	0.02	0.02				0.05	<0.01	0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	－	0.02	－	－	<0.01	－				0.02	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	5.2	－	－	－	6.1	－	－	5.4	－	－	5.4	－				6.1	5.2	5.5
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	5.9	5.8	5.5	5.5	－	6.2	6.0	5.9	5.6	5.8	6.0	6.0	6.7				6.7	5.5	5.9
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	11.4	－	－	－	11.9	－	－	10.4	－	－	11.9	－				11.9	10.4	11.4
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	43	－	－	－	44	－	－	37	－	－	36	－				44	36	40
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－				<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	0.000001	0.000002	－	0.000001	0.000002	－	－	－	－	－	－				0.000002	0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－				<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－				<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－				<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.2	0.2	0.2	0.3	－	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	<0.1	0.2				0.3	<0.1	0.2
ｐＨ		5.8～8.6	7.0	7.0	7.0	7.0	－	6.8	7.0	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8				7.0	6.8	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	－	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5				0.7	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																					
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－				<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－				<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－				<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－				<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－				<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－				<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－				<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－				<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.4	0.4	0.4	0.4	－	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3				0.4	0.2	0.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	11.4	－	－	－	11.9	－	－	10.4	－	－	11.9	－				11.9	10.4	11.4
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6	－	－	－	－				2.6	2.6	2.6
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－				<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－				<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	43	－	－	－	44	－	－	37	－	－	36	－				44	36	40
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	7.0	7.0	7.0	7.0	－	6.8	7.0	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8				7.0	6.8	6.9
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	-3.0	－	－	－	－				-3.0	-3.0	-3.0
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	6	－	－	－	－				6	6	6
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－				<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－				<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
その他																					
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	44.8	46.5	42.9	48.0	－	51.6	50.7	49.1	45.0	47.2	49.9	49.4	49.4				51.6	42.9	86.2

雨山浄水場・ダム表流水

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/22	2025/5/19	2025/6/23	2025/7/22	2025/8/18	2025/9/29	2025/10/23	2025/11/17	2025/12/22	2026/1/26	2026/2/9	2026/3/24	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雲り	雨	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		16.5	18.4	23.8	28.0	25.7	23.8	11.9	5.8	5.1	−2.1	−2.7	5.9	28.0	−2.7	14.7
水温	℃		17.1	16.8	22.1	22.0	28.0	24.0	19.0	12.0	7.0	2.5	2.0	10.0	28.0	2.0	15.2
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	32	83	30	110	74	320	70	28	22	45	40	9	320	9	72
大腸菌		検出されないこと	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(−)	(−)	(−)	−	−	−
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.38	0.43	0.43	0.47	0.22	0.35	0.22	0.29	0.26	0.24	0.24	0.28	0.47	0.22	0.32
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	−	0.10	−	−	0.02	−	−	0.02	−	−	0.15	−	0.15	0.02	0.07
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.12	0.10	0.07	0.10	0.23	0.12	0.16	0.67	0.62	1.17	1.08	0.27	1.17	0.07	0.39
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	−	3.7	−	−	4.9	−	−	4.6	−	−	4.6	−	4.9	3.7	4.5
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	0.037	0.016	0.016	0.019	0.012	0.016	0.067	0.124	0.130	0.190	0.191	0.098	0.191	0.012	0.076
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	4.0	3.3	3.5	3.4	3.8	3.5	3.8	3.8	4.1	4.4	4.4	4.4	4.4	3.3	3.9
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	−	8.9	−	−	10.2	−	−	11.5	−	−	11.2	−	11.5	8.9	10.5
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	−	37	−	−	43	−	−	43	−	−	48	−	48	37	43
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000004	0.000003	0.000004	0.000002	0.000003	0.000004	0.000004	<0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	<0.002	−	−	0.002	−	−	0.002	−	−	<0.002	−	0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	1.3	1.5	0.9	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3	1.1	0.9	0.7	1.0	1.5	0.7	1.1
ｐＨ		5.8〜8.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.6	6.8
味		異常でないこと	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭気		異常でないこと	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	−	−	−
色度	度	5以下	5.0	6.0	4.2	4.8	6.2	6.1	6.7	15.5	12.6	17.6	15.2	2.7	17.6	2.7	8.6
濁度	度	2以下	0.9	2.9	1.5	1.7	1.0	1.3	1.7	0.7	1.4	8.4	5.6	4.5	8.4	0.7	2.6
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.0004	−	−	−	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.04	−	−	−	−	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.008	−	−	−	−	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10〜100	−	8.9	−	−	10.2	−	−	11.5	−	−	11.2	−	11.5	8.9	10.5
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	0.037	0.016	0.016	0.019	0.012	0.016	0.067	0.124	0.130	0.190	0.191	0.098	0.191	0.012	0.076
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.03	−	−	−	−	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30〜200	−	37	−	−	43	−	−	43	−	−	48	−	48	37	43
濁度	度	1以下	0.9	2.9	1.5	1.7	1.0	1.3	1.7	0.7	1.4	8.4	5.6	4.5	8.4	0.7	2.6
ｐＨ		7.5程度	6.6	6.6	6.6	6.6	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.6	6.8
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	−	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	0.10	−	−	0.02	−	−	0.02	−	−	0.15	−	0.15	0.02	0.07
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	−	0.06	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.01	0.04	0.08	0.14	0.38	0.40	0.20	0.40	<0.01	0.11
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	−	41.3	34.4	34.7	35.4	41.0	40.4	42.5	44.9	46.5	48.5	49.0	50.4	50.4	34.4	86.2

雨山浄水場・河川表流水

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/22	2025/5/19	2025/6/23	2025/7/22	2025/8/18	2025/9/29	2025/10/23	2025/11/17	2025/12/22	2026/1/26	2026/2/9	2026/3/24	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雲り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		16.5	18.7	23.8	28.6	26.6	23.9	12.0	6.5	5.3	-2.1	-1.8	8.3	28.6	-2.1	13.9
水温	℃		14.0	15.2	20.0	20.5	21.0	21.5	16.0	11.0	9.0	2.3	3.0	8.0	21.5	2.3	13.5
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	120	70	2500	220	460	400	36	56	36	17	9	22	2500	9	330
大腸菌		検出されないこと	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.34	0.54	0.45	0.47	0.31	0.31	1.67	0.33	0.37	0.27	0.27	0.24	1.67	0.24	0.46
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	0.05	－	－	0.04	－	－	0.07	－	－	<0.02	－	0.07	<0.02	0.04
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.34	0.09	0.66	0.11	0.22	0.32	0.18	0.45	0.17	0.12	0.12	0.13	0.66	0.09	0.24
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	3.9	－	－	5.1	－	－	4.5	－	－	4.4	－	5.1	3.9	4.5
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	0.166	0.027	0.047	0.027	0.083	0.094	0.070	0.120	0.049	0.095	0.092	0.066	0.166	0.027	0.078
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	3.9	3.5	3.6	3.5	3.9	3.8	4.0	3.8	4.2	3.9	4.0	4.0	4.2	3.5	3.8
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	9.1	－	－	10.7	－	－	9.8	－	－	10.0	－	10.7	9.1	9.9
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	35	－	－	41	－	－	40	－	－	35	－	41	35	38
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000003	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000003	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.7	0.7	1.4	0.6	0.7	0.7	0.8	0.5	1.4	0.4	0.4	0.5	1.4	0.4	0.7
ｐＨ		5.8～8.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.6	6.8
味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気		異常でないこと	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	－	－	－
色度	度	5以下	6.6	4.2	5.0	4.5	5.9	6.9	6.5	6.3	7.5	3.0	3.5	3.6	7.5	3.0	5.3
濁度	度	2以下	7.7	1.1	6.3	0.9	0.7	0.7	0.8	1.1	1.0	0.6	0.7	0.6	7.7	0.6	1.9
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	9.1	－	－	10.7	－	－	9.8	－	－	10.0	－	10.7	9.1	9.9
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	0.166	0.027	0.047	0.027	0.083	0.094	0.070	0.120	0.049	0.095	0.092	0.066	0.166	0.027	0.078
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	35	－	－	41	－	－	40	－	－	35	－	41	35	38
濁度	度	1以下	7.7	1.1	6.3	0.9	0.7	0.7	0.8	1.1	1.0	0.6	0.7	0.6	7.7	0.6	1.9
ｐＨ		7.5程度	6.6	6.6	6.6	6.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.6	6.8
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	0.05	－	－	0.04	－	－	0.07	－	－	<0.02	－	0.07	<0.02	0.04
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	0.13	<0.01	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.05	0.02	0.05	0.06	0.04	0.13	<0.01	0.04
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	41.1	36.0	36.8	37.2	43.0	43.2	43.7	42.5	42.4	41.8	41.0	41.2	43.7	36.0	86.2

雨山浄水場・浄水

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/22	2025/5/19	2025/6/23	2025/7/22	2025/8/18	2025/9/29	2025/10/23	2025/11/17	2025/12/22	2026/1/26	2026/2/9	2026/3/24	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	雲り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		16.1	18.9	23.8	29.4	28.0	23.8	12.0	7.0	5.5	-2.1	-2.0	8.3	29.4	-2.1	14.1
水温	℃		17.6	19.0	22.9	25.0	26.0	25.1	16.5	14.0	9.5	2.0	2.5	12.0	26.0	2.0	16.0
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.42	0.42	0.47	0.50	0.23	0.38	0.25	0.32	0.28	0.30	0.29	0.33	0.50	0.23	0.35
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	0.12	－	－	0.40	－	－	0.15	－	－	0.06	－	0.40	0.06	0.18
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	0.019	－	－	0.026	－	－	0.020	－	－	0.003	－	0.026	0.003	0.017
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.017	－	－	0.011	－	－	0.014	－	－	0.004	－	0.017	0.004	0.012
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	0.022	－	－	0.034	－	－	0.025	－	－	0.005	－	0.034	0.005	0.022
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.011	－	－	0.011	－	－	0.011	－	－	<0.003	－	0.011	<0.003	0.008
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.003	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	0.002	－	0.007	0.002	0.004
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	5.6	－	－	7.0	－	－	6.7	－	－	7.5	－	7.5	5.6	6.7
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	8.5	7.9	8.3	8.6	9.1	8.7	8.3	8.4	8.9	9.4	8.5	11.1	11.1	7.9	8.8
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	9.9	－	－	9.9	－	－	11.8	－	－	10.6	－	11.8	9.9	10.6
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	41	－	－	50	－	－	47	－	－	43	－	50	41	45
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	0.000004	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000004	<0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.8	0.6	0.4	0.4	0.6	0.8	0.8	0.8	0.7	0.5	0.2	1.0	1.0	0.2	0.6
ｐＨ		5.8～8.6	6.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	7.0	6.8	6.8	7.0	6.6	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	0.005	0.005	0.005
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.5	0.8	0.8	0.8	0.7	0.4	0.4	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.4	0.7
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	9.9	－	－	9.9	－	－	11.8	－	－	10.6	－	11.8	9.9	10.6
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	2.6	－	－	－	－	2.6	2.6	2.6
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	41	－	－	50	－	－	47	－	－	43	－	50	41	45
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	7.0	6.8	6.8	7.0	6.6	6.8
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	－	－	－	－	－	－	－	-3.0	－	－	－	－	-3.0	-3.0	-3.0
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	53.1	47.1	48.8	49.0	52.6	54.3	53.0	55.2	55.6	60.2	56.0	67.2	67.2	47.1	86.2

明見町・森林組合

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/22	2025/5/19	2025/6/23	2025/7/22	2025/8/18	2025/9/29	2025/10/23	2025/11/17	2025/12/22	2026/1/26	2026/2/9	2026/3/24	最　高	最　低	平　均
天候			曇り	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		19.3	21.5	24.1	31.1	32.0	25.0	14.0	12.6	7.7	0.3	5.0	10.0	32.0	0.3	16.9
水温	℃		18.8	20.6	23.6	26.0	29.0	26.5	20.0	16.5	12.5	8.0	8.0	13.5	29.0	8.0	18.6
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.40	0.34	0.55	0.50	0.25	0.41	0.25	0.31	0.29	0.28	0.34	0.32	0.55	0.25	0.35
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	0.12	－	－	0.41	－	－	0.16	－	－	0.07	－	0.41	0.07	0.19
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	0.032	－	－	0.033	－	－	0.029	－	－	0.005	－	0.033	0.005	0.025
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.020	－	－	0.004	－	－	<0.003	－	－	0.006	－	0.020	<0.003	0.008
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.001	－	0.002	<0.001	0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	0.036	－	－	0.043	－	－	0.036	－	－	0.009	－	0.043	0.009	0.031
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.017	－	－	0.013	－	－	0.015	－	－	0.004	－	0.017	0.004	0.012
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.004	－	－	0.008	－	－	0.006	－	－	0.003	－	0.008	0.003	0.005
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.01	0.02
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	6.1	－	－	7.1	－	－	6.6	－	－	7.5	－	7.5	6.1	6.8
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	8.7	8.0	8.2	8.3	9.0	8.9	8.4	8.3	8.9	10.5	8.6	11.0	11.0	8.0	8.9
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	11.2	－	－	10.9	－	－	12.5	－	－	12.8	－	12.8	10.9	11.9
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	42	－	－	49	－	－	47	－	－	47	－	49	42	46
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	0.000004	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000004	<0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.7	0.6	0.4	0.5	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.4	0.2	0.6	0.8	0.2	0.6
ｐＨ		5.8～8.6	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	6.8	6.9	7.0	6.8	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	0.007	－	－	－	－	0.007	0.007	0.007
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	11.2	－	－	10.9	－	－	12.5	－	－	12.8	－	12.8	10.9	11.9
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	2.6	－	－	－	－	2.6	2.6	2.6
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	42	－	－	49	－	－	47	－	－	47	－	49	42	46
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	6.8	6.9	7.0	6.8	6.9
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	－	－	－	－	－	－	－	−2.9	－	－	－	－	−2.9	−2.9	−2.9
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	55.3	50.4	49.3	51.0	53.7	56.3	54.8	56.8	56.4	62.7	60.9	68.4	68.4	49.3	86.2

豊原水源・小林神谷倉川表流水

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/24	2025/5/27	2025/6/16	2025/7/24	2025/8/26	2025/9/8	2025/10/27	2025/11/27	2025/12/8	2026/1/27	2026/2/26	2026/3/9	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃		18.5	18.2	26.0	30.2	29.6	31.5	18.5	6.2	5.6	0.3	12.4	8.0	31.5	0.3	17.1
水温	℃		14.1	16.0	18.5	22.5	23.0	29.0	17.0	12.5	9.0	4.5	9.5	6.9	29.0	4.5	15.2
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	31	41	95	120	400	350	73	150	12	0	90	7	400	0	110
大腸菌		検出されないこと	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.30	0.40	0.72	0.49	0.47	0.61	0.41	0.38	0.37	0.32	0.51	0.26	0.72	0.26	0.44
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	0.15	－	－	0.45	－	－	0.04	－	－	0.02	0.45	0.02	0.17
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.05	0.04	0.14	0.06	0.11	0.17	0.04	0.03	0.02	<0.01	0.09	<0.01	0.17	<0.01	0.06
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	4.8	－	－	5.3	－	－	6.2	－	－	6.2	6.2	4.8	5.6
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	0.008	<0.005	0.009	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.009	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	3.9	3.8	3.3	3.8	4.0	3.6	4.0	4.0	4.1	4.1	4.3	4.1	4.3	3.3	3.9
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	10.9	－	－	8.3	－	－	13.5	－	－	15.1	15.1	8.3	12.0
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	51	－	－	70	－	－	57	－	－	56	70	51	59
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	1.4	1.0	1.3	0.9	1.3	1.3	0.9	0.6	0.5	0.4	3.3	0.6	3.3	0.4	1.1
ｐＨ		5.8〜8.6	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	7.0	6.8	6.9
味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気		異常でないこと	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	－	－	－
色度	度	5以下	6.4	4.4	5.7	4.6	5.3	10.6	4.6	2.9	2.1	1.6	12.9	2.2	12.9	1.6	5.3
濁度	度	2以下	1.2	1.5	3.7	2.0	2.6	5.5	0.8	0.6	0.4	0.1	1.6	0.3	5.5	0.1	1.7
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10〜100	－	－	10.9	－	－	8.3	－	－	13.5	－	－	15.1	15.1	8.3	12.0
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	0.008	<0.005	0.009	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.009	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30〜200	－	－	51	－	－	70	－	－	57	－	－	56	70	51	59
濁度	度	1以下	1.2	1.5	3.7	2.0	2.6	5.5	0.8	0.6	0.4	0.1	1.6	0.3	5.5	0.1	1.7
ｐＨ		7.5程度	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	7.0	6.8	6.9
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	0.15	－	－	0.45	－	－	0.04	－	－	0.02	0.45	0.02	0.17
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	55.4	55.6	44.6	51.9	57.7	42.7	53.9	54.4	54.2	55.6	58.2	56.9	58.2	42.7	86.2

滝崩水源・滝崩表流水

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/21	2025/5/26	2025/6/10	2025/7/17	2025/8/25	2025/9/2	2025/10/16	2025/11/25	2025/12/2	2026/1/22	2026/2/24	2026/3/3	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	雨	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨			
気温	℃		15.7	14.6	18.5	23.0	30.0	30.4	19.5	8.5	4.9	−1.5	7.4	8.1	30.4	−1.5	14.9
水温	℃		12.9	13.1	15.8	21.0	21.6	22.0	17.0	10.0	9.0	2.0	6.5	8.0	22.0	2.0	13.2
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	13	48	63	430	96	120	140	20	36	6	6	17	430	6	83
大腸菌		検出されないこと	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	−	−	−
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.15	0.16	0.16	0.26	0.25	0.24	0.23	0.21	0.20	0.16	0.13	0.13	0.26	0.13	0.19
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	−	−	0.07	−	−	0.09	−	−	0.04	−	−	<0.02	0.09	<0.02	0.05
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.01	0.03	0.05	0.32	0.05	0.08	0.03	0.02	0.03	<0.01	<0.01	0.01	0.32	<0.01	0.05
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	−	−	3.2	−	−	3.6	−	−	3.6	−	−	3.6	3.6	3.2	3.5
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	0.021	0.005	0.008	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.021	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	2.9	2.8	2.7	2.3	3.0	2.9	2.9	3.0	3.0	2.9	2.9	3.0	3.0	2.3	2.9
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	−	−	7.1	−	−	6.9	−	−	6.9	−	−	7.6	7.6	6.9	7.1
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	−	−	42	−	−	44	−	−	37	−	−	35	44	35	40
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.8	1.0	1.8	3.1	0.8	0.8	0.9	0.4	0.5	0.4	0.4	0.7	3.1	0.4	1.0
ｐＨ		5.8〜8.6	6.6	6.8	6.8	6.5	6.6	6.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.6	6.6	6.8	6.5	6.7
味		異常でないこと	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭気		異常でないこと	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	−	−	−
色度	度	5以下	3.6	4.6	9.0	15.4	5.1	5.0	4.3	2.3	2.3	1.6	2.0	2.6	15.4	1.6	4.8
濁度	度	2以下	0.7	1.0	2.3	5.5	2.2	2.1	1.1	0.6	0.7	0.2	0.2	0.5	5.5	0.2	1.4
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10〜100	−	−	7.1	−	−	6.9	−	−	6.9	−	−	7.6	7.6	6.9	7.1
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	0.021	0.005	0.008	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.021	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30〜200	−	−	42	−	−	44	−	−	37	−	−	35	44	35	40
濁度	度	1以下	0.7	1.0	2.3	5.5	2.2	2.1	1.1	0.6	0.7	0.2	0.2	0.5	5.5	0.2	1.4
ｐＨ		7.5程度	6.6	6.8	6.8	6.5	6.6	6.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.6	6.6	6.8	6.5	6.7
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	0.07	−	−	0.09	−	−	0.04	−	−	<0.02	0.09	<0.02	0.05
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	−	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	<0.01	<0.01
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	−	31.0	29.0	28.6	22.3	30.5	30.4	29.5	30.3	30.6	30.8	31.7	31.9	31.9	22.3	86.2

保殿水源・保殿川伏流水

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/21	2025/5/26	2025/6/10	2025/7/17	2025/8/25	2025/9/2	2025/10/16	2025/11/25	2025/12/2	2026/1/22	2026/2/24	2026/3/3	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	雨	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨			
気温	℃		16.0	14.5	18.5	23.0	28.8	29.6	19.5	8.5	4.9	-1.9	5.2	8.6	29.6	-1.9	14.6
水温	℃		13.1	14.2	15.6	21.5	24.0	24.0	19.0	12.0	11.0	4.5	7.0	9.5	24.0	4.5	14.6
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	15	36	22	31	20	35	28	4	3	0	2	4	36	0	17
大腸菌		検出されないこと	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(－)	(＋)	(－)	(＋)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.15	0.17	0.22	0.30	0.33	0.31	0.28	0.27	0.25	0.16	0.20	0.13	0.33	0.13	0.23
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.01	0.03	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	3.4	－	－	3.9	－	－	3.6	－	－	3.6	3.9	3.4	3.6
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	2.9	2.9	2.8	2.5	3.0	3.0	2.9	3.0	2.9	2.9	2.9	3.1	3.1	2.5	2.9
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	8.9	－	－	10.4	－	－	9.7	－	－	7.7	10.4	7.7	9.2
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	44	－	－	44	－	－	39	－	－	30	44	30	39
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.7	1.0	1.0	1.1	0.5	0.5	0.6	0.2	0.3	0.3	0.3	0.6	1.1	0.2	0.6
ｐＨ		5.8～8.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.6	6.7	6.5	6.8	6.9	6.9	6.6	6.6	6.9	6.5	6.7
味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気		異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	－	－	－
色度	度	5以下	3.4	4.8	4.0	4.4	2.2	2.3	2.5	1.1	1.4	1.5	1.1	2.5	4.8	1.1	2.6
濁度	度	2以下	0.6	1.5	0.2	0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.2	1.5	<0.1	0.2
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	－	8.9	－	－	10.4	－	－	9.7	－	－	7.7	10.4	7.7	9.2
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	－	44	－	－	44	－	－	39	－	－	30	44	30	39
濁度	度	1以下	0.6	1.5	0.2	0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.2	1.5	<0.1	0.2
ｐＨ		7.5程度	6.6	6.6	6.6	6.5	6.6	6.7	6.5	6.8	6.9	6.9	6.6	6.6	6.9	6.5	6.7
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	31.2	28.8	33.1	30.4	38.2	38.5	36.9	36.9	37.1	30.8	37.6	32.2	38.5	28.8	86.2

千万町浄水場・浄水

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/21	2025/5/26	2025/6/10	2025/7/17	2025/8/25	2025/9/2	2025/10/16	2025/11/25	2025/12/2	2026/1/22	2026/2/24	2026/3/3	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	雨	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨			
気温	℃		15.8	14.5	18.6	23.0	30.0	30.4	19.5	8.5	4.2	-1.9	6.5	8.6	30.4	-1.9	14.8
水温	℃		12.8	16.0	15.4	23.5	24.2	24.0	20.5	12.0	11.0	6.0	6.5	9.0	24.2	6.0	15.1
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.13	0.18	0.21	0.34	0.33	0.31	0.30	0.26	0.25	0.15	0.17	0.16	0.34	0.13	0.23
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	0.10	－	－	0.21	－	－	0.17	－	－	0.12	0.21	0.10	0.15
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.004	0.008	0.002	0.005
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	<0.003	－	－	<0.003	0.006	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	0.002	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	0.004	0.010	0.002	0.006
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.009	－	－	0.004	－	－	<0.003	－	－	0.004	0.009	<0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	0.001
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	4.2	－	－	4.5	－	－	4.3	－	－	4.3	4.5	4.2	4.3
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	3.8	3.8	3.8	3.8	4.0	3.8	3.7	3.6	3.6	3.6	3.5	3.8	4.0	3.5	3.7
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	9.3	－	－	10.2	－	－	10.0	－	－	9.6	10.2	9.3	9.8
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	50	－	－	51	－	－	38	－	－	36	51	36	44
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.6	0.6	0.9	0.7	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.5	0.9	0.2	0.5
ｐＨ		5.8～8.6	6.8	6.8	6.7	6.8	6.9	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.7	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	1.3	1.3	1.2	1.0	0.6	0.7	0.6	<0.5	0.6	0.8	0.6	0.9	1.3	<0.5	0.8
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.8	1.0	1.0	0.5	0.9	0.9	0.7	0.6	0.4	0.7	0.7	0.7	1.0	0.4	0.7
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	－	9.3	－	－	10.2	－	－	10.0	－	－	9.6	10.2	9.3	9.8
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.8	1.8	1.8	1.8
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	－	50	－	－	51	－	－	38	－	－	36	51	36	44
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.8	6.8	6.7	6.8	6.9	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.7	6.8
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-3.2	-3.2	-3.2	-3.2
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	33.3	34.3	37.3	38.4	40.6	42.4	39.5	43.1	39.6	33.0	36.9	38.4	43.1	33.0	86.2

木下町・木下消防詰所

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/21	2025/5/26	2026/6/10	2025/6/16	2025/7/17	2025/8/25	2025/9/2	2025/10/16	2025/11/25	2025/12/2	2026/1/22	2026/2/24	2026/3/3	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	雨	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨			
気温	℃		16.0	14.3	17.5	26.0	23.0	28.0	28.3	20.5	8.5	4.3	-2.8	4.0	9.0	28.3	-2.8	15.1
水温	℃		14.8	18.2	20.4	21.5	25.0	27.0	27.0	22.5	14.2	13.0	9.0	9.5	11.5	27.0	9.0	18.0
基準項目																		
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	–	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	–	–	–
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	–	–	<0.0003	–	–	–	<0.0003	–	–	<0.0003	–	–	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	–	–	<0.00005	–	–	–	<0.00005	–	–	<0.00005	–	–	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	–	–	<0.001	–	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	–	–	<0.001	–	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	–	–	<0.001	–	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	–	–	<0.002	–	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	–	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	–	–	<0.001	–	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.12	0.15	0.16	–	0.32	0.32	0.33	0.30	0.26	0.26	0.17	0.18	0.17	0.33	0.12	0.23
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	–	–	<0.08	–	–	–	<0.08	–	–	<0.08	–	–	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	–	–	<0.02	–	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	–	–	<0.0002	–	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	–	–	<0.005	–	–	–	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	–	–	<0.004	–	–	–	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	–	–	<0.002	–	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	–	–	<0.001	–	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	–	–	<0.001	–	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	–	–	<0.001	–	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	–	–	0.10	–	–	–	0.23	–	–	0.17	–	–	0.12	0.23	0.10	0.16
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	–	–	<0.002	–	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	–	–	0.055	–	–	–	0.029	–	–	0.009	–	–	0.010	0.055	0.009	0.026
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	–	–	0.004	–	–	–	0.003	–	–	0.003	–	–	0.005	0.005	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	–	–	<0.001	–	–	–	0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	–	–	<0.001	–	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	–	–	0.059	–	–	–	0.037	–	–	0.012	–	–	0.012	0.059	0.012	0.030
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	–	–	–	0.028	–	–	0.015	–	–	0.006	–	–	0.009	0.028	0.006	0.015
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	–	–	0.004	–	–	–	0.007	–	–	0.003	–	–	0.002	0.007	0.002	0.004
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	–	–	<0.001	–	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	–	–	<0.008	–	–	–	<0.008	–	–	<0.008	–	–	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	–	–	<0.01	–	–	–	0.01	–	–	0.01	–	–	0.01	0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	–	–	<0.02	–	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.01	<0.01	<0.01	–	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.04	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	–	–	<0.01	–	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	–	–	4.2	–	–	–	4.6	–	–	4.3	–	–	4.2	4.6	4.2	4.3
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	–	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	3.6	3.7	3.6	–	4.0	3.9	3.8	3.7	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	4.0	3.5	3.7
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	–	–	10.1	–	–	–	13.6	–	–	11.9	–	–	11.0	13.6	10.1	11.7
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	–	–	52	–	–	–	56	–	–	40	–	–	38	56	38	47
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	–	–	<0.02	–	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	–	–	<0.000001	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001	–	–	–	–	–	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	–	–	<0.000001	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001	–	–	–	–	–	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	–	–	<0.002	–	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	–	–	<0.0005	–	–	–	<0.0005	–	–	<0.0005	–	–	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.8	0.8	0.8	–	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.8	0.2	0.5
ｐＨ		5.8～8.6	7.0	7.0	7.0	–	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	7.0	6.8	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	–	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	–	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	–
色度	度	5以下	1.4	1.1	1.2	–	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	1.4	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	–	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																		
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.5	0.4	0.4	–	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	–	–	10.1	–	–	–	13.6	–	–	11.9	–	–	11.0	13.6	10.1	11.7
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	–	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	1.8	1.8	1.8
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	–	–	52	–	–	–	56	–	–	40	–	–	38	56	38	47
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	–	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	7.0	7.0	7.0	–	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	7.0	6.8	7.0
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし極力0に近づける	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-3.1	-3.1	-3.1	-3.1
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	–	–	<0.02	–	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他																		
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	–	36.5	37.5	38.4	–	44.0	46.7	49.0	45.9	38.7	43.2	36.2	40.0	41.0	49.0	36.2	86.2

井沢水源・相若畑川表流水

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/17	2025/5/22	2025/6/9	2025/7/10	2025/8/21	2025/9/1	2025/10/14	2025/11/20	2025/12/1	2026/1/15	2026/2/19	2026/3/2	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		13.8	20.6	20.4	27.2	27.3	25.0	18.0	−0.7	4.5	1.0	−1.5	4.3	27.3	−1.5	13.3
水温	℃		9.1	17.1	16.8	22.0	22.0	23.0	19.5	8.0	8.5	3.0	2.1	8.0	23.0	2.1	13.3
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	11	32	24	47	130	350	59	12	25	4	10	13	350	4	60
大腸菌		検出されないこと	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	−	−	−
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.14	0.17	0.20	0.21	0.23	0.22	0.22	0.17	0.15	0.10	0.10	0.10	0.23	0.10	0.17
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	−	−	0.07	−	−	0.10	−	−	0.10	−	−	0.06	0.10	0.06	0.08
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.03	0.05	0.05	0.04	0.07	0.08	0.05	0.08	0.08	0.02	0.04	0.04	0.08	0.02	0.05
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	−	−	4.7	−	−	4.8	−	−	4.4	−	−	4.7	4.8	4.4	4.7
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	0.008	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	0.008	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	3.0	2.9	2.9	2.9	3.1	3.0	3.1	3.0	3.0	3.0	3.2	3.1	3.2	2.9	3.0
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	−	−	9.4	−	−	8.3	−	−	7.3	−	−	8.5	9.4	7.3	8.4
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	−	−	38	−	−	51	−	−	43	−	−	39	51	38	43
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.6	0.8	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.3	0.5	0.6	0.8	0.3	0.6
ｐＨ		5.8〜8.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.7	6.8	6.7	6.8	6.6	6.9	6.9	6.9	6.6	6.8
味		異常でないこと	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭気		異常でないこと	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	−	−	−
色度	度	5以下	2.8	4.0	3.7	4.2	4.2	4.5	3.4	2.2	2.4	1.9	2.2	3.1	4.5	1.9	3.2
濁度	度	2以下	0.7	1.2	0.9	0.4	1.2	1.4	1.3	1.3	1.4	0.3	0.5	1.6	1.6	0.3	1.0
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10〜100	−	−	9.4	−	−	8.3	−	−	7.3	−	−	8.5	9.4	7.3	8.4
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	0.008	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	0.008	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30〜200	−	−	38	−	−	51	−	−	43	−	−	39	51	38	43
濁度	度	1以下	0.7	1.2	0.9	0.4	1.2	1.4	1.3	1.3	1.4	0.3	0.5	1.6	1.6	0.3	1.0
ｐＨ		7.5程度	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.7	6.8	6.7	6.8	6.6	6.9	6.9	6.9	6.6	6.8
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	0.07	−	−	0.10	−	−	0.10	−	−	0.06	0.10	0.06	0.08
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	−	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	−	35.7	38.1	38.4	38.4	36.8	37.6	35.8	34.2	34.0	33.0	36.7	37.4	38.4	33.0	86.2

鍛埜浄水場・浄水

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/24	2025/5/27	2025/6/16	2025/7/24	2025/8/26	2025/9/8	2025/10/27	2025/11/27	2025/12/8	2026/1/27	2026/2/26	2026/3/9							最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ									
気温	℃		18.2	17.9	26.0	30.2	29.2	31.5	18.0	5.6	5.6	-0.1	12.2	8.0							31.5	-0.1	16.9
水温	℃		16.9	19.2	21.0	25.5	26.6	28.2	19.0	13.0	9.0	5.0	10.5	9.5							28.2	5.0	17.0
基準項目																							
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)							－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.28	0.35	0.58	0.50	0.42	0.81	0.38	0.37	0.35	0.29	0.27	0.20							0.81	0.20	0.40
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08							<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	0.07	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	－	<0.06							0.07	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	<0.001	－	－	0.002							0.009	<0.001	0.004
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.004	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003							0.004	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	0.011	－	－	0.007	－	－	<0.001	－	－	0.002							0.011	<0.001	0.005
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.005	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003							0.005	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001							0.002	<0.001	0.001
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	6.0	－	－	5.7	－	－	6.7	－	－	6.9							6.9	5.7	6.3
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	7.3	7.2	6.9	7.1	7.4	7.9	7.3	7.1	7.3	7.2	7.5	7.3							7.9	6.9	7.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	13.3	－	－	12.6	－	－	14.4	－	－	15.5							15.5	12.6	14.0
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	51	－	－	69	－	－	60	－	－	56							69	51	59
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.3	0.6	0.6	0.4	0.3	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3							0.6	0.2	0.4
ｐＨ		5.8～8.6	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9							6.9	6.8	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5							0.7	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																							
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004							<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04							<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.5	0.5	0.7	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5							0.7	0.2	0.4
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	－	13.3	－	－	12.6	－	－	14.4	－	－	15.5							15.5	12.6	14.0
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6							2.6	2.6	2.6
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	－	51	－	－	69	－	－	60	－	－	56							69	51	59
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9							6.9	6.8	6.9
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-3.0							-3.0	-3.0	-3.0
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0							0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
その他																							
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	61.1	60.4	52.7	57.1	64.1	56.2	59.9	60.1	60.3	63.6	62.3	62.8							64.1	52.7	86.2

中伊西町・中伊西公民館

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/24	2025/5/27	2025/6/16	2025/7/24	2025/8/26	2025/9/8	2025/10/27	2025/11/27	2025/12/8	2026/1/27	2026/2/26	2026/3/9				最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ						
気温	℃		18.3	19.2	28.3	31.6	30.0	32.0	19.0	6.5	8.8	0.7	12.4	8.2				32.0	0.7	17.9
水温	℃		17.6	20.0	24.8	29.0	30.0	29.1	20.5	11.0	8.0	4.5	12.0	10.9				30.0	4.5	18.1
基準項目																				
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)				－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.24	0.29	0.43	0.45	0.33	0.49	0.28	0.30	0.25	0.26	0.22	0.17				0.49	0.17	0.31
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	0.09	－	－	0.13	－	－	0.08	－	－	<0.06				0.13	<0.06	0.08
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	0.017	－	－	0.014	－	－	0.004	－	－	0.006				0.017	0.004	0.010
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003				<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001				0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	0.020	－	－	0.019	－	－	0.007	－	－	0.008				0.020	0.007	0.014
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.009	－	－	0.004	－	－	<0.003	－	－	0.004				0.009	<0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002				0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01				0.02	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	5.9	－	－	6.2	－	－	6.1	－	－	6.3				6.3	5.9	6.1
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	7.0	6.7	6.7	6.7	7.0	7.3	6.8	6.7	6.7	7.4	7.1	7.0				7.4	6.7	6.9
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	14.1	－	－	13.2	－	－	12.7	－	－	15.0				15.0	12.7	13.8
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	50	－	－	60	－	－	52	－	－	54				60	50	54
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－				<0.000001	<0.000001	<0.000001
２−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－				<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.3	0.4	0.7	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.5				0.7	0.2	0.4
ｐＨ		5.8～8.6	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9				7.0	6.9	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																				
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04				<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4				0.4	0.2	0.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	－	14.1	－	－	13.2	－	－	12.7	－	－	15.0				15.0	12.7	13.8
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6				2.6	2.6	2.6
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03				<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	－	50	－	－	60	－	－	52	－	－	54				60	50	54
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9				7.0	6.9	7.0
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	−2.8				−2.8	−2.8	−2.8
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0				0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
その他																				
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	56.6	57.4	56.1	54.6	60.5	58.5	56.0	56.4	54.3	60.9	61.2	59.4				61.2	54.3	86.2

井沢浄水場・浄水

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/17	2025/5/22	2025/6/9	2025/7/10	2025/8/21	2025/9/1	2025/10/14	2025/11/20	2025/12/1	2026/1/15	2026/2/19	2026/3/2	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		14.1	20.6	20.6	27.5	28.2	31.0	18.0	-0.7	4.9	1.0	-1.5	5.3	31.0	-1.5	14.1
水温	℃		10.3	18.0	18.2	19.0	25.0	28.0	21.0	12.0	10.0	5.2	5.5	9.5	28.0	5.2	15.1
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.16	0.18	0.18	0.20	0.21	0.22	0.20	0.17	0.15	0.10	0.11	0.11	0.22	0.10	0.17
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	0.07	－	－	0.11	－	－	0.07	－	－	0.08	0.11	0.07	0.08
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	0.002	0.003	<0.001	0.002
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	<0.001	－	－	0.002	0.005	<0.001	0.003
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	5.9	－	－	5.9	－	－	5.8	－	－	5.8	5.9	5.8	5.9
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	6.9	6.1	6.2	6.1	6.6	6.9	6.5	6.2	6.3	6.3	6.3	5.9	6.9	5.9	6.4
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	10.0	－	－	9.7	－	－	8.4	－	－	8.2	10.0	8.2	9.1
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	44	－	－	55	－	－	47	－	－	38	55	38	46
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
２−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	<0.1	0.2	0.3	0.4	<0.1	0.3
ｐＨ		5.8～8.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	－	10.0	－	－	9.7	－	－	8.4	－	－	8.2	10.0	8.2	9.1
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6	2.6	2.6	2.6
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	－	44	－	－	55	－	－	47	－	－	38	55	38	46
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	−3.4	−3.4	−3.4	−3.4
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	47.2	45.3	45.9	45.4	47.5	47.9	48.0	43.7	43.6	43.6	41.7	43.2	48.0	41.7	86.2

保久町・外山ポンプ場

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/17	2025/5/22	2025/6/9	2025/7/10	2025/8/21	2025/9/1	2025/10/14	2025/11/20	2025/12/1	2026/1/15	2026/2/19	2026/3/2	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		19.6	20.8	21.5	30.8	32.2	25.0	19.0	0.9	7.5	3.0	0.5	6.8	32.2	0.5	15.6
水温	℃		13.2	19.0	19.1	19.0	25.2	26.0	22.0	14.0	10.0	7.0	5.2	10.5	26.0	5.2	15.9
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.11	0.14	0.15	0.19	0.19	0.22	0.18	0.16	0.14	0.13	0.13	0.12	0.22	0.11	0.16
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	0.07	－	－	0.17	－	－	0.09	－	－	0.08	0.17	0.07	0.10
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	0.009	－	－	0.011	－	－	0.003	－	－	0.007	0.011	0.003	0.008
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	0.005	0.005	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	0.012	－	－	0.016	－	－	0.006	－	－	0.011	0.016	0.006	0.011
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.005	－	－	0.006	－	－	<0.003	－	－	0.005	0.006	<0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.003	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	5.1	－	－	5.6	－	－	5.3	－	－	5.2	5.6	5.1	5.3
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	6.4	5.8	5.8	5.9	6.3	6.1	6.2	5.9	5.8	5.7	7.0	6.7	7.0	5.7	6.1
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	10.6	－	－	11.1	－	－	9.9	－	－	12.5	12.5	9.9	11.0
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	38	－	－	55	－	－	47	－	－	38	55	38	45
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.7	0.7	0.2	0.4
ｐＨ		5.8～8.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	7.0	6.8	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.1	0.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	－	10.6	－	－	11.1	－	－	9.9	－	－	12.5	12.5	9.9	11.0
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.8	1.8	1.8	1.8
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	－	38	－	－	55	－	－	47	－	－	38	55	38	45
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	7.0	6.8	6.8
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし得力に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-3.2	-3.2	-3.2	-3.2
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	46.2	44.1	44.3	44.6	47.6	49.2	47.0	44.6	45.1	46.0	50.4	49.4	50.4	44.1	86.2

毛呂水源・毛呂川表流水

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/17	2025/5/22	2025/6/9	2025/7/10	2025/8/21	2025/9/1	2025/10/14	2025/11/20	2025/12/1	2026/1/15	2026/2/19	2026/3/2					最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ							
気温	℃		16.0	19.6	20.5	29.0	29.6	30.0	18.5	−0.3	5.0	1.0	0.0	8.8					30.0	−0.3	14.8
水温	℃		10.2	17.2	17.1	21.0	22.0	24.0	20.0	9.0	9.5	4.7	4.2	6.5					24.0	4.2	13.6
基準項目																					
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	30	180	110	170	300	350	240	30	72	18	6	17					350	6	130
大腸菌		検出されないこと	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)					−	−	−
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005					<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.39	0.43	0.42	0.44	0.43	0.41	0.41	0.39	0.37	0.36	0.39	0.14					0.44	0.14	0.38
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08					<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−					−	−	−
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−					−	−	−
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−					−	−	−
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−					−	−	−
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−					−	−	−
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−					−	−	−
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−					−	−	−
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−					−	−	−
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−					−	−	−
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−					−	−	−
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−					−	−	−
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01					<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	−	−	0.03	−	−	0.05	−	−	0.02	−	−	0.04					0.05	0.02	0.04
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	−	−	0.02	−	−	0.04	−	−	0.02	−	−	0.03					0.04	0.02	0.03
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01					<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	−	−	4.4	−	−	4.5	−	−	4.3	−	−	5.6					5.6	4.3	4.7
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	4.4	4.2	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.9	5.3	4.1					5.3	4.1	4.5
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	−	−	8.6	−	−	8.4	−	−	7.9	−	−	9.1					9.1	7.9	8.5
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	−	−	39	−	−	49	−	−	41	−	−	48					49	39	44
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−					<0.000001	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−					<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.3	0.3	1.1					1.1	0.3	0.6
ｐＨ		5.8〜8.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.5	6.7	6.7					6.9	6.5	6.8
味		異常でないこと	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−					−	−	−
臭気		異常でないこと	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭					−	−	−
色度	度	5以下	2.2	2.6	2.3	2.5	2.4	2.5	2.5	1.5	1.6	1.1	1.0	4.4					4.4	1.0	2.2
濁度	度	2以下	0.6	1.3	1.1	1.3	1.0	1.3	1.0	0.5	0.3	0.1	0.1	0.9					1.3	0.1	0.8
管理目標設定項目																					
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.04					<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.008					<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−					−	−	−
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−					−	−	−
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−					−	−	−
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−					−	−	−
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−					−	−	−
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10〜100	−	−	8.6	−	−	8.4	−	−	7.9	−	−	9.1					9.1	7.9	8.5
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−					−	−	−
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.03					<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−					−	−	−
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−					−	−	−
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30〜200	−	−	39	−	−	49	−	−	41	−	−	48					49	39	44
濁度	度	1以下	0.6	1.3	1.1	1.3	1.0	1.3	1.0	0.5	0.3	0.1	0.1	0.9					1.3	0.1	0.8
ｐＨ		7.5程度	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.5	6.7	6.7					6.9	6.5	6.8
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−					−	−	−
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−					−	−	−
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.01					<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	0.03	−	−	0.05	−	−	0.02	−	−	0.04					0.05	0.02	0.04
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−					−	−	−
その他																					
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	−	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					<0.01	<0.01	<0.01
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	−	35.8	37.1	37.7	39.6	39.8	39.6	38.2	37.8	37.6	38.4	40.0	45.6					45.6	35.8	86.2

毛呂浄水場・浄水

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/17	2025/5/22	2025/6/9	2025/7/10	2025/8/21	2025/9/1	2025/9/8	2025/10/14	2025/11/20	2025/12/1	2026/1/15	2026/2/19	2026/3/2							最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ									
気温	℃		16.0	19.9	20.4	29.6	30.2	30.0	26.0	18.5	-0.5	5.0	1.0	0.0	8.8							30.2	-0.5	15.8
水温	℃		12.6	19.3	19.2	19.0	25.2	28.0	25.0	20.0	12.5	10.0	4.9	5.6	8.5							28.0	4.9	16.1
基準項目																								
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	1	0	–	0	0	0	0	0	0							1	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	–	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)							–	–	–
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	–	–	<0.0003	–	–	–	<0.0003	–	–	<0.0003	–	–	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	–	–	<0.00005	–	–	<0.00005	–	–	–	<0.00005	–	–	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	–	–	<0.001	–	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	–	–	<0.001	–	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	–	–	<0.001	–	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	–	–	<0.002	–	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	–	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	–	<0.001	–	–	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.18	0.23	0.23	0.26	0.29	0.26	–	0.23	0.24	0.24	0.26	0.24	0.13							0.29	0.13	0.23
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	–	–	<0.08	–	–	<0.08	–	–	–	<0.08	–	–	<0.08							<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	–	–	<0.02	–	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	–	–	<0.005	–	–	<0.005	–	–	–	<0.005	–	–	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	–	–	<0.004	–	–	<0.004	–	–	–	<0.004	–	–	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	–	<0.002	–	–	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	–	<0.001	–	–	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	–	<0.001	–	–	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	–	<0.001	–	–	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	–	–	0.09	–	–	0.18	–	–	–	0.13	–	–	<0.06							0.18	<0.06	0.10
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	–	<0.002	–	–	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	–	–	0.005	–	–	0.006	–	–	–	0.004	–	–	0.003							0.006	0.003	0.005
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	–	–	0.004	–	–	0.004	–	–	–	<0.003	–	–	<0.003							0.004	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	–	<0.001	–	–	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	–	<0.001	–	–	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	–	–	0.007	–	–	0.009	–	–	–	0.006	–	–	0.003							0.009	0.003	0.006
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	–	–	0.004	–	–	0.006	–	–	–	0.003	–	–	<0.003							0.006	<0.003	0.003
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	–	–	0.002	–	–	0.003	–	–	–	0.002	–	–	<0.001							0.003	<0.001	0.002
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	–	<0.001	–	–	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	–	–	<0.008	–	–	<0.008	–	–	–	<0.008	–	–	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	–	–	<0.01	–	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	–	–	<0.02	–	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	–	–	<0.01	–	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	–	–	<0.01	–	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	–	–	4.4	–	–	4.9	–	–	–	4.8	–	–	7.6							7.6	4.4	5.4
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	–	–	<0.005	–	–	–	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	5.2	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	–	5.4	5.1	5.2	7.1	6.6	8.1							8.1	5.0	5.7
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	–	–	9.6	–	–	10.1	–	–	–	9.8	–	–	9.8							10.1	9.6	9.8
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	–	–	37	–	–	52	–	–	–	42	–	–	53							53	37	46
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	–	<0.02	–	–	<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	–	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	–	–	–	–	–	–	–							<0.000001	<0.000001	<0.000001
２−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	–	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	–	–	–	–	–	–	–							<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	–	<0.002	–	–	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	–	–	<0.0005	–	–	<0.0005	–	–	–	<0.0005	–	–	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	–	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4							0.6	0.3	0.5
ｐＨ		5.8～8.6	6.8	6.6	6.6	6.6	6.9	6.9	–	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8							6.9	6.6	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							–	–	–
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							–	–	–
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	–	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5							0.6	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	–	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1							0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																								
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.0004							<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.04							<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							–	–	–
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							–	–	–
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	–	0.5	0.4	0.6	0.2	0.4	0.5							0.6	0.2	0.4
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	–	–	9.6	–	–	10.1	–	–	–	9.8	–	–	9.8							10.1	9.6	9.8
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	–	–	<0.005	–	–	–	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.6							2.6	2.6	2.6
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							–	–	–
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							–	–	–
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	–	–	37	–	–	52	–	–	–	42	–	–	53							53	37	46
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	–	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1							0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.8	6.6	6.6	6.6	6.9	6.9	–	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8							6.9	6.6	6.8
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし極力0に近づける	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-3.2							-3.2	-3.2	-3.2
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0							0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	–	–	<0.02	–	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							–	–	–
その他																								
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							–	–	–
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	–	39.2	39.9	40.4	43.4	44.1	44.6	–	43.5	42.5	43.3	47.8	46.7	55.1							55.1	39.2	86.2

桜形町・基幹集落センター

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/17	2025/5/22	2025/6/9	2025/7/10	2025/8/21	2025/9/1	2025/10/14	2025/11/20	2025/12/1	2026/1/15	2026/2/19	2026/3/2							最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ									
気温	℃		16.9	22.3	23.5	30.0	30.8	27.0	18.0	3.3	5.0	4.0	-1.0	6.6							30.8	-1.0	15.5
水温	℃		17.1	24.0	25.0	31.0	32.0	34.0	22.0	16.5	9.5	3.8	9.5	14.0							34.0	3.8	19.9
基準項目																							
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)							－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.21	0.26	0.23	0.29	0.27	0.31	0.25	0.26	0.25	0.23	0.24	0.22							0.31	0.21	0.25
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08							<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	0.13	－	－	0.32	－	－	0.16	－	－	0.12							0.32	0.12	0.18
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	0.014	－	－	0.024	－	－	0.007	－	－	0.008							0.024	0.007	0.013
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	<0.003	－	－	0.006	－	－	<0.003	－	－	0.004							0.006	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001							0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	0.017	－	－	0.032	－	－	0.010	－	－	0.011							0.032	0.010	0.018
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.009	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.007							0.009	0.005	0.008
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.003	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.003							0.007	0.003	0.004
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	0.01	－	－	<0.01	－	－	0.03	－	－	<0.01							0.03	<0.01	0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	4.6	－	－	5.2	－	－	4.8	－	－	5.0							5.2	4.6	4.9
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	5.6	5.2	5.1	5.3	5.6	5.5	5.4	5.3	5.2	5.3	7.1	6.3							7.1	5.1	5.6
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	9.9	－	－	10.6	－	－	9.4	－	－	11.0							11.0	9.4	10.2
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	36	－	－	53	－	－	42	－	－	41							53	36	43
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5							0.6	0.3	0.5
ｐＨ		5.8～8.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8							6.9	6.8	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5							0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																							
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004							<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04							<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3							0.3	0.1	0.2
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	－	9.9	－	－	10.6	－	－	9.4	－	－	11.0							11.0	9.4	10.2
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.8							1.8	1.8	1.8
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	－	36	－	－	53	－	－	42	－	－	41							53	36	43
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8							6.9	6.8	6.8
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-3.1							-3.1	-3.1	-3.1
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0							0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
その他																							
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	43.9	42.8	41.1	44.4	45.8	46.8	43.7	42.6	43.6	42.6	49.0	46.9							49.0	41.1	86.2

大法川水源・大法川表流水

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/21	2025/5/26	2025/6/10	2025/7/17	2025/8/25	2025/9/2	2025/10/16	2025/11/25	2025/12/2	2026/1/22	2026/2/24	2026/3/3				最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	雨	雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨						
気温	℃		16.8	15.4	18.6	23.0	30.5	30.8	20.0	9.5	6.5	-2.8	9.4	8.3				30.8	-2.8	15.5
水温	℃		14.0	15.0	17.0	22.0	25.0	24.0	18.2	10.0	10.0	3.0	7.0	9.0				25.0	3.0	14.5
基準項目																				
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	14	78	150	680	180	420	100	21	19	4	14	13				680	4	140
大腸菌		検出されないこと	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(－)	(－)	(－)				－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.11	0.11	0.11	0.14	0.18	0.18	0.15	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11				0.18	0.11	0.13
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	0.04	－	－	0.03	－	－	<0.02	－	－	<0.02				0.04	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.07	0.18	0.36	0.41	0.08	0.11	0.24	0.12	0.11	0.06	0.05	0.05				0.41	0.05	0.15
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	3.6	－	－	4.4	－	－	4.5	－	－	4.5				4.5	3.6	4.3
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	0.006	0.009	0.039	0.011	0.010	0.008	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				0.039	<0.005	0.007
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	3.4	2.8	2.5	2.0	3.2	3.1	3.0	3.1	3.3	4.0	4.1	4.3				4.3	2.0	3.2
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	10.9	－	－	11.4	－	－	11.0	－	－	12.8				12.8	10.9	11.5
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	43	－	－	49	－	－	40	－	－	43				49	40	44
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－				<0.000001	<0.000001	<0.000001
２−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－				<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.9	1.2	1.7	2.1	1.0	1.0	1.1	0.6	0.7	0.6	0.6	0.8				2.1	0.6	1.0
ｐＨ		5.8～8.6	6.8	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8				7.0	6.7	6.9
味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
臭気		異常でないこと	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭				－	－	－
色度	度	5以下	4.3	7.6	13.2	13.1	5.0	5.7	8.5	4.4	4.4	2.8	2.8	3.5				13.2	2.8	6.3
濁度	度	2以下	0.3	0.8	1.4	4.0	0.6	0.6	0.9	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3				4.0	0.1	0.8
管理目標設定項目																				
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04				<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	－	10.9	－	－	11.4	－	－	11.0	－	－	12.8				12.8	10.9	11.5
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	0.006	0.009	0.039	0.011	0.010	0.008	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				0.039	<0.005	0.007
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03				<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	－	43	－	－	49	－	－	40	－	－	43				49	40	44
濁度	度	1以下	0.3	0.8	1.4	4.0	0.6	0.6	0.9	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3				4.0	0.1	0.8
ｐＨ		7.5程度	6.8	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8				7.0	6.7	6.9
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	0.04	－	－	0.03	－	－	<0.02	－	－	<0.02				0.04	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				－	－	－
その他																				
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				0.01	<0.01	<0.01
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	38.6	32.9	36.6	25.8	42.8	40.2	37.7	41.1	41.5	45.2	46.1	45.2				46.1	25.8	86.2

大法川浄水場・浄水

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/21	2025/5/26	2025/6/10	2025/7/17	2025/8/25	2025/9/2	2025/10/16	2025/11/25	2025/12/2	2026/1/22	2026/2/24	2026/3/3	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	雨	雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨			
気温	℃		16.8	15.4	18.6	23.0	30.5	31.0	20.0	9.5	6.9	-2.8	10.0	8.3	31.0	-2.8	15.6
水温	℃		15.1	16.2	18.2	22.0	24.6	24.0	19.0	11.0	11.0	3.5	7.6	9.5	24.6	3.5	15.1
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.11	0.12	0.13	0.19	0.18	0.19	0.14	0.13	0.11	0.13	0.11	0.12	0.19	0.11	0.14
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	0.06	－	－	0.16	－	－	0.09	－	－	0.06	0.16	0.06	0.09
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.005	<0.001	0.002
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.007	<0.001	0.003
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	0.001
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	4.4	－	－	5.1	－	－	4.9	－	－	5.1	5.1	4.4	4.9
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	5.8	5.3	5.5	4.8	5.7	5.6	5.4	5.5	5.5	6.5	6.5	6.5	6.5	4.8	5.7
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	10.2	－	－	11.5	－	－	10.6	－	－	12.8	12.8	10.2	11.3
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	40	－	－	56	－	－	41	－	－	42	56	40	45
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.4	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5	0.7	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.8	0.3	0.5
ｐＨ		5.8～8.6	6.8	6.5	6.5	6.7	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.5	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.4	0.6
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	－	10.2	－	－	11.5	－	－	10.6	－	－	12.8	12.8	10.2	11.3
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6	2.6	2.6	2.6
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	－	40	－	－	56	－	－	41	－	－	42	56	40	45
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.8	6.5	6.5	6.7	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.5	6.8
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし得方向に近付ける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-3.2	-3.2	-3.2	-3.2
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	41.8	40.5	40.6	32.0	47.5	46.6	43.3	45.5	45.8	49.2	50.4	49.3	50.4	32.0	86.2

保久町・柴田酒造場

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/21	2025/5/26	2025/6/10	2025/6/16	2025/7/17	2025/8/25	2025/9/2	2025/9/8	2025/10/16	2025/11/25	2025/12/2	2026/1/22	2026/2/24	2026/3/3						最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	雨	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	雨								
気温	℃		20.0	15.1	18.8	26.0	24.0	30.8	31.8	26.0	22.0	11.0	10.2	-2.5	12.3	9.7						31.8	-2.5	18.2
水温	℃		18.3	17.6	21.0	21.0	27.5	29.0	29.0	26.0	23.0	14.0	10.5	8.0	10.0	12.0						29.0	8.0	19.1
基準項目																								
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	-	(－)	(－)	(－)	-	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)						-	-	-
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	-	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.10	0.11	0.12	-	0.18	0.17	0.18	-	0.14	0.13	0.11	0.12	0.12	0.10						0.18	0.10	0.13
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	-	-	<0.08	-	-	-	<0.08	-	-	-	<0.08	-	-	<0.08						<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	-	-	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	-	-	<0.004	-	-	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	-	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	0.09	-	-	-	0.27	-	-	-	0.10	-	-	0.07						0.27	0.07	0.13
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	-	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	-	-	0.010	-	-	-	0.019	-	-	-	0.005	-	-	0.006						0.019	0.005	0.010
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	0.004	-	-	-	0.005	-	-	-	<0.003	-	-	0.003						0.005	<0.003	0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	-	0.001	-	-	<0.001						0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	0.013	-	-	-	0.022	-	-	-	0.009	-	-	0.009						0.022	0.009	0.013
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	0.005	-	-	-	0.009	-	-	-	<0.003	-	-	0.004						0.009	<0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	0.003	-	-	-	0.003	-	-	-	0.003	-	-	0.003						0.003	0.003	0.003
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	-	-	<0.008						<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	-	-	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	-	-	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	-	-	-	<0.01	-	-	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	-	-	4.2	-	-	-	5.1	-	-	-	5.1	-	-	4.8						5.1	4.2	4.8
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	5.6	5.4	5.4	-	5.8	5.9	5.7	-	5.7	5.6	5.5	7.4	6.6	6.7						7.4	5.4	5.9
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	-	-	9.7	-	-	-	10.9	-	-	-	11.0	-	-	11.9						11.9	9.7	10.9
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	-	-	42	-	-	-	46	-	-	-	41	-	-	39						46	39	42
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	-	-	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-						<0.000001	<0.000001	<0.000001
２−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	-	-	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-						<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	-	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.5	0.5	0.5	-	0.5	0.5	0.7	-	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.6						0.7	0.3	0.5
ｐＨ		5.8～8.6	6.6	6.8	6.8	-	6.9	6.9	6.9	-	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8						6.9	6.6	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						-	-	-
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						-	-	-
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																								
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004						<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04						<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008						<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.4	0.5	0.5	-	0.2	0.2	0.2	-	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4						0.5	0.2	0.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	-	-	9.7	-	-	-	10.9	-	-	-	11.0	-	-	11.9						11.9	9.7	10.9
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6						2.6	2.6	2.6
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	-	-	42	-	-	-	46	-	-	-	41	-	-	39						46	39	42
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.6	6.8	6.8	-	6.9	6.9	6.9	-	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8						6.9	6.6	6.8
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし極力0に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.1						-3.1	-3.1	-3.1
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0						0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	-	-	-	<0.02	-	-	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-
その他																								
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	-	38.9	39.0	39.1	-	44.8	47.0	45.7	-	44.5	44.5	45.7	52.1	49.7	48.4						52.1	38.9	86.2

峰川水源・大高味川第三支川表流水

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/24	2025/5/27	2025/6/16	2025/7/24	2025/8/26	2025/9/8	2025/10/27	2025/11/27	2025/12/8	2026/1/27	2026/2/26	2026/3/9				最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ						
気温	℃		17.6	17.0	24.8	28.6	27.6	29.0	16.0	5.0	2.8	−1.0	12.2	3.8				29.0	−1.0	15.3
水温	℃		14.3	15.1	19.0	22.0	23.2	24.8	11.5	9.5	4.5	2.0	10.0	5.5				24.8	2.0	13.5
基準項目																				
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	72	100	140	250	480	580	210	35	31	4	71	29				580	4	170
大腸菌		検出されないこと	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(−)	(＋)	(＋)				−	−	−
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.17	0.25	0.53	0.29	0.25	0.34	0.21	0.17	0.17	0.17	0.25	0.15				0.53	0.15	0.25
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	−	−	0.27	−	−	0.18	−	−	0.05	−	−	0.03				0.27	0.03	0.13
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.07	0.09	0.24	0.11	0.10	0.09	0.06	0.04	0.03	0.02	0.07	0.02				0.24	0.02	0.08
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	−	−	4.2	−	−	5.0	−	−	5.7	−	−	5.4				5.7	4.2	5.1
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	0.006	0.014	0.009	0.009	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				0.014	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	3.9	3.8	3.3	3.8	4.1	3.8	4.0	4.0	4.1	4.0	4.3	4.0				4.3	3.3	3.9
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	−	−	7.8	−	−	6.7	−	−	8.3	−	−	8.9				8.9	6.7	7.9
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	−	−	44	−	−	60	−	−	48	−	−	43				60	43	49
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−				<0.000001	<0.000001	<0.000001
２−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−				<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	1.8	1.6	1.9	1.6	1.8	1.8	1.5	1.0	1.1	0.6	2.6	0.9				2.6	0.6	1.5
ｐＨ		5.8〜8.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.6				6.9	6.6	6.8
味		異常でないこと	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
臭気		異常でないこと	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭				−	−	−
色度	度	5以下	8.3	7.6	9.5	8.7	8.5	10.0	7.1	4.8	4.1	2.8	10.0	3.9				10.0	2.8	7.1
濁度	度	2以下	2.3	2.5	4.5	3.9	1.7	3.1	1.4	0.6	0.5	0.1	1.8	0.4				4.5	0.1	1.9
管理目標設定項目																				
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.04				<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10〜100	−	−	7.8	−	−	6.7	−	−	8.3	−	−	8.9				8.9	6.7	7.9
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	0.006	0.014	0.009	0.009	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				0.014	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.03				<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30〜200	−	−	44	−	−	60	−	−	48	−	−	43				60	43	49
濁度	度	1以下	2.3	2.5	4.5	3.9	1.7	3.1	1.4	0.6	0.5	0.1	1.8	0.4				4.5	0.1	1.9
ｐＨ		7.5程度	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.6				6.9	6.6	6.8
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	0.27	−	−	0.18	−	−	0.05	−	−	0.03				0.27	0.03	0.13
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−				−	−	−
その他																				
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	−	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				0.01	<0.01	<0.01
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	−	42.6	42.4	36.4	39.9	45.7	37.4	42.7	42.3	41.7	42.2	46.4	43.0				46.4	36.4	86.2

峰川浄水場・浄水

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/24	2025/5/27	2025/6/16	2025/7/24	2025/8/26	2025/9/8	2025/10/27	2025/11/27	2025/12/8	2026/1/27	2026/2/26	2026/3/9	2026/3/17							最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ									
気温	℃		17.8	17.0	25.2	28.8	28.2	29.0	16.0	5.6	2.8	-1.0	12.2	3.8	12.0							29.0	-1.0	15.2
水温	℃		16.9	17.9	20.7	25.5	24.5	25.2	18.0	10.0	4.0	3.0	10.0	5.8	6.5							25.5	3.0	14.5
基準項目																								
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0							0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－							－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－							<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－							<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.18	0.26	0.47	0.30	0.30	0.37	0.21	0.17	0.17	0.17	0.24	0.13	－							0.47	0.13	0.25
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－							<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－							<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－							<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	0.06	－	－	0.20	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－							0.20	<0.06	0.07
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.002	－							0.009	0.002	0.005
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－							0.008	<0.003	0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	0.011	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.002	－							0.011	0.002	0.006
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－							0.007	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－							0.002	<0.001	0.001
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－							<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－							<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－							<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	－							<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－							<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	7.1	－	－	7.3	－	－	7.4	－	－	7.4	－							7.4	7.1	7.3
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	9.9	9.6	10.2	8.6	8.8	8.9	8.4	8.1	7.8	7.6	9.1	8.0	－							10.2	7.6	8.8
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	8.5	－	－	7.1	－	－	8.7	－	－	9.6	－							9.6	7.1	8.5
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	46	－	－	59	－	－	51	－	－	45	－							59	45	50
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－							<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001
２−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－							<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－							<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.9	0.7	0.7	0.5	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	1.7	0.4	－							1.7	0.3	0.7
ｐＨ		5.8～8.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.7	－							6.9	6.7	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－							－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－							－	－	－
色度	度	5以下	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	－							0.9	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－							<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																								
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－							<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－							<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	－							<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	－							0.7	0.4	0.6
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	－	8.5	－	－	7.1	－	－	8.7	－	－	9.6	－							9.6	7.1	8.5
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	－							<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6	－							2.6	2.6	2.6
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－							<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	－	46	－	－	59	－	－	51	－	－	45	－							59	45	50
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－							<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.7	－							6.9	6.7	6.8
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし極力中に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	−3.4	－							−3.4	−3.4	−3.4
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0							0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－							<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－							<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
その他																								
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	61.1	58.2	52.4	52.3	58.8	51.2	54.5	53.1	51.9	51.4	58.2	54.0	－							61.1	51.2	86.2

南大須町・南大須公民館

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/24	2025/5/27	2025/6/16	2025/7/24	2025/8/26	2025/9/8	2025/10/27	2025/11/27	2025/12/8	2026/1/27	2026/2/26	2026/3/9	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ			
気温	℃		17.4	17.0	23.1	30.0	28.8	29.0	17.0	4.9	2.3	-2.5	12.0	3.8	30.0	-2.5	15.2
水温	℃		17.8	20.5	21.8	28.0	30.0	29.1	22.5	14.0	11.4	8.0	11.0	10.5	30.0	8.0	18.7
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.19	0.24	0.38	0.33	0.26	0.44	0.22	0.19	0.16	0.16	0.14	0.12	0.44	0.12	0.24
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	0.06	－	－	0.21	－	－	0.07	－	－	<0.06	0.21	<0.06	0.09
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	－	0.014	－	－	0.016	－	－	0.006	－	－	0.006	0.016	0.006	0.011
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	<0.003	－	－	0.004	－	－	<0.003	－	－	0.004	0.004	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	0.017	－	－	0.020	－	－	0.008	－	－	0.007	0.020	0.007	0.013
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.009	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.005	0.009	0.004	0.007
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.001	0.004	0.001	0.003
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	0.01	－	－	0.02	－	－	0.01	－	－	<0.01	0.02	<0.01	0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	－	8.0	－	－	7.2	－	－	7.4	－	－	7.4	8.0	7.2	7.5
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	9.6	9.7	10.1	8.6	8.3	8.9	8.3	8.2	7.9	7.6	7.8	8.0	10.1	7.6	8.6
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	－	8.8	－	－	8.1	－	－	8.9	－	－	9.7	9.7	8.1	8.9
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	－	50	－	－	69	－	－	49	－	－	47	69	47	54
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.7	0.3	0.5
ｐＨ		5.8～8.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	－	8.8	－	－	8.1	－	－	8.9	－	－	9.7	9.7	8.1	8.9
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6	2.6	2.6	2.6
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	－	50	－	－	69	－	－	49	－	－	47	69	47	54
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	-3.1	-3.1	-3.1	-3.1
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	60.0	59.2	56.5	52.4	58.2	53.5	54.2	53.3	52.6	51.2	53.7	54.6	60.0	51.2	86.2

鳥川水源・地下水

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/10	2025/5/13	2025/6/19	2025/7/3	2025/8/5	2025/9/25	2025/10/9	2025/11/11	2025/12/18	2026/1/13	2026/2/3	2026/3/23	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		16.3	19.6	24.5	26.6	28.6	22.5	22.0	10.2	3.8	-0.8	0.4	8.5	28.6	-0.8	15.2
水温	℃		13.1	16.7	19.0	20.2	23.0	23.0	19.5	16.0	10.5	12.5	16.5	10.5	23.0	10.5	16.7
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	4	10	12	10	15	3	0	0	0	1	15	0	5
大腸菌		検出されないこと	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(－)	(－)	(－)	–	–	–
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	–	<0.0003	–	–	<0.0003	–	–	<0.0003	–	–	<0.0003	–	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	–	<0.00005	–	–	<0.00005	–	–	<0.00005	–	–	<0.00005	–	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.74	0.81	0.86	0.67	0.66	0.67	0.73	0.71	0.75	0.71	0.77	0.74	0.86	0.66	0.74
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	–	<0.08	–	–	<0.08	–	–	<0.08	–	–	<0.08	–	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	–	0.03	–	–	0.03	–	–	0.03	–	–	0.03	–	0.03	0.03	0.03
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	–	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	–	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	–	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	–	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	–	6.9	–	–	7.1	–	–	7.1	–	–	7.1	–	7.1	6.9	7.1
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	5.5	5.0	4.7	4.7	5.0	4.9	5.1	5.1	5.5	5.4	5.4	5.9	5.9	4.7	5.2
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	–	26.8	–	–	28.4	–	–	28.1	–	–	27.1	–	28.4	26.8	27.6
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	–	71	–	–	75	–	–	73	–	–	68	–	75	68	72
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	–	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	–	–	–	–	–	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	–	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	–	–	–	–	–	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	–	<0.0005	–	–	<0.0005	–	–	<0.0005	–	–	<0.0005	–	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2
ｐＨ		5.8～8.6	6.6	6.6	6.4	6.6	6.4	6.4	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.6	6.4	6.5
味		異常でないこと	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
臭気		異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	–	–	–
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	–	–	–	–	–	–	–	<0.002	–	–	–	–	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	–	–	–	–	–	–	–	<0.0002	–	–	–	–	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	–	–	–	–	–	–	–	<0.002	–	–	–	–	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	–	–	–	–	–	–	–	<0.0004	–	–	–	–	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	–	–	–	–	–	–	–	<0.04	–	–	–	–	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	–	–	–	–	–	–	–	<0.008	–	–	–	–	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	–	26.8	–	–	28.4	–	–	28.1	–	–	27.1	–	28.4	26.8	27.6
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	–	–	–	–	–	–	–	<0.03	–	–	–	–	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	–	–	–	–	–	–	–	<0.002	–	–	–	–	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	–	71	–	–	75	–	–	73	–	–	68	–	75	68	72
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.6	6.6	6.4	6.6	6.4	6.4	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.6	6.4	6.5
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし極力0に近づける	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	–	–	–	–	–	–	–	<0.01	–	–	–	–	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	–	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	–	84.0	83.2	85.2	83.4	89.9	90.7	91.8	89.5	90.2	85.8	88.5	96.1	96.1	83.2	86.2

鳥川浄水場・浄水

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/10	2025/5/13	2025/6/19	2025/7/3	2025/8/5	2025/9/25	2025/10/9	2025/11/11	2025/12/18	2026/1/13	2026/2/3	2026/3/23	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		16.0	18.2	24.5	26.6	29.5	22.9	22.7	10.2	4.0	−0.8	0.4	8.5	29.5	−8.0	14.6
水温	℃		14.2	17.1	21.5	23.4	26.0	25.0	25.0	18.0	11.5	10.0	9.0	12.0	26.0	9.0	17.7
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	−	−	−
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.75	0.81	0.87	0.68	0.68	0.67	0.72	0.72	0.75	0.73	0.79	0.75	0.87	0.67	0.74
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	0.10	−	−	<0.08	−	0.10	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	−	0.03	−	−	0.03	−	−	0.03	−	−	0.03	−	0.03	0.03	0.03
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	0.08	−	−	0.11	−	−	0.12	−	−	0.09	−	0.12	0.08	0.10
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	<0.001	−	−	0.002	−	−	0.001	−	−	<0.001	−	0.002	<0.001	<0.001
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	<0.001	−	−	0.003	−	−	0.001	−	−	<0.001	−	0.003	<0.001	0.001
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	−	<0.001	−	−	0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	0.001	<0.001	<0.001
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	−	10.3	−	−	12.3	−	−	12.4	−	−	9.7	−	12.4	9.7	11.2
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	8.7	8.0	7.9	7.4	7.8	8.1	8.1	8.3	9.0	8.7	8.6	8.6	9.0	7.4	8.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	−	27.1	−	−	29.6	−	−	28.2	−	−	27.7	−	29.6	27.1	28.2
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	−	83	−	−	84	−	−	86	−	−	75	−	86	75	82
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001
２−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2
ｐＨ		5.8〜8.6	6.8	6.8	6.7	6.8	6.6	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.6	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	−
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.0002	−	−	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.0004	−	−	−	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.04	−	−	−	−	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.008	−	−	−	−	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.001	−	−	−	−	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.6	0.6	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.3	0.6	0.3	0.5
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10〜100	−	27.1	−	−	29.6	−	−	28.2	−	−	27.7	−	29.6	27.1	28.2
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	−	−	−	−	−	−	−	6.2	−	−	−	−	6.2	6.2	6.2
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.03	−	−	−	−	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.002	−	−	−	−	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30〜200	−	83	−	−	84	−	−	86	−	−	75	−	86	75	82
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.8	6.8	6.7	6.8	6.6	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.6	6.8
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし極力0に近づける	−	−	−	−	−	−	−	−2.2	−	−	−	−	−2.2	−2.2	−2.2
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	−	−	−	−	−	−	−	0	−	−	−	−	0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	−	−	−	−	−	−	<0.01	−	−	−	−	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	−	97.8	98.5	101.1	102.8	109.6	112.8	109.0	108.9	107.0	102.0	100.1	104.5	112.8	97.8	86.2

鳥川町（高区）・白壁神社

水道水 年報

2025年度

採水年月日			2025/4/10	2025/5/13	2025/6/19	2025/7/3	2025/8/5	2025/9/25	2025/10/9	2025/11/11	2025/12/18	2026/1/13	2026/2/3	2026/3/23	最　高	最　低	平　均
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃		16.4	18.3	25.0	27.1	27.8	22.0	23.0	10.2	4.4	-0.8	0.4	8.2	27.8	-0.8	15.2
水温	℃		14.0	17.8	23.0	22.2	27.0	25.6	22.0	13.8	9.5	9.5	9.0	12.5	27.0	9.0	17.2
基準項目																	
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	－	－	－
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	0.78	0.79	0.79	0.75	0.73	0.68	0.69	0.76	0.79	0.73	0.77	0.76	0.79	0.68	0.75
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	<0.08	<0.08	<0.08
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	－	0.03	0.03	0.03
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	0.08	－	－	0.11	－	－	0.12	－	－	0.10	－	0.12	0.08	0.10
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	－	0.001	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.003	<0.001	0.001
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.004	<0.001	0.002
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	0.005	－	－	0.012	－	－	0.004	－	－	<0.001	－	0.012	<0.001	0.005
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.004	<0.001	0.002
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	0.01	－	0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	－	0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	0.02	－	0.02	<0.01	<0.01
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	－	11.0	－	－	12.7	－	－	12.1	－	－	9.7	－	12.7	9.7	11.4
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	8.8	8.6	7.9	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.8	8.6	8.5	9.0	9.0	7.6	8.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	－	27.9	－	－	28.5	－	－	30.7	－	－	27.9	－	30.7	27.9	28.8
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	－	80	－	－	88	－	－	90	－	－	66	－	90	66	81
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2
ｐＨ		5.8～8.6	6.8	6.8	6.9	6.8	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	7.0	6.8	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目																	
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.0004	－	－	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.4	0.4	0.1	0.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	－	27.9	－	－	28.5	－	－	30.7	－	－	27.9	－	30.7	27.9	28.8
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	－	－	－	－	－	－	－	4.4	－	－	－	－	4.4	4.4	4.4
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	－	80	－	－	88	－	－	90	－	－	66	－	90	66	81
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.8	6.8	6.9	6.8	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	7.0	6.8	6.9
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	−1程度以上とし傾向に近づける	－	－	－	－	－	－	－	-2.3	－	－	－	－	-2.3	-2.3	-2.3
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	0	0	0
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他																	
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	－	98.1	99.9	103.9	102.9	110.2	115.4	112.2	110.3	106.2	102.1	103.7	106.4	115.4	98.1	86.2

農薬類、PFOS及びPFOA

水質管理目標設定項目の内、農薬類、PFOS及びPFOAについては、
外部委託にて検査を実施しました。

○検査機関　株式会社イズミテック

検査結果一覧表　　令和7年度採取分

番号	項目名	検査方法別添	検査方法	単位	目標値	定量下限値	1 男川水源 6月9日	2 大平水源 6月9日	3 大西水源・伏流水 6月9日	4 男川浄水場・浄水 6月9日	5 欠町・東公園 6月9日	6 中之郷町・中之郷児童遊園 6月9日	7 岩中町・岩谷観音 6月9日	8 須瀬末端 6月9日	9 鵜巣末端 6月9日	10 岩津水源 6月23日	11 細川水源・地下水 6月23日	12 日名水源・伏流水 6月23日	13 日名水源・地下水 6月23日	14 仁木浄水場・浄水 6月23日	15 大樹寺三丁目・三百目公園 6月23日	16 笛針町・笛針児童遊園 6月23日
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	7	P&T-GC-MS法	mg/L	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2	2,2-DPA(ダラポン)	20の2	LC-MS法	mg/L	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
3	2,4-D(2,4-PA)	20の2	LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
4	EPN	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
5	MCPA	20の2	LC-MS法	mg/L	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
6	アシュラム	20の2	LC-MS法	mg/L	0.9	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
7	アセフェート	20の2	LC-MS法	mg/L	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
8	アトラジン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
9	アニロホス	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
10	アミトラズ	20の2	LC-MS法	mg/L	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
11	アラクロール	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.03	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
12	イソキサチオン	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
13	イソフェンホス	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
14	イソプロカルブ(MIPC)	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
15	イソプロチオラン(IPT)	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.3	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
16	イプフェンカルバゾン	20の2	LC-MS法	mg/L	0.002	0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
17	イプロベンホス(IBP)	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.09	0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
18	イミノクタジン	21	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
19	インダノファン	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.009	0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
20	エスプロカルブ	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
21	エトフェンプロックス	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
23	オキサジクロメホン	20の2	LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
24	オキシン銅(有機銅)	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
25	オリサストロビン	5の2	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.1	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
26	カズサホス	5の2	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.0006	0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェンストロール	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.008	0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
28	カルタップ	20の2	LC-MS法	mg/L	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
29	カルバリル(NAC)	20の2	LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
30	カルボフラン	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.0003	0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	5の2	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
32	キャプタン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.3	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
33	クミルロン	20の2	LC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	22	誘導体化-固相抽出-LC-MS法	mg/L	2	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
35	グルホシネート	22	誘導体化-固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメプロップ	20の2	LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
37	クロルニトロフェン(CNP)	5、18	固相抽出-GC-MS法 固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.0001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
38	クロルピリホス	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
39	クロロタロニル(TPN)	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
40	シアナジン	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
41	シアノホス(CYAP)	5の2	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
42	ジクロン(DCMU)	20の2	LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
43	ジクロベニル(DBN)	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.03	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
44	ジクロルボス(DDVP)	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.008	0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
45	ジクワット	21	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.01	0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	24	HS-GC-MS法	mg/L	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオピル	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.009	0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
49	シハロホップブチル	5の2	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
51	ジメタメトリン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
52	ジメトエート	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
53	シメトリン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
54	ダイアジノン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
55	ダイムロン	20の2	LC-MS法	mg/L	0.8	0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	23	PT-GC-MS法	mg/L	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
57	チアジニル	20の2	LC-MS法	mg/L	0.1	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
58	チウラム	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
59	チオジカルブ	20の2	LC-MS法	mg/L	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
60	チオファネートメチル	20の2	LC-MS法	mg/L	0.3	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
61	チオベンカルブ	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
62	テフリルトリオン	20の2	LC-MS法	mg/L	0.002	0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
63	テルブカルブ(MBPMC)	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
64	トリクロピル	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
65	トリクロルホン(DEP)	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
66	トリシクラゾール	20の2	LC-MS法	mg/L	0.1	0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
67	トリフルラリン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.06	0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
68	ナプロパミド	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
69	パラコート	21	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.01	0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
70	ピペロホス	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.0009	0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009
71	ピラクロニル	20の2	LC-MS法	mg/L	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0002	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
72	ピラゾキシフェン	20の2	LC-MS法	mg/L	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	20の2	LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
74	ピリダフェンチオン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.002	0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
75	ピリブチカルブ	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
76	ピロキロン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.05	0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
77	フィプロニル	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.0005	0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
78	フェニトロチオン(MEP)	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.01	0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
79	フェノブカルブ(BPMC)	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
80	フェリムゾン	20の2	LC-MS法	mg/L	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
81	フェンチオン(MPP)	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.006	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
82	フェントエート(PAP)	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.007	0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
83	フェントラザミド	20の2	LC-MS法	mg/L	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
84	フサライド	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.1	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
85	ブタクロール	5の2	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
86	ブタミホス	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
87	ブプロフェジン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
88	フルアジナム	20の2	LC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
89	プレチラクロール	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
90	プロシミドン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.09	0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
91	プロチオホス	20の2	LC-MS法	mg/L	0.007	0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
92	プロピコナゾール	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
93	プロピザミド	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
94	プロベナゾール	20の2	LC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
95	プロモブチド	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.1	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
96	ベノミル	20の2	LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
97	ペ

検査結果一覧表　　令和7年度採取分

番号	項目名	検査方法別添	検査方法	単位	目標値	定量下限値	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
							日影末端	駒立末端	新居末端	北野配水場	下佐々木・稲荷社	合欽木町・合欽木公園	上地配水場	中島西・斎田公園	竜泉寺末端	西原水源・男川伏流水	西原水源・浅井戸	額田南部浄水場・浄水	桜井寺町・桜井寺公民館	鳥川水源・地下水	鳥川浄水場・浄水	鳥川町（高区）・白髭神社
							6月23日	6月23日	6月23日	7月7日	7月7日	7月7日	7月7日	7月7日	7月7日	7月23日	7月23日	7月23日	7月23日	7月23日	7月23日	7月23日
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	7	P&T-GC-MS法	mg/L	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2	2,2-DPA（ダラポン）	20の2	LC-MS法	mg/L	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
3	2,4-D(2,4-PA)	20の2	LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
4	EPN	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
5	MCPA	20の2	LC-MS法	mg/L	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
6	アシュラム	20の2	LC-MS法	mg/L	0.9	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
7	アセフェート	20の2	LC-MS法	mg/L	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
8	アトラジン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
9	アニロホス	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
10	アミトラズ	20の2	LC-MS法	mg/L	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
11	アラクロール	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.03	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
12	イソキサチオン	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
13	イソフェンホス	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
14	イソプロカルブ（MIPC）	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
15	イソプロチオラン（IPT）	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.3	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
16	イプフェンカルバゾン	20の2	LC-MS法	mg/L	0.002	0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
17	イプロベンホス（IBP）	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.09	0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
18	イミノクタジン	21	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
19	インダノファン	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.009	0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
20	エスプロカルブ	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
21	エトフェンプロックス	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
23	オキサジクロメホン	20の2	LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
24	オキシン銅（有機銅）	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
25	オリサストロビン	5の2	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.1	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
26	カズサホス	5の2	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.0006	0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェントロール	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.008	0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
28	カルタップ	20の2	LC-MS法	mg/L	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
29	カルバリル（NAC）	20の2	LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
30	カルボフラン	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.0003	0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン（ACN）	5の2	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
32	キャプタン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.3	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
33	クミルロン	20の2	LC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	22	誘導体化-固相抽出-LC-MS法	mg/L	2	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
35	グルホシネート	22	誘導体化-固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメプロップ	20の2	LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
37	クロルニトロフェン（CNP）	5、18	固相抽出-GC-MS法 固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.0001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
38	クロルピリホス	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
39	クロロタロニル（TPN）	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
40	シアナジン	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
41	シアノホス（CYAP）	5の2	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
42	ジクロン（DCMU）	20の2	LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
43	ジクロベニル（DBN）	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.03	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
44	ジクロルボス（DDVP）	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.008	0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
45	ジクワット	21	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.01	0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	24	HS-GC-MS法	mg/L	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオピル	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.009	0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
49	シハロホップブチル	5の2	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン（CAT）	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
51	ジメタメトリン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
52	ジメトエート	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
53	シメトリン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
54	ダイアジノン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
55	ダイムロン	20の2	LC-MS法	mg/L	0.8	0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	23	PT-GC-MS法	mg/L	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
57	チアジニル	20の2	LC-MS法	mg/L	0.1	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
58	チウラム	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
59	チオジカルブ	20の2	LC-MS法	mg/L	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
60	チオファネートメチル	20の2	LC-MS法	mg/L	0.3	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
61	チオベンカルブ	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
62	テフリルトリオン	20の2	LC-MS法	mg/L	0.002	0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
63	テルブカルブ（MBPMC）	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
64	トリクロピル	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
65	トリクロルホン（DEP）	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
66	トリシクラゾール	20の2	LC-MS法	mg/L	0.1	0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
67	トリフルラリン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.06	0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
68	ナプロパミド	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
69	パラコート	21	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.01	0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
70	ピペロホス	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.0009	0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009
71	ピラクロニル	20の2	LC-MS法	mg/L	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
72	ピラゾキシフェン	20の2	LC-MS法	mg/L	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	20の2	LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
74	ピリダフェンチオン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.002	0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
75	ピリブチカルブ	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
76	ピロキロン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.05	0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
77	フィプロニル	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.0005	0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
78	フェニトロチオン（MEP）	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.01	0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
79	フェノブカルブ（BPMC）	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
80	フェリムゾン	20の2	LC-MS法	mg/L	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
81	フェンチオン（MPP）	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.006	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
82	フェントエート（PAP）	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.007	0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
83	フェントラザミド	20の2	LC-MS法	mg/L	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
84	フサライド	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.1	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
85	ブタクロール	5の2	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
86	ブタミホス	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
87	ブプロフェジン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
88	フルアジナム	20の2	LC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
89	プレチラクロール	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
90	プロシミドン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.09	0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
91	プロチオホス	20の2	LC-MS法	mg/L	0.007	0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
92	プロピコナゾール	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
93	プロピザミド	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
94	プロベナゾール	20の2	LC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
95	プロモブチド	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.1	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
96	ベノミル	20の2	LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002

検査結果一覧表　　令和7年度採取分

番号	項目名	検査方法別添	検査方法	単位	目標値	定量下限値	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
							井沢水源・相若畑川表流水	井沢浄水場・浄水	保久町・外山ポンプ場	毛呂水源・毛呂川表流水	毛呂浄水場・浄水	桜粉町・基幹集落センター	大法川水源・大法川表流水	大法川浄水場・浄水	保久町・栄田酒造場	滝瀬水源・滝瀬川表流水	保殿水源・保殿伏流水	千万町浄水場・浄水	木下町・木下消防詰所	芳崎水源・男川（九ヶ瀬ダム）伏流水	宮崎水源・西秩父沢表流水	宮崎浄水場・浄水
							8月18日	8月18日	8月18日	8月18日	8月18日	8月18日	8月18日	8月18日	8月18日	9月8日	9月8日	9月8日	9月8日	9月24日	9月24日	9月24日
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	7	P&T-GC-MS法	mg/L	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2	2,2-DPA（ダラポン）	20の2	LC-MS法	mg/L	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
3	2,4-D(2,4-PA)	20の2	LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
4	EPN	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
5	MCPA	20の2	LC-MS法	mg/L	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
6	アシュラム	20の2	LC-MS法	mg/L	0.9	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
7	アセフェート	20の2	LC-MS法	mg/L	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
8	アトラジン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
9	アニロホス	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
10	アミトラズ	20の2	LC-MS法	mg/L	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
11	アラクロール	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.03	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
12	イソキサチオン	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
13	イソフェンホス	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
14	イソプロカルブ（MIPC）	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
15	イソプロチオラン（IPT）	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.3	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
16	イプフェンカルバゾン	20の2	LC-MS法	mg/L	0.002	0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
17	イプロベンホス（IBP）	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.09	0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
18	イミノクタジン	21	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
19	インダノファン	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.009	0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
20	エスプロカルブ	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
21	エトフェンプロックス	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
23	オキサジクロメホン	20の2	LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
24	オキシン銅（有機銅）	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
25	オリサストロビン	5の2	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.1	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
26	カズサホス	5の2	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.0006	0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェントロール	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.008	0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
28	カルタップ	20の2	LC-MS法	mg/L	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
29	カルバリル（NAC）	20の2	LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
30	カルボフラン	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.0003	0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン（ACN）	5の2	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
32	キャプタン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.3	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
33	クミルロン	20の2	LC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	22	誘導体化-固相抽出-LC-MS法	mg/L	2	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
35	グルホシネート	22	誘導体化-固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメプロップ	20の2	LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
37	クロルニトロフェン（CNP）	5、18	固相抽出-GC-MS法 固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.0001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
38	クロルピリホス	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
39	クロロタロニル（TPN）	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
40	シアナジン	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
41	シアノホス（CYAP）	5の2	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
42	ジウロン（DCMU）	20の2	LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
43	ジクロベニル（DBN）	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.03	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
44	ジクロルボス（DDVP）	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.008	0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
45	ジクワット	21	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.01	0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	24	HS-GC-MS法	mg/L	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオピル	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.009	0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
49	シハロホップブチル	5の2	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン（CAT）	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
51	ジメタメトリン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
52	ジメトエート	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
53	シメトリン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
54	ダイアジノン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
55	ダイムロン	20の2	LC-MS法	mg/L	0.8	0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	23	PT-GC-MS法	mg/L	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
57	チアジニル	20の2	LC-MS法	mg/L	0.1	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
58	チウラム	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
59	チオジカルブ	20の2	LC-MS法	mg/L	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
60	チオファネートメチル	20の2	LC-MS法	mg/L	0.3	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
61	チオベンカルブ	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
62	テフリルトリオン	20の2	LC-MS法	mg/L	0.002	0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
63	テルブカルブ（MBPMC）	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
64	トリクロピル	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
65	トリクロルホン（DEP）	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
66	トリシクラゾール	20の2	LC-MS法	mg/L	0.1	0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
67	トリフルラリン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.06	0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
68	ナプロパミド	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
69	パラコート	21	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.01	0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
70	ピペロホス	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.0009	0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009
71	ピラクロニル	20の2	LC-MS法	mg/L	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
72	ピラゾキシフェン	20の2	LC-MS法	mg/L	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	20の2	LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
74	ピリダフェンチオン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.002	0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
75	ピリブチカルブ	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
76	ピロキロン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.05	0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
77	フィプロニル	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.0005	0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
78	フェニトロチオン（MEP）	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.01	0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
79	フェノブカルブ（BPMC）	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
80	フェリムゾン	20の2	LC-MS法	mg/L	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
81	フェンチオン（MPP）	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.006	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
82	フェントエート（PAP）	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.007	0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
83	フェントラザミド	20の2	LC-MS法	mg/L	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
84	フサライド	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.1	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
85	ブタクロール	5の2	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
86	ブタミホス	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
87	ブプロフェジン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
88	フルアジナム	20の2	LC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
89	プレチラクロール	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
90	プロシミドン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.09	0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
91	プロチオホス	20の2	LC-MS法	mg/L	0.007	0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
92	プロピコナゾール	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
93	プロピザミド	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
94	プロベナゾール	20の2	LC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
95	プロモブチド	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.1	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
96	ベノミル	20の2	LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002

検査結果一覧表　　令和7年度採取分

番号	項目名	検査方法別添	検査方法	単位	目標値	定量下限値	49 石原町・くらがり公園	50 雨山水源・雨山川ダム ダム水	51 雨山水源・雨山川 表流水	52 雨山浄水場・浄水	53 明見町・森林組合	54 夏山水源・平針川表流水	55 夏山浄水場・浄水	56 夏山町・夏山消防詰所	57 峰川水源・大森神川第三支川表流水	58 峰川浄水場・浄水	59 南大須町・南大須公民館	60 豊原水源・小林神谷倉川表流水	61 鎚埜浄水場・浄水	62 中伊西町・中伊西公民館
							9月24日	9月24日	9月24日	9月24日	9月24日	9月8日	9月8日	9月8日	8月26日	8月26日	8月26日	8月26日	8月26日	8月26日
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	7	P&T-GC-MS法	mg/L	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2	2,2-DPA(ダラポン)	20の2	LC-MS法	mg/L	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
3	2,4-D(2,4-PA)	20の2	LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
4	EPN	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
5	MCPA	20の2	LC-MS法	mg/L	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
6	アシュラム	20の2	LC-MS法	mg/L	0.9	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
7	アセフェート	20の2	LC-MS法	mg/L	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
8	アトラジン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
9	アニロホス	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
10	アミトラズ	20の2	LC-MS法	mg/L	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
11	アラクロール	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.03	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
12	イソキサチオン	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
13	イソフェンホス	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
14	イソプロカルブ(MIPC)	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
15	イソプロチオラン(IPT)	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.3	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
16	イプフェンカルバゾン	20の2	LC-MS法	mg/L	0.002	0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
17	イプロベンホス(IBP)	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.09	0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
18	イミダクロジン	21	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
19	インダノファン	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.009	0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
20	エスプロカルブ	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
21	エトフェンプロックス	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
23	オキサジクロメホン	20の2	LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
24	オキシン銅(有機銅)	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
25	オリサストロビン	5の2	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.1	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
26	カズサホス	5の2	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.0006	0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェンストロール	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.008	0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
28	カルタップ	20の2	LC-MS法	mg/L	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
29	カルバリル(NAC)	20の2	LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
30	カルボフラン	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.0003	0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003
31	キノクラミン(ACN)	5の2	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
32	キャプタン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.3	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
33	クミルロン	20の2	LC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	22	誘導体化-固相抽出-LC-MS法	mg/L	2	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
35	グルホシネート	22	誘導体化-固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメプロップ	20の2	LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
37	クロルニトロフェン(CNP)	5、18	固相抽出-GC-MS法 固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.0001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
38	クロルピリホス	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
39	クロロタロニル(TPN)	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
40	シアナジン	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
41	シアノホス(CYAP)	5の2	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
42	ジウロン(DCMU)	20の2	LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
43	ジクロベニル(DBN)	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.03	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
44	ジクロルボス(DDVP)	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.008	0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
45	ジクワット	21	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.01	0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	24	HS-GC-MS法	mg/L	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオピル	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.009	0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
49	シハロホップブチル	5の2	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
51	ジメタメトリン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
52	ジメトエート	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
53	ジメトリン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
54	ダイアジノン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
55	ダイムロン	20の2	LC-MS法	mg/L	0.8	0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	23	PT-GC-MS法	mg/L	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
57	チアジニル	20の2	LC-MS法	mg/L	0.1	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
58	チウラム	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
59	チオジカルブ	20の2	LC-MS法	mg/L	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
60	チオファネートメチル	20の2	LC-MS法	mg/L	0.3	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
61	チオベンカルブ	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
62	テフリルトリオン	20の2	LC-MS法	mg/L	0.002	0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
63	テルブカルブ(MBPMC)	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
64	トリクロピル	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
65	トリクロルホン(DEP)	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
66	トリシクラゾール	20の2	LC-MS法	mg/L	0.1	0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
67	トリフルラリン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.06	0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
68	ナプロパミド	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
69	パラコート	21	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.01	0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
70	ピペロホス	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.0009	0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009
71	ピラクロニル	20の2	LC-MS法	mg/L	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
72	ピラゾキシフェン	20の2	LC-MS法	mg/L	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	20の2	LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
74	ピリダフェンチオン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.002	0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
75	ピリブチカルブ	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
76	ピロキロン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.05	0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
77	フィプロニル	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.0005	0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
78	フェニトロチオン(MEP)	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.01	0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
79	フェノブカルブ(BPMC)	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
80	フェリムゾン	20の2	LC-MS法	mg/L	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
81	フェンチオン(MPP)	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.006	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
82	フェントエート(PAP)	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.007	0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
83	フェントラザミド	20の2	LC-MS法	mg/L	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
84	フサライド	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.1	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
85	ブタクロール	5の2	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
86	ブタミホス	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
87	ブプロフェジン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
88	フルアジナム	20の2	LC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
89	プレチラクロール	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
90	プロシミドン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.09	0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
91	プロチオホス	20の2	LC-MS法	mg/L	0.007	0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007
92	プロピコナゾール	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
93	プロピザミド	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
94	プロベナゾール	20の2	LC-MS法	mg/L	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
95	プロモブチド	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.1	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
96	ベノミル	20の2	LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
97	ペンシクロン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.1	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
98	ペンゾビシクロン	20の2	LC-MS法	mg/L	0.09	0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
99	ペンゾフェナップ	20の2	LC-MS法	mg/L	0.005	0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
100	ペンタゾン	20の2	LC-MS法	mg/L	0.2	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
101	ペンディメタリン	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.3	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
102	ベンフラカルブ	20の2	LC-MS法	mg/L	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	5	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
104	ベンフレセート	5の2	固相抽出-GC-MS法	mg/L	0.07	0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007
105	ホスチアゼート	18	固相抽出-LC-MS法	mg/L	0.005	0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
106	マラチオン(マラソン)	5

その他の検査

クリプトスポリジウム・ジアルジア・嫌気性芽胞菌、
植物プランクトンの検査を実施しました。

その他、給水前検査等はありませんでした。

（2）その他の検査地点

浄水場名	検査地点		検査項目		
			・クリプトスポリジウム ・ジアルジア ・嫌気性芽胞菌	アンモニア態窒素	植物プランクトン
男川浄水場	男川水源	乙川表流水		○	
	大平水源	乙川表流水		○	
	大西水源	乙川伏流水		○	
	着水井	男川水源、大平水源、大西水源の混合水	○		
仁木浄水場	日名水源	矢作川伏流水		○	
	日名水源	地下水		○	
	岩津水源	巴川表流水		○	
	細川水源	地下水		○	
	着水井	日名水源、岩津水源、細川水源の混合水	○		
額田南部浄水場	南部水源	男川伏流水	○	○	
	南部水源	浅井戸	○	○	
夏山浄水場	夏山水源	平針川表流水	○	○	
宮崎浄水場	宮崎水源	男川（丸ケ瀬ダム）伏流水	○	○	
	宮崎水源	西牧原沢表流水	○	○	
雨山浄水場	雨山水源	雨山ダム・ダム水	○	○	○
	雨山水源	雨山川河川表流水	○	○	
鍛埜浄水場	豊原水源	小林神谷倉川表流水	○	○	
井沢浄水場	井沢水源	相若畑川表流水	○	○	
毛呂浄水場	毛呂水源	毛呂川表流水	○	○	
大法川浄水場	大法川水源	大法川表流水	○	○	
千万町浄水場	保殿水源	保殿川伏流水	○	○	
	滝崩水源	滝崩川表流水	○	○	
峰川浄水場	峰川水源	大高味川第三支川表流水	○	○	
鳥川浄水場	鳥川水源	地下水	○	○	

クリプトスポリジウム・ジアルジア・嫌気性芽胞菌　委託検査結果

採水場所	採水日	検査結果		
		ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ（/10L）	ジアルジア（/10L）	嫌気性芽胞菌（/10ml）
男川浄水場　着水井	令和7年6月17日	検出せず	検出せず	検出せず
仁木浄水場　日名水源	令和7年6月17日	検出せず	検出せず	検出せず
仁木浄水場　着水井	令和7年6月17日	検出せず	検出せず	2
額田南部浄水場・西原水源　伏流水	令和7年6月17日	検出せず	検出せず	検出せず
額田南部浄水場・西原水源　浅井戸	令和7年6月17日	検出せず	検出せず	検出せず
夏山浄水場・夏山水源　表流水	令和7年7月8日	検出せず	検出せず	検出せず
宮崎浄水場・牧原水源　表流水	令和7年7月8日	検出せず	検出せず	検出せず
宮崎浄水場・宮崎水源　伏流水	令和7年7月8日	検出せず	検出せず	検出せず
雨山浄水場・雨山水源　ダム水	令和7年7月8日	検出せず	検出せず	検出せず
雨山浄水場・雨山水源　表流水	令和7年7月8日	検出せず	検出せず	検出せず
鍛埜浄水場・豊原水源　表流水	令和7年7月8日	検出せず	検出せず	1
井沢浄水場・井沢水源　表流水	令和7年7月8日	検出せず	検出せず	検出せず
毛呂浄水場・毛呂水源　表流水	令和7年7月8日	検出せず	検出せず	検出せず
大法川浄水場・大法川水源　表流水	令和7年7月8日	検出せず	検出せず	検出せず
千万町浄水場・保殿水源　伏流水	令和7年7月8日	検出せず	検出せず	検出せず
千万町浄水場・滝崩水源　表流水	令和7年7月8日	検出せず	検出せず	検出せず
峰川浄水場・峰川水源　表流水	令和7年7月29日	検出せず	検出せず	検出せず
鳥川浄水場・鳥川水源　地下水	令和7年6月17日	検出せず	検出せず	検出せず

検査機関:一般社団法人　愛知県薬剤師会

植物プランクトン同定計数結果一覧

						2026/5/27	2025/8/26	2025/11/25	2026/2/24	備考
番号	門名	綱名	科名	学名	和 名	雨山浄水場ダム水	雨山浄水場ダム水	雨山浄水場ダム水	雨山浄水場ダム水	
1	藍色植物	藍藻	クロオコックス	*Aphanocapsa* sp.	ｱﾌｧﾉｶﾌﾟｻの一種					
2				*Merismopedia* sp.	ﾒﾘｽﾓﾍﾟﾃﾞｨｱの一種					
3			ユレモ	*Phormidium* sp.	ﾌｫﾙﾐﾃﾞｨｳﾑの一種					カビ臭
4				*Pseudanabaena* sp.	ｼｭｰﾄﾞｱﾅﾍﾞﾅの一種		32			カビ臭
5				*Schizothrix* sp.	ｽｷｿﾞﾄﾘｯｸｽの一種					カビ臭
6	褐色鞭毛植物	褐色鞭毛藻	クリプトモナス	*Cryptomonas* spp.	ｸﾘﾌﾟﾄﾓﾅｽの数種		117	17	33	生ぐさ臭
7	渦鞭毛植物	渦鞭毛藻	ギムノディニウム	*Gymnodinium* sp.	ｷﾞﾑﾉﾃﾞｨﾆｳﾑの一種					
8			ペリディニウム	*Peridinium cinctum*	ﾍﾟﾘﾃﾞｨﾆｳﾑ					生ぐさ臭
9				*Peridinium inconspicuum*	ﾍﾟﾘﾃﾞｨﾆｳﾑ	33	15			生ぐさ臭
10				*Peridinium willei*	ﾍﾟﾘﾃﾞｨﾆｳﾑ					生ぐさ臭
11				*Peridinium* sp.	ﾍﾟﾘﾃﾞｨﾆｳﾑの一種	1				生ぐさ臭
12	黄色植物	黄金色藻	クリソコッカス	*Chrysococcus* sp.	ｸﾘｿｺｯｶｽの一種		1			
13				*Kephyrion* sp.	ｹﾌｨﾘｵﾝの一種					
14			オクロモナス	*Ochromonas* sp.	ｵｸﾛﾓﾅｽの一種	25	8			生ぐさ臭
15				*Uroglena americana*	ｳﾛｸﾞﾚﾅ					生ぐさ臭(約100細胞数/群体)
16			ディノブリオン	*Dinobryon bavaricum*	ｻﾔﾂﾅｷﾞ					生ぐさ臭
17				*Dinobryon cylindricum*	ｻﾔﾂﾅｷﾞ				2142	生ぐさ臭(約10細胞数/群体)
18				*Dinobryon divergens*	ｻﾔﾂﾅｷﾞ			6	30	生ぐさ臭
19				*Dinobryon elegantissimum*	ｻﾔﾂﾅｷﾞ					生ぐさ臭
20				*Dinobryon sertularia*	ｻﾔﾂﾅｷﾞ					生ぐさ臭
21				*Pseudokephyrion* sp.	ﾌﾟｾｳﾄﾞｹﾌｨﾘｵﾝの一種		2	1	1	
22			シヌラ	*Mallomonas* sp.	ﾏﾛﾓﾅｽの一種	1	4	13		生ぐさ臭
23				*Synura* sp.	ｼﾇﾗの一種				17	生ぐさ臭(約50細胞数/群体)
24			ペディネラ	*Pseudopedinella* sp.	ﾌﾟｾｳﾄﾞﾍﾟﾃﾞｨﾈﾗの一種			17		
25		ラフィド藻	バクオラリア	*Gonyostomum* sp.	ｺﾞﾆｵｽﾄﾏﾑの一種					
26				*Merotrichia capitata*	ﾒﾛﾄﾘｷｱ		17			
27		珪藻	タラシオシラ	*Cyclotella stelligera*	ﾀｲｺｹｲｿｳ	1	4	1		
28				*Stephanodiscus* sp.	ﾄｹﾞｶｻｹｲｿｳの一種					
29				THALASSIOSIRACEAE sp.	ﾀﾗｼｵｼﾗ科の一種		50		2	
30			メロシラ	*Melosira varians*	ﾀﾙｹｲｿｳ					
31			リゾソレニア	*Rhizosolenia longiseta*	ﾂﾂｶﾞﾀｹｲｿｳ	1	2			syn. *Urosolenia longiseta*
32			ディアトマ	*Asterionella formosa*	ﾎｼｶﾞﾀｹｲｿｳ					
33				*Fragilaria* spp.	ｵﾋﾞｹｲｿｳの数種	2		4	43	
34				*Meridion circulare*	ﾍﾗｹｲｿｳ					
35				*Synedra acus*	ﾊﾘｹｲｿｳ	3			50	syn. *Ulnaria japonica*
36				*Synedra ulna*	ﾊﾘｹｲｿｳ			1	1	syn. *Ulnaria ulna*
37				*Tabellaria fenestrata*	ﾇｻｶﾞﾀｹｲｿｳ					
38				*Tabellaria flocculosa*	ﾇｻｶﾞﾀｹｲｿｳ					
39			ユーノチア	*Eunotia* sp.	ｲﾁﾓﾝｼﾞｹｲｿｳの一種					
40			ナビクラ	*Amphora ovalis*	ﾆｾｸﾁﾋﾞﾙｹｲｿｳ		3		1	
41				*Amphora pediculus*	ﾆｾｸﾁﾋﾞﾙｹｲｿｳ					
42				*Cymbella naviculiformis*	ｸﾁﾋﾞﾙｹｲｿｳ	1			1	
43				*Cymbella tumida*	ｸﾁﾋﾞﾙｹｲｿｳ					
44				*Encyonema* sp.	ﾊﾗﾐｸﾁﾋﾞﾙｹｲｿｳの一種				1	
45				*Gomphonema parvulum*	ｸｻﾋﾞｹｲｿｳ					
46				*Gomphonema* spp.	ｸｻﾋﾞｹｲｿｳの数種		1	2		
47				*Navicula capitata*	ﾌﾅｶﾞﾀｹｲｿｳ					
48				*Navicula contenta*	ﾌﾅｶﾞﾀｹｲｿｳ					
49				*Navicula pupula*	ﾌﾅｶﾞﾀｹｲｿｳ				1	
50				*Navicula viridula*	ﾌﾅｶﾞﾀｹｲｿｳ		4			
51				*Navicula* spp.	ﾌﾅｶﾞﾀｹｲｿｳの数種	12	19	1	4	
52				*Pinnularia* sp.	ﾊﾈｹｲｿｳの一種		1	1	1	
53				*Rhoicosphenia abbreviata*	ﾏｶﾞﾘｸｻﾋﾞｹｲｿｳ					
54				*Stauroneis* sp.	ｼﾞｭｳｼﾞｹｲｿｳの一種					
55			アクナンテス	*Achnanthes lanceolata*	ﾂﾒｹｲｿｳ					
56				*Achnanthes minutissima*	ﾂﾒｹｲｿｳ					
57				*Achnanthes* spp.	ﾂﾒｹｲｿｳの数種	5	2	1	2	
58				*Cocconeis placentula*	ｺﾒﾂﾌﾞｹｲｿｳ					
59			ニッチア	*Nitzschia linearis*	ｻｻﾉﾊｹｲｿｳ					
60				*Nitzschia* spp.	ｻｻﾉﾊｹｲｿｳの数種		6	2	1	
61			スリレラ	*Surirella* sp.	ｺﾊﾞﾝｹｲｿｳの一種					

植物プランクトン同定計数結果一覧

						2026/5/27	2025/8/26	2025/11/25	2026/2/24	備考
番号	門名	綱名	科名	学名	和 名	雨山浄水場ダム水	雨山浄水場ダム水	雨山浄水場ダム水	雨山浄水場ダム水	
62	ミドリムシ植物	ミドリムシ藻	ミドリムシ	*Euglena* sp.	ﾐﾄﾞﾘﾑｼの一種		8		1	
63				*Phacus* sp.	ﾌｧｶｽの一種					
64				*Trachelomonas* sp.	ﾄﾗｹﾛﾓﾅｽの一種					
65	緑色植物	緑藻	クラミドモナス	*Chlamydomonas* spp.	ｸﾗﾐﾄﾞﾓﾅｽの数種		6	1	25	
66			オオヒゲマワリ	*Volvox aureus* *	ｵｵﾋｹﾞﾏﾜﾘ					細胞数：100 /mL
67			クロロコックム	*Schroederia setigera*	ｼｭﾛｴﾃﾞﾘｱ					
68				*Tetraedron caudatum*	ﾃﾄﾗｴﾄﾞﾛﾝ					
69			パルメラ	*Sphaerocystis* sp.	ｽﾌｧｴﾛｷｽﾃｨｽ					
70			オオキスティス	*Ankistrodesmus falcatus*	ｲﾄｸｽﾞﾓ					
71				*Closteriopsis longissima*	ｸﾛｽﾃﾘｵﾌﾟｼｽ					
72				*Kirchneriella* sp.	ｷﾙｸﾈﾘｴﾗの一種		30			
73				*Monoraphidium* sp.	ﾓﾉﾗﾌｨﾃﾞｨｳﾑの一種			74		
74				*Oocystis* sp.	ｵｵｷｽﾁｽの一種		3			
75			ラディオコックス	*Coenochloris* sp.	ｺｴﾉｸﾛﾘｽの一種		1312			
76			ディクティオスファエリウム	*Dictyosphaerium pulchellum*	ﾃﾞｨｸﾃｨｵｽﾌｧｴﾘｳﾑ					
77			セネデスムス	*Actinastrum* sp.	ｱｳﾁﾅｽｳﾙﾑの一種		7			
78				*Coelastrum microporum*	ｺｴﾗｽｳﾙﾑ					
79				*Coelastrum cumbricum*	ｺｴﾗｽｳﾙﾑ				16	
80				*Crucigeniella crucifera*	ｸﾙｷｹﾞﾆｴﾗ		130			
81				*Scenedesmus abundans*	ｾﾈﾃﾞｽﾑｽ					
82				*Scenedesmus circumfusus*	ｾﾈﾃﾞｽﾑｽ					
83				*Scenedesmus denticulatus*	ｾﾈﾃﾞｽﾑｽ		8			
84				*Scenedesmus opoliensis*	ｾﾈﾃﾞｽﾑｽ					
85				*Scenedesmus quadricauda*	ｾﾈﾃﾞｽﾑｽ					
86				*Scenedesmus* spp.	ｾﾈﾃﾞｽﾑｽの数種		4			
87			コッコミクサ	*Elakatothrix gelatinosa*	ｴﾗｶﾄｽﾘｯｸｽ		6	2	3	
88			科不明	CHLOROCOCCALES spp.	ｸﾛﾛｺｯｸﾑ目の数種	2	10	8		
89			ヒビミドロ	ULOTRICHACEAE sp.	ｳﾛﾄﾘｯｸｽ科の一種					
90			ツヅミモ	*Cosmarium* sp.	ﾂﾂﾞﾐﾓの一種		2			
91				*Euastrum* sp.	ﾕｳｱｽｳﾙﾑの一種		1			
92				*Staurastrum* sp.	ｽﾀｳﾗｽｳﾙﾑの一種		2			
93				ZYGNEMATACEAE sp.	ﾎｼﾐﾄﾞﾛ科の一種		11			cf. *Mougeotia* sp.
総　数（細胞数/mL）						87	1812	152	2376	

*Volvox aurenus　：　群体数で表示

綱	2026/5/27	2025/8/26	2025/11/25	2026/2/24	備考
	雨山浄水場ダム水	雨山浄水場ダム水	雨山浄水場ダム水	雨山浄水場ダム水	
藍藻	0	32	0	0	
褐色鞭毛藻	0	117	17	33	
渦鞭毛藻	34	15	0	0	
ラフィド藻	0	17	0	0	
黄金色藻	26	15	37	2190	
珪藻	25	92	13	108	
ミドリムシ藻	0	8	0	1	
緑藻	2	1516	85	44	
総　数（細胞数/mL）	87	1812	152	2376	

検査機関：東亜環境サービス株式会社

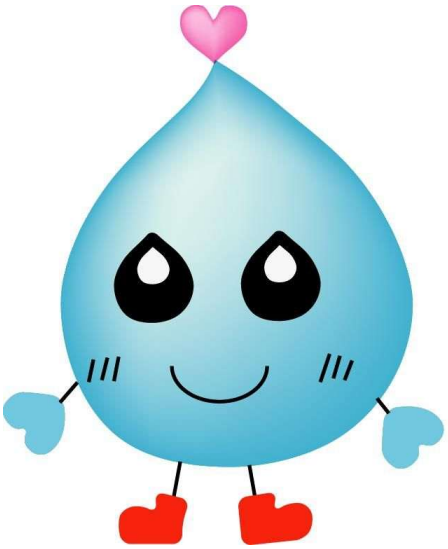

岡崎市上下水道局
マスコットキャラクター
スイットくん

編集発行

岡崎市上下水道局浄水課

〒444-0007　岡崎市大平町塚畑１番地

電話：0564-22-1101　FAX：0564-22-1675