

蓄圧式消火器の外観点検報告

自ら行う 消火器の点検報告

※建物によっては、点検の際に資格が必要な場合があります。



消火器は、日頃の維持管理が必要です。

消防法では、消火器を含む消防用設備等の点検・報告だけでなく、整備を含めた適正な維持管理を行うことを、防火対象物の関係者に義務付けています。

建物の安全を守るため、消火器は正しく点検・報告を行い、常に防火に備えましょう。

目視により確認

- ① 表示
- ② 本体容器
- ③ 安全栓の封
- ④ 安全栓
- ⑤ 使用済みの表示装置
- ⑥ レバー

目視・締め付け確認

- ⑦ キャップ
- ⑧ ホース
- ⑨ ノズル・ホーン・ノズル栓
- ⑩ 指示圧力計

その他確認事項

- A 設置場所
- B 設置間隔
- C 適応性
- D 標識

点検票記入要領

①表示

Point 「製造年」を確認しましょう。



「製造年」から **5年** を超えていない

【例】製造年 2018年 ⇒ 2023年中であれば…
「はい」

はい

自ら点検を実施
(詳しくは本パンフレットをご覧ください)

いいえ

本パンフレット記載の点検に加え消火薬剤、消火器内部の点検が必要です。

- ・消防設備業者等に依頼する
- ・消火器を買替える 等

目視により確認

② 本体容器

不良箇所発見時には消防設備業者等に依頼、又は買替えが必要です。

Point 変形・損傷や消火薬剤の漏れなどありませんか？
●溶接部の腐食・サビに注意




× 底部の腐食



× 著しい腐食



× 消火薬剤の漏れ

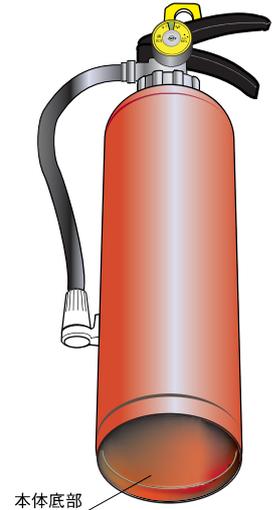

③ 安全栓の封

不良箇所発見時には消防設備業者等に依頼、又は買替えが必要です。


Point 破れたり、はがれたりしていませんか？



○ 封紙良好



× 封紙の破損

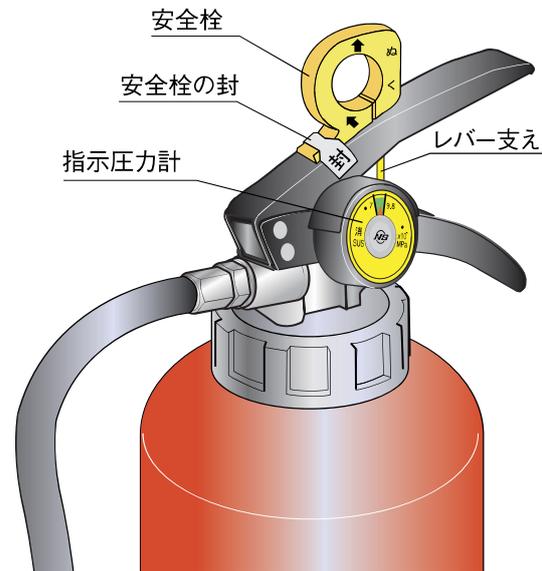

④ 安全栓

不良箇所発見時には消防設備業者等に依頼、又は買替えが必要です。

Point 変形や損傷なく、しっかりと装着されていますか？



× 安全栓の抜けかけ



× 安全栓の脱落



× レバー支えの脱落

⑤ 使用済みの表示装置

不良箇所発見時には消防設備業者等に依頼、又は買替えが必要です。

Point 表示が脱落していませんか？



○ 使用済みの表示装置



× 表示装置の脱落


例：封 備用 LOCK OK GOOD 可 封

⑥ レバー

不良箇所発見時には消防設備業者等に依頼、又は買替えが必要です。

Point 変形や損傷がありませんか？

●変形していると握り込めず、いざという時に使用できません。

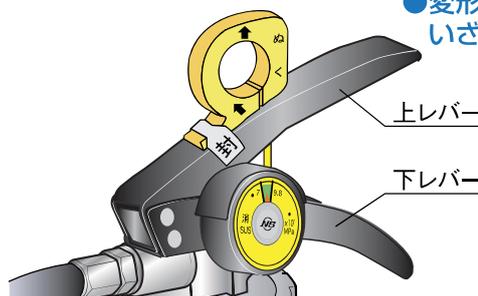

※使用済みの表示装置がない機種もあります。



× 変形

目視・締め付け確認

⑦ キャップ

不良箇所発見時には消防設備業者等に依頼、又は買替えが必要です。


Point  しっかりと締まっていますか？
●粉末消火器は特に注意しましょう。



× キャップの破損




× キャップの劣化

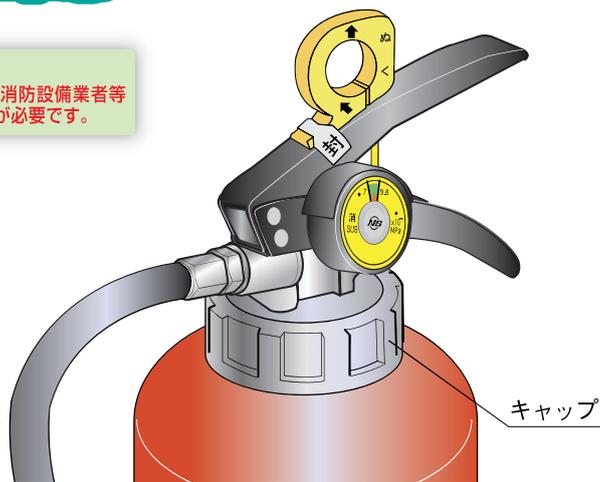

⑧ ホース

不良箇所発見時には消防設備業者等に依頼、又は買替えが必要です。

Point  変形・損傷・老朽化・内部の詰まりをチェック！
本体にしっかりと接続されていますか？
●ホースのヒビに注意しましょう。
●ゴムの劣化に注意しましょう。

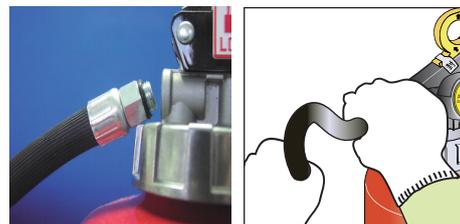

× 緊結ネジの破損
× ホースの脱落

ホースの点検方法
たわませてホースの
状態をチェック

⑨ ノズル・ホーン※・ノズル栓

不良箇所発見時には消防設備業者等に依頼、又は買替えが必要です。

Point  変形・損傷・老朽化・内部の詰まりをチェック！
ホースとしっかりつながっていますか？
●ノズル栓にはさまざまなタイプがあります。


※二酸化炭素消火器を
設置している場合のみ



○ ノズル及びノズル栓



× ノズルの破損



ノズル栓ゴム栓タイプ



二酸化炭素消火器のホーン

⑩ 指示圧力計

不良箇所発見時には消防設備業者等に依頼、又は買替えが必要です。

Point  指示圧力値は緑色範囲内ですか？
変形・損傷などありませんか？



○ 指示圧力値 良好



× 指示圧力値 不適



× 指示圧力計の損傷



設置は、良い環境で適正に

A 設置場所

Point


必要時すぐに持ち出せる場所に設置していますか？
床面から 1.5m 以下の場所に設置していますか？

- 水のかかる位置に設置していませんか？
- 厨房での床面、作業場の地面等への直置きは避け、壁掛け又は設置台、格納箱へ設置しましょう。

B 設置間隔

Point

階ごとに建物の各部分から消火器まで歩行距離 20m 以下になるように設置していますか？

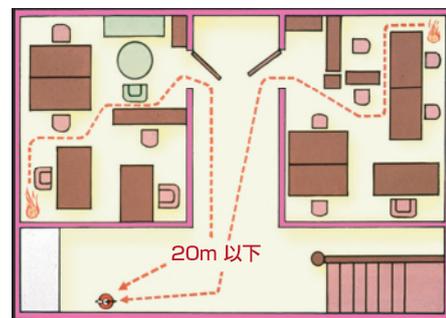

C 適応性

Point

消火器に設置場所に適応する表示マークがありますか？

- ・ 普通火災 建物その他の工作物の火災
- ・ 油火災 引火性の液体等の火災
- ・ 電気火災 通電中の電気設備等の火災



普通火災用



油火災用



電気火災用

D 標識

Point

消火器の設置場所に「消火器」の標識を見やすい位置に付けていますか？

損傷・破損・脱落・不鮮明なものはありませんか？



× 標識の破損



× 標識の破損

外国人来訪者等にもわかりやすい案内図記号を標識に代えることができます。



消火器の案内図記号